
Lenovo

ThinkSystem SD520 V4 Guide de maintenance du matériel

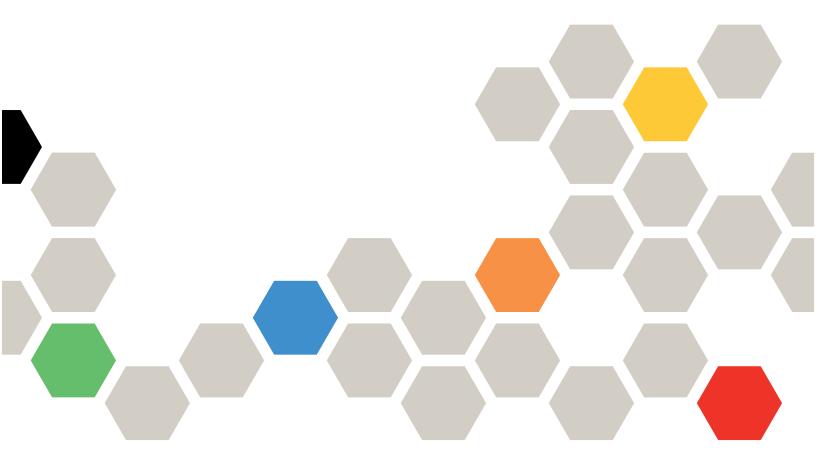

Types de machine: 7DFY, 7DFZ, 7DG0 et 7DG1

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des consignes et instructions de sécurité disponibles à l'adresse : https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

En outre, assurez-vous que vous avez pris connaissance des conditions générales de la garantie Lenovo associée à votre serveur, disponibles à l'adresse : http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Première édition (Novembre 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

Table des matières i	Remplacement du tableau de distribution 93
Sécurité	
Liste de contrôle d'inspection de sécurité iv	uniquement)
Observitors 4 - Duran falsons and a	Remplacement d'un module d'E-S arrière 109
Chapitre 1. Procédures de	Remplacement d'un bloc carte mère (technicien qualifié uniquement)
remplacement de matériel1	
Conseils d'installation	F
Liste de contrôle d'inspection de sécurité 2	·
Remarques sur la fiabilité du système 3	Chapitre 2. Identification des
Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique	404
Règles et ordre d'installation d'un module de	Journaux des événements
mémoire	Spécifications
Ordre d'installation en mode mémoire	Spécifications du châssis
indépendant 6	Spécifications techniques du nœud 135
Ordre d'installation en mode de mise en	Spécifications mécaniques du nœud 138
miroir de la mémoire	Specifications environnementales 139
Mise sous et hors tension du nœud	Connecteurs de la carte mere 144
Mise sous tension du nœud de traitement 7	Depannage par affichage des voyants et des
Mise hors tension du nœud	diagnostics ad systeme
Remplacement du châssis	voyanto a dinito
Retrait du châssis de l'armoire	voyanto da parmoda oporatodi avant
Installation du châssis dans l'armoire 10	voyant du bioc d'aimientation
Remplacement des composants dans le châssis 14	voyanto da modulo de mioroprogrammo et de
Remplacement du support EIA	
Remplacement d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud	Voyants de la carte mère
Remplacement d'une carte médiane du	Voyants du port de gestion du système XCC
châssis et du boîtier de PSU	Procédures générales d'identification des
Remplacement de composants du nœud 31	problèmes
Remplacement du nœud	
Remplacement d'une pile CMOS (CR2032) 39	
Remplacement d'un fond de panier d'unité 43	Résolution de problèmes de contrôleur
Remplacement d'un ventilateur 46	Ethernet suspectés
Remplacement d'un module d'alimentation	Dépannage par symptôme
flash	Problèmes intermittents
Remplacement d'une carte d'E-S avant 53	périphériques USB
Remplacement d'une unité remplaçable à	Drahlàmas liés à la mémoire 155
chaud	Problèmes liés au moniteur et à la vidéo 157
Remplacement d'un adaptateur d'amorçage M.2 et d'une unité M.2 60	
Remplacement d'un module de mémoire 73	
Remplacement d'une carte MicroSD 77	
Remplacement du module OCP 80	
Remplacement de l'assemblage de cartes	tension
mezzanines et de l'adaptateur PCle 82	Problèmes d'alimentation 165
Remplacement d'une barre de bus	Problèmes liés au processeur 165
d'alimentation	Problèmes logiciels

© Copyright Lenovo 2024

Problèmes liés aux unités de stockage 166	Sites Web de support
Annexe A. Service d'aide et	Annexe C. Consignes
d'assistance	Marques
Avant d'appeler	Remarques importantes
Collecte des données de maintenance	Déclarations de compatibilité électromagnétique
Annexe B. Documents et	Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan
supports	Informations de contact pour l'importation et l'exportation de Taïwan

Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安装本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

© Copyright Lenovo 2024

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque: Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.

Attention : Ceci est un produit de classe A. L'emploi de ce produit dans une zone résidentielle peut créer des interférences radio. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

Remarque: La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION:

Cet équipement doit être installé ou entretenu par des techniciens qualifiés, conformément aux directives IEC 62368-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôle par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

- 1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
- 2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.

- Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
- Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

a. Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modèle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur commande).
- c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
- d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
- 3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
- 4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
- 5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
- 6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

© Copyright Lenovo 2024

Chapitre 1. Procédures de remplacement de matériel

Cette section fournit des informations sur les procédures d'installation et de retrait pour tous les composants système pouvant faire l'objet d'une maintenance. Chaque procédure de remplacement d'un composant répertorie toutes les tâches qui doivent être effectuées pour accéder au composant à remplacer.

Conseils d'installation

Avant d'installer des composants dans le nœud ou le châssis, lisez les conseils d'installation.

Avant d'installer les dispositifs en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Lisez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger :
 - La liste complète des consignes de sécurité concernant tous les produits est disponible à l'adresse :
 https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Les instructions suivantes sont également disponibles ici : « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 4.
- Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par votre système.
 - Pour obtenir une liste des composants en option pris en charge par le système, voir https://serverproyen.lenovo.com.
 - Pour plus d'informations sur le contenu des modules en option, voir https://serveroption.lenovo.com/.
- Pour plus d'informations sur la commande de pièces :
 - Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page d'assistance pour votre nœud ou châssis.
 - 2. Cliquez sur Composants.
 - 3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre système.
- Avant d'installer un nouveau nœud, téléchargez et appliquez le microprogramme le plus récent. Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre nœud. Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour télécharger les mises à jour les plus récentes pour le microprogramme et les pilotes de votre serveur.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d'une solution en cluster, vérifiez la prise en charge du microprogramme et du pilote pour un cluster dans le menu le plus récent de niveau de code des valeurs recommandées avant de mettre le code à jour.

- Si vous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un microprogramme, vous devrez peut-être également mettre à jour le microprogramme de ce composant. Pour plus d'informations sur la mise à jour du microprogramme, voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.
- Une bonne pratique consiste à vérifier que le système fonctionne correctement avant d'installer un composant en option.

© Copyright Lenovo 2024

- Nettoyez l'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non inclinée.
- N'essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez attentivement les consignes suivantes :
 - Veillez à être bien stable pour ne pas risquer de glisser.
 - Répartissez le poids de l'objet sur vos deux jambes.
 - Effectuez des mouvements lents. N'avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un objet lourd.
 - Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez l'objet en le portant ou en le poussant avec les muscles de vos jambes.
- Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
- Ayez à votre disposition un petit tournevis à lame plate, un petit tournevis cruciforme et un tournevis Torx
- Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mère (bloc carte mère) et les composants internes, laissez le serveur sous tension.
- Vous n'avez pas besoin de mettre le nœud hors tension pour retirer ou installer des blocs d'alimentation remplaçables à chaud, des unités remplaçables à chaud ou des périphériques USB remplaçables à chaud. Toutefois, vous devez éteindre le nœud et le retirer du châssis avant d'effectuer toute étape impliquant le retrait ou l'installation de composants ou de câbles à l'intérieur du nœud.
- Lors du remplacement des blocs d'alimentation, assurez-vous de bien vous reporter aux règles de redondance.
- La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.
- À l'exception du PSU, la couleur orange sur un composant ou la présence d'une étiquette orange à proximité ou sur un composant indique que le composant est remplaçable à chaud. Si le serveur et le système d'exploitation prennent en charge la fonction de remplacement à chaud, vous pouvez retirer ou installer le composant alors que le serveur fonctionne. La couleur orange peut également indiquer les points de contact sur les composants remplaçables à chaud. Si vous devez retirer ou installer un composant remplaçable à chaud spécifique dans le cadre d'une procédure quelconque, consultez les instructions appropriées pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer le composant.
- Un PSU avec une patte de déverrouillage est un PSU remplaçable à chaud. La couleur de la patte de déverrouillage n'affecte pas l'état de maintenance du PSU.
- La bande rouge sur les unités, qui est adjacente au taquet de déblocage, indique que celles-ci peuvent être remplacées à chaud si le serveur et système d'exploitation prennent en charge le remplacement à chaud. Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer l'unité alors que le serveur est en cours d'exécution.

Remarque: Si vous devez retirer ou installer une unité remplacable à chaud dans le cadre d'une procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au système pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer l'unité.

• Une fois le travail sur le nœud ou le châssis terminé, veillez à réinstaller tous les caches de sécurité, les protections mécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été concus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque: Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.

Attention: Ceci est un produit de classe A. L'emploi de ce produit dans une zone résidentielle peut créer des interférences radio. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

Remarque: La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION:

Cet équipement doit être installé ou entretenu par des techniciens qualifiés, conformément aux directives IEC 62368-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôle par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

- 1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
- 2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

a. Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modèle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur commande).
- c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
- d. Cliquez sur l'onglet Power (Alimentation) → Power Cables (Cordons d'alimentation) pour afficher tous les cordons d'alimentation.
- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
- 3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
- 4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
- 5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
- 6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

Remarques sur la fiabilité du système

Consultez les instructions sur la fiabilité du système pour garantir le refroidissement correct du système et sa fiabilité.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Si le système est fourni avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d'alimentation doit être équipée d'un bloc d'alimentation.
- Un dégagement suffisant autour du nœud et du châssis doit être respecté pour permettre un bon refroidissement du système. Respectez un dégagement d'environ 50 mm (2,0 pouces) à l'avant et à l'arrière du châssis. Ne placez aucun objet devant les ventilateurs.
- Avant la mise sous tension, réinstallez le carter du nœud pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. N'utilisez pas le nœud si son carter est retiré, car cela pourrait endommager les composants du nœud.
- Il est impératif de respecter les instructions de câblage fournies avec les composants en option.
- Une unité remplaçable à chaud doit être remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.
- Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud retiré doit être remplacé par un autre bloc d'alimentation ou un obturateur de PSU dans les deux minutes qui suivent le retrait.
- Tous les connecteurs de processeur doivent être munis d'un cache ou d'un processeur-dissipateur thermique.

Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique

Consultez ces instructions avant de manipuler des dispositifs sensibles à l'électricité statique, afin de réduire les risques d'endommagement lié à une décharge électrostatique.

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Limitez vos mouvements pour éviter d'accumuler de l'électricité statique autour de vous.
- Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d'humidité intérieur et augmente l'électricité statique.
- Utilisez toujours un bracelet antistatique ou tout autre système de mise à la terre.
- Le dispositif étant toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une zone métallique non peinte de la partie externe du nœud ou du châssis pendant au moins deux secondes. Cette opération élimine l'électricité statique de l'emballage et de votre corps.
- Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans le nœud ou le châssis sans le poser entre-temps. Si vous devez le poser, replacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif sur le nœud ou le châssis, ni sur une surface métallique.
- Lorsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
- Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits à découvert.
- Tenez le dispositif hors de portée d'autrui pour éviter un possible endommagement.

Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire

Les modules de mémoire doivent être installés dans un ordre donné, en fonction de la configuration de mémoire que vous mettez en place et du nombre de processeurs et de modules de mémoire installés sur votre serveur.

Types de mémoire pris en charge

Pour plus d'informations sur les types de modules de mémoire pris en charge par le serveur, voir la section « Mémoire » dans « Spécifications techniques du nœud » à la page 135.

Des informations sur l'optimisation des performances mémoire et la configuration de la mémoire sont disponibles sur le site Lenovo Press à l'adresse suivante :

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

En outre, vous pouvez utiliser un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant :

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Pour obtenir des informations spécifiques sur l'ordre d'installation requis des modules de mémoire dans SD520 V4 en fonction de la configuration du système et du mode mémoire que vous mettez en place, voir cidessous.

Disposition des modules de mémoire et des processeurs

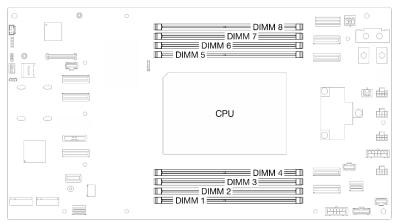


Figure 1. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

Le tableau de configuration des canaux de mémoire ci-dessous montre les relations entre les processeurs, les contrôleurs de mémoire, les canaux de mémoire et le numéro d'emplacement des modules de mémoire.

Tableau 1. Identification d'emplacement de mémoire et de canal

Canal	CH 7/H	CH 6/G	CH 5/F	CH 4/E	Processeur	CH 0/A	CH 1/B	CH 2/C	CH 3/D
N° emplacement DIMM	1	2	3	4		5	6	7	8

Instruction d'installation du module de mémoire

- Installez huit barrettes DIMM pour des performances satisfaisantes.
- Lors du remplacement d'une barrette DIMM, le nœud offre une fonction d'activation automatique de barrettes DIMM qui vous évite de devoir activer la nouvelle barrette DIMM manuellement à l'aide de l'utilitaire Setup Utility.

Attention:

- Installez des barrettes DIMM de la même vitesse pour obtenir des performances optimales. Sinon, le BIOS détectera et exécutera la vitesse la plus basse sur tous les canaux.
- Dans un canal, remplissez toujours les barrettes DIMM ayant le nombre maximal de rangs dans l'emplacement DIMM le plus éloigné, suivi de l'emplacement DIMM le plus proche.

Ordre d'installation en mode mémoire indépendant

En mode mémoire indépendante, les canaux de mémoire peuvent être remplis par des barrettes DIMM dans n'importe quel ordre et vous pouvez remplir tous les canaux de chaque processeur dans n'importe quel ordre sans condition de correspondance. Le mode mémoire indépendant assure le meilleur niveau de performance de la mémoire, mais il manque de protection pour les basculements.

Ordre d'installation des modules de mémoire en mode indépendant

Suivez les règles ci-après lors de l'installation de modules mémoire en mode indépendant :

- Tous les modules de mémoire doivent être des modules de mémoire DDR5.
- Toutes les barrettes DIMM DDR5 doivent fonctionner à la même vitesse dans le même nœud.
- Des modules de mémoire de fournisseurs différents sont pris en charge.
- L'association de barrettes DIMM x8 et x4 n'est pas prise en charge dans un même nœud.
- Tous les modules de mémoire installés doivent être du même type.
- Pour assurer un refroidissement adéquat, chaque emplacement DIMM doit être doté d'une barrette DIMM ou d'un obturateur DIMM.

Tableau 2. Séquence de peuplement en mode mémoire indépendant

Total des barrettes DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8
8†	1	2	3	4	5	6	7	8

Remarque: † Configurations des barrettes DIMM qui prennent en charge Software Guard Extensions (SGX), voir « Activation de Software Guard Extensions (SGX) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour activer cette fonctionnalité.

Ordre d'installation en mode de mise en miroir de la mémoire

Le mode de mise en miroir de la mémoire fournit une redondance de la mémoire tout en réduisant de moitié la capacité de mémoire de tout le nœud. Les canaux de mémoire sont regroupés par paires et chaque canal reçoit les mêmes données. Si une panne se produit, le contrôleur de mémoire passe des barrettes DIMM situées sur le premier canal à celles du canal de sauvegarde.

Instructions de mise en miroir mémoire :

- La mise en miroir mémoire réduit de moitié la quantité disponible maximum de la mémoire installée. Par exemple, si le nœud dispose d'une mémoire installée de 64 Go, il ne reste que 32 Go de mémoire adressable si la mise en miroir de la mémoire est activée.
- La taille et l'architecture de chacune des barrettes DIMM doivent être identiques.
- La mise en miroir de mémoire partielle est une sous-fonction de la mise en miroir de la mémoire. Elle nécessite que l'ordre d'installation de la mémoire corresponde au mode de mise en miroir mémoire.

Tableau 3. Séquence de remplissage en mode de mise en miroir de la mémoire

Total des barrettes DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8
8†	1	2	3	4	5	6	7	8

Remarque: † Configurations des barrettes DIMM qui prennent en charge Software Guard Extensions (SGX), voir « Activation de Software Guard Extensions (SGX) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour activer cette fonctionnalité.

Mise sous et hors tension du nœud

Suivez les instructions de la présente section pour mettre le nœud sous et hors tension.

Mise sous tension du nœud de traitement

Après que le nœud a effectué un court auto-test (clignotement rapide du voyant d'état de l'alimentation) une fois connecté à une entrée d'alimentation, il passe à l'état de veille (clignotement du voyant d'état de l'alimentation une fois par seconde).

Les emplacements du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- « Composants matériels » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système
- « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 145

Vous pouvez mettre le nœud sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes:

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- Le nœud peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- Le nœud peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées à Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur la mise hors tension du nœud de traitement, voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7.

Mise hors tension du nœud

Le nœud reste en état de veille lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, ce qui permet au Lenovo XClarity Controller de répondre aux demandes distantes de mise sous tension. Pour couper complètement l'alimentation du nœud (voyant d'état d'alimentation éteint), vous devez déconnecter tous les cordons d'alimentation.

Les emplacements du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- · « Composants matériels » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système
- « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 145

Pour mettre le nœud en état de veille (le voyant d'état d'alimentation clignote une fois par seconde) :

Remarque : Le module Lenovo XClarity Controller peut mettre le nœud en état de veille dans le cadre d'une réponse automatique à une erreur système critique.

- Démarrez une procédure d'arrêt normal à l'aide du système d'exploitation (si ce dernier prend en charge cette fonction).
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour démarrer une procédure d'arrêt normal (si le système d'exploitation prend en charge cette fonction).
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 4 secondes pour forcer l'arrêt.

Lorsqu'il est en état de veille, le nœud peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la mise sous tension du nœud de traitement, voir « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7.

Remplacement du châssis

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le châssis de l'armoire ou l'installer dans cette dernière.

Important : Pour des raisons de sécurité, assurez-vous qu'aucun nœud ou bloc d'alimentation n'est installé dans le châssis lors du retrait du châssis de l'armoire ou de son installation dans cette dernière.

Retrait du châssis de l'armoire

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le châssis de l'armoire.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

R006



ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Respectez les consignes de sécurité lorsque vous soulevez le châssis. Selon nos recommandations, deux personnes doivent effectuer le retrait ou l'installation du châssis.

ATTENTION:

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous soulevez le châssis.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Si des supports de transport sont installés à l'arrière de l'armoire, retirez-les.
 - 1. Retirez les vis de fixation des supports arrière.
 - 2. 2 Faites coulisser les supports vers l'arrière de l'armoire. Ensuite, retirez les supports de l'armoire et du châssis.

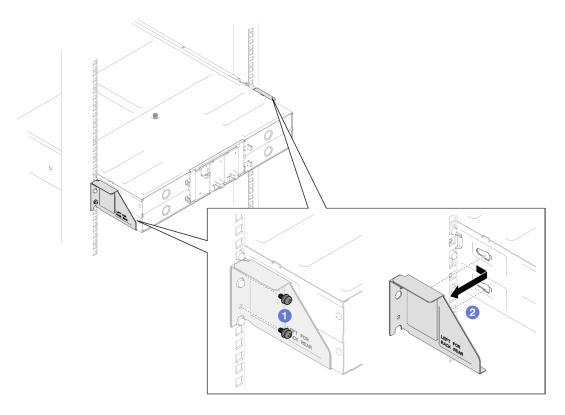


Figure 2. Retrait des supports de transport pour les armoires dont la profondeur est de 29 pouces ou de 28,31 pouces

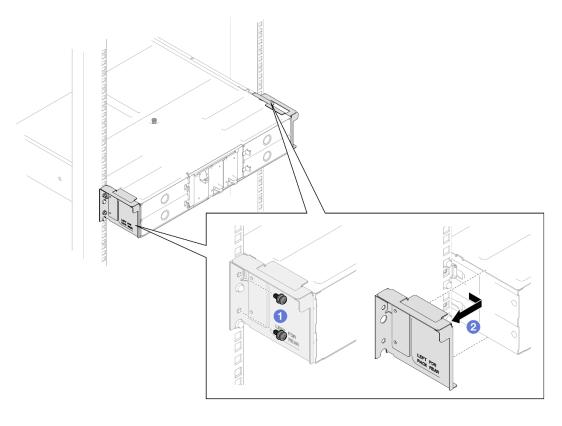


Figure 3. Retrait des supports de transport pour les armoires dont la profondeur est de 29,5 pouces

- b. Si des nœuds sont installés dans le châssis, mettez tous les nœuds hors tension et débranchez tous les câbles externes des nœuds, puis retirez les nœuds du châssis (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7 et « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32).
- c. Si des blocs d'alimentation sont installés dans le châssis, retirez-les (voir « Retrait d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 16).
- Etape 2. Desserrez les vis imperdables situées à l'avant du châssis.
- Etape 3. Sortez délicatement le châssis de l'armoire. Ensuite, retirez le châssis des glissières.

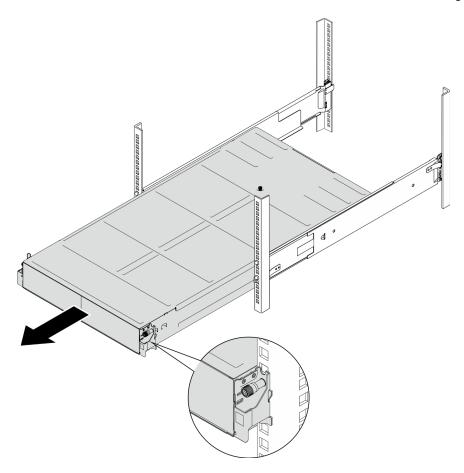


Figure 4. Retrait du châssis

Etape 4. Déposez précautionneusement le châssis sur une surface de protection électrostatique plane.

Après avoir terminé

- 1. Pour retirer les glissières de l'armoire, procédez comme suit : https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du châssis dans l'armoire

Suivez les instructions de la présente section pour installer le châssis dans l'armoire.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

R006



ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Pour installer les glissières dans une armoire, procédez comme suit :

https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf

Une fois les glissières installées, procédez comme suit pour installer le châssis dans l'armoire.

ATTENTION:

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous soulevez le châssis.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Si les supports EIA ne sont pas encore installés à l'avant du châssis, installez-les (voir « Mise en place des supports EIA sur le châssis » à la page 15).
- Etape 2. Alignez le châssis sur les glissières ; ensuite, faites glisser le châssis dans l'armoire.
- Etape 3. Serrez les vis imperdables à l'avant pour fixer le châssis à l'armoire.

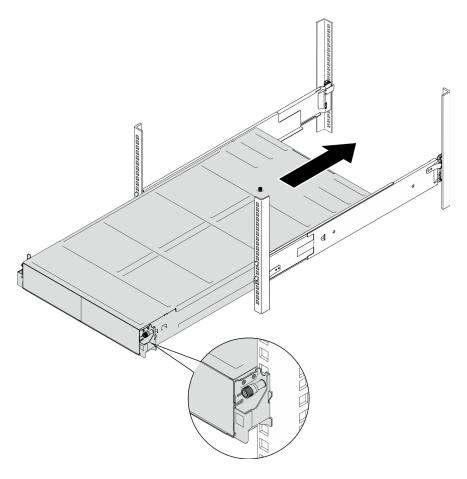


Figure 5. Installation du châssis

Après avoir terminé

- Installez à nouveau un PSU ou obturateur de PSU dans chaque emplacement PSU (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et Installation d'un obturateur de PSU).
- Installez à nouveau les nœuds dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page
- Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).
- Si le châssis doit être expédié dans l'armoire, installez les supports de transport à l'arrière afin de bien fixer le châssis à l'armoire.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10,0+/- 0,5 pouces-livres, 1,13+/- 0,05 newtons-mètres.

Supports de transport pour les armoires dont la profondeur est de 29 pouces

- 1. 1 Alignez les supports de transport sur les trous de guidage de l'armoire et du châssis. Ensuite, insérez les supports et poussez-les vers l'avant afin de les enclencher.
- 2. 2 Serrez les vis afin de fixer les supports de transport au châssis et à l'armoire.

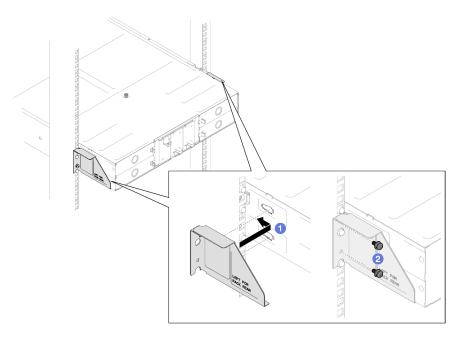


Figure 6. Installation des supports de transport pour les armoires dont la profondeur est de 29 pouces ou de 28,31 pouces

Supports de transport pour les armoires dont la profondeur est de 29,5 pouces

- 1. 1 Alignez les supports de transport sur le châssis ; ensuite, faites-les coulisser vers le montant de l'armoire.
- 2. 2 Serrez les vis afin de fixer les supports de transport au montant de l'armoire.

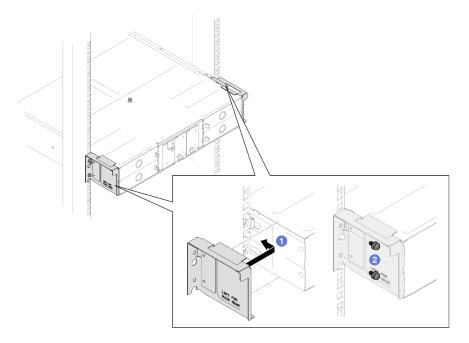


Figure 7. Installation des supports de transport pour les armoires dont la profondeur est de 29,5 pouces

Remplacement des composants dans le châssis

Suivez les instructions de la présente section pour retirer des composants du châssis ou les installer dans ce dernier.

Remplacement du support EIA

Suivez les instructions de la présente section pour installer les supports EIA dans le châssis ou les retirer.

Retrait des supports EIA du châssis

Suivez les instructions de la présente section pour retirer les supports EIA du châssis.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

 Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez tous les nœuds hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7); débranchez ensuite tous les câbles externes des nœuds.
 - b. Retirez tous les nœuds du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32).
 - c. Retirez tous les blocs d'alimentation et tous les obturateurs de PSU du boîtier de PSU (voir « Retrait d'un bloc d'alimentation remplacable à chaud » à la page 16 et Retrait d'un obturateur de PSU).
 - d. Retirez le châssis de l'armoire (voir « Retrait du châssis de l'armoire » à la page 8) ; puis posez le châssis sur une surface de protection électrostatique plane.
- Etape 2. Retirez les supports EIA à gauche et à droite du châssis.
 - a. Retirez les vis qui maintiennent les supports EIA sur le châssis.
 - b. Retirez les supports EIA du châssis.

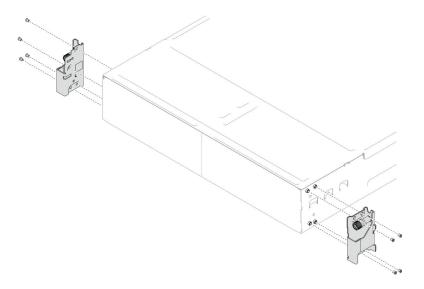


Figure 8. Retrait des supports EIA

Après avoir terminé

- 1. Installez une unité de remplacement. (voir « Mise en place des supports EIA sur le châssis » à la page 15).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Mise en place des supports EIA sur le châssis

Suivez les instructions de la présente section pour installer les supports EIA dans le châssis.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Alignez le support EIA de gauche sur les trous de vis à gauche du châssis, puis fixez-le au châssis avec les vis.
- Etape 2. Répétez l'opération pour fixer le support EIA de droite à droite du châssis.

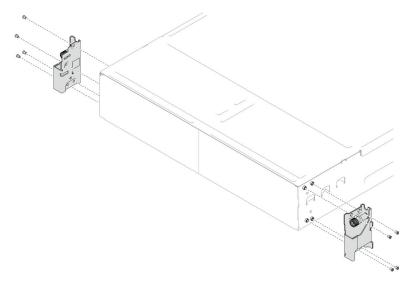


Figure 9. Installation des supports EIA

Après avoir terminé

- Installation du châssis dans l'armoire (voir « Installation du châssis dans l'armoire » à la page 10).
- Installez à nouveau un PSU ou obturateur de PSU dans chaque emplacement PSU (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et Installation d'un obturateur de PSU).
- Installez à nouveau les nœuds dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page
- Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer un bloc d'alimentation (PSU) remplaçable à chaud.

Retrait d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Reportez-vous aux instructions de cette section pour retirer un bloc d'alimentation (PSU).

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S001





Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise de courant/source d'alimentation correctement câblée et mise à la terre.
- Branchez tout équipement qui sera connecté à ce produit à des prises de courant ou des sources d'alimentation correctement câblées.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- L'appareil peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation, par conséquent pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION:

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Si un seul bloc d'alimentation remplaçable à chaud est installé dans le châssis, vous devez mettre les nœuds hors tension avant de retirer le bloc d'alimentation.

Procédure

Etape 1. Détachez la bande velcro et débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.

Etape 2. Retirer le bloc d'alimentation.

- Appuyez sur la patte de déverrouillage du bloc d'alimentation et maintenez-la enfoncée.
- b. 2 Tenez la poignée et sortez le bloc d'alimentation de l'emplacement.

Remarque: Un PSU avec une patte de déverrouillage est un PSU remplaçable à chaud. La couleur de la patte de déverrouillage n'affecte pas l'état de maintenance du PSU.

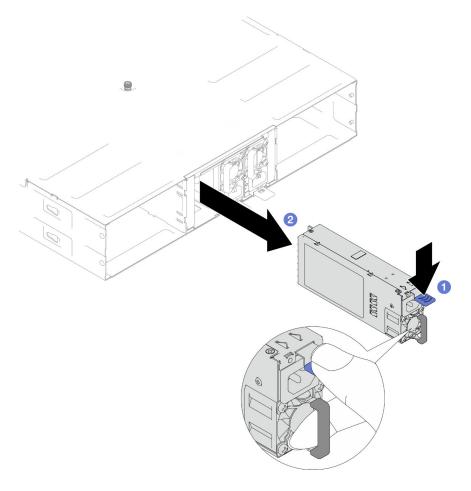


Figure 10. Retrait d'un PSU remplaçable à chaud

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19).

Important:

- Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud retiré doit être remplacé par un autre bloc d'alimentation ou un obturateur de PSU dans les deux minutes qui suivent le retrait.
- Pour les emplacements de PSU 2 et 3, il est nécessaire d'installer l'obturateur PSU avec l'onglet orienté vers le bas. Pour l'emplacement PSU 1, l'obturateur doit être installé avec l'onglet orienté vers le haut.

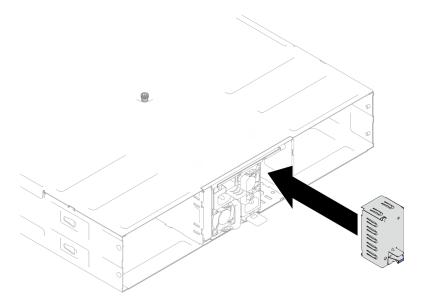


Figure 11. Installation d'un obturateur de PSU

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Suivez les instructions de la présente section pour installer un bloc d'alimentation (PSU).

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S001





Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise de courant/source d'alimentation correctement câblée et mise à la terre.
- Branchez tout équipement qui sera connecté à ce produit à des prises de courant ou des sources d'alimentation correctement câblées.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- L'appareil peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation, par conséquent pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION:

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

ATTENTION:







Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- La présente section présente le type de bloc d'alimentation pris en charge par le châssis, ainsi que d'autres informations à prendre en compte lors de l'installation d'un bloc d'alimentation :
 - Pour la prise en charge de la redondance, il faut installer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud supplémentaire, si aucun n'est installé dans le châssis.
 - Vérifiez que les périphériques que vous installez sont pris en charge. Pour obtenir la liste des périphériques en option pris en charge pour le châssis, voir https://serverproven.lenovo.com.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

a. Assurez-vous que le bloc d'alimentation à installer est le même que les blocs installés. Sinon, retirez tous les blocs d'alimentation existants et remplacez-les tous par les mêmes blocs d'alimentation.

Remarques:

- Les blocs d'alimentation CRPS du châssis doivent indiquer le même fournisseur, la même puissance en watts et le même numéro de référence (ou un autre numéro de référence).
- Les blocs d'alimentation CRPS Premium (CFFv5) du châssis doivent avoir la même puissance en watts et le même numéro de référence (ou un autre numéro de référence).
- Un PSU avec une patte de déverrouillage est un PSU remplaçable à chaud. La couleur de la patte de déverrouillage n'affecte pas l'état de maintenance du PSU.
- Si un obturateur de PSU est installé dans l'emplacement PSU, retirez-le.
 - 1. Appuyez sur l'onglet de l'obturateur de PSU et maintenez-le enfoncé.
 - 2. 2 Retirez l'obturateur de l'emplacement PSU.

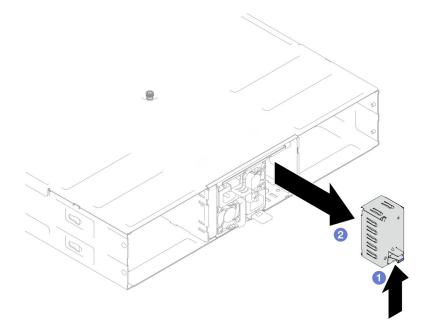


Figure 12. Retrait d'un obturateur de PSU

- Si un ou plusieurs blocs d'alimentation doivent être installés, commencez par le numéro d'emplacement de PSU le plus bas qui est disponible.
- Etape 2. Insérez le bloc d'alimentation remplaçable à chaud dans l'emplacement, jusqu'à ce que la patte de déverrouillage s'enclenche.

Important:

- En fonctionnement normal, chaque emplacement d'alimentation doit contenir un bloc d'alimentation ou un obturateur de bloc d'alimentation adapté pour assurer un refroidissement correct du système.
- Assurez-vous de suivre les instructions sur l'étiquette de guidage dans chaque emplacement. Pour l'emplacement 1, le bloc d'alimentation doit être installé avec le ventilateur vers le bas ; pour les emplacements 2 et 3, les blocs d'alimentation doivent être installés avec le ventilateur vers le haut.

• Une fois le bloc d'alimentation installé, saisissez la poignée et tirez légèrement le bloc d'alimentation afin de vous assurer qu'il est solidement fixé et ne peut pas être retiré.

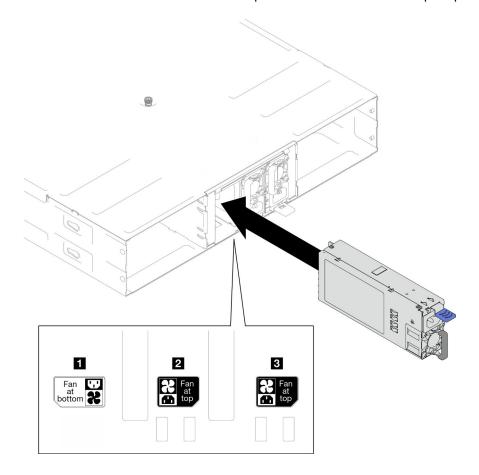


Figure 13. Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud

- Etape 3. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur le connecteur CA situé à l'arrière du nouveau bloc d'alimentation, puis branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise de courant correctement mise à la terre.
- Etape 4. Assurez-vous que la poignée du bloc d'alimentation est perpendiculaire au bloc d'alimentation ; ensuite, attachez le cordon d'alimentation à la poignée à l'aide de la sangle pré-attachée, comme affiché ci-dessous.

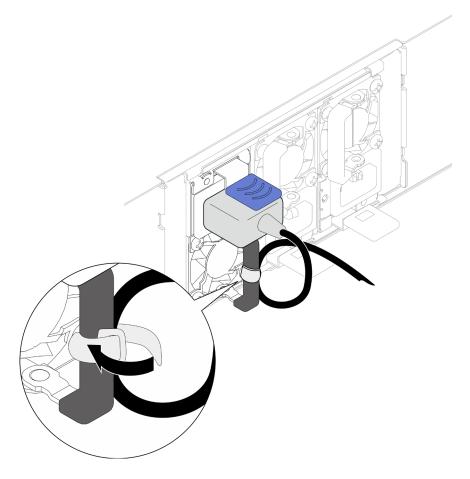


Figure 14. Acheminement et attachement du cordon d'alimentation

Après avoir terminé

Vérifiez que le voyant LED d'alimentation situé sur le bloc d'alimentation est allumé, indiquant que ce dernier fonctionne correctement.

Remplacement d'une carte médiane du châssis et du boîtier de PSU

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le boîtier de PSU et la carte médiane du châssis.

Retrait du boîtier de PSU

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le boîtier de PSU.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S001





Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise de courant/source d'alimentation correctement câblée et mise à la terre.
- Branchez tout équipement qui sera connecté à ce produit à des prises de courant ou des sources d'alimentation correctement câblées.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- L'appareil peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation, par conséquent pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION:

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

ATTENTION:







Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez tous les nœuds hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7); débranchez ensuite tous les câbles externes des nœuds.
 - b. Retirez tous les nœuds du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32).
 - c. Retirez tous les blocs d'alimentation et tous les obturateurs de PSU du boîtier de PSU (voir « Retrait d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 16 et Retrait d'un obturateur de PSU).
 - d. Retirez le châssis de l'armoire (voir « Retrait du châssis de l'armoire » à la page 8) ; puis posez le châssis sur une surface de protection électrostatique plane.
- Etape 2. Retirez le boîtier de PSU du châssis.
 - a. Desserrez la vis moletée située sur le dessus du châssis.
 - b. Maintenez les partitions verticales entre les emplacements PSU, puis sortez le boîtier PSU du châssis.

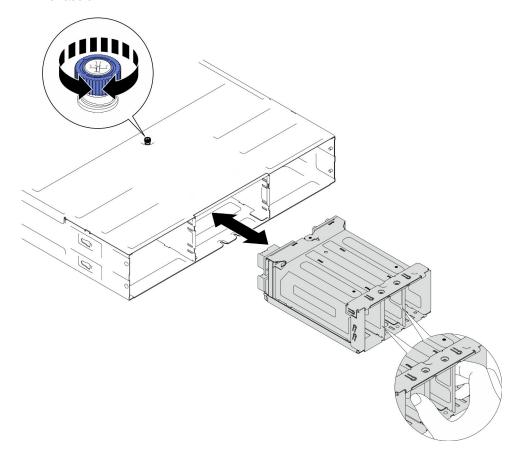


Figure 15. Retrait du boîtier de PSU

Etape 3. Déposez avec précaution le boîtier de PSU sur une surface de protection électrostatique plane.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. (voir « Installation d'un boîtier PSU » à la page 29).

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait de la carte médiane du châssis

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la carte médiane du châssis.

A propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Éteignez tous les nœuds du châssis. Ensuite, débranchez tous les cordons d'alimentation des blocs d'alimentation installés.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez tous les nœuds hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7); débranchez ensuite tous les câbles externes des nœuds.
 - b. Retirez tous les nœuds du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32).
 - c. Retirez tous les blocs d'alimentation et tous les obturateurs de PSU du boîtier de PSU (voir « Retrait d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 16 et Retrait d'un obturateur de PSU).
 - d. Retirez le châssis de l'armoire (voir « Retrait du châssis de l'armoire » à la page 8) ; puis posez le châssis sur une surface de protection électrostatique plane.
 - e. Retirez le boîtier de PSU du châssis (voir « Retrait du boîtier de PSU » à la page 23). Ensuite, déposez délicatement le boîtier de PSU sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant la carte médiane vers le haut.
- Etape 2. Desserrez les six vis qui fixent la carte médiane du châssis au boîtier de PSU.
- Etape 3. Soulevez la carte médiane du châssis pour la retirer du boîtier de PSU.

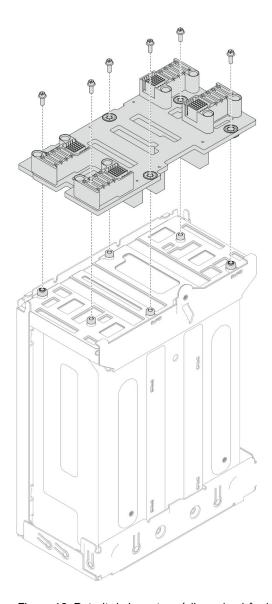


Figure 16. Retrait de la carte médiane du châssis

Après avoir terminé

- 1. Installez une unité de remplacement. (voir « Installation de la carte médiane du châssis » à la page 27).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte médiane du châssis

Suivez les instructions de la présente section pour installer la carte médiane du châssis.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarques:

- Le microprogramme de la carte médiane du châssis peut être mis à jour via Lenovo XClarity Controller (XCC) et Lenovo XClarity Essentials OneCLI (LXCE OneCLI). Seul le nœud responsable peut effectuer cette mise à jour.
- Par défaut, le nœud responsable est automatiquement sélectionné par le microprogramme PSoC sur la carte médiane du châssis. Pour modifier les préférences de responsable de châssis, voir https://pubs. lenovo.com/xcc3/NN1ia c d3 chassis.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Alignez la carte médiane du châssis sur les trous de vis et les bords du boîtier de PSU. Ensuite, placez la carte médiane sur le boîtier de PSU.
- Etape 2. Serrez les six vis pour fixer la carte médiane du châssis au boîtier de PSU.

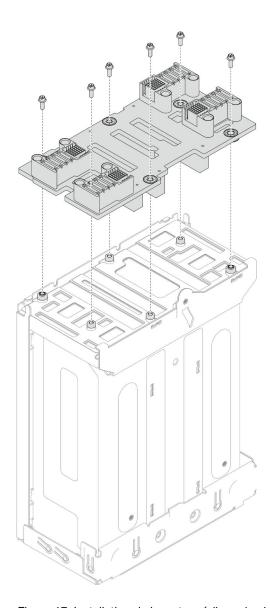


Figure 17. Installation de la carte médiane du châssis

- 1. Réinstallez le boîtier de PSU dans le châssis (voir « Installation d'un boîtier PSU » à la page 29).
- 2. Installation du châssis dans l'armoire (voir « Installation du châssis dans l'armoire » à la page 10).
- 3. Installez à nouveau les nœuds dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Installez à nouveau un PSU ou obturateur de PSU dans chaque emplacement PSU (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et Installation d'un obturateur de PSU).
- 5. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Installation d'un boîtier PSU

Suivez les instructions de la présente section pour installer un boîtier de PSU.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S001





Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise de courant/source d'alimentation correctement câblée et mise à la terre.
- Branchez tout équipement qui sera connecté à ce produit à des prises de courant ou des sources d'alimentation correctement câblées.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- L'appareil peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation, par conséquent pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION:

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

ATTENTION:







Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages

antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

- Etape 1. Insérez le boîtier de PSU dans le châssis jusqu'à la butée.
- Etape 2. Serrez la vis moletée située sur le dessus du châssis.

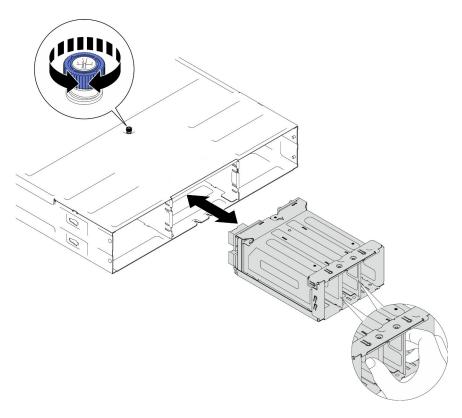


Figure 18. Installation du boîtier de PSU

Après avoir terminé

- 1. Installation du châssis dans l'armoire (voir « Installation du châssis dans l'armoire » à la page 10).
- 2. Installez à nouveau les nœuds dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page
- 3. Installez à nouveau un PSU ou obturateur de PSU dans chaque emplacement PSU (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et Installation d'un obturateur de PSU).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement de composants du nœud

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer ou installer les composants du nœud.

Remplacement du nœud

Suivez les instructions de la présente section pour installer un nœud dans le châssis ou le retirer.

Retrait d'un nœud du châssis

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un nœud du châssis.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

R006



ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Lorsque vous retirez le nœud, notez le numéro de plateau du nœud et veillez à l'installer dans le même plateau que celui d'où il a été retiré. Si vous réinstallez le nœud dans un autre plateau, il faut reconfigurer le nœud.
- Lorsque vous retirez ou installez un nœud, veillez à ne pas endommager les connecteurs du nœud.
- Pour assurer un refroidissement adéquat, chaque plateau de nœud doit disposer d'un nœud ou d'obturateurs de plateau de nœud avant que les nœuds du châssis soient mis sous tension.

Remarque: Selon la configuration concernée, il est possible que le matériel diffère un peu des illustrations figurant dans la présente section.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- Etape 2. Retirez le nœud du châssis.
 - a. Faites pivoter et relâchez la poignée avant du nœud.
 - b. 2 Faites glisser délicatement le nœud hors du châssis jusqu'à ce que vous voyiez l'icône d'avertissement sur l'étiquette latérale du nœud. Ensuite, tenez le nœud des deux mains comme illustré, puis sortez-le avec précaution du châssis.

Attention: Par sécurité, assurez-vous de tenir le nœud des deux mains lorsque vous le soulevez.

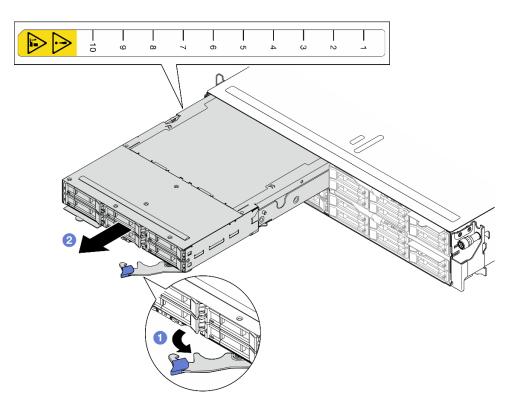


Figure 19. Retrait du nœud d'un plateau de gauche

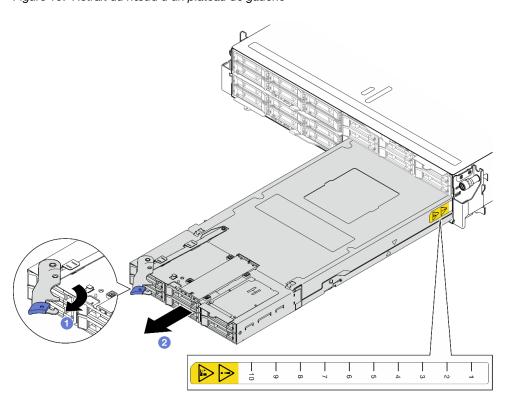


Figure 20. Retrait du nœud d'un plateau de droite

1. Installez soit un nœud de remplacement (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35), soit des obturateurs pour plateau de nœud avant et arrière dans le plateau de nœud dans un délai d'une minute.

Important : Pour assurer un refroidissement adéquat, chaque plateau de nœud doit disposer d'un nœud ou d'obturateurs de plateau de nœud avant que les nœuds du châssis soient mis sous tension.

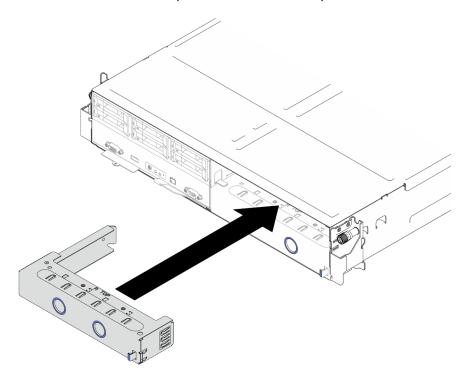


Figure 21. Installation d'un obturateur de plateau de nœud avant

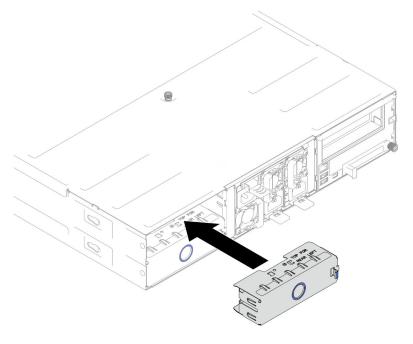


Figure 22. Installation d'un obturateur de plateau de nœud arrière

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un nœud dans le châssis

Suivez les instructions de la présente section pour installer un nœud dans le châssis.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

R006



ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Lorsque vous retirez ou installez un nœud, veillez à ne pas endommager les connecteurs du nœud.
- Lorsque vous retirez le nœud, notez le numéro de plateau du nœud et veillez à l'installer dans le même plateau que celui d'où il a été retiré. Si vous réinstallez le nœud dans un autre plateau, il faut reconfigurer le nœud.
- La durée nécessaire à l'initialisation d'un nœud varie en fonction des configurations du système. Le voyant LED d'alimentation clignote rapidement ; le bouton d'alimentation du nœud ne répondra pas tant que le voyant LED d'alimentation ne clignotera pas lentement, indiquant que le processus d'initialisation est terminé.
- Pour assurer un refroidissement adéquat, chaque plateau de nœud doit disposer d'un nœud ou d'obturateurs de plateau de nœud avant que les nœuds du châssis soient mis sous tension.

Remarque : Selon la configuration concernée, il est possible que le matériel diffère un peu des illustrations figurant dans la présente section.

Procédure

- Etape 1. Si des obturateurs de plateau de nœud sont installés, retirez-les du châssis.
 - 1. Appuyez sur le loquet de l'obturateur et maintenez-le enfoncé.
 - 2. 2 Tirez l'obturateur hors du plateau de nœud.

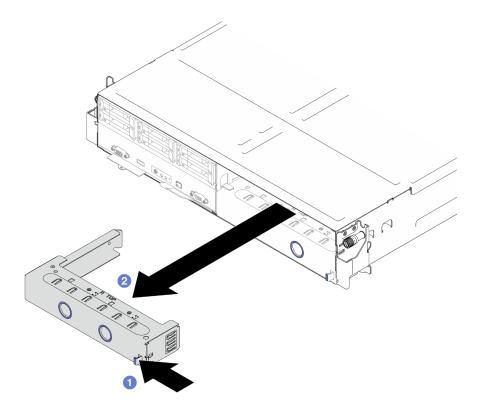


Figure 23. Retrait d'un obturateur de plateau de nœud avant

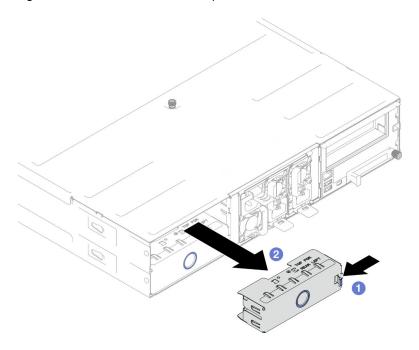


Figure 24. Retrait d'un obturateur de plateau de nœud arrière

Etape 2. Installez le nœud dans le châssis.

- a. Assurez-vous que la poignée avant du nœud est bien en position entièrement ouverte. Ensuite, faites coulisser le nœud dans le plateau de nœud, jusqu'à la butée.
- b. 2 Faites pivoter la poignée avant en position complètement fermée, jusqu'à ce que le taquet de la poignée s'enclenche.

Attention:

- Par sécurité, assurez-vous de tenir le nœud des deux mains lorsque vous le soulevez.
- Pour éviter d'endommager le carte médiane du châssis,
 - Dans le plateau de gauche (vu de l'avant), le nœud doit être installé avec le côté droit orienté vers le haut.
 - Dans le plateau de droite (vu de l'avant), le nœud doit être installé à l'envers.

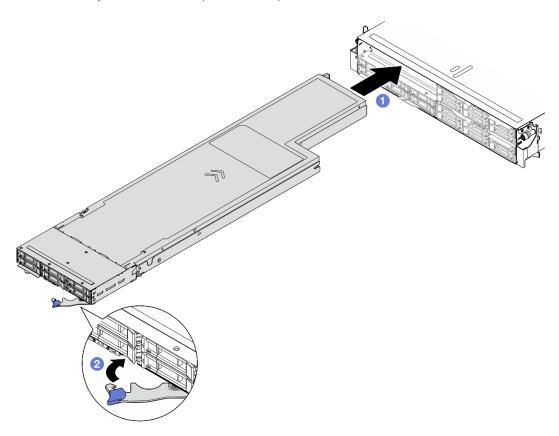


Figure 25. Installation du nœud dans un plateau de gauche

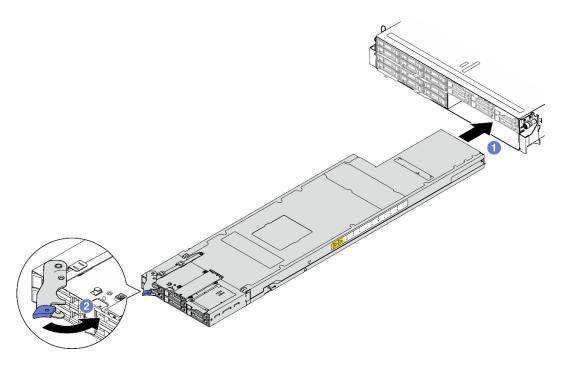


Figure 26. Installation du nœud dans un plateau de droite

Etape 3. Si vous devez installer un autre nœud ou des obturateurs de plateau de nœud, faites-le maintenant.

> Important: Pour assurer un refroidissement adéquat, chaque plateau de nœud doit disposer d'un nœud ou d'obturateurs de plateau de nœud avant que les nœuds du châssis soient mis sous tension.

Après avoir terminé

- 1. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplacable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 2. Vérifiez le voyant d'alimentation afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que le nœud est prêt à être mis sous tension, puis mettez le nœud sous
- 3. Vérifiez que le voyant d'alimentation est allumé, sans clignoter, ce qui indique que chaque nœud est alimenté et sous tension.
- 4. S'il s'agit de la première installation du nœud dans le châssis, vous devez configurer le nœud par le biais de Lenovo XClarity Provisioning Manager et installer le système d'exploitation du nœud (voir https:// pubs.lenovo.com/lxpm-overview/).
- 5. Si l'accès au nœud sur la console locale n'est pas disponible, reportez-vous aux sections suivantes de la documentation XCC compatible avec votre nœud à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxccoverview/.
 - a. Accédez à l'interface Web Lenovo XClarity Controller (voir la section « Accès à l'interface Web de XClarity Controller »).
 - b. Configurez une connexion réseau Lenovo XClarity Controller par le biais de Lenovo XClarity Provisioning Manager (voir la section « Configuration d'une connexion réseau XClarity Controller par le biais de XClarity Provisioning Manager »).
 - c. Connectez-vous à Lenovo XClarity Controller (voir la section « Connexion à XClarity Controller »).

- 6. Si vous avez modifié la configuration du nœud, ou si vous installez un nœud différent de celui que vous avez retiré, assurez-vous de bien configurer le nœud par le biais de Setup Utility. Vous devrez peut-être installer le système d'exploitation du nœud. Pour plus d'informations, voir « Configuration système » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système.
- 7. Vous pouvez placer les informations d'identification sur la languette d'étiquette rétractable accessible depuis l'avant du nœud (voir « Identification du système et accès à Lenovo XClarity Controller » dans le *Guide d'utilisation* ou dans le *Guide de configuration système*).

Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la pile CMOS (CR2032).

Retrait de la pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour retirer la pile CMOS (CR2032).

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S004



ATTENTION:

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas:

- · La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

<u>S005</u>



ATTENTION:

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Lisez attentivement les remarques suivantes avant de remplacer la pile CMOS du nœud.
 - Ne mettez pas la pile CMOS en contact avec une surface métallique lorsque vous la remplacez. Le contact avec une surface métallique, par exemple du côté nœud de châssis, peut endommager la pile.
 - Lorsque vous remplacez la pile, vous devez la remplacer par une pile CMOS exactement du même type (CR2032), fournie par le même fabricant.
 - Après avoir remplacé la pile, pensez à reconfigurer le nœud et à réinitialiser la date et l'heure du système.
 - Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
 - d. Repérez le connecteur de la pile CMOS sur la carte mère.

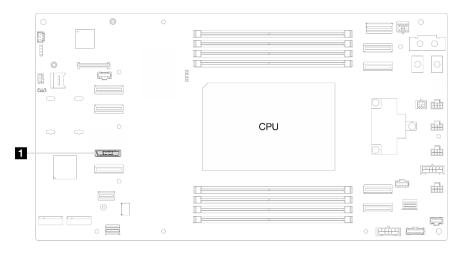


Figure 27. Emplacement du socket de la pile CMOS

Etape 2. Retirez la pile CMOS du nœud.

- a. Poussez délicatement la patte de retenue du connecteur de la pile vers l'arrière pour libérer la pile CMOS.
- b. 2 Retirez délicatement la pile CMOS du connecteur.

Attention: Évitez d'appuyer fortement sur la pile CMOS, car cela pourrait endommager le socket de la carte mère et vous pourriez avoir à la remplacer.

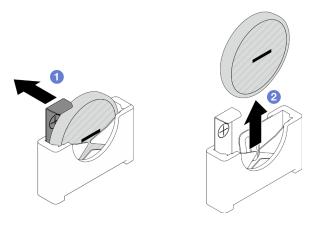


Figure 28. Retrait de la pile CMOS

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'une pile CMOS (CR2032) » à la page 41).
- 2. Mettez au rebut la pile CMOS conformément aux règles en vigueur.

Installation d'une pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour installer une pile CMOS (CR2032).

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

S004



ATTENTION:

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas:

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

S005



ATTENTION:

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Lisez attentivement les remarques suivantes avant de remplacer la pile CMOS du nœud.
 - Ne mettez pas la pile CMOS en contact avec une surface métallique lorsque vous la remplacez. Le contact avec une surface métallique, par exemple du côté nœud de châssis, peut endommager la pile.
 - Lorsque vous remplacez la pile, vous devez la remplacer par une pile CMOS exactement du même type (CR2032), fournie par le même fabricant.
 - Après avoir remplacé la pile, pensez à reconfigurer le nœud et à réinitialiser la date et l'heure du système.
 - Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Procédure

Etape 1. Repérez le connecteur de la pile CMOS sur la carte mère.

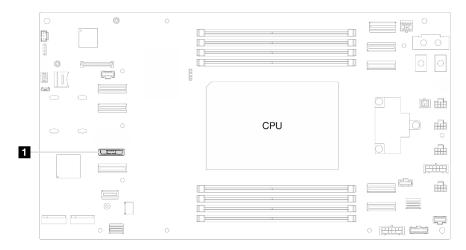


Figure 29. Emplacement du socket de la pile CMOS

- Etape 2. Suivez les instructions de manipulation et d'installation spécifiques fournies avec la pile CMOS.
- Etape 3. Installez la nouvelle pile CMOS dans le nœud.
 - Faites légèrement pivoter la patte de retenue du connecteur de la pile CMOS pour l'ouvrir.
 - Insérez la pile dans le connecteur en l'orientant de sorte que le côté positif (+) soit face au côté positif du connecteur.

c. 3 Assurez-vous que la pile est bien enfoncée dans le support.

Attention : Évitez d'appuyer fortement sur la pile CMOS, car cela pourrait endommager le socket de la carte mère et vous pourriez avoir à la remplacer.

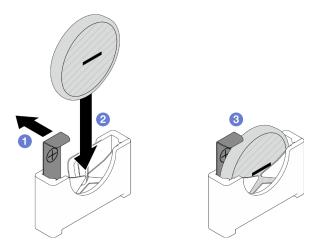


Figure 30. Installation d'une pile CMOS

Après avoir terminé

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Installez à nouveau toutes les unités et tous les obturateurs d'unité (le cas échéant) sur le nœud (voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud » à la page 58).
- 4. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 5. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un fond de panier d'unité

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le fond de panier d'unité.

Remarque: Selon la configuration, le nœud peut ne pas être doté de ce composant.

Retrait du fond de panier d'unité

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le fond de panier d'unité.

A propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- Retirez toutes les unités et les obturateurs d'unité installés (le cas échéant) du nœud, puis placez les unités et les obturateurs sur une surface de protection électrostatique plane (voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud » à la page 56).
- d. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- e. Débranchez tous les câbles du fond de panier d'unité.
- Etape 2. Retirez le fond de panier d'unité du boîtier d'unités de disque dur.
 - a. Faites pivoter les deux pistons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position déverrouillée.
 - b. 2 Tenez les deux pistons et tirez le fond de panier d'unité vers le haut, puis éloignez-le légèrement du boîtier d'unités de disque dur afin de désengager le fond de panier. Continuez ensuite à le tirer vers le haut et retirez le fond de panier.

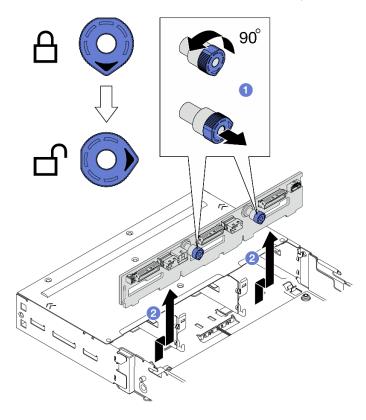


Figure 31. Retrait du fond de panier d'unité

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation du fond de panier d'unité » à la page 44).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du fond de panier d'unité

Suivez les instructions de la présente section pour installer le fond de panier d'unité.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Installation du fond de panier d'unité.

- a. ① Alignez le fond de panier d'unité sur les broches de guidage correspondantes du boîtier d'unités de disque dur. Ensuite, abaissez et insérez le fond de panier d'unité pour le mettre en place.
- b. 2 Poussez et maintenez les deux pistons afin de fixer le fond de panier d'unité.
- c. 3 Faites pivoter les pistons dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les faire passer en position verrouillée.

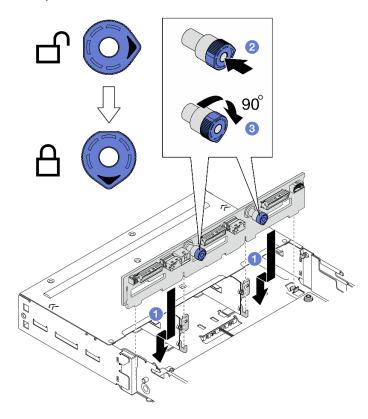


Figure 32. Installation du fond de panier d'unité

Après avoir terminé

 Branchez à nouveau tous les câbles sur le fond de panier d'unité (voir Guide de cheminement interne des câbles).

- 2. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 3. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Installez à nouveau toutes les unités et tous les obturateurs d'unité (le cas échéant) sur le nœud (voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud » à la page 58).
- 5. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 6. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un ventilateur

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer les ventilateurs.

Retrait d'un ventilateur

Suivez les instructions de cette section pour retirer un ventilateur.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- Etape 2. Identifiez le ventilateur à retirer. Ensuite, retirez le ventilateur du boîtier de ventilation.
 - a. Appuyez longuement sur le taquet du câble du ventilateur.
 - b. 2 Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.
 - c. 3 Retirez les quatre rivets qui fixent le ventilateur au boîtier de ventilation sur le côté supérieur.
 - d. 4 Soulevez le module de ventilation hors du boîtier de ventilation.

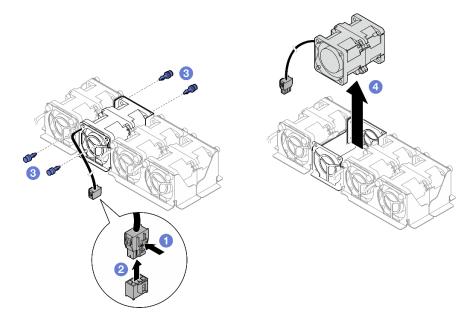


Figure 33. Retrait du ventilateur

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un ventilateur » à la page 47).
 - **Important :** Pour assurer le bon refroidissement, tous les ventilateurs doivent être installés pendant le fonctionnement.
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un ventilateur

Suivez les instructions de cette section pour installer un ventilateur.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Installez le ventilateur.

a. ① Alignez le ventilateur sur l'emplacement du ventilateur dans le boîtier de ventilation. Le ventilateur doit être orienté avec le côté étiquette vers le haut et en suivant les flèches de circulation de l'air sur la partie inférieure du ventilateur, comme illustré. Ensuite, abaissez le ventilateur et appuyez dessus afin de l'insérer dans l'emplacement du ventilateur, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

- b. Insérez les quatre rivets du côté supérieur depuis l'extérieur du boîtier de ventilation afin de fixer le ventilateur au boîtier de ventilation.
- c. 3 Branchez le câble du ventilateur à la carte mère.

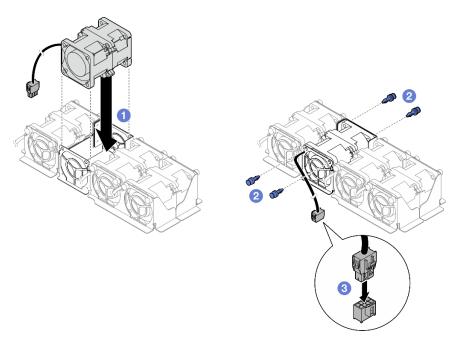


Figure 34. Installation du ventilateur

Etape 2. Acheminez les câbles du ventilateur comme indiqué.

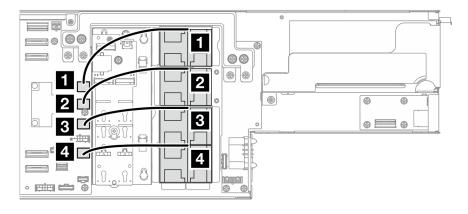


Figure 35. Cheminement des câbles de ventilateur

De (ventilateur)	Vers (Carte mère)
■ Câble 1 du ventilateur	Connecteur de ventilateur 1
2 Câble 2 du ventilateur	Connecteur de ventilateur 2
3 Câble 3 du ventilateur	Connecteur de ventilateur 3
4 Câble 4 du ventilateur	Connecteur de ventilateur 4

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un module d'alimentation flash

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer un module d'alimentation flash.

Le module d'alimentation flash protège la mémoire cache des adaptateurs RAID installés. Vous pouvez acheter des modules d'alimentation flash auprès de Lenovo.

Pour connaître la liste des options prises en charge, voir : https://serverproven.lenovo.com

Remarque: Selon la configuration, le nœud peut ne pas être doté de ce composant.

Retrait du module d'alimentation flash

Suivez les instructions de cette section pour retirer le module d'alimentation flash.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- Etape 2. Débranchez le câble du module d'alimentation flash de l'adaptateur RAID.
- Etape 3. Retirez le module d'alimentation flash du support.
 - a. Ouvrez délicatement la patte de retenue en appuyant.
 - b. 2 Faites pivoter le module d'alimentation flash pour le dégager et le retirer du support.

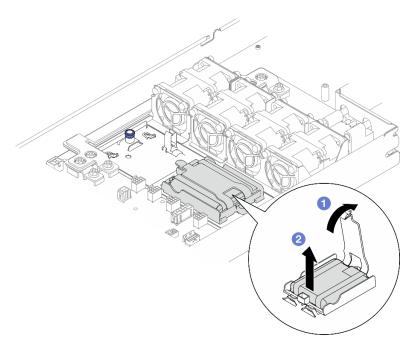


Figure 36. Retrait du module d'alimentation flash

- Etape 4. Si nécessaire, retirez le support du module d'alimentation flash.
 - a. Soulevez et maintenez la goupille de libération pour dégager le support du module d'alimentation flash du nœud.
 - b. 2 Faites légèrement coulisser le support du module d'alimentation flash vers la broche. Ensuite, retirez-le avec précaution du nœud.

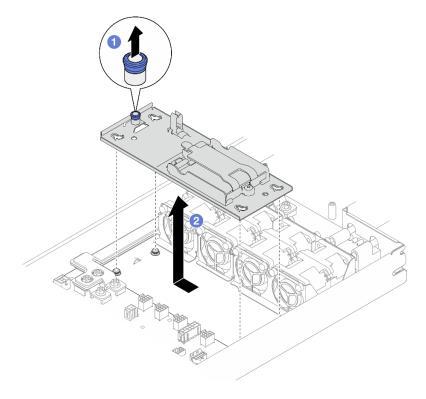


Figure 37. Retrait du support du module d'alimentation flash

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un support de module d'alimentation Flash » à la page 51).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un support de module d'alimentation Flash

Suivez les instructions de cette section pour installer un module d'alimentation flash.

A propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Installez le support de module d'alimentation flash.
 - a. Alignez les encoches du support du module d'alimentation flash sur les broches de guidage du nœud.
 - b. Abaissez le support du module d'alimentation flash et faites-le coulisser, comme illustré, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé dans le nœud.

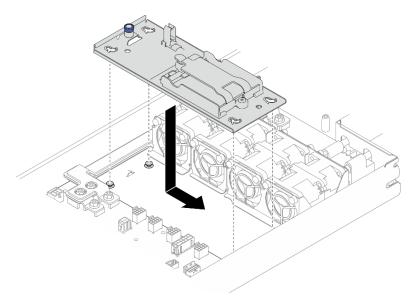


Figure 38. Installation du support du module d'alimentation flash

Etape 2. Installez le module d'alimentation flash sur le support.

1 Notez l'orientation du module d'alimentation flash, puis insérez délicatement un côté du module d'alimentation flash dans la patte de retenue. Appuyez sur le module d'alimentation flash de l'autre côté jusqu'à ce qu'il se mette en place.

b. 2 Refermez le loquet de retenue.

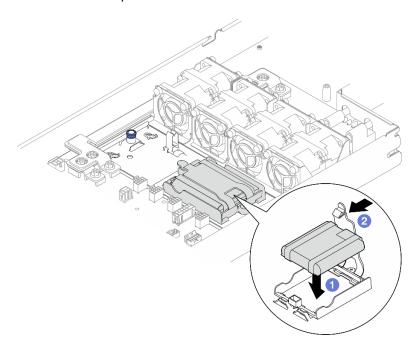


Figure 39. Installation du module d'alimentation flash

Etape 3. Acheminez le câble du module d'alimentation flash et son câble d'extension, fournis avec le kit du module d'alimentation flash, et branchez-les sur l'adaptateur RAID.

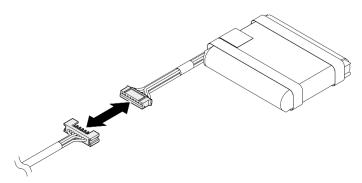


Figure 40. Rallonge de module d'alimentation flash

Après avoir terminé

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'une carte d'E-S avant

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la carte d'E-S avant.

Retrait de la carte d'E-S avant

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la carte d'E-S avant.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
 - d. Débranchez tous les câbles de la carte d'E-S avant.
- Etape 2. Retirez la carte d'E-S avant du boîtier d'unités de disque dur.
 - Faites pivoter les deux pistons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les mettre en position déverrouillée afin de dégager la carte d'E-S avant du boîtier d'unités de disque dur.
 - b. 2 Tirez la carte d'E-S avant et poussez-la légèrement vers l'arrière du nœud. Ensuite, continuez à tirer la carte pour la retirer du boîtier d'unités de disque dur.

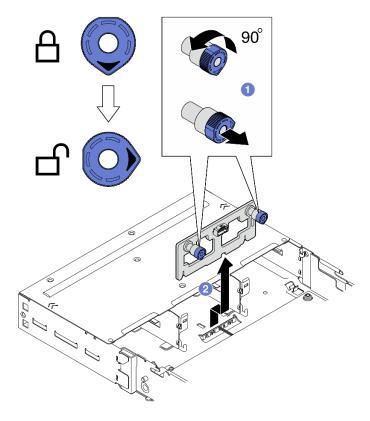


Figure 41. Retrait de la carte d'E-S avant

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation de la carte d'E-S avant » à la page 54).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte d'E-S avant

Suivez les instructions de la présente section pour installer la carte d'E-S avant.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- **Téléchargement du microprogramme et du pilote** : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.
 - Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.

- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration* système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Alignez la carte d'E-S avant sur les broches de guidage correspondantes du boîtier d'unités de disque dur. Ensuite, abaissez et insérez la carte pour la mettre en place.
- Etape 2. Poussez et maintenez les deux pistons afin de fixer la carte d'E-S avant.
- Etape 3. § Faites pivoter les pistons dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les faire passer en position verrouillée.

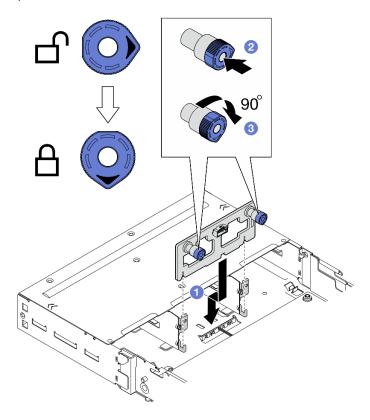


Figure 42. Installation de la carte d'E-S avant

Après avoir terminé

- 1. Connectez à nouveau tous les câbles requis à la carte d'E-S avant (voir *Guide de cheminement interne des câbles*).
- 2. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 3. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 5. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'une unité remplaçable à chaud

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer une unité remplaçable à chaud.

Retrait d'une unité remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour retirer une unité remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

Attention:

- Veillez à enregistrer les données de votre unité, particulièrement s'ils font partie d'une grappe RAID, avant de les retirer du nœud.
- Pour éviter d'endommager les connecteurs d'unités, vérifiez que le carter supérieur du nœud est installé et correctement fermé après chaque installation ou retrait d'unité.
- Pour garantir le refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le nœud pendant plus de deux minutes sans qu'une unité ou un obturateur d'unité ne soit installé dans chaque baie d'unité.
- Si un ou plusieurs disques SSD NVMe doivent être retirés, il est recommandé de les désactiver au préalable grâce aux système d'exploitation.
- Avant de retirer ou d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité (y compris aux contrôleurs intégrés à la carte mère), fonds de panier d'unité ou câbles d'unité, veillez à sauvegarder toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Avant de retirer tout composant d'une grappe RAID (unité, carte RAID, etc.), sauvegardez toutes les informations de configuration RAID.
- Si vous ne prévoyez pas d'installer d'unités dans les baies d'unité une fois le retrait effectué, assurez-vous d'avoir des obturateurs de baie d'unité à disposition.

Retrait d'une unité remplacable à chaud 2,5 pouces

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Identifiez l'unité remplaçable à chaud à retirer.
 - b. Assurez-vous de bien enregistrer les données de chaque unité avant de les retirer du nœud.
- Etape 2. Retirez l'unité remplacable à chaud.
 - a. Faites glisser le taquet pour déverrouiller la poignée de l'unité.
 - b. 2 Ouvrez et maintenez la poignée.
 - c. 3 Tirez l'unité pour la retirer de la baie d'unité.

Remarques:

- En fonction de la configuration concernée, l'unité remplaçable à chaud qui doit être retirée peut être un disque SSD 2,5 pouces de 7 mm ou 15 mm. Les procédures de retrait sont identiques.
- Dans la baie de droite (vue de l'avant), le nœud doit être installé à l'envers. À partir de ce nœud, l'unité à retirer est également à l'envers, mais les procédures de retrait sont identiques.

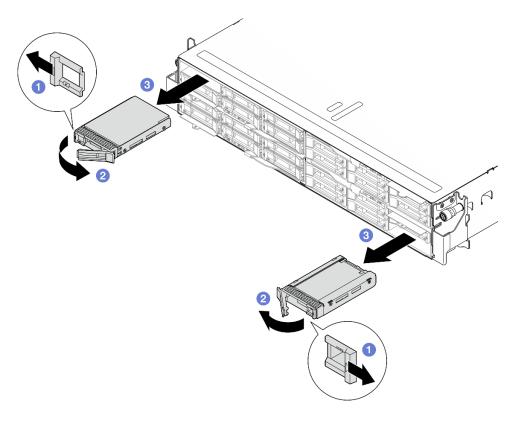


Figure 43. Retrait d'une unité SSD

1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur (voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud » à la page 58.)

Important : Dans un mode de fonctionnement normal, la baie d'unité doit contenir soit une unité, soit un obturateur d'unité, et ce, afin d'assurer un refroidissement adéquat.

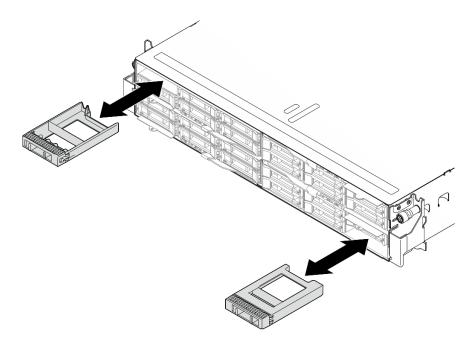


Figure 44. Remplacement d'un obturateur d'unité

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour installer une unité remplaçable à chaud.

A propos de cette tâche

Attention:

- Pour éviter d'endommager les connecteurs d'unités, vérifiez que le carter supérieur du nœud est installé et correctement fermé après chaque installation ou retrait d'unité.
- Pour garantir le refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le nœud pendant plus de deux minutes sans qu'une unité ou un obturateur d'unité ne soit installé dans chaque baie d'unité.
- Les baies d'unité sont numérotées pour indiquer l'ordre d'installation (en partant de « 0 »). Suivez l'ordre séquentiel des baies d'unité lors de l'installation d'une unité. Pour repérer les baies d'unité du nœud, consultez la languette d'informations amovible qui se trouve à l'avant du nœud ou « Vue avant du nœud » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système.
- Les paragraphes ci-après décrivent les types d'unités pris en charge par le nœud et contiennent d'autres informations que vous devez prendre en compte lors de l'installation d'une unité.
 - En complément des instructions figurant dans la présente rubrique, consultez la documentation fournie avec l'unité.
 - Le boîtier d'unités de disque dur prend en charge jusqu'à, six disques SSD SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces de 7 mm ou 15 mm.
 - L'intégrité contre les interférences électromagnétiques (EMI) et le refroidissement du nœud sont assurés si toutes les baies et tous les emplacements PCIe et PCI sont occupés ou protégés. Lorsque vous installez une unité, un adaptateur PCIe ou PCI, conservez le cache EMC et le panneau obturateur de la baie, ou le carter de l'emplacement de l'adaptateur PCIe ou PCI. Vous en aurez besoin si vous retirez le périphérique par la suite.

- Pour obtenir la liste complète des dispositifs en option pris en charge par le nœud, voir https:// serverproven.lenovo.com.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces

Procédure

Etape 1. Si la baie d'unité contient un obturateur, tirez le levier de déblocage sur l'obturateur et faites-le coulisser hors de la baie.

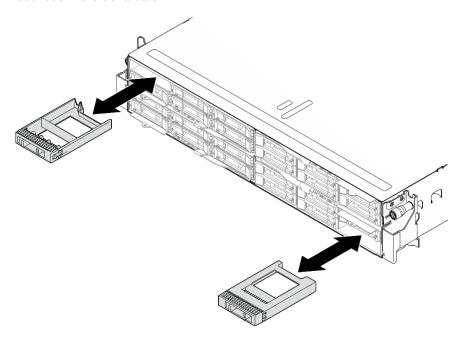


Figure 45. Remplacement d'un obturateur d'unité

Etape 2. Installez l'unité remplaçable à chaud.

- 1 Assurez-vous que la poignée d'unité est bien en position ouverte. Alignez l'unité sur les glissières de guidage dans la baie et poussez délicatement l'unité dans la baie jusqu'à la
- b. 2 Faites pivoter la poignée d'unité en position complètement fermée, jusqu'à ce que le taquet de la poignée s'enclenche.

Remarques:

- En fonction de la configuration concernée, l'unité remplaçable à chaud qui doit être installée peut être un disque SSD 2,5 pouces de 7 mm ou 15 mm. Les procédures d'installation sont identiques.
- Dans la baie de droite (vue de l'avant), le nœud doit être installé à l'envers. À partir de ce nœud, l'unité doit également être installée à l'envers, mais les procédures d'installation sont identiques.

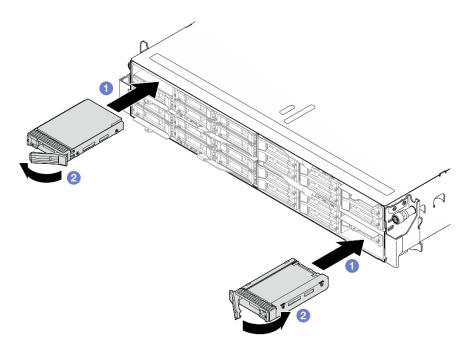


Figure 46. Installation d'un disque SSD

1. Observez le voyant d'état (LED) de l'unité pour vérifier que celle-ci fonctionne correctement (voir « Voyants d'unité » à la page 146). Si le voyant d'état jaune de l'unité est fixe, cela signifie que cette unité est défaillante et doit être remplacée. Si le voyant d'activité de l'unité vert clignote, l'unité est en cours d'utilisation.

Remplacement d'un adaptateur d'amorçage M.2 et d'une unité M.2

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer une unité M.2 et un adaptateur d'amorçage M.2.

Retrait d'une unité M.2

Suivez les instructions de cette section pour retirer une unité M.2.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure de retrait.

- « Retrait d'une unité M.2 de la carte mère » à la page 60
- « Retrait d'une unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2 » à la page 62

Retrait d'une unité M.2 de la carte mère

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- d. Repérez les connecteurs M.2 sur la carte mère.

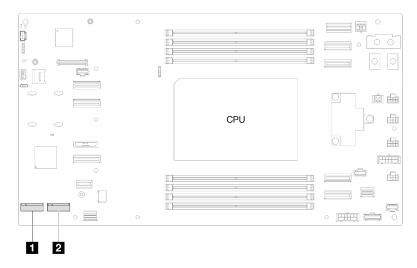


Figure 47. Emplacement des baies M.2 sur la carte mère

1 Baie 3 M.2	2 Baie 2 M.2
--------------	--------------

Etape 2. Retirez l'unité M.2 de la carte mère.

- a. Oppuyez légèrement sur le dispositif de retenue pour l'écarter de l'unité M.2 afin de la désengager.
- b. 2 Faites légèrement pivoter le côté arrière de l'unité M.2 pour l'éloigner de la carte mère.
- c. 6 Dégagez l'unité M.2 du connecteur à un angle de 15 degrés environ.

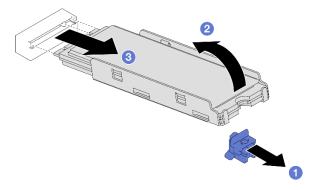


Figure 48. Retrait d'une unité M.2

- Etape 3. (Facultatif) Si nécessaire, retirez le dissipateur thermique M.2 et l'unité M.2 du plateau.
 - a. Appuyez sur les pattes de l'unité M.2 et du plateau du dissipateur thermique pour dégager le dissipateur thermique.

Remarque: Si nécessaire, appuyez sur les pattes avec un tournevis à tête plate.

- b. Soulevez le dissipateur thermique M.2 hors du plateau.
- 3 Faites glisser l'unité M.2 vers l'extérieur et retirez-la du plateau.

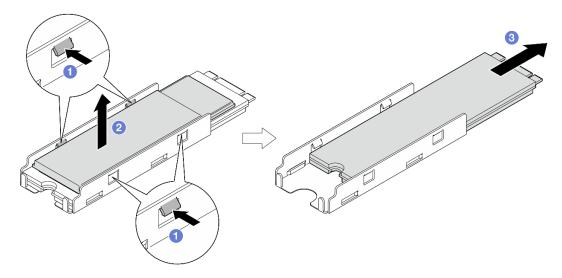


Figure 49. Retrait du dissipateur thermique M.2

Après avoir terminé

- 1. Si nécessaire, ajustez l'emplacement du dispositif de retenue du disque M.2 afin de pouvoir accueillir une autre unité M.2 de taille différente (voir « Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2 » à la page 67).
- 2. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 69).
- 3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'une unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- Etape 2. Retirez l'unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2.
 - a. Pincez et maintenez le clip de retenue.
 - b. 9 Faites coulisser le dispositif de retenue vers l'arrière pour libérer l'unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2.
 - c. S Faites pivoter le côté arrière de l'unité M.2 de façon à l'éloigner de l'adaptateur d'amorçage M.2.
 - d. Dégagez l'unité M.2 de l'emplacement à un angle de 30 degrés environ.

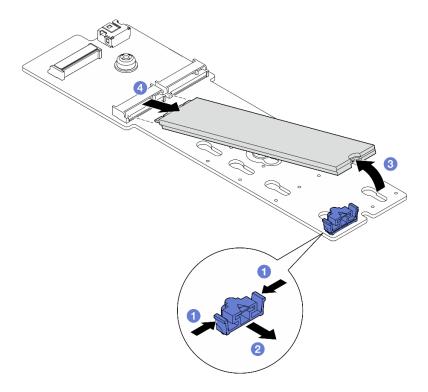


Figure 50. Retrait d'une unité M.2

- Si nécessaire, ajustez l'emplacement du dispositif de retenue du disque M.2 afin de pouvoir accueillir une autre unité M.2 de taille différente (voir « Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2 » à la page 67).
- 2. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 69).
- 3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'un adaptateur d'amorçage M.2

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un adaptateur d'amorçage M.2.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).

d. Retirez toutes les unités M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2 (voir « Retrait d'une unité M.2 » à la page 60).

Etape 2. Débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2.

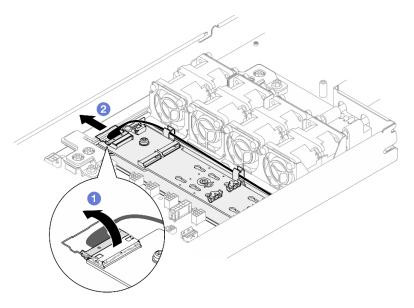


Figure 51. Débranchement du câble de l'adaptateur d'amorçage M.2

- a. Décrochez le crochet de câble du connecteur.
- b. 2 Débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2.

Etape 3. Retirez le plateau de l'adaptateur d'amorçage M.2 du nœud.

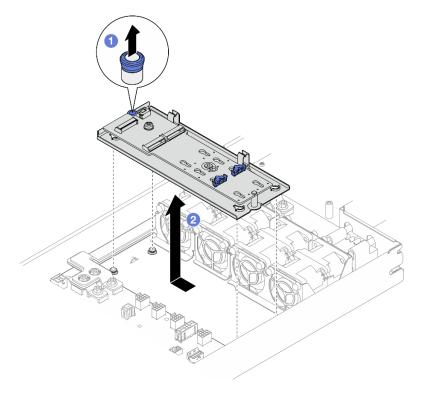


Figure 52. Retrait du plateau de l'adaptateur d'amorçage M.2

- a. O Soulevez et maintenez enfoncée la broche de déverrouillage pour dégager le plateau de l'adaptateur d'amorçage M.2 du nœud.
- b. 2 Faites légèrement coulisser le plateau de l'adaptateur d'amorçage M.2 vers la broche. Ensuite, retirez-le avec précaution du nœud.

Etape 4. Retirez l'adaptateur d'amorçage M.2.

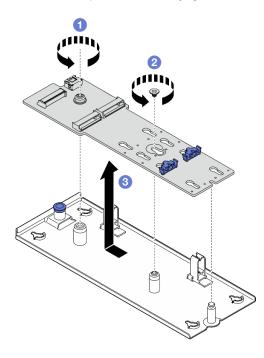


Figure 53. Retrait de l'adaptateur d'amorçage M.2

- a. Desserrez la vis qui fixe l'extrémité de l'adaptateur d'amorçage M.2 au plateau.
- b. 2 Desserrez la vis qui fixe la partie médiane de l'adaptateur d'amorçage M.2 au plateau.
- c. S Faites coulisser l'adaptateur d'amorçage M.2 vers le piston et soulevez-le pour le retirer du plateau.

- 1. Si nécessaire, ajustez l'emplacement du dispositif de retenue du disque M.2 afin de pouvoir accueillir une autre unité M.2 de taille différente (voir « Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2 » à la page 67).
- 2. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un adaptateur d'amorçage M.2 » à la page 65).
- 3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un adaptateur d'amorçage M.2

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un adaptateur d'amorçage M.2.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Etape 1. Installez l'adaptateur d'amorçage M.2.

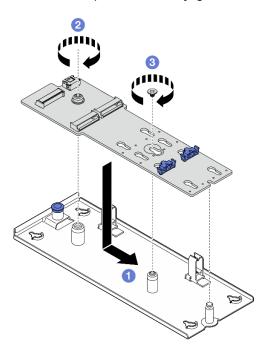


Figure 54. Installation de l'adaptateur d'amorçage M.2

- a. Abaissez l'adaptateur d'amorçage M.2 dans le plateau, puis faites coulisser l'adaptateur d'amorçage M.2 vers l'avant, jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- b. 2 Serrez la vis qui fixe l'extrémité de l'adaptateur d'amorçage M.2 au plateau.
- c. Serrez la vis qui fixe la partie médiane de l'adaptateur d'amorçage M.2 au plateau.

Etape 2. Alignez les encoches du plateau sur les broches de guidage du nœud. Ensuite, abaissez l'adaptateur d'amorçage M.2 et faites-le coulisser sur un côté jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé dans le nœud.

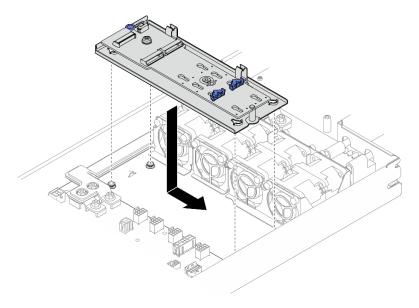


Figure 55. Installation du plateau de l'adaptateur d'amorçage M.2

Etape 3. Branchez les câbles sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

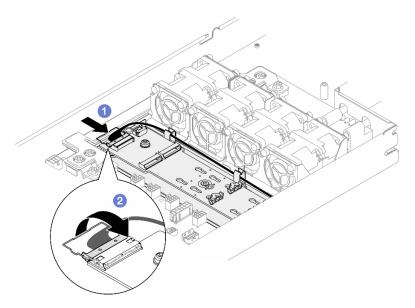


Figure 56. Connexion du câble à l'adaptateur d'amorçage SATA/NVMe M.2

- Branchez les câbles sur l'adaptateur d'amorçage M.2.
- 2 Accrochez le crochet de câble sur le connecteur.

- 1. Si nécessaire, ajustez l'emplacement du dispositif de retenue du disque M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2 afin de pouvoir accueillir une autre unité M.2 de taille différente (voir « Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2 » à la page 67).
- 2. Installez toutes les unités M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2 (voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 69).
- 3. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 4. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 5. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 6. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2

Suivez les instructions de la présente section pour ajuster la position d'un dispositif de retenue du disque M.2 sur la carte mère ou sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

À propos de cette tâche

Parfois, vous devrez ajuster le dispositif de retenue du disque M.2 dans une boutonnière adaptée à la taille spécifique de l'unité M.2 que vous souhaitez installer.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure.

- « Ajustement d'un dispositif de retenue M.2 sur la carte mère » à la page 68
- « Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2 » à la page 68

Ajustement d'un dispositif de retenue M.2 sur la carte mère

Procédure

Etape 1. Ajustez la position du dispositif de retenue M.2 sur la carte mère.

- a. Faites pivoter le dispositif de retenue à 90 degrés en position déverrouillée, puis soulevez le dispositif de retenue pour le retirer de la carte mère.
- Repérez la serrure correcte dans laquelle le dispositif de retenue doit être installé, puis insérez le dispositif de retenue dans la serrure en l'orientant en position déverrouillée.
- c. 3 Faites pivoter le dispositif de retenue de 90 degrés en position verrouillée.

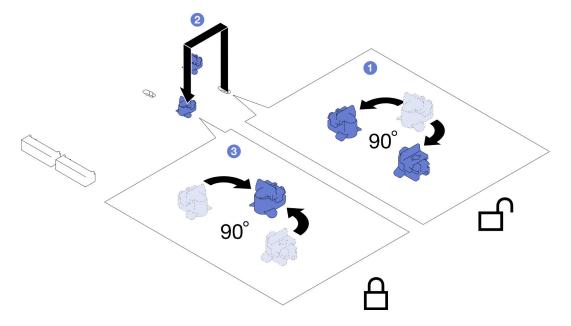


Figure 57. Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2

Après avoir terminé

- 1. Installez les unités M.2 requises (voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 69).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Ajustement d'un dispositif de retenue du disque M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2 **Procédure**

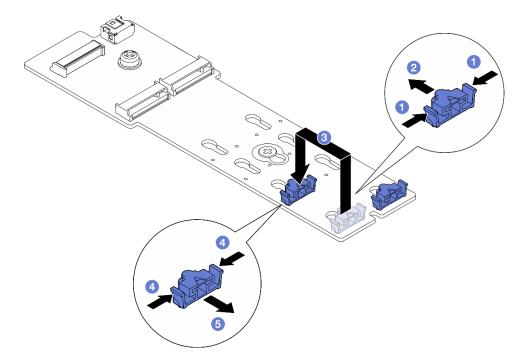


Figure 58. Ajustement du crochet de retenue M.2

Etape 1. Ajustez le dispositif de retenue M.2.

- a. Appuyez sur les deux côtés du dispositif de retenue.
- b. ② Déplacez le dispositif de retenue vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit sur la large ouverture de la serrure.
- c. Sortez le dispositif de retenue de la serrure. Ensuite, insérez-le dans la serrure correcte.
- d. 4 Appuyez sur les deux côtés du dispositif de retenue.
- e. 5 Faites coulisser le dispositif de retenue vers l'arrière (vers la petite ouverture de la serrure) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Après avoir terminé

- 1. Installez toutes les unités M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2 (voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 69).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité M.2

Suivez les instructions de cette section pour l'installation d'une unité M.2.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure d'installation.

- « Installation de l'unité M.2 sur la carte mère » à la page 70
- « Installation de l'unité M.2 dans l'adaptateur d'amorçage M.2 » à la page 72

Installation de l'unité M.2 sur la carte mère

Procédure

Etape 1. Repérez les connecteurs M.2 sur la carte mère. Déterminez ensuite dans quel connecteur l'unité M.2 doit être installée.

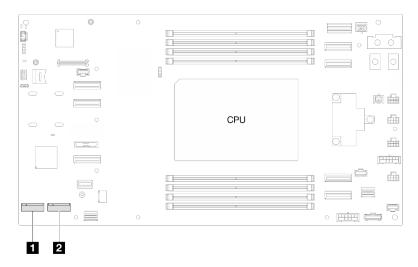


Figure 59. Emplacement des baies M.2 sur la carte mère

■ Baie 3 M.2	2 Baie 2 M.2
--------------	--------------

- Etape 2. (Facultatif) Si nécessaire, installez l'unité M.2 dans le plateau M.2.
 - 1 Retirez le film en plastique du tampon thermique du plateau.
 - ²Faites glisser l'unité M.2 complètement dans le plateau, avec le côté comportant le plus de puces vers le haut. Assurez-vous que la découpe de vis de l'unité est alignée avec la découpe du plateau.

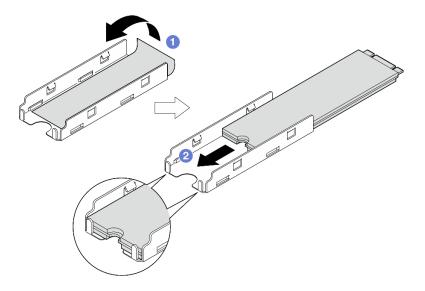


Figure 60. Installation d'un tampon thermique et d'une unité M.2 dans le plateau

- Etape 3. (Facultatif) Le cas échéant, installez le dissipateur thermique M.2 dans le plateau.
 - Retirez le film en plastique du tampon thermique sur le dessous du dissipateur thermique.
 - 2 Alignez le dissipateur thermique sur les quatre clips du plateau. Ensuite, insérez le dissipateur thermique et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

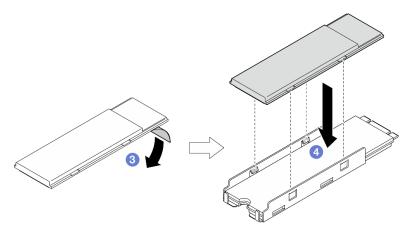


Figure 61. Installation d'un dissipateur thermique M.2 dans le plateau M.2

- Etape 4. Installez l'unité M.2 sur la carte mère.
 - 1 Insérez l'unité M.2 dans le connecteur M.2 à un angle d'environ 15 degrés.
 - 2 Appuyez légèrement sur le dispositif de retenue pour pouvoir accueillir l'unité M.2.
 - 3 Faites pivoter et appuyez sur l'unité M.2. Ensuite, assurez-vous que l'unité M.2 est solidement maintenue par le dispositif de retenue.

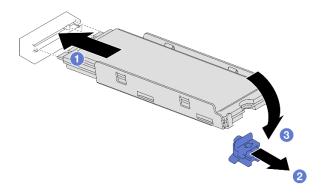


Figure 62. Installation d'une unité M.2

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Installation de l'unité M.2 dans l'adaptateur d'amorçage M.2


Procédure

Etape 1. Localisez le connecteur sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

Remarques:

- Votre adaptateur d'amorçage M.2 peut paraître différent des illustrations suivantes, mais la méthode d'installation est identique.
- Certains adaptateurs d'amorçage M.2 prennent en charge deux unités M.2 identiques. Installez d'abord l'unité M.2 dans l'emplacement 0.

Figure 63. Emplacements des unités M.2

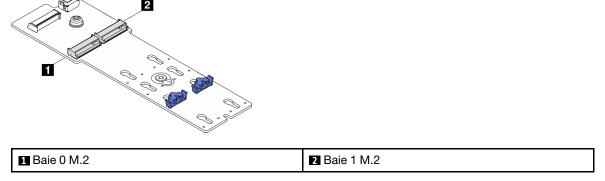

Etape 2. Installez l'unité M.2 dans l'adaptateur d'amorçage M.2.

- 💶 Insérez l'unité M.2 dans l'emplacement selon un angle de 30 degrés environ.
- 2 Faites pivoter l'unité M.2 vers le bas jusqu'à ce que l'encoche à son extrémité accroche le bord du dispositif de retenue.

c. Solution Faites glisser la patte de retenue vers l'avant pour fixer l'unité M.2 à l'adaptateur d'amorçage M.2.

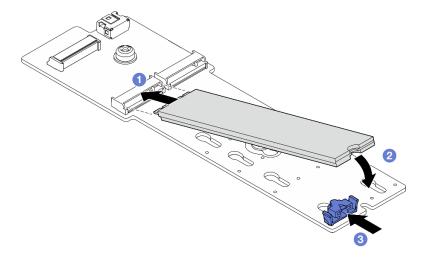


Figure 64. Installation d'une unité M.2

Après avoir terminé

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un module de mémoire

Suivez les instructions de cette section pour retirer ou installer un module de mémoire.

Retrait d'un module de mémoire

Suivez les instructions de cette section pour retirer un module de mémoire.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Consultez les instructions standard de « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 4 :

- Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
- Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en même temps afin qu'ils ne se touchent pas.
 N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
- Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
- Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
- N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
- N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.
- Lorsqu'un processeur est installé, chacun des emplacements DIMM connectés au processeur doit être doté d'une barrette DIMM ou d'un obturateur DIMM.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- Etape 2. Localisez les emplacements de module de mémoire et déterminez le module de mémoire qui doit être retiré du nœud.

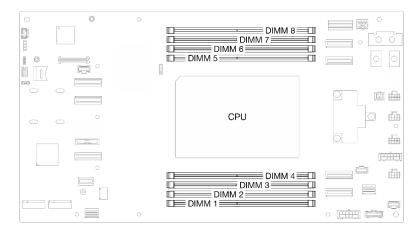


Figure 65. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

Etape 3. Retirez le module de mémoire de l'emplacement.

Attention : Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les connecteurs DIMM, manipulez les pattes de retenue avec précaution.

 a. Ouvrez la patte de retenue située à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire. 2 Saisissez les deux extrémités du module de mémoire et soulevez-le délicatement de son emplacement.

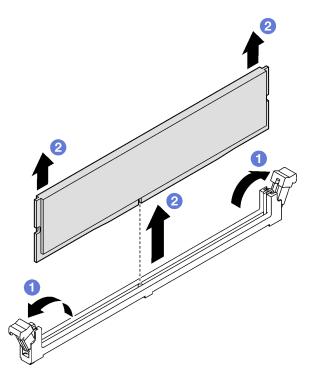


Figure 66. Retrait d'un module de mémoire

Après avoir terminé

- 1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur (voir « Installation d'un module de mémoire » à la page 75).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un module de mémoire

Suivez les instructions de cette section pour installer un module de mémoire.

A propos de cette tâche

Voir pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Consultez les instructions standard de « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 4 :

- Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
- Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en même temps afin qu'ils ne se touchent pas.
 N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
- Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
- Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
- N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
- N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.
- Lorsqu'un processeur est installé, chacun des emplacements DIMM connectés au processeur doit être doté d'une barrette DIMM ou d'un obturateur DIMM.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration* système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Repérez l'emplacement du module de mémoire requis sur la carte mère.

Remarque: Assurez-vous de respecter les règles d'installation et leur ordre dans « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 4.

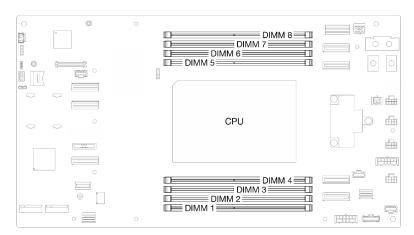


Figure 67. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

- Etape 2. Mettez l'emballage antistatique contenant le module de mémoire en contact avec une zone extérieure non peinte du nœud. Ensuite, déballez le module de mémoire et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 3. Installez le module de mémoire dans l'emplacement.

- a. Ouvrez la patte de retenue située à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.
- b. 2 Alignez le module de mémoire sur l'emplacement, puis placez délicatement le module de mémoire dans l'emplacement avec les deux mains.
- c. Sappuyez fermement sur les deux extrémités du module de mémoire pour l'insérer dans l'emplacement jusqu'à ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.

Attention:

- Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les connecteurs DIMM, manipulez les pattes de retenue avec précaution.
- S'il reste un espace entre le module de mémoire et les pattes de retenue, le module n'est pas correctement inséré. Dans ce cas, ouvrez les pattes de retenue, retirez le module de mémoire et réinsérez-le.

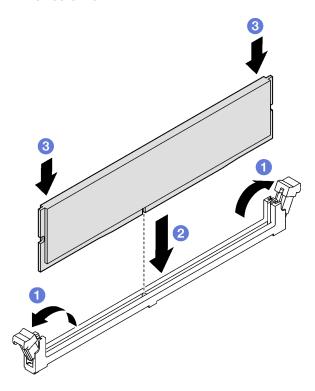


Figure 68. Installation d'un module de mémoire

Après avoir terminé

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'une carte MicroSD

Suivez les instructions de cette section pour retirer ou installer une carte MicroSD de la carte mère.

Retrait de la carte MicroSD

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour retirer la carte MicroSD.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).

Etape 2. Repérez le connecteur MicroSD sur la carte mère.

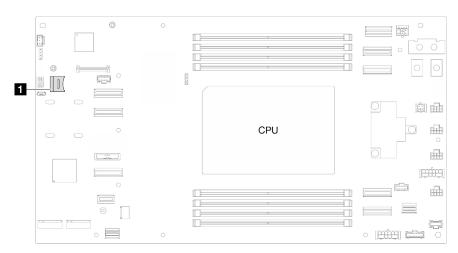


Figure 69. Emplacement du socket MicroSD

Etape 3. Retirez la carte MicroSD.

- Faites glisser le couvercle du socket en position ouverte.
- 2 Soulevez le couvercle du socket pour l'ouvrir.
- 3 Retirez la carte MicroSD du socket.

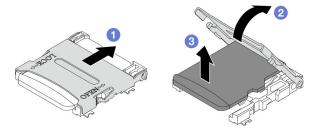


Figure 70. Retrait de la carte MicroSD

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'une carte MicroSD » à la page 79).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une carte MicroSD

Suivez les instructions de la présente section pour installer une carte MicroSD.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Repérez le connecteur MicroSD sur la carte mère.

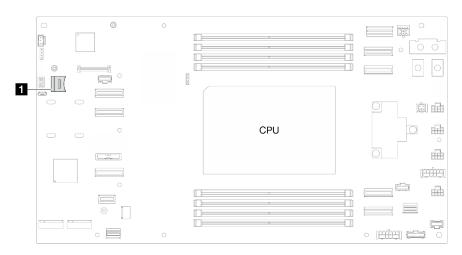


Figure 71. Emplacement du socket MicroSD

Etape 2. Installez la carte MicroSD sur la carte mère.

a. • Placez la carte MicroSD du socket.

- b. Permez le couvercle du socket.
- 5 Faites glisser le couvercle du socket en position verrouillée.

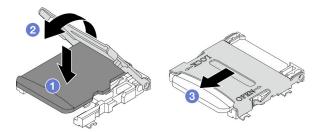


Figure 72. Installation d'une carte MicroSD

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement du module OCP

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le module OCP.

Remarques:

- Selon la configuration, le nœud peut ne pas être doté de ce composant.
- Lorsqu'aucun module OCP n'est installé, veillez à bien installer un obturateur OCP dans l'emplacement OCP.

Retrait du module OCP

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le module OCP.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7).
- Etape 2. Retirez le module OCP.
 - a. Desserrez la vis moletée qui fixe le module OCP. Utilisez un tournevis si nécessaire.
 - b. 2 Saisissez la poignée et retirez le module OCP.

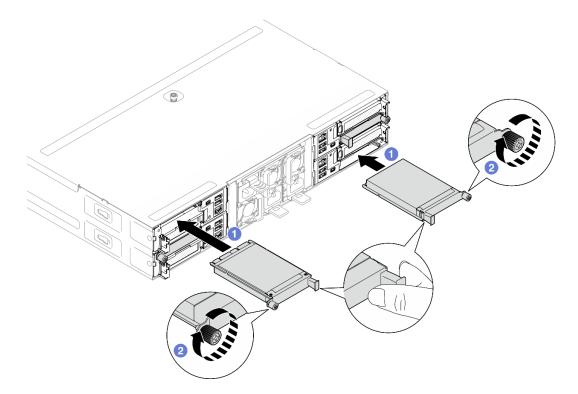


Figure 73. Retrait du module OCP arrière

- 1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur (voir « Installation d'un module OCP » à la page 81).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un module OCP

Suivez les instructions de la présente section pour installer un module OCP.

A propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.
 - Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
 - Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Si un obturateur OCP a été installé, retirez-le de l'emplacement OCP.
- Etape 2. Installez le module OCP.
 - a. 1 Insérez et poussez le module OCP dans l'emplacement, jusqu'à ce qu'il soit bien installé.
 - b. 2 Serrez la vis moletée pour bien fixer le module OCP. Utilisez un tournevis si nécessaire.

Remarque: Veillez à installer complètement le module OCP et à bien resserrer la vis moletée. Dans le cas contraire, le module OCP ne sera pas parfaitement connecté et risque de ne pas fonctionner.

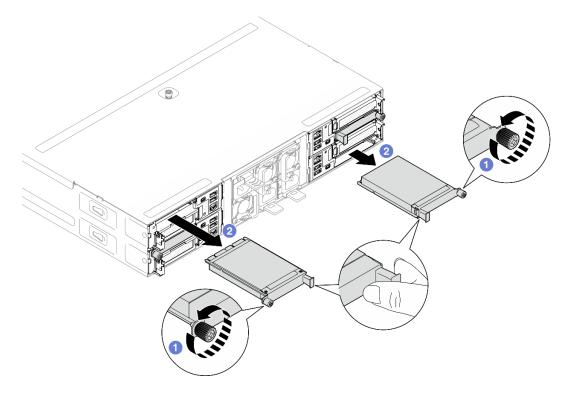


Figure 74. Installation du module OCP arrière

Après avoir terminé

- 1. Mettez le nœud sous tension (voir « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 2. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page

Remplacement de l'assemblage de cartes mezzanines et de l'adaptateur **PCle**

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer l'assemblage de cartes mezzanines PCIe et l'adaptateur PCIe.

Remarques:

- Selon la configuration, le nœud peut ne pas être doté de ce composant.
- Lorsqu'aucun assemblage de cartes mezzanines PCIe n'est installé dans le nœud, assurez-vous de bien installer un obturateur de carte mezzanine PCIe à l'arrière du nœud.

Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer un assemblage de cartes mezzanines PCIe

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- Etape 2. Retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCle du nœud.
 - 1 Desserrez la vis imperdable de fixation de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe au nœud.
 - 2 En faisant preuve de minutie, tenez l'assemblage de cartes mezzanines PCIe par ses bords et soulevez-le pour le retirer du nœud.
 - Oébranchez le cordon d'alimentation de la carte mezzanine PCle de la carte mezzanine.

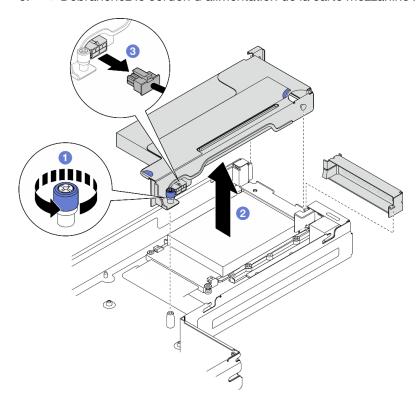


Figure 75. Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe

Etape 3. Si nécessaire, débranchez tous les câbles de la carte mezzanine PCIe de la carte mère (voir *Guide de cheminement interne des câbles*). Ensuite, posez l'assemblage de cartes mezzanines PCIe sur une surface de protection électrostatique plane.

Après avoir terminé

- 1. Pour remplacer un adaptateur PCIe, consultez « Retrait d'un adaptateur PCIe » à la page 84 et « Installation d'un adaptateur PCIe » à la page 85.
- 2. Si nécessaire, remplacez ou retirez une carte mezzanine PCIe du boîtier de carte mezzanine.

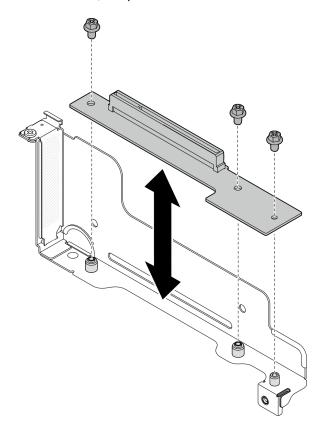


Figure 76. Remplacement de la carte mezzanine PCIe

- 3. Installez une unité de remplacement ou un obturateur (voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 87).
- 4. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'un adaptateur PCIe

Suivez les instructions de cette section pour retirer un adaptateur PCle.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- d. Si l'assemblage de cartes mezzanines PCle est installé, retirez-le du nœud et débranchez les câbles PCle de la carte mère (voir « Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 83 et *Guide de cheminement interne des câbles*).

Etape 2. Retirez l'adaptateur PCIe du boîtier de carte mezzanine PCIe.

- a. 🛮 🛈 Retirez la vis qui fixe l'adaptateur PCIe à la carte mezzanine PCIe.
- b. ② Saisissez l'adaptateur PCIe par ses bords et sortez-le avec précaution de l'emplacement PCIe.

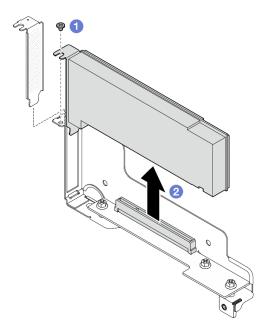


Figure 77. Retrait d'un adaptateur PCIe

Après avoir terminé

- 1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur (voir « Installation d'un adaptateur PCle » à la page 85).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un adaptateur PCle

Suivez les instructions de cette section pour installer l'adaptateur PCIe.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

- Etape 1. Si la carte mezzanine PCle n'est pas installée dans le boîtier de la carte mezzanine, installez-la maintenant.
 - Alignez les trous de vis de la carte mezzanine PCle sur les trous correspondants du boîtier de la carte mezzanine. Ensuite, insérez la carte mezzanine PCIe.
 - Serrez les vis pour fixer la carte mezzanine PCIe au boîtier de la carte mezzanine PCIe.

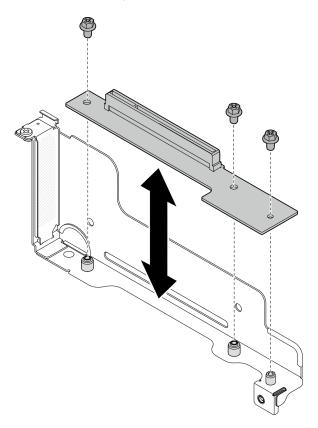


Figure 78. Remplacement de la carte mezzanine PCIe

- Etape 2. Si un obturateur PCIe est installé dans l'emplacement, retirez-le.
- Etape 3. Installez l'adaptateur PCle dans l'emplacement PCle.
 - Alignez l'adaptateur sur le connecteur PCIe. Ensuite, appuyez délicatement sur l'adaptateur afin de le placer dans le connecteur, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
 - b. 2 Serrez la vis pour bien fixer l'adaptateur.

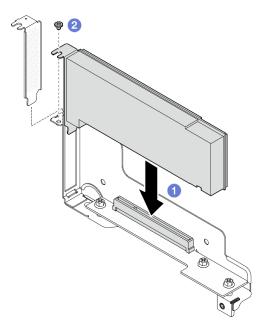


Figure 79. Installation d'un adaptateur PCIe

- 1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle et reconnectez les câbles (voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 87 et *Guide de cheminement interne des câbles*).
- 2. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 3. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 5. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour installer un assemblage de cartes mezzanines PCle.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Si un obturateur de carte mezzanine PCIe a été installé, retirez la vis, puis retirez l'obturateur.

- Etape 2. Si la carte mezzanine PCle n'est pas installée dans le boîtier de la carte mezzanine, installez-la maintenant.
 - Alignez les trous de vis de la carte mezzanine PCle sur les trous correspondants du boîtier de la carte mezzanine. Ensuite, insérez la carte mezzanine PCle.
 - b. Serrez les vis pour fixer la carte mezzanine PCle au boîtier de la carte mezzanine PCle.

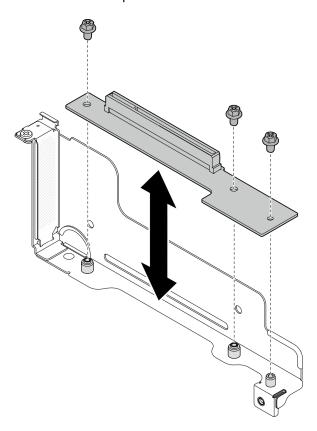


Figure 80. Remplacement de la carte mezzanine PCIe

- Etape 3. Installez l'adaptateur PCle requis (voir « Installation d'un adaptateur PCle » à la page 85).
- Etape 4. Si les câbles PCle ont été débranchés de la carte mère, reconnectez-les à la carte mère (voir *Guide de cheminement interne des câbles*).
- Etape 5. Installez l'assemblage de cartes mezzanines PCle sur le nœud.
 - a. Connectez le cordon d'alimentation de la carte mezzanine PCle à la carte mezzanine.
 - b. ② Alignez les bords de l'assemblage de cartes mezzanines PCle sur les bords du nœud. Ensuite, placez l'assemblage de cartes mezzanines PCle pour le mettre en place, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
 - c. Serrez la vis imperdable pour fixer l'assemblage de cartes mezzanines PCIe au nœud.

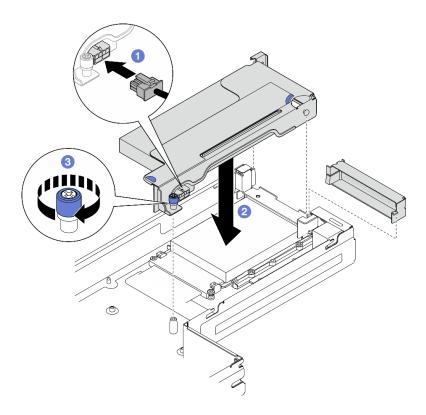


Figure 81. Installation de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'une barre de bus d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la barre-bus d'alimentation.

Retrait de la barre de bus d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la barre-bus d'alimentation.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- d. Si l'assemblage de cartes mezzanines PCIe est installé, retirez-le du nœud et débranchez les câbles PCIe de la carte mère (voir « Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 83 et Guide de cheminement interne des câbles).

Etape 2. Retirez les six vis externes de la barre-bus d'alimentation.

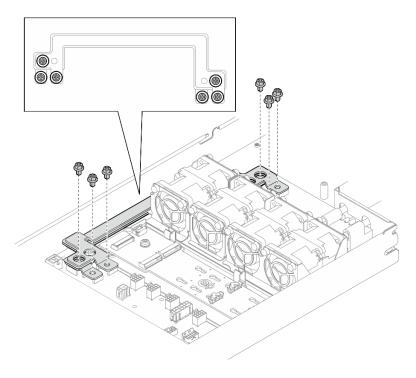


Figure 82. Retrait des vis externes de la barre-bus d'alimentation

Etape 3. Retirez la barre-bus d'alimentation.

- 1 Retirez la vis principale du PDB de la barre-bus d'alimentation.
- 2 Retirez la vis principale de la carte mère de la barre-bus d'alimentation.
- 3 Soulevez la barre-bus d'alimentation pour la retirer du nœud.

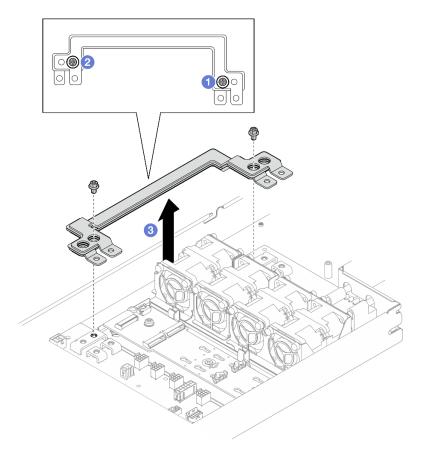


Figure 83. Retrait de la barre-bus d'alimentation

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'une barre de bus d'alimentation » à la page 91).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une barre de bus d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour installer une barre-bus d'alimentation.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour que les vis soient bien serrées sur la barre de bus d'alimentation est de 12 +/- 0,5 pouces-livres.

- Etape 1. Installez la barre-bus d'alimentation sur le nœud.
 - Alignez les trous de vis de la barre-bus d'alimentation sur les trous de vis correspondants de la carte mère et du tableau de distribution. Ensuite, abaissez la barre-bus d'alimentation pour la mettre en place.
 - b. 2 Serrez la vis principale de la carte mère pour fixer la barre-bus d'alimentation à la carte
 - 3 Serrez la vis PDB principale pour fixer la barre-bus d'alimentation au tableau de distribution.

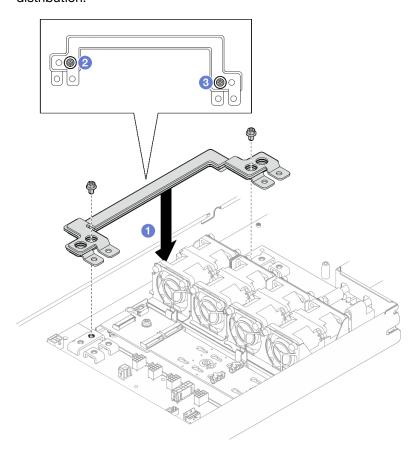


Figure 84. Installation de la barre-bus d'alimentation

Etape 2. Serrez les six vis externes pour fixer la barre-bus d'alimentation.

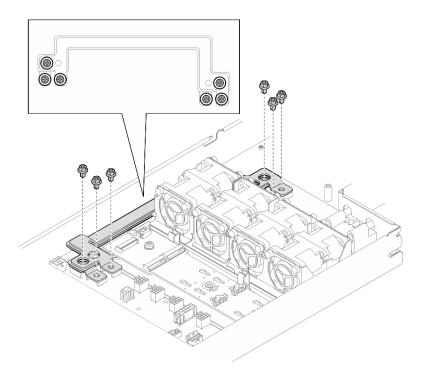


Figure 85. Installation des vis externes de la barre-bus d'alimentation

- 1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle et reconnectez les câbles (voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 87 et *Guide de cheminement interne des câbles*).
- 2. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 3. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 5. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement du tableau de distribution

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le tableau de distribution.

Retrait du tableau de distribution

Suivez les instructions de cette section pour retirer le tableau de distribution.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- d. Si l'assemblage de cartes mezzanines PCIe est installé, retirez-le du nœud et débranchez les câbles PCIe de la carte mère (voir « Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 83 et Guide de cheminement interne des câbles).
- e. Retirez la barre-bus d'alimentation (voir « Retrait de la barre de bus d'alimentation » à la page
- Etape 2. Débranchez le cordon d'alimentation du tableau de distribution.
- Etape 3. Retirez le tableau de distribution du nœud.
 - Retirez les cinq vis de fixation du tableau de distribution du nœud.
 - Tirez légèrement le tableau de distribution vers l'avant du nœud. Ensuite, soulevez-le pour le retirer du nœud.

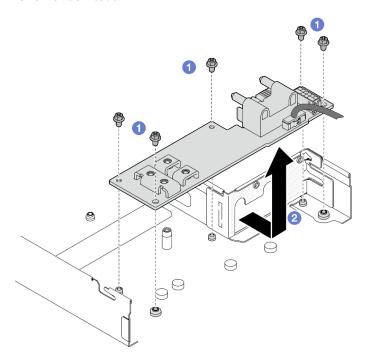


Figure 86. Retrait du tableau de distribution

Etape 4. Débranchez le câble de bande latérale du tableau de distribution.

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un tableau de distribution » à la page 94).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un tableau de distribution

Suivez les instructions de la présente section pour installer un tableau de distribution.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Connectez le câble de bande latérale au tableau de distribution.
- Etape 2. Installez le tableau de distribution.
 - a. Alignez les trous de vis du tableau de distribution sur les trous de vis du nœud. Ensuite, abaissez et insérez le tableau de distribution pour le mettre en place.
 - b. 2 Serrez les cinq vis pour fixer le tableau de distribution au nœud.

Remarque: Assurez-vous que les picots sont solidement fixés dans les trous du tableau de distribution.

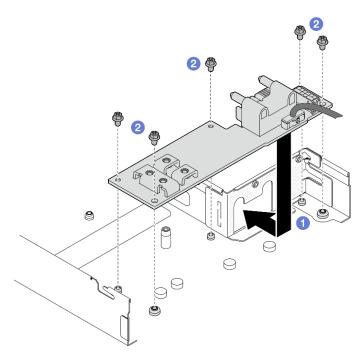


Figure 87. Installation du tableau de distribution

Etape 3. Connectez le câble d'alimentation et le câble de bande latérale au tableau de distribution, puis rebranchez les câbles du tableau de distribution à la carte mère (voir *Guide de cheminement interne des câbles*).

Après avoir terminé

1. Installez à nouveau la barre-bus d'alimentation (voir « Installation d'une barre de bus d'alimentation » à la page 91).

- 2. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCIe et reconnectez les câbles (voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 87 et Guide de cheminement interne des câbles).
- 3. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 4. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 5. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 6. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un processeur et d'un dissipateur thermique (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer un module processeur-dissipateur thermique (PHM).

Important: Cette tâche doit être réalisée par des techniciens qualifiés.

Attention: Avant de réutiliser un processeur ou un dissipateur thermique, assurez-vous d'utiliser un tampon de nettoyage à l'alcool et de la pâte thermoconductrice agréés par Lenovo.

Retrait du processeur-dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives au retrait d'un processeur-dissipateur thermique assemblés. également appelés module de dissipation thermique du processeur. Cette tâche requiert un tournevis Torx T30. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S011



ATTENTION:

Bords, coins ou articulations tranchants.

Attention:

- Afin de transférer une suite Intel® On Demand directement du processeur défectueux vers le nouveau processeur, lisez le PPIN du processeur défectueux afin de mettre le système hors tension. Pour plus d'informations, voir « Activation d'Intel® On Demand » dans le Guide d'utilisation.
- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique (PHM). Lorsque vous retirez ou installez un module de processeur-dissipateur thermique, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.
- Retirez et installez un seul module de processeur-dissipateur thermique à la fois. Si la carte du processeur prend en charge plusieurs processeurs, installez les modules de processeur-dissipateur thermique en commençant par le premier connecteur de processeur.

Remarques:

• Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.

La figure ci-dessous présente les principaux composants du module de processeur-dissipateur thermique.

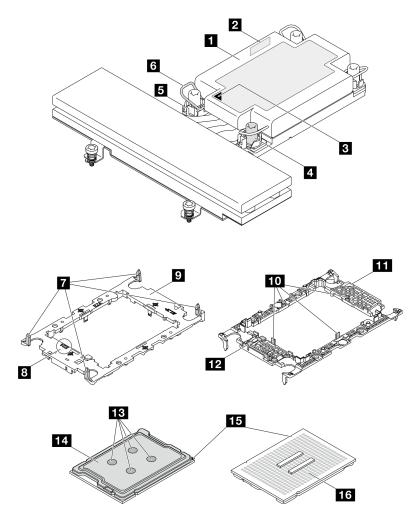


Figure 88. Composants PHM

■ Dissipateur thermique	☑ Étiquette d'identification de processeur
Marque triangulaire sur le dissipateur thermique	4 Douille T30 Torx
Douille et retenue anti-inclinaison	6 Crochet de câble anti-inclinaison
Clips de fixation du support à un dissipateur thermique	■ Inscription de code du support du processeur
☑ Support de processeur	10 Clips de fixation du processeur dans un support
11 Marque triangulaire de support	12 Poignée d'éjection du processeur
13 Pâte thermoconductrice	14 Dissipateur thermique du processeur
15 Marque triangulaire de processeur	16 Points de contact du processeur

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Liste des types de tournevis dynamométriques	Type de vis
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
- Etape 2. Retirez le module de processeur-dissipateur thermique de la carte mère.

Important:

- Ne touchez pas les contacts du processeur. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Maintenez le connecteur de processeur libre de tout objet afin d'éviter les dommages possibles.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.
- a. Desserrez complètement les douilles Torx T30 sur le module de processeur-dissipateur thermique comme indiqué dans la séquence de retrait sur l'étiquette du dissipateur thermique.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de serrage/desserrage indiquée.

- b. 2 Faites pivoter le crochet du câble anti-inclinaison vers l'intérieur.
- c. Soulevez soigneusement le module de processeur-dissipateur thermique du connecteur de processeur. Si le module de processeur-dissipateur thermique ne peut pas être complètement retiré du connecteur, desserrez davantage les douilles Torx T30 et réessayez de le soulever.

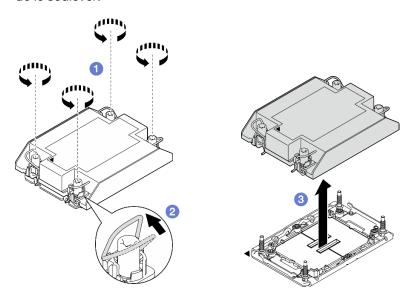


Figure 89. Suppression du PHM standard

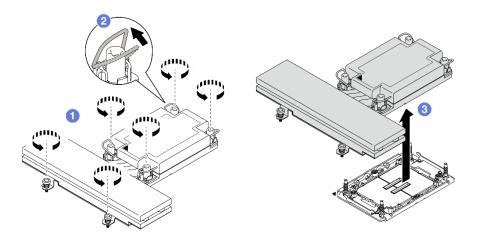


Figure 90. Suppression du PHM de performance

- 1. Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique (PHM). Protégez le socket vide du processeur avec un cache ou installez un nouveau processeur-dissipateur thermique.
- 2. Si vous retirez le module de processeur-dissipateur thermique dans le cadre d'un remplacement de la carte mère du système, mettez le module de côté.
- 3. Si vous réutilisez le processeur ou le dissipateur thermique, séparez celui-ci de son dispositif de retenue. Voir « Séparation du processeur du support et du dissipateur thermique » à la page 100.
- 4. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un processeur-dissipateur thermique » à la page 102).
- 5. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.
- 6. Pour transférer la suite Intel[®] On Demand depuis le processeur défectueux vers le nouveau processeur, consultez « Activation d'Intel[®] On Demand » dans le *Guide d'utilisation*.

Séparation du processeur du support et du dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives à la dissociation d'un processeur et de son support sur un processeur-dissipateur thermique assemblé, également appelé module de processeur-dissipateur thermique. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Important:

- Ne touchez pas les contacts du processeur. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Maintenez le connecteur de processeur libre de tout objet afin d'éviter les dommages possibles.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.

Remarque: Le dissipateur thermique, le processeur et le support du processeur du nœud peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations de la présente section.

Procédure

- Etape 1. Séparez le processeur du dissipateur thermique et du support.
 - a. Tirez la poignée pour dégager le processeur du support.
 - b. 2 Tenez le processeur par ses bords. Ensuite, soulevez le processeur du dissipateur thermique et du support.
 - c. Sans poser le processeur, essuyez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Ensuite, posez le processeur sur une surface antistatique avec le côté en contact avec le processeur vers le haut.

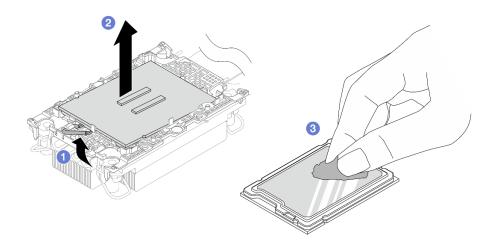


Figure 91. Dissociation d'un processeur du support et du dissipateur thermique

Remarque: Ne touchez pas les contacts du processeur.

- Etape 2. Dissocier le support du processeur du dissipateur thermique
 - Dégagez les pattes de retenue du dissipateur thermique.
 - b. 2 Soulevez le support du processeur du dissipateur thermique.
 - Sessuyez la pâte thermoconductrice sous le dissipateur thermique avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

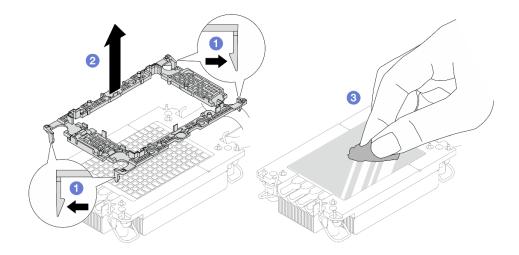


Figure 92. Séparation d'un support de processeur du dissipateur thermique

Remarque: Le support du processeur sera mis au rebut et remplacé par un nouveau.

Après avoir terminé

- 1. Installez le PHM (voir « Installation d'un processeur-dissipateur thermique » à la page 102).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un processeur-dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives à l'installation d'un processeur-dissipateur thermique assemblés, également appelés module de dissipation thermique du processeur. Cette tâche requiert un tournevis Torx T30. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

Important: Cette tâche doit être réalisée par des techniciens qualifiés.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S011



ATTENTION:

Bords, coins ou articulations tranchants.

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique (PHM). Lorsque vous retirez ou installez un PHM, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.
- Retirez et installez un seul module de processeur-dissipateur thermique à la fois.

Remarques:

- Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur du système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.
- Les modules de microprocesseur-dissipateur thermique ne s'insèrent que dans le socket et dans le sens où ils peuvent être installés.
- Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre serveur, consultez le site https:// serverproven.lenovo.com. Tous les processeurs sur le carte de processeur doivent avoir la même vitesse, le même nombre de cœurs et la même fréquence.
- Avant d'installer un nouveau module de processeur-dissipateur thermique ou un processeur de remplacement, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent. Reportez-vous à la section « Mise à jour du microprogramme » dans le *ThinkSystem SD520 V4 Guide d'utilisation* ou dans le Guide de configuration système.

La figure ci-dessous présente les principaux composants du module de processeur-dissipateur thermique.

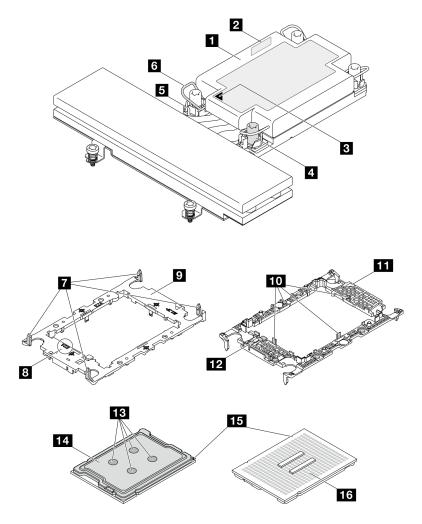


Figure 93. Composants PHM

Dissipateur thermique	2 Étiquette d'identification de processeur	
Marque triangulaire sur le dissipateur thermique	■ Douille T30 Torx	
5 Douille et retenue anti-inclinaison	6 Crochet de câble anti-inclinaison	
Clips de fixation du support à un dissipateur thermique	■ Inscription de code du support du processeur	
Support de processeur	10 Clips de fixation du processeur dans un support	
11 Marque triangulaire de support	12 Poignée d'éjection du processeur	
13 Pâte thermoconductrice	14 Dissipateur thermique du processeur	
15 Marque triangulaire de processeur	16 Points de contact du processeur	

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Liste des types de tournevis dynamométriques	Type de vis
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Si vous remplacez un processeur et réutilisez le dissipateur thermique.
 - Retirez l'étiquette d'identification de processeur du dissipateur thermique et remplacez-la par la nouvelle étiquette fournie avec le processeur de remplacement.
 - b. S'il reste de la pâte thermoconductrice sur le dissipateur thermique, essuyez-la en partant du bas du dissipateur thermique avec un chiffon imbibé d'alcool.
- Etape 2. Si vous remplacez un dissipateur thermique et réutilisez le processeur.
 - Retirez l'étiquette d'identification du processeur de l'ancien dissipateur thermique et placez-la sur le nouveau dissipateur thermique au même emplacement que précédemment.

Remarque: Si vous ne parvenez pas à retirer l'étiquette et à la placer sur le nouveau dissipateur thermique, ou si l'étiquette est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification du processeur sur le nouveau dissipateur thermique, à l'emplacement où devrait se trouver l'étiquette, à l'aide d'un marqueur indélébile.

b. Installez le processeur dans un nouveau support.

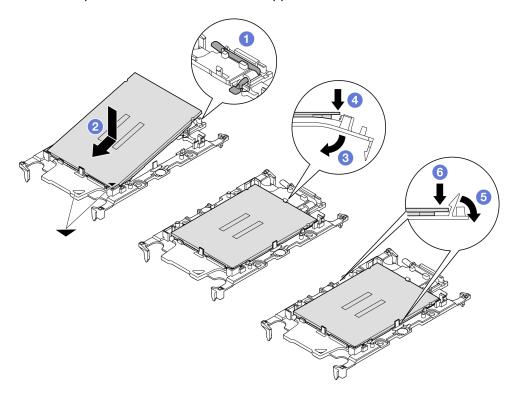


Figure 94. Installation du support de processeur

Remarque : Les dissipateurs thermiques de remplacement sont fournis avec différents supports de processeur. Veillez à utiliser un support doté des mêmes inscriptions de code de support que celui que vous avez retiré.

1. Assurez-vous que la poignée du support est en position fermée.

- 2. 2 Alignez le processeur sur le nouveau support en alignant les marques triangulaires, puis insérez l'extrémité marquée du processeur dans le support.
- 3. 3 Maintenez l'extrémité insérée du processeur en place ; ensuite, faites pivoter l'extrémité non marquée du support vers le bas, en l'éloignant du processeur.
- 4. 4 Appuyez sur le processeur et fixez l'extrémité non marquée sous le clip du support.
- 5. 5 Faites pivoter délicatement les côtés du support vers le bas, les éloignant du processeur.
- 6. 6 Appuyez sur le processeur et fixez les côtés sous le clip du support.

Remarque : Pour empêcher le processeur de tomber du support, maintenez le côté en contact avec le processeur vers le haut et saisissez le support du processeur par les côtés.

Etape 3. Appliquez de la pâte thermoconductrice.

 Si vous remplacez le dissipateur thermique et que vous réutilisez le processeur, un nouveau dissipateur thermique est livré avec de la pâte thermoconductrice; il est inutile d'en appliquer de nouveau.

Remarque: Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur thermique et assurez-vous qu'elle ne dépasse pas deux ans. Dans le cas contraire, essuyez la pâte thermoconductrice existante, puis appliquez la nouvelle pâte thermoconductrice.

- Si vous remplacez le processeur et que vous réutilisez le dissipateur thermique, procédez comme suit pour appliquer la pâte thermoconductrice :
 - 1. S'il reste de la pâte thermoconductrice sur le dissipateur thermique, essuyez-la à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool.
 - Placez avec précaution le processeur et le support dans le plateau d'expédition avec le côté en contact avec le processeur vers le bas. Assurez-vous que la marque triangulaire du support est orientée sur le plateau d'expédition comme indiqué ci-dessous.
 - 3. Appliquez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec une seringue en formant quatre points régulièrement espacés, chaque point consistant en 0,1 ml de pâte thermoconductrice.

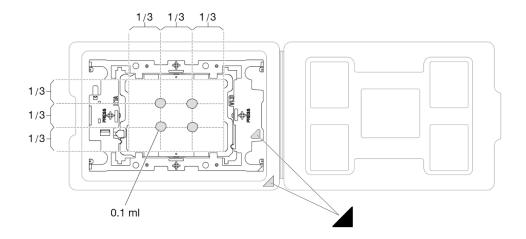


Figure 95. Application de pâte thermoconductrice avec processeur dans le plateau d'expédition

Etape 4. Assemblez le processeur-dissipateur thermique.

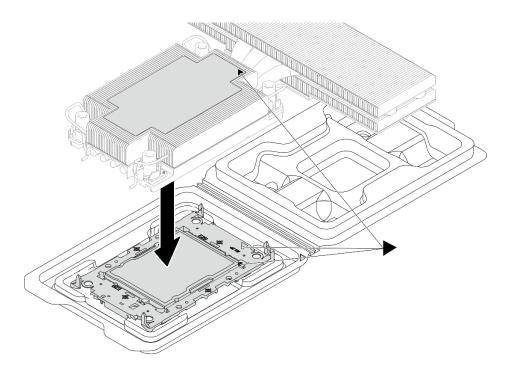


Figure 96. Assemblage du module de processeur-dissipateur thermique avec le processeur dans le plateau d'expédition

- a. Alignez la marque triangulaire sur l'étiquette du dissipateur thermique avec celle qui se trouve sur le support du processeur et sur le processeur.
- b. Installez le dissipateur thermique sur le support du processeur.
- c. Appuyez sur le support jusqu'à ce que les pattes de chacun des quatre côtés s'enclenchent.

Etape 5. Procédez à une inspection visuelle pour vous assurer de l'absence d'espace entre le support du processeur et le dissipateur thermique.

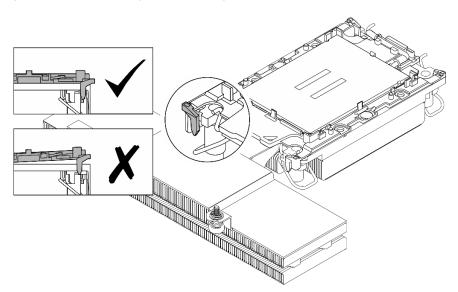


Figure 97. Inspecter visuellement les clips de support

Etape 6. Installez le module de processeur-dissipateur thermique sur la carte du processeur.

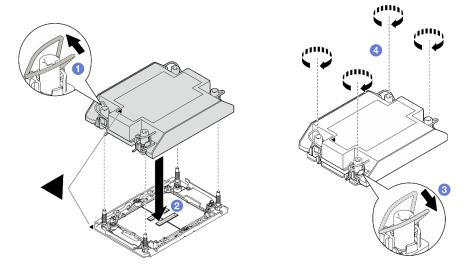


Figure 98. Installation d'un PHM standard

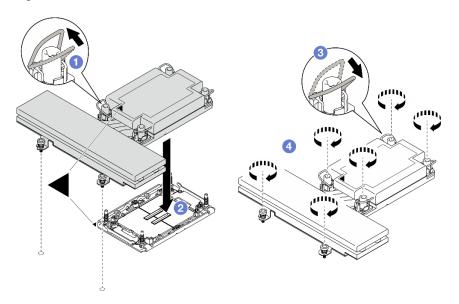


Figure 99. Installation d'un PHM de performances

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

- a. U Faites pivoter les crochets du câble anti-inclinaison vers l'intérieur.
- b. 2 Alignez la marque triangulaire et les quatre douilles T30 Torx du module de processeurdissipateur thermique sur la marque triangulaire et les tiges filetées du connecteur de processeur. Ensuite, insérez le module dans le connecteur de processeur.
- c. Saites pivoter les crochets du câble anti-inclinaison vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent avec les crochets du connecteur.
- d. de Serrez au maximum les douilles Torx T30, comme indiqué dans l'illustration de la séquence d'installation, sur l'étiquette du dissipateur thermique. Serrez les vis au maximum, puis assurez-vous visuellement de l'absence d'espace entre la vis épaulée située sous le dissipateur thermique et le connecteur de processeur.

Après avoir terminé

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).
- 5. Afin d'activer une suite Intel[®] On Demand sur le nouveau processeur, ou pour transférer une suite Intel[®] On Demand du processeur défectueux vers le nouveau processeur, reportez-vous à « Activation d'Intel[®] On Demand » dans le *Guide d'utilisation*.

Remplacement d'un module d'E-S arrière

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le module d'E-S arrière.

Retrait du module d'E-S arrière

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le module d'E-S arrière.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - c. Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).
 - d. Si l'assemblage de cartes mezzanines PCIe est installé, retirez-le du nœud et débranchez les câbles PCIe de la carte mère (voir « Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 83 et *Guide de cheminement interne des câbles*).
- Etape 2. Débranchez tous les câbles du module d'E-S arrière.
- Etape 3. Retirez le module d'E-S arrière.
 - a. Retirez les quatre vis du module d'E-S arrière, comme illustré.
 - b. 2 Tirez légèrement le module d'E-S arrière vers l'avant du nœud. Ensuite, soulevez-le pour le retirer du nœud.

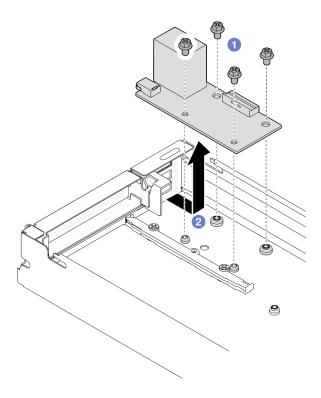


Figure 100. Retrait du module d'E-S arrière

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un module d'E-S arrière » à la page 110).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un module d'E-S arrière

Suivez les instructions de la présente section pour installer un module d'E-S arrière.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Installez le module d'E-S arrière sur le nœud.

- a. ① Alignez les trous de vis du module d'E-S arrière sur les trous de vis au niveau de la partie inférieure du nœud, puis abaissez le module d'E-S arrière et poussez-le légèrement vers l'arrière pour le mettre en place.
- b. 2 Serrez les quatre vis comme illustré pour fixer le module d'E-S arrière.

Remarque: Assurez-vous que les picots sont solidement fixés dans les trous du module d'E-S arrière, comme illustré.

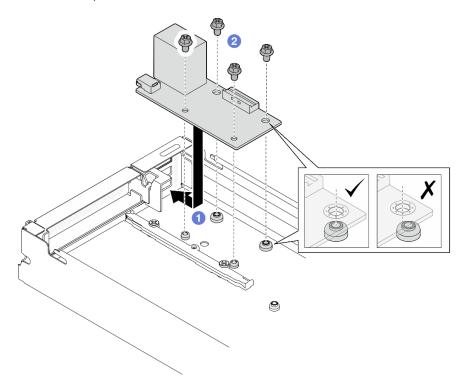


Figure 101. Installation du module d'E-S arrière

Etape 2. Reconnectez les câbles au module d'E-S arrière.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle et reconnectez les câbles (voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 87 et Guide de cheminement interne des câbles).
- 2. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 3. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 5. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Remplacement d'un bloc carte mère (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le bloc carte mère.

Important : Cette tâche doit être réalisée par des techniciens qualifiés.

ATTENTION:





Les dissipateurs thermiques et les processeurs peuvent être très chauds. Mettez le serveur hors tension et patientez plusieurs minutes pour le laisser refroidir avant de retirer le carter du serveur.

Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT

Suivez les instructions de cette section pour retirer le module de microprogramme et de sécurité RoT.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Exécutez les commandes OneCLI pour sauvegarder les paramètres UEFI. Voir https:// pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
 - Exécutez à la fois les commandes OneCLI et des actions XCC pour sauvegarder les paramètres XCC. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command et https:// pubs.lenovo.com/xcc3/NN1ia_c_backupthexcc.html.
 - c. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - d. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
 - Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126).

Repérez le connecteur du Module de microprogramme et de sécurité RoT sur la carte mère. Etape 2.

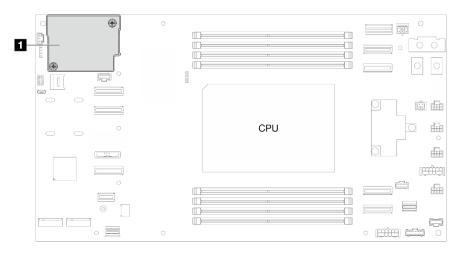


Figure 102. Emplacement du Module de microprogramme et de sécurité RoT

- Retirez le module de microprogramme et de sécurité RoT de la carte mère.
 - Desserrez les deux vis qui fixent le module de microprogramme et de sécurité RoT à la carte mère.
 - Soulevez le module de microprogramme et de sécurité RoT pour le retirer de la carte mère.

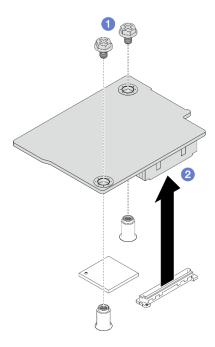


Figure 103. Retrait du Module de microprogramme et de sécurité RoT

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'un module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 113).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un module de microprogramme et de sécurité RoT

Suivez les instructions de cette section pour installer un module de microprogramme et de sécurité RoT.

A propos de cette tâche

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

(Technicien qualifié Lenovo uniquement) Après avoir remplacé le module de microprogramme et de sécurité RoT, mettez à jour le microprogramme UEFI à la version spécifique prise en charge par le serveur. Pour obtenir des informations détaillées sur la mise à jour du microprogramme, voir https:// glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/ How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/ (techniciens de maintenance Lenovo uniquement).

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration* système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du nœud et du châssis, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 2. Repérez le connecteur du Module de microprogramme et de sécurité RoT sur la carte mère.

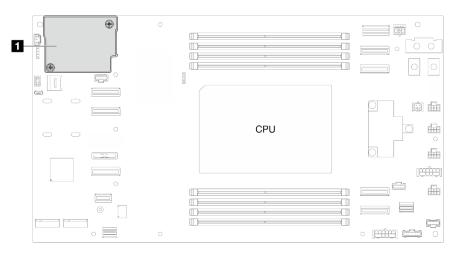


Figure 104. Emplacement du Module de microprogramme et de sécurité RoT

Etape 3. Installez le module de microprogramme et de sécurité RoT sur le nœud.

- a. ① Abaissez le module de microprogramme et de sécurité RoT sur la carte mère et assurezvous que le connecteur du module est correctement inséré dans l'emplacement sur la carte mère.
- b. 2 Serrez les deux vis pour fixer le module de microprogramme et de sécurité RoT.

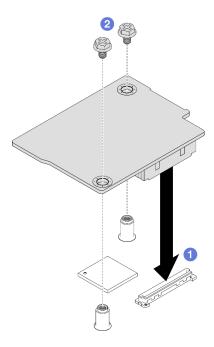


Figure 105. Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT

- 1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 4. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).
- 5. Mettez à jour le microprogramme UEFI, XCC et LXPM à la version spécifique prise en charge par le serveur. Voir https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/ How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/ (techniciens de maintenance Lenovo uniquement).
- 6. Exécutez les commandes OneCLI pour sauvegarder les paramètres UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/ lxce-onecli/onecli r save command.
- 7. Exécutez à la fois les commandes OneCLI et des actions XCC pour sauvegarder les paramètres XCC. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command et https://pubs.lenovo.com/xcc3/NN1ia_ c_backupthexcc.html.
- 8. Suivez les étapes facultatives suivantes, si nécessaire :
 - Masquez le TPM. Pour plus d'informations, voir « Masquage/observation de TPM » à la page 123.
 - Mettez à jour le microprogramme TPM. Pour plus d'informations, voir « Mise à jour du microprogramme TPM » à la page 124.
 - Activez l'amorçage sécurisé UEFI. Voir « Activation de l'amorçage sécurisé UEFI » à la page 125.

Retrait de la carte mère (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour retirer la carte mère.

Important:

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- Lorsque vous remplacez la carte mère, mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant. Assurez-vous de disposer de la dernière version du microprogramme, ou d'une copie du microprogramme existant.
- Lors du retrait des modules de mémoire, étiquetez le numéro d'emplacement de chaque module de mémoire, retirez tous les modules de mémoire de la carte mère, puis mettez-les de côté sur une surface de protection électrostatique en attendant de les réinstaller.
- Lors vous déconnectez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs liés à chaque câble, afin de vous y référez après l'installation du nouveau bloc carte mère.

A propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Enregistrez toutes les informations de configuration système, telles que les adresses IP de Lenovo XClarity Controller, les données techniques essentielles, le type de machine, le numéro de modèle, le numéro de série du serveur, son identificateur unique universel et son étiquette d'inventaire.
- b. Enregistrez la configuration système sur un périphérique externe avec Lenovo XClarity Essentials.
- c. Enregistrez le journal des événements système sur un support externe.
- d. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
- Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- Retirez le carter supérieur (voir « Retrait du carter supérieur » à la page 126). f.
- Retirez le processeur et le dissipateur thermique (voir « Retrait du processeur-dissipateur thermique » à la page 96).
- h. Retirez le module de microprogramme et de sécurité RoT (voir « Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 112).
- Assurez-vous d'étiqueter le numéro d'emplacement sur chaque module de mémoire, puis retirez tous les modules de mémoire de la carte mère et mettez-les de côté sur une surface de protection électrostatique en attendant de les réinstaller (voir « Retrait d'un module de mémoire » à la page 73).

Important: Il est recommandé d'imprimer la disposition des emplacements de module de mémoire pour référence.

- Si nécessaire, retirez les unités M.2 (voir « Retrait d'une unité M.2 » à la page 60).
- k. Retirez la carte microSD (voir « Retrait de la carte MicroSD » à la page 78).

- I. Si l'assemblage de cartes mezzanines PCle est installé, retirez-le du nœud et débranchez les câbles PCle de la carte mère (voir « Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 83 et *Guide de cheminement interne des câbles*).
- m. Retirez la barre-bus d'alimentation (voir « Retrait de la barre de bus d'alimentation » à la page 89).
- Etape 2. Débranchez tous les câbles de la carte mère. Lorsque vous débranchez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs reliés aux câbles, afin de vous y référer après l'installation de la nouvelle carte mère.
- Etape 3. Desserrez les vis qui fixent les supports de câbles et extrayez-les du nœud.

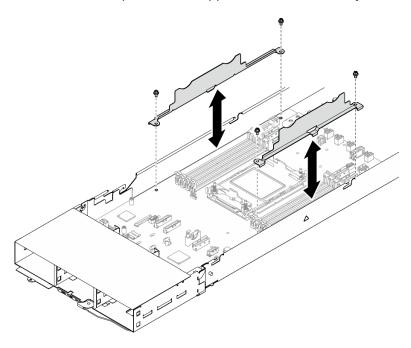


Figure 106. Retrait du support de câbles

Etape 4. Retirez toutes les vis de la carte mère.

Important : Lorsque vous retirez la carte mère du nœud, évitez de toucher les connecteurs de la carte mère. Veillez à ne pas endommager les composants avoisinants à l'intérieur du nœud de traitement.

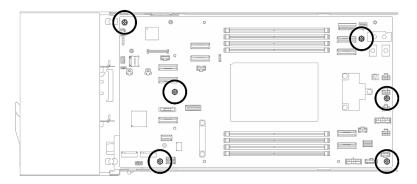


Figure 107. Emplacement des vis de la carte mère

Etape 5. Soulevez délicatement la carte mère pour la retirer du nœud

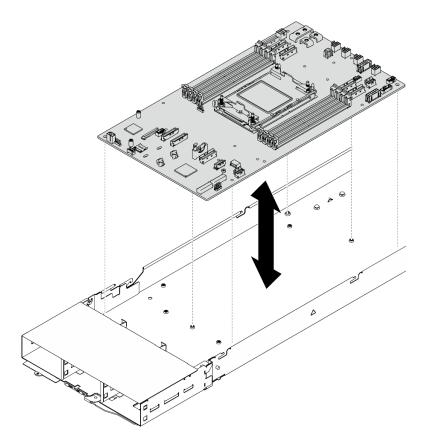


Figure 108. Retrait de la carte mère

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation d'une carte mère (technicien qualifié uniquement) » à la page 118).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Important : Avant de retourner la carte mère, assurez-vous d'installer les caches du connecteur de processeur de la nouvelle carte mère. Procédez comme suit pour remplacer un cache de socket de processeur:

- a. Prenez un cache du socket de processeur sur la nouvelle carte mère et orientez-le correctement audessus de l'assemblage de socket de processeur sur la carte mère retirée.
- b. Appuyez délicatement sur les pattes du cache du bloc connecteur de processeur, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du connecteur. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache de socket, ce qui signifie qu'il est solidement fixé.
- c. Vérifiez que le cache du connecteur est correctement relié au bloc connecteur de processeur.

Installation d'une carte mère (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour installer une carte mère.

À propos de cette tâche

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Après avoir remplacé la carte mère, mettez toujours à jour le serveur selon le microprogramme le plus récent, ou restaurez le microprogramme préexistant.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/ driver-list pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Insérez délicatement la carte mère sur les broches de guidage et les trous de vis du nœud correspondants.

Remarque: Assurez-vous que les picots sont solidement fixés dans les trous de la carte mère.

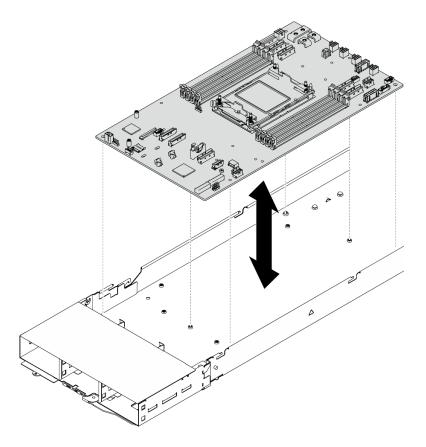


Figure 109. Installation de la carte mère

Etape 2. Serrez toutes les vis sur la carte mère.

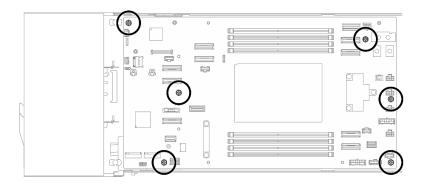


Figure 110. Emplacement des vis de la carte mère

Etape 3. Réinstallez les supports de câbles et fixez-les avec des vis.

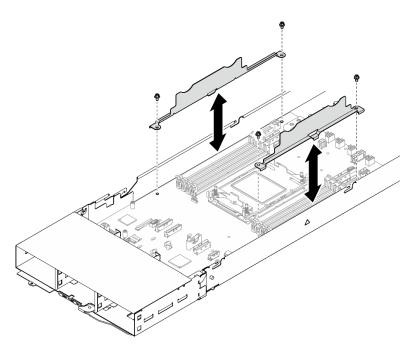


Figure 111. Installation de support de câbles

- 1. Reconnectez tous les câbles requis à la carte mère (voir Guide de cheminement interne des câbles).
- 2. Installez à nouveau la barre-bus d'alimentation (voir « Installation d'une barre de bus d'alimentation » à la page 91).
- 3. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCIe et reconnectez les câbles (voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 87 et Guide de cheminement interne des câbles).
- 4. Installez à nouveau la carte MicroSD sur la carte mère (voir « Installation d'une carte MicroSD » à la page 79).
- 5. Installez à nouveau les unités M.2 requises sur la carte mère (voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 69).
- 6. Installez à nouveau tous les modules de mémoire ou obturateurs de module de mémoire requis (voir « Installation d'un module de mémoire » à la page 75).
- 7. Installez à nouveau le module de microprogramme et de sécurité RoT sur la carte mère (voir « Installation d'un module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 113).
- 8. Installez à nouveau le processeur-dissipateur thermique (voir « Installation d'un processeur-dissipateur thermique » à la page 102).

Important : Cette tâche doit être réalisée par des techniciens qualifiés.

- 9. Assurez-vous que tous les câbles requis sont bien acheminés et branchés correctement, puis installez à nouveau le carter supérieur (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 10. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 11. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 12. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

- 13. Mettez à jour les données techniques essentielles (VPD). Voir « Mise à jour des données techniques essentielles (VPD) » à la page 122. Pour obtenir le numéro du type de machine et le numéro de série indiqués sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.
- 14. Si vous devez dissimuler ou mettre à jour le microprogramme TPM, voir « Masquage/observation de TPM » à la page 123 ou « Mise à jour du microprogramme TPM » à la page 124.
- 15. Facultativement, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI. Voir « Activation de l'amorçage sécurisé UEFI » à la page 125.
- 16. Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/driver-list.
- 17. Mettez à jour le système et le microprogramme de l'appareil. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration du système.

Remarque: Si vous avez remplacé le module de microprogramme et de sécurité RoT, mettez à jour le microprogramme vers la version spécifique prise en charge par le serveur. Voir https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/ (techniciens de maintenance Lenovo uniquement).

Mise à jour des données techniques essentielles (VPD)

Cette rubrique vous indique comment mettre à jour les données techniques essentielles.

- (Requis) Type de machine
- (Requis) Numéro de série
- (Requis) Modèle du système
- (Facultatif) Balise d'actif
- (Facultatif) UUID

Outils recommandés :

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Étapes:

- 1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran. L'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager s'affiche par défaut.
- 2. Cliquez sur to dans le coin supérieur droit de l'interface principale Lenovo XClarity Provisioning Manager.
- 3. Cliquez sur Mise à jour VPD, puis suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour ces données.

Utilisation des commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Mise à jour du type de machine onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
- Mise à jour du numéro de série onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
- Mise à jour du modèle de système
 onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
 onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]
- Mise à jour de la balise d'actif

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]

• Mise à jour de l'**UUID** onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]

Variable	Description	
	Type de machine serveur et numéro de modèle.	
<m t_model=""></m>	Saisissez xxxxyyy, xxxx correspondant au type de machine et yyy correspondant au numéro de modèle du serveur.	
,	Numéro de série du serveur.	
<s n=""></s>	Saisissez zzzzzzz, zzzzzzz correspondant au numéro de série.	
covetom models	Modèle de système sur le serveur.	
<system model=""></system>	Saisissez system yyyyyyyy, où <i>yyyyyyyy</i> est l'identificateur de produit.	
	Numéro d'étiquette d'inventaire du serveur.	
<asset_tag></asset_tag>	Saisissez aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	
	Méthode d'accès que vous avez sélectionnée pour accéder au serveur cible.	
	 Accès en ligne KCS (sans authentification, limité à certains utilisateurs) : Vous pouvez supprimer directement [access_method] de la commande. 	
	LAN authentifié en ligne : Dans ce cas, indiquez les informations de compte LAN ci-dessous à la fin de la commande OneCLI :	
	bmc-username <user_id>bmc-password <password> • WAN/LAN distant:</password></user_id>	
[access_method]	Dans ce cas, indiquez les informations de compte XCC ci-dessous et l'adresse IP à la fin de la commande OneCLI: bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_ip></bmc_external_ip></bmc_password></bmc_user_id>	
	Remarques :	
	 - <bmc_user_id></bmc_user_id> Nom de compte du module BMC (1 des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID. 	
	- bmc_password> Mot de passe du compte BMC (1 des 12 comptes).	

Masquage/observation de TPM

La stratégie TPM est activée par défaut afin de chiffrer les transferts de données pour le fonctionnement du système. En option, il est possible de désactiver le TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour désactiver le TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Exécutez la commande suivante :

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

où:

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Exemple:

```
D:\onecli>Oneclii>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup. HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1010. 245. 39. 79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecliO1p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 Al1 Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:

* The password must consist of a sequence of characters from `O-9a-zA-Z_-+.$\mathref{x0}\)! *\(\)* set

* Use "" to quote when password parameters include special characters

* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup. HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Réamorcez le système.

Si vous souhaitez à nouveau activer le TPM, exécutez la commande ci-après, puis redémarrez le système : OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

Exemple:

Mise à jour du microprogramme TPM

En option, il est possible de mettre à jour le microprogramme du TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Remarque: La mise à jour du microprogramme TPM est irréversible. Après la mise à jour, le microprogramme TPM ne peut pas être rétrogradé vers ses versions précédentes.

Version du microprogramme TPM

Suivez la procédure ci-après pour afficher la version de microprogramme du TPM:

A partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

- Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.)
- 2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
- 3. Sur la page Configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système** → **Sécurité** → **Trusted Platform Module** → **TPM 2.0** → **Version de microprogramme du TPM**.

Mise à jour du microprogramme TPM

Pour mettre à jour le microprogramme TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Exécutez la commande suivante :

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

où:

<x.x.x.x> est la version TPM cible.

par exemple: TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule).
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Activation de l'amorçage sécurisé UEFI

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI.

Il existe deux méthodes pour activer l'amorçage sécurisé UEFI:

À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager :

- Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.)
- 2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
- Dans la page de configuration UEFI, cliquez sur Paramètres système → Sécurité → Amorçage sécurisé.
- 4. Activez l'amorçage sécurisé et enregistrez les paramètres.

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, sélectionnez Désactiver à l'étape 4.

À partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

Exécutez la commande suivante pour activer l'amorçage sécurisé :
 OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:e<ip_address>

où:

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSW0RD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLI set, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, exécutez la commande suivante :

OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

Remplacement d'un carter supérieur

Suivez les instructions de cette section pour retirer ou installer le carter supérieur.

Retrait du carter supérieur

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le carter supérieur du nœud.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention : Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Mettez le nœud hors tension (voir « Mise hors tension du nœud » à la page 7). Ensuite, débranchez tous les câbles externes du nœud.
 - b. Retirez le nœud du châssis (voir « Retrait d'un nœud du châssis » à la page 32) ; ensuite, déposez délicatement le nœud sur une surface de protection électrostatique plane, en orientant le nœud de façon à ce que sa partie avant soit face à vous.
- Etape 2. Retirez le carter supérieur du nœud.
 - a. Appuyez sur le bouton de déblocage situé sur le côté du carter supérieur.
 - b. 2 Faites coulisser le carter supérieur vers l'arrière du nœud. Ensuite, soulevez-le pour le retirer du nœud et placez-le sur une surface plane et propre.

Important:

- L'étiquette de maintenance est située à l'intérieur du carter supérieur (voir « Identification du système et accès à Lenovo XClarity Controller » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système).
- Avant de mettre le nœud sous tension, installez le carter supérieur pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. Si vous utilisez le nœud sans carter supérieur, vous risquez d'endommager les composants.

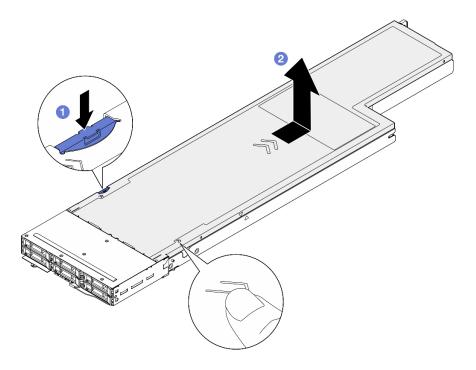


Figure 112. Retrait du carter supérieur

- 1. Installez une unité de remplacement (voir « Installation du carter supérieur » à la page 127).
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du carter supérieur

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer le carter supérieur.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, veillez à bien lire et respecter les consignes de sécurité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour faire en sorte de travailler en toute sécurité.
- Assurez-vous que tous les câbles, adaptateurs et autres composants sont correctement installés et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de pièces dans le nœud.
- Vérifiez que tous les câbles internes sont correctement acheminés (voir Guide de cheminement interne des câbles).

Procédure

- Etape 1. Alignez les broches de guidage du carter supérieur sur les trous de guidage du nœud. Ensuite, placez le carter supérieur sur le dessus du nœud, et faites-le coulisser vers l'avant du nœud jusqu'à ce qu'il s'engage sur le nœud.
- Etape 2. Assurez-vous que le bouton sur le côté du carter supérieur est en position verrouillée.

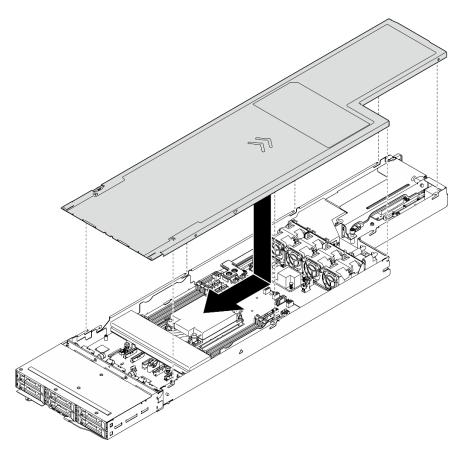


Figure 113. Installation du carter supérieur

- 1. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 2. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).
- 3. Terminez le remplacement des composants (voir « Fin du remplacement des composants » à la page 128).

Fin du remplacement des composants

Pour terminer le remplacement des composants, consultez la liste de vérification suivante.

Pour terminer le remplacement de composants, procédez comme suit :

- Assurez-vous que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur du nœud.
- 2. Acheminez et fixez correctement les câbles du nœud. Consultez les informations relatives à la branchement et au cheminement des câbles pour chaque composant (voir *Guide de cheminement interne des câbles*).
- 3. Installez à nouveau le nœud dans le châssis (voir « Installation d'un nœud dans le châssis » à la page 35).
- 4. Assurez-vous que les blocs d'alimentation requis sont bien installés et que les cordons d'alimentation sont bien branchés. Ensuite, mettez sous tension le nœud (voir « Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 19 et « Mise sous tension du nœud de traitement » à la page 7).

- 5. Mettez à jour la configuration système.
 - Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : http:// datacentersupport.lenovo.com.
 - Mettez à jour le microprogramme du système. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration système.
 - Mettez à jour la configuration du UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/.
 - Reconfigurez les grappes de disques si vous avez installé ou retiré une unité remplaçable à chaud ou un adaptateur RAID. Reportez-vous au https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ pour consulter la documentation LXPM compatible avec votre système.

Chapitre 2. Identification des problèmes

Les informations de cette section permettent d'isoler et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre serveur.

Les serveurs Lenovo peuvent être configurés pour avertir automatiquement le support de Lenovo si certains événements sont générés. Vous pouvez configurer la notification automatique, également appelée fonction d'appel vers Lenovo, à partir des applications de gestion, telles que Lenovo XClarity Administrator. Si vous configurez la notification automatique du problème, le support de Lenovo est automatiquement alerté chaque fois qu'un serveur rencontre un événement potentiellement important.

Pour isoler un problème, vous devez généralement commencer par le journal des événements de l'application qui gère le serveur :

- Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
- Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Ressources Web

Astuces

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support pour vous fournir les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir sur votre serveur. Ces Astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de résolution des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

- 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
- 2. Cliquez sur How To's (Procédures) dans le volet de navigation.
- 3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

Forum du centre de données Lenovo

 Consultez https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Journaux des événements

Une alerte est un message ou une autre indication signalant un événement ou un événement imminent. Les alertes sont générées par le module Lenovo XClarity Controller ou par UEFI sur les serveurs. Ces alertes sont stockées dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller. Si le serveur est géré par le Chassis Management Module 2 ou par Lenovo XClarity Administrator, les alertes sont automatiquement transférées à ces applications de gestion.

Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Si vous utilisez Lenovo XClarity Administrator pour gérer le serveur, le réseau et le matériel de stockage, vous pouvez afficher les événements de tous les appareils gérés via XClarity Administrator.

© Copyright Lenovo 2024

Logs

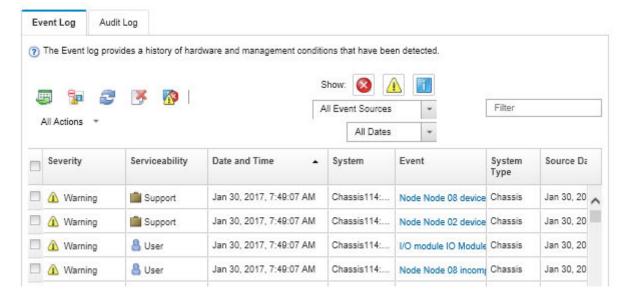


Figure 114. Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Pour plus d'informations sur la gestion des événements depuis XClarity Administrator, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller surveille l'état physique du serveur et de ses composants à l'aide de capteurs mesurant des variables physiques internes telles que la température, les valeurs de tension d'alimentation, la vitesse des ventilateurs et l'état des composants. Lenovo XClarity Controller fournit plusieurs interfaces au logiciel de gestion des systèmes, ainsi qu'aux administrateurs système et aux utilisateurs, pour permettre la gestion à distance et le contrôle d'un serveur.

Lenovo XClarity Controller surveille tous les composants du serveur et publie des événements dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

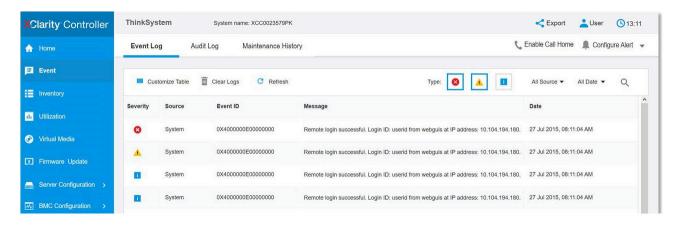


Figure 115. Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Pour plus d'informations sur l'accès au journal des événements de Lenovo XClarity Controller, voir :

« Affichage des journaux des événements » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Spécifications

Récapitulatif des caractéristiques et spécifications du châssis et du nœud. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Reportez-vous au tableau ci-après pour connaître les catégories des spécifications, ainsi que le contenu de chaque catégorie.

Catégorie de spécifica- tion	« Spécifica- tions du châssis » à la page 133	« Spécifications techniques du nœud » à la page 135	« Spécifications mécaniques du nœud » à la page 138	« Spécifications environnementales » à la page 139
Contenu	Spécifications techniques Spécifications mécaniques	 « Processeur » à la page 135 « Mémoire » à la page 135 « Unité M.2 » à la page 136 « Extension de stockage » à la page 136 « Emplacements de carte » à la page 136 « Fonctions intégrées » à la page 137 « Réseau » à la page 137 « Adaptateur RAID » à la page 137 « Adaptateur de bus hôte » à la page 137 « Ventilateur système » à la page 138 « Configuration minimale pour le débogage » à la page 138 « Systèmes d'exploitation » à la page 138 	• Dimension • Poids	« Émissions acoustiques » à la page 139 « Gestion de la température ambiante » à la page 140 « Environnement » à la page 143

Spécifications du châssis

Récapitulatif des spécifications du châssis.

Spécifications techniques

Tableau 4. Spécifications techniques du châssis

Spécification	Description
Alimentation électrique	Le système prend en charge trois blocs d'alimentation remplaçables à chaud au maximum :
	CRPS Titanium 1 300 watts v1.1, alimentation d'entrée 200-240 V
	CRPS Platinum 2 700 watts v1.3, alimentation d'entrée 200-240 V
	CRPS Platinum 2 700 watts v1.4, alimentation d'entrée 200-240 V
	CRPS Premium (CFFv5) Titanium 2 000 watts, alimentation d'entrée 200-240 V
	CRPS Premium (CFFv5) Titanium 2 700 watts, alimentation d'entrée 200-240 V
	Configurations d'alimentation prises en charge :
	• 3 PSU: 2+1 (redondance en option)
	• 2 PSU: 1+1 (redondance en option)
	 1 PSU: 1+0 (uniquement pris en charge sur le modèle CRPS Premium (CFFv5) Titanium 2 700 watts)
	Remarques:
	Les PSU CRPS Premium (CFFv5) gèrent la surcharge.
	Le rendement énergétique réel dépend de la configuration système.
	Important:
	 Les blocs d'alimentation CRPS du châssis doivent indiquer le même fournisseur, la même puissance en watts et le même numéro de référence (ou un autre numéro de référence).
	 Les blocs d'alimentation CRPS Premium (CFFv5) du châssis doivent avoir la même puissance en watts et le même numéro de référence (ou un autre numéro de référence).

Spécifications mécaniques

Important : Pour des raisons de sécurité, assurez-vous qu'aucun nœud ou bloc d'alimentation n'est installé dans le châssis lors du retrait du châssis de l'armoire ou de son installation dans cette dernière.

Tableau 5. Spécifications mécaniques du châssis

Spécification	Description	
Dimension	Châssis monté en rack 2U (2U4N)	
	• Hauteur : 87 mm (3,43 pouces)	
	Profondeur : 898 mm (35,36 pouces)	
	• Largeur : 448 mm (17,64 pouces)	
	Poids:	
	 Châssis vide (avec la carte médiane du châssis et le boîtier e PSU) : 11,83 kg (26,08 lb) 	
	 Maximum (avec quatre nœuds 1U et trois blocs d'alimentation CRPS installés) : environ 42,37 kg (93,41 lb) 	

Remarque: Pour connaître les nœuds pris en charge pour le châssis, voir « Vue avant du châssis » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.

Spécifications techniques du nœud

Récapitulatif des spécifications techniques du nœud. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Processeur

Processeur

Prend en charge les processeurs multicœurs Intel Xeon, avec contrôleur de mémoire intégré et architecture Intel Ultra Path Interconnect (UPI).

- Un processeur évolutif Intel Xeon série 6 avec le nouveau socket LGA 4710
- Évolutivité jusqu'à 144 cœurs
- Jusqu'à quatre liaisons UPI jusqu'à 24 GT/s
- Enveloppe thermique (TDP): jusqu'à 350 watts

Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge, consultez le site : https://serverproven.lenovo.com.

Mémoire

Mémoire

Voir pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

- Emplacements: 8 connecteurs de module de mémoire DIMM prenant en charge jusqu'à huit modules RDIMM TruDDR5 de 6 400 MHz
- Le processeur dispose de 8 canaux de mémoire, avec 1 module DIMM par canal
- Types de module de mémoire :
 - RDIMM TruDDR5 6 400 MHz (2Rx4): 64 Go (2Rx4)
- Vitesse:
 - 6 400 MT/s pour 1 module DIMM par canal
 - La vitesse de fonctionnement dépend du modèle de processeur et des paramètres UEFI
- Mémoire maximale: 512 Go

Pour obtenir une liste des modules de mémoire pris en charge, consultez le site : https://serverproven.lenovo.com.

Unité M.2

Unité M.2

Jusqu'à deux unités M.2 NVMe sur la carte mère.

- Les formats suivants sont pris en charge :
 - 80 mm (2280)
 - 110 mm (22110)

Jusqu'à deux unités M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

- Les formats suivants sont pris en charge :
 - Unité SATA M.2:
 - 42 mm (2242)
 - 60 mm (2260)
 - 80 mm (2280)
 - Unité NVMe M.2:
 - 80 mm (2280)

Pour obtenir la liste des unités M.2 prises en charge, voir : https://serverproven.lenovo.com.

Extension de stockage

Extension de stockage

- Configuration d'unité 2,5 pouces :
 - Jusqu'à six unités SAS/SATA/NVMe remplaçables à chaud de 2,5 pouces

Pour connaître la liste des unités prises en charge, voir : https://serverproven.lenovo.com.

Emplacements de carte

Emplacements de carte

- Carte mezzanine PCIe
 - Un carte mezzanine PCIe à l'arrière du nœud : PCI Express 5.0 x16, HH/HL (largeur unique)
 - L'emplacement PCle peut prendre en charge un adaptateur PCle jusqu'à 75 watts
- Module OCP
 - Un emplacement de module OCP

Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés

Fonctions intégrées

- Lenovo XClarity Controller (XCC), qui propose les fonctions de contrôle de processeur de service et de surveillance, de contrôleur vidéo, et de clavier distant, vidéo, souris, ainsi que les fonctionnalités d'unité distantes.
- Un Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s) pour se connecter à un réseau de gestion de système. Ce connecteur RJ-45 est dédié aux fonctions de Lenovo XClarity Controller.
- · Connecteurs arrière :
 - Un groupe de deux ou quatre connecteurs Ethernet sur l'adaptateur Ethernet OCP
 - Un connecteur Mini DisplayPort
 - Un module Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s)
 - Un connecteur USB 3.2 Gen 1
 - Un connecteur USB 2.0 avec fonction de gestion du système Lenovo XClarity Controller (XCC)

Remarque: La résolution vidéo maximale est de 1 920 x 1 200 à 60 Hz.

Réseau

Réseau

Deux ou quatre connecteurs sur le module OCP 3.0

Adaptateur RAID

Adaptateur RAID

RAID logiciel

- Intel VROC RAID1 uniquement : prend en charge RAID 1 (nécessite une clé d'activation)
- Intel VROC standard : prend en charge RAID 0, 1 et 10 (nécessite une clé d'activation)
- Intel VROC Premium : prend en charge RAID 0, 1, 5 et 10 (nécessite une clé d'activation)

RAID matériel

- ThinkSystem M.2 RAID B545i-2i SATA/NVMe Enablement Kit (RAID 0 et 1)
- ThinkSystem RAID 545-8i PCle Gen4 12Gb Adapter (RAID 0, 1, 10)
- ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 et 60 standard)

Pour plus d'informations sur les adaptateurs RAID/HBA, voir Référence pour les adaptateurs RAID et HBA Lenovo ThinkSystem.

Adaptateur de bus hôte

Adaptateur de bus hôte

- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCle Gen4 12Gb HBA

Pour plus d'informations sur les adaptateurs RAID/HBA, voir Référence pour les adaptateurs RAID et HBA Lenovo ThinkSystem.

Ventilateur système

Ventilateur système

Configuration avec refroidissement par air : quatre ventilateurs hautes performances ou ultra 4056 (40 x 40 x 56 mm)

Configuration minimale pour le débogage

Configuration minimale pour le débogage

- Pour pouvoir démarrer, le nœud doit respecter la configuration minimale suivante :
 - Un processeur
 - Un module de mémoire dans l'emplacement DIMM 5
 - Un bloc d'alimentation dans l'emplacement PSU 1
 - Une unité d'amorçage, M.2 ou une unité 2,5 pouces et un adaptateur RAID si configuré (si le système d'exploitation est requis pour le débogage)
 - Quatre ventilateurs système

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge et certifiés :

- · Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

Références:

- Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : https://lenovopress.lenovo.com/osig.
- Pour consulter les instructions de déploiement du SE, reportez-vous à la section « Déploiement du système d'exploitation » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.

Spécifications mécaniques du nœud

Récapitulatif des spécifications mécaniques du nœud. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Dimension

• Hauteur: 40,55 mm (1,60 pouces)

• Largeur: 221,4 mm (8,72 pouces)

• Profondeur: 898 mm (35,36 pouces)

Poids

Maximum:

• 8,32 kg (18,34 lb)

Spécifications environnementales

Récapitulatif des spécifications environnementales du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Émissions acoustiques

Émissions acoustiques				
Performances acoustiques @ 25 °C ambiante Standard Max				
Niveau de puissance sonore moyen	Inactif	5.6	7.3	
pondéré A déclaré, LWA, m(B)	En fonctionnement 1	5.6	7.3	
Additionneur statistique pour vérification, Kv (B) = 0,4	En fonctionnement 2	5.6	7.3	
Niveau de pression acoustique	Inactif	41.5	60.2	
d'émission moyen pondéré A déclaré, LpA, m(dB)	En fonctionnement 1	41.5	60.2	
—p,	En fonctionnement 2	41.5	60.2	

Remarques:

- Ces niveaux sonores ont été mesurés dans des environnements acoustiques contrôlés conformément aux procédures ISO7779 et déclarés conformément à la norme ISO 9296.
- Le mode inactif est l'état stable dans lequel le serveur est sous tension, mais n'exécute pas de fonction quelconque. Le mode de fonctionnement 1 est 50 % de la TDP de l'UC. Le mode de fonctionnement 2 est 100 % de la TDP de l'UC.
- Les niveaux sonores déclarés sont basés sur les configurations spécifiées ci-dessous avec quatre nœuds installés dans le châssis, qui peuvent varier en fonction de la configuration/des conditions.
 - Normal: quatre processeurs de 205 watts, trente-deux modules RDIMM 6400 de 64 Go, quatre disques SSD NVMe U.2, quatre adaptateurs PCIe de 10 Gb et deux blocs d'alimentation de 2 000 watts
 - Maximum: quatre processeurs de 350 watts, trente-deux modules RDIMM 6400 de 64 Go, vingt-quatre disques SSD NVMe U.2, quatre modules OCP de 1 Gb, quatre adaptateurs GPU et trois blocs d'alimentation de 2 700 watts
- L'installation de votre serveur peut être soumise aux réglementations gouvernementales (notamment à celles d'OSHA ou aux directives de l'Union européenne) couvrant le niveau sonore sur le lieu de travail. Les niveaux de pression acoustique réels de votre installation dépendent de divers facteurs ; notamment du nombre d'armoires dans l'installation, de la taille, des matériaux et de la configuration de la pièce, des niveaux sonores des autres équipements, de la température ambiante de la pièce et de l'emplacement des employés par rapport au matériel. De plus, la conformité à ces réglementations gouvernementales dépend de plusieurs facteurs complémentaires, notamment le temps d'exposition des employés ainsi que les dispositifs de protection anti-bruit qu'ils utilisent. Lenovo vous recommande de faire appel à des experts qualifiés dans ce domaine pour déterminer si vous êtes en conformité avec les réglementations en vigueur.

Gestion de la température ambiante

Gestion de la température ambiante

Ajustez la température ambiante lorsque des composants spécifiques sont installés.

Remarques:

- Pour éviter une limitation de la bande passante, assurez-vous d'adopter des câbles Direct Attach passifs en cas d'installation d'adaptateurs réseau d'une vitesse de 100 GbE ou supérieure.
- Si un adaptateur PCle avec jusqu'à 2 ports est installé, la configuration prend uniquement en charge un module OCP pourvu de 4 ports au maximum.
- Si un adaptateur PCle avec jusqu'à 4 ports est installé, la configuration prend uniquement en charge un module OCP pourvu de 2 ports au maximum.
- Maintenez la température ambiante à 35 °C maximum avec la configuration système suivante :

Processeur	Dissipateur thermique et ventilateur	Configuration du stockage	Capacité d'emplacement	Capacité de mémoire
205 W vers 250 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs ultra hautes performances 	 Une carte d'E-S avant (pas de disques 2,5 pouces) Deux unités d'amorçage M.2 	Un adaptateur PCle ou GPUUn module OCP	64 Go (6 400 MHz)
200 W	 Dissipateur thermique standard Ventilateurs hautes performances ou ultra hautes performances 			

• Maintenez la température ambiante à 30 °C maximum avec la configuration système suivante :

Processeur	Dissipateur thermique et ventilateur	Configuration du stockage	Capacité d'emplacement	Capacité de mémoire
205 W vers 250 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs ultra hautes performances 	Six unités2,5 poucesDeux unitésd'amorçage M.2	- Un adaptateur PCIe ou GPU - Un module OCP	64 Go (6 400 MHz)
205 W vers 250 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs hautes performances ou ultra hautes performances 	Deux unités 2,5 poucesDeux unités d'amorçage M.2	Un adaptateur PCIe ou GPUUn module OCP	64 Go (6 400 MHz)

Gestion de la température ambiante

Processeur	Dissipateur thermique et ventilateur	Configuration du stockage	Capacité d'emplacement	Capacité de mémoire
200 W	Dissipateur thermique standard			
	Ventilateurs hautes performances ou ultra hautes performances			
205 W vers 250 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs hautes performances 	 Une carte d'E-S avant (pas de disques 2,5 pouces) Deux unités d'amorçage M.2 	- Un adaptateur PCle ou GPU - Un module OCP	64 Go (6 400 MHz)
270 W vers 350 W	Dissipateur thermique de performance Ventilateurs ultra hautes performances			

• Maintenez la température ambiante à 25 °C maximum avec la configuration système suivante :

Processeur	Dissipateur thermique et ventilateur	Configuration du stockage	Capacité d'emplacement	Capacité de mémoire
270 W vers 350 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs ultra hautes performances 	Six unités 2,5 poucesDeux unités d'amorçage M.2	Un adaptateur PCle ou GPUUn module OCP	64 Go (6 400 MHz)
205 W vers 250 W	Dissipateur thermique de performance			
	Ventilateurs hautes performances ou ultra hautes performances			
200 W	Dissipateur thermique standard			

Gestion de la température ambiante

Processeur	Dissipateur thermique et ventilateur	Configuration du stockage	Capacité d'emplacement	Capacité de mémoire
	Ventilateurs hautes performances ou ultra hautes performances			
270 W vers 350 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs hautes performances ou ultra hautes performances 	Deux unités 2,5 pouces Deux unités d'amorçage M.2	Un adaptateur PCle ou GPU Un module OCP	64 Go (6 400 MHz)
270 W vers 350 W	 Dissipateur thermique de performance Ventilateurs hautes performances 	 Une carte d'E-S avant (pas de disques 2,5 pouces) Deux unités d'amorçage M.2 	Un adaptateur PCle ou GPUUn module OCP	64 Go (6 400 MHz)

Environnement

Environnement

ThinkSystem SD520 V4 est conforme aux spécifications de la classe A2 de la norme ASHRAE. Les performances du système peuvent être affectées lorsque la température de fonctionnement ne respecte pas la classe A2 de la norme ASHRAE.

Selon la configuration matérielle, le serveur SD520 V4 est également conforme aux spécifications de la classe H1 de la norme ASHRAE. Les performances du système peuvent être affectées lorsque la température de fonctionnement ne respecte pas la spécification ASHRAE H1.

- Température ambiante :
 - Fonctionnement
 - Classe A2 de la norme ASHRAE: 10 à 35 °C (50 à 95 °F); la température ambiante maximale baisse de 1 °C pour toute élévation d'altitude de 300 m (984 pieds) à une altitude supérieure à 900 m (2 953 pieds).
 - Classe H1 de la norme ASHRAE: 5 à 25 °C (41 à 77 °F); la température ambiante maximale baisse de 1 °C pour toute élévation d'altitude de 300 m (984 pieds) à une altitude supérieure à 900 m (2 953 pieds).
 - Serveur hors tension: 5 à 45 °C (41 à 113 °F)
 - Transport/stockage: -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
- Altitude maximale: 3 050 m (10 000 pieds)
- Humidité relative (sans condensation) :
 - Fonctionnement
 - Classe A2 de la norme ASHRAE : 8 à 80 %, point de rosée maximal : 21 °C (70 °F)
 - Classe H1 de la norme ASHRAE: 8 à 80 %, point de rosée maximal: 17 °C (62,6 °F)
 - Transport/stockage: 8 à 90 %
- Contamination particulaire

Attention: Les particules aériennes et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour le serveur. Pour en savoir plus sur les limites concernant les particules et les gaz, voir « Contamination particulaire » à la page 143.

Remarque : Ce serveur est conçu pour un environnement de centre de données standard ; il est recommandé de le placer dans le centre de données industriel.

Contamination particulaire

Attention : Les particules aériennes (notamment poussières ou particules métalliques) et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour l'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager l'unité et entraîner des dysfonctionnements voire une panne complète. Cette spécification présente les seuils de concentration en particules et en gaz qu'il convient de respecter pour éviter de tels dégâts. Ces seuils ne doivent pas être considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d'autres facteurs comme la température ou l'humidité de l'air peuvent modifier l'impact des particules ou de l'atmosphère corrosive et les transferts de contaminants gazeux. En l'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document, vous devez mettre en œuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules ou de gaz de votre environnement ont provoqué l'endommagement de l'unité, Lenovo peut, sous certaines conditions, mettre à disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale. La mise en œuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.

Tableau 6. Seuils de concentration en particules et en gaz


Contaminant	Seuils
Gaz réactifs	Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985¹ :
	 Le niveau de réactivité du cuivre doit être inférieur à 200 Angströms par mois (Å/mois, gain de poids ≈ 0,0035 µg/cm² par heure).²
	 Le niveau de réactivité de l'argent doit être inférieur à 200 Angstroms par mois (Å/mois, gain de poids ≈ 0,0035 μg/cm² par heure).³
	La surveillance de la corrosion gazeuse doit se faire à environ 5 cm (2 pouces) de la façade de l'armoire, côté prise d'air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du châssis par rapport au sol ou à un endroit où la vitesse d'air est bien plus importante.
Particules aériennes	Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.
donomios	Pour les centres de données sans économiseur par rapport à l'air extérieur, le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8 peut être atteint à l'aide de l'une des méthodes de filtration suivantes :
	L'air de la pièce peut être filtré en permanence avec des filtres MERV 8.
	L'air qui entre dans le centre de données peut être filtré avec des filtres MERV 11 ou de préférence avec des filtres MERV 13.
	Pour les centres de données avec modulation d'air, pour satisfaire la norme de propreté ISO classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.
	Le taux d'hygrométrie relative déliquescente de la contamination particulaire doit être supérieur à 60 % RH. ⁴
	Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc. ⁵

cu

- ¹ ANSI/ISA-71.04-1985. Conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus : contaminants atmosphériques. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis.
- ² La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Cu₂S et Cu₂O augmentent dans des proportions égales.
- ³ La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en argent en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Ag₂S est le seul produit corrosif.
- ⁴ L'humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est l'humidité relative à partir de laquelle la poussière absorbe suffisamment d'eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.
- ⁵ Le niveau de débris en surface est mesuré de manière aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un disque de 1,5 cm de diamètre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si l'examen de la bande adhésive au microscope électronique ne révèle pas de débris de zinc, le centre de données est considéré comme exempt de particules de zinc.

Connecteurs de la carte mère

La présente section contient des informations sur les connecteurs internes de la carte mère.

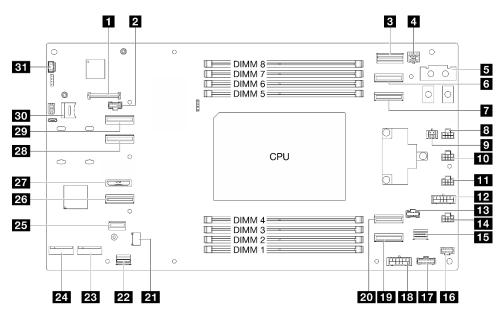

■ Connecteur Module de microprogramme et de sécurité RoT	2 Connecteur de bande latérale du fond de panier d'unité
3 Connecteur de bande latérale OCP	4 Connecteur d'alimentation du fond de panier d'unité
5 Connecteur de la barre de bus d'alimentation	6 Connecteur d'interface OCP 1
7 Connecteur d'interface OCP 2	Connecteur de ventilateur 1
? Connecteur de détecteur de fuite	10 Connecteur de ventilateur 2
11 Connecteur de ventilateur 3	12 Connecteur d'alimentation de la carte mezzanine PCle
13 Connecteur de bande latérale de carte mezzanine PCle	14 Connecteur de ventilateur 4
15 Connecteur Ethernet d'E-S arrière	Connecteur d'alimentation et de bande latérale de l'adaptateur d'amorçage M.2
17 Connecteur de gestion PDB	13 Connecteur d'alimentation auxiliaire PDB
19 Connecteur de carte mezzanine PCIe 1	20 Connecteur de carte mezzanine PCle 2
21 Connecteur TPM	22 Connecteur DP USB d'E-S arrière
23 Baie 2 M.2	24 Baie 3 M.2
25 Connecteur d'interface de l'adaptateur d'amorçage M.2	25 Connecteur NVMe 4-5
27 Socket de la pile CMOS	28 Connecteur NVMe 2-3
29 Connecteur NVMe 0-1	30 Socket de la carte MicroSD
31 Connecteur de détecteur thermique	


Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système

Parcourez la section ci-après pour obtenir des informations sur l'affichage des voyants et des diagnostics du système.

Voyants d'unité

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants des unités.

Emplacement des LED du disque dur 2,5 pouces



Le tableau ci-après décrit les problèmes indiqués par le voyant d'activité de l'unité, ainsi que le voyant d'état de l'unité.

Voyant	Description
Voyant d'activité de l'unité (vert)	Chaque unité remplaçable à chaud est assortie d'un voyant d'activité. Ce voyant clignote lorsque l'unité est en cours d'utilisation.
2 Voyant d'état	Le voyant d'état de l'unité indique l'état suivant :
de l'unité (jaune)	Le voyant est allumé : l'unité est défaillante.
	Le voyant clignote lentement (une fois par seconde) : l'unité est en cours de régénération.
	Le voyant clignote rapidement (trois fois par seconde) : l'unité est en cours d'identification.

Voyants du panneau opérateur avant

Le panneau opérateur avant du nœud comprend les commandes, les connecteurs et les voyants.




Figure 116. Boutons et voyants du panneau opérateur avant

1 (Réservé)	2 « Voyant d'erreur système (jaune) » à la page 146
■ « Bouton ID du système avec voyant ID du système (bleu) » à la page 147	4 « Bouton d'alimentation avec voyant d'état de l'alimentation (vert) » à la page 147

Voyant d'erreur système (jaune)

Le voyant d'erreur système vous indique la présence d'erreurs système.

État	Couleur	Description	Action
	Une erreur a été détectée sur le serveur. Une ou plusieurs des erreurs suivantes peuvent en être la cause :		
		La température du serveur a atteint le seuil de température non critique.	
Allumé	Jaune	La tension du serveur a atteint le seuil de tension non critique.	Consultez le journal des événements pour déterminer la cause spécifique de l'erreur.
		Une faible vitesse de fonctionnement a été détectée sur un ventilateur.	determiner la cause specifique de l'effeur.
		Une erreur critique a été détectée au niveau du bloc d'alimentation.	
		Le bloc d'alimentation n'est pas raccordé à l'alimentation électrique.	
Éteint	Aucune	Le serveur est hors tension ou sous tension et fonctionne correctement.	Aucun.

Bouton ID du système avec voyant ID du système (bleu)

Utilisez ce bouton ID système et le voyant bleu d'ID système pour localiser visuellement le serveur. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton ID du système, l'état des voyants ID du système change. Les voyants peuvent être allumés, clignotants, ou éteints. Vous pouvez également utiliser le Lenovo XClarity Controller ou un programme de gestion à distance pour modifier l'état des voyants ID du système afin d'identifier plus facilement et visuellement le serveur parmi d'autres serveurs.

Bouton d'alimentation avec voyant d'état de l'alimentation (vert)

Lorsque vous avez terminé de configurer le serveur, le bouton d'alimentation vous permet de le mettre sous tension. Si vous ne pouvez pas arrêter le serveur à partir du système d'exploitation, vous pouvez également maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes pour mettre le serveur hors tension. Les états des voyants d'alimentation sont les suivants :

État	Cou- leur	Description
Éteint	Aucu- ne	Aucun bloc d'alimentation n'est correctement installé, ou le voyant est défaillant.
Clignote rapidement (quatre fois par seconde)	Vert	Le serveur est mis hors tension et n'est pas prêt pour une mise sous tension. Le bouton d'alimentation est désactivé. Cet état peut durer de 5 à 10 secondes.
Clignote lentement (une fois par seconde)	Vert	Le serveur est hors tension et prêt pour une mise sous tension. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre le serveur sous tension.
Allumé	Vert	Le serveur est sous tension.

Voyant du bloc d'alimentation

Cette rubrique fournit des informations sur les différents états du voyant d'état de l'alimentation et les suggestions d'action correspondantes.

- Pour pouvoir démarrer, le nœud doit respecter la configuration minimale suivante :
 - Un processeur
 - Un module de mémoire dans l'emplacement DIMM 5

- Un bloc d'alimentation dans l'emplacement PSU 1
- Une unité d'amorçage, M.2 ou une unité 2,5 pouces et un adaptateur RAID si configuré (si le système d'exploitation est requis pour le débogage)
- Quatre ventilateurs système




Figure 117. Voyant du bloc d'alimentation

Voyant	Description					
■ État de l'alimentation	Le voyant d'état d'alimentation peut se trouver dans l'un des états suivants :					
	Vert : Le bloc d'alimentation est connecté à la source d'alimentation en CA et fonctionne normalement.					
	Éteint : Le bloc d'alimentation est déconnecté de la source d'alimentation en CA.					
	Vert clignotant lentement (environ un clignotement par seconde): L'alimentation présente un état de veille avec le CA présent, un état de veille inactif ou un état de veille toujours actif.					
	Orange: Le cordon d'alimentation en CA est débranché, le CA a été coupé (une seconde alimentation en parallèle présente encore un CA en entrée) ou défaillance de l'alimentation. Pour résoudre le problème, remplacez le bloc d'alimentation.					
	Orange clignotant lentement (environ un clignotement par seconde): Événements d'avertissement relatifs à l'alimentation lorsque l'alimentation fonctionne toujours.					

Voyants du module de microprogramme et de sécurité RoT

L'illustration suivante présente les voyants LED du Module de microprogramme et de sécurité RoT.




Figure 118. Voyants du module de microprogramme et de sécurité RoT

1 Voyant LED BMC (vert)	2 Voyant LED UEFI (vert)
-------------------------	--------------------------


Tableau 7. Description des voyants

Scénario	Voyant BMC	Voyant UEFI	Voyant d'erreur fatale	Voyant de présen- ce XCC ^{re-} marque	Actions	
Défaillance fatale du	Éteint	Éteint	Allumé	N/A	Remplacez le module de	
microprogramme du module de sécurité RoT	Cligno- tant	N/A	Allumé	N/A	microprogramme et de sécurité RoT.	
	Cligno- tant	N/A	Allumé	N/A		
Aucune alimentation système	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint	Si l'alimentation en CA est activée, mais que la carte mère n'est pas alimentée: 1. Vérifiez le bloc d'alimentation (PSU) ou la carte médiane du châssis. Si le PSU ou la carte médiane du châssis présente une erreur, remplacez ce composant. 2. En cas d'absence de problème relatif au PSU ou à la carte médiane du châssis, remplacez la carte mère.	
Erreur récupérable du microprogramme XCC	Cligno- tant	N/A	Éteint	N/A	Le programme génère ce message à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise.	
Le microprogramme XCC a récupéré après une erreur	Allumé	N/A	Éteint	N/A		
Échec d'authentification du microprogramme UEFI	N/A	Cligno- tant	Éteint	N/A		
Le microprogramme UEFI a récupéré après un échec d'authentification	N/A	Allumé	Éteint	N/A		
Le système est OK	Allumé	Allumé	Éteint	Allumé		

Remarque : Pour connaître l'emplacement du voyant LED de présence XCC, reportez-vous à la section « Voyants de la carte mère » à la page 149.

Voyants de la carte mère

La présente section contient des informations sur les diodes électroluminescentes (LED) de la carte mère.

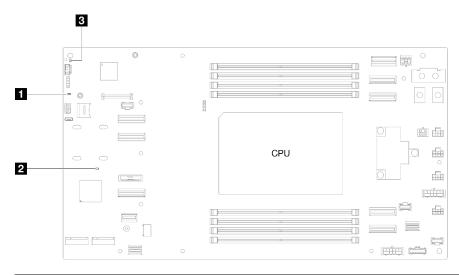

■ Voyant d'alimentation système (jaune)	■ Voyant de présence XCC (vert)
■ Voyant de présence FPGA (vert)	

• II Voyant d'alimentation système (jaune)

Éteint : Aucun bloc d'alimentation n'est correctement installé, ou le voyant LED est défaillant.

Clignotement rapide (quatre fois par seconde): Le nœud est hors tension et n'est pas prêt à être mis sous tension. Le bouton d'alimentation est désactivé. Cet état peut durer de 5 à 10 secondes.

Clignotement lent (une fois par seconde): Le nœud est hors tension et prêt à être mis sous tension. Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension du nœud.

Allumé: Le nœud est sous tension.

Voyant de présence XCC (vert)

Clignotement lent: XCC fonctionne correctement.

Clignotement rapide et constant : XCC est en cours d'initialisation ou ne fonctionne pas correctement.

On: XCC ne fonctionne pas correctement.

Off: XCC ne fonctionne pas correctement.

• B Voyant de présence FPGA (vert)

Allumé ou éteint : FPGA ne fonctionne pas.

Clignotement lent (une fois par seconde): Le nœud est hors tension et n'est pas prêt à être mis sous tension. Le bouton d'alimentation est désactivé. Cet état peut durer de 5 à 10 secondes.

Voyants du port de gestion du système XCC

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/ 1 000 Mb/s).

Le tableau ci-après décrit les problèmes signalés par les voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s).




Figure 119. Voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s)

Voyant	Description
Voyant de liaison du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s)	Ce voyant vert vous permet de distinguer l'état de connectivité réseau : • Éteint : la liaison réseau est déconnectée. • Vert : la liaison réseau est établie.
✓ Voyant d'activité du Port de gestion du système XCC (RJ- 45 10/100/ 1 000 Mb/s)	Ce voyant vert vous permet de distinguer l'état de l'activité réseau : • Éteint : le serveur est déconnecté du réseau local LAN. • Vert (clignotant) : le réseau est connecté et actif.

Procédures générales d'identification des problèmes

Utilisez les informations de cette section pour résoudre des problèmes si le journal des événements ne contient pas d'erreurs spécifiques ou si le système n'est pas opérationnel.

Si vous n'êtes pas certain de la cause d'un problème et que les blocs d'alimentation fonctionnent correctement, procédez comme suit pour tenter de résoudre le problème :

- 1. Mettez le système hors tension.
- 2. Assurez-vous que tous les câbles du système sont correctement branchés.
- 3. Le cas échéant, retirez ou débranchez les périphériques suivants, un à un, afin de déterminer l'origine de la défaillance. Mettez le système sous tension et configurez-le à chaque fois que vous retirez ou débranchez un périphérique.
 - Tout périphérique externe
 - Parasurtenseur (sur le système).
 - Imprimante, souris et unités non Lenovo
 - Tous les adaptateurs
 - Unités de disque dur
 - Modules de mémoire jusqu'à atteindre la configuration minimale prise en charge par le système.

Remarque: Pour déterminer la configuration minimale pour votre système, voir « Configuration minimale pour le débogage » dans « Spécifications techniques du nœud » à la page 138.

4. Mettez le système sous tension.

Si le problème disparaît en retirant un adaptateur du nœud, mais réapparaît en réinstallant le même adaptateur, ce dernier est probablement la cause du problème. Si le problème réapparaît dès que vous remplacez l'adaptateur par un autre, essayez un emplacement PCIe.

Si le problème s'avère être un problème lié au réseau et si le nœud de traitement réussit tous les tests système, il s'agit probablement d'un problème de câblage réseau indépendant du nœud.

Résolution des problèmes d'alimentation suspectés

Il peut être difficile de résoudre des problèmes d'alimentation. Par exemple, un court-circuit peut se trouver n'importe où sur n'importe quel bus de distribution d'alimentation. En général, un court-circuit causera une surintensité qui engendrera l'arrêt du sous-système d'alimentation.

Procédez comme suit pour diagnostiquer et résoudre un problème d'alimentation suspecté.

Etape 1. Consultez le journal des événements et corrigez les erreurs relatives à l'alimentation.

Remarque : Commencez par le journal des événements de l'application qui gère le serveur. Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « Journaux des événements » à la page 131.

- Etape 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits, notamment si une vis mal serrée n'a pas entraîné un court-circuit sur une carte à circuits.
- Etape 3. Retirez les adaptateurs et débranchez les câbles et les cordons d'alimentation de tous les périphériques internes et externes, pour ne garder que la configuration minimale de débogage requise pour lancer le serveur. Consultez la section « Configuration minimale pour le débogage » dans « Spécifications techniques du nœud » à la page 135 afin de déterminer la configuration minimale pour votre serveur.
- Etape 4. Rebranchez tous les cordons d'alimentation en courant alternatif et mettez le serveur sous tension. Si le serveur démarre correctement, réinstallez les adaptateurs et les périphériques un à un, afin d'isoler le problème.

Si le serveur ne démarre pas avec la configuration minimale, remplacez un par un les composants de la configuration minimale jusqu'à ce que le problème soit isolé.

Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés

La méthode à employer pour tester le contrôleur Ethernet dépend de votre système d'exploitation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir des informations sur les contrôleurs Ethernet, et consultez le fichier Readme de votre pilote de périphérique de contrôleur Ethernet.

Procédez comme suit pour tenter de résoudre les problèmes suspectés liés au contrôleur Ethernet.

- Etape 1. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes de périphérique adéquats, fournis avec le serveur, et qu'ils sont au niveau le plus récent.
- Etape 2. Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement installé.
 - Le câble doit être correctement fixé à chaque extrémité. S'il est fixé mais que le problème persiste, retentez l'opération avec un autre câble.
 - Si vous avez configuré le contrôleur Ethernet en mode 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s, vous devez utiliser un câble de catégorie 5.
- Etape 3. Déterminez si le concentrateur prend en charge la négociation automatique. Dans le cas contraire, essayez de configurer le contrôleur Ethernet intégré manuellement pour faire correspondre le débit et le mode duplex du concentrateur.
- Etape 4. Inspectez les voyants du contrôleur Ethernet du serveur. Ils permettent de déterminer s'il existe un problème au niveau du connecteur, du câble ou du concentrateur.

Les emplacements des voyants du contrôleur Ethernet sont indiqués dans « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 145.

- Le voyant de l'état de la liaison Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet reçoit un signal du concentrateur. Si ce voyant est éteint, il se peut que le connecteur, le câble ou le concentrateur soit défectueux.
- Le voyant de transmission et d'émission Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet envoie ou reçoit des données par le biais du réseau Ethernet. Si le voyant est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.
- Etape 5. Inspectez le voyant d'activité réseau du serveur. Le voyant d'activité réseau s'allume si des données sont actives sur le réseau Ethernet. Si le voyant d'activité réseau est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.

L'emplacement du voyant d'activité réseau est indiqué dans « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 145.

- Etape 6. Vérifiez que le problème n'est pas lié au système d'exploitation et que les pilotes sont correctement installés.
- Etape 7. Assurez-vous que les pilotes de périphérique du client et du serveur utilisent le même protocole.

Si le contrôleur Ethernet ne parvient toujours pas à se connecter au réseau, quand bien même le matériel semble fonctionner correctement, demandez à votre administrateur réseau de déterminer la cause de l'erreur.

Dépannage par symptôme

Les informations suivantes permettent de rechercher les solutions aux problèmes caractérisés par des symptômes identifiables.

Pour utiliser les informations de dépannage en fonction des symptômes disponibles dans cette section, procédez comme suit :

- 1. Consultez le journal des événements de l'application qui gère le serveur et suivez les actions suggérées pour résoudre les codes d'événement.
 - Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
 - Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « Journaux des événements » à la page 131.

- 2. Passez en revue cette section afin de trouver les symptômes détectés et suivez les procédures suggérées pour résoudre le problème.
- 3. Si le problème persiste, prenez contact avec le support (voir « Contact du support » à la page 169).

Problèmes intermittents

La présente section explique comment résoudre les problèmes intermittents.

- « Problèmes d'unité externe intermittents » à la page 153
- « Réinitialisations inattendues intermittentes » à la page 154

Problèmes d'unité externe intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Mettez à jour le microprogramme UEFI et XCC vers les versions les plus récentes.
- 2. Vérifiez que les pilotes de périphérique corrects sont installés. Consultez le site Web du fabricant pour obtenir la documentation.
- 3. Pour un périphérique USB:
 - a. Vérifiez que le dispositif est correctement configuré.
 - Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB.
 - b. Connectez le périphérique à un autre port. Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez ce dernier et connectez le périphérique directement au nœud de traitement. Vérifiez que le périphérique est correctement configuré pour le port.

Réinitialisations inattendues intermittentes

Remarque: Certaines erreurs irrémédiables nécessitent un redémarrage du serveur pour désactiver un dispositif, tel qu'une barrette de mémoire DIMM ou un processeur, afin que l'appareil s'initialise correctement.

- 1. Si la réinitialisation se produit pendant l'autotest à la mise sous tension (POST) et que l'horloge de surveillance POST est activée, assurez-vous que la valeur définie pour le temporisateur est suffisamment élevée (Horloge de surveillance du POST).
 - Pour vérifier le minuteur de l'horloge de surveillance POST, redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres BMC → Horloge de surveillance du POST.
- 2. Si la réinitialisation se produit après le démarrage du système d'exploitation, indiquez le système d'exploitation lorsque le système fonctionne normalement et configurez le processus de vidage du noyau du système d'exploitation (les systèmes d'exploitation Windows et Linux de base utilisent des méthodes différentes). Accédez aux menus de configuration UEFI et désactivez la fonction, ou désactivez-la avec la commande OneCli suivante. OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmcxcc_userid PASSWORD@xcc_ipaddress
- 3. Recherchez dans le journal des événements du contrôleur de gestion un code d'événement qui indique un redémarrage. Pour plus d'informations sur l'affichage du journal des événements, voir « Journaux des événements » à la page 131. Si vous utilisez le système d'exploitation Linux de base, capturez tous les journaux pour le support Lenovo afin d'effectuer d'autres recherches.

Problèmes liés au clavier, à la souris et aux périphériques USB

Les informations ci-après permettent de résoudre les problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou à un périphérique USB.

- « Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas » à la page 154
- « La souris ne fonctionne pas » à la page 155
- « Le périphérique USB ne fonctionne pas » à la page 155

Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble du clavier est correctement raccordé.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.

- 2. Si vous utilisez un clavier USB, exécutez l'utilitaire de configuration et activez le fonctionnement sans clavier.
- 3. Si vous utilisez un clavier USB qui est branché à un concentrateur, déconnectez-le du concentrateur et connectez-le directement au serveur.
- 4. Essayez d'installer le clavier USB dans un autre port USB disponible.
- 5. Remplacez le clavier.

La souris ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble de la souris est correctement raccordé au serveur.
 - Les pilotes de périphérique de la souris sont installés correctement.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
 - L'option de la souris est activée dans l'utilitaire de configuration.
- 2. Si vous utilisez une souris USB connectée à un concentrateur USB, débranchez la souris du concentrateur pour la connecter directement au serveur.
- 3. Essayez d'installer la souris USB dans un autre port USB disponible.
- 4. Remplacez la souris.

Le périphérique USB ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le pilote approprié pour le périphérique USB est installé.
 - Le système d'exploitation prend en charge les périphériques USB.
- 2. Vérifiez que les options de configuration USB sont correctement définies dans la configuration système.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB.

3. Si vous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le périphérique USB du concentrateur et connectez-le directement au serveur.

Problèmes liés à la mémoire

Consultez cette section pour résoudre les problèmes liés à la mémoire.

Problèmes fréquents liés à la mémoire

- « Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux » à la page 155
- « La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée » à la page 156
- « Remplissage de la mémoire invalide détecté » à la page 157

Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer le serveur.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

1. Réinstallez les modules de mémoire, puis redémarrez le serveur.

- 2. Retirez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés. Remplacez-le par un module de mémoire connu et identique. Enfin, redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire. Si les pannes persistent malgré le remplacement de tous les modules de mémoire, passez à l'étape 4.
- 3. Replacez les modules de mémoire retirés, l'un après l'autre, dans leur connecteur d'origine. Redémarrez le serveur après chaque réinstallation jusqu'à ce qu'un module de mémoire ne fonctionne pas. Remplacez chaque module de mémoire défectueux par un module de mémoire connu et identique. Redémarrez le serveur après chaque remplacement. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez testé tous les modules de mémoire retirés.
- 4. Remplacez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés, puis redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire.
- 5. Inversez les modules de mémoire entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
- 6. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
- 7. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte mère (bloc carte mère).

La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer le serveur.

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Aucun voyant d'erreur n'est allumé. Voir « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 145.
 - Le canal de mise en miroir de la mémoire ne tient pas compte de la différence.
 - Les modules de mémoire sont installés correctement.
 - Vous avez installé le type de module de mémoire approprié (voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 4 pour obtenir les instructions).
 - Après la modification ou le remplacement d'un module de mémoire, la configuration de mémoire est mise à jour correctement dans l'utilitaire Setup Utility.
 - Tous les bancs de mémoire sont activés. Il est possible que le serveur ait désactivé automatiquement un banc de mémoire lorsqu'il a détecté un problème ou un banc de mémoire peut avoir été désactivé manuellement.
 - Il n'y a pas de non concordance de mémoire en cas de configuration minimale de la mémoire.
- 2. Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez le serveur.
- 3. Vérifiez le journal des erreurs de l'autotest à la mise sous tension :
 - Si un module de mémoire a été désactivé par une interruption de gestion de système (SMI), remplacez-le.
 - Si un module de mémoire a été désactivé par l'utilisateur ou par POST, réinstallez le module de mémoire, puis exécutez l'utilitaire Setup Utility et activez le module de mémoire.
- 4. Exécutez les diagnostics mémoire. Lorsque vous démarrez un système et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran, l'interface LXPM est affichée par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Vous pouvez exécuter des

- diagnostics de mémoire avec cette interface. Depuis la page Diagnostics, accédez à **Exécuter un** diagnostic → **Test mémoire** → **Test mémoire** avancé.
- 5. Inversez les modules entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
- 6. Activez à nouveau tous les modules de mémoire à l'aide de Setup Utility, puis redémarrez le serveur.
- 7. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
- 8. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte mère (bloc carte mère).

Remplissage de la mémoire invalide détecté

Si ce message d'avertissement s'affiche, procédez comme suit :

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

- 1. Voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 4 pour confirmer que la séquence de peuplement des modules de mémoire actuelle est prise en charge.
- 2. Si la séquence actuelle est effectivement prise en charge, vérifiez si l'un des modules est affiché sous la forme « désactivé » dans Setup Utility.
- 3. Réinstallez le module qui s'affiche en tant que « désactivé », puis redémarrez le système.
- 4. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.

Le nom d'espace supplémentaire apparaît dans la région entrelacée

S'il existe deux espaces de nom créés dans une région entrelacée, VMware ESXi ignore les espaces de nom créés et crée un espace de nom supplémentaire pendant l'initialisation du système. Supprimez les espaces de nom créés dans Setup Utility ou dans le système d'exploitation avant le premier démarrage avec ESXi.

Problèmes liés au moniteur et à la vidéo

Les informations suivantes vous indiquent comment résoudre les problèmes liés à un moniteur ou à une vidéo.

- « L'écran est vide » à la page 157
- « L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application » à la page 158
- « L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée » à la page 158

L'écran est vide

Remarque : Assurez-vous que le mode d'amorçage attendu n'est pas passé de l'interface UEFI à Hérité ou inversement.

- 1. Si le serveur est lié à un commutateur de machine virtuelle multinoyaux (KVM), ignorez-le afin d'éliminer cette éventuelle cause : connectez le câble du moniteur directement au connecteur approprié à l'arrière du serveur.
- 2. La fonction de présence à distance du contrôleur de gestion est désactivée si vous installez un adaptateur vidéo en option. Pour utiliser la fonction de présence à distance du contrôleur de gestion, retirez l'adaptateur vidéo en option.
- 3. Si le serveur est installé avec les adaptateurs graphiques lors de sa mise sous tension, le logo Lenovo apparaît à l'écran au bout d'environ 3 minutes. Ceci est normal, car le système est en cours de chargement.
- 4. Vérifiez les points suivants :
 - Le serveur est sous tension et il est alimenté.

- Les câbles du moniteur sont connectés correctement.
- Le moniteur est mis sous tension et la luminosité ainsi que le contraste sont correctement ajustés.
- 5. Assurez-vous que le serveur correspondant contrôle le moniteur, le cas échéant.
- 6. Assurez-vous que le microprogramme du serveur corrompu n'affecte pas la vidéo. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.
- 7. Vérifiez les voyants de la carte mère (bloc carte mère) ; si les codes changent, passez à l'étape 6.
- 8. Remplacez les composants suivants l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
 - a. Moniteur
 - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
 - c. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère (bloc carte mère)

L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le programme d'application n'active pas un mode d'affichage dont les besoins sont supérieurs à la capacité du moniteur.
 - Vous avez installé les pilotes de périphériques nécessaires pour l'application.

L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée

1. Si les autotests du moniteur indiquent qu'il fonctionne correctement, réfléchissez à l'emplacement du moniteur. Les champs magnétiques qui entourent les périphériques (comme les transformateurs, des dispositifs, les tubes fluorescents et d'autres moniteurs) peuvent provoquer une instabilité de l'écran ou afficher des images ondulées, illisibles, défilantes ou déformées. Dans ce cas, mettez le serveur hors tension.

Attention : Déplacer un moniteur couleur alors qu'il est sous tension peut entraîner une décoloration de l'écran.

Éloignez le moniteur et le périphérique d'au moins 305 mm (12 pouces) et mettez le moniteur sous tension.

Remarques:

- a. Pour empêcher toute erreur de lecture/écriture de l'unité de disquette, assurez-vous que le moniteur et l'unité externe de disquette sont éloignés d'au moins 76 mm (3 pouces).
- b. Les cordons de moniteur non Lenovo peuvent provoquer des problèmes imprévisibles.
- 2. Réinstallez le cordon du moniteur.
- 3. Remplacez un par un les composants répertoriés à l'étape 2 dans l'ordre indiqué en redémarrant le serveur à chaque fois :
 - a. Cordon du moniteur
 - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
 - c. Moniteur
 - d. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère (bloc carte mère)

Problèmes liés au réseau

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés au réseau.

- « Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN » à la page 159
- « Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé » à la page 159

Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Si vous utilisez un adaptateur réseau doté de plusieurs ports, et que le serveur est connecté au réseau à l'aide d'un connecteur RJ-45, consultez le journal des erreurs système (voir « Journaux des événements » à la page 131) et assurez-vous de ce qui suit :
 - a. La température ambiante n'est pas trop élevée (voir « Gestion de la température ambiante » à la page 140).
 - b. Les évents d'aération ne sont pas bloqués.
 - c. La grille d'aération est bien installée.
- 2. Réinstallez l'adaptateur réseau doté de plusieurs ports.
- 3. Mettez le serveur hors tension et déconnectez-le de l'alimentation ; ensuite, attendez 10 secondes avant de le redémarrer.
- 4. Si le problème persiste, remplacez l'adaptateur réseau doté de plusieurs ports.

Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Assurez-vous de la validité de la clé de licence.
- 2. Générez une nouvelle clé de licence et reconnectez-vous.

Problèmes observables

Ces informations permettent de résoudre les problèmes observables.

- « Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI » à la page 159
- « Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé » à la page 160
- « Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution) » à la page 160
- « Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système) » à la page 161
- « Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements » à la page 161
- « Odeur inhabituelle » à la page 161
- « Le serveur semble être en surchauffe » à la page 161
- « Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur » à la page 162
- « Éléments fissurés ou châssis fissuré » à la page 162

Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI

Si le système s'interrompt lors du processus d'amorçage UEFI et affiche le message UEFI: DXE INIT à l'écran, vérifiez que la mémoire ROM en option n'a été pas configurée sur **Hérité**. Vous pouvez afficher à distance les paramètres actuels de la mémoire ROM en option en exécutant la commande suivante à l'aide du Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress

Pour effectuer la récupération d'un système bloqué pendant le processus d'amorçage dont la mémoire ROM en option est définie sur le paramètre Hérité, reportez-vous à l'astuce technique suivante :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118

Si la mémoire ROM en option héritée doit être utilisée, ne configurez pas son emplacement sur **Hérité** dans les menus Périphériques et ports d'E-S. Au lieu de cela, définissez l'emplacement de la mémoire ROM en option sur **Automatique** (configuration par défaut) et définissez le Mode d'amorçage système sur **Mode hérité**. La mémoire ROM en option héritée sera appelée peu de temps avant le démarrage du système.

Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Résolvez les erreurs indiquées par l'affichage des voyants et des diagnostics du système.
- 2. Assurez-vous que le serveur prend en charge tous les processeurs et que ces derniers correspondent en termes de vitesse et de taille du cache.

Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du système.

Pour déterminer si le processeur est pris en charge par le serveur, voir https://serverproven.lenovo.com.

- 3. (Techniciens qualifiés uniquement) Vérifiez que le processeur est correctement installé.
- 4. Remplacez les composants suivants l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
 - a. (Technicien qualifié uniquement) Processeur
 - b. (Technicien qualifié uniquement) Carte mère (bloc carte mère)

Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution)

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- Si vous êtes au même emplacement que le nœud de traitement, procédez comme suit :
 - 1. Si vous utilisez une connexion KVM, assurez-vous que la connexion fonctionne correctement. Sinon, vérifiez que le clavier et la souris fonctionnent correctement.
 - 2. Si possible, connectez-vous au nœud de traitement et vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 - 3. Redémarrez le nœud de traitement.
 - 4. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
 - 5. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.
- Si vous accédez au nœud de traitement à partir d'un emplacement distant, procédez comme suit :
 - 1. Vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 - 2. Tentez de vous déconnecter du système, puis de vous connecter à nouveau.
 - 3. Validez l'accès réseau en exécutant la commande ping ou en exécutant une route de trace vers le nœud de traitement à partir d'une ligne de commande.
 - a. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse lors d'un test ping, tentez d'exécuter la commande ping pour un autre nœud de traitement du boîtier afin de déterminer s'il existe un problème de connexion ou un problème de nœud de traitement.
 - b. Exécutez une route de trace pour déterminer si la connexion s'est interrompue. Tentez de résoudre un problème de connexion lié au réseau privé virtuel ou au point d'interruption de la connexion.
 - 4. Redémarrez le nœud de traitement à distance via l'interface de gestion.

- 5. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
- 6. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système)

Les modifications de la configuration, telles que l'ajout d'unités ou les mises à jour du microprogramme de l'adaptateur, ainsi que les problèmes liés au microprogramme ou au code de l'application, peuvent provoquer l'échec de l'autotest à la mise sous tension (POST).

Dans ce cas, le serveur répond de l'une des manières suivantes :

- Le serveur redémarre automatiquement et essaye à nouveau un autotest à la mise sous tension.
- Le serveur se bloque et vous devez le redémarrer manuellement afin qu'il tente à nouveau un autotest à la mise sous tension.

Après un nombre défini de tentatives consécutives (automatiques ou manuelles), le serveur rétablit la configuration UEFI par défaut et démarre la configuration système pour que vous puissiez effectuer les corrections nécessaires et redémarrer le serveur. Si le serveur ne parvient pas à terminer l'autotest à la mise sous tension avec la configuration par défaut, alors il est possible que la carte mère (bloc carte mère) présente un problème. Vous pouvez indiquer le nombre de tentatives consécutives de redémarrage dans la configuration du système. Cliquez sur Paramètres système → Récupération → Tentatives POST → Seuil de tentatives POST. Les options disponibles sont 3, 6, 9 et 255.

Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Ramenez le système à la configuration minimale. Voir « Spécifications techniques du nœud » à la page 135 pour le nombre de processeurs et de barrettes DIMM minimum requis.
- 2. Redémarrez le système.
 - Si le système redémarre, ajoutez chacun des éléments que vous avez retiré un par un, et redémarrez le serveur à chaque fois, jusqu'à ce que l'erreur se produise. Remplacez l'élément pour lequel l'erreur se produit.
 - Si le système ne redémarre pas, il se peut que la carte mère (bloc carte mère) présente un problème.

Odeur inhabituelle

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Une odeur inhabituelle peut provenir d'un nouveau matériel installé.
- 2. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

Le serveur semble être en surchauffe

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Lorsqu'il existe plusieurs châssis ou nœuds de traitement :

- 1. Vérifiez que la température ambiante est dans la plage définie (voir « Gestion de la température ambiante » à la page 140).
- 2. Vérifiez que les ventilateurs sont installés correctement.
- 3. Mettez à jour le microprogramme UEFI et XCC vers les versions les plus récentes.
- 4. Assurez-vous que les obturateurs du serveur sont correctement installés (voir Chapitre 1 « Procédures de remplacement de matériel » à la page 1 pour obtenir des procédures d'installation détaillées).

- 5. Utilisez la commande IPMI pour augmenter la vitesse du ventilateur jusqu'à atteindre la vitesse maximale afin de déterminer si le problème peut être résolu.
 - **Remarque :** La commande raw IPMI ne doit être utilisée que par un technicien qualifié et chaque système possède sa propre commande raw IPMI spécifique.
- 6. Parcourez le journal des événements du processeur de gestion pour savoir si des événements de hausse de température ont été consignés. S'il n'y a aucun événement, le nœud de traitement s'exécute avec des températures de fonctionnement normales. Il peut exister quelques variations de température.

Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

- Accédez à Configurer UEFI → Périphériques et ports d'E-S → Définir l'ordre d'exécution de la mémoire Option ROM.
- 2. Déplacez l'adaptateur RAID avec le système d'exploitation installé vers le haut de la liste.
- 3. Sélectionnez Enregistrer.
- 4. Redémarrez le système et réamorcez automatiquement le système d'exploitation.

Éléments fissurés ou châssis fissuré

Contactez le support Lenovo.

Problèmes liés aux dispositifs en option

La présente section explique comment résoudre les problèmes liés aux dispositifs en option.

- « Détection de ressources PCle insuffisantes » à la page 162
- « Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas » à la page 162
- « Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus » à la page 163

Détection de ressources PCIe insuffisantes

Si vous identifiez un message d'erreur signalant des « ressources PCI insuffisantes », procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'utilitaire Setup Utility du système.
- 2. Sélectionnez Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration de base MM, puis modifiez le paramètre pour augmenter les ressources du périphérique. Par exemple, passez de 3 Go à 2 Go ou de 2 Go à 1 Go.
- 3. Enregistrez les paramètres et redémarrez le système.
- 4. Si l'erreur persiste avec les ressources du périphérique les plus élevées (1 Go), arrêtez le système et retirez certains périphériques PCIe ; ensuite, remettez sous tension le système.
- 5. Si le redémarrage échoue, répétez les étapes 1 à 4.
- 6. Si l'erreur persiste, appuyez sur Entrée pour accéder à Setup Utility.
- Sélectionnez Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Allocation de ressources PCI 64 bits, puis modifiez le paramètre Automatique pour le définir sur Activer.
- 8. Si le dispositif d'amorçage ne prend pas en charge le MMIO au-dessus de 4 Go pour l'amorçage existant, utilisez le mode d'amorçage UEFI ou retirer/désactivez désactiver certains périphériques PCIe.
- 9. Contactez le support technique Lenovo.

Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :

- Le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir https://serverproven.lenovo.com).
- Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec le périphérique et celui-ci est installé correctement.
- Vous n'avez pas débranché d'autres câbles ou périphériques installés.
- Vous avez mis à jour les informations de configuration dans l'utilitaire de configuration. Toute modification apportée à la mémoire ou à tout autre périphérique doit être suivie d'une mise à jour de la configuration.
- 2. Réinstallez le périphérique que vous venez d'installer.
- 3. Remplacez le périphérique que vous venez d'installer.

Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus

- 1. Vérifiez que toutes les connexions de câble du périphériques sont sécurisées.
- 2. Si des instructions de test sont fournies avec le périphérique, suivez-les pour effectuer le test.
- 3. Si le périphérique défaillant est un périphérique SCSI, vérifiez les points suivants :
 - Les câbles de tous les périphériques SCSI externes sont connectés correctement.
 - Un périphérique SCSI externe est mis sous tension. Vous devez mettre un tel périphérique sous tension avant le serveur.
- 4. Remettez en place le périphérique défaillant.
- 5. Réinstallez le périphérique défaillant.

Problèmes de mise sous tension et hors tension

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes lors de la mise sous tension ou hors tension du serveur.

- « L'hyperviseur intégré n'est pas dans la liste des unités d'amorçage » à la page 163
- « Le serveur ne se met pas sous tension » à la page 163
- « Le serveur ne se met pas hors tension » à la page 164

L'hyperviseur intégré n'est pas dans la liste des unités d'amorçage

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Vérifiez que le dispositif flash avec hyperviseur intégré en option est sélectionné sur le gestionnaire d'amorçage <F12> Select Boot Device au démarrage.
- 2. Assurez-vous que l'unité flash d'hyperviseur intégrée est correctement insérée dans le connecteur (voir Chapitre 1 « Procédures de remplacement de matériel » à la page 1).
- 3. Consultez la documentation fournie avec l'unité flash en option de l'hyperviseur intégré pour vous assurer que l'unité est correctement configurée.
- 4. Assurez-vous que l'autre logiciel fonctionne sur le serveur.

Le serveur ne se met pas sous tension

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

Remarque: Le bouton de mise sous tension ne fonctionne qu'au bout d'environ cinq à dix secondes après que le serveur a été connecté à l'alimentation, afin de permettre au BMC de réaliser l'initialisation.

- 1. Assurez-vous que le bouton de mise sous tension fonctionne correctement :
 - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.
 - b. Rebranchez les cordons d'alimentation.
 - c. (Techniciens qualifiés uniquement) Réinstallez le câble du panneau opérateur avant, puis répétez les étapes 1a et 1b.

- (Techniciens qualifiés uniquement) Si le serveur démarre, réinstallez le panneau opérateur avant. Si le problème persiste, remplacez le panneau opérateur avant.
- Si le serveur ne démarre pas, ignorez le bouton de mise sous tension et utilisez le cavalier de mise sous tension forcée. Si le serveur démarre, réinstallez le panneau opérateur avant. Si le problème persiste, remplacez le panneau opérateur avant.
- 2. Vérifiez que le bouton de réinitialisation fonctionne correctement :
 - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.
 - b. Rebranchez les cordons d'alimentation.
 - c. (Techniciens qualifiés uniquement) Réinstallez le câble du panneau opérateur avant, puis répétez les étapes 2a et 2b.
 - (Techniciens qualifiés uniquement) Si le serveur démarre, remplacez le panneau opérateur avant.
 - Si le serveur ne démarre pas, passez à l'étape 3.
- 3. Vérifiez que les deux blocs d'alimentation installés dans le serveur sont du même type. Une erreur système se produira si vous mélangez différents types de blocs d'alimentation dans le serveur (le voyant d'erreur système du panneau opérateur avant s'allumera).
- 4. Vérifiez les points suivants :
 - Les cordons d'alimentation sont correctement branchés au serveur et à une prise électrique fonctionnelle.
 - Le type de mémoire installé est correct et les règles d'installation sont respectées.
 - Les barrettes DIMM sont bien en place, les taquets de verrouillage sont bien fermés.
 - Les voyants relatifs au bloc d'alimentation ne signalent pas de problème.
 - Les processeurs sont installés dans la séquence appropriée.
- 5. Réinstallez les composants suivants :
 - a. Connecteur du panneau opérateur avant
 - b. Blocs d'alimentation
- 6. Remplacez les composants suivants et redémarrez le serveur à chaque fois :
 - a. Connecteur du panneau opérateur avant
 - b. Blocs d'alimentation
- 7. Si vous avez installé un périphérique en option, retirez-le et redémarrez le serveur. Si le serveur redémarre, il est alors possible que vous ayez installé plus de périphériques que le bloc d'alimentation peut en supporter.
- 8. Mettez en œuvre la configuration minimale (un processeur et une barrette DIMM) pour vérifier si des composants spécifiques bloquent l'autorisation de mise sous tension.
- 9. Collectez les informations sur la défaillance en recueillant les journaux système et fournissez-les au support Lenovo.
- 10. Voir « Voyant du bloc d'alimentation » à la page 147.

Le serveur ne se met pas hors tension

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Indiquez si vous utilisez un système d'exploitation Advanced Configuration et Power Interface (ACPI) ou non APCI. Si vous utilisez un système d'exploitation non APCI, exécutez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez sur Ctrl+Alt+Delete.
 - b. Mettez le serveur hors tension en maintenant le bouton de mise sous tension du serveur enfoncé pendant 5 secondes.
 - c. Redémarrez le serveur.

- d. Si l'autotest de mise sous tension du serveur échoue et si le bouton de commande d'alimentation ne fonctionne pas, débranchez le cordon d'alimentation pendant 20 secondes. Ensuite, rebranchez-le et redémarrez le serveur.
- 2. Si le problème persiste ou si vous utilisez un système d'exploitation compatible ACPI, il se peut que la carte mère (bloc carte mère) présente un problème.

Problèmes d'alimentation

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à l'alimentation.

Le voyant d'erreur système est allumé et le journal des événements affiche le message « Power supply has lost input »

Pour résoudre le problème, vérifiez les éléments suivants :

- 1. Le bloc d'alimentation est correctement relié à un cordon d'alimentation.
- 2. Le cordon d'alimentation est relié à une prise de courant correctement mise à la terre pour le serveur.
- 3. Vérifiez que la source d'alimentation en courant alternatif est stable et dans la plage prise en charge.
- 4. Permutez l'alimentation pour voir si le problème est dû à l'alimentation. Si c'est le cas, remplacez la source d'alimentation défaillante.
- 5. Consultez le journal des événements pour voir le déroulement du problème, puis suivez les actions du journal des événements afin de résoudre les problèmes.

Problèmes liés au processeur

Consultez cette section pour résoudre les problèmes liés au processeur.

 « Le système ouvre directement l'observateur d'événements POST à sa mise sous tension. » à la page 165

Le système ouvre directement l'observateur d'événements POST à sa mise sous tension.

- 1. Vérifiez les voyants de diagnostics Lightpath et le journal des événements Lenovo XClarity Controller et corrigez les erreurs qui se sont produites.
- 2. Vérifiez que le système prend en charge le processeur. Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du système. Pour déterminer si le processeur est pris en charge pour le système, voir https://serverproven.lenovo.com.
- 3. (Techniciens qualifiés uniquement) Vérifiez que le processeur est correctement installé.
- 4. Remplacez les composants suivants l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué, et redémarrez le système à chaque fois :
 - a. (Technicien qualifié uniquement) Processeur
 - b. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère

Problèmes logiciels

La présente section explique comment résoudre les problèmes logiciels.

- 1. Pour déterminer si le problème est lié au logiciel, vérifiez les points suivants :
 - Le serveur dispose de la mémoire minimale requise par le logiciel. Pour connaître la configuration mémoire minimale requise, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel.

Remarque : Si vous venez d'installer un adaptateur ou de la mémoire, le serveur a peut-être rencontré un conflit d'adresse mémoire.

• Le logiciel est conçu pour fonctionner sur le serveur.

- D'autres logiciels fonctionnent sur le serveur.
- Le logiciel fonctionne sur un autre serveur.
- 2. Si des messages d'erreur s'affichent durant l'utilisation du logiciel, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel pour obtenir une description des messages et des solutions au problème.
- 3. Pour plus d'informations, contactez le revendeur du logiciel.

Problèmes liés aux unités de stockage

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes liés aux unités de stockage.

« Le serveur ne parvient pas à reconnaître une unité » à la page 166

Le serveur ne parvient pas à reconnaître une unité

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Vérifiez que l'unité est prise en charge pour le serveur. Pour connaître la liste des unités prises en charge, voir https://serverproven.lenovo.com.
- 2. Vérifiez que l'unité est correctement installée dans la baie d'unité et que les connecteurs d'unité ne présentent aucun dommage physique.
- 3. Exécutez les tests de diagnostic pour les unités et l'adaptateur SAS/SATA. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran, l'interface LXPM est affichée par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur Exécuter un diagnostic → Test de l'unité de disque dur.

D'après ces tests :

- Si l'adaptateur réussit le test mais que les unités ne sont pas reconnues, remplacez le cordon d'interface du fond de panier et exécutez les tests à nouveau.
- Remplacez le fond de panier.
- Si le test de l'adaptateur échoue, déconnectez le cordon d'interface du fond de panier de l'adaptateur et exécutez le test à nouveau.
- Si le test de l'adaptateur échoue, remplacez l'adaptateur.

Annexe A. Service d'aide et d'assistance

Lenovo met à votre disposition un grand nombre de services que vous pouvez contacter pour obtenir de l'aide, une assistance technique ou tout simplement pour en savoir plus sur les produits Lenovo.

Sur le Web, vous trouverez des informations à jour relatives aux systèmes, aux dispositifs en option, à Lenovo Services et support Lenovo sur :

http://datacentersupport.lenovo.com

Remarque: IBM est le prestataire de services préféré de Lenovo pour ThinkSystem

Avant d'appeler

Avant d'appeler, vous pouvez exécuter plusieurs étapes pour essayer de résoudre vous-même le problème. Si vous devez contacter le service, rassemblez les informations dont le technicien de maintenance aura besoin pour résoudre plus rapidement le problème.

Tentative de résolution du problème par vous-même

Bon nombre de problèmes peuvent être résolus sans aide extérieure. Pour cela, suivez les procédures indiquées par Lenovo dans l'aide en ligne ou dans la documentation de votre produit Lenovo. L'aide en ligne décrit aussi les tests de diagnostic que vous pouvez réaliser. La documentation de la plupart des systèmes, des systèmes d'exploitation et des programmes contient des procédures de dépannage, ainsi que des explications sur les messages et les codes d'erreur. Si vous pensez que le problème est d'origine logicielle, consultez la documentation qui accompagne le système d'exploitation ou le programme.

La documentation des produits ThinkSystem est disponible à l'adresse suivante :

https://pubs.lenovo.com/

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le problème vous-même :

- Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés.
- Observez les interrupteurs d'alimentation pour vérifier que le système et les dispositifs en option éventuels sont sous tension.
- Vérifiez si des mises à jour du logiciel, du microprogramme et des pilotes de périphériques du système d'exploitation sont disponibles pour votre produit Lenovo. (Consultez les liens suivants) La Déclaration de garantie Lenovo souligne que le propriétaire du produit Lenovo (autrement dit vous) est responsable de la maintenance et de la mise à jour de tous les logiciels et microprogrammes du produit (sauf si lesdites activités sont couvertes par un autre contrat de maintenance). Votre technicien vous demandera de mettre à niveau vos logiciels et microprogrammes si ladite mise à niveau inclut une solution documentée permettant de résoudre le problème.
 - Téléchargements de pilotes et logiciels
 - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/driver-list
 - Centre de support du système d'exploitation
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
 - Instructions d'installation du système d'exploitation
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation

© Copyright Lenovo 2024

- Si vous avez installé un nouveau matériel ou de nouveaux logiciels dans votre environnement, consultez https://serverproven.lenovo.com pour vérifier que votre produit les prend en charge.
- Consultez la section Chapitre 2 « Identification des problèmes » à la page 131 pour obtenir des instructions sur l'isolement et la résolution des problèmes.
- Pour plus d'informations sur la résolution d'un incident, accédez à http://datacentersupport.lenovo.com.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

- 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
- 2. Cliquez sur How To's (Procédures) dans le volet de navigation.
- Cliquez sur Type d'article → Solution dans le menu déroulant.
 Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.
- Consultez le forum du centre de données Lenovo sur https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Collecte des informations requises pour appeler le support

Si vous avez besoin du service de garantie pour votre produit Lenovo, les techniciens de maintenance peuvent vous aider plus efficacement si vous avez les informations à disposition avant de passer votre appel. Vous pouvez également accéder à http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup pour plus d'informations sur la garantie du produit.

Rassemblez les informations suivantes pour les transmettre au technicien de maintenance. Ces données peuvent aider le technicien de maintenance à trouver rapidement une solution à votre problème et garantir que vous receviez le niveau de service attendu du contrat auguel vous avez souscrit.

- Numéros de contrat de maintenance matérielle et logicielle, le cas échéant
- Numéro de type de machine (identificateur de la machine Lenovo à 4 chiffres). Pour obtenir le numéro du type de machine figurant sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « Identification du serveur et accès au Lenovo XClarity Controller » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration du système*.
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Niveaux du code UEFI et du microprogramme du système
- Autres informations utiles (par exemple, les messages d'erreur et journaux)

Au lieu d'appeler Support Lenovo, vous pouvez accéder à https://support.lenovo.com/servicerequest pour soumettre une demande de service électronique. L'envoi d'une demande de service électronique lance la détermination d'une solution au problème en fournissant les informations pertinentes disponibles aux techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance Lenovo peuvent commencer à travailler sur votre solution dès que vous avez complété et déposé une demande de service électronique.

Collecte des données de maintenance

Pour identifier clairement la cause principale d'un problème de serveur ou à la demande du support Lenovo, vous devrez peut-être collecter les données de maintenance qui peuvent être utilisées pour une analyse plus approfondie. Les données de maintenance contiennent des informations telles que les journaux des événements et l'inventaire matériel.

Les données de maintenance peuvent être collectées avec les outils suivants :

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Utilisez la fonction de collecte des données de maintenance de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour collecter les données de maintenance du système. Vous pouvez collecter les données du journal système existantes ou exécuter un nouveau diagnostic afin de collecter de nouvelles données.

• Lenovo XClarity Controller

Vous pouvez utiliser l'interface Web ou CLI du Lenovo XClarity Controller pour collecter les données de maintenance pour le serveur. Le fichier peut être enregistré et envoyé au support Lenovo.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Web pour la collecte des données de maintenance, reportez-vous à la section « Sauvegarde de la configuration BMC » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil CLI pour la collecte des données de maintenance, consultez la section « commande XCC ffdc » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

• Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator peut être configuré pour la collecte et l'envoi automatique de fichiers de diagnostic au support Lenovo lorsque certains événements réparables se produisent dans Lenovo XClarity Administrator et sur les nœuds finaux gérés. Vous pouvez choisir d'envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo à l'aide de la fonction d'Call Home ou à un autre prestataire de services via SFTP. Vous pouvez également collecter les fichiers de diagnostic manuellement, ouvrir un enregistrement de problème, et envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration de la notification automatique de problème au sein de Lenovo XClarity Administrator via https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispose d'une application d'inventaire pour collecter les données de maintenance. Il peut s'exécuter à la fois de manière interne et externe. Lors d'une exécution en interne au sein du système d'exploitation hôte sur le serveur, OneCLI peut collecter des informations sur le système d'exploitation, telles que le journal des événements du système d'exploitation, en plus des données de maintenance du matériel.

Pour obtenir les données de maintenance, vous pouvez exécuter la commande getinfor. Pour plus d'informations sur l'exécution de getinfor, voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Contact du support

Vous pouvez contacter le support pour vous aider à résoudre un problème.

Vous pouvez bénéficier du service matériel auprès d'un prestataire de services agréé par Lenovo. Pour trouver un prestataire de services autorisé par Lenovo à assurer un service de garantie, accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider et utilisez les filtres pour effectuer une recherche dans différents pays. Pour obtenir les numéros de téléphone du support Lenovo, voir https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist pour plus de détails concernant votre région.

Annexe B. Documents et supports

Cette section fournit des documents pratiques, des pilotes et des téléchargements de microprogramme et des ressources de support.

Téléchargement des documents

Cette section sert d'introduction et présente des liens de téléchargement afin d'obtenir des documents pratiques.

Documents

Téléchargez les documents produit ci-après à l'adresse suivante :

https://pubs.lenovo.com/sd520-v4/pdf_files

• Guides d'installation des glissières

Installation des glissières dans une armoire
 https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf

· Guide d'utilisation

 Présentation complète, configuration système, remplacement des composants matériels et dépannage.

Chapitres sélectionnés dans le Guide d'utilisation :

- Guide de configuration système: Présentation du serveur, identification des composants, voyants système et affichage des diagnostics, déballage du produit, installation et configuration du serveur.
- Guide de maintenance du matériel: installation des composants matériels, cheminement des câbles et dépannage.

Guide de cheminement des câbles

- Informations sur le cheminement des câbles.

Manuel UEFI

- Présentation des paramètres UEFI

Sites Web de support

Cette section permet de télécharger des pilotes et microprogrammes, ainsi que d'accéder à des ressources de support.

Support et téléchargements

- Forum de centre de données Lenovo
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Documents d'informations de licence Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula
- Site Web Lenovo Press (guides produit/fiches techniques/livres blancs)
 - https://lenovopress.lenovo.com/
- Déclaration de confidentialité Lenovo

© Copyright Lenovo 2024

- https://www.lenovo.com/privacy
- Conseils de sécurité relatifs aux produits Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Plans de garantie des produits Lenovo
 - http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
- Site Web du support pour les systèmes d'exploitation de serveur Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
- Site Web Lenovo ServerProven (recherche d'options compatibles)
 - https://serverproven.lenovo.com
- Instructions d'installation du système d'exploitation
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- Soumettre un eTicket (demande de maintenance)
 - https://support.lenovo.com/servicerequest
- S'abonner aux notifications produit Lenovo Data Center Group (toujours avoir les dernières mises à jour du microprogramme)
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

Annexe C. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document n'est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place Morrisville, NC 27560 U.S.A.

Attention: Lenovo VP of Intellectual Property

LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIVRÉ « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE. LENOVO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFAÇON ET D'APTITUDE À L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DONNÉ. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats

© Copyright Lenovo 2024

peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Marques

Lenovo, le logo Lenovo, ThinkSystem, Flex System, System x, NeXtScale System et x Architecture sont des marques de Lenovo aux États-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel et Intel Xeon sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans certains autres pays.

Internet Explorer, Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft.

Linux est une marque de Linus Torvalds.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Remarques importantes

La vitesse du processeur correspond à la vitesse de l'horloge interne du processeur. D'autres facteurs peuvent également influer sur les performances d'une application.

Les vitesses de l'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM recensent les débits de lecture variable. La vitesse réelle varie et est souvent inférieure aux vitesses maximales possibles.

Lorsqu'il est fait référence à la mémoire du processeur, à la mémoire réelle et virtuelle ou au volume des voies de transmission, 1 Ko correspond à 1 024 octets, 1 Mo correspond à 1 048 576 octets et 1 Go correspond à 1 073 741 824 octets.

Lorsqu'il est fait référence à la capacité de l'unité ou au volume des communications, 1 Mo correspond à un million d'octets et 1 Go correspond à un milliard d'octets. La capacité totale à laquelle l'utilisateur a accès peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation.

Les capacités maximales des unités internes supposent que les unités standard ont été remplacées et que toutes les baies d'unité sont équipées des unités les plus largement prises en charge, disponibles auprès de Lenovo.

La mémoire maximale peut nécessiter le remplacement de la mémoire standard par un module de mémoire en option.

Chaque cellule de mémoire à semi-conducteurs a un nombre fini intrinsèque de cycles d'écriture qu'elle peut prendre en charge. Par conséquent, un dispositif SSD peut avoir un nombre de cycles d'écriture maximal exprimé en total bytes written (TBW). Un périphérique qui excède cette limite peut ne pas répondre aux commandes générées par le système ou peut ne pas être inscriptible. Lenovo n'est pas responsable du remplacement d'un périphérique ayant dépassé son nombre maximal garanti de cycles de programme/ d'effacement, comme stipulé dans les spécifications publiées officielles du périphérique.

Lenovo ne prend aucun engagement et n'accorde aucune garantie concernant les produits non Lenovo. Seuls les tiers sont chargés d'assurer directement le support des produits non Lenovo.

Les applications fournies avec les produits Lenovo peuvent être différentes des versions mises à la vente et ne pas être fournies avec la documentation complète ou toutes les fonctions.

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser les câbles conçus pour le moniteur ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Ct ⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
機架	0	0	0	0	0	0	
外部蓋板	0	0	0	0	0	0	
機械組合件	_	0	0	0	0	0	
空氣傳動設備	_	0	0	0	0	0	
冷卻組合件	_	0	0	0	0	0	
內存模組	-	0	0	0	0	0	
處理器模組	_	0	0	0	0	0	
電纜組合件	_	0	0	0	0	0	
儲備設備	_	0	0	0	0	0	
印刷電路板	_	0	0	0	0	0	

備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note1: "exceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2: " O "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

 ${\bf Note 3: The \ ``-`` indicates that the \ restricted \ substance \ corresponds \ to \ the \ exemption.}$

Informations de contact pour l'importation et l'exportation de Taïwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d'importation et d'exportation de Taïwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

Lenovo