



ThinkEdge SE100

하드웨어 유지 관리 설명서



시스템 유형: 7DGR

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해서도 숙지해야 합니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

초판 (2025년 5월)

© Copyright Lenovo 2025.

권리 제한 및 계약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 계약 사항이 적용됩니다.

목차

목차	i
----	---

안전	iii
----	-----

안전 점검 목록	iv
----------	----

제 1 장. 하드웨어 교체 절차	1
-------------------	---

설치 지침	1
-------	---

안전 점검 목록	2
----------	---

시스템 안정성 지침	3
------------	---

전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업	3
----------------------	---

정전기에 민감한 장치 취급	3
----------------	---

메모리 모듈 설치 규정 및 순서	5
-------------------	---

DRAM DIMM 설치 순서	7
-----------------	---

열 패드 설치 지침	7
------------	---

열 패드 식별 및 위치	7
--------------	---

서버 전원 켜기 및 끄기	10
---------------	----

서버 전원 켜기	11
----------	----

서버 전원 끄기	11
----------	----

구성 설명서	11
--------	----

랙 마운트 구성	12
----------	----

벽 마운트/천장 마운트 구성	23
-----------------	----

DIN 레일 구성	37
-----------	----

고무 발 교체	48
---------	----

고무 발 제거	48
---------	----

고무 발 장착	50
---------	----

전원 어댑터 교체	51
-----------	----

전원 어댑터 제거(데스크톱 마운트)	51
---------------------	----

전원 어댑터 설치(데스크톱 마운트)	52
---------------------	----

전원 어댑터 제거(벽/천장/DIN 레일 마운트)	54
----------------------------	----

전원 어댑터 설치(벽/천장/DIN 레일 마운트)	57
----------------------------	----

전원 어댑터 제거(랙 마운트)	60
------------------	----

전원 어댑터 설치(랙 마운트)	62
------------------	----

노드의 구성 요소 교체	65
--------------	----

CMOS 배터리(CR2032) 교체	65
---------------------	----

확장 필터 교체	70
----------	----

팬 브리지 케이블 교체(숙련된 기술자 전용)	73
--------------------------	----

팬 슈라우드 교체	80
-----------	----

팬 모듈 교체	88
---------	----

M.2 드라이브 교체(숙련된 기술자 전용)	95
-------------------------	----

메모리 모듈 교체(숙련된 기술자 전용)	105
-----------------------	-----

MicroSD 카드 교체	111
---------------	-----

노드 덮개 교체(숙련된 기술자 전용)	113
----------------------	-----

프로세서 방열판 교체	126
-------------	-----

시스템 보드 교체(숙련된 기술자 전용)	136
-----------------------	-----

PCIe 확장 키트의 구성 요소 교체	154
----------------------	-----

먼지 필터 교체	154
----------	-----

확장 키트 교체	157
----------	-----

확장 윗면 덮개 교체	158
-------------	-----

확장 키트 팬 모듈 교체	161
---------------	-----

지지 조절 장치 교체	168
-------------	-----

PCIe 라이저 카드 교체(숙련된 기술자 전용)	171
----------------------------	-----

PCIe 어댑터 교체	173
-------------	-----

부품 교체 완료	176
----------	-----

제 2 장. 문제 판별	179
--------------	-----

이벤트 로그	179
--------	-----

사양	181
----	-----

기술 사양	181
-------	-----

기계 사양	184
-------	-----

환경 사양	185
-------	-----

시스템 보드 커넥터	189
------------	-----

시스템 LED별 문제 해결	190
----------------	-----

이더넷 어댑터 확장 키트 LED	190
-------------------	-----

앞면 LED	190
--------	-----

뒷면 LED	192
--------	-----

시스템 보드 LED	193
------------	-----

XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) 및 LAN 포트 LED	195
---	-----

일반 문제 판별 절차	196
-------------	-----

의심되는 전원 문제 해결	196
---------------	-----

의심되는 이더넷 컨트롤러 문제 해결	197
---------------------	-----

증상별 문제 해결	197
-----------	-----

간헐적 문제	198
--------	-----

키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치 문제	199
--------------------------------	-----

모니터 및 비디오 문제	200
--------------	-----

네트워크 문제	202
---------	-----

관찰 가능한 문제	202
-----------	-----

옵션 장치 문제	204
----------	-----

성능 문제	206
-------	-----

전원 켜짐 및 꺼짐 문제	207
---------------	-----

전원 문제	208
-------	-----

직렬 장치 문제	208
----------	-----

소프트웨어 문제	209
----------	-----

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기	211
----------------------	-----

문의하기 전에	211
---------	-----

서비스 데이터 수집	212
------------	-----

지원팀에 문의	213
---------	-----

부록 B. 문서 및 지원	215
---------------	-----

문서 다운로드	215
지원 웹 사이트	215
부록 C. 주의사항	217
상표	217

중요 참고사항	218
전자 방출 주의사항	218
대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언	219
대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보	219

안전

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요:

- 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.
- 서버 표면의 검은색 코팅을 제거하지 마십시오. 표면의 검은색 코팅은 정전기 방전 보호를 위해 절연되어 있습니다.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

- 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.
 - 다음으로 이동하십시오.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.
 - c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
 - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
 4. 쇳가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
 6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

제 1 장 하드웨어 교체 절차

이 섹션에서는 서비스 가능한 모든 시스템 구성 요소의 설치 및 제거 절차를 제공합니다. 각 구성 요소 교체 절차는 교체할 구성 요소에 액세스하기 위해 수행해야 하는 모든 작업을 참조합니다.

설치 지침

서버에 구성 요소를 설치하기 전에 설치 지침을 읽으십시오.

옵션 장치를 설치하기 전에 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.

주의: 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 안전하게 작업하려면 먼저 안전 정보와 지침을 읽으십시오.
 - 모든 제품에 대한 전체 안전 정보 목록은 다음에서 제공됩니다.
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - "전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업" 3페이지 및 "정전기에 민감한 장치 취급" 3페이지 지침도 사용할 수 있습니다.
- 설치하려는 구성 요소가 본 서버에서 지원되는지 확인하십시오.
 - 서버의 지원 옵션 구성 요소 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
 - 옵션 패키지 내용에 대해서는 <https://serveroption.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.
- 부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.
 1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
 2. Parts(부품)를 클릭하십시오.
 3. 서버의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.
- 새 서버를 설치하는 경우 최신 펌웨어를 다운로드하여 적용하십시오. 이렇게 하면 알려진 문제를 해결하고 서버가 최적의 성능으로 작동할 준비가 됩니다. 서버의 펌웨어 업데이트를 다운로드하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/> 웹 사이트로 이동하십시오.

중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 레벨 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 구성 요소가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 지원 펌웨어 및 드라이브의 최신 Best Recipe 코드 수준 메뉴를 확인하십시오.
- 어댑터와 같이 펌웨어가 포함된 부품을 교체하는 경우 해당 부품의 펌웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 정보는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
- 옵션 구성 요소를 설치하기 전에 서버가 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 작업 공간을 깨끗하게 유지하고, 제거한 구성 요소는 흔들리거나 기울지 않은 평평하고 매끄러운 표면에 놓으십시오.
- 너무 무거울 수 있는 물건은 들지 마십시오. 무거운 물건을 들어야 하는 경우에는 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.
 - 미끄러지지 않고 견고하게 서 있을 수 있는지 확인하십시오.
 - 두 발에 물건의 무게를 분산시키십시오.
 - 물건을 천천히 들어 올리십시오. 무거운 물건을 들어 올릴 때는 갑자기 움직이거나 몸을 돌리지 마십시오.

- 등에 무리가 가지 않도록 허리를 펴고 다리에 힘을 주고 들어 올리십시오.
- 디스크 드라이브 관련 변경을 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
- 작은 일자 드라이버, 작은 Phillips 드라이버 및 T8 별모양 드라이버를 준비하십시오.
- 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 및 내부 구성 요소의 오류 LED를 보려면 전원을 켜 두십시오.
- 핫 스왑 전원 공급 장치 또는 핫 플러그 USB 장치를 제거하거나 설치하기 위해 서버를 끄지 않아도 됩니다. 하지만 어댑터 케이블 제거 또는 설치와 관련된 단계를 수행하기 전에는 서버를 꺼야 하고, 라이저 카드 제거 또는 설치 관련 단계를 수행하기 전에는 서버에서 전원을 분리해야 합니다.
- 전원 공급 장치 또는 팬을 교체할 때는 이러한 구성 요소에 대한 중복 규칙을 참조해야 합니다.
- 구성 요소의 파란색은 서버에서 구성 요소 제거 또는 설치, 래치 열기 또는 닫기 등을 수행할 수 있는 터치 포인트를 나타냅니다.
- PSU를 제외하고, 구성 요소의 주황색 또는 구성 요소 근처의 주황색 레이블은 서버와 운영 체제가 핫 스왑 기능을 지원하는 경우 구성 요소를 핫 스왑할 수 있음을 나타냅니다. 즉, 서버가 여전히 실행 중인 동안 구성 요소를 제거 또는 설치할 수 있습니다. (또한 주황색은 핫 스왑 구성 요소의 터치 포인트를 나타내기도 함). 구성 요소를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 하는 모든 추가 프로시저는 특정 핫 스왑 구성 요소 제거 또는 설치에 관한 지시사항을 참고하십시오.
- 서버에서 작업을 마친 후에는 모든 안전 실드, 가드, 레이블 및 접지 배선을 다시 설치해야 합니다.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요:

- 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.
- 서버 표면의 검은색 코팅을 제거하지 마십시오. 표면의 검은색 코팅은 정전기 방전 보호를 위해 절연되어 있습니다.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

 - a. 다음으로 이동하십시오.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.

- c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
- d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
- 3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
- 4. 섯가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
- 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
- 6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

시스템 안정성 지침

적절한 시스템 냉각 및 안정성을 위해 시스템 안정성 지침을 검토하십시오.

다음 요구사항이 충족되는지 확인하십시오.

- 서버에 보조 전원이 공급되면 각 전원 공급 장치 베이에 전원 공급 장치를 설치해야 합니다.
- 서버 냉각 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 서버 주변에 적정 공간이 확보되어야 합니다. 서버 앞면과 뒷면 주위에 약 50mm(2.0")의 여유 공간을 남겨 두십시오. 팬 앞에는 물건을 두지 마십시오.
- 적절한 냉각 및 통풍을 위해 전원을 켜기 전에 서버 덮개를 다시 장착하십시오. 서버 덮개를 제거한 상태로 30분 이상 서버를 작동하지 마십시오. 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
- 옵션 구성 요소와 함께 제공되는 케이블 연결 지시사항을 준수해야 합니다.
- 고장난 팬은 오작동 후 48시간 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 팬은 제거한 후 30초 이내에 교체해야 합니다.
- 서버와 함께 제공되는 모든 열 패드는 서버를 시작할 때 설치되어 있어야 합니다. 열 패드가 없는 상태에서 서버를 작동하면 프로세서, DIMM 및 SSD가 손상될 수 있습니다.
- 프로세서에는 방열판이 있어야 합니다.

전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업

디스플레이 패널의 시스템 정보를 보거나 핫 스왑 구성 요소를 교체하려면 서버 덮개를 제거한 상태에서 전원을 켜 두어야 할 수도 있습니다. 그렇게 하기 전에 이 지침을 검토하십시오.

주의: 내부 서버 구성 요소가 정전기에 노출되면 서버가 중지되고 데이터가 손실될 수 있습니다. 이러한 잠재적 문제를 방지하기 위해 전원이 켜진 상태로 서버 내부에서 작업할 때는 항상 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 사용해야 합니다.

- 특히 소매가 험렁한 상의는 피하십시오. 서버 내부에서 작업하기 전에 긴 소매의 단추를 잠그거나 접어 올리십시오.
- 벅타이, 스카프, 배지 줄 또는 머리카락이 서버에 닿지 않도록 하십시오.
- 팔찌, 목걸이, 반지, 커프스 단추 및 손목 시계와 같은 장신구는 착용하지 마십시오.
- 펜 및 연필과 같이 상체를 구부릴 때 서버 안으로 떨어질 수 있는 물건을 모두 셔츠 주머니에서 빼두십시오.
- 종이 클립, 머리핀 및 나사와 같은 금속 물체가 서버 안으로 떨어지지 않도록 주의하십시오.

정전기에 민감한 장치 취급

정전기에 민감한 장치를 다루기 전에 정전기 방출로 인한 손상의 위험을 줄이려면 다음 지침을 검토하십시오.

주의: 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 주위에서 정전기가 발생하지 않도록 움직임을 제한하십시오.
- 추운 날씨에는 난방을 하면 실내 습도가 감소하고 정전기가 증가하므로 장치를 다룰 때 특히 주의하십시오.
- 특히 전원이 켜진 상태에서 서버 내부에서 작업할 때 항상 정전기 차단 손목 스트랩이나 다른 접지 시스템을 사용하십시오.
- 장치가 들어있는 정전기 방지 포장재가 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 2초 이상 접촉하지 않도록 하십시오. 이 과정을 거치면 포장재 및 사용자의 신체에 미치는 정전기의 영향을 줄일 수 있습니다.
- 정전기 방지 포장재에서 장치를 꺼내 내려놓지 않고 바로 서버에 설치하십시오. 장치를 내려놓아야 하는 경우에는 정전기 방지 포장재에 다시 넣으십시오. 장치를 서버 또는 금속으로 된 표면에 놓지 마십시오.
- 장치를 다룰 때 가장자리나 프레임을 조심스럽게 잡으십시오.
- 납땜 부위, 핀 또는 노출된 회로는 만지지 마십시오.
- 다른 사람의 손이 닿지 않는 곳에 두어 손상되지 않도록 하십시오.

메모리 모듈 설치 규정 및 순서

메모리 모듈은 구현하는 메모리 구성 및 서버에 설치한 프로세서와 메모리 모듈 수에 따라 특정 순서로 설치해야 합니다.

지원되는 메모리 유형

이 서버에서 지원되는 메모리 모듈 유형에 대한 정보는 "메모리" 섹션("[기술 사양](#)" 181페이지)을 참조하십시오.

메모리 성능 및 메모리 구성에 대한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에서 사용할 수 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

구현하는 시스템 구성 및 메모리 모드에 따라 서버에 있는 메모리 모듈의 필수 설치 순서에 대한 특정 정보는 아래에 표시되어 있습니다.

메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

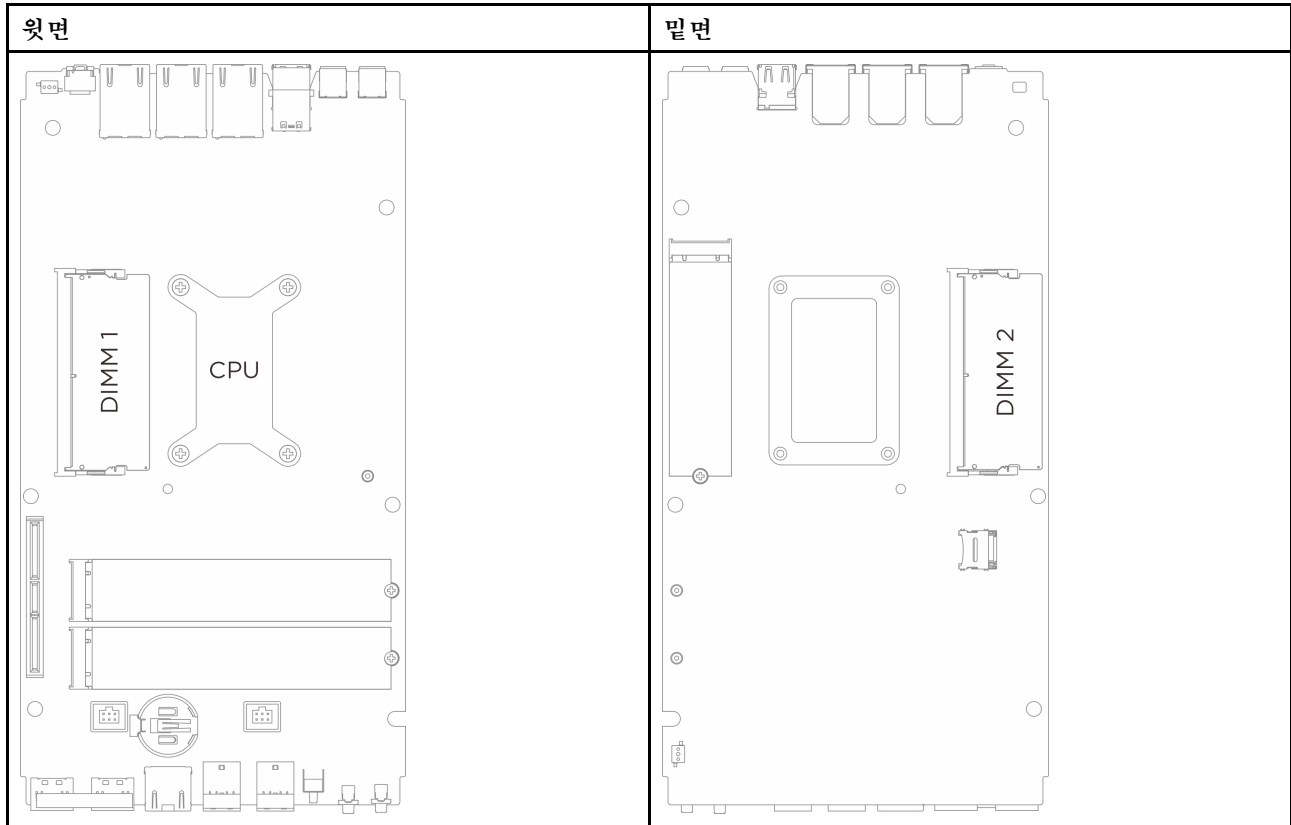


그림 1. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

메모리 모듈 설치 지침

- 이 서버는 "독립 모드" 7페이지를 지원합니다.
- 이 서버는 다음 메모리 모듈 유형을 지원합니다.
 - TruDDR5(Double-data-rate 5) 오류 수정 코드(ECC) 6,400MHz CSODIMM(Clocked Small Outline DIMM)
 - TruDDR5(Double-data-rate 5) 5,600MHz SODIMM(Small Outline DIMM)
- 프로세서에는 하나 이상의 DIMM이 필요합니다. 만족스러운 성능을 위해서는 프로세서당 최소 1개의 DIMM을 설치하십시오.
- DIMM을 교체할 때 서버는 Setup Utility를 사용하여 수동으로 새 DIMM을 활성화하지 않고도 자동 DIMM 활성화 기능을 제공합니다.

DRAM DIMM 설치 순서

이 섹션에는 DRAM DIMM을 제대로 설치하는 방법에 대한 정보가 있습니다.

독립 메모리 모드 설치 순서

독립 메모리 모드에서 메모리 채널은 임의의 순서로 DIMM을 구성할 수 있으며, 각 프로세서에 대한 모든 채널을 해당되는 요구사항 없이 임의의 순서로 구성할 수 있습니다. 독립 메모리 모드는 가장 높은 수준의 메모리 성능을 제공하는 대신 장애 조치 보호 수준은 낮습니다. 독립 메모리 모드에 대한 DIMM 설치 순서는 서버에 설치된 프로세서 수와 메모리 모듈 수에 따라 다릅니다.

독립 모드에서 메모리 모듈을 설치할 때 아래 규칙을 따르십시오.

- 프로세서당 하나 이상의 DDR5 DIMM이 있어야 합니다.
- 메모리 채널 0을 먼저 구성합니다.
- 각 메모리 채널에서 슬롯 0을 먼저 채웁니다.
- 다른 공급업체의 메모리 모듈이 지원됩니다
- 설치할 모든 메모리 모듈은 용량과 속도가 같아야 합니다.

표 1. 독립 모드의 메모리 구성

메모리 모듈 수	메모리 모듈 슬롯 번호	
	1(시스템 보드 윗면)	2(시스템 보드 밑면)
1	√	
2	√	√

열 패드 설치 지침

이 섹션의 정보에 따라 SE100에 사용되는 열 패드의 모양, 위치, 방향 및 지침을 식별하십시오.

참고:

- 열 패드 상태가 다음 중 하나에 해당하는 경우 열 패드를 새로운 것으로 교체합니다.
 - 열 패드가 손상되었거나 분리되었습니다.
 - 교체된 구성 요소의 브랜드 또는 형태가 다른 경우 열 패드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.
- 열 패드를 교체하기 전에 인터페이스 플레이트 또는 하드웨어 표면을 알코올 청소 패드로 부드럽게 청소하십시오.
- 변형을 방지하기 위해 열 패드를 조심스럽게 잡으십시오. 나사 구멍이나 입구가 열 패드 재질로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
- 사용 기한이 만료된 열 패드는 사용하지 마십시오. 열 패드 패키지의 유효 기간을 확인하십시오. 열 패드의 사용 기한이 만료된 경우 새 패드를 구입하여 적절하게 교체합니다.

열 패드 식별 및 위치

SE100에 사용되는 열 패드에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 윗면 덮개 열 패드 키트
- 밑면 덮개 열 패드 키트
- 시스템 보드 열 패드 키트

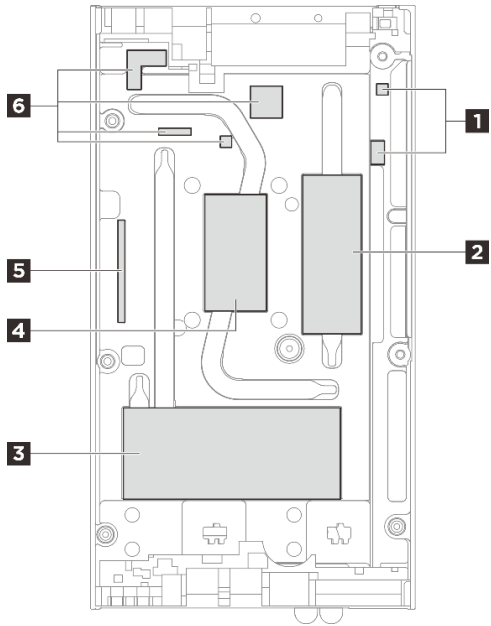


그림 2. 윗면 덮개 - 열 패드 키트 식별 및 위치

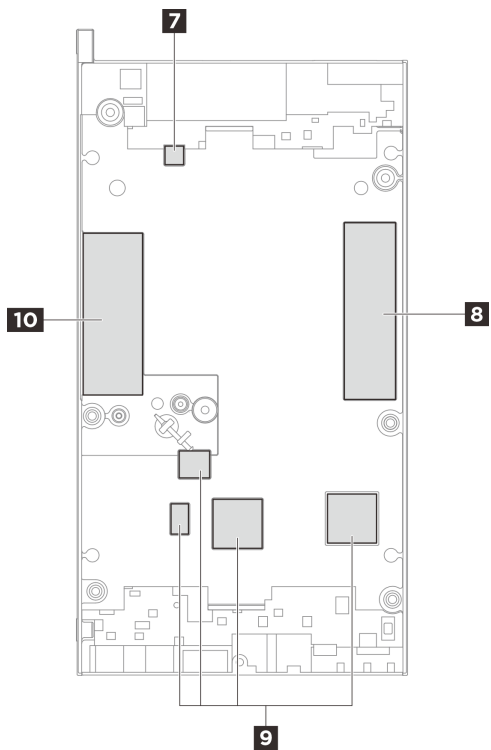


그림 3. 밑면 덮개 - 열 패드 키트 식별 및 위치

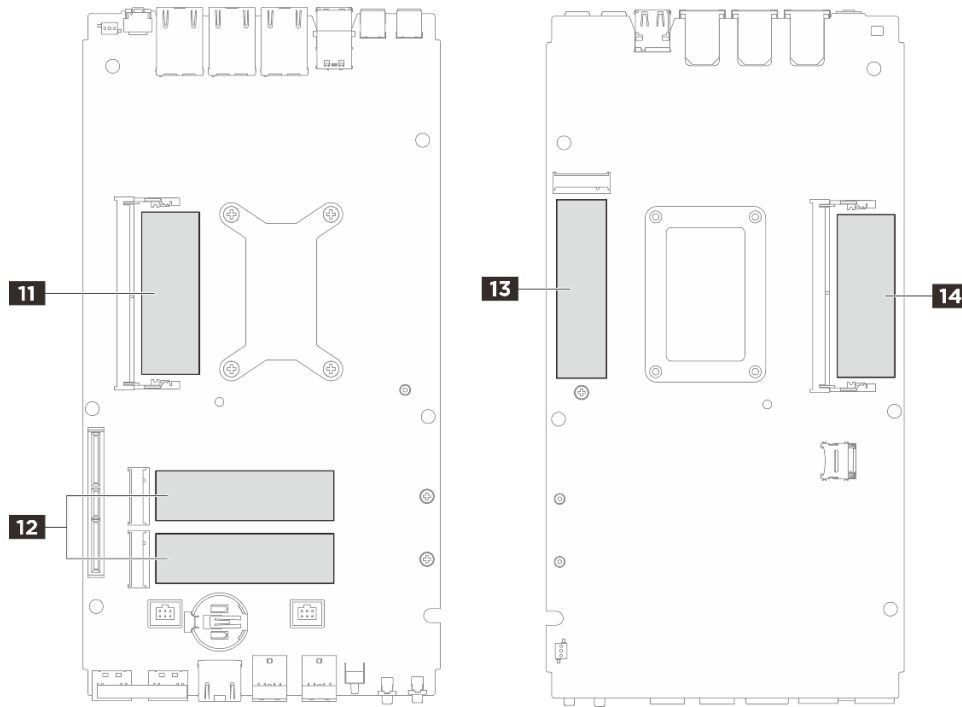


그림 4. 시스템 보드 - 열 패드 키트 식별 및 위치

표 2. 열 패드 식별 및 위치

패드가 필요한 구성 요소 설치	패드 번호	패드 방향	패드 교체 절차
• 윗면 덮개 • 시스템 보드 • 프로세서 방열판	1 5 6	분홍색 면이 바깥쪽을 향합니다.	1. 패드 회색 면의 투명 플라스틱 필름을 떼어내고 이 면을 윗면 덮개에 부착합니다. 2. 패드를 윗면 덮개에 부착한 후 패드에서 다른 플라스틱 필름을 제거합니다.
	2 3		분홍색 면이 위를 향하도록 하고, 아래 면에서 플라스틱 필름을 벗겨낸 다음 윗면 덮개에 패드를 부착합니다.
	4	광택 면이 바깥쪽을 향합니다.	패드의 플라스틱 필름을 벗기고 패드를 윗면 덮개에 부착합니다.

표 2. 열 패드 식별 및 위치 (계속)

패드가 필요한 구성 요소 설치	패드 번호	패드 방향	패드 교체 절차
• 밀면 덮개 • 시스템 보드 • 프로세서 방열판	7 8 10	분홍색 면이 바깥쪽을 향합니다.	분홍색 면이 위를 향하도록 하고, 아래 면에서 플라스틱 필름을 벗겨낸 다음 그런 다음 패드를 밀면 덮개에 부착합니다.
	9	분홍색 면이 바깥쪽을 향합니다.	1. 패드 회색 면의 투명 플라스틱 필름을 떼어내고 이 면을 윗면 덮개에 부착합니다. 2. 패드를 윗면 덮개에 부착한 후 패드에서 다른 플라스틱 필름을 제거합니다.
메모리 모듈 슬롯 1	• 2 윗면 덮개 면 • 11 시스템 보드 면	분홍색 면이 바깥쪽을 향합니다.	• 윗면/밀면 덮개 면: - 분홍색 면이 위를 향하도록 하고, 아래 면에서 플라스틱 필름을 벗겨낸 다음 그런 다음 패드를 윗면/밀면 덮개에 부착합니다. • 시스템 보드 면: 1. 열 패드의 분홍색 면이 위를 향하도록 합니다. 밀면에서 플라스틱 필름을 벗겨냅니다. 열 패드를 시스템 보드의 표시에 정렬시킨 다음 열 패드를 시스템 보드에 붙입니다. 2. ESD 흡수 패드 뒷면의 접착제에서 라이너를 제거하고 ESD 흡수 패드를 열 패드에 정렬시킨 다음 ESD 흡수 패드를 열 패드에 붙입니다.
메모리 모듈 슬롯 2	• 10 밀면 덮개 면 • 14 시스템 보드 면		
M.2 드라이브 슬롯 1	• 8 밀면 덮개 면 • 13 시스템 보드 면	분홍색 면이 바깥쪽을 향합니다.	분홍색 면이 위를 향하도록 하고, 아래 면에서 플라스틱 필름을 벗겨낸 다음 그런 다음 패드를 덮개/시스템 보드에 부착합니다.
M.2 드라이브 슬롯 2 및 3	• 3 윗면 덮개 면 • 12 시스템 보드 면		

서버 전원 켜기 및 끄기

이 섹션의 지침에 따라 서버의 전원을 켜고 끄십시오.

서버 전원 켜기

서버가 입력 전원에 연결되면 간단한 자체 테스트(시스템 상태 LED가 빠르게 깜박임)를 수행한 후 대기 상태(전원 상태 LED가 초당 한 번 깜박임)가 됩니다.

전원 버튼 위치 및 전원 LED 위치는 다음에 지정되어 있습니다.

- *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서의 "서버 구성 요소"*
- ["시스템 LED별 문제 해결" 190페이지](#)

다음과 같은 방법으로 서버를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
- 전원이 중단된 후에 서버는 자동으로 다시 시작될 수 있습니다.
- 서버는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다.

중요: Lenovo XClarity Controller(XCC) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Controller의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Controller 및 XCC로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 XCC 버전을 보려면 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 위치로 이동하십시오.

서버 전원 끄기에 대한 정보는 ["서버 전원 끄기" 11페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

서버 전원 끄기

서버는 전원에 연결되어 있을 때 대기 상태를 유지하므로 Lenovo XClarity Controller에서 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 서버의 모든 전원을 끄려면(전원 상태 LED 꺼짐) 모든 전원 케이블을 제거해야 합니다.

전원 버튼 위치 및 전원 LED 위치는 다음에 지정되어 있습니다.

- *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서의 "서버 구성 요소"*
- ["시스템 LED별 문제 해결" 190페이지](#)

서버를 대기 상태로 두려면(전원 상태 LED가 초당 1회 깜박임) 다음을 수행하십시오.

참고: Lenovo XClarity Controller에서는 위험한 시스템 오류에 대한 자동 응답으로 서버를 대기 상태로 둘 수 있습니다.

- 운영 체제를 사용하여 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 전원 버튼을 눌러서 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 강제 종료하려면 전원 버튼을 4초 이상 누르십시오.

대기 상태인 경우 서버는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 서버 전원 켜기에 대한 자세한 내용은 ["서버 전원 켜기" 11페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

구성 설명서

이 섹션의 지침에 따라 지원하는 마운팅 구성을 제거 및 설치하십시오.

ThinkEdge SE100 노드는 다음 마운팅 옵션을 지원하도록 설계되었습니다.

- **데스크톱 마운트:** 노드 방향은 하단에 설치된 고무 발 방향과 수평입니다. 고무 발 위치 및 교체에 경우 ["고무 발 교체" 48페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

- 랙 마운트: 1U3N 엔클로저에 최대 3개의 노드를 설치할 수 있고, PCIe 확장 키트가 포함된 최대 2개의 노드를 1U2N 엔클로저에 설치할 수 있으며, 엔클로저는 랙에 설치할 수 있습니다. "[랙 마운트 구성](#)" 12페이지의 내용을 참조하십시오.
- 벽 마운트/천장 마운트: 노드 슬리브를 사용하면 노드를 벽 또는 천장에 마운트할 수 있습니다. "[벽 마운트/천장 마운트 구성](#)" 23페이지의 내용을 참조하십시오.
- DIN 레일 마운트: 노드 슬리브와 DIN 레일 클립을 사용하여 노드를 DIN 레일에 장착할 수 있습니다. "[DIN 레일 구성](#)" 37페이지의 내용을 참조하십시오.

중요: SE100의 장착 옵션은 다양한 시스템 구성을 지원합니다. 올바른 작동을 위해 지원되는 구성에 대한 다음 표를 참조하십시오.

표 3. SE100 마운팅 옵션의 지원되는 구성

	데스크톱 마운트	1U2N 엔클로저가 있는 랙 마운트	1U3N 엔클로저가 있는 랙 마운트	벽 마운트/천장 마운트	DIN 레일 마운트
• 확장 키트	√	√		√	√
전기 입력					
• 140W 외장 전원 어댑터*	√			√	√
• 300W 외장 전원 어댑터**		√	√		
시스템 팬***					
• 노드 팬 모듈	√			√	√
• 이더넷 어댑터 송풍기 팬	√	√		√	√
• 엔클로저 팬 모듈		√	√		

* 1개 또는 2개의 140W 외부 전원 어댑터가 설치된 경우, 주변 온도를 45°C 미만으로 유지하십시오.

**1개 또는 2개의 300W 외부 전원 어댑터가 설치된 경우, 주변 온도를 35°C 미만으로 유지하십시오.

***구성에 따라 본 서버는 다양한 종류의 시스템 팬을 지원합니다. 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 팬 번호 지정"을 참조하십시오.

랙 마운트 구성

이 섹션의 지침에 따라 랙 마운트 구성을 제거 및 설치하십시오.

랙에서 노드 제거

이 섹션의 지침에 따라 랙에서 노드를 제거하십시오.

이 작업 정보

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 모델에 따라 일부 서버는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

운반 브래킷 제거

절차

단계 1. 운송 브래킷의 양쪽에 있는 고정 나사 4개를 풀니다.

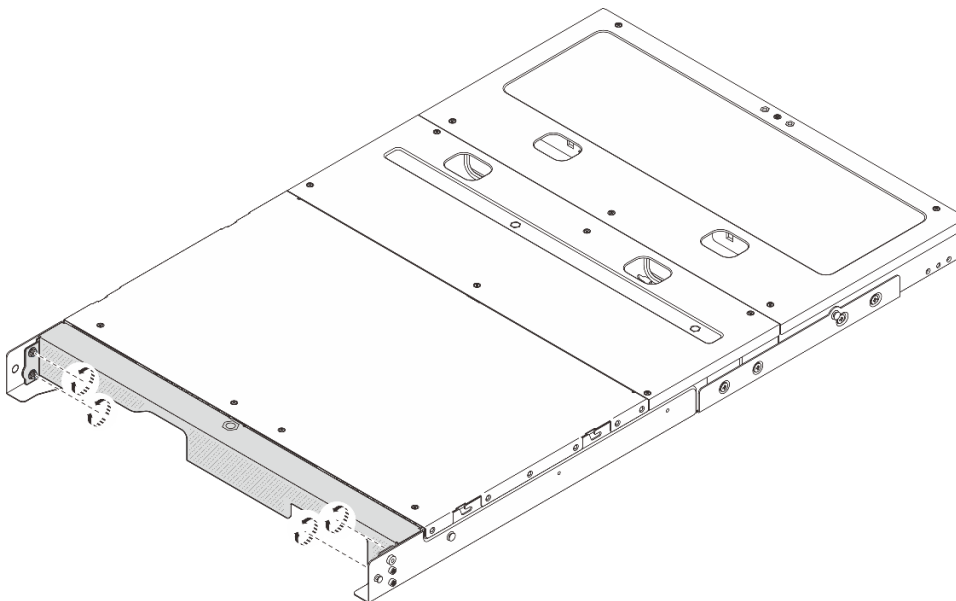


그림 5. 나사 풀기

단계 2. 운송 브래킷을 당겨 엔클로저에서 제거합니다.

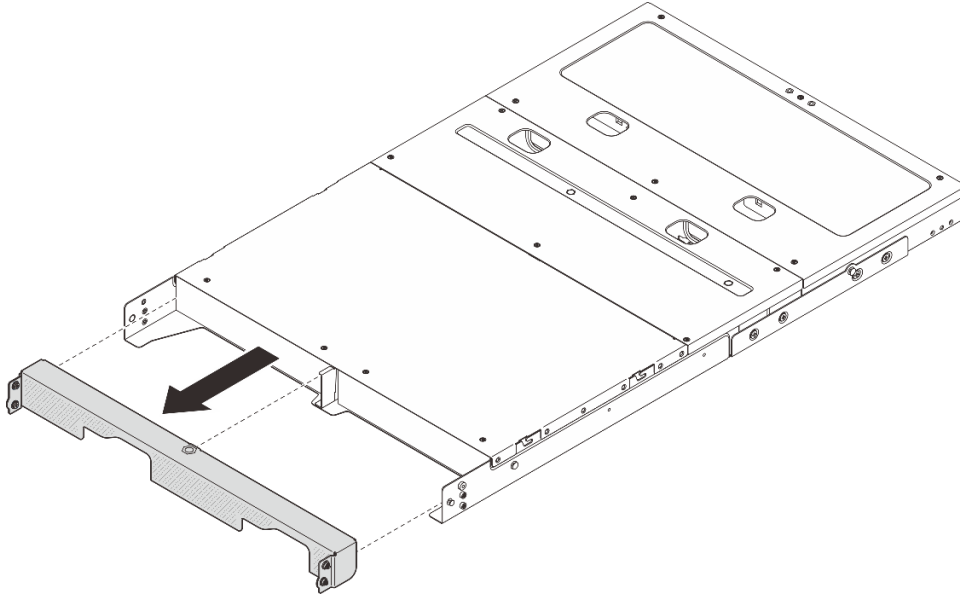


그림 6. 운반 브래킷 제거

엔클로저에서 노드 제거 절차

- 단계 1. 이 작업을 준비하십시오.
- 중간 윗면 덮개를 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/remove_encl_middle_cover의 내용을 참조하십시오.
 - 공기 조절 장치를 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/remove_air_baffle_encl의 내용을 참조하십시오.
 - 노드에서 모든 케이블을 연결 해제하십시오. 전원 어댑터 케이블을 제거하려면 "전원 어댑터 제거(랙 마운트)" 60페이지 섹션의 3단계에 따라 진행하십시오.
- 단계 2. 노드 뒷면의 팬 컨트롤 보드 커넥터에는 방진 캡이 부착되어 있으니 케이블을 분리한 후 다시 끼우십시오.
- 단계 3. 노드 뒷면의 해제 버튼을 눌러 엔클로저에서 노드를 분리하고 동시에 엔클로저에서 노드를 당겨 빼내십시오.

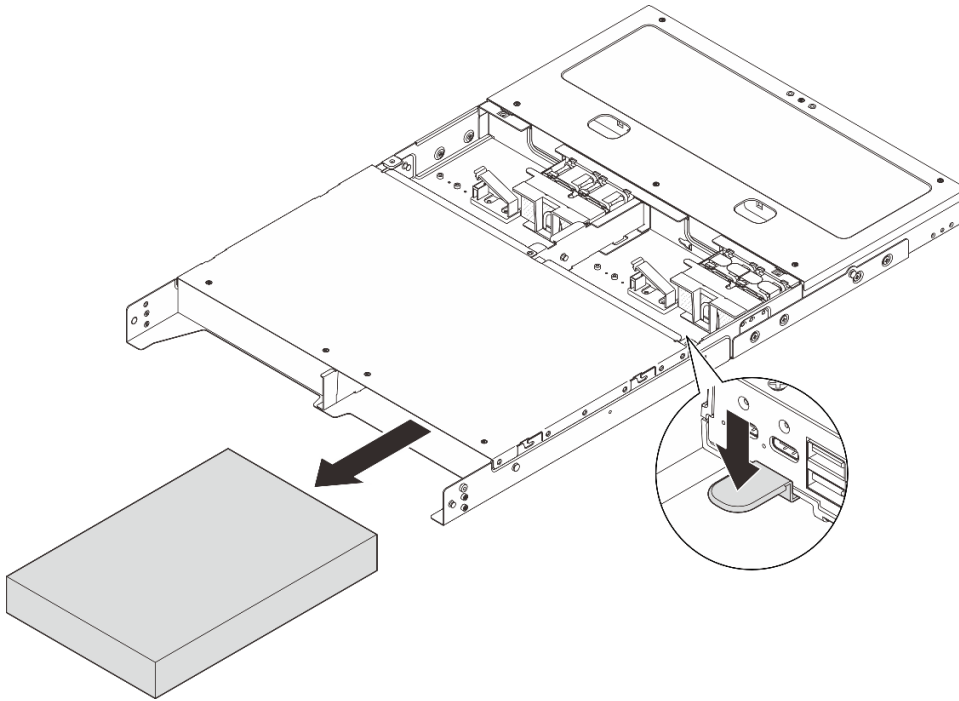


그림 7. 노드 제거

참고: 노드 베이는 노드 또는 노드 필터와 함께 설치되어야 합니다. 노드 필터를 설치하려면 필터를 노드 베이에 삽입합니다. 그런 다음 나사 2개로 필터를 고정합니다.

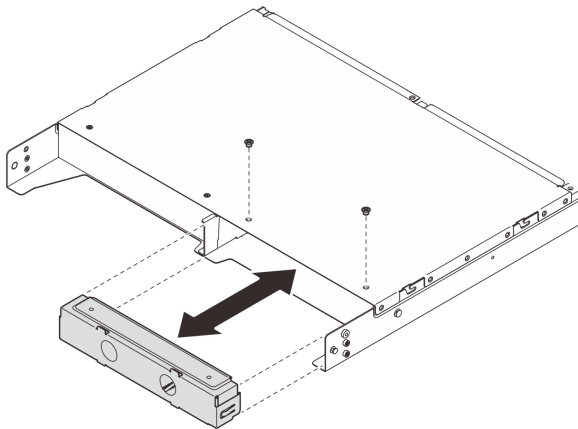


그림 8. 노드 필터 설치

단계 4. (옵션) 노드를 엔클로저에 다시 설치하지 않으려는 경우 다음을 수행합니다.

- 올바른 작동을 위해 시스템 유형을 변경합니다. "[엔클로저에서 작동하도록 시스템 유형 변경 \(숙련된 기술자 전용\)](#)" 150페이지의 내용을 참조하십시오.
- 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 다음 교체 섹션을 진행하십시오.
 - 랙 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "[팬 슈라우드 제거](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.

- 노드에 팬 모듈을 설치하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100/install_fan의 내용을 참조하십시오.
- 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. https://pubs.lenovo.com/se100/install_fan_shroud의 내용을 참조하십시오.

랙에서 엔클로저 제거

랙에서 노드를 제거하려면 서버를 설치할 레일에 대한 레일 설치 키트에 제공된 지침을 따르십시오. [ThinkSystem Toolless Stab-in Slide Rail Kit V3\(1U CMA 포함\)](#)을 참조하십시오.

랙에 노드 설치

이 섹션의 지침에 따라 랙에 노드를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 이미 랙에 있는 엔클로저에 노드를 설치하려면 "엔클로저에 노드 설치" 20페이지부터 시작합니다.

랙에 엔클로저 설치

절차

단계 1. 중간 레일에서 내부 레일을 제거하십시오.

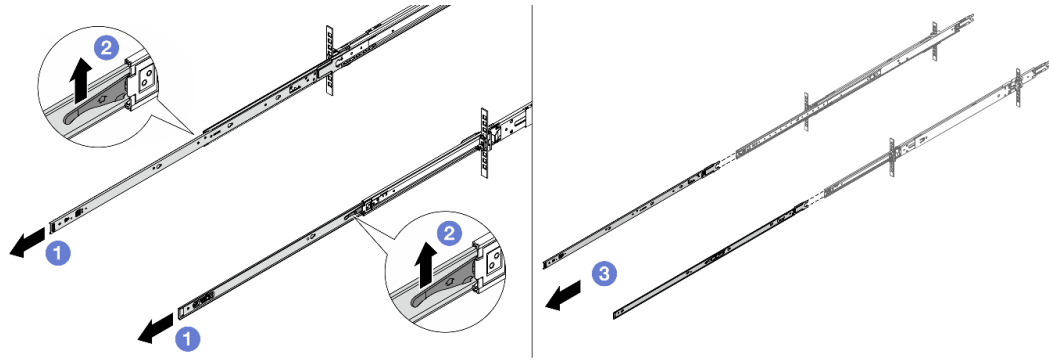


그림 9. 내부 레일 제거

- a. ① 내부 레일을 확장합니다.
 - b. ② 래치를 위로 밀어 내부 레일을 중간 레일에서 분리합니다.
 - c. ③ 내부 레일을 제거하십시오.
- 단계 2. 내부 레일의 슬롯을 서버 측면의 해당하는 T핀에 맞춘 다음 T핀이 제자리에 잠길 때까지 내부 레일을 앞쪽으로 미십시오.

참고:

1. 내부 레일을 서버에 조립할 때 'Front' 스탬프가 항상 앞쪽을 향해야 합니다.
2. 'L' 및 'R' 스탬프는 레일의 왼쪽 및 오른쪽을 나타냅니다.

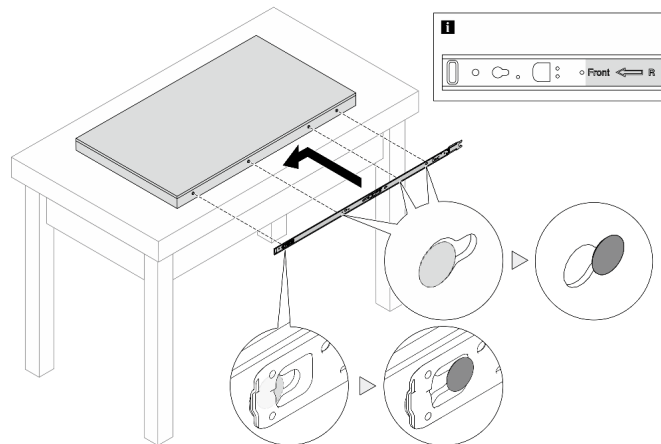


그림 10. 서버에 내부 레일 설치

- 단계 3. 이전 단계를 다른 레일에 반복하십시오.
- 단계 4. 3명이 함께 서버를 조심스럽게 들어올립니다.

경고:

3명이 **1** 들어 올리기 지점을 잡고 서버를 들어올려야 합니다.

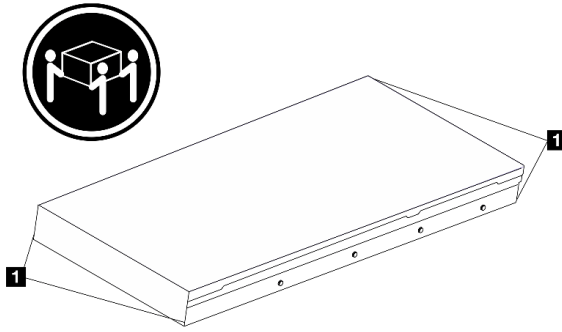


그림 11. 서버 들어올리기

- 단계 5. 랙에 서버를 설치하십시오. 내부 레일의 뒤쪽 끝을 모두 중간 레일의 구멍에 맞추고 두 쌍의 레일이 올바르게 맞물리는지 확인하십시오.

참고: 내부 레일을 중간 레일에 설치하기 전에 양쪽의 볼 고정장치가 가장 바깥쪽 위치에 도달했는지 확인하십시오. 고정장치의 위치가 좋지 않으면 고정장치를 멈출 때까지 앞으로 미십시오.

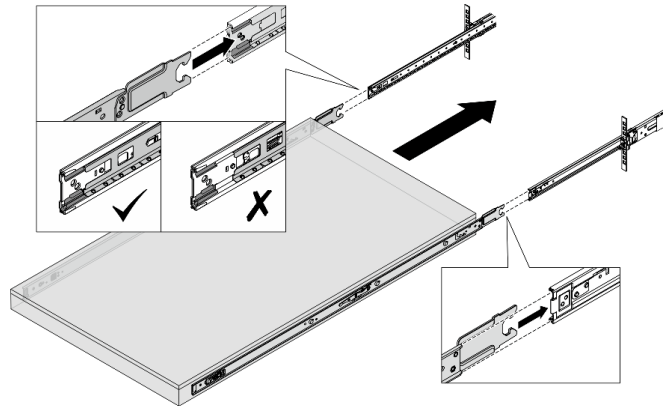


그림 12. 서버 설치

- 단계 6. 잠금 래치를 들어 올려 서버를 밀어 넣으십시오.

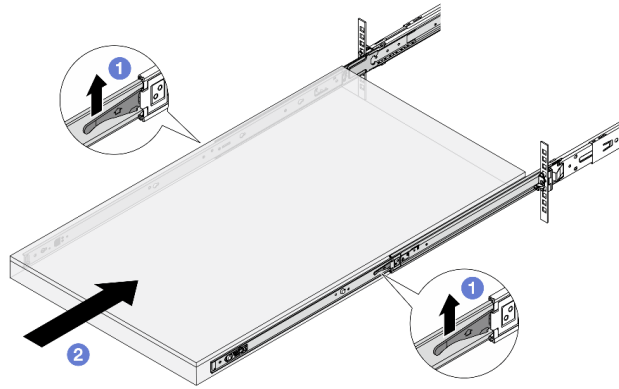


그림 13. 잠금 래치

- a. ① 양쪽의 잠금 래치를 들어 올리십시오.
 - b. ② 두 래치가 딸깍 소리를 내며 잠길 때까지 서버를 랙에 완전히 밀어 넣으십시오.
- 단계 7. 랙에 서버를 고정하십시오.
- a. 랙의 앞면에 서버를 고정하십시오. 랙 래치에 있는 나사 2개를 조이십시오.

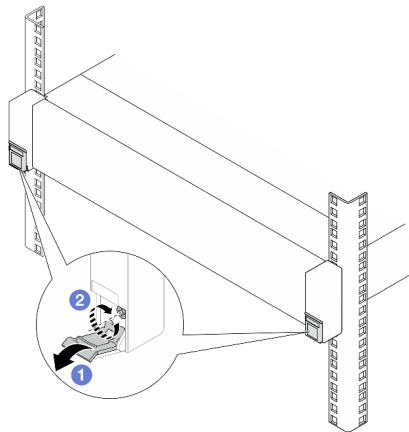


그림 14. 랙의 앞면에 서버 고정

- ① 랙 래치의 덮개를 아래로 젖힙니다.
 - ② 나사를 조여 서버를 고정하십시오.
- b. (선택 사항) 랙을 서버와 함께 배송하거나 진동이 발생할 수 있는 장소에 놓을 경우 각 레일에 M6 나사를 1개씩 설치하여 랙 뒷면에 서버를 고정하십시오.

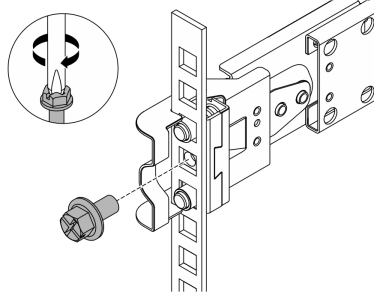


그림 15. 랙의 뒷면에 서버 고정

엔클로저에 노드 설치 절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 엔클로저에 노드를 처음 설치하는 경우 다음 단계를 진행하십시오.
 - 엔클로저 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/remove_encl_rear_cover의 내용을 참조하십시오.
 - 엔클로저에서 크로스바를 제거하십시오. "전원 어댑터 제거(랙 마운트)" 60페이지에 있는 2단계를 참조하십시오.
 - 전원 어댑터를 설치하십시오. "전원 어댑터 설치(랙 마운트)"에 있는 1단계를 참조하십시오.
- b. 노드에서 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. https://pubs.lenovo.com/se100/install_fan_shroud의 내용을 참조하십시오.
- c. 노드에서 팬 모듈을 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100/install_fan의 내용을 참조하십시오. 그렇지 않으면 엔클로저 윗면과의 간섭이 있을 수 있습니다.
- d. 노드에 랙 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "팬 슈라우드 설치" 84페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 이전에 엔클로저에 노드가 설치되지 않은 경우 엔클로저에 노드를 설치하기 전에 올바른 작동을 위해 시스템 유형을 변경합니다. "엔클로저에서 작동하도록 시스템 유형 변경(숙련된 기술자 전용)" 150페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. 노드 필러가 노드 베이에 설치되어 있는 경우 먼저 제거하십시오.

- a. 노드 필러를 고정하는 나사 2개를 푸십시오.
- b. 노드 베이에서 노드 필러를 제거하십시오. 다음에 사용할 수 있도록 노드 필러를 안전한 곳에 보관하십시오.

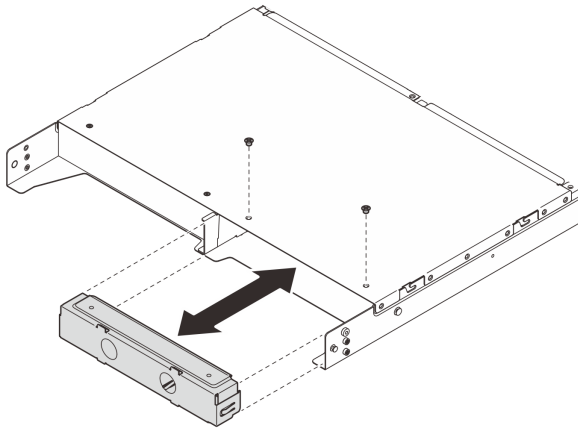


그림 16. 노드 필터 제거

단계 4. 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 노드 베이에 노드를 밀어 넣으십시오.

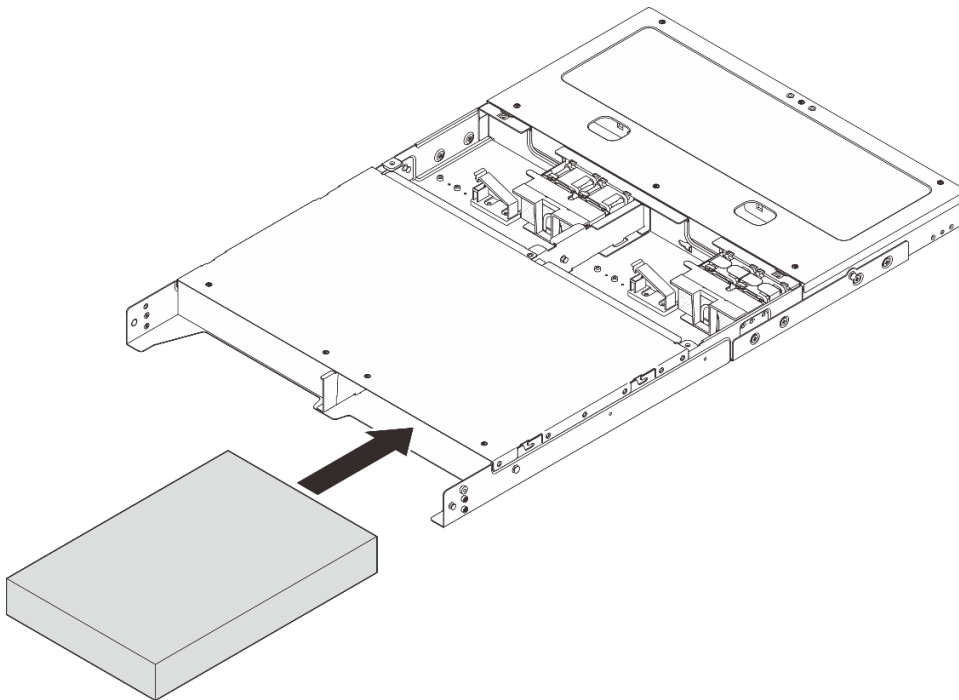


그림 17. 노드 설치

단계 5. (선택 사항) 엔클로저에 노드가 하나만 설치되어 있는 경우 빈 노드 베이에 노드 필터를 설치합니다.

- a. 노드 필터를 노드 베이에 삽입합니다.
- b. 나사 2개로 노드 필터를 고정하십시오.

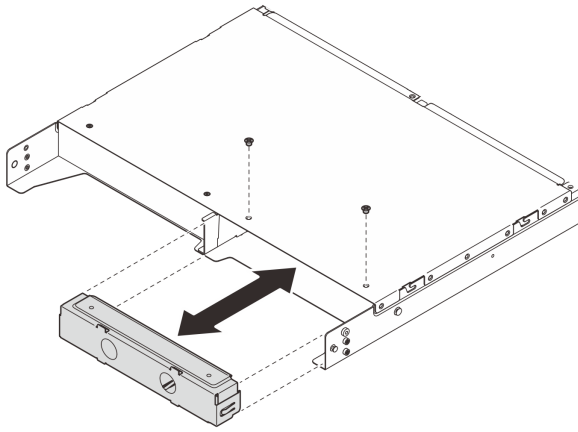


그림 18. 노드 필러 설치

단계 6. 노드에 모든 케이블을 연결하십시오. 전원 어댑터 전원 케이블의 경우 "[전원 어댑터 설치\(랙 마운트\)](#)" 62페이지 섹션의 2단계에 따라 진행하십시오.

참고: 케이블 배선에 대한 자세한 사항은 <https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/se100-enclosure-internal-cable-routing-guide.pdf>의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. 공기 조절 장치를 설치하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/install_air_baffle_encl의 내용을 참조하십시오.
2. 중간 윗면 덮개를 설치하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/install_encl_middle_cover의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 엔클로저에 크로스바를 설치합니다. [전원 어댑터 설치\(랙 마운트\)](#)에 있는 3단계를 참조하십시오.
4. 해당하는 경우 뒤쪽 윗면 덮개를 설치합니다. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/install_encl_rear_cover의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

엔클로저에 운송 브래킷 설치

주의: 운송 브래킷이 설치된 경우에는 서버 앞면의 커넥터에 액세스할 수 없습니다. 운송 브래킷을 설치하기 전에 다음 절차를 완료하십시오.

1. 필요한 모든 외부 케이블을 노드에 연결하십시오.
2. 서버와 주변 장치의 전원을 켜십시오. "[서버 전원 켜기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 그림과 같이 운송 브래킷의 측면에 있는 고정 나사를 누르십시오. 그런 다음 운송 브래킷이 단단히 고정될 때까지 운송 브래킷을 엔클로저 쪽으로 밀어 넣습니다.

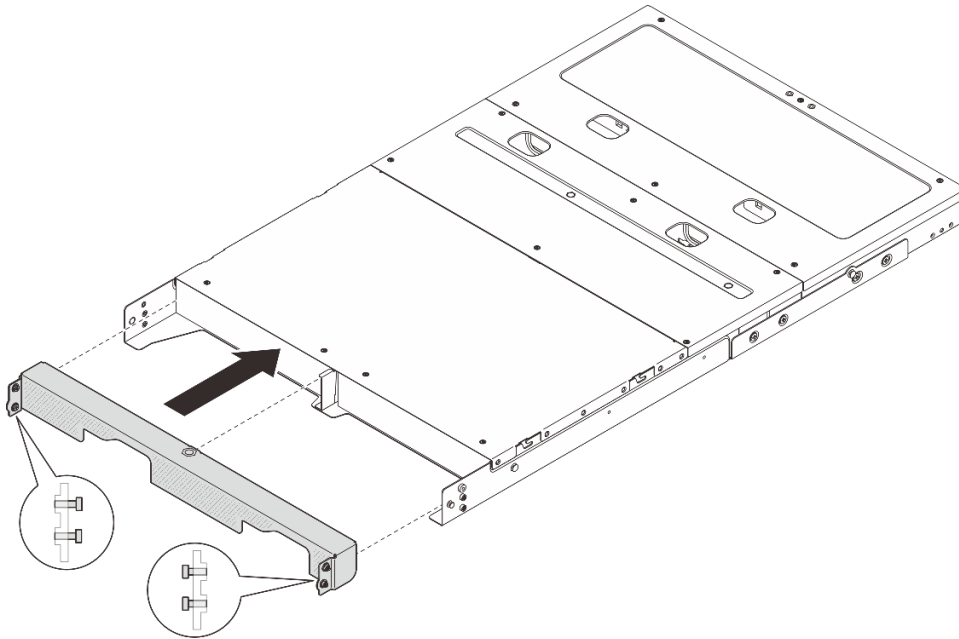


그림 19. 운반 브래킷 설치

단계 2. 운송 브래킷의 양쪽에 고정 나사 4개를 고정합니다.

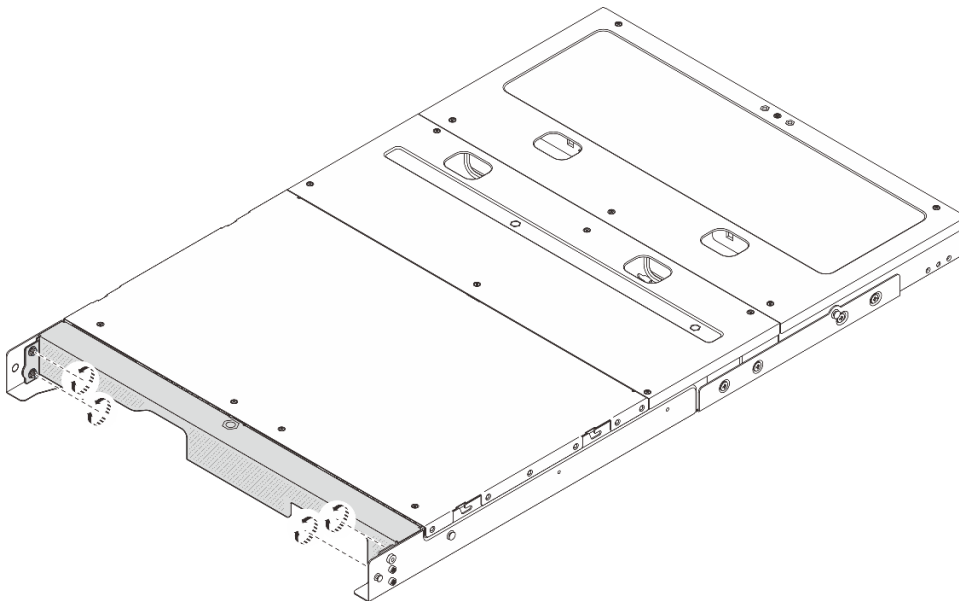


그림 20. 나사 조이기

벽 마운트/천장 마운트 구성

이 섹션의 지침에 따라 벽면 마운트/천장 마운트 구성을 제거 및 설치하십시오.

벽 또는 천장에서 노드 제거

이 섹션의 지침에 따라 노드를 벽 또는 천장에서 분리하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 설치/제거 절차를 진행하려면 노드 앞에 500mm의 여유 공간을 확보하십시오.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

참고: 모델에 따라 일부 서버는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

노드 슬리브에서 노드 제거

절차

- 단계 1. 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

- 단계 2. 노드 슬리브에서 노드를 제거하십시오.
- a. ❶ 노드 슬리브의 측면에 있는 나비 나사 4개를 풀어 주십시오.
 - b. ❷ 노드 슬리브 밖으로 노드를 미십시오.

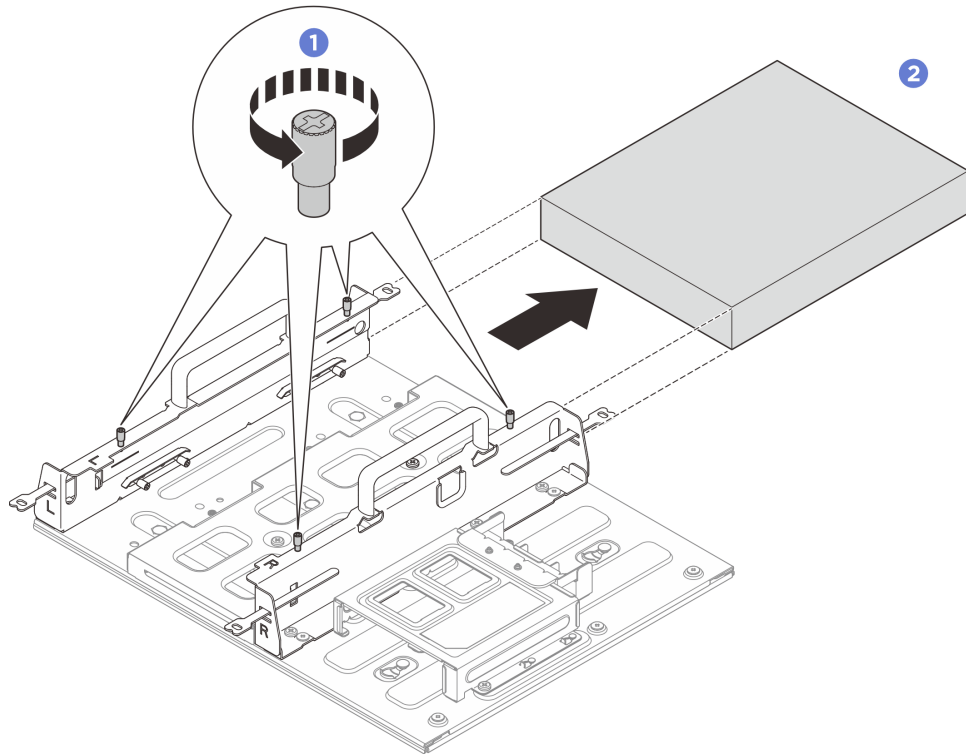


그림 21. 노드 슬리브에서 노드 제거

벽에서 노드 슬리브 어셈블리를 제거합니다 절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 슬리브에서 노드를 제거하십시오. "[노드 슬리브에서 노드 제거](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 전원 어댑터 케이스에서 전원 어댑터를 제거하십시오. "[전원 어댑터 제거\(벽/천장/DIN 레일 마운트\)](#)" 54페이지의 1단계와 2단계를 참조하십시오.

단계 2. 벽 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.

- a. 노드 슬리브를 고정하는 나사 12개를 제거하십시오.

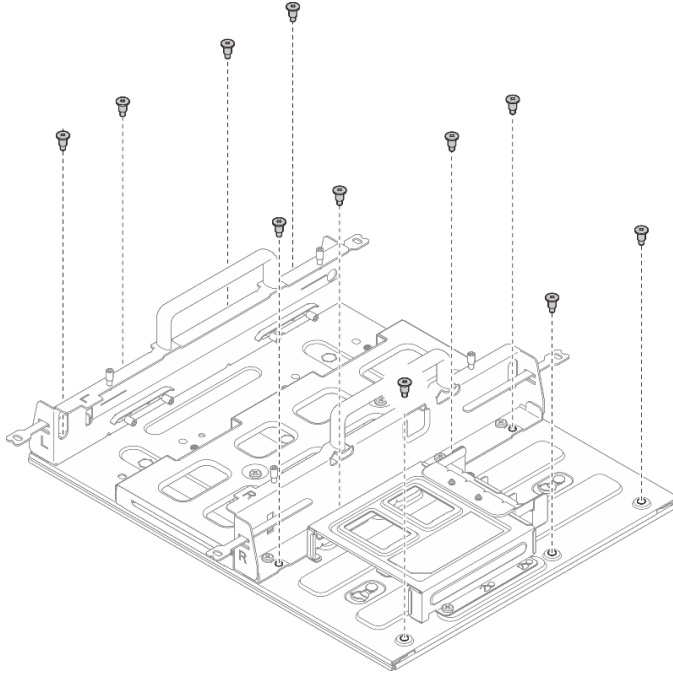


그림 22. 확장 키트를 사용해 노드 슬리브 제거

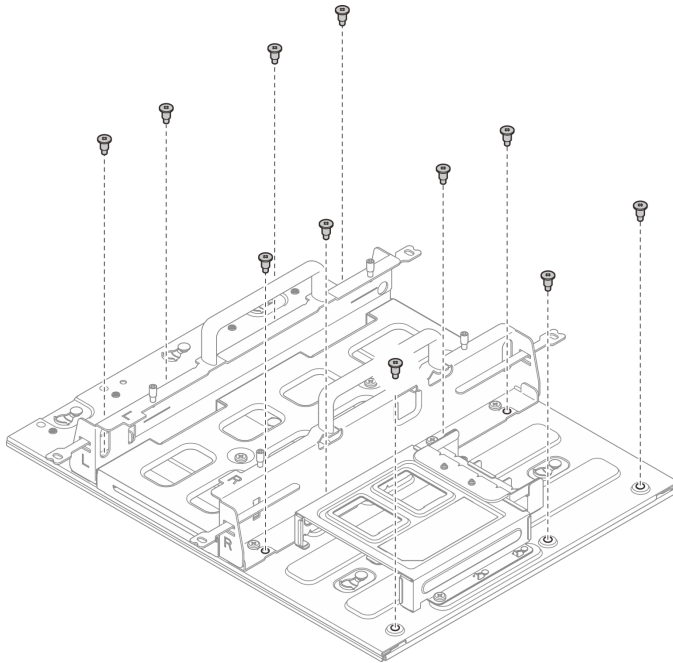


그림 23. 확장 키트를 사용하지 않고 노드 슬리브 제거

- b. 벽 마운트 플레이트의 가이드 핀이 큰 열쇠 구멍에 장착될 때까지 노드 슬리브를 밀어 넣습니다. 그런 다음 벽 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.

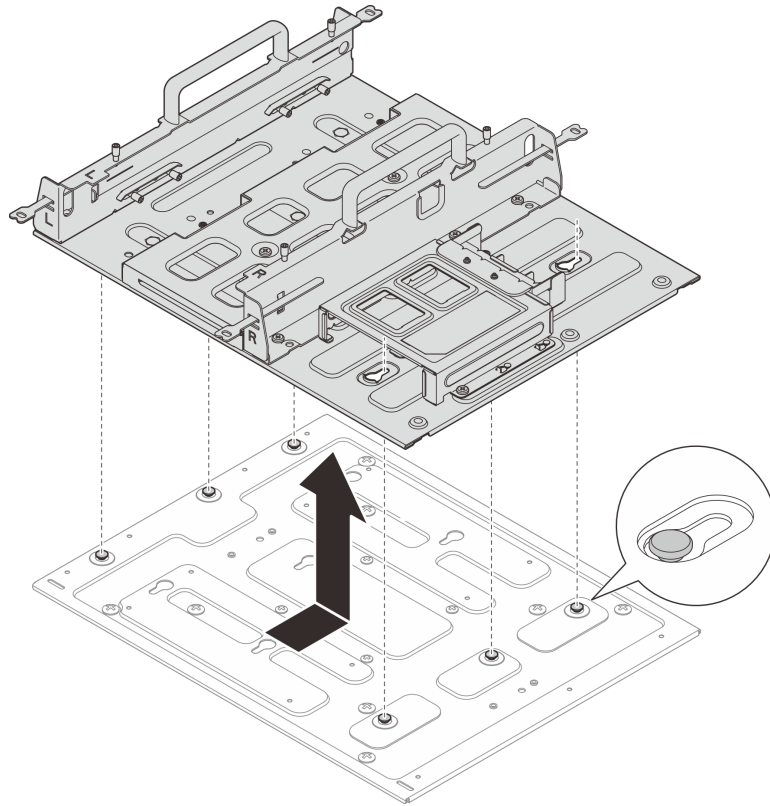


그림 24. 노드 슬리브 제거

- 단계 3. 벽 마운트 플레이트를 고정하는 M4 나사 4개와 M6 나사 8개를 푼다. 그런 다음 벽에서 벽 마운트 플레이트를 제거합니다.


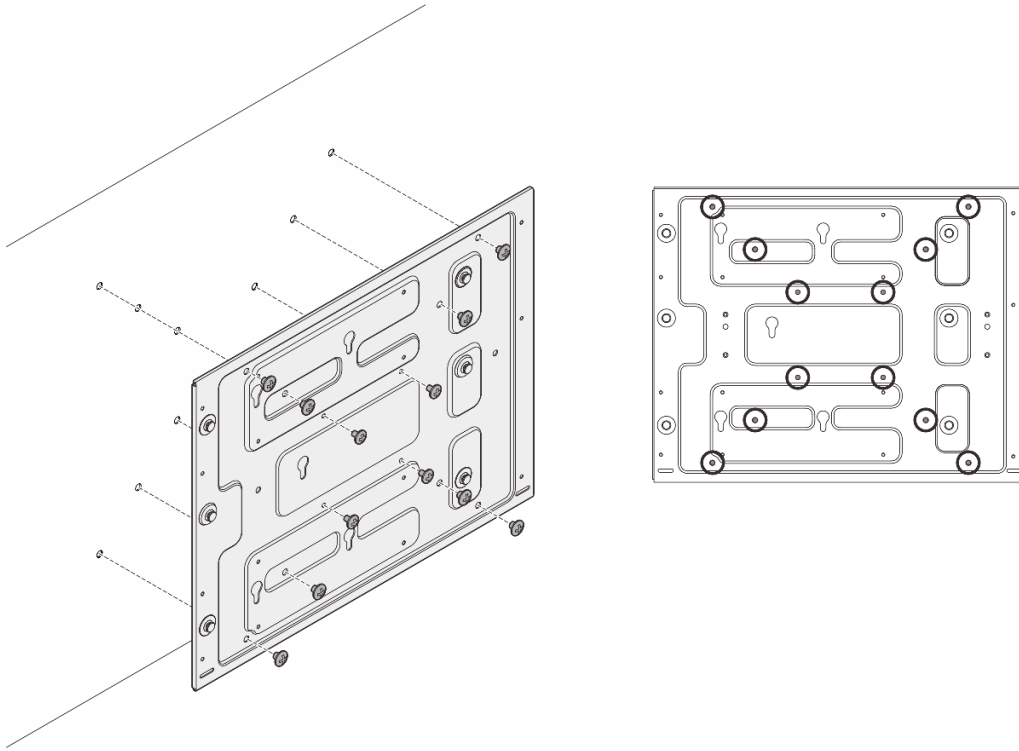


그림 25. 벽 마운트 플레이트 제거

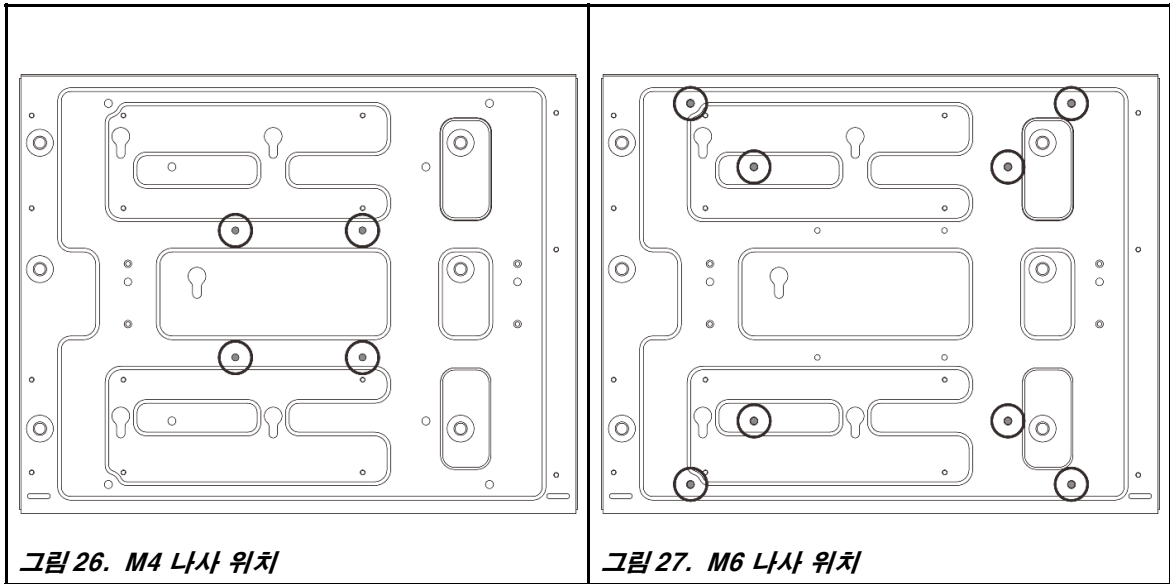

벽 또는 천장에 노드 설치

이 섹션의 지침에 따라 노드를 벽 또는 천장에 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치/제거 절차를 진행하려면 노드 앞에 500mm의 여유 공간을 확보하십시오.
- 노드 슬리브가 있는 SE100 노드의 최대 무게는 7.3kg(16lbs)이며, 노드 슬리브에 확장 키트가 있는 SE100 노드의 최대 무게는 7.9kg(17.4lbs)입니다. 안전한 설치를 위해 노드를 마운트할 벽이 무게의 5배를 지탱할 수 있어야 합니다.
 - 노드 슬리브 구성이 있는 노드: 36.5kg(80lbs) 지원
 - 노드 슬리브 구성의 확장 키트 포함 노드: 39.5kg(87lbs) 지원그렇지 않은 경우 이 표준을 충족하도록 표면을 보강해야 합니다.
- 배관, 천연 가스 또는 전기 입력과 같은 기존의 벽 내부 시설을 피하십시오.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

참고:

- 노드 슬리브가 이미 벽에 설치되어 있는 경우 "노드 슬리브에 노드 설치" 36페이지에서 시작하십시오.
- 모델에 따라 일부 서버는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

벽에 노드 슬리브 어셈블리 설치

절차

- 단계 1. 벽 마운트 구성에는 M4 나사 4개와 M6 나사 8개가 필요합니다. 이 작업을 위해 나사 및 관련 부품을 준비합니다.

참고: 나사 베이스의 적절한 길이는 자격을 갖춘 전문가가 평가해야 합니다.

표 4. 내부 M4 나사 4개의 최대 크기

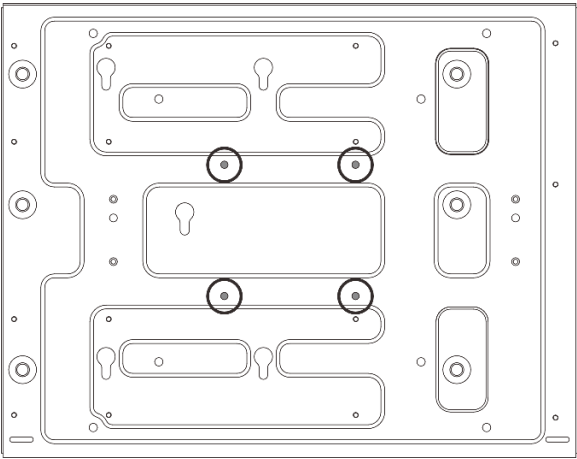
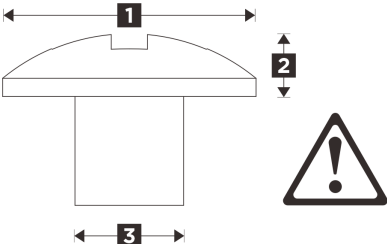
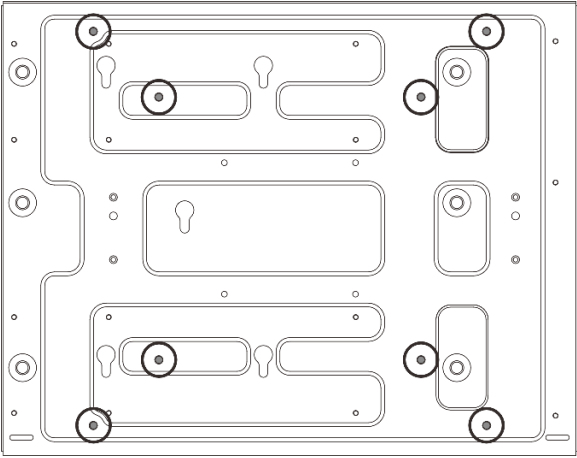
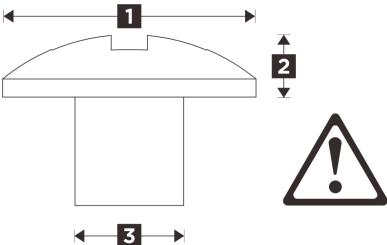
			
	1 8.5~10.5mm(0.334~0.413인치)	2 3~3.4mm(0.118~0.133인치)	3 M4(#7-19T)

표 5. 외부 M6 나사 8개의 최대 크기

			
	1 12.5~14.5mm(0.492~0.570인치)	2 3~3.4mm(0.118~0.133인치)	3 M6(#14-14T)

단계 2. 벽 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.

a. 노드 슬리브를 고정하는 나사 12개를 제거하십시오.

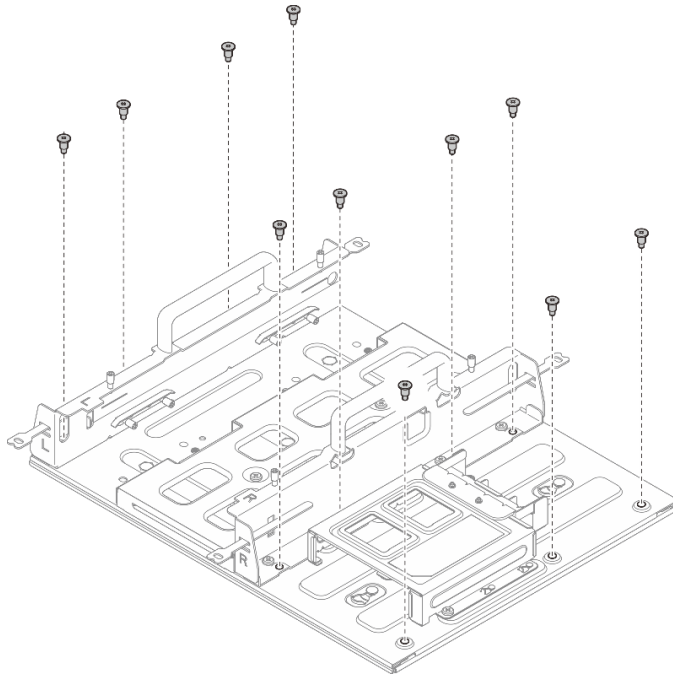


그림 28. 확장 키트를 사용해 노드 슬리브 제거

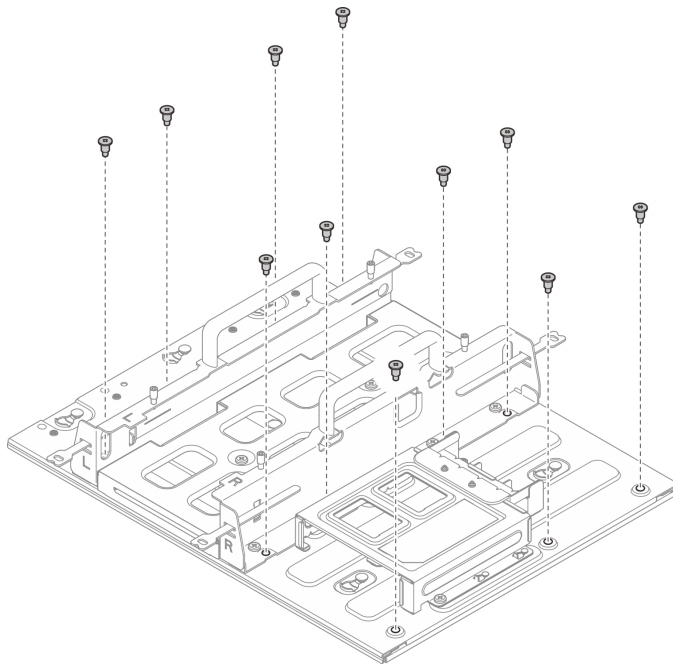


그림 29. 확장 키트를 사용하지 않고 노드 슬리브 제거

- b. 벽 마운트 플레이트의 가이드 핀이 큰 열쇠 구멍에 장착될 때까지 노드 슬리브를 밀어 넣습니다. 그런 다음 벽 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.

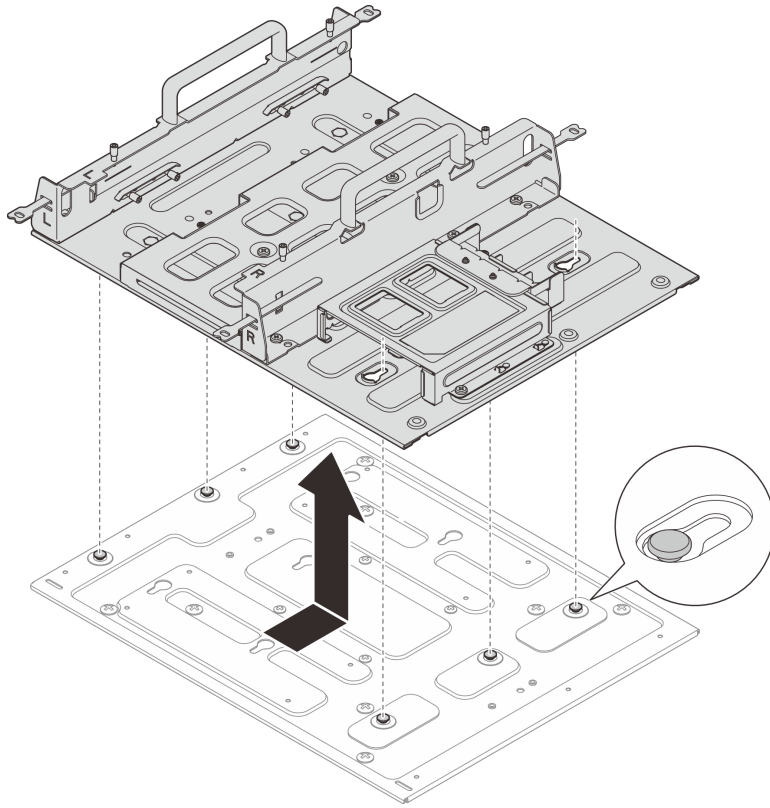


그림 30. 노드 슬리브 제거

단계 3. (선택 사항) 나사 구멍이 없는 평평한 벽에 벽 마운트 플레이트를 장착하려면 필요한 경우 벽에 12개의 나사 구멍을 뚫습니다.

- a. 벽 마운트 플레이트를 마운트 위치에 대고 누릅니다.
- b. 연필로 나사 구멍 위치를 표시합니다.
- c. 표시된 대로 12개의 나사 구멍을 뚫습니다.

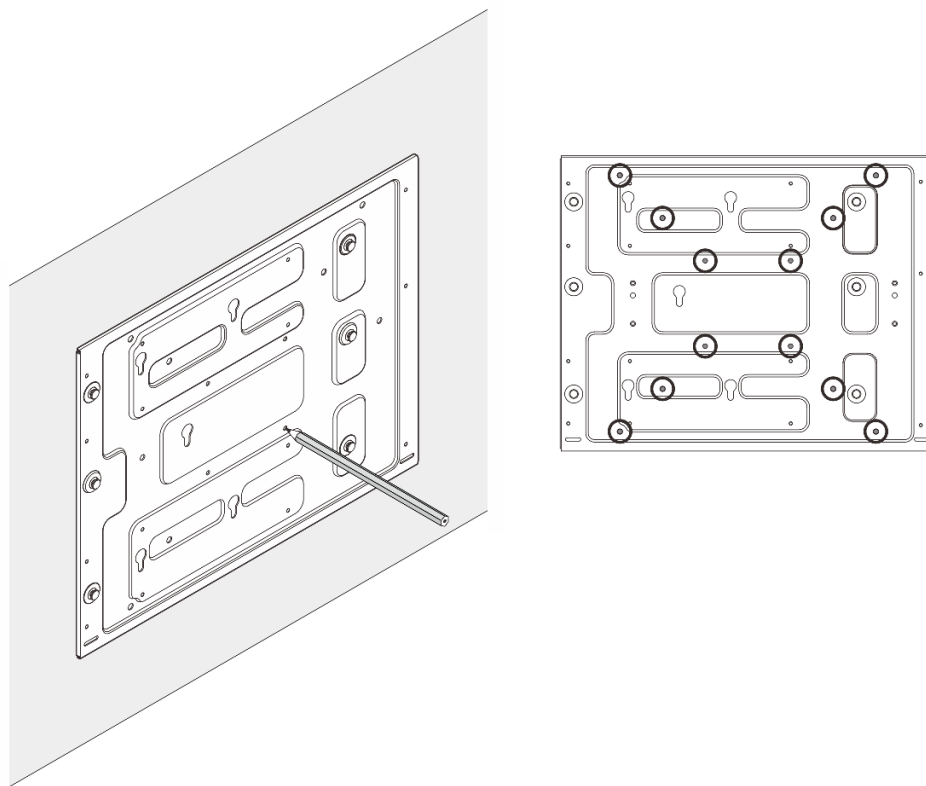


그림 31. 나사 구멍 위치

단계 4. M4 나사 4개와 M6 나사 8개를 사용하여 벽 마운트 플레이트를 벽에 고정합니다.

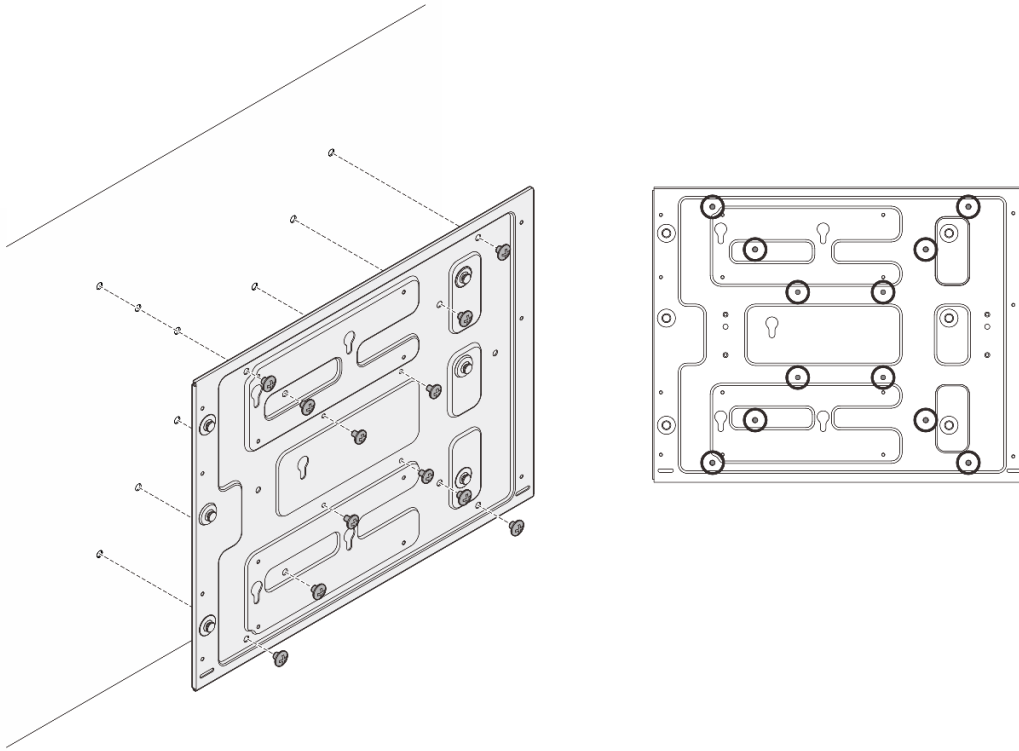


그림 32. 벽 마운트 플레이트 설치

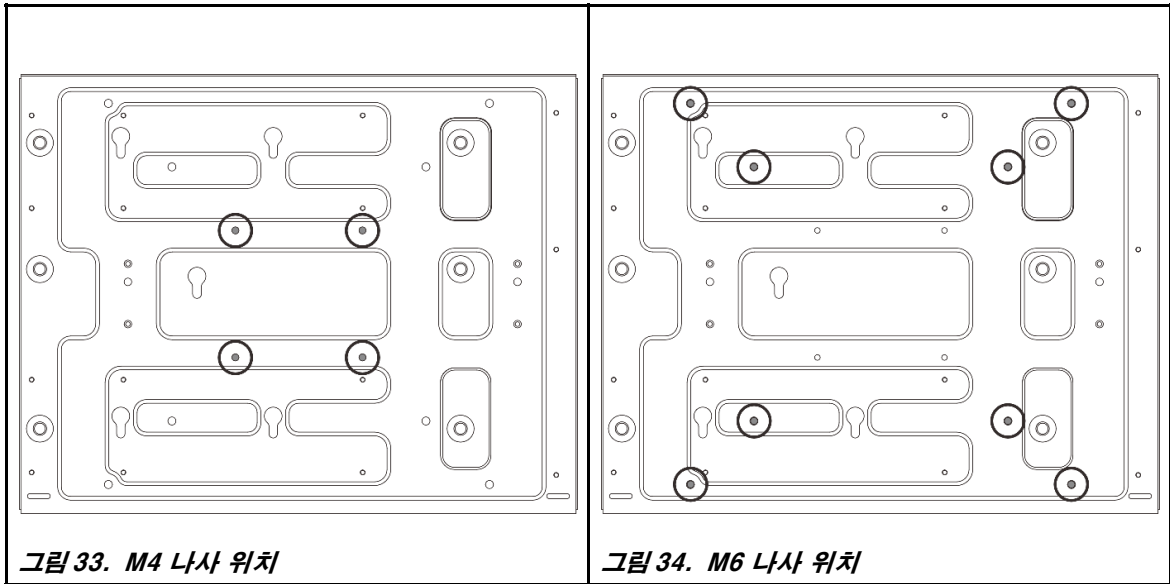


그림 33. M4 나사 위치

그림 34. M6 나사 위치

단계 5. 벽 마운트 플레이트에 노드 슬리브를 설치합니다.

- a. 노드 슬리브를 벽 마운트 플레이트의 가이드 핀에 맞춥니다.
- b. 노드 슬리브를 벽 마운트 판 쪽으로 내린 다음 가이드 핀이 열쇠 구멍의 작은 구멍에 장착 될 때까지 노드 슬리브를 밀습니다.

참고: 노드 슬리브 홀더 앞면에는 사용자의 왼손과 오른손을 나타내는 "L" 및 "R" 로고가 표시되어 있습니다(노드 앞면에서 볼 때). 그림과 같이 올바른 방향으로 노드 슬리브를 설치해야 합니다.

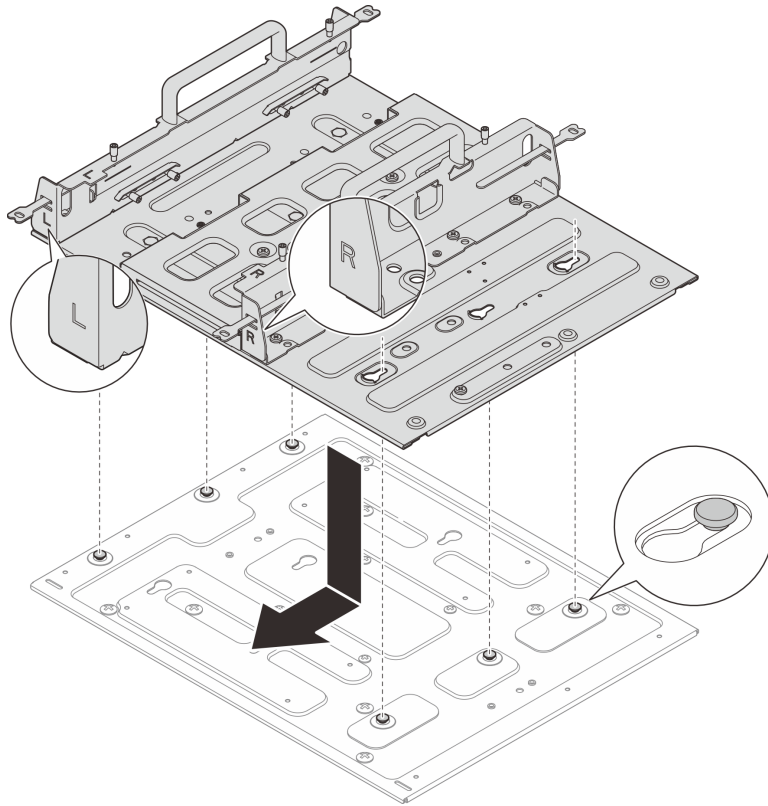


그림 35. 노드 슬리브 설치

- c. 11개의 나사로 노드 슬리브를 고정합니다.

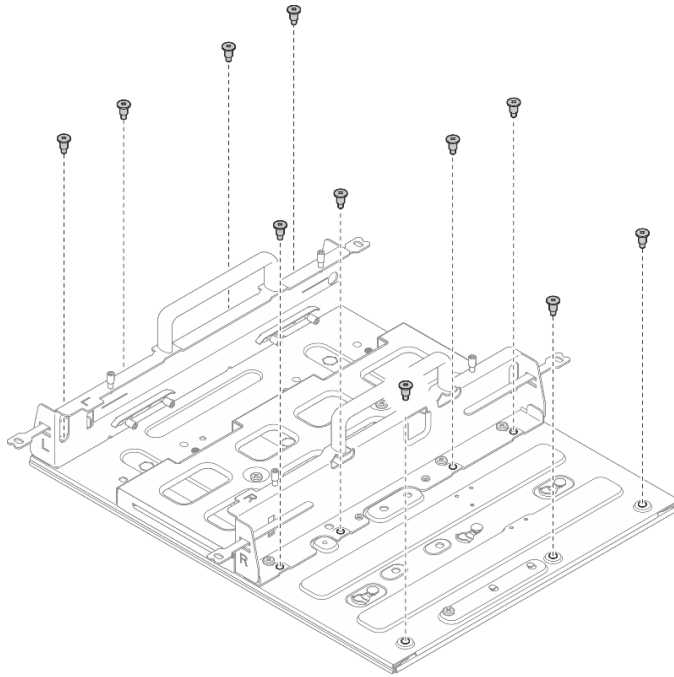


그림 36. 확장 키트를 사용해 노드 슬리브 설치

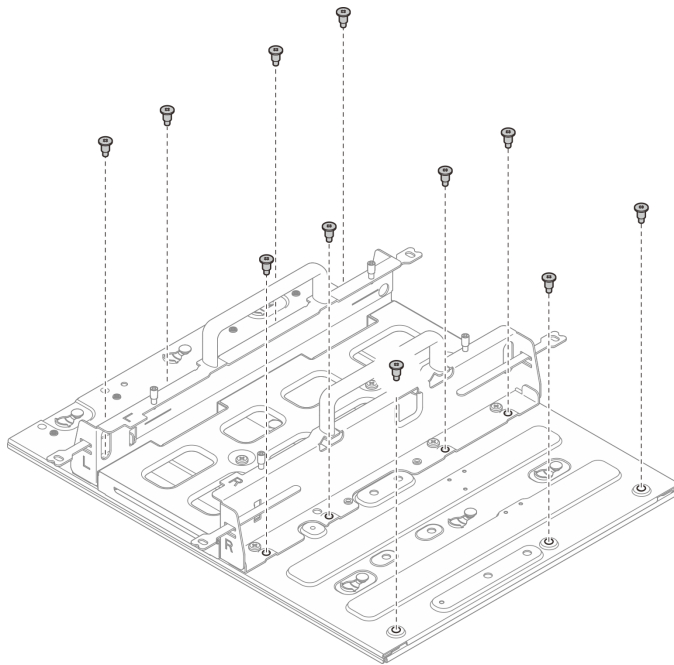


그림 37. 확장 키트를 사용하지 않고 노드 슬리브 설치

노드 슬리브에 노드 설치

절차

단계 1. 노드 슬리브에 노드를 설치하십시오.

- a. ① 노드를 노드 슬리브에 정렬시킨 다음, 노드가 멈출 때까지 노드 슬리브에 노드를 삽입하여 밀어 넣습니다.
- b. ② 노드 슬리브의 측면에 있는 나비 나사 4개를 조이십시오.

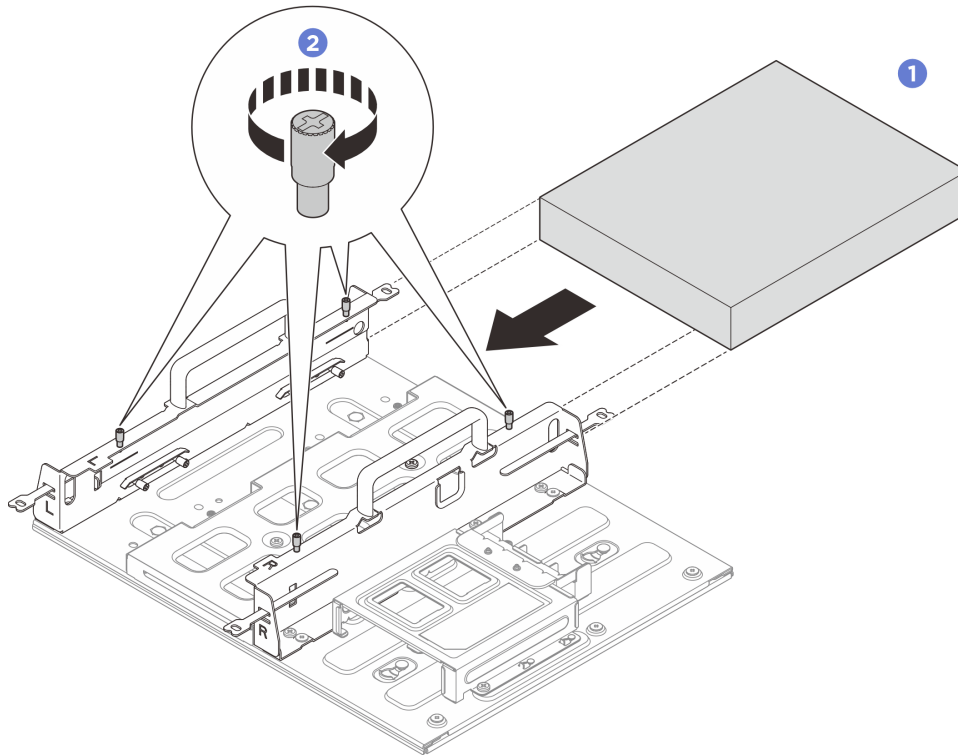


그림 38. 노드 슬리브에 노드 설치

완료한 후

- 전원 어댑터 및 전원 어댑터 케이스를 설치하십시오. "전원 어댑터 설치(벽/천장/DIN 레일 마운트)" 57페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

DIN 레일 구성

이 섹션의 지침에 따라 DIN 레일 구성을 제거 및 설치하십시오.

DIN 레일에서 노드 제거

이 섹션의 지침에 따라 DIN 레일에서 노드를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 설치/제거 절차를 진행하려면 노드 앞에 500mm의 여유 공간을 확보하십시오.

노드 슬리브에서 노드 제거 절차

- 단계 1. 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

- 단계 2. 노드 슬리브에서 노드를 제거하십시오.

- a. ① 노드 슬리브의 측면에 있는 나비 나사 4개를 풀어 주십시오.
- b. ② 노드 슬리브 밖으로 노드를 미십시오.

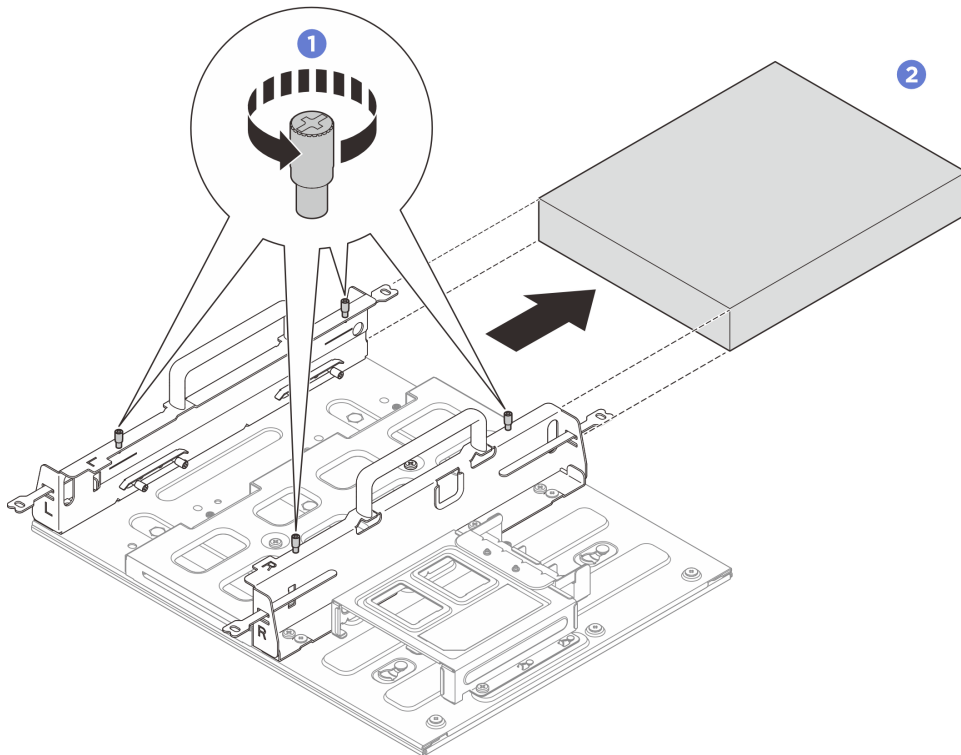


그림 39. 노드 슬리브에서 노드 제거

DIN 레일에서 노드 슬리브 어셈블리 제거 절차

- 단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 슬리브에서 노드를 제거하십시오. "[노드 슬리브에서 노드 제거](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 전원 어댑터 케이스에서 전원 어댑터를 제거하십시오. "[전원 어댑터 제거\(벽/천장/DIN 레일 마운트\)](#)" 54페이지의 1단계와 2단계를 참조하십시오.

- 단계 2. DIN 레일 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.
- 노드 슬리브를 고정하는 나사 12개를 제거하십시오.

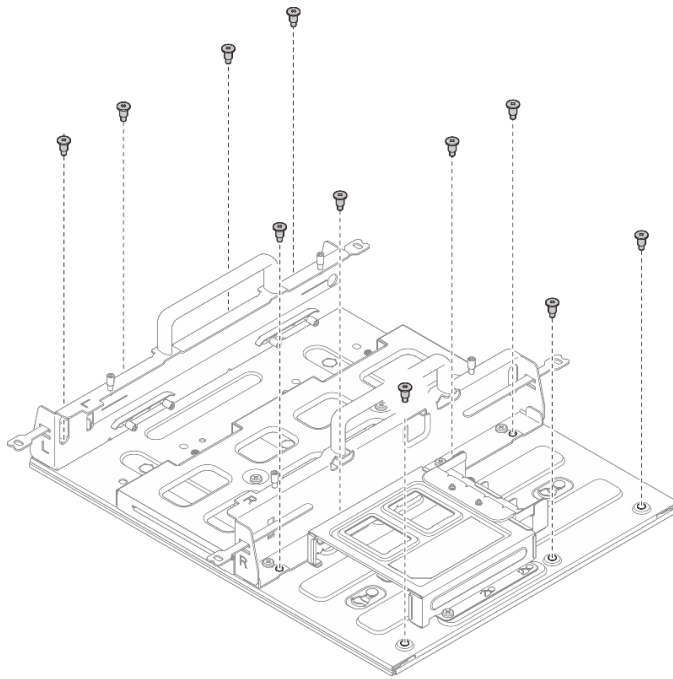


그림 40. 확장 키트를 사용해 노드 슬리브 제거

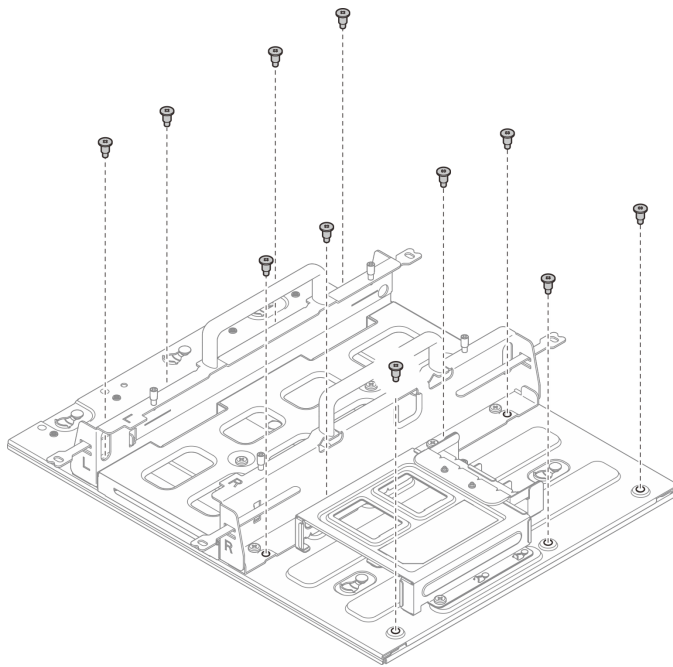


그림 41. 확장 키트를 사용하지 않고 노드 슬리브 제거

- DIN 레일 마운트 플레이트의 가이드 핀이 큰 열쇠 구멍에 장착될 때까지 노드 슬리브를 밀어 넣습니다. 그런 다음 DIN 레일 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.

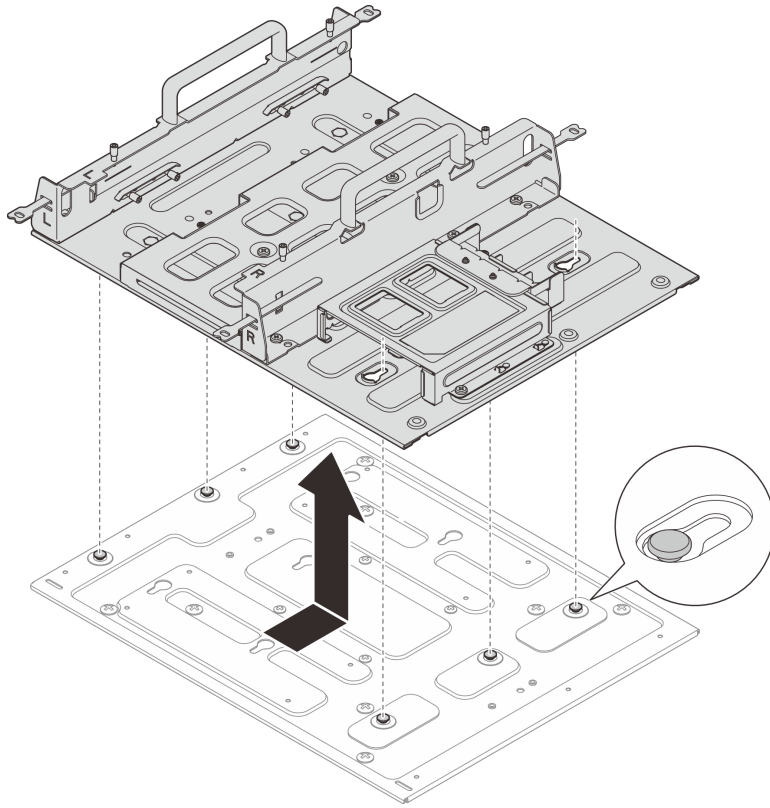


그림 42. 노드 슬리브 제거

단계 3. DIN 레일에서 DIN 레일 마운트 플레이트를 제거합니다.

- a. ❶ DIN 레일 마운트 플레이트 앞면에 있는 M3.5 나사 2개를 풉니다.
- b. ❷ DIN 레일 클립의 상단이 레일에서 분리될 때까지 DIN 레일 마운트 플레이트를 약간 위쪽으로 들어 올립니다.
- c. ❸ DIN 레일 마운트 플레이트를 바깥쪽으로 돌려 레일에서 제거합니다.

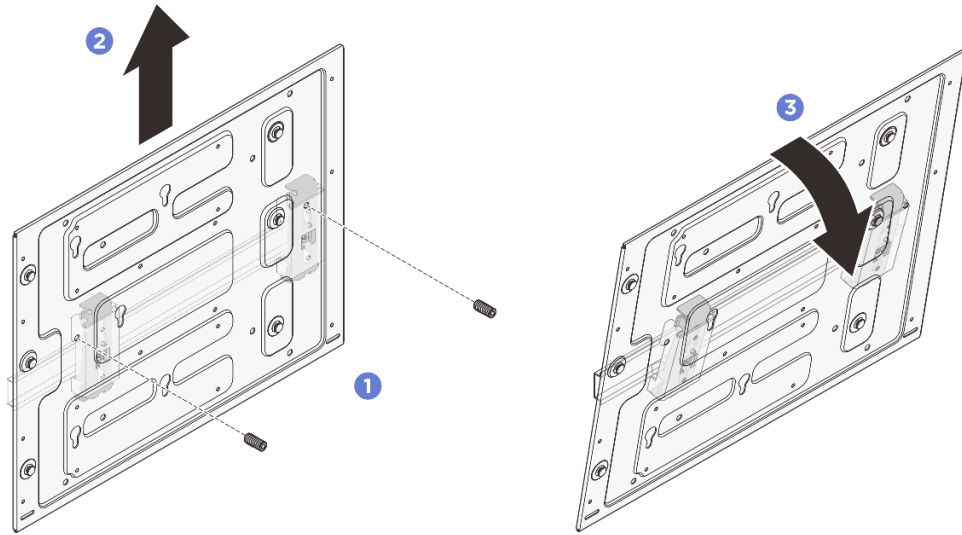


그림 43. DIN 레일 마운트 플레이트 제거

단계 4. 2개의 DIN 레일 클립을 고정하는 4개의 나사를 풀니다. 그런 다음 노드 슬리브에서 클립을 제거합니다.

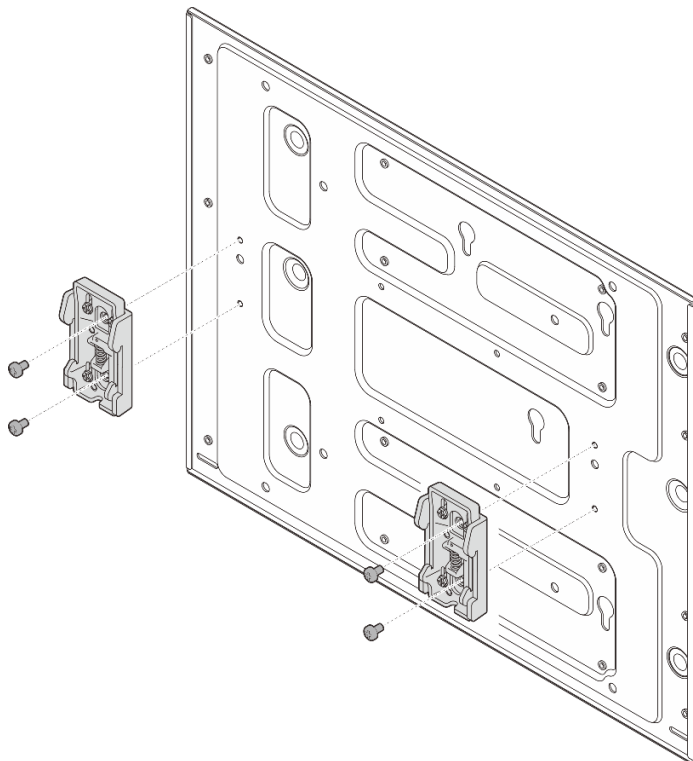


그림 44. DIN 레일 클립 제거

DIN 레일에 노드 설치

이 섹션의 지침에 따라 DIN 레일에 노드를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치/제거 절차를 진행하려면 노드 앞에 500mm의 여유 공간을 확보하십시오.

참고: 노드 슬리브가 DIN 레일에 이미 설치되어 있는 경우 "노드 슬리브에 노드 설치" 47페이지부터 시작하십시오.

DIN 레일에 노드 슬리브 어셈블리 설치 절차

- 단계 1. DIN 레일 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.
- a. 노드 슬리브를 고정하는 나사 12개를 제거하십시오.

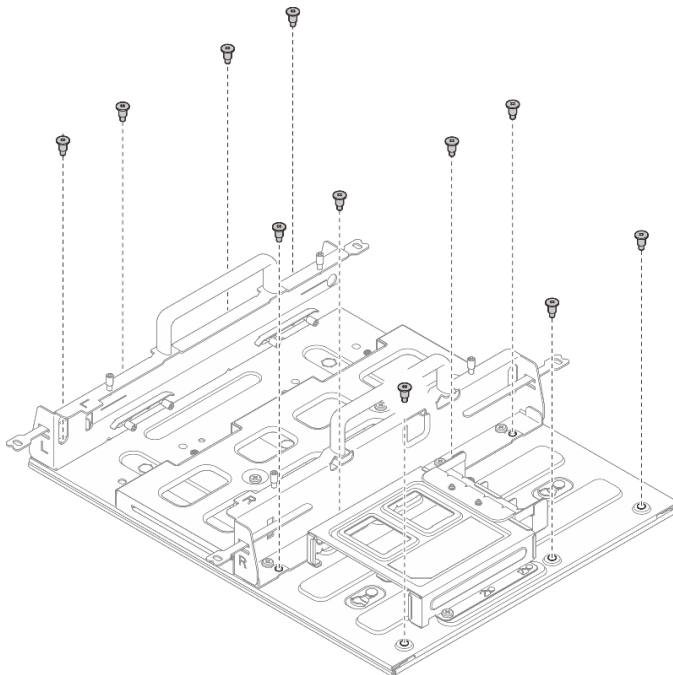


그림 45. 확장 키트를 사용해 노드 슬리브 제거

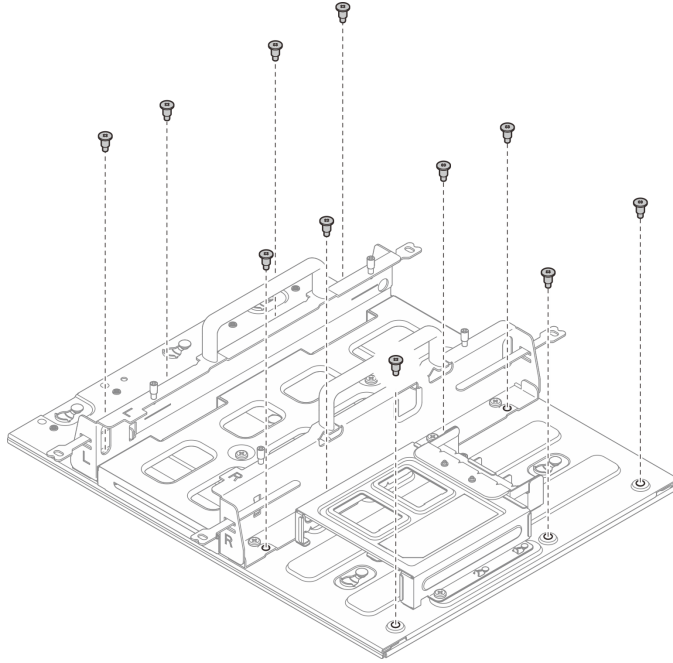


그림 46. 확장 키트를 사용하지 않고 노드 슬리브 제거

- b. DIN 레일 마운트 플레이트의 가이드 핀이 큰 열쇠 구멍에 장착될 때까지 노드 슬리브를 밀어 넣습니다. 그런 다음 DIN 레일 마운트 플레이트에서 노드 슬리브를 제거합니다.

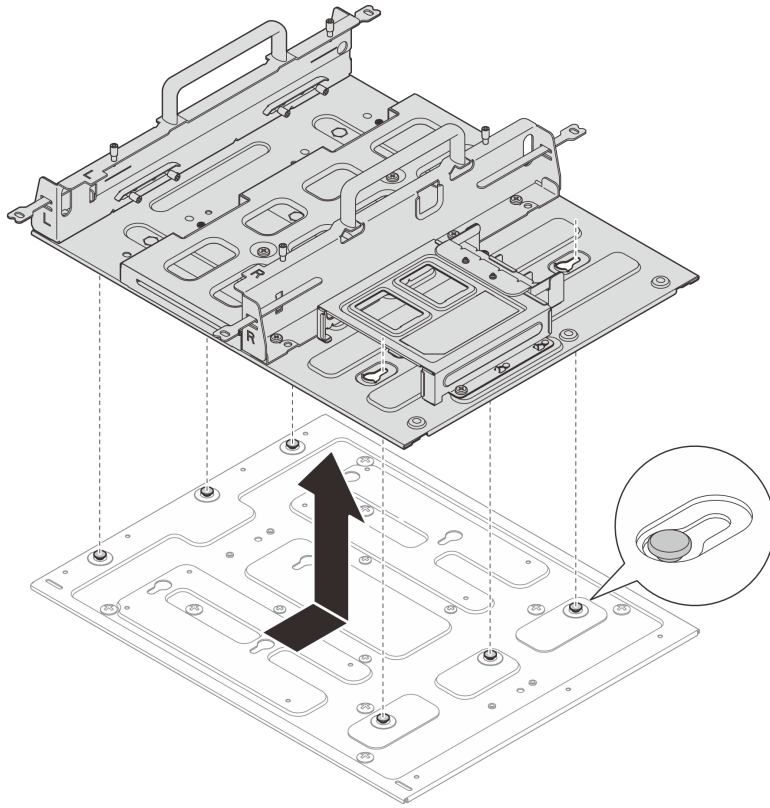


그림 47. 노드 슬리브 제거

단계 2. 클립당 나사를 2개씩 사용하여 DIN 레일 클립을 DIN 레일 마운트 플레이트에 고정합니다.

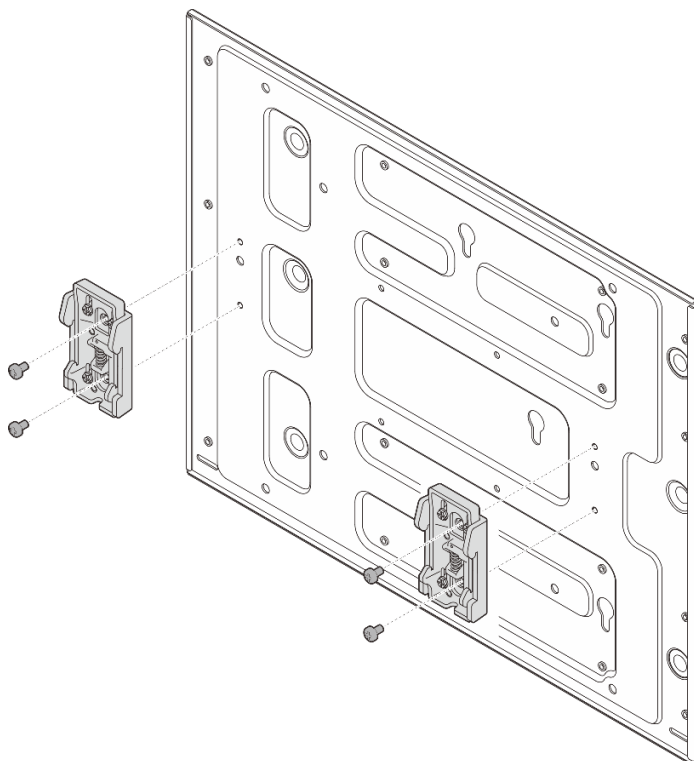


그림 48. DIN 레일 클립 설치

단계 3. DIN 레일 마운트 플레이트를 DIN 레일에 장착합니다.

- a. ❶ DIN 레일 클립의 윗면을 일정한 각도로 레일에 고정하십시오.
- b. ❷ DIN 레일 마운트 플레이트를 DIN 레일 쪽으로 돌리고 DIN 레일 클립이 단단히 고정되었는지 확인합니다.
- c. ❸ M3.5 나사 2개를 조여 DIN 레일 마운트 플레이트를 완전히 고정합니다.

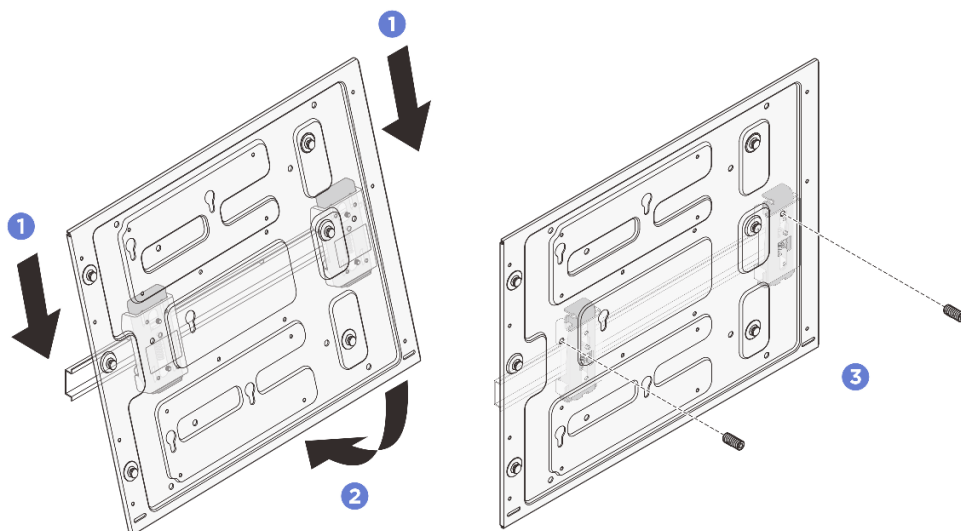


그림 49. DIN 레일 마운트 플레이트 설치

단계 4. DIN 레일 마운트 플레이트에 노드 슬리브를 설치합니다.

- a. 노드 슬리브를 DIN 레일 마운트 플레이트의 가이드 핀에 맞춥니다.
- b. 노드 슬리브를 DIN 레일 마운트 플레이트로 내립니다. 가이드 핀이 열쇠 구멍의 작은 구멍에 장착될 때까지 노드 슬리브를 밀니다.

참고: 노드 슬리브 홀더 앞면에는 사용자의 왼손과 오른손을 나타내는 "L" 및 "R" 로고가 표시되어 있습니다(노드 앞면에서 볼 때). 그림과 같이 올바른 방향으로 노드 슬리브를 설치해야 합니다.

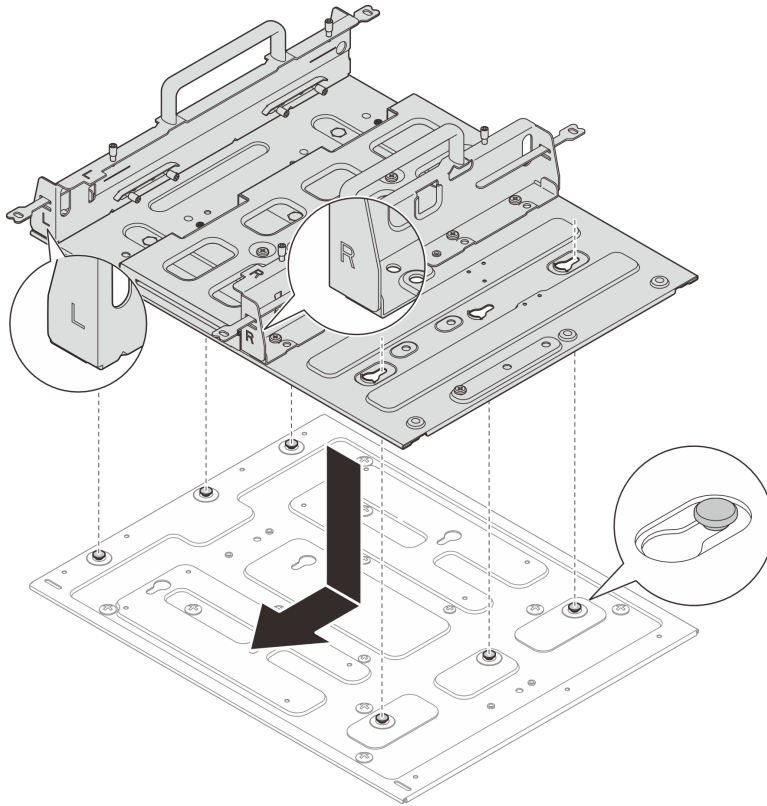


그림 50. 노드 슬리브 설치

- c. 11개의 나사로 노드 슬리브를 고정합니다.

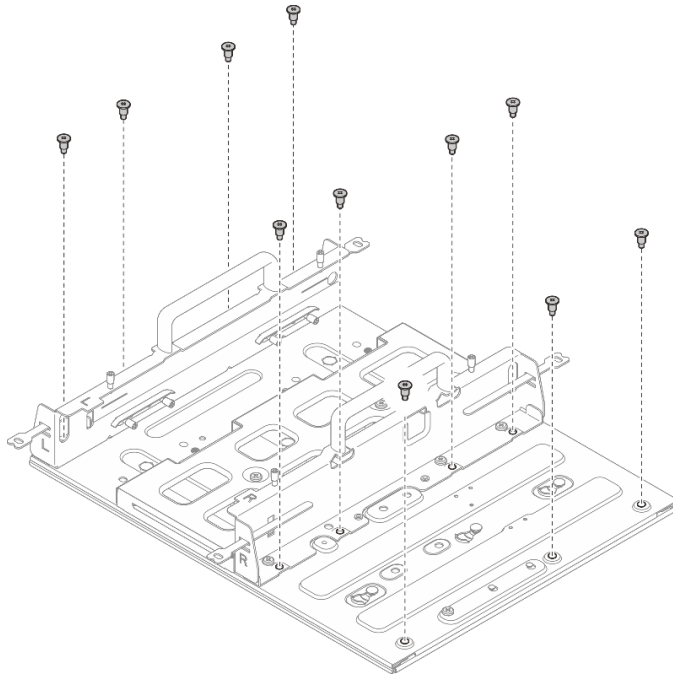


그림 51. 확장 키트를 사용해 노드 슬리브 설치

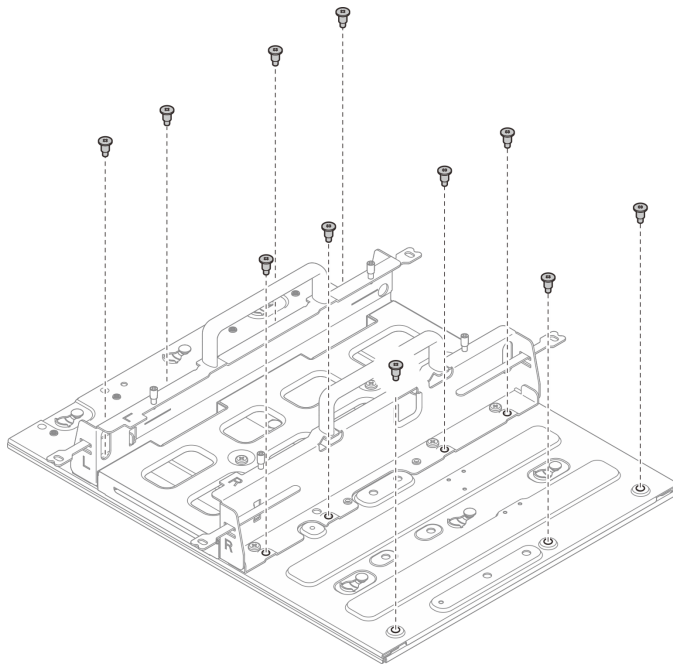


그림 52. 확장 키트를 사용하지 않고 노드 슬리브 설치

노드 슬리브에 노드 설치

절차

단계 1. 노드 슬리브에 노드를 설치하십시오.

- a. ① 노드를 노드 슬리브에 정렬시킨 다음, 노드가 멈출 때까지 노드 슬리브에 노드를 삽입하여 밀어 넣습니다.
- b. ② 노드 슬리브의 측면에 있는 나비 나사 4개를 조이십시오.

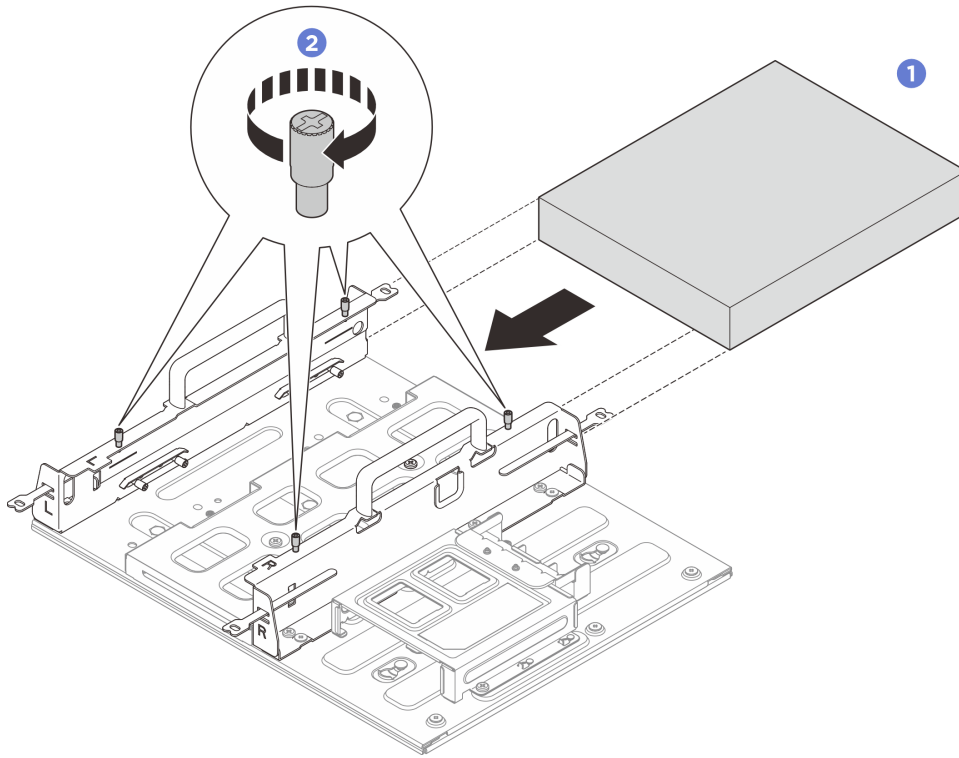


그림 53. 노드 슬리브에 노드 설치

완료한 후

- 전원 어댑터 및 전원 어댑터 케이스를 설치하십시오. "전원 어댑터 설치(벽/천장/DIN 레일 마운트)" 57페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

고무 발 교체

이 섹션의 지침에 따라 고무 발을 제거 및 설치하십시오.

고무 발 제거

이 섹션의 지침에 따라 고무 발을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 노드의 밑면이 위를 향하게 합니다..

단계 2. 고무 발을 당겨 제거합니다.

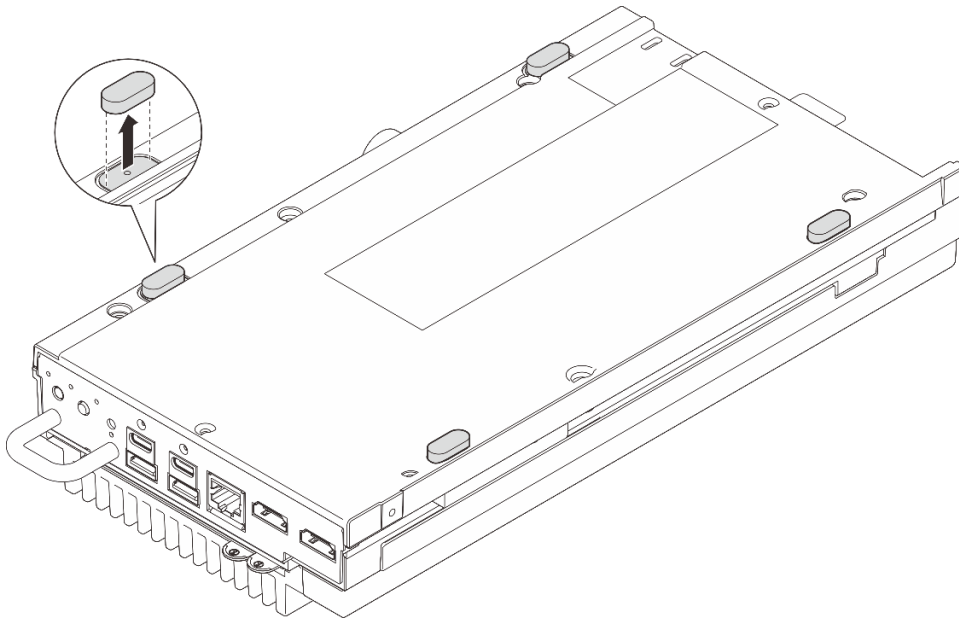


그림 54. 노드에서 고무 발 제거

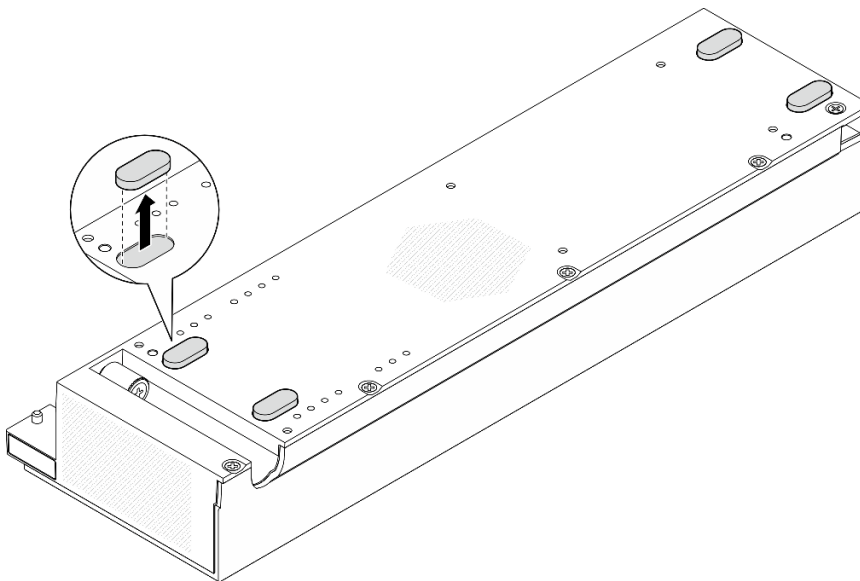


그림 55. PCIe 확장 키트에서 고무 발 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[고무 발 장착](#)" 50페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

고무 발 장착

이 섹션의 지침에 따라 고무 발을 장착하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

- 단계 1. 노드의 밑면이 위를 향하게 합니다.
- 단계 2. 고무 발의 필름을 제거합니다.
- 단계 3. 표시된 대로 노드 또는 PCIe 확장 키트에 고무 발을 붙이십시오.

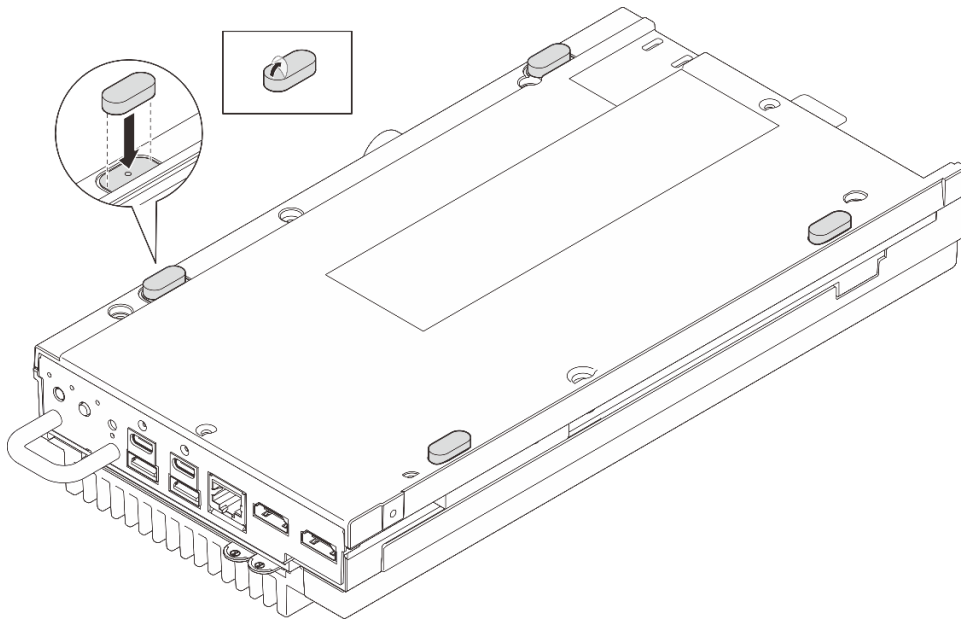


그림 56. 노드에 고무 발 설치

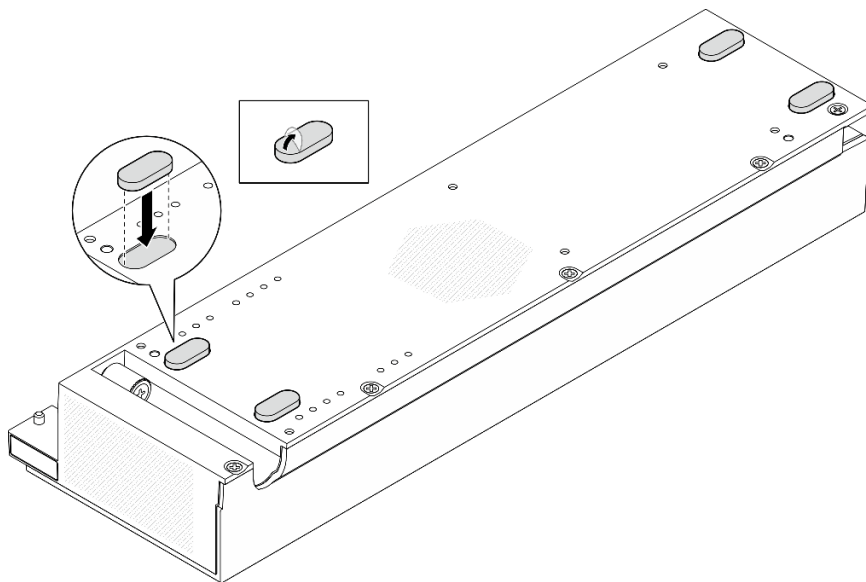


그림 57. PCIe 확장 키트에 고무 발 설치

완료한 후

부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 어댑터 교체

이 섹션의 지침에 따라 전원 어댑터를 제거 및 설치하십시오.

전원 어댑터 제거(데스크톱 마운트)

이 섹션의 지침에 따라 전원 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보


S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 서버에서 전원 어댑터를 분리하십시오.

- a. ① 일자 드라이버를 사용하여 전원 케이블을 잠그는 나사를 풀니다.
- b. ② 전원 케이블을 서버에서 분리하여 전원 어댑터를 제거합니다.

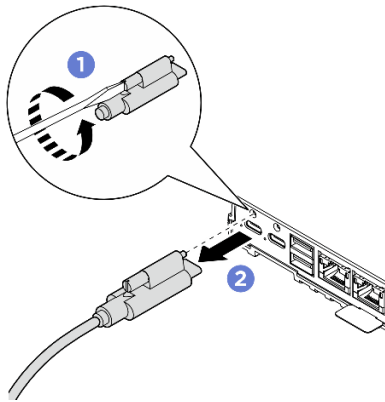


그림 58. 전원 어댑터 분리

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "전원 어댑터 설치(데스크톱 마운트)" 52페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 어댑터 설치(데스크톱 마운트)

이 섹션의 지침에 따라 전원 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

- S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다.

또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

• S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

경고:

노드에 대한 전원 어댑터는 브랜드, 전력 등급, 전력량 또는 효율 수준이 동일해야 합니다.

서버 및 데이터 스토리지 제품(ErP lot 9)에 대한 에코디자인 요구 사항을 정립하는 2020년 3월 1일 위원회 규정(EU) 2019/424에 따라 요구됩니다.

ThinkEdge 140W 230V/115V 외부 전원 공급 장치		
정보 공개	값 및 정밀도	단위
제조업체 이름	Lenovo	-
모델 식별자	어댑터	-
입력 전압	100-240	V
입력 AC 주파수	50-60	Hz
출력 전압	28.0	V
출력 전류	5.0	A
출력 전원	140.0	W
평균 활성 효율	- FSP: 91.0 / 91.0 - Delta: 92.1 / 91.6	%
저부하 효율(10%)	- FSP: 88.5 / 87.5 - Delta: 77.4 / 77.4	%
무부하 전원 소모량	- FSP: 0.065 / 0.08 - Delta: 0.078 / 0.047	W

절차

참고: ThinkEdge SE100 노드는 140W 전원 어댑터만 지원합니다. 전원 어댑터를 하나만 설치하려면 전원 커넥터 1에 전원 어댑터를 연결하는 것이 좋습니다.

단계 1. 노드에 전원 케이블을 연결합니다.

1. 나사 구멍을 맞추고 노드에 전원 케이블을 설치합니다.

- b. ② 나사를 조이고 전원 케이블이 단단히 잠겨 있는지 확인합니다.

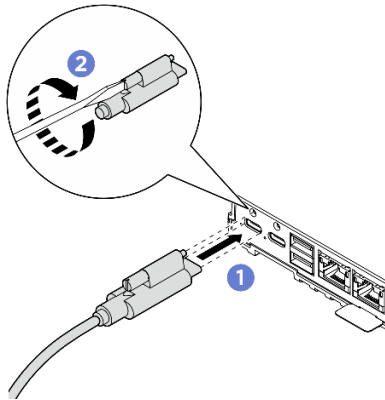


그림 59. 전원 케이블 설치

완료한 후

1. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 어댑터 제거(벽/천장/DIN 레일 마운트)

이 섹션의 지침에 따라 전원 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" [11 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 전원 케이블을 제거하십시오.

- ① 일자 드라이버를 사용하여 전원 케이블을 잠그는 나사를 풀니다.
- ② 노드에서 전원 케이블을 분리합니다.

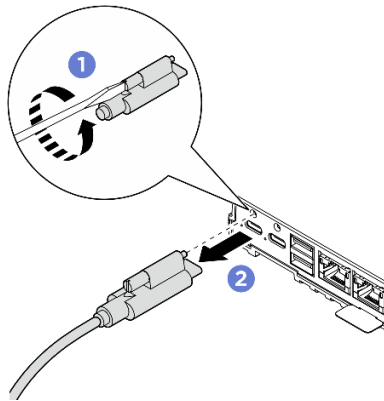


그림 60. 전원 케이블 제거

단계 2. 전원 어댑터를 제거하십시오.

- ① 나비 나사 2개를 조인 다음, 전원 어댑터 브래킷을 들어 올려 전원 어댑터 케이스에서 제거하십시오.
- ② 전원 어댑터를 전원 어댑터 케이스에서 밀어 내십시오.

참고: 아래 정보를 사용하여 전원 어댑터 슬롯 번호 지정을 찾으십시오.

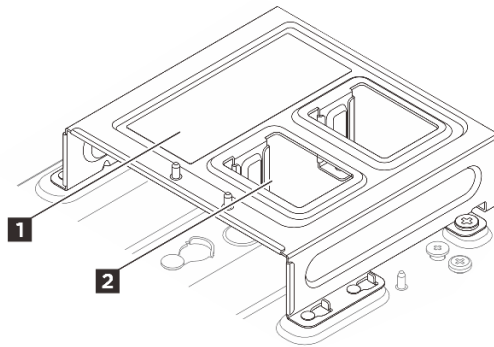


그림 61. 전원 어댑터 슬롯 번호 지정

1 전원 어댑터 슬롯 1

1 전원 어댑터 슬롯 2

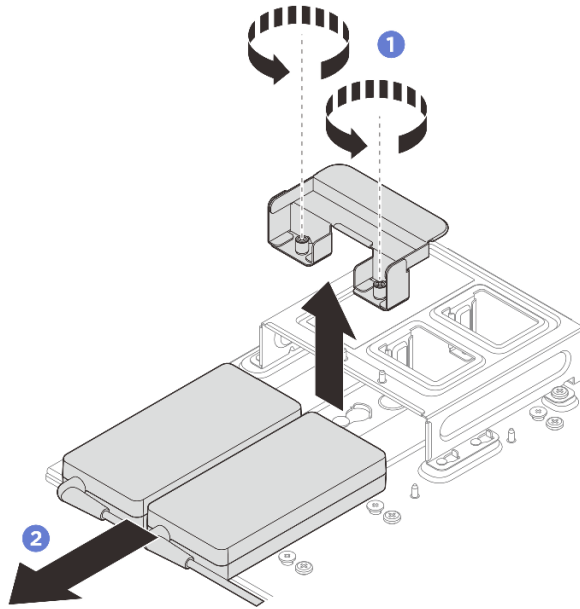


그림 62. 전원 어댑터 제거

단계 3. 해당하는 경우 전원 어댑터 케이스를 제거하십시오.

- a. ③ 양쪽에 있는 나사 2개를 풀니다.
- b. ④ 가이드 핀이 큰 열쇠 구멍에 장착될 때까지 전원 어댑터 케이스를 미십시오. 그런 다음 전원 어댑터 케이스를 들어 올려 제거하십시오.

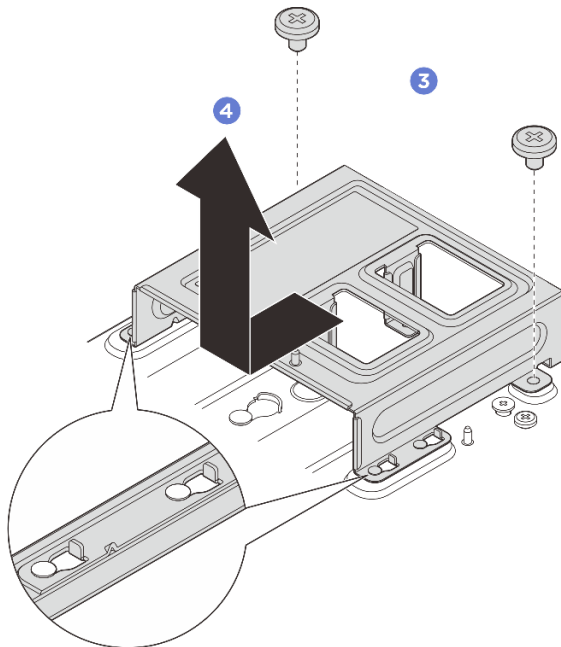


그림 63. 전원 어댑터 케이스 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[전원 어댑터 설치\(벽/천장/DIN 레일 마운트\)](#)" 57페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 어댑터 설치(벽/천장/DIN 레일 마운트)

이 섹션의 지침에 따라 전원 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

- [S002](#)



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

- [S035](#)



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

경고:

노드에 대한 전원 어댑터는 브랜드, 전력 등급, 전력량 또는 효율 수준이 동일해야 합니다.

서버 및 데이터 스토리지 제품(ErP lot 9)에 대한 에코디자인 요구 사항을 정립하는 2020년 3월 1일 위원회 규정(EU) 2019/424에 따라 요구됩니다.

ThinkEdge 140W 230V/115V 외부 전원 공급 장치		
정보 공개	값 및 정밀도	단위
제조업체 이름	Lenovo	-
모델 식별자	어댑터	-
입력 전압	100-240	V
입력 AC 주파수	50-60	Hz

ThinkEdge 140W 230V/115V 외부 전원 공급 장치		
출력 전압	28.0	V
출력 전류	5.0	A
출력 전원	140.0	W
평균 활성 효율	- FSP: 91.0 / 91.0 - Delta: 92.1 / 91.6	%
저부하 효율(10%)	- FSP: 88.5 / 87.5 - Delta: 77.4 / 77.4	%
무부하 전원 소모량	- FSP: 0.065 / 0.08 - Delta: 0.078 / 0.047	W

단계 1. 해당하는 경우 전원 어댑터 케이스를 설치하십시오.

- a. ❶ 전원 어댑터 브래킷을 노드 슬리브에 정렬시키고 노드 슬리브의 가이드 핀이 큰 열쇠 구멍에 장착될 때까지 전원 어댑터 브래킷을 살짝 밀어주십시오.
- b. ❷ 양쪽에 있는 나사 2개를 조여 전원 어댑터 브래킷을 고정합니다.

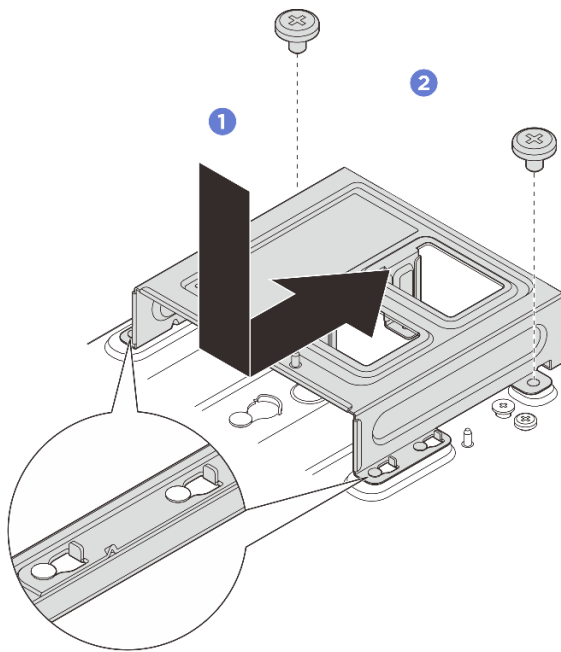


그림 64. 전원 어댑터 브래킷 설치

단계 2. 전원 어댑터를 설치하십시오.

- a. ❸ 전원 어댑터를 전원 어댑터 케이스에 맞춘 다음, 전원 어댑터를 제자리에 밀어 넣으십시오.
- b. ❹ 탭의 나사 슬롯 2개를 전원 어댑터 케이스에 정렬시킨 다음, 나비 나사 2개를 완전히 조여 탭을 고정하십시오.

참고: 아래 정보를 사용하여 전원 어댑터 슬롯 번호 지정을 찾으십시오. 설치할 전원 어댑터가 하나만 있는 경우 먼저 전원 어댑터를 슬롯 1에 설치하십시오.

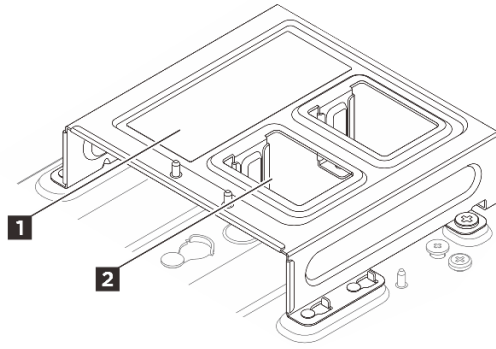


그림 65. 전원 어댑터 슬롯 번호 지정

1 전원 어댑터 슬롯 1

1 전원 어댑터 슬롯 2

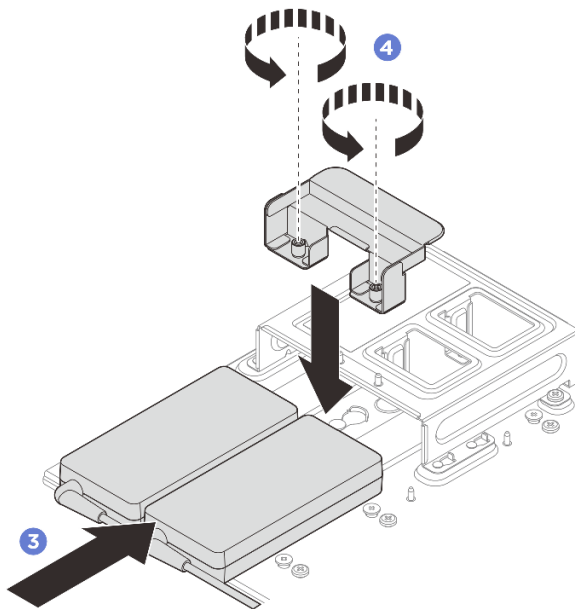


그림 66. 전원 어댑터 설치

단계 3. 노드에 전원 케이블을 연결합니다.

- a. 1 나사 구멍을 맞추고 노드에 전원 케이블을 설치합니다.
- b. 2 나사를 조이고 전원 케이블이 단단히 잠겨 있는지 확인합니다.

참고: 전원 어댑터 1은 전원 커넥터 1에, 전원 어댑터 2는 전원 커넥터 2에 연결해야 합니다.

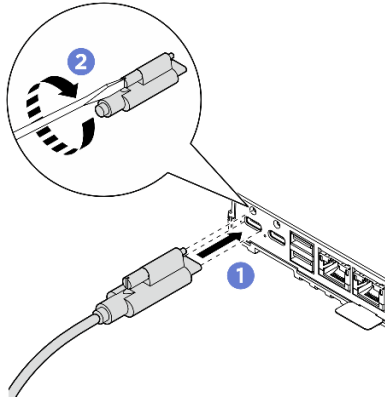


그림 67. 전원 케이블 연결

전원 어댑터 제거(랙 마운트)

이 섹션의 지침에 따라 엔클로저에서 전원 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "랙에서 노드 제거" 12페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 중간 윗면 덮개를 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/remove_encl_middle_cover의 내용을 참조하십시오.
- 뒷면 윗면 덮개를 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/remove_encl_rear_cover의 내용을 참조하십시오.
- 공기 조절 장치를 제거하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/remove_air_baffle_encl의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 크로스바를 제거하십시오.

- ① 크로스바를 고정하는 2개의 고정 나사를 풀니다.

- b. ② 크로스바를 잡고 엔클로저에서 제거합니다.

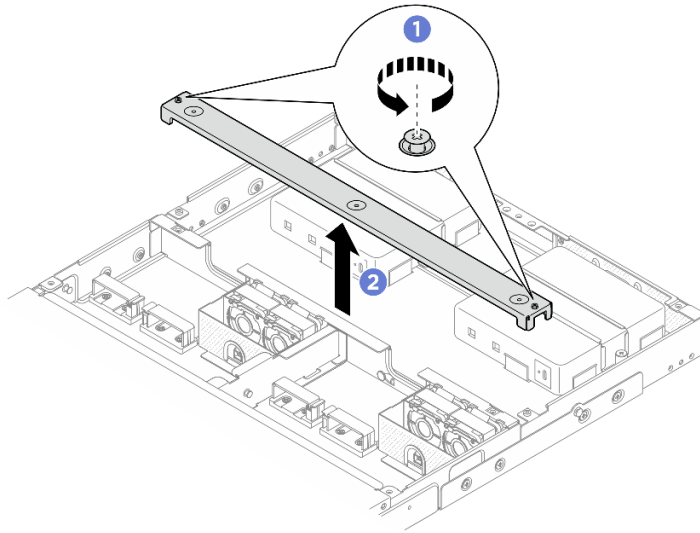


그림 68. 크로스바 제거

단계 3. 전원 케이블을 제거하십시오.

- a. ① 일자 드라이버를 사용하여 전원 케이블을 잠그는 나사를 풀니다.
b. ② 노드에서 전원 케이블을 분리합니다.

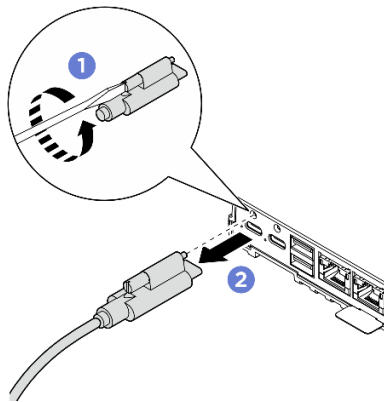


그림 69. 전원 케이블 제거

단계 4. 전원 어댑터를 제거하십시오.

- a. ① 드라이버를 사용하여 전원 어댑터 브래킷의 양쪽의 고정 나사 2개를 풀니다.
b. ② 전원 어댑터 브래킷을 엔클로저에서 들어 올립니다.
c. ③ 조심스럽게 전원 어댑터를 들어 올려 엔클로저에서 제거합니다.

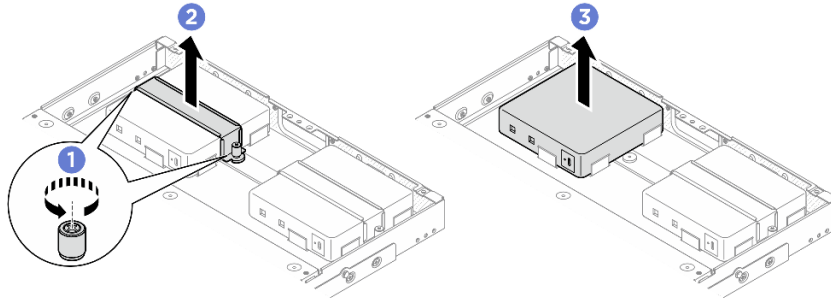


그림 70. 전원 어댑터 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[전원 어댑터 설치\(랙 마운트\)](#)" 62페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 어댑터 설치(랙 마운트)

이 섹션의 지침에 따라 엔클로저에 전원 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

- [S002](#)



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

경고:

노드에 대한 전원 어댑터는 브랜드, 전력 등급, 전력량 또는 효율 수준이 동일해야 합니다.

서버 및 데이터 스토리지 제품(ErP lot 9)에 대한 에코디자인 요구 사항을 정립하는 2020년 3월 1일 위원회 규정(EU) 2019/424에 따라 요구됩니다.

ThinkEdge 300W 230V/115V 외부 전원 공급 장치		
정보 공개	값 및 정밀도	단위
제조업체 이름	Lenovo	-
모델 식별자	어댑터	-
입력 전압	100-240	V

ThinkEdge 300W 230V/115V 외부 전원 공급 장치		
입력 AC 주파수	50-60	Hz
출력 전압	28.0	V
출력 전류	- 포트 3개: 3.57 - 포트 2개: 5.0	A
출력 전원	- 포트 3개: 300.0 - 포트 2개: 280.0	W
평균 활성 효율	- FSP: 3포트: 90.0 / 91.0 2포트: 88.5 / 89.5 - Delta: 3포트: 91.5 / 90.7 2포트: 91.8 / 91.1	%
저부하 효율(10%)	- FSP: 3포트: 78.0 / 80.0 2포트: 77.0 / 79.0 - Delta: 3포트: 78.9 / 78.3 2포트: 80.9 / 81.6	%
무부하 전원 소모량	- FSP: 0.20 / 0.28 - Delta: 0.25 / 0.16	W

절차

참고:

- 모델에 따라 엔클로저가 이 섹션의 그림과 약간 다를 수 있습니다.
- ThinkEdge SE100 1U2N 및 1U3N 엔클로저 300W 전원 어댑터만 지원됩니다.

단계 1. 전원 어댑터를 설치하십시오.

- 1 엔클로저에 전원 어댑터를 설치합니다.
- 2 전원 어댑터 브래킷이 전원 어댑터 위쪽에 오도록 내립니다.
- 3 전원 어댑터 브래킷 양쪽의 고정 나사 2개를 조여 전원 어댑터를 고정합니다.

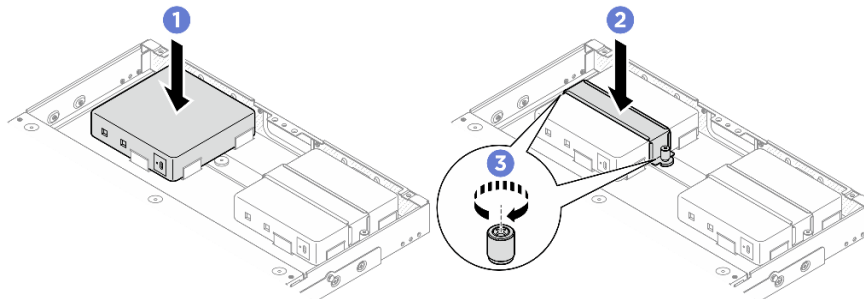


그림 71. 전원 어댑터 설치

단계 2. 노드에 전원 케이블을 연결합니다.

- a. ❶ 나사 구멍을 맞추고 노드에 전원 케이블을 설치합니다.
- b. ❷ 나사를 조이고 전원 케이블이 단단히 잠겨 있는지 확인합니다.

참고: 전원 어댑터를 노드에 연결하기 위해 1U2N 엔클로저에는 USB-C 출력 전원 케이블 2개가, 1U3N 엔클로저에는 USB-C 출력 전원 케이블 3개가 필요합니다. 1U3N 엔클로저용 전원 어댑터에 추가 전원 케이블을 연결합니다. 케이블 배선에 대한 자세한 사항은 https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/se100_enclosure_internal_cable_routing_guide.pdf의 내용을 참조하십시오.

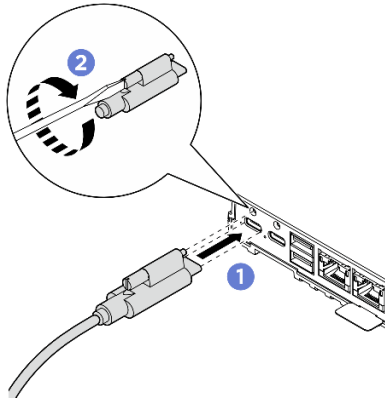


그림 72. 전원 케이블 설치

단계 3. 크로스바를 설치하십시오.

- a. ❶ 크로스바를 엔클로저의 나사 구멍에 맞춘 다음, 크로스바가 엔클로저 위쪽에 오도록 내립니다. 모든 케이블이 크로스바 아래에 올바르게 배선되었는지 확인합니다.
- b. ❷ 2개의 고정 나사를 조여 크로스바를 고정합니다.

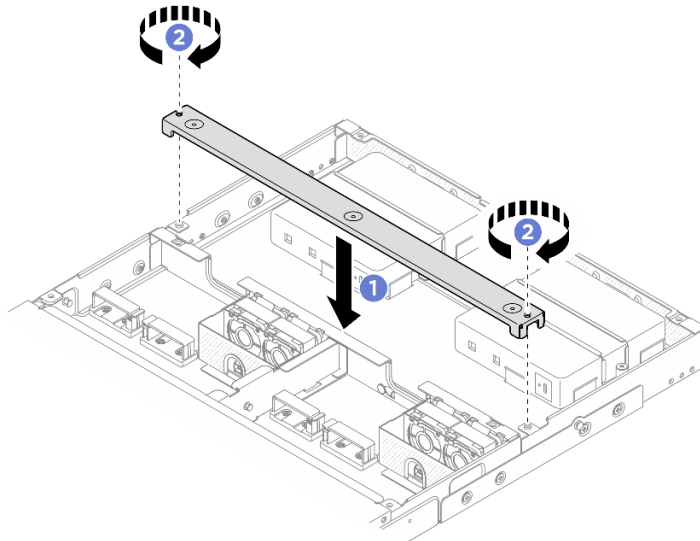


그림 73. 크로스바 설치

완료한 후

1. 공기 조절 장치를 설치하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/install_air_baffle_encl의 내용을 참조하십시오.
2. 뒤쪽 윗면 덮개를 설치하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/install_encl_rear_cover의 내용을 참조하십시오.
3. 중간 윗면 덮개를 설치하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/install_encl_middle_cover의 내용을 참조하십시오.
4. 랙에 엔클로저를 다시 설치합니다. "랙 마운트 구성" 12페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

노드의 구성 요소 교체

이 섹션의 지침에 따라 노드 구성 요소를 제거 및 설치하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 교체

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리(CR2032)를 제거 및 설치하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 제거

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리(CR2032)를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

**경고:**

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

CMOS 배터리를 교체할 때 다음을 고려하십시오.

- Lenovo는 사용자의 안전을 염두에 두고 이 제품을 설계했습니다. 발생 가능한 위험을 방지하기 위해서는 리튬 배터리를 알맞게 취급해야 합니다. 배터리를 교체하는 동안 이 항목의 지침을 따르십시오.
- CMOS 배터리는 동일한 유형(CR2032)의 다른 장치로 교체해야 합니다.
- 고온 작동 환경의 경우에는 대신 CR2032HR을 사용하는 것이 좋습니다.
- 교체가 완료되면 서버를 재구성하고 시스템 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.
- CMOS 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- d. 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 113페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 시스템 보드에서 배터리 소켓을 찾으십시오.

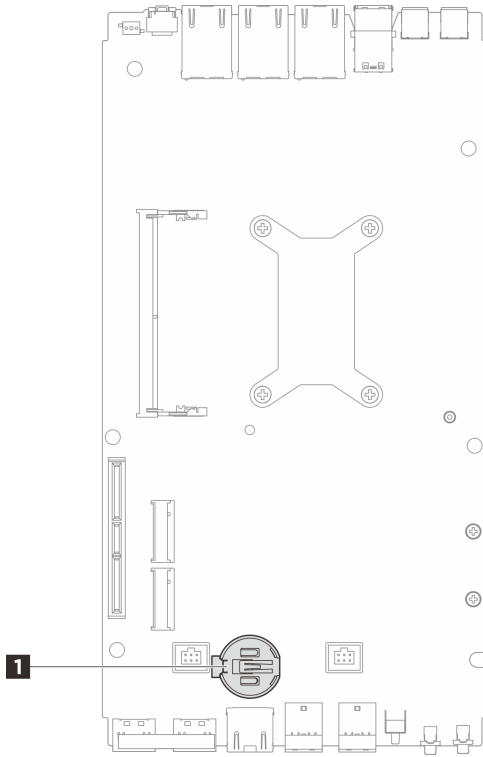


그림 74. CMOS 배터리 위치

1 CMOS 배터리 위치

참고: CMOS 배터리가 교체되면 시스템이 시스템 잠금 모드로 전환되며 이를 활성화하거나 잠금 해제해야 합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 *시스템 활성화*를 참조하십시오.

단계 3. CMOS 배터리를 제거하십시오.

- a. ① 그림과 같이 CMOS 배터리 측면의 너브를 부드럽게 누릅니다.
- b. ② 시트에서 배터리를 돌려서 제거하십시오.

주의:

- CMOS 배터리에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 시스템 보드의 소켓이 손상되어 시스템 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
- CMOS 배터리가 교체되면 시스템이 시스템 잠금 모드로 전환되며 이를 활성화하거나 잠금 해제해야 합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 *시스템 활성화*를 참조하십시오.

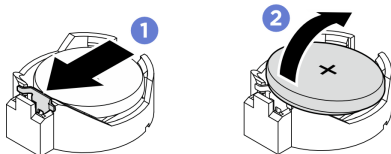


그림 75. CMOS 배터리 제거

완료한 후

1. CMOS 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

2. 교체 장치를 설치하십시오. "[CMOS 배터리\(CR2032\) 설치](#)" 68페이지의 내용을 참조하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 설치

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리(CR2032)를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

S005



경고:

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

CMOS 배터리를 교체할 때 다음을 고려하십시오.

- Lenovo는 사용자의 안전을 염두에 두고 이 제품을 설계했습니다. 발생 가능한 위험을 방지하기 위해서는 리튬 배터리를 알맞게 취급해야 합니다. 배터리를 교체하는 동안 이 항목의 지침을 따르십시오.
- CMOS 배터리는 동일한 유형(CR2032)의 다른 장치로 교체해야 합니다.

- 고온 작동 환경의 경우에는 대신 CR2032HR을 사용하는 것이 좋습니다.
- 교체가 완료되면 서버를 재구성하고 시스템 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.
- CMOS 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 잠재적인 손상을 방지하려면 CMOS 배터리가 금속 표면에 절대 닿지 않도록 하십시오.
- 이 절차를 수행하기 전에 모든 서버 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

절차

단계 1. CMOS 배터리와 함께 제공되는 모든 특수 취급 및 설치 지시사항을 수행하십시오.

단계 2. 시스템 보드에서 배터리 소켓을 찾으십시오.

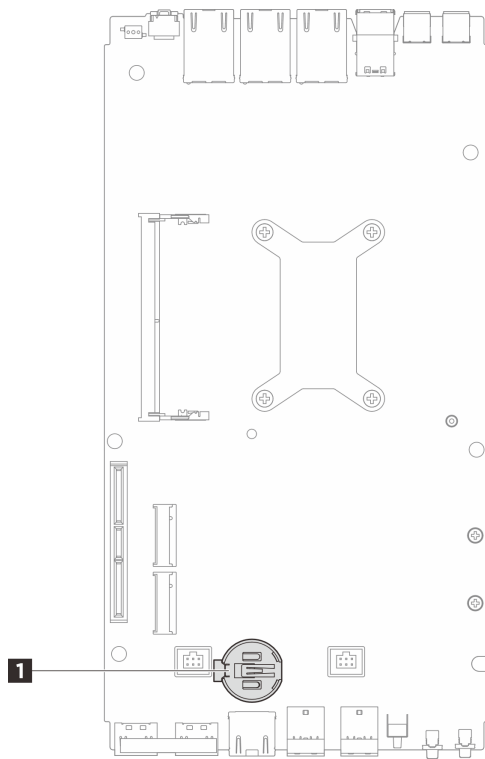


그림 76. CMOS 배터리 위치

1 CMOS 배터리 위치

참고: CMOS 배터리가 교체되면 시스템이 시스템 잠금 모드로 전환되며 이를 활성화하거나 잠금 해제해야 합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 *시스템 활성화*를 참조하십시오.

단계 3. CMOS 배터리를 설치하십시오.

- 1 양극(+) 기호가 위로 향하게 하여 CMOS 배터리를 소켓 위에 놓으십시오.
- 2 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 배터리를 누르십시오.

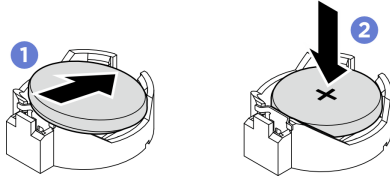


그림 77. CMOS 배터리 설치

완료한 후

1. 윗면 덮개를 설치하십시오. "[윗면 덮개 설치](#)" 117페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 필터를 설치합니다. "[확장 필터 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.
6. CMOS 배터리가 교체되면 시스템이 시스템 잠금 모드로 전환되며 이를 활성화하거나 잠금 해제해야 합니다. [사용 설명서](#) 또는 [시스템 구성 설명서](#)의 [시스템 활성화](#)를 참조하십시오.
7. 서버의 전원을 켜고 날짜, 시간 및 모든 암호를 재설정하십시오.

확장 필터 교체

이 섹션의 지침에 따라 확장 필터를 제거 및 설치하십시오.

확장 필터 제거

이 섹션의 지침에 따라 확장 필터를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 확장 필터를 제거하십시오.

- a. ① 확장 필터를 노드에 고정하는 나사 2개를 푸십시오.
- b. ② 확장 필터의 가장자리를 조심스럽게 잡고 노드에서 이를 제거하십시오.

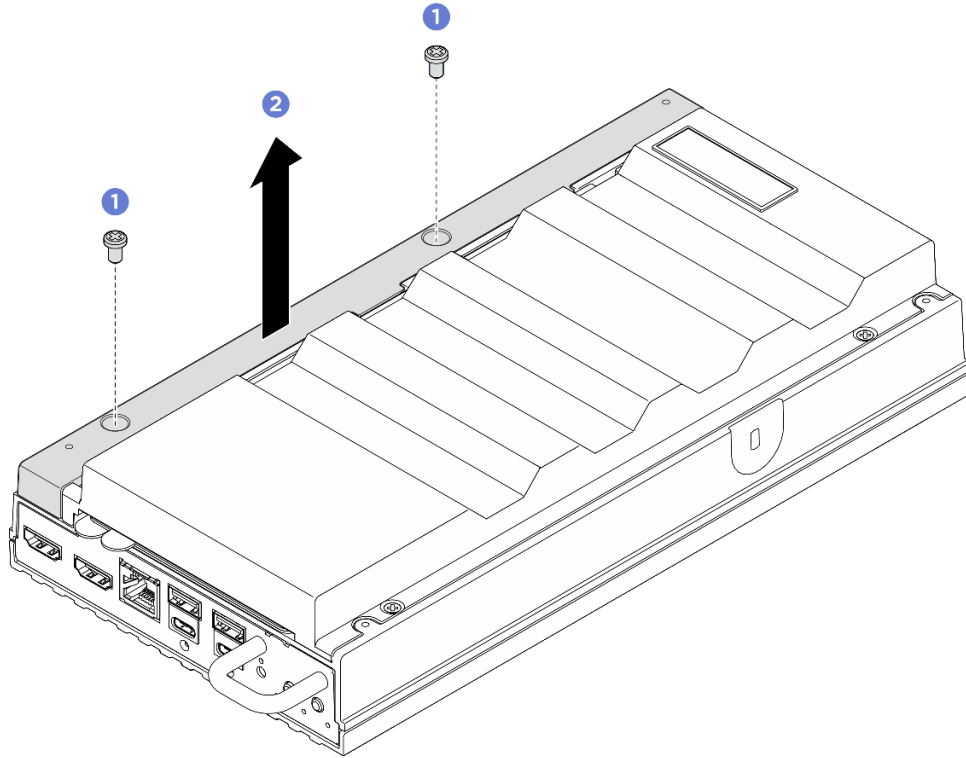


그림 78. 확장 필터 제거

완료한 후

- 교체 장치 또는 확장 키트를 빈 슬롯에 설치하십시오.
 - 교체 장치를 설치하십시오. "확장 필터 설치" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 확장 키트를 설치하십시오. "확장 키트 설치" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

확장 필터 설치

이 섹션의 지침에 따라 확장 필터를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 확장 키트가 설치되어 있는 경우 제거하십시오. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 확장 필터 슬롯을 정렬 핀에 맞추고 확장 필터를 노드로 내리십시오.

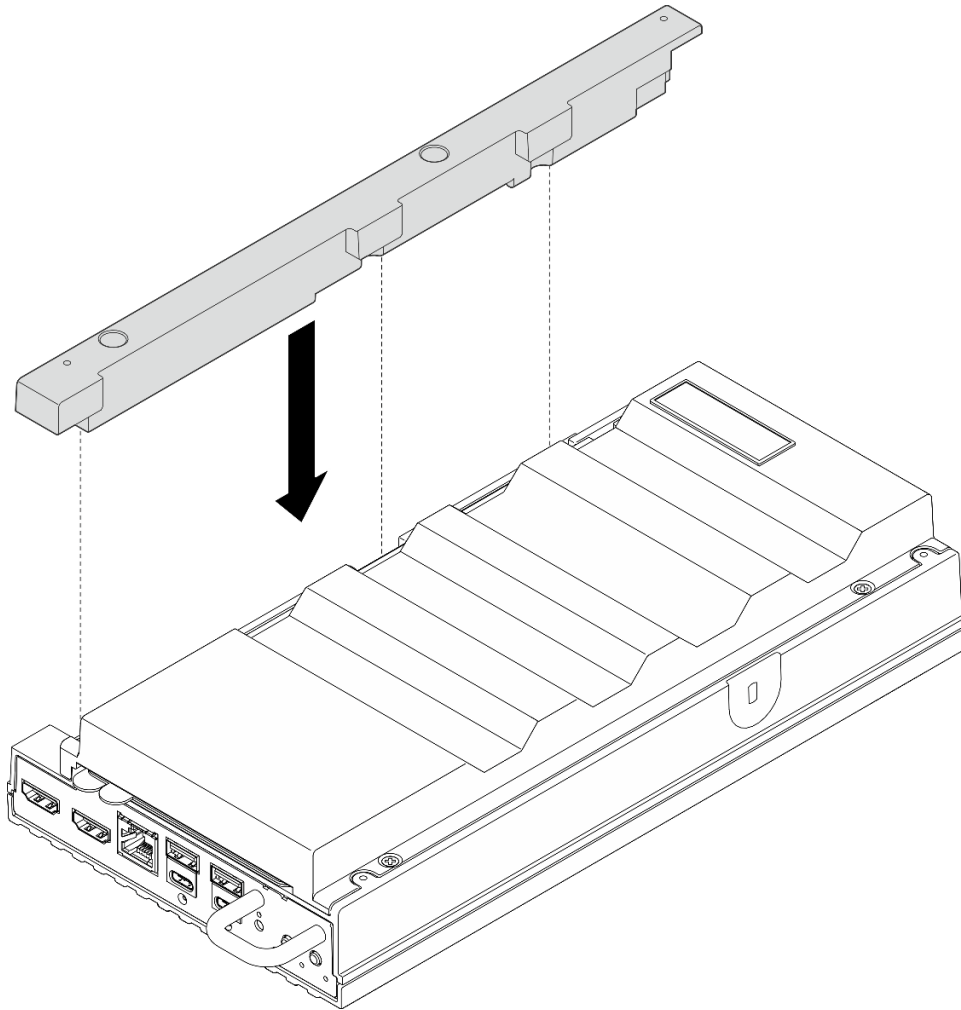


그림 79. 확장 필러 설치

단계 3. 나사 2개를 조여 확장 필러를 노드에 고정하십시오.

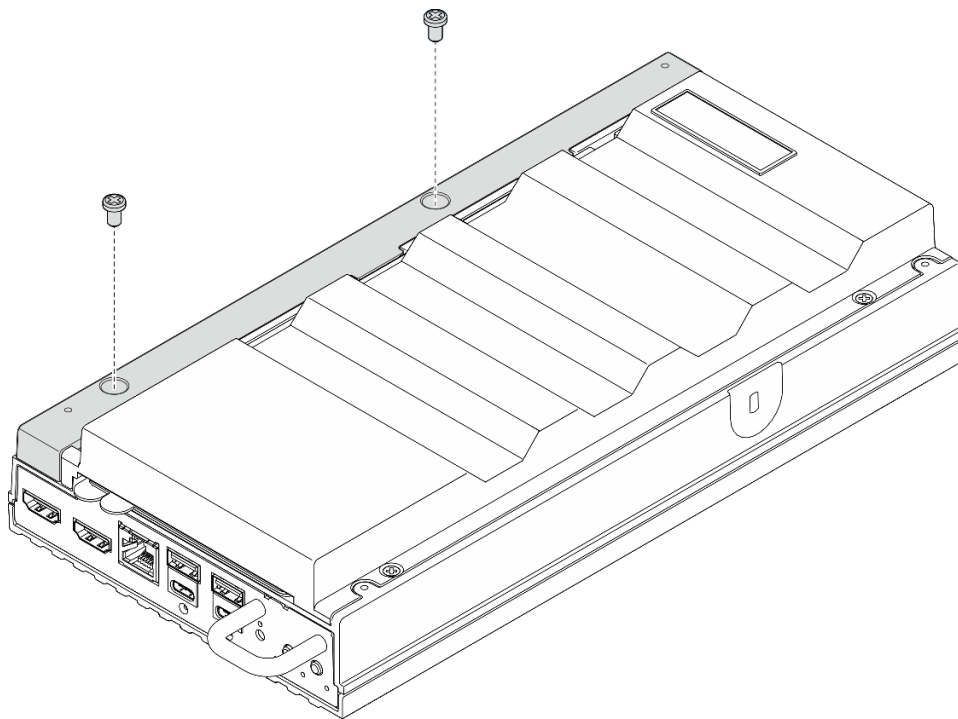


그림 80. 나사 설치

완료한 후

- 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

팬 브리지 케이블 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 팬 브리지 케이블을 제거 및 설치하십시오.

팬 브리지 케이블 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬 브리지 케이블을 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- d. 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 113페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 제거할 팬 브리지 케이블을 찾습니다. 자세한 정보는 "시스템 보드 커넥터" 189페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. 팬 브리지 케이블 덮개를 제거합니다.

- a. ① Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.
- b. ② 팬 브리지 케이블 덮개를 고정하는 나사 2개를 제거한 다음, 노드에서 팬 브리지 케이블 덮개를 들어 올려 제거합니다.

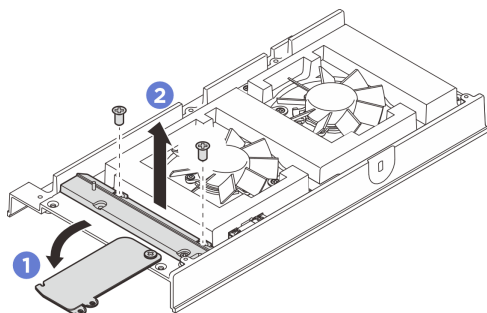


그림 81. 팬 브리지 케이블 덮개 제거

단계 4. 팬 모듈에서 팬 브리지 케이블의 연결을 해제하십시오.

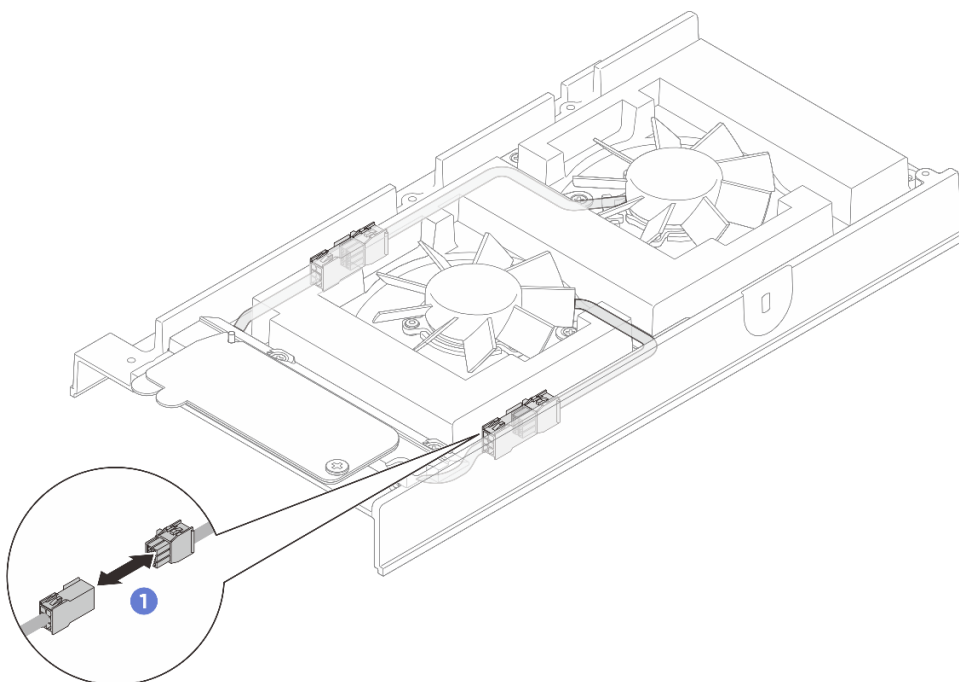


그림 82. 팬 브리지 케이블 분리

단계 5. 노드 앞면에서 볼 때 팬 브리지 케이블을 왼쪽으로 밀어낸 다음, 노드에서 팬 브리지 케이블을 당겨 제거합니다.

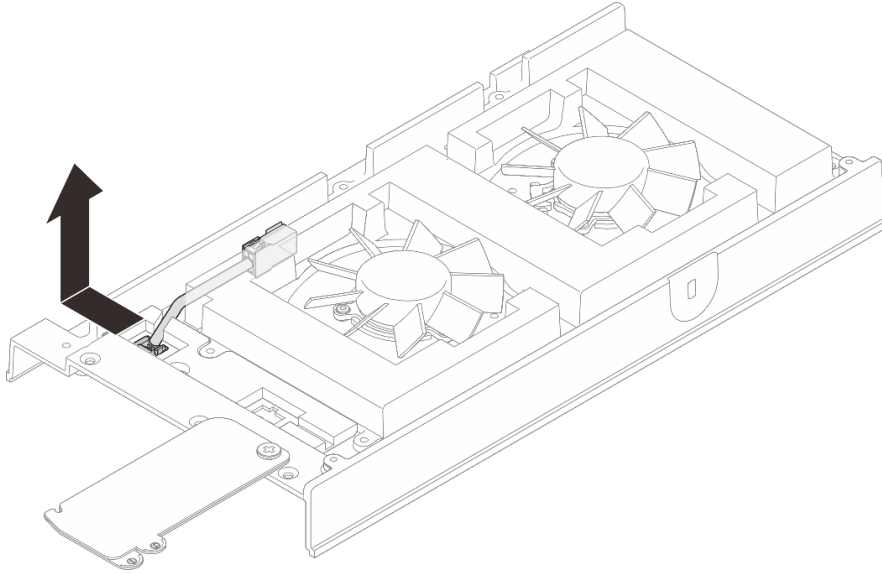


그림 83. 팬 브리지 케이블 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[팬 브리지 케이블 설치](#)" 76페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

팬 브리지 케이블 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬 브리지 케이블을 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

- 단계 1. 설치할 팬 브리지 케이블을 찾으십시오. 자세한 정보는 "시스템 보드 커넥터" 189페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 노드에 팬 브리지 케이블을 설치하십시오.
 - a. 팬 브리지 케이블을 노드의 커넥터 구멍에 맞춰 정렬하십시오.
 - b. 팬 브리지 케이블을 커넥터 구멍에 삽입한 다음, 제자리에 잠길 때까지 팬 브리지 케이블을 오른쪽(노드 앞면 기준)으로 미십시오.

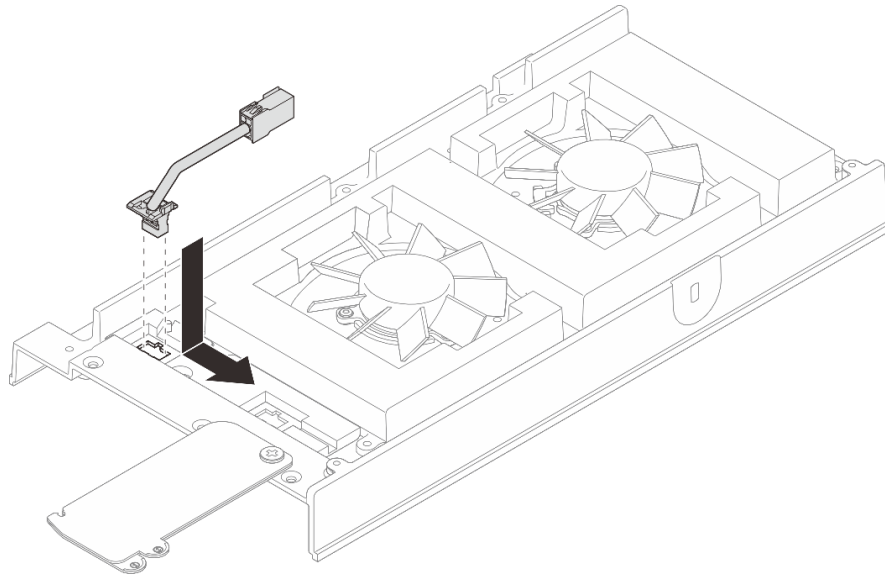


그림 84. 팬 브리지 케이블 설치

- 단계 3. 노드의 미리 절단된 슬롯을 통해 케이블을 배선하십시오.

참고: 팬 케이블에 레이블이 부착되어 있습니다. 레이블을 케이블 전체에 감싸면 더 쉽게 케이블을 배선할 수 있습니다.

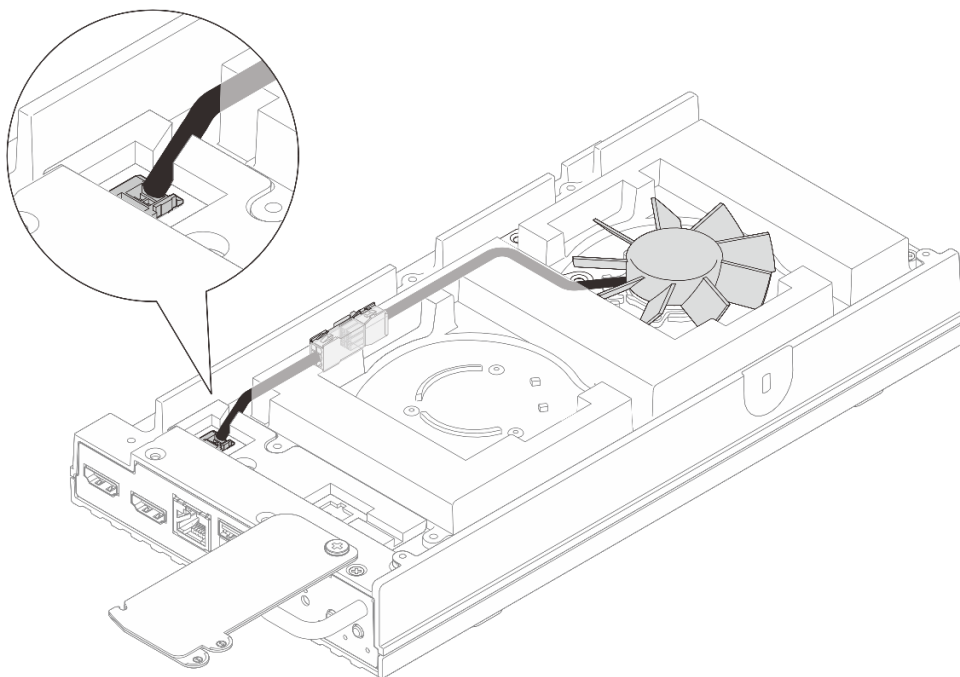


그림 85. 팬 커넥터 1의 케이블 배선

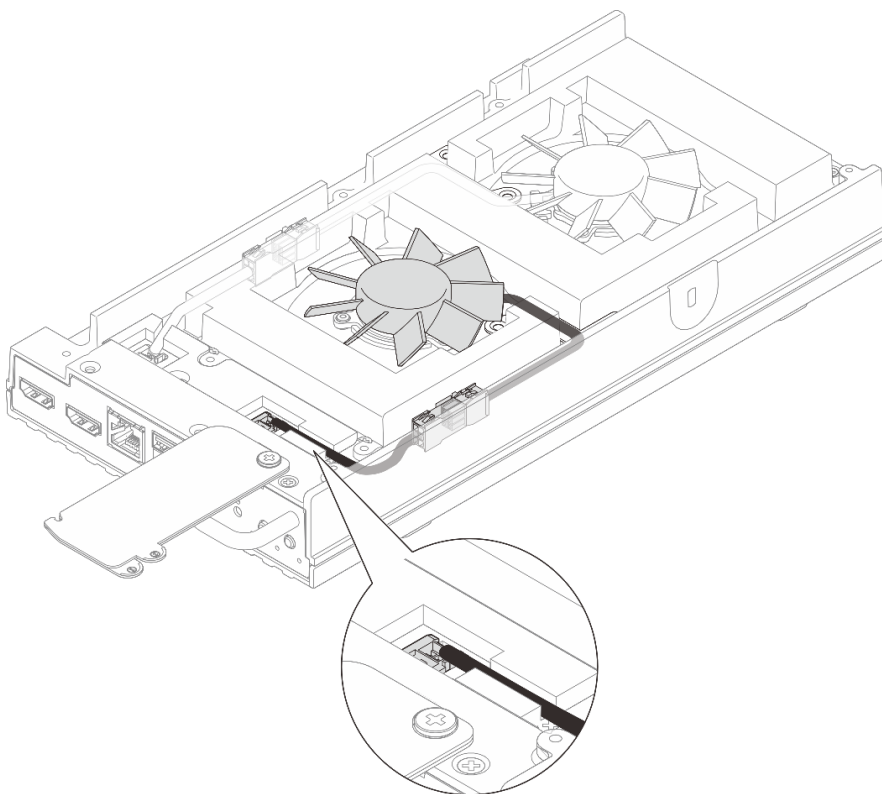


그림 86. 팬 커넥터 2의 케이블 배선

단계 4. 팬 브리지 케이블 덮개 설치

- a. ❶ 팬 브리지 케이블 덮개를 노드의 나사 슬롯에 정렬시킨 다음, 나사 2개를 조여 팬 브리지 케이블 덮개를 고정합니다.
- b. ❷ Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 노드 바깥쪽으로 미십시오.

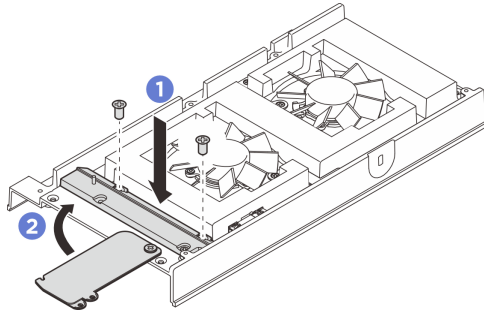


그림 87. 팬 브리지 케이블 덮개 설치

- 단계 5. 팬 브리지 케이블을 팬 모듈 케이블에 다시 연결하십시오. 그림과 같이 팬 슈라우드에 간섭이 발생하지 않도록 케이블을 윗면 덮개 쪽으로 누릅니다. 케이블 배선에 대한 자세한 사항은 https://pubs.lenovo.com/se100/se100_cable_routing_guide.pdf의 내용을 참조하십시오.

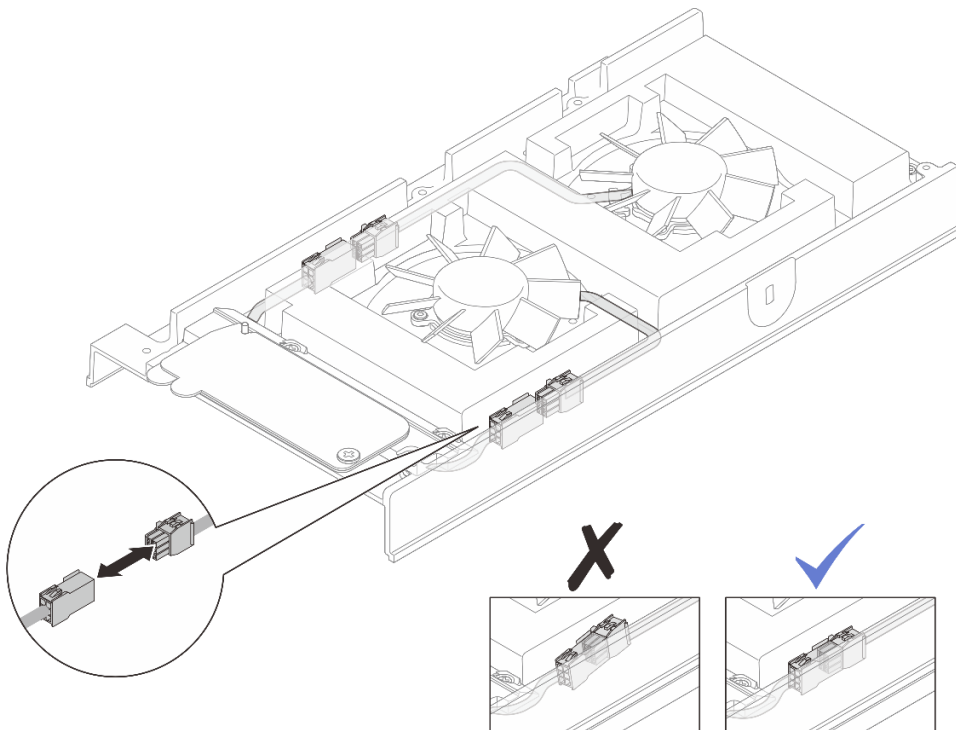


그림 88. 팬 브리지 케이블 재연결

완료한 후

1. 윗면 덮개를 설치하십시오. "윗면 덮개 설치" 117페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 확장 필러를 설치합니다. "확장 필러 설치" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "확장 키트 설치" 158페이지의 내용을 참조하십시오.

4. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

팬 슈라우드 교체

이 섹션의 지침에 따라 팬 슈라우드를 제거 및 설치하십시오.

팬 슈라우드 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬 슈라우드를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

제거할 팬 슈라우드에 해당하는 섹션에 따라 진행하십시오.

- "데스크톱 마운트 팬 슈라우드 제거" 81페이지.
- "랙 마운트 팬 슈라우드 제거" 83페이지.

데스크톱 마운트 팬 슈라우드 제거

절차

단계 1. 노드의 윗면이 위를 향하게 합니다..

단계 2. 팬 슈라우드를 제거합니다.

- a. 팬 슈라우드를 노드에 고정하는 나사 4개를 제거하십시오.
- b. 노드에서 팬 슈라우드를 들어 올려 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

주의: 서비스 레이블은 팬 슈라우드 안쪽에 있습니다.

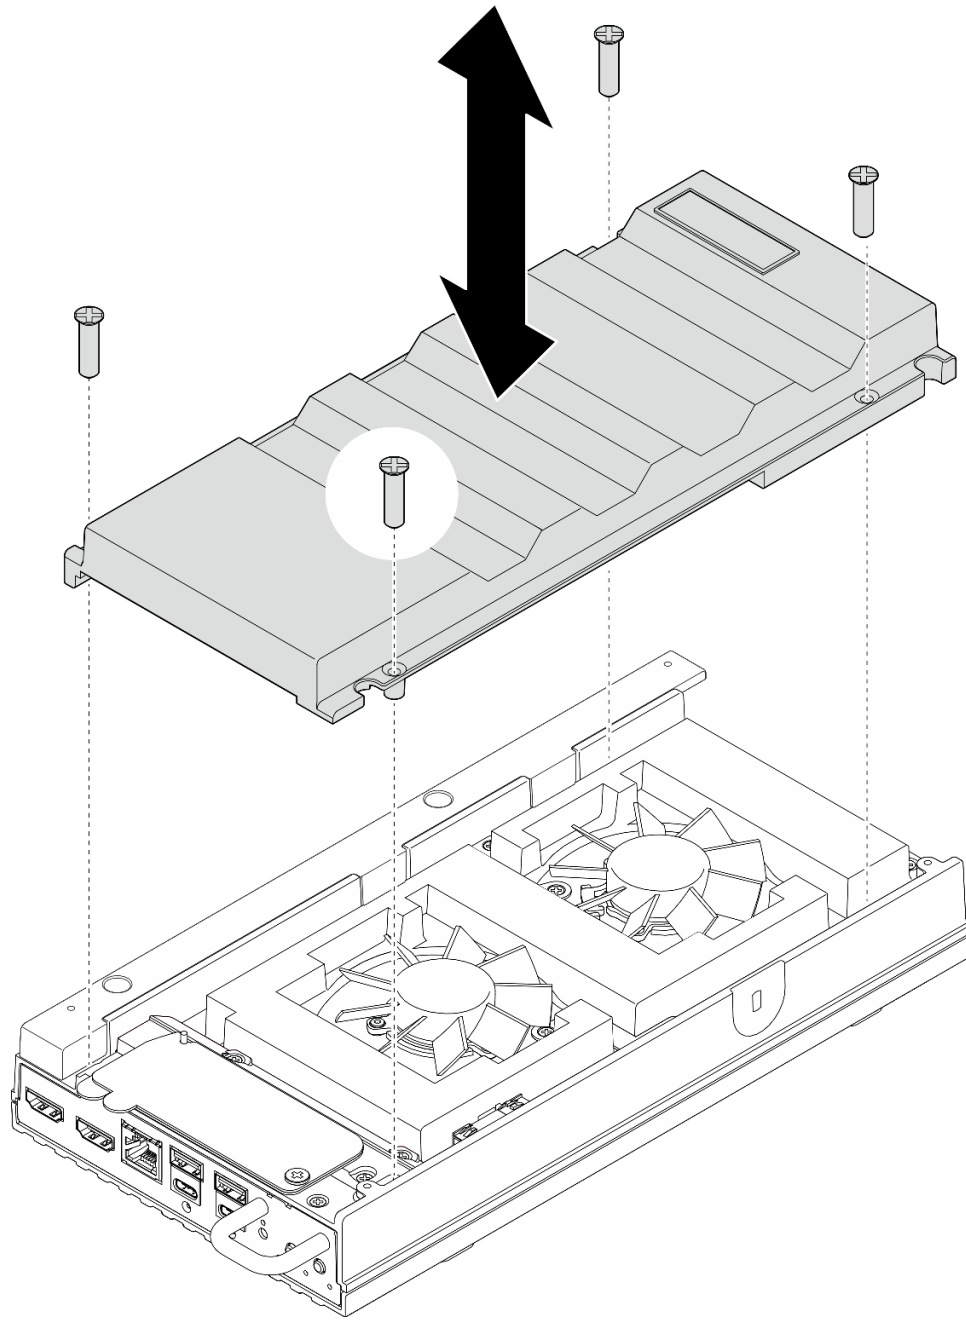


그림 89. 팬 슈라우드 제거

완료한 후

- 노드를 엔클로저에 설치하기 전에 교체 장치나 랙 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다.
 - 교체 장치를 설치하십시오. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 서버를 엔클로저에 설치할 경우 랙 마운트 팬 슈라우드를 설치하십시오. "[랙 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 86페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

랙 마운트 팬 슈라우드 제거

절차

단계 1. 노드의 뒷면이 위를 향하게 합니다..

단계 2. 팬 슈라우드를 제거합니다.

- a. 노드에 팬 슈라우드를 고정하는 나사 2개를 제거하십시오.
- b. 노드에서 팬 슈라우드를 들어 올려 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

주의: 서비스 레이블은 팬 슈라우드 안쪽에 있습니다.

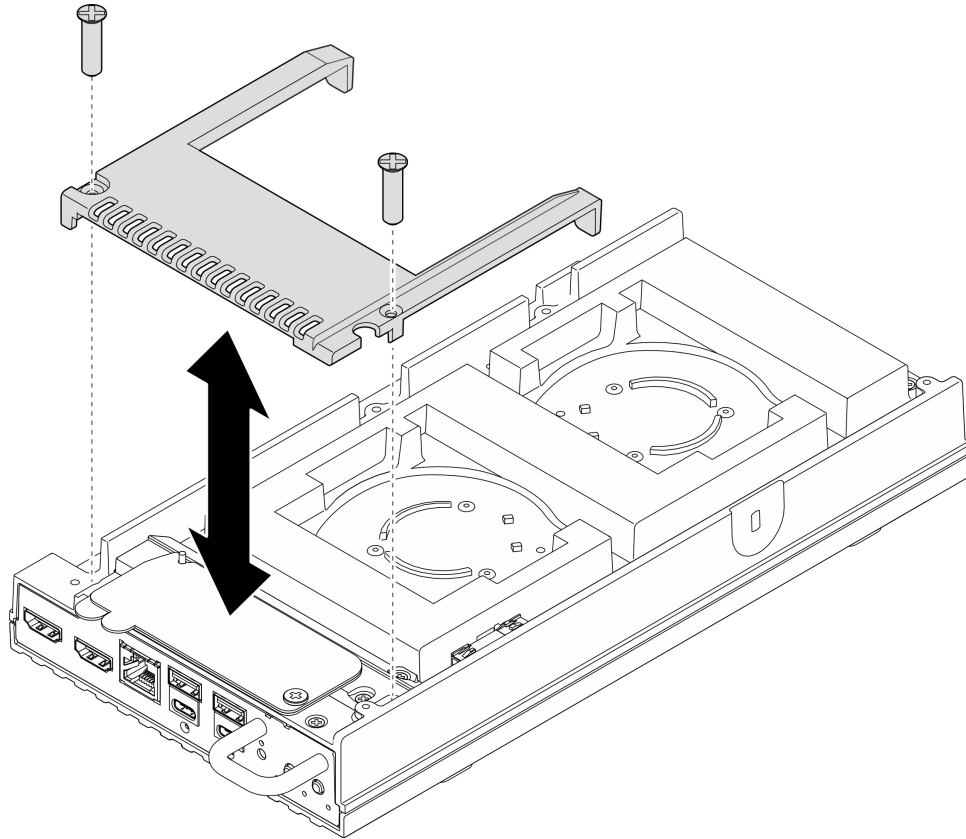


그림 90. 팬 슈라우드 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하거나, 노드를 엔클로저에 설치하지 않을 경우 아래 단계를 진행하십시오.
 - 교체 장치를 설치하십시오. "[랙 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 86페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 서버를 엔클로저에 설치하지 않을 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 팬 브리지 케이블에서 팬 브리지 케이블 먼지 필터를 제거하십시오.

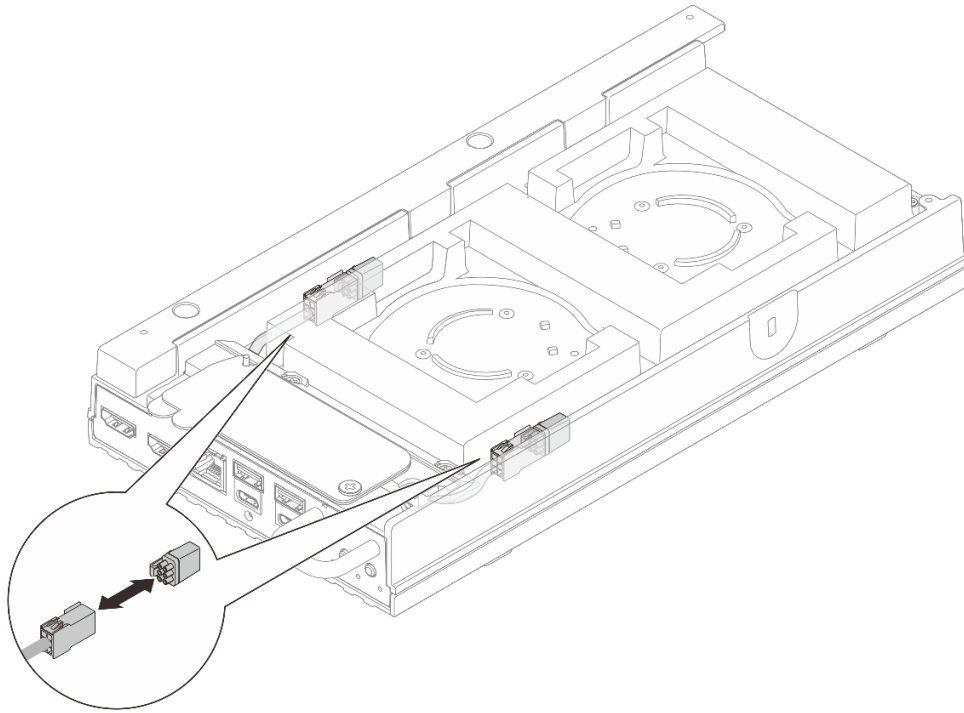


그림 91. 팬 브리지 케이블 먼지 필터 제거

- b. 팬 모듈을 설치하십시오. "[팬 모듈 설치](#)" 92페이지의 내용을 참조하십시오.
 - c. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

팬 슈라우드 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬 슈라우드를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

설치할 팬 슈라우드에 해당하는 섹션에 따라 진행하십시오.

- "데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치" 85페이지.
- "랙 마운트 팬 슈라우드 설치" 86페이지.

데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치 절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 노드가 엔클로저에 설치된 경우 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치하기 전에 다음 단계를 완료하십시오.
 - 랙 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "랙 마운트 팬 슈라우드 제거" 83페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 팬 브리지 케이블에서 팬 브리지 케이블 먼지 필터를 제거하십시오.

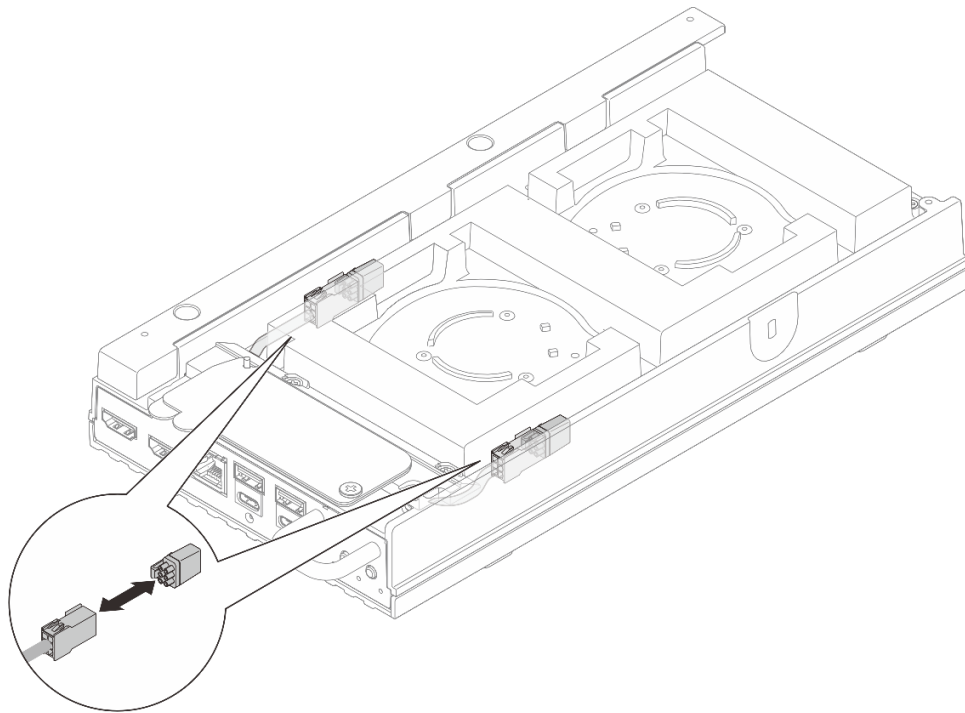


그림 92. 팬 브리지 케이블 먼지 필터 제거

3. 팬 모듈을 설치하십시오. "팬 모듈 설치" 92페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 팬 슈라우드를 설치합니다.

- 팬 슈라우드를 서버의 나사 구멍에 정렬한 다음, 팬 슈라우드를 서버에 놓으십시오.
- 팬 슈라우드의 나사 4개를 조여 팬 슈라우드를 서버에 고정합니다.

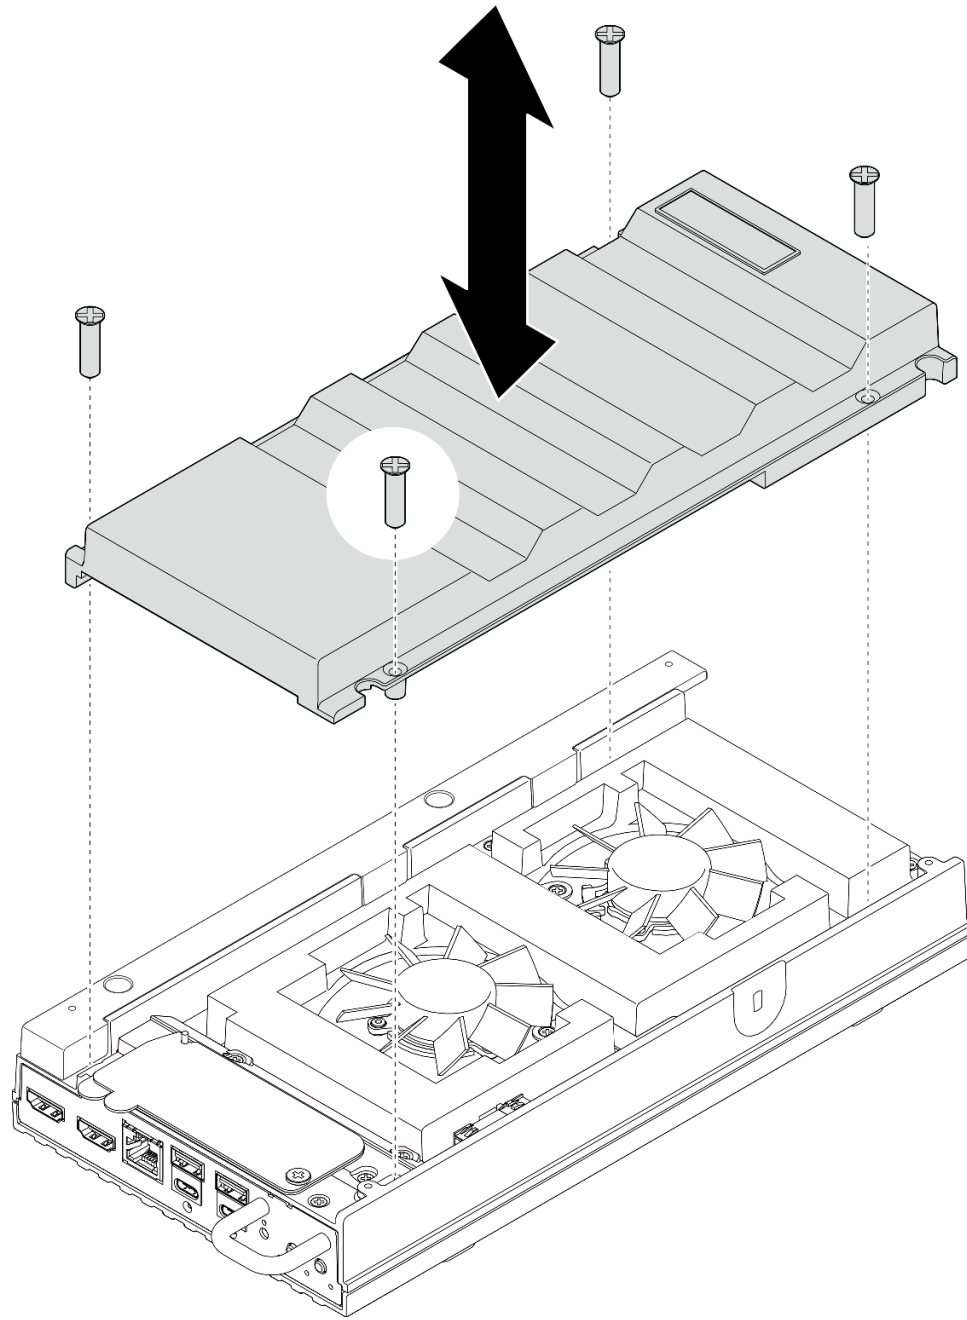


그림 93. 팬 슈라우드 설치

완료한 후

- 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

랙 마운트 팬 슈라우드 설치

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 데스크톱 마운트 팬 슈라우드가 설치되어 있는 경우 제거하십시오. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 제거](#)" 81페이지의 내용을 참조하십시오.

- b. 팬 모듈을 제거하십시오. "팬 모듈 제거" 88페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 팬 브리지 케이블에 팬 브리지 케이블 먼지 필터를 설치하십시오.

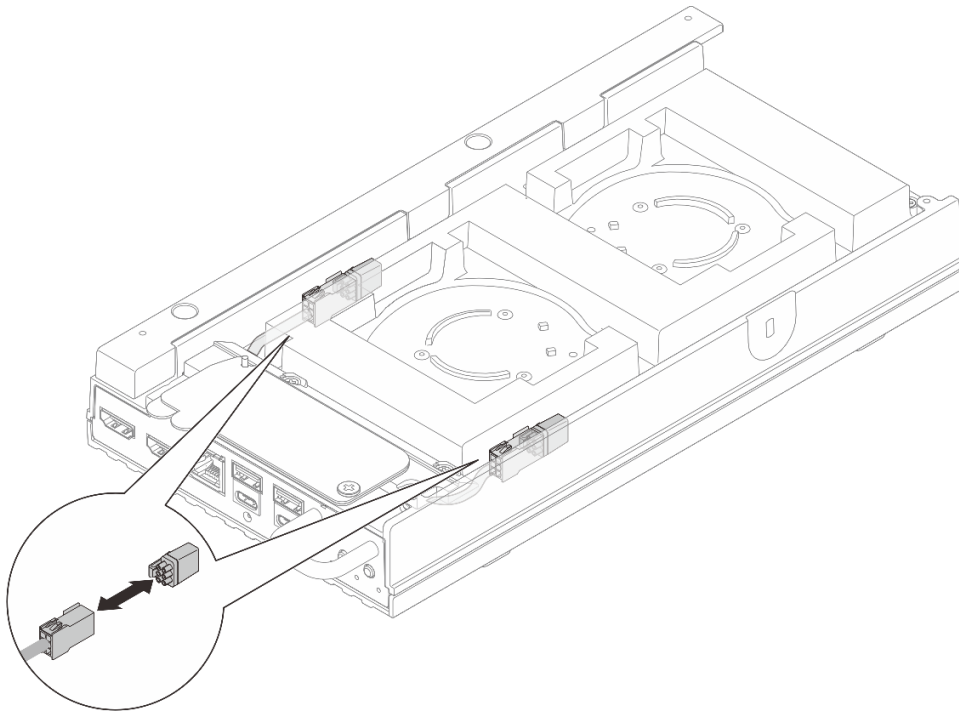


그림 94. 팬 브리지 케이블 먼지 필터 설치

- 단계 3. 팬 슈라우드를 설치합니다.
- a. 팬 슈라우드를 서버의 나사 구멍에 정렬한 다음, 팬 슈라우드를 서버에 놓으십시오.
- b. 팬 슈라우드의 나사 2개를 조여 팬 슈라우드를 서버에 고정합니다.

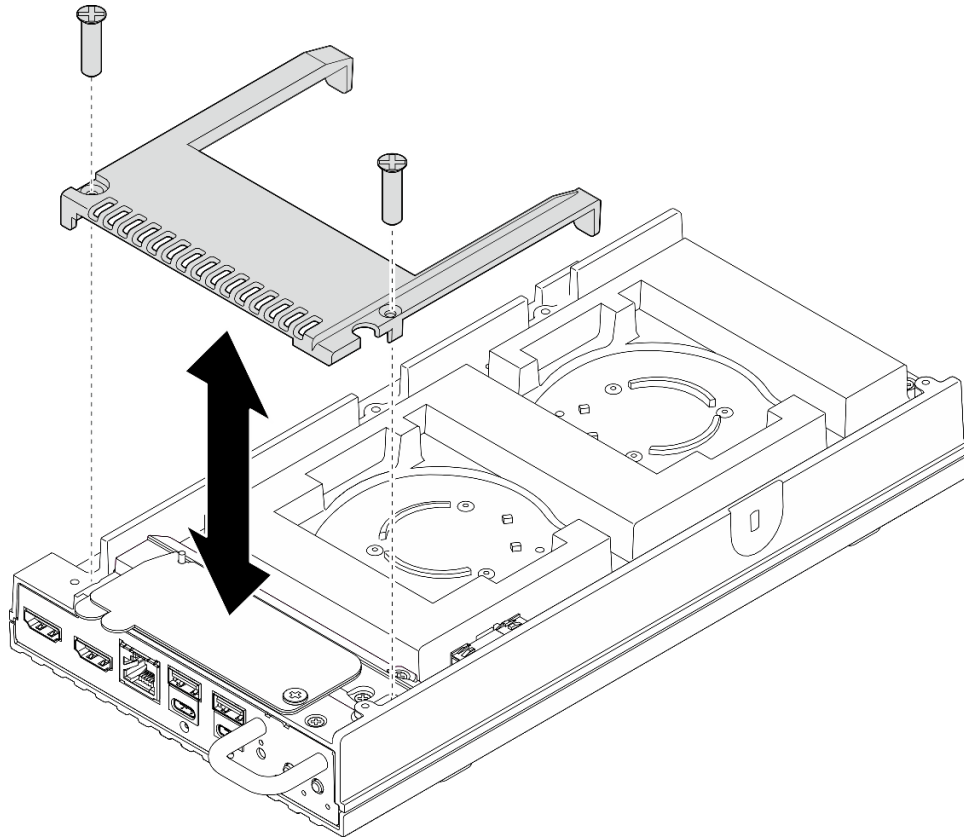


그림 95. 팬 슈라우드 설치

완료한 후

- "랙에 노드 설치" 16페이지를 진행하십시오.
- 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

팬 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 제거 및 설치하십시오.

팬 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S009



경고:

상해를 입지 않도록 장치에서 팬을 제거하기 전에 팬 케이블을 분리하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 윗면 덮개의 팬 슬롯을 찾아 팬 모듈을 제거하십시오. 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 팬 번호 지정"을 참조하십시오.

단계 3. 팬 모듈을 제거하십시오.

참고: 필요한 경우 제거할 다른 팬에 아래 절차를 반복합니다.

- a. ❶ 커넥터에서 팬 모듈 케이블을 분리하십시오.

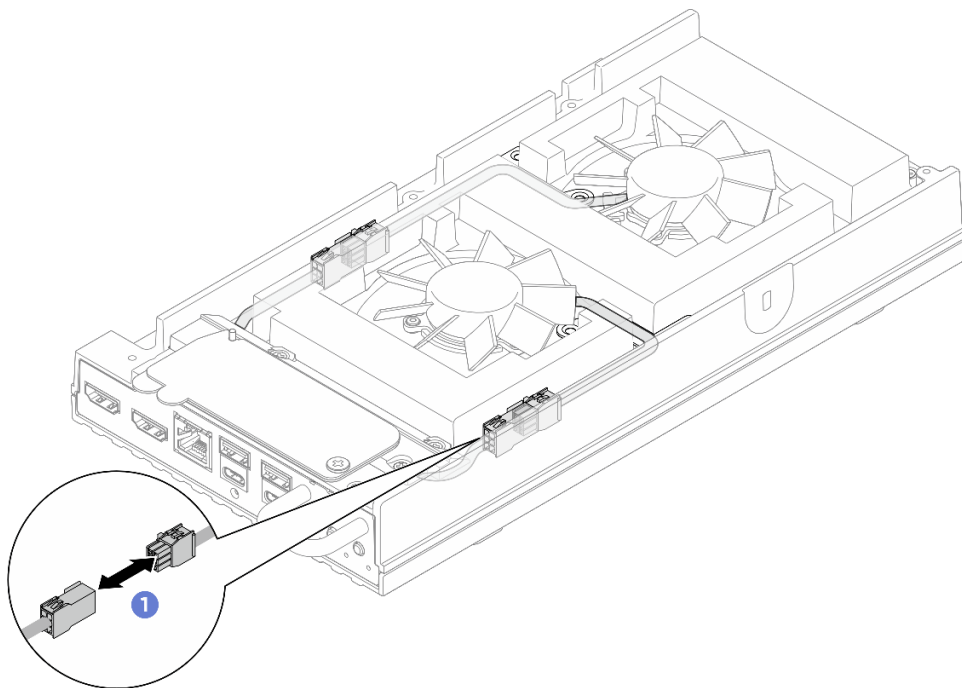


그림 96. 팬 브리지 케이블 분리

- b. ② 팬 모듈 케이블 브래킷을 고정하는 나사 2개를 제거한 다음, 서버에서 팬 모듈 케이블 브래킷을 제거합니다.

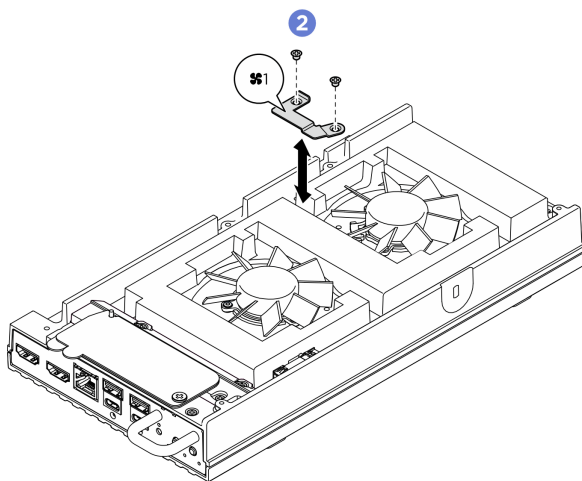


그림 97. 팬 1 브래킷의 나사 위치

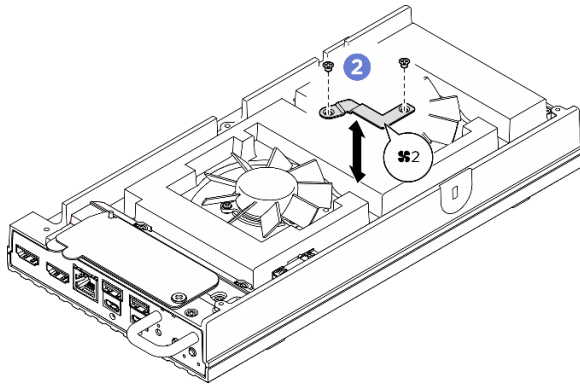


그림 98. 팬 2 브래킷의 나사 위치

- c. ③ 뒷면 덮개에 팬 모듈을 고정하는 나사 3개를 제거한 다음, 팬 모듈을 조심스럽게 들어 올립니다.

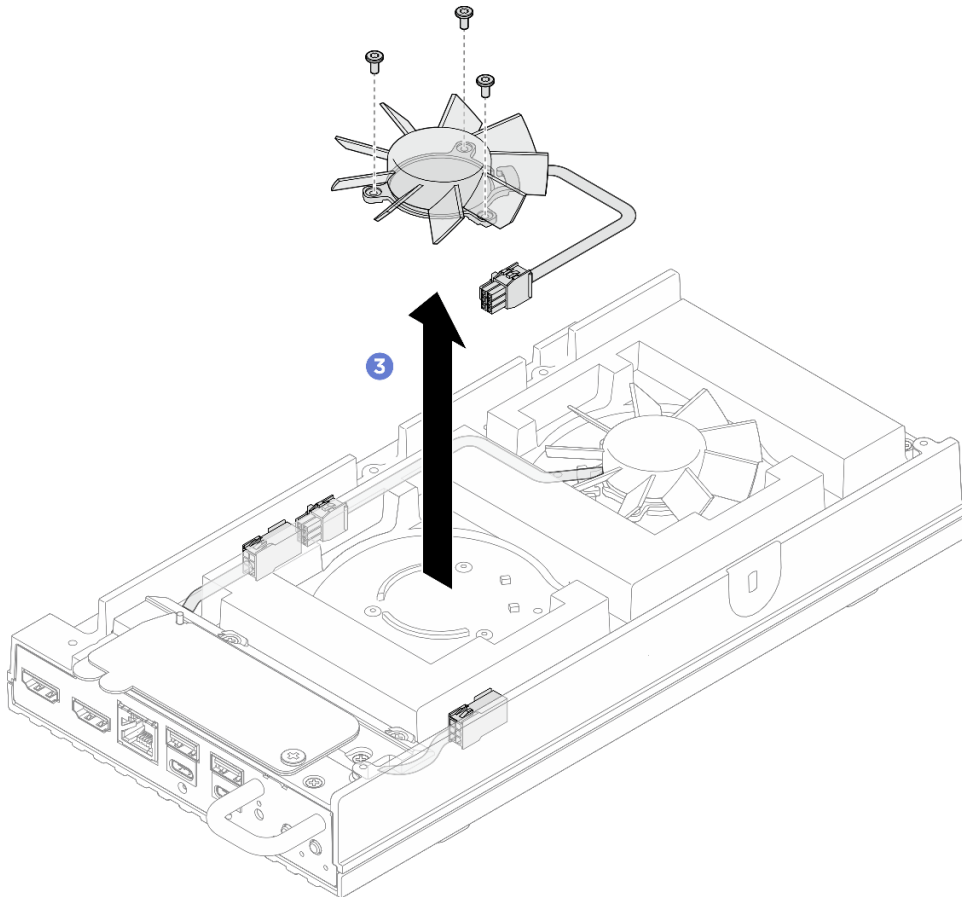


그림 99. 팬 모듈 제거

완료한 후

1. 노드를 엔클로저에 설치하기 전에 교체 장치를 설치하거나 랙 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다.
 - 교체 장치를 설치하십시오. "[팬 모듈 설치](#)" 92페이지의 내용을 참조하십시오.

- 랙 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[랙 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 86페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

팬 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 엔클로저에 서버가 설치된 경우 랙 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "[랙 마운트 팬 슈라우드 제거](#)" 83페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 윗면 덮개의 팬 슬롯을 찾아 팬 모듈을 설치하십시오. 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 팬 번호 지정"을 참조하십시오.

단계 3. 팬 모듈을 설치하십시오.

참고: 필요한 경우 설치할 다른 팬에 아래 절차를 반복합니다.

- a. ❶ 팬 모듈을 윗면 덮개의 팬 슬롯에 맞춘 다음, 나사 3개를 조여 팬 모듈을 고정합니다.

참고: 그림과 같이 케이블 가이드 사이에 팬 브리지 모듈 케이블을 직선으로 배선해야 합니다.

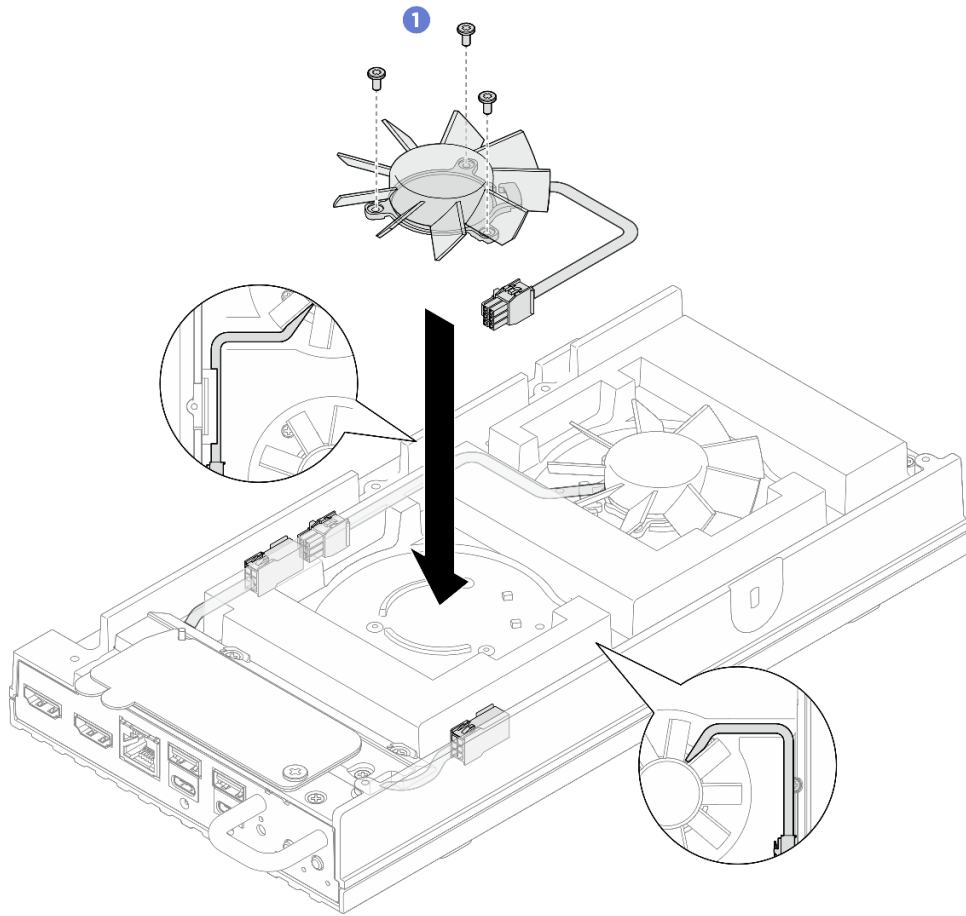


그림 100. 팬 모듈 설치

- b. ② 팬 모듈 케이블 브래킷을 뒷면 덮개의 해당 슬롯에 맞춘 다음, 나사 2개를 조여 팬 모듈 케이블을 덮는 팬 모듈 케이블 브래킷을 고정합니다.

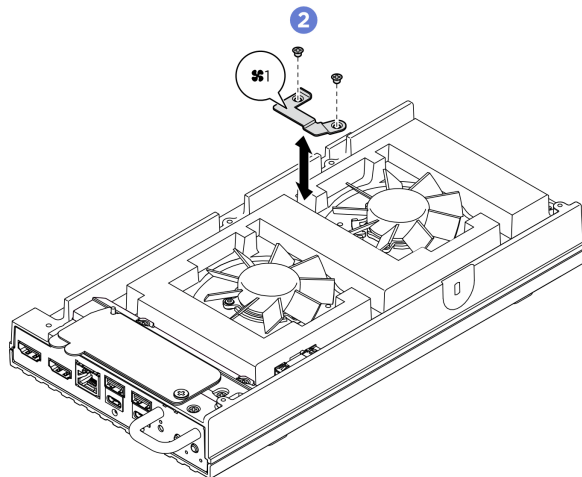


그림 101. 팬 1 브래킷의 나사 위치

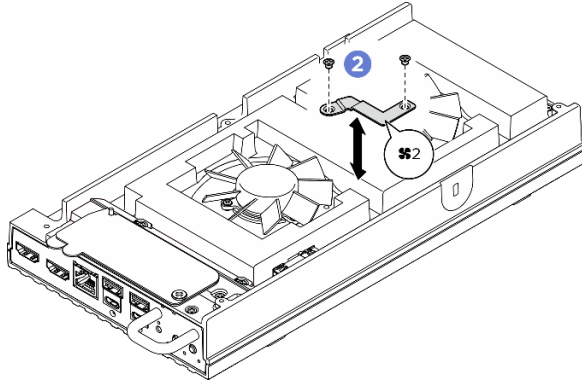


그림 102. 팬 2 브래킷의 나사 위치

- c. ② 해당 커넥터에 팬 모듈 케이블을 연결합니다. 그림과 같이 팬 슈라우드에 간섭이 발생하지 않도록 케이블을 윗면 덮개 쪽으로 누릅니다. 케이블 배선에 대한 자세한 사항은 https://pubs.lenovo.com/se100/se100_cable_routing_guide.pdf의 내용을 참조하십시오.

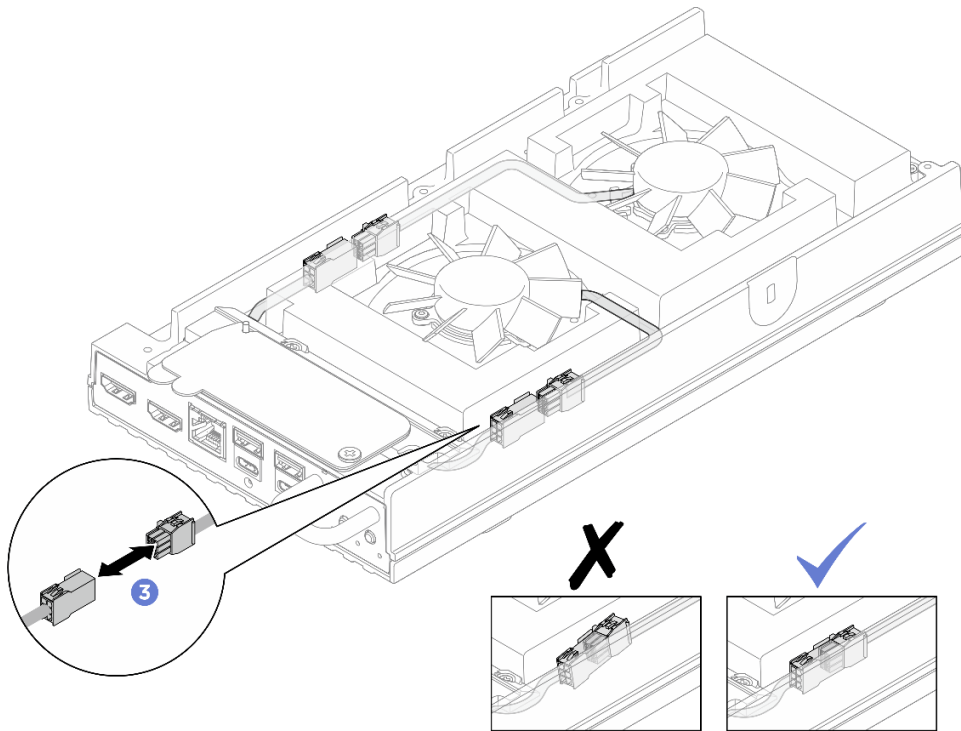


그림 103. 팬 브리지 케이블 연결

완료한 후

1. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

M.2 드라이버 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브를 제거 또는 설치하십시오.

M.2 드라이브 제거

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드에서 M.2 드라이브를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖추어야 합니다.

- 열 패드 키트: 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
 - 시스템 보드 열 패드 키트: 슬롯에 설치된 M.2 드라이브에 따라 M.2 드라이브 열 패드가 다릅니다.
 - 윗면 덮개/밑면 덮개 열 패드 키트: 슬롯에 설치된 M.2 드라이브에 따라 M.2 드라이브 열 패드가 다릅니다.
 - 슬롯 1에 설치된 M.2 드라이브: 밑면 덮개 열 패드 키트
 - 슬롯 2 및 3에 설치된 M.2 드라이브: 윗면 덮개 열 패드 키트

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- 제거할 M.2 드라이브의 위치를 확인하십시오.
 - 슬롯 1에서 M.2 드라이브를 제거하려면 밑면 덮개를 제거하십시오. "밑면 덮개 제거" 120페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 슬롯 2 또는 슬롯 3에서 M.2 드라이브를 제거하려면 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 113페이지의 내용을 참조하십시오.

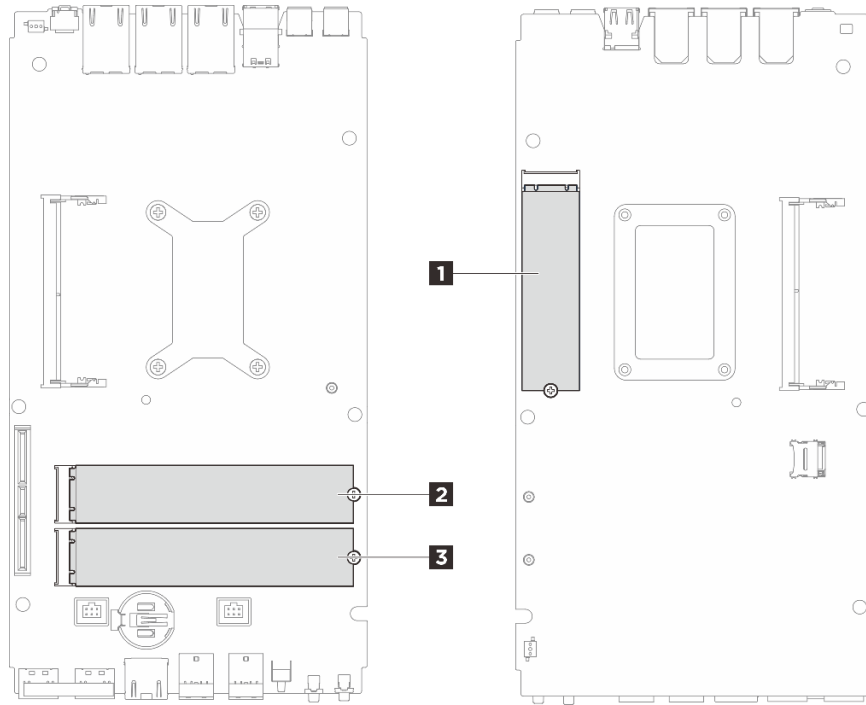


그림 104. M.2 드라이브 슬롯 번호 지정

1 슬롯 1/M.2 드라이브 0	2 슬롯 2/M.2 드라이브 1
3 슬롯 3/M.2 드라이브 2	

단계 2. 제거할 M.2 드라이브에 해당하는 섹션에 따라 진행하십시오.

- "슬롯 1에서 M.2 드라이브 제거" 96페이지
- "슬롯 2 및 슬롯 3에서 M.2 드라이브 제거" 97페이지

슬롯 1에서 M.2 드라이브 제거

단계 1. M.2 드라이브를 제거하십시오.

- 1 M.2 드라이브를 고정하는 나사를 푸십시오.
- 2 M.2 드라이브의 뒤쪽을 돌려 M.2 어댑터에서 분리하십시오.
- 3 슬롯에서 M.2 드라이브를 제거합니다.

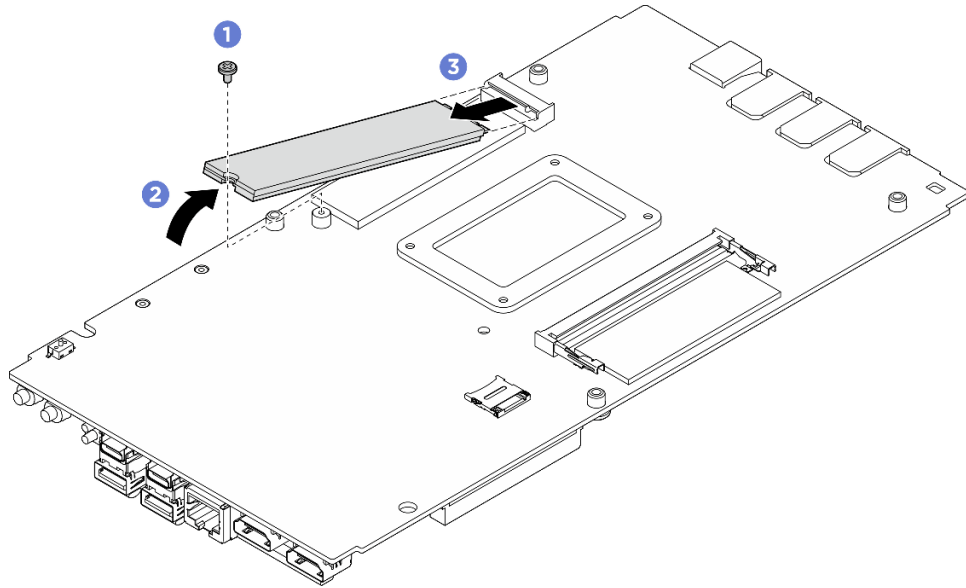


그림 105. M.2 드라이브 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[M.2 드라이브 설치](#)" 98페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

슬롯 2 및 슬롯 3에서 M.2 드라이브 제거

단계 1. M.2 드라이브를 제거하십시오.

- a. ❶ M.2 드라이브를 고정하는 나사를 푸십시오.
- b. ❷ M.2 드라이브의 뒤쪽을 돌려 M.2 어댑터에서 분리하십시오.
- c. ❸ 슬롯에서 M.2 드라이브를 제거합니다.

참고: 필요한 경우 제거할 다른 M.2 드라이브에 이 절차를 반복합니다.

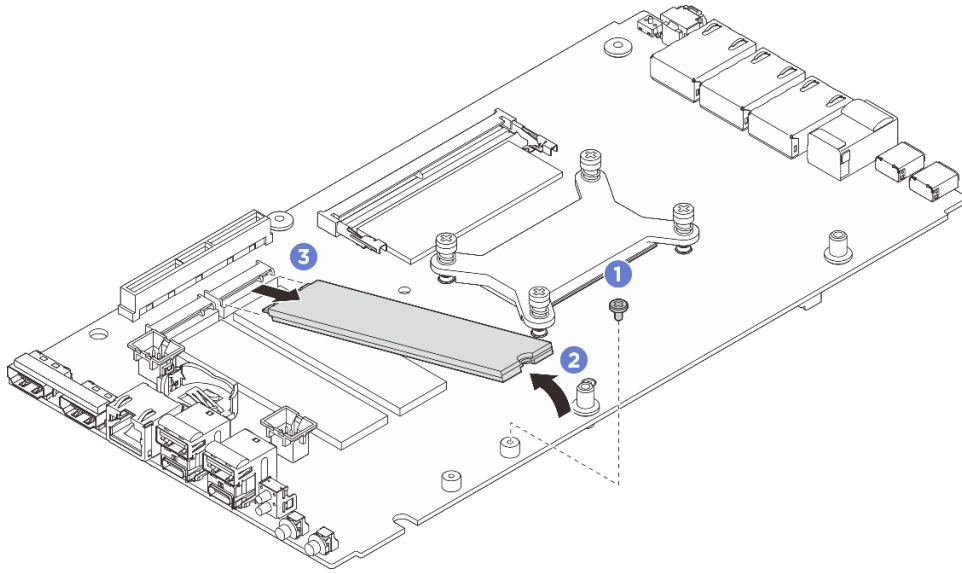


그림 106. M.2 드라이브 제거(22110 폼 팩터)

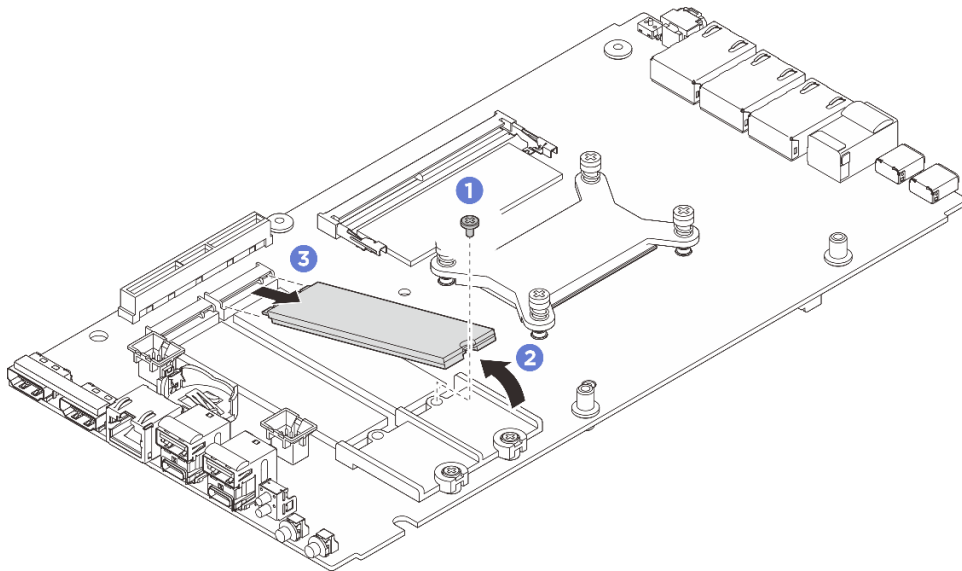


그림 107. M.2 드라이브(2280 폼 팩터) 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "M.2 드라이브 설치" 98페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

M.2 드라이브 설치

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드에 M.2 드라이브를 설치하십시오.

이 작업 정보

**경고:**

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖추어야 합니다.

- 열 패드 키트: 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
 - 시스템 보드 열 패드 키트: 슬롯에 설치된 M.2 드라이브에 따라 M.2 드라이브 열 패드가 다릅니다.
 - 윗면 덮개/밑면 덮개 열 패드 키트: 슬롯에 설치된 M.2 드라이브에 따라 M.2 드라이브 열 패드가 다릅니다.
 - 슬롯 1에 설치된 M.2 드라이브: 밑면 덮개 열 패드 키트
 - 슬롯 2 및 3에 설치된 M.2 드라이브: 윗면 덮개 열 패드 키트

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 슬롯을 찾아 M.2 드라이브를 설치합니다.

주의: 시스템 보드에 설치할 M.2 드라이브가 하나만 있는 경우 M.2 드라이브는 슬롯 0에 설치해야 합니다.

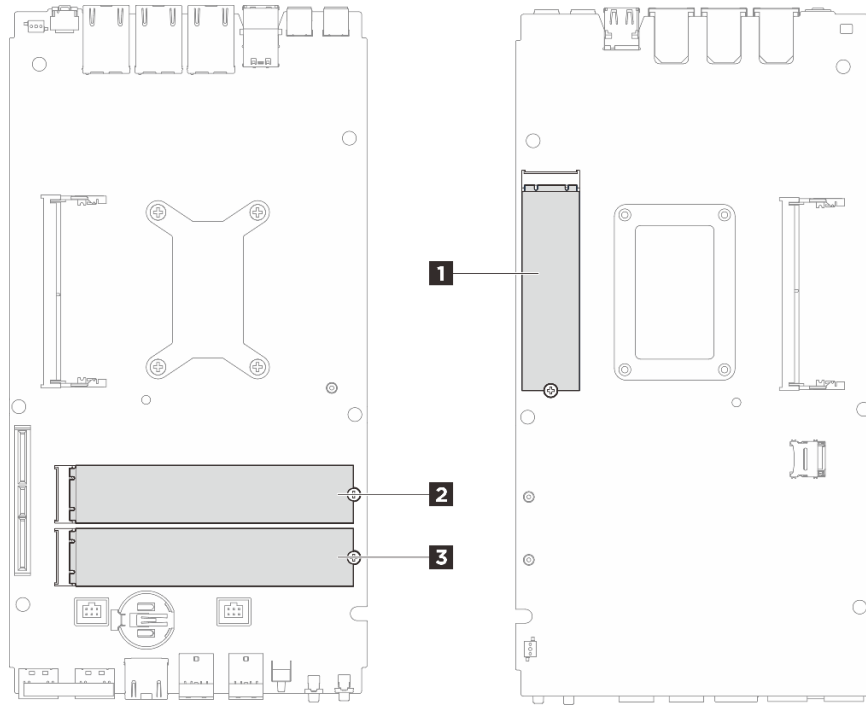


그림 108. M.2 드라이브 슬롯 번호 지정

1 슬롯 1/M.2 드라이브 0	2 슬롯 2/M.2 드라이브 1
3 슬롯 3/M.2 드라이브 2	

단계 2. 설치할 M.2 드라이브에 해당하는 섹션에 따라 진행하십시오.


- "슬롯 1에 M.2 드라이브 설치" 100페이지
- "M.2 드라이브를 슬롯 2 및 슬롯 3에 설치" 102페이지

슬롯 1에 M.2 드라이브 설치 절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 열 패드 상태가 다음 중 하나에 해당하는 경우 열 패드를 새로운 것으로 교체합니다. "[열 패드 설치 지침](#)" 7페이지의 내용을 따릅니다.
 - 열 패드가 손상되었거나 분리되었습니다.
 - 교체된 구성 요소의 브랜드 또는 형태가 다른 경우 열 패드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

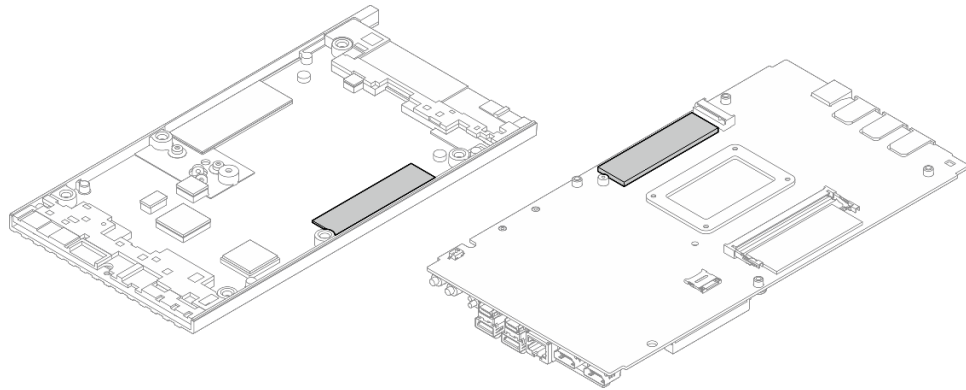그림 109. M.2 드라이브 슬롯 1 열 패드(밀면 덮개 및 시스템 보드 측면)



단계 2. M.2 드라이브를 설치하십시오.

- a. ❶ M.2 드라이브를 비스듬히 잡고 M.2 슬롯에 드라이브를 삽입하십시오.
- b. ❷ M.2 드라이브의 후면을 시스템 보드로 내립니다.
- c. ❸ 나사 1개로 M.2 드라이브를 고정합니다.

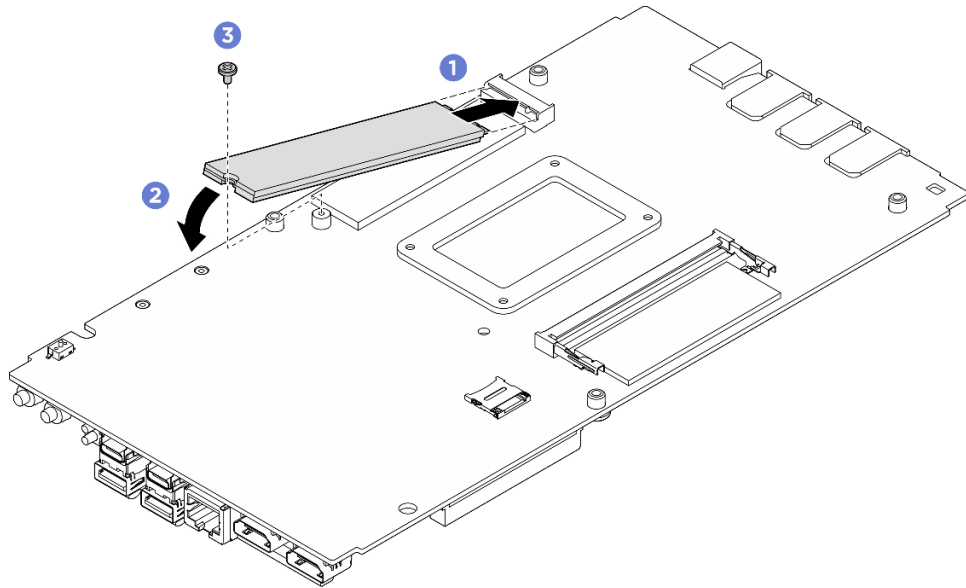


그림 110. M.2 드라이브 설치

완료한 후


1. 밀면 덮개를 설치하십시오. "[밀면 덮개 설치](#)" 123페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 필러를 설치합니다. "[확장 필러 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

M.2 드라이브를 슬롯 2 및 슬롯 3에 설치 절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 열 패드 상태가 다음 중 하나에 해당하는 경우 열 패드를 새로운 것으로 교체합니다. "[열 패드 설치 지침](#)" 7페이지의 내용을 따릅니다.
 - 열 패드가 손상되었거나 분리되었습니다.
 - 교체된 구성 요소의 브랜드 또는 형태가 다른 경우 열 패드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

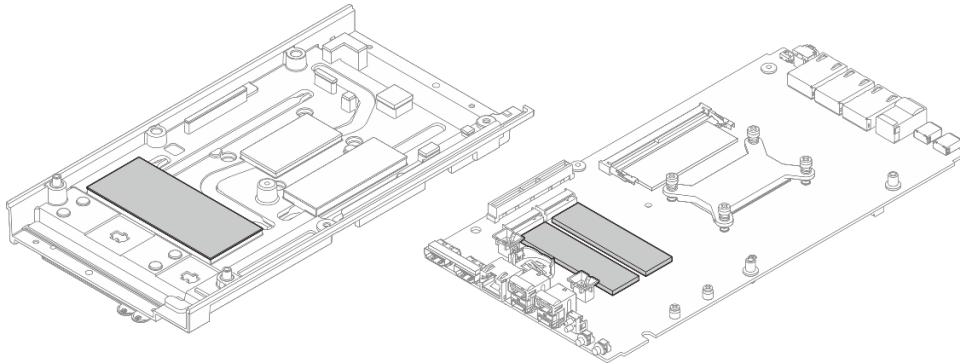그림 111. M.2 드라이브 슬롯 2 및 슬롯 3 열 패드(윗면 덮개 및 시스템 보드 측면)



단계 2. 서버는 슬롯 2와 슬롯 3에서 2가지 유형(폼 팩터 22110 및 2280)의 M.2 드라이브를 지원합니다. M.2 폼 팩터에 따라 설치 절차가 다릅니다.

- a. [단계 3 M.2 드라이브 유형 22110 설치 102페이지](#)
- b. [단계 4 M.2 드라이브 유형 2280 설치 103페이지](#)

단계 3. 아래 절차에 따라 M.2 드라이브 유형 22110을 설치하십시오.

- a. 이전에 서버에 M.2 드라이브(2280 폼 팩터)가 설치된 경우 사전 설치된 M.2 홀더를 제거하십시오.
 1. M.2 홀더를 고정하는 나사 2개를 제거하십시오.
 2. 시스템 보드에서 M.2 홀더를 들어 올리십시오.

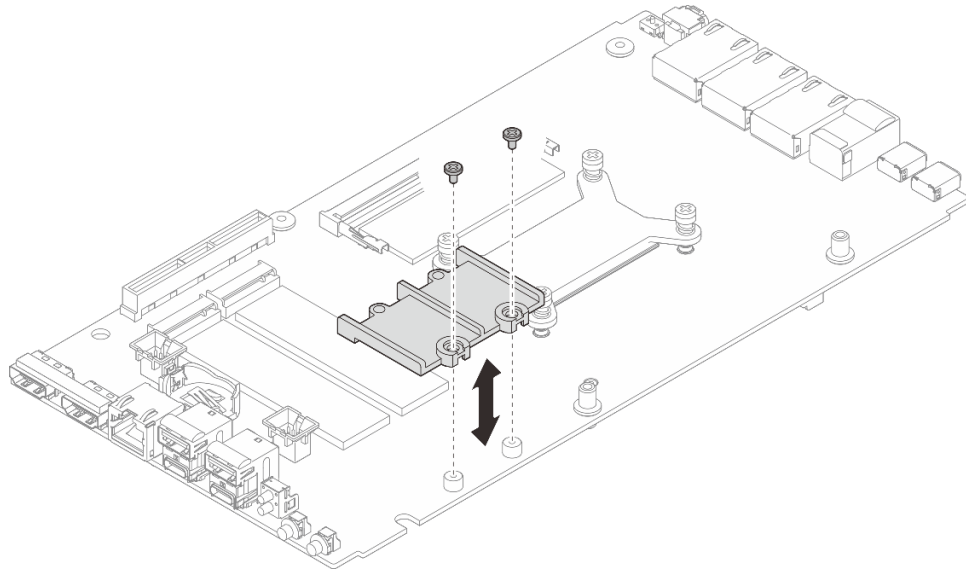


그림 112. M.2 홀더 제거

- b. M.2 드라이브를 설치하십시오.
1. ❶ M.2 드라이브를 설치하십시오.
 2. ❷ M.2 드라이브를 비스듬히 잡고 M.2 슬롯에 드라이브를 삽입하십시오.
 3. ❸ M.2 드라이브의 후면을 시스템 보드로 내립니다.

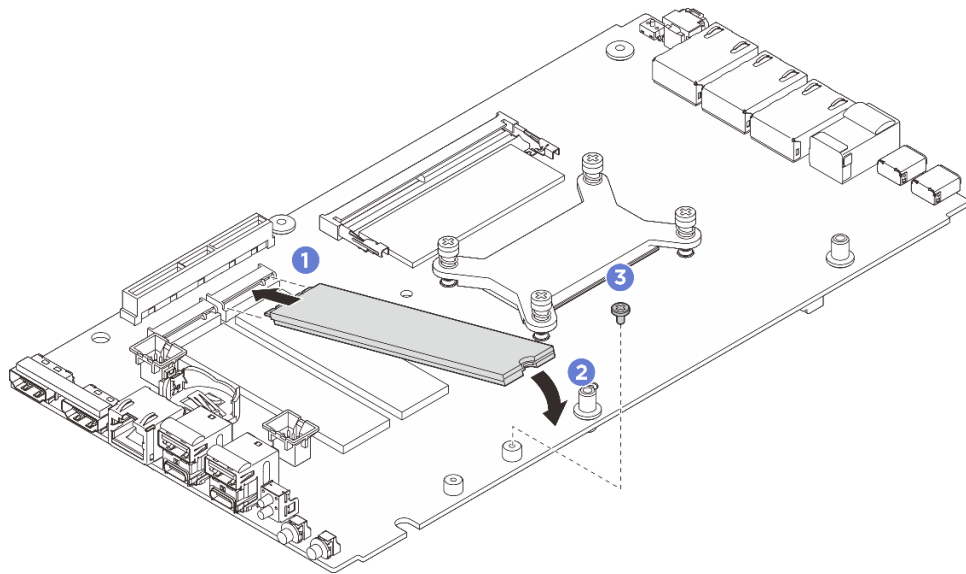


그림 113. M.2 드라이브 유형 22110 설치

- 단계 4. 아래 절차에 따라 M.2 드라이브 유형 2280을 설치하십시오.
- a. 이전에 M.2 드라이브(22110 폼 팩터)와 함께 서버를 설치한 경우 M.2 홀더를 먼저 설치하십시오.
 1. M.2 홀더를 가이드 핀에 맞춥니다. 그런 다음 M.2 홀더를 시스템 보드에 놓습니다.

- 나사 2개로 M.2 홀더를 고정합니다.

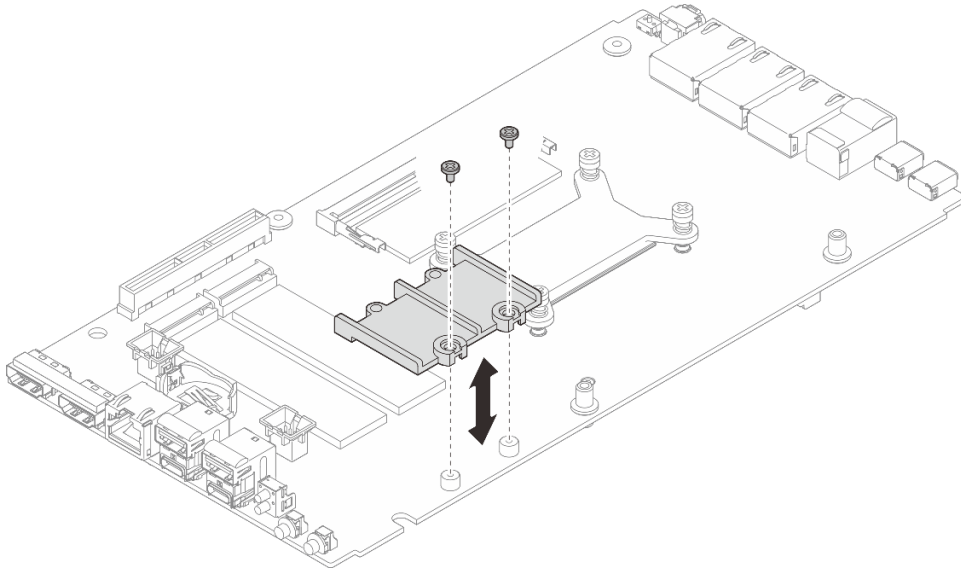


그림 114. M.2 홀더 설치

- M.2 드라이브를 설치하십시오.
 - M.2 드라이브를 설치하십시오.
 - M.2 드라이브를 비스듬히 잡고 M.2 슬롯에 드라이브를 삽입하십시오.
 - M.2 드라이브의 후면을 시스템 보드로 내립니다.

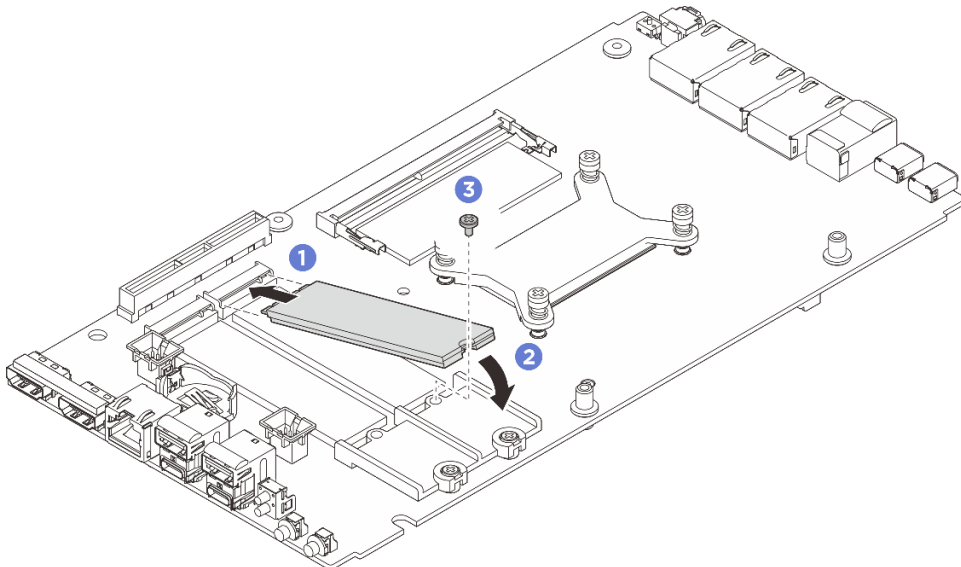


그림 115. M.2 드라이브 유형 2280 설치

완료한 후

- 윗면 덮개를 설치하십시오. "[윗면 덮개 설치](#)" 117페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 필터를 설치합니다. "[확장 필터 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

메모리 모듈 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 메모리 모듈을 제거 및 설치하십시오.

메모리 모듈 제거

다음 정보를 사용하여 메모리 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖추어야 합니다.

- 열 패드 키트: 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
 - 시스템 보드 열 패드 키트:
 - 메모리 모듈 열 패드
 - ESD 흡수 패드
 - 윗면 덮개/밑면 덮개 열 패드 키트:
 - 슬롯 1에 설치된 메모리 모듈: 윗면 덮개 열 패드 키트
 - 슬롯 2에 설치된 메모리 모듈: 밑면 덮개 열 패드 키트

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 동일한 슬롯에 교체 메모리 모듈을 설치하지 않는 경우 메모리 모듈 필터를 사용할 수 있어야 합니다.
- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "[정전기에 민감한 장치 취급](#)" 3페이지용 표준 지침을 참조하십시오.
 - 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
 - 메모리 모듈이 서로 닿지 않도록 절대로 두 개 이상의 메모리 모듈을 함께 잡아서 안 됩니다. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
 - 금속 메모리 모듈 커넥터 접촉부를 만지거나 이 접촉부가 메모리 모듈 커넥터 하우징 외부에 닿지 않도록 하십시오.
 - 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 딱딱한 금속이 메모리 모듈을 손상시킬 수 있으므로 금속 도구(예: 지그 또는 클램프)를 사용하여 메모리 모듈을 다루지 마십시오.

- 패키지 또는 패시브 구성 요소를 잡은 상태로 메모리 모듈을 삽입하지 마십시오. 삽입하는 힘이 강해서 패키지가 깨지거나 패시브 구성 요소가 분리될 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "[팬 슈라우드 제거](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "[확장 필터 제거](#)" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "[확장 키트 제거](#)" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- 시스템 보드에서 제거할 메모리 모듈을 찾으십시오.
 - 슬롯 1에서 메모리 모듈을 제거하려면 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 113페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 슬롯 2에서 메모리 모듈을 제거하려면 밑면 덮개를 제거하십시오. "[밑면 덮개 제거](#)" 120페이지의 내용을 참조하십시오.

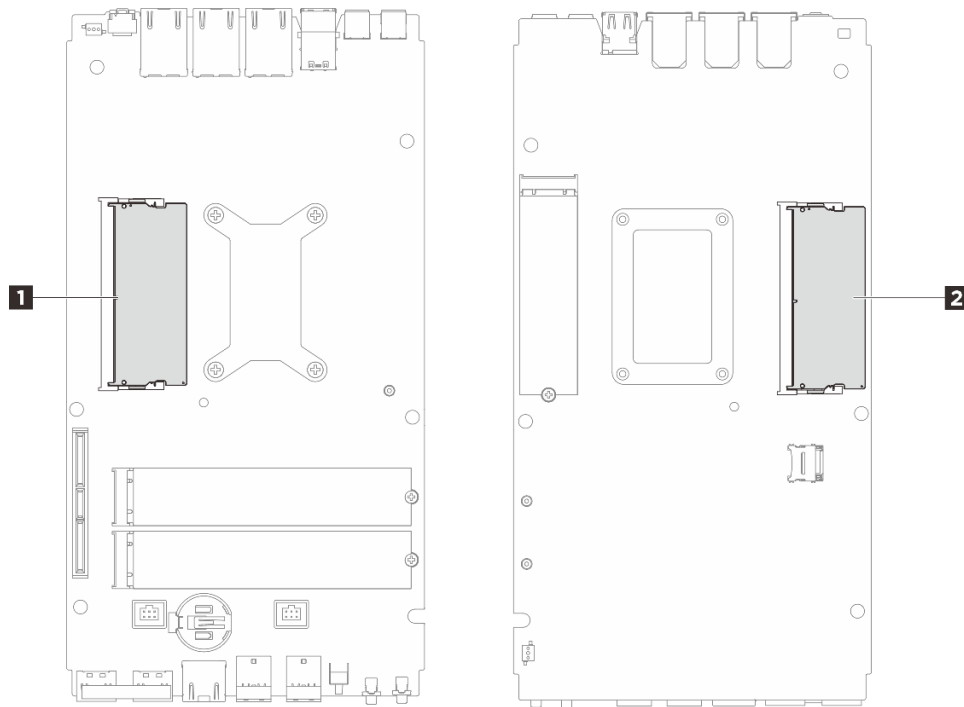


그림 116. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

표 6. 메모리 모듈의 위치

1 메모리 모듈 슬롯 1	2 메모리 모듈 슬롯 2
----------------------	----------------------

단계 2. 슬롯에서 메모리 모듈을 제거하십시오.

- 1** 메모리 모듈이 나올 때까지 메모리 모듈 슬롯의 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 조심스럽게 분리하십시오.
- 2** 메모리 모듈 슬롯에서 메모리 모듈을 제거하십시오.

주의: 고정 클립이 파손되거나 메모리 모듈 슬롯이 손상되지 않도록 클립을 조심스럽게 취급하십시오.

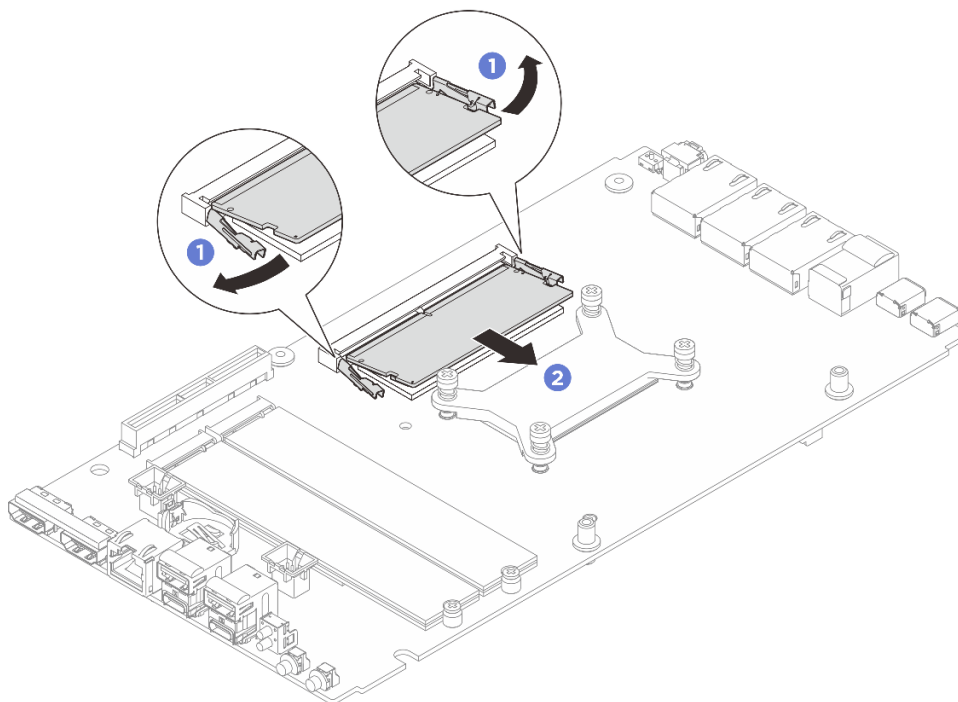


그림 117. 메모리 모듈 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[메모리 모듈 설치](#)" 107페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

메모리 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 메모리 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보는 를 참조하십시오.

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖추어야 합니다.

- 열 패드 키트: 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
 - 시스템 보드 열 패드 키트:
 - 메모리 모듈 열 패드
 - ESD 흡수 패드
 - 윗면 덮개/밑면 덮개 열 패드 키트:
 - 슬롯 1에 설치된 메모리 모듈: 윗면 덮개 열 패드 키트
 - 슬롯 2에 설치된 메모리 모듈: 밑면 덮개 열 패드 키트

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.
- "메모리 모듈 설치 규정 및 순서" 5페이지에 나열된 지원되는 구성 중 하나를 채택해야 합니다.
- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "정전기에 민감한 장치 취급" 3페이지의 표준 지침을 참조하십시오.
 - 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
 - 메모리 모듈이 서로 닿지 않도록 절대로 두 개 이상의 메모리 모듈을 함께 잡아서 안 됩니다. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
 - 금속 메모리 모듈 커넥터 접촉부를 만지거나 이 접촉부가 메모리 모듈 커넥터 하우징 외부에 닿지 않도록 하십시오.
 - 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 딱딱한 금속이 메모리 모듈을 손상시킬 수 있으므로 금속 도구(예: 지그 또는 클램프)를 사용하여 메모리 모듈을 다루지 마십시오.
 - 패키지 또는 패시브 구성 요소를 잡은 상태로 메모리 모듈을 삽입하지 마십시오. 삽입하는 힘이 강해서 패키지가 깨지거나 패시브 구성 요소가 분리될 수 있습니다.

중요: 한 번에 하나의 프로세서에서만 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 팬 모듈을 제거하십시오. "팬 모듈 제거" 88페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- d. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- e. 시스템 보드에서 제거할 메모리 모듈을 찾으십시오.
 1. 슬롯 1에서 메모리 모듈을 제거하려면 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 113페이지의 내용을 참조하십시오.
 2. 슬롯 2에서 메모리 모듈을 제거하려면 밑면 덮개를 제거하십시오. "밑면 덮개 제거" 120페이지의 내용을 참조하십시오.

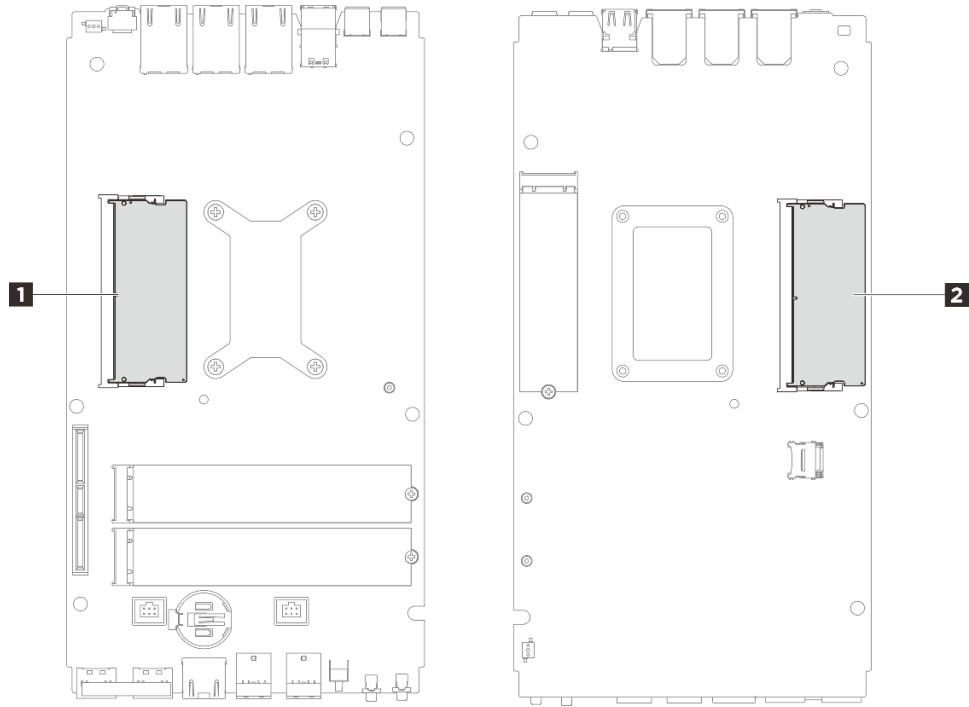


그림 118. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

표 7. 메모리 모듈의 위치

1 메모리 모듈 슬롯 1	2 메모리 모듈 슬롯 2
---------------	---------------

- f. 열 패드 상태가 다음 중 하나에 해당하는 경우 열 패드와 흡수체를 새것으로 교체합니다. "[열 패드 설치 지침](#)" 7페이지의 내용을 따릅니다.
- 열 패드가 손상되었거나 분리되었습니다.
 - 교체된 구성 요소의 브랜드 또는 형태가 다른 경우 열 패드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

그림 119. 메모리 모듈 슬롯 1 열 패드(윗면 덮개 및 시스템 보드 측면)


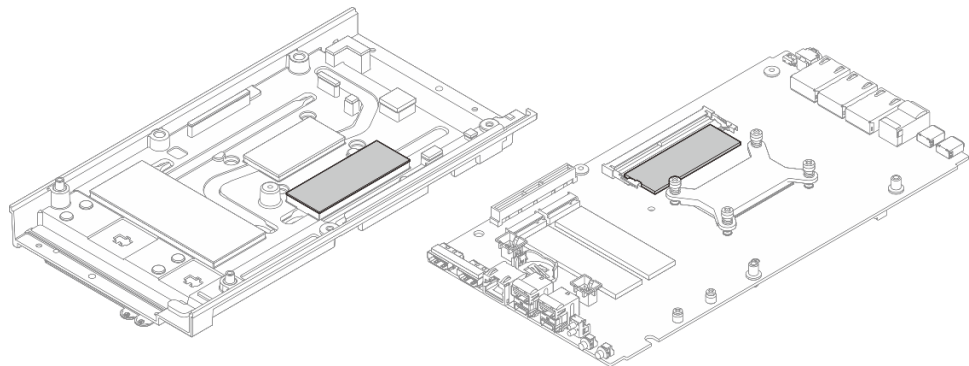


그림 120. 메모리 모듈 슬롯 2 열 패드(밀면 덮개 및 시스템 보드 측면)

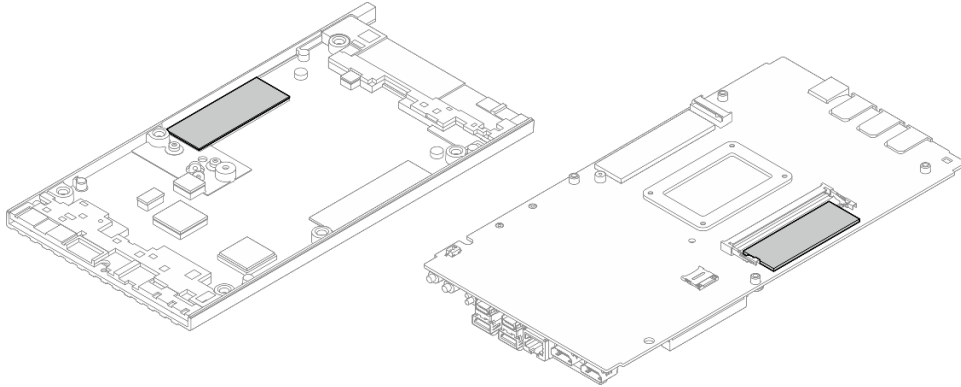

단계 2. 메모리 모듈이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 패키지에서 메모리 모듈을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 3. 슬롯에 메모리 모듈을 설치하십시오.

- a. ❶ 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞추고, 약 30도 각도로 기울여 슬롯에 메모리 모듈을 삽입하십시오.
- b. ❷ 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

참고: 그림과 같이 고정 핀이 완전히 잠겨 있고 골드 핑거가 슬롯에 완전히 삽입되어 있는지 확인합니다.

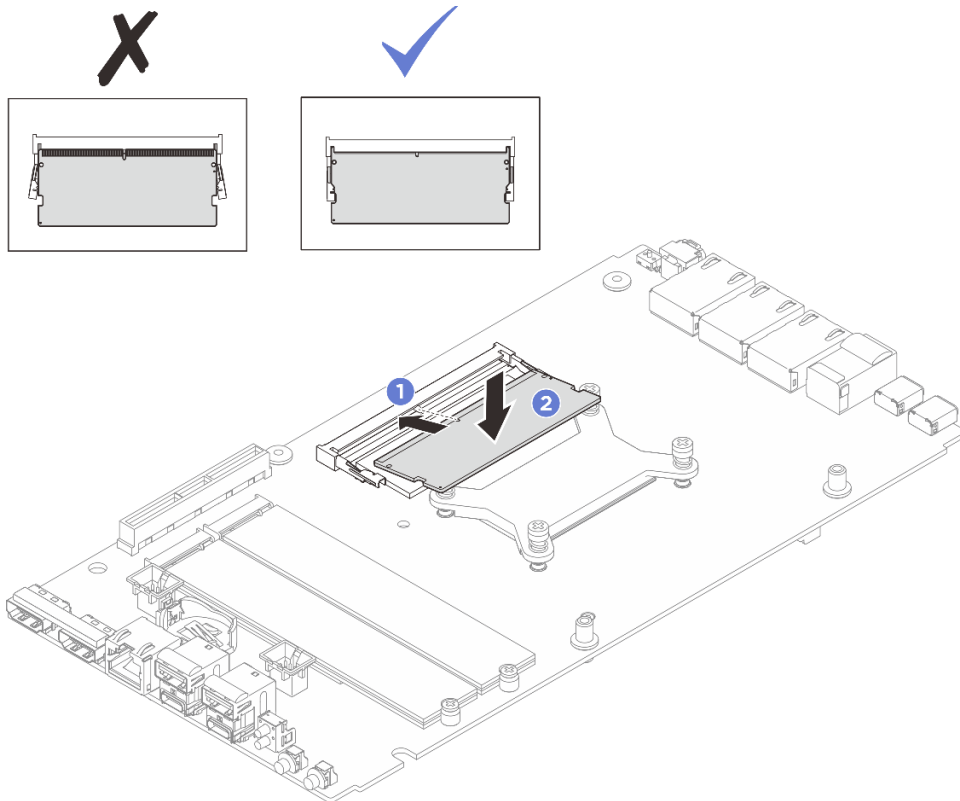


그림 121. 메모리 모듈 설치

완료한 후

1. 해당하는 경우 윗면 덮개를 설치합니다. "[윗면 덮개 설치](#)" 117페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 밑면 덮개를 설치합니다. "[밑면 덮개 설치](#)" 123페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 해당하는 경우 확장 필터를 설치합니다. "[확장 필터 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

MicroSD 카드 교체

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 제거 및 설치하십시오.

MicroSD 카드 제거

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "[팬 슈라우드 제거](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "[확장 필터 제거](#)" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "[확장 키트 제거](#)" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- d. 밑면 덮개를 제거합니다. "[밑면 덮개 제거](#)" 120페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 시스템 보드에서 MicroSD 소켓을 찾으십시오. "[시스템 보드 커넥터](#)" 189페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. MicroSD 카드를 제거합니다.

- a. ❶ 소켓 커버를 열림 위치로 미십시오.
- b. ❷ 소켓 커버를 들어 올리십시오.

- c. ③ 소켓에서 MicroSD 카드를 제거하십시오.

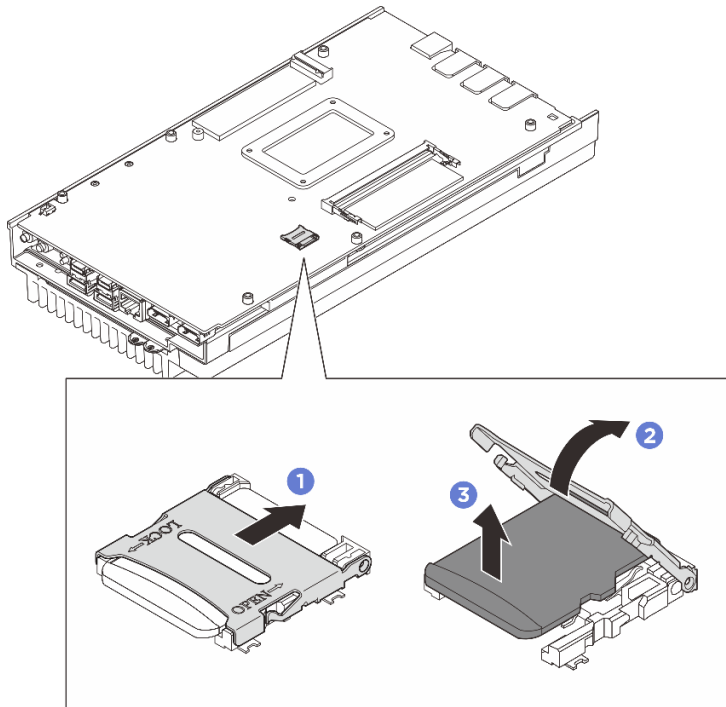


그림 122. MicroSD 카드 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[MicroSD 카드 설치](#)" 112페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

MicroSD 카드 설치

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

- 단계 1. 시스템 보드에서 MicroSD 소켓을 찾으십시오. "[시스템 보드 커넥터](#)" 189페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. MicroSD 카드를 설치하십시오.
 - a. ❶ MicroSD 카드를 소켓에 넣으십시오.
 - b. ❷ 소켓 커버를 닫으십시오.
 - c. ❸ 소켓 커버를 잠금 위치로 미십시오.

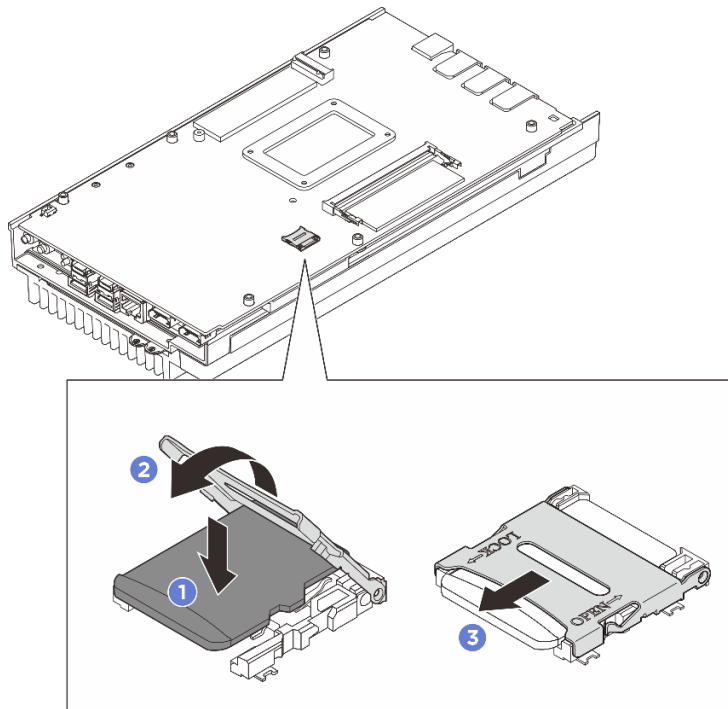


그림 123. MicroSD 카드 설치

완료한 후

1. 밑면 덮개를 설치하십시오. "[밑면 덮개 설치](#)" 123페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 필러를 설치합니다. "[확장 필러 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

노드 덮개 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 노드 덮개를 제거 및 설치하십시오.

윗면 덮개 제거

이 섹션의 지침에 따라 윗면 덮개를 제거하십시오.

이 작업 정보

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 케이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖춰야 합니다.

- 윗면 덮개 열 패드 키트. 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
- 나사 및 드라이버
 - 해당 나사를 올바르게 설치 및 제거할 수 있도록 다음 드라이버를 준비하십시오.

드라이버 유형	나사 유형
1번 십자 헤드 드라이버	1번 십자 나사
2번 십자 헤드 드라이버	2번 십자 나사

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 윗면 덮개에서 나사를 제거하십시오.

- a. ❶ Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.
- b. ❷ 윗면 덮개의 짧은 쪽에 있는 2번 십자 나사 4개를 제거합니다.
- c. ❸ 윗면 덮개의 긴 쪽에 있는 1번 십자 나사 4개를 제거하십시오. 그런 다음 노드를 뒤집어 노드의 밑면이 위를 향하게 합니다.

참고:

- 아래에 있는 나사가 완전히 제거되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.
- 제거할 나사가 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 아래에 있는 나사를 제거하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

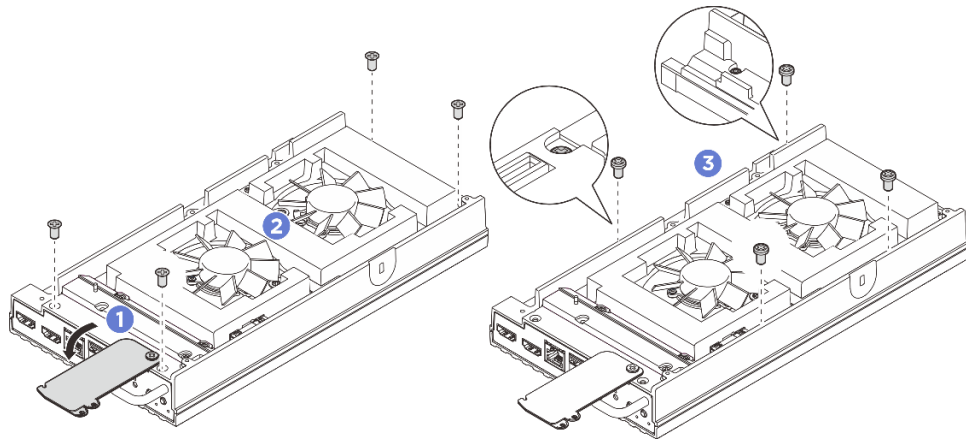


그림 124. 윗면 덮개에서 나사 제거

단계 3. 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 제거합니다.

- a. ❶ 밑면 덮개의 짧은 쪽에 있는 1번 십자 나사 2개를 푸십시오.
- b. ❷ 밑면 덮개의 긴 쪽에 있는 2번 십자 나사 2개를 푸십시오.
- c. ❸ 노드 뒷면에 있는 파란색 터치 포인트와 노드 앞면에 있는 I/O 브래킷 손잡이를 잡으십시오. 그런 다음 노드에서 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 당기십시오.

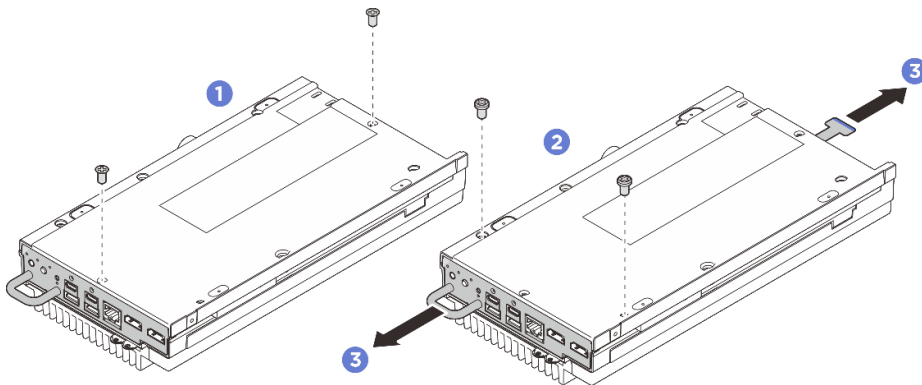


그림 125. 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷 제거

단계 4. 노드의 윗면이 위를 향하게 합니다..

단계 5. 윗면 덮개를 제거하십시오.

- a. ❶ 노드 탭의 뒷면에 오른쪽 엄지를 두고 왼손으로 노드의 앞쪽 가장자리를 잡습니다. 오른손 엄지 손가락으로 노드 탭을 누른 상태에서 윗면 덮개의 뒷면이 튀어나올 때까지 동시에 윗면 덮개의 뒷면을 들어올립니다.

참고: 윗면 덮개를 서버와 쉽게 분리하려면 그림과 같이 서버 앞면의 미리 절단된 구멍에 왼손 손가락을 삽입하십시오.

- b. ❷ 덮개가 서버와 완전히 분리될 때까지 윗면 덮개의 앞면을 조심스럽게 들어 올리십시오.
c. ❸ 서버에서 윗면 덮개를 제거하고 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

주의: 적절한 시스템 냉각이 이루어지도록 하려면 서버 전원을 켜기 전에 윗면 덮개와 밑면 덮개를 모두 설치하십시오. 덮개가 제거된 채 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

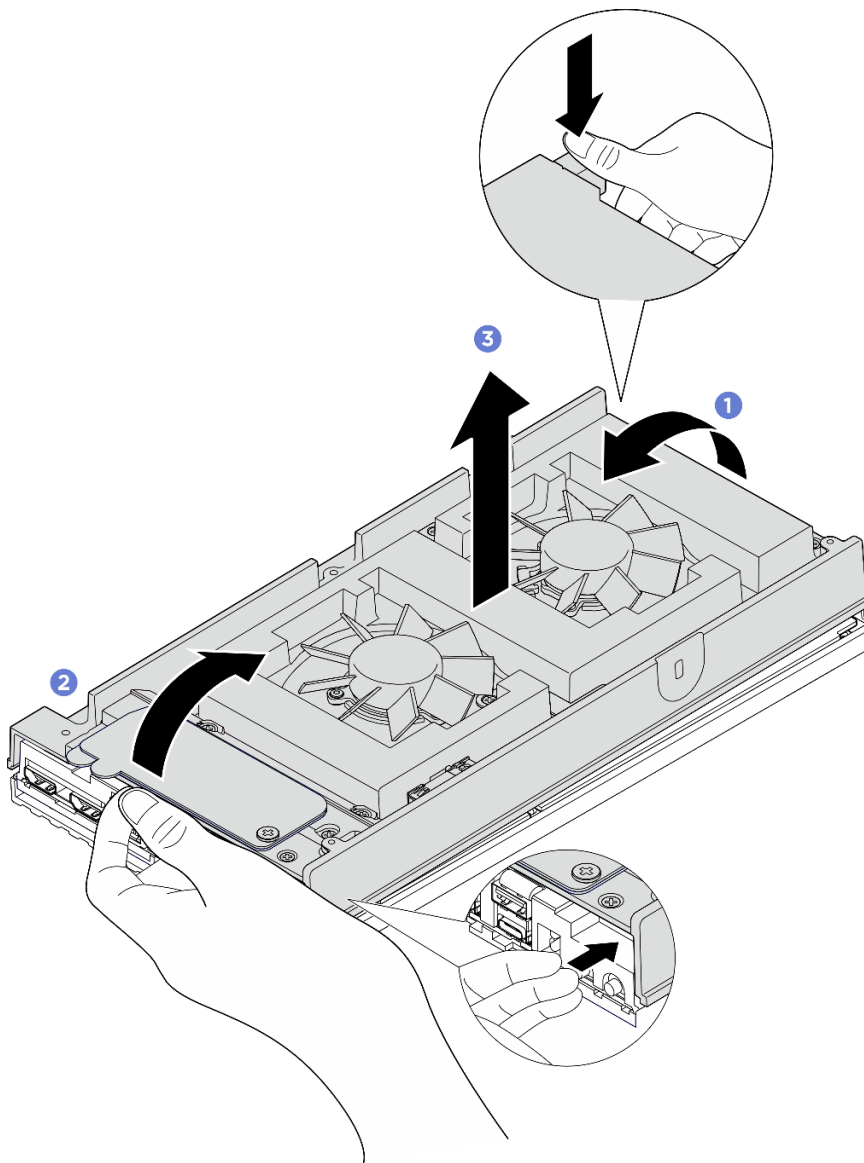


그림 126. 윗면 덮개 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[윗면 덮개 설치](#)" 117페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

윗면 덮개 설치

이 섹션의 지침에 따라 윗면 덮개를 설치하십시오.

이 작업 정보

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖추어야 합니다.

- 윗면 덮개 열 패드 키트. 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
- 나사 및 드라이버
 - 해당 나사를 올바르게 설치 및 제거할 수 있도록 다음 드라이버를 준비하십시오.

드라이버 유형	나사 유형
1번 십자 헤드 드라이버	1번 십자 나사
2번 십자 헤드 드라이버	2번 십자 나사

주의:

- "[설치 지침](#) 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 윗면 덮개의 열 패드를 확인하고 열 패드가 손상되었거나 분리된 경우 새 패드로 교체하십시오. "[열 패드 설치 지침](#)" 7페이지의 내용을 따릅니다.

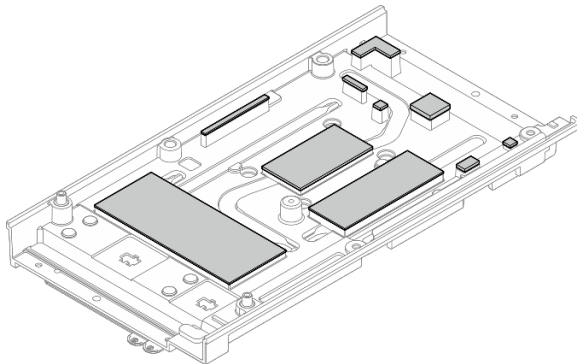


그림 127. 윗면 덮개 열 패드

단계 2. 윗면 덮개를 설치하십시오.

- a. ❶ 윗면 덮개를 노드 양쪽의 가이드 슬롯에 정렬시킨 다음 윗면 덮개를 노드 위에 놓습니다.
- b. ❷ 노드에 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 삽입하고 제자리에 맞춰 누르십시오.

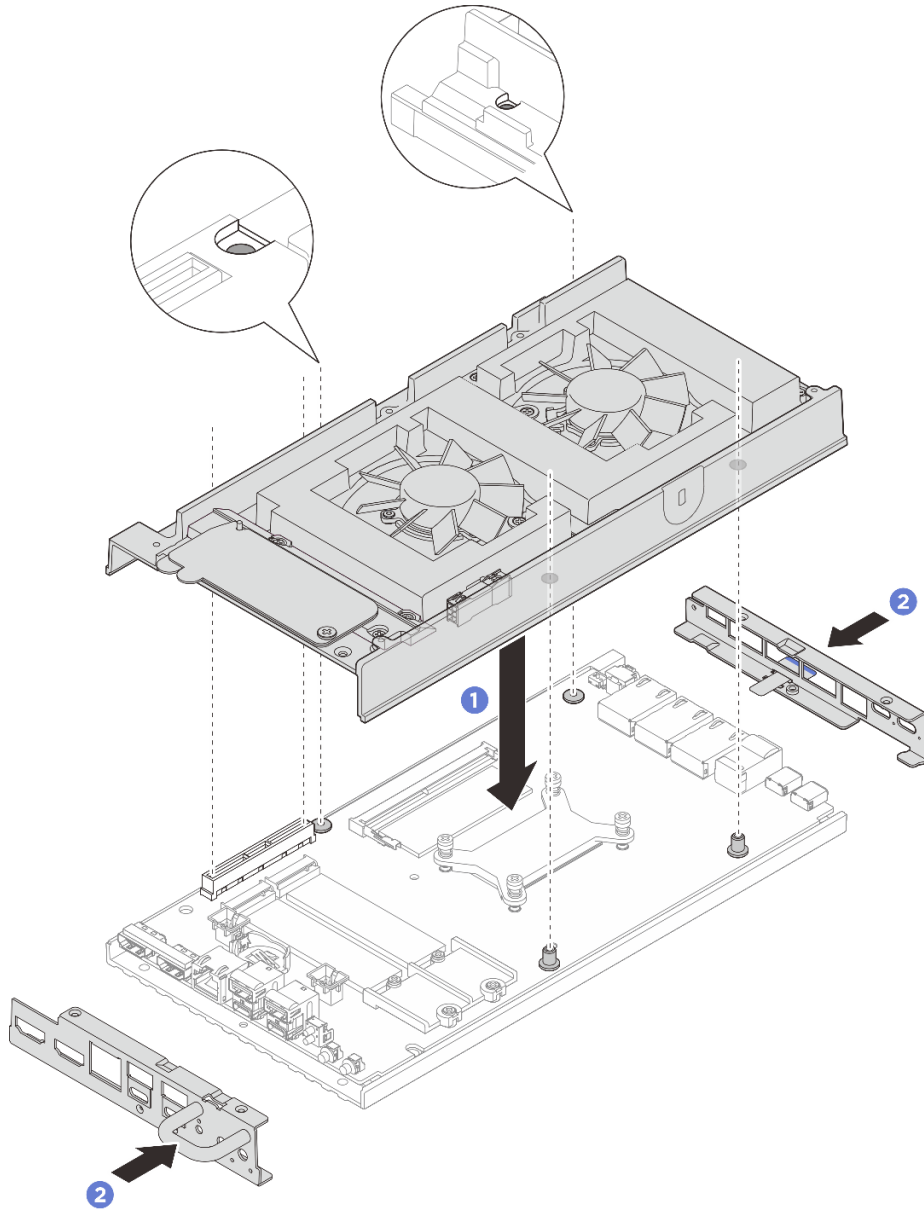


그림 128. 뒷면 덮개 설치

단계 3. 뒷면 덮개에 있는 나사를 조이십시오.

- a. ① 뒷면 덮개의 긴 쪽에 2번 십자 나사 4개를 조이십시오.

참고: 나사 구멍이 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 나사를 장착하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

- b. ② Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.

- c. ③ 뒷면 덮개의 짧은 면에 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 4개를 조이십시오. 그런 다음 노드의 밑면이 위를 향하도록 합니다.

참고: 아래에 있는 나사가 완전히 설치되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.

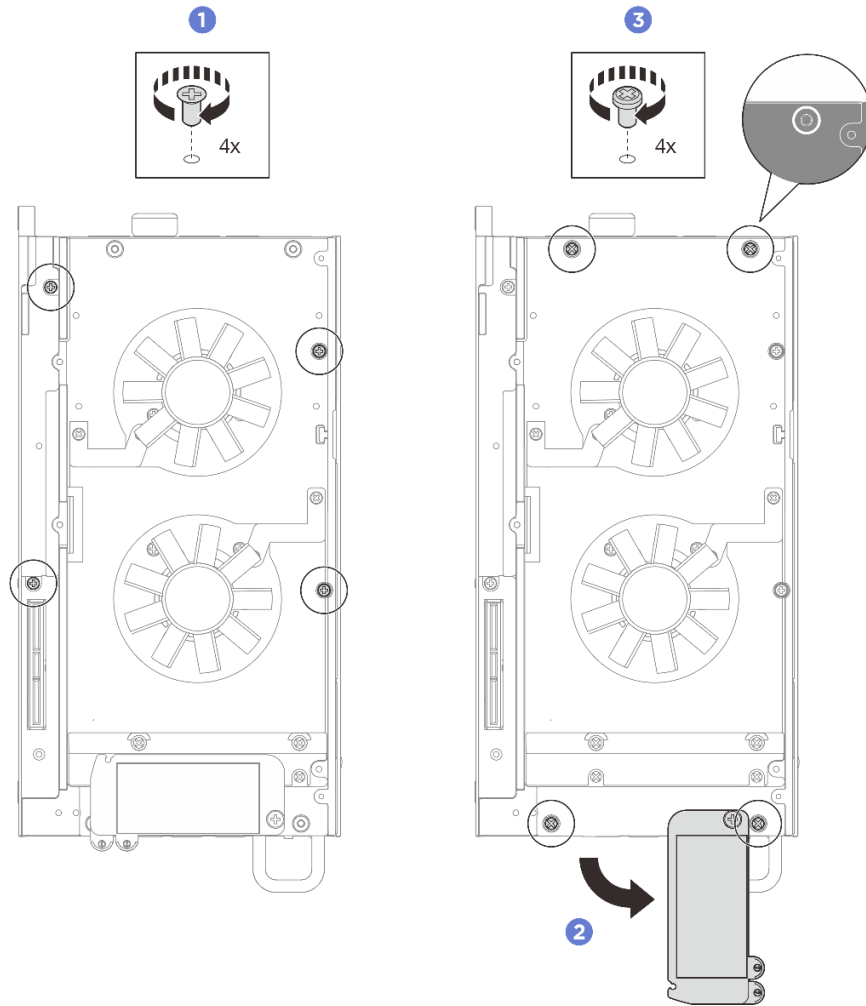


그림 129. 나사 설치

단계 4. 밑면 덮개에 있는 나사를 조이십시오.

- a. ① 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 2개를 조여 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 완전히 고정하십시오.
- b. ② 그림과 같이 2번 십자 나사 2개를 밑면 덮개에 조이십시오.

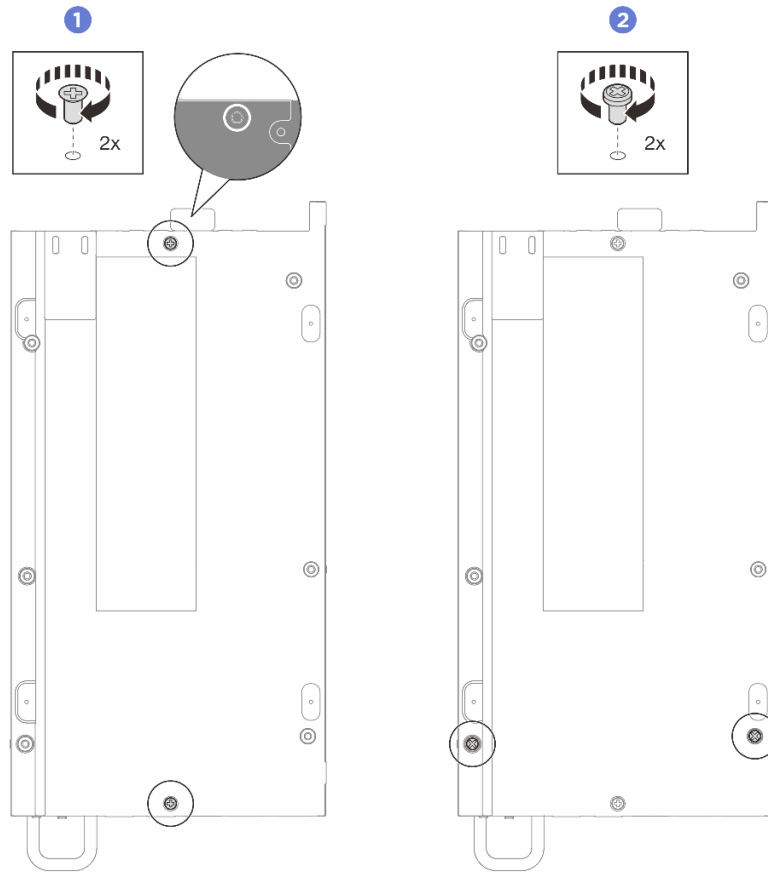


그림 130. 나사 설치

완료한 후

1. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 확장 필터를 설치합니다. "[확장 필터 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

밀면 덮개 제거

이 섹션의 지침에 따라 밀면 덮개를 제거하십시오.

이 작업 정보

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖추어야 합니다.

- 밀면 덮개 열 패드 키트. 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
- 나사 및 드라이버
 - 해당 나사를 올바르게 설치 및 제거할 수 있도록 다음 드라이버를 준비하십시오.

드라이버 유형	나사 유형
1번 십자 헤드 드라이버	1번 십자 나사
2번 십자 헤드 드라이버	2번 십자 나사

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 윗면 덮개에서 나사를 제거하십시오.

- a. ① Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.
- b. ② 윗면 덮개에 있는 1번 십자 나사 4개를 제거한 다음, 노드를 뒤집어 밀면이 위를 향하도록 합니다.

참고:

- 아래에 있는 나사가 완전히 제거되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.

- 제거할 나사가 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 아래에 있는 나사를 제거하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

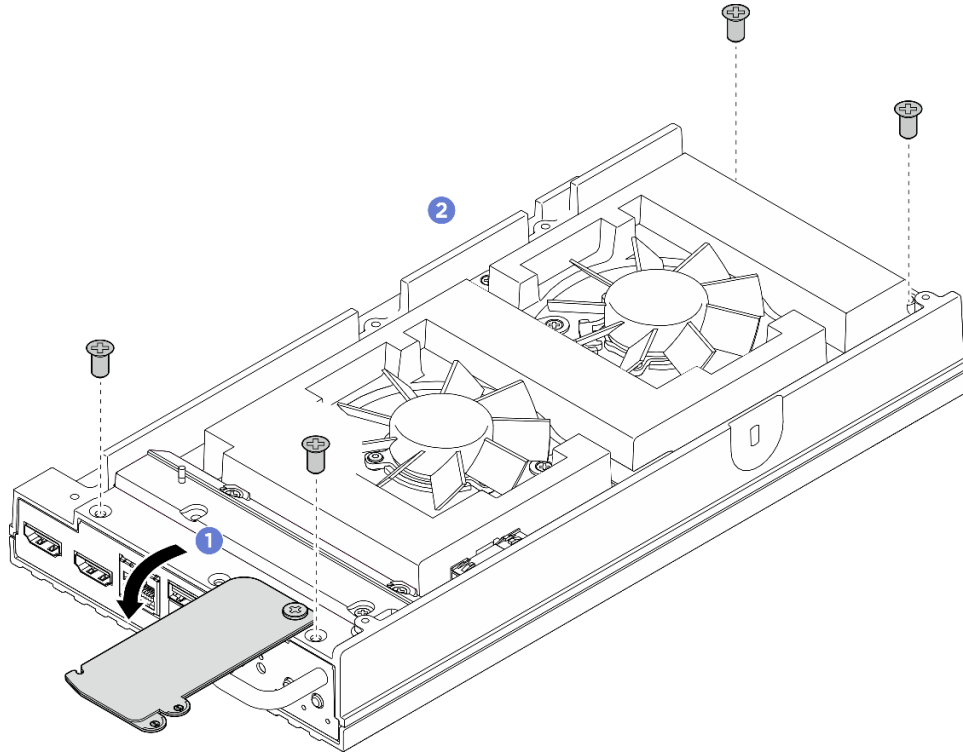


그림 131. 뒷면 덮개에서 나사 제거

단계 3. 밑면 덮개를 제거합니다.

- 1 밑면 덮개의 짧은 쪽에 있는 1번 십자 나사 2개를 제거하십시오.
- 2 밑면 덮개의 긴 쪽에서 2번 십자 나사 6개를 제거하십시오.
- 3 노드 뒷면에 있는 파란색 터치 포인트와 노드 앞면에 있는 I/O 브래킷 손잡이를 잡으십시오. 그런 다음 노드에서 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 당기십시오.
- 4 노드에서 밑면 덮개를 들어 올려 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

주의: 적절한 시스템 냉각이 이루어지도록 하려면 서버 전원을 켜기 전에 뒷면 덮개와 밑면 덮개를 모두 설치하십시오. 덮개가 제거된 채 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

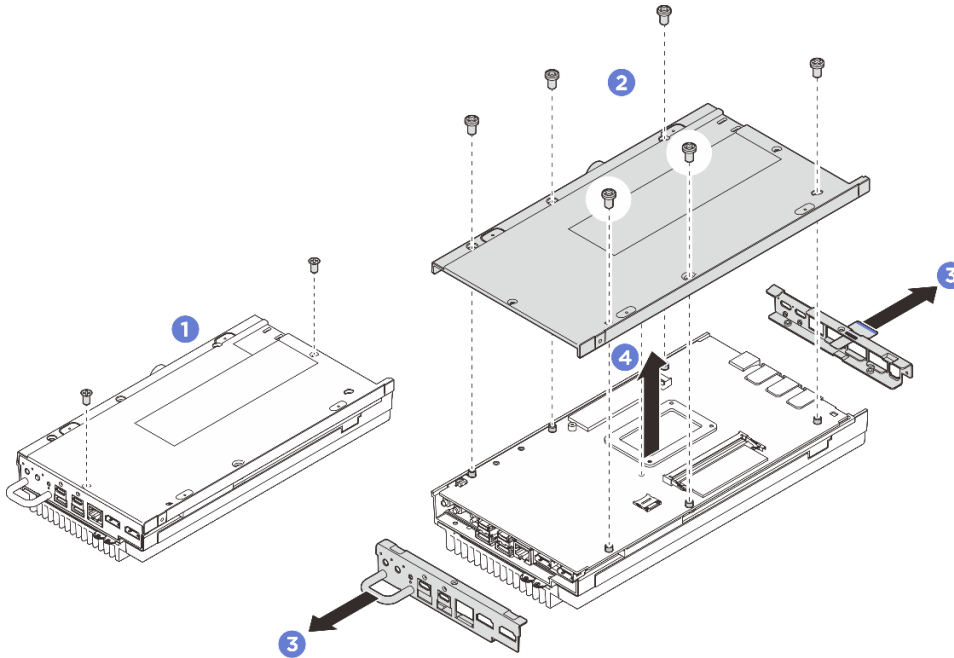


그림 132. 밀면 덮개 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[밀면 덮개 설치](#)" 123페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

밀면 덮개 설치

이 섹션의 지침에 따라 밀면 덮개를 설치하십시오.

이 작업 정보

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

필수 도구

구성 요소를 올바르게 교체하려면 아래 나열된 필수 도구를 갖춰야 합니다.

- 밀면 덮개 열 패드 키트. 자세한 내용은 해당 교체 절차를 참조하십시오.
- 나사 및 드라이버
 - 해당 나사를 올바르게 설치 및 제거할 수 있도록 다음 드라이버를 준비하십시오.

드라이버 유형	나사 유형
1번 십자 헤드 드라이버	1번 십자 나사
2번 십자 헤드 드라이버	2번 십자 나사

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 밀면 덮개의 열 패드를 확인하고 열 패드가 손상되었거나 분리된 경우 새 패드로 교체하십시오. "열 패드 설치 지침" 7페이지의 내용을 따릅니다.

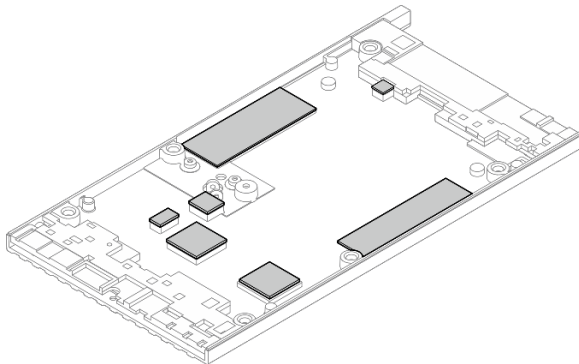


그림 133. 밀면 덮개 열 패드

단계 2. 밀면 덮개를 설치하십시오.

- ① 밀면 덮개를 노드 양쪽의 가이드 슬롯에 정렬시킨 다음 밀면 덮개를 노드 밀면에 놓습니다.
- ② 노드에 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 삽입하고 제자리에 맞춰 누르십시오.

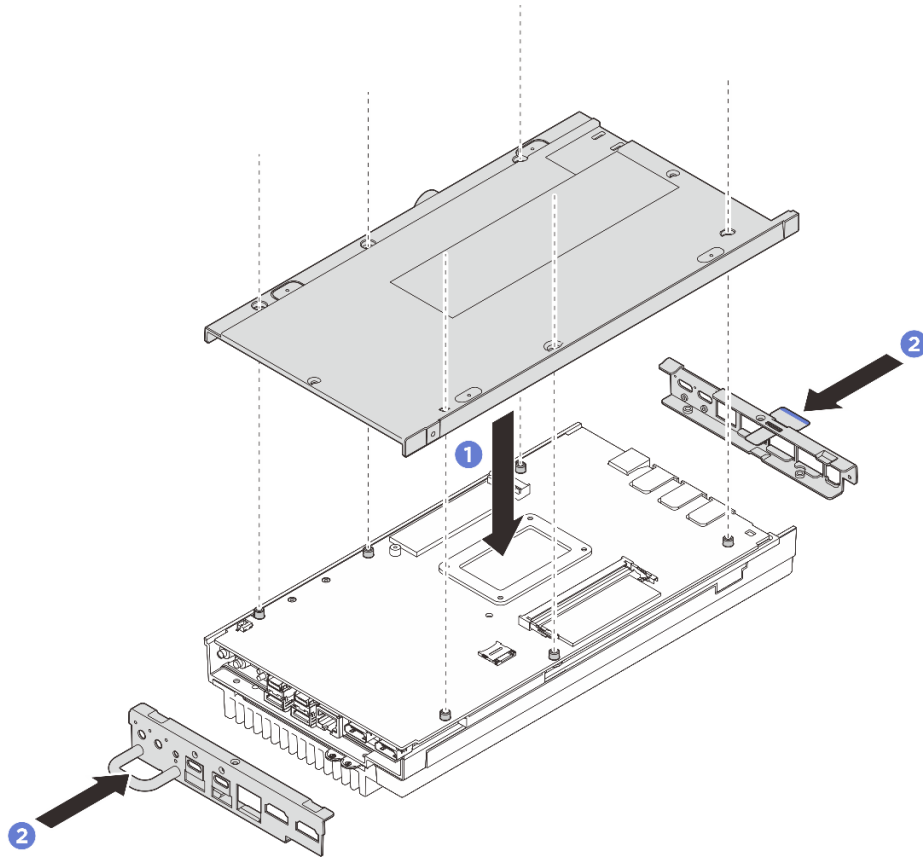


그림 134. 밀면 덮개 설치

단계 3. 모든 나사를 조여 덮개를 고정하십시오.

- a. ① 밀면 덮개의 짧은 쪽에 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 2개를 조입니다.
- b. ② 그림과 같이 2번 십자 나사 6개를 밀면 덮개의 긴 측면에 조인 다음, 노드를 뒤집어 윗면이 위를 향하도록 합니다.
- c. ③ Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.

참고: 아래에 있는 나사가 완전히 설치되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.

- d. ④ 윗면 덮개에 있는 미리 도포된 흰색 나사산 접착제를 사용하여 1번 십자 나사 4개를 조여 밀면 덮개를 완전히 고정합니다.

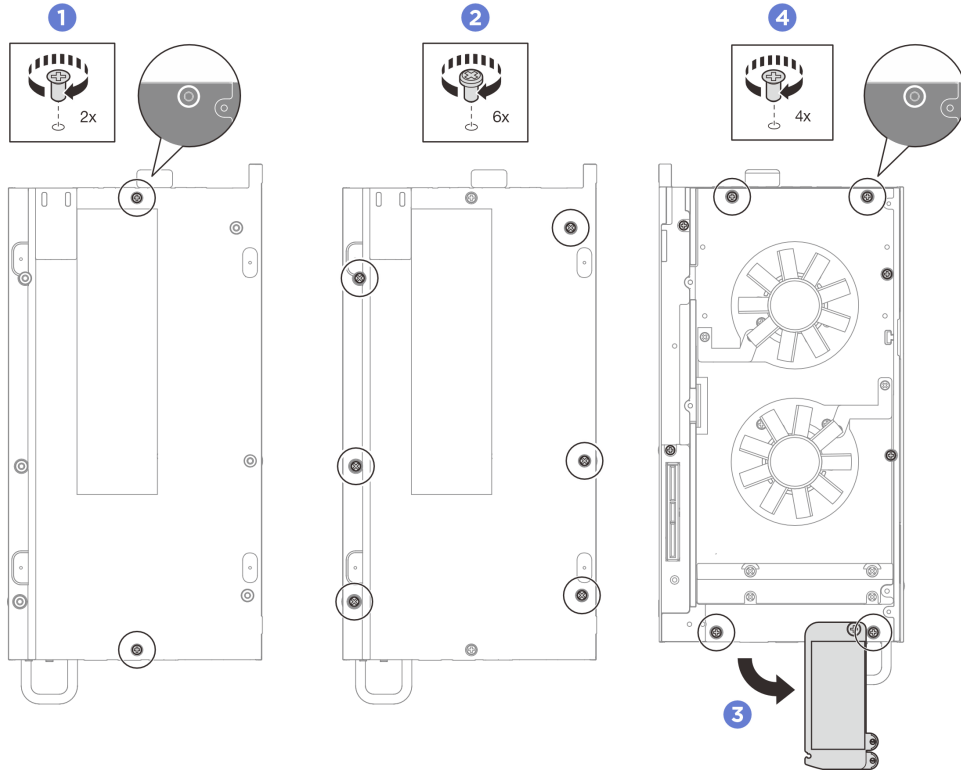


그림 135. 모든 나사 조이기

완료한 후

1. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 해당하는 경우 확장 키트를 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 필터를 설치합니다. "[확장 필터 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

프로세서 방열판 교체

이 섹션의 지침에 따라 프로세서 방열판을 제거 및 설치하십시오.

중요: 서버의 프로세서는 발열 상태에 대응하여 일시적으로 속도를 낮추어 발열량을 줄이는 스로틀링을 수행할 수 있습니다. 극히 짧은 기간(100밀리초 이하) 동안 몇 개의 프로세서 코어가 스로틀링되는 경우에는 시스템 XCC 이벤트 로그에 해당 항목이 없는 운영 체제 이벤트 로그의 항목만 표시될 수 있습니다. 이런 상황이 발생하면 이벤트를 무시할 수 있으며 프로세서를 교체할 필요가 없습니다.

프로세서 방열판 제거

이 섹션의 지침에 따라 프로세서 방열판을 제거하십시오. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S012



경고:

뜨거운 표면 부근입니다.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것과도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "팬 슈라우드 제거" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 윗면 덮개에서 나사를 제거하십시오.

- a. ① Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.
- b. ② 윗면 덮개의 짧은 쪽에 있는 2번 십자 나사 4개를 제거합니다.
- c. ③ 윗면 덮개의 긴 쪽에 있는 1번 십자 나사 4개를 제거하십시오. 그런 다음 노드를 뒤집어 노드의 밑면이 위를 향하게 합니다.

참고:

- 아래에 있는 나사가 완전히 제거되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.
- 제거할 나사가 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 아래에 있는 나사를 제거하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

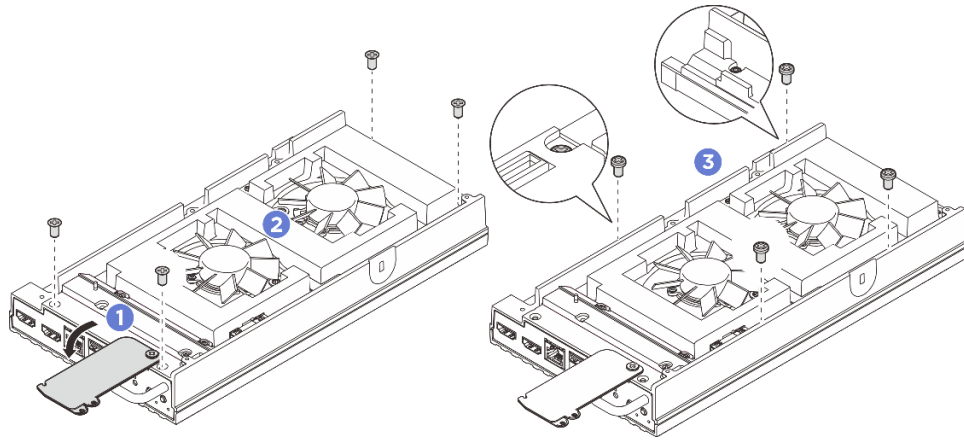


그림 136. 윗면 덮개에서 나사 제거

단계 3. 밑면 덮개를 제거합니다.

- a. ① 밑면 덮개의 짧은 쪽에 있는 1번 십자 나사 2개를 제거하십시오.
- b. ② 밑면 덮개의 긴 쪽에서 2번 십자 나사 6개를 제거하십시오.
- c. ③ 노드 뒷면에 있는 파란색 터치 포인트와 노드 앞면에 있는 I/O 브래킷 손잡이를 잡으십시오. 그런 다음 노드에서 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 당기십시오.
- d. ④ 노드에서 밑면 덮개를 들어 올려 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

주의: 적절한 시스템 냉각이 이루어지도록 하려면 서버 전원을 켜기 전에 윗면 덮개와 밑면 덮개를 모두 설치하십시오. 덮개가 제거된 채 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

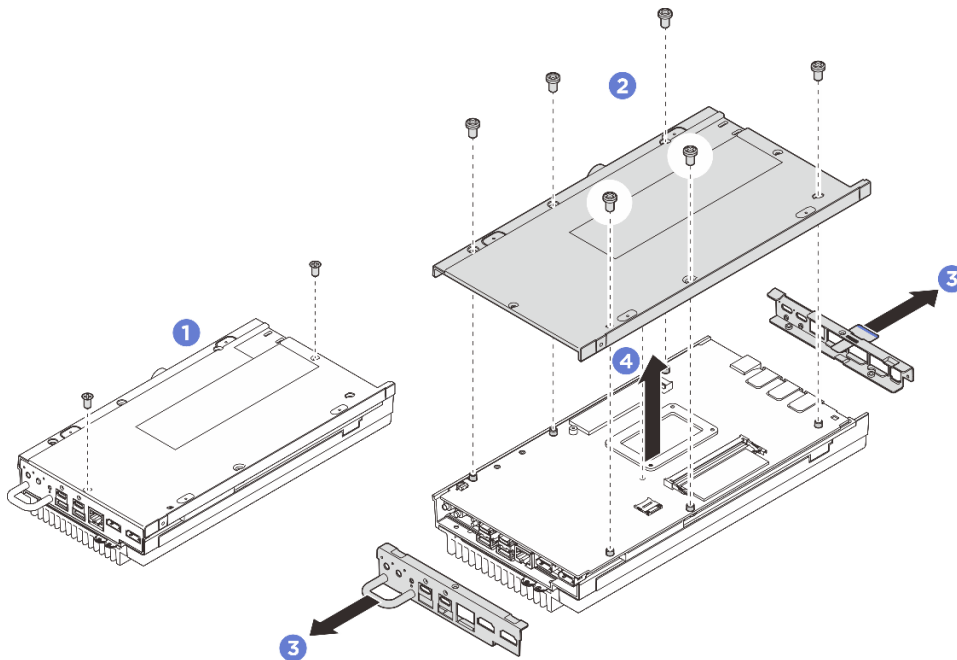


그림 137. 밑면 덮개 제거

단계 4. 시스템 보드를 윗면 덮개에서 분리하십시오.

- a. ❶ 앞면 I/O 커넥터의 가장자리에서 윗면 덮개가 있는 시스템 보드를 조심스럽게 분리하십시오.
- b. ❷ 시스템 보드가 윗면 덮개와 완전히 분리될 때까지 시스템 보드의 뒷면 I/O 측면을 조심스럽게 들어 올리십시오.
- c. ❸ 시스템 보드를 들어 올려 윗면 덮개에서 제거하십시오. 시스템 보드의 양쪽을 잡고 뒤집어 시스템 보드의 윗면이 위를 향하게 한 다음, 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

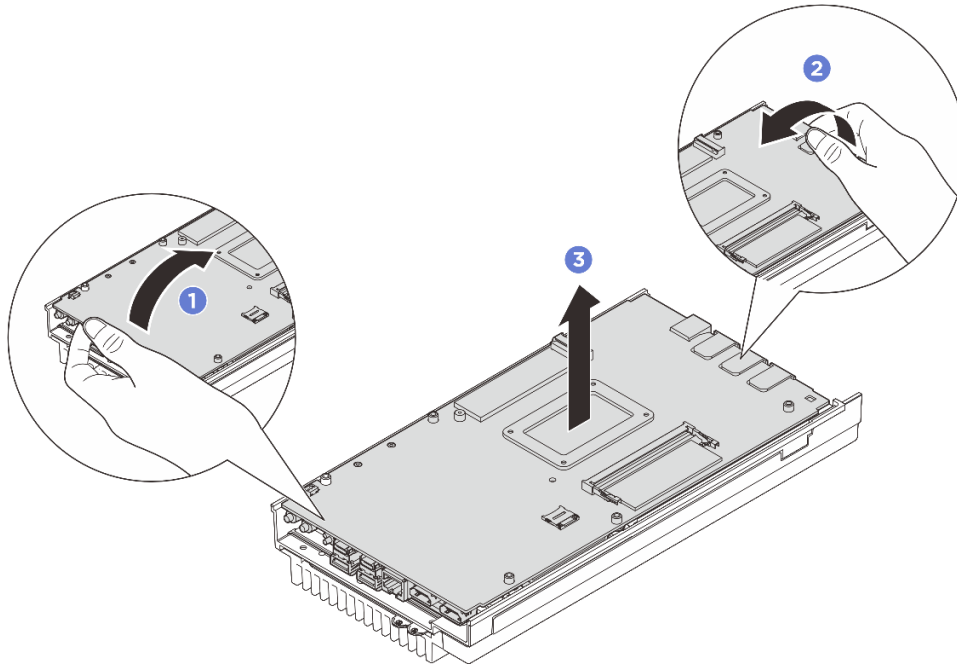


그림 138. 시스템 보드 분해

단계 5. 프로세서 방열판을 제거하십시오.

- a. 먼저 나사 ❶에서 ❷를 느슨하게 풀 다음, 방열판에 있는 나사 ❶에서 ❷를 완전히 풉니다.
- b. 방열판을 평평하게 들어 올려 서버에서 제거하십시오.

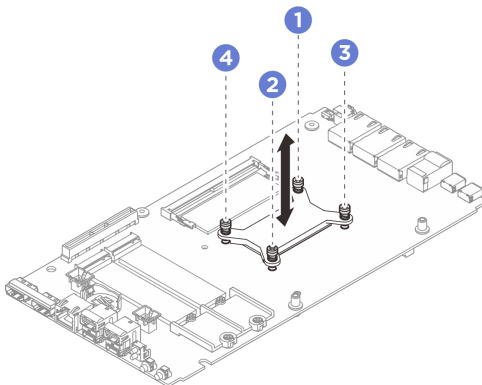


그림 139. 프로세서 방열판 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[프로세서 방열판 설치](#)" 130페이지의 내용을 참조하십시오.

- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

프로세서 방열판 설치

이 섹션의 지침에 따라 프로세서 방열판을 설치하십시오. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S012



경고:

뜨거운 표면 부근입니다.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것과도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 열 패드 상태가 다음 중 하나에 해당하는 경우 열 패드를 새로운 것으로 교체합니다. "열 패드 설치 지침" 7페이지의 내용을 따릅니다.
 - 열 패드가 손상되었거나 분리되었습니다.
 - 교체된 구성 요소의 브랜드 또는 형태가 다른 경우 열 패드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

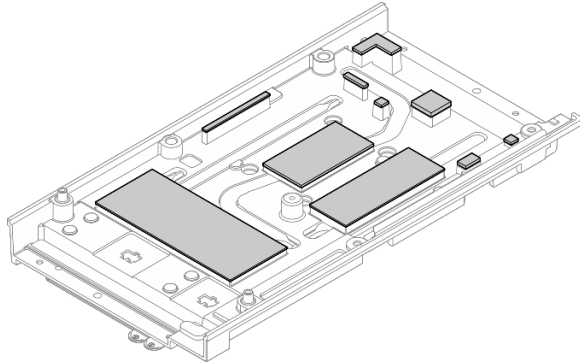


그림 140. 윗면 덮개 열 패드

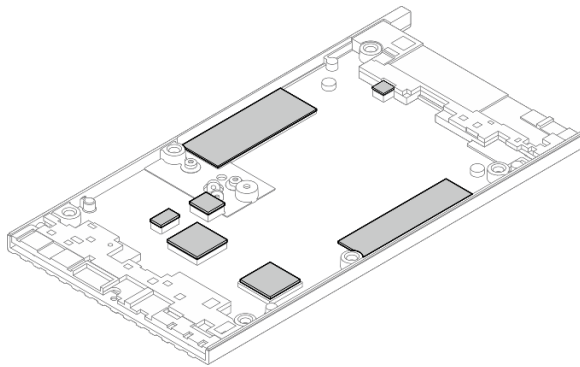


그림 141. 밑면 덮개 열 패드

단계 2. 프로세서 백플레이트를 설치하십시오.

- a. ❶ 프로세서 백플레이트를 시스템 보드 밑면에 있는 나사 구멍에 정렬시킨 다음, 프로세서 백플레이트를 시스템 보드로 내립니다.
- b. ❷ 프로세서 백플레이트를 시스템 보드와 함께 잡은 다음, 시스템 보드를 뒤집어 윗면이 위를 향하도록 합니다.

참고: 프로세서 백플레이트가 아직 나사로 시스템 보드에 고정되지 않았으므로 시스템 보드를 뒤집을 때 프로세서 백플레이트를 떨어뜨리지 마십시오.

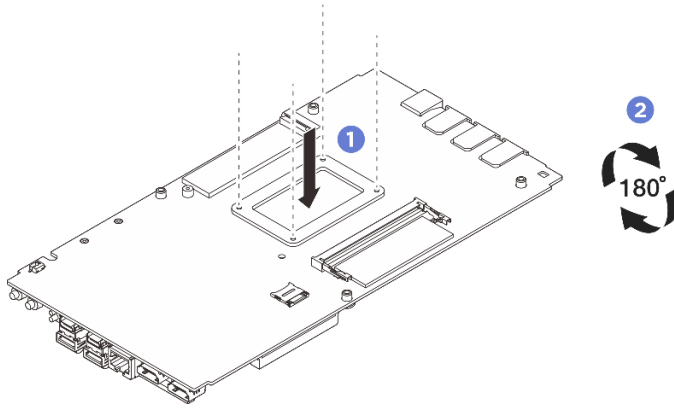


그림 142. 프로세서 백플레이트 설치

단계 3. 프로세서 방열판을 설치하십시오.

- a. 프로세서 방열판을 시스템 보드의 나사 구멍에 정렬시킨 다음, 방열판을 시스템 보드로 내립니다.
- b. 먼저 나사 ①에서 ④를 느슨하게 조인 다음, 나사 ①에서 ④를 완전히 체결하여 시스템 보드의 밑면에 있는 프로세서 백플레이트에 프로세서 방열판을 고정하십시오.

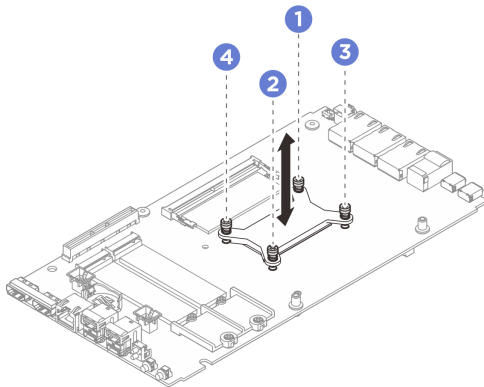


그림 143. 프로세서 방열판 설치

단계 4. 시스템 보드의 가장자리 양쪽 끝을 잡고 시스템 보드의 밑면이 위를 향하도록 시스템 보드를 조심스럽게 뒤집습니다. 그런 다음 시스템 보드를 내려 윗면 덮개에 설치하십시오.

참고: 시스템 보드를 설치할 때 시스템 보드가 윗면 덮개 가장자리의 고무에 닿지 않도록 하십시오.

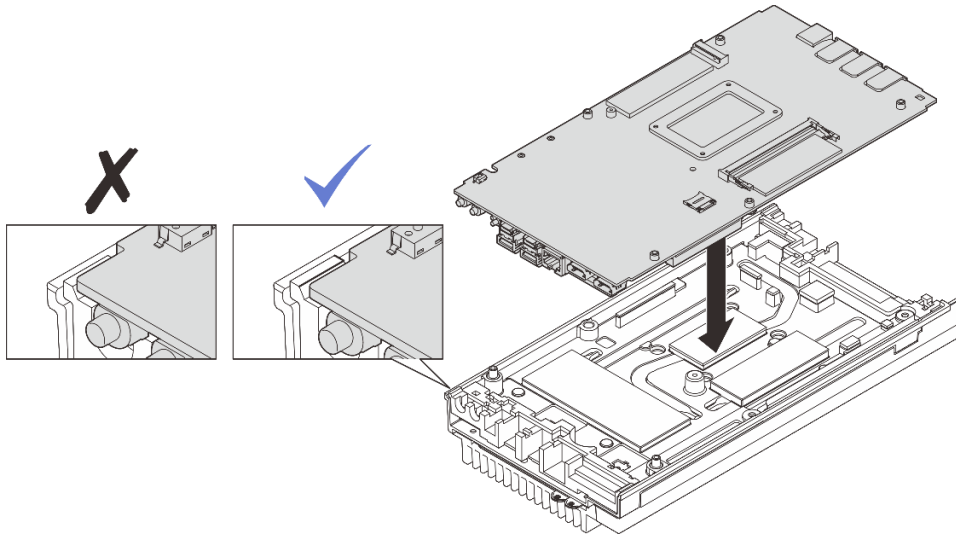


그림 144. 시스템 보드 설치

단계 5. 밀면 덮개를 설치하십시오.

- a. ❶ 밀면 덮개를 노드 양쪽의 가이드 슬롯에 정렬시킨 다음 밀면 덮개를 노드 밀면에 놓습니다.
- b. ❷ 노드에 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 삽입하고 제자리에 맞춰 누르십시오.

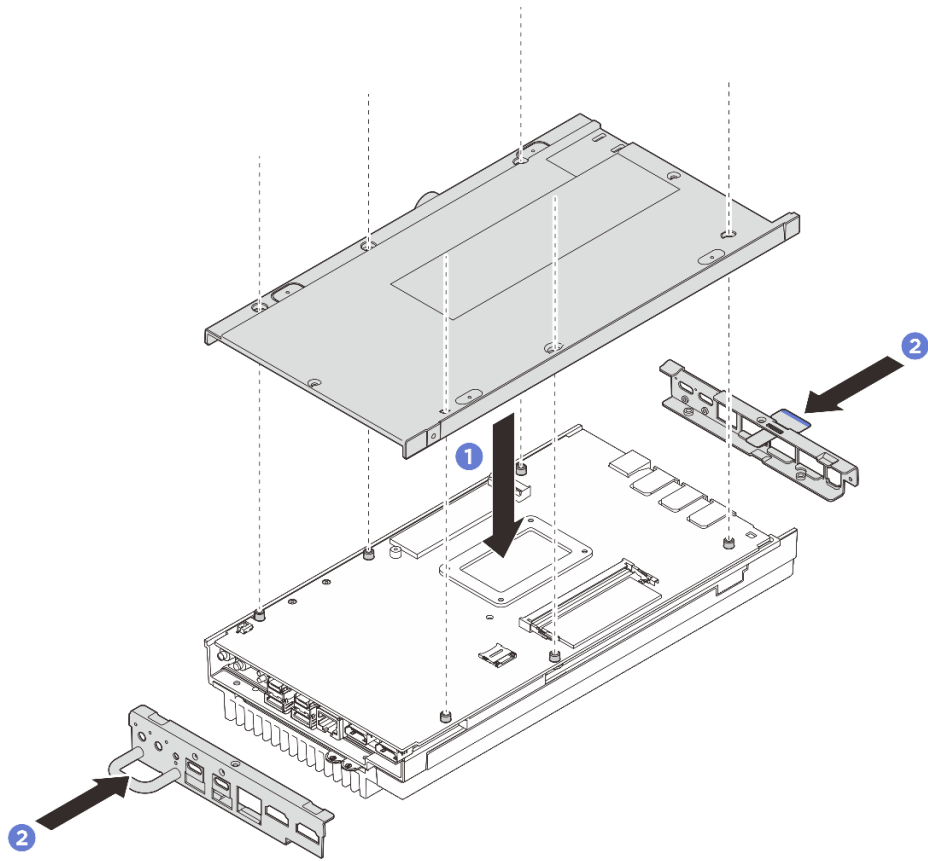


그림 145. 밀면 덮개 설치

단계 6. 밀면 덮개에 있는 나사를 조이십시오.

- a. ① 밀면 덮개의 짧은 쪽에 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 2개를 조입니다.
- b. ② 그림과 같이 2번 십자 나사 6개를 밀면 덮개의 긴 측면에 조인 다음, 노드를 뒤집어 윗면이 위를 향하도록 합니다.

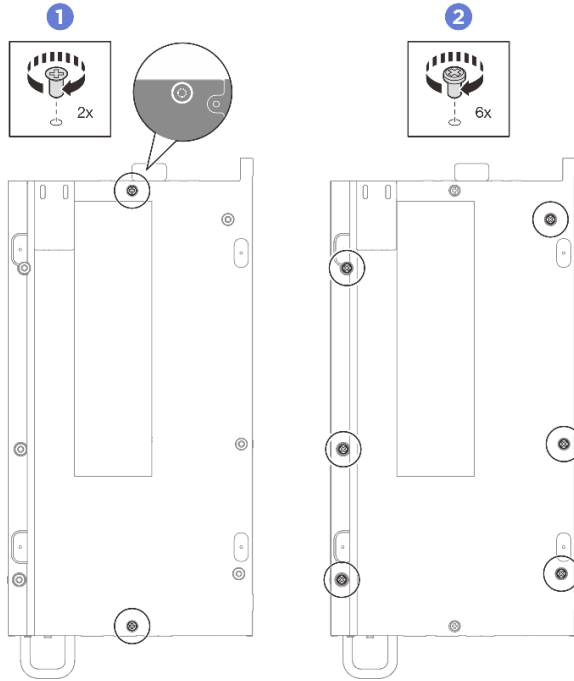


그림 146. 나사 설치

단계 7. 윗면 덮개에 있는 나사를 조이십시오.

- a. ① 윗면 덮개의 긴 쪽에 2번 십자 나사 4개를 조이십시오.

참고: 나사 구멍이 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 나사를 장착하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

- b. ② Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.

- c. ③ 윗면 덮개의 짧은 면에 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 4개를 조이십시오. 그런 다음 노드의 밑면이 위를 향하도록 합니다.

참고: 아래에 있는 나사가 완전히 설치되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.

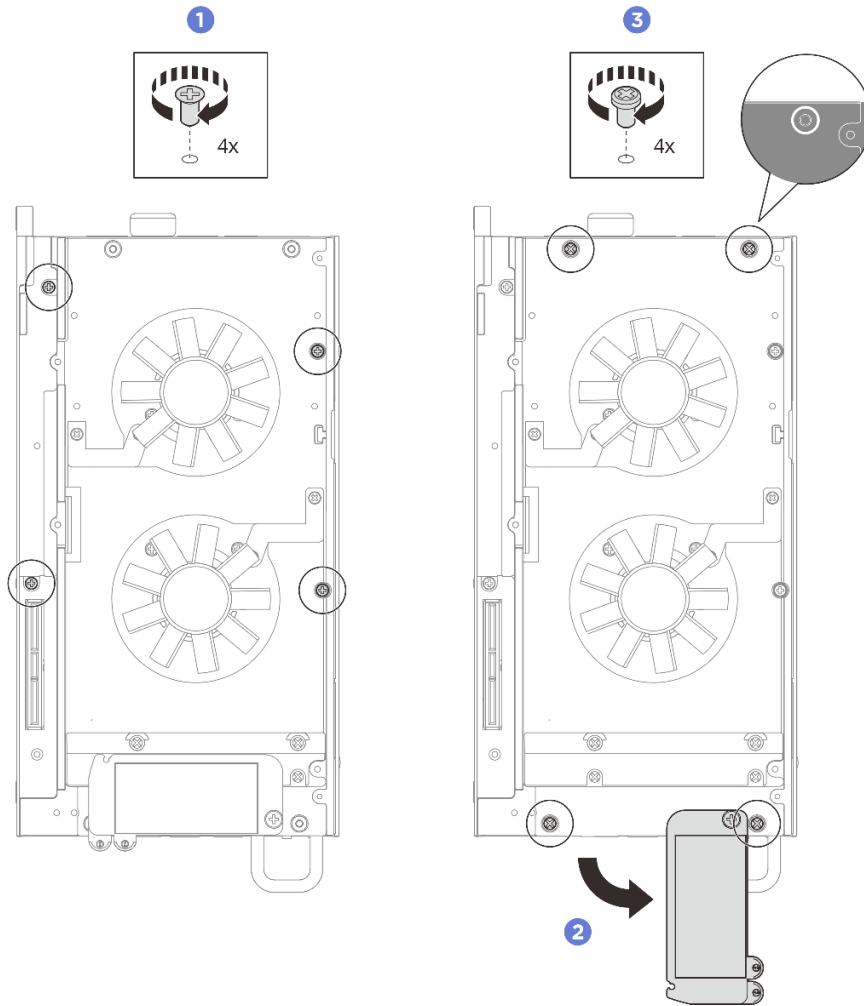


그림 147. 나사 설치

완료한 후

1. 확장 키트를 설치하거나 확장 필러를 설치하여 확장 키트 슬롯을 덮으십시오.
 - 확장 키트를 설치하려면 "확장 키트 설치" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 확장 필러를 설치하려면 "확장 필러 설치" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. "데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

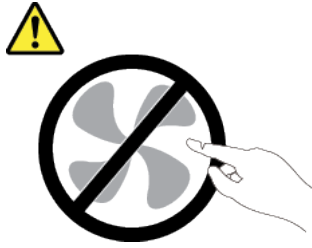
시스템 보드 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드를 제거 및 설치하십시오.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

경고:

위험하게 움직이는 부품. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.



경고:



방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 서버를 끄고 서버 덮개를 제거하기 전에 서버의 열이 식을 때까지 몇 분 동안 기다려 주십시오.

자체 암호 드라이브 인증 키(SED AK) 관리

SED가 설치된 ThinkEdge SE100의 경우 Lenovo XClarity Controller에서 SED AK를 관리할 수 있습니다. 서버를 설정하거나 구성을 변경한 후에는 하드웨어 오류 발생 시 데이터 손실을 방지하기 위해 반드시 SED AK를 백업해야 합니다.

SED 인증 키(AK) 관리자

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스에 로그인하고 BMC 구성 → 보안 → SED 인증 키(AK) 관리자로 이동하여 SED AK를 관리하십시오.

참고: 다음 조건에서는 SED AK 관리자의 작동이 허용되지 않습니다.

- 시스템 잠금 모드가 활성화 상태입니다. 시스템이 활성화되거나 잠금 해제될 때까지 SED AK가 잠깁니다. 시스템을 활성화하거나 잠금 해제하려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 활성화 또는 잠금 해제"를 참조하십시오.
- 현재 사용자는 SED AK를 관리할 권한이 없습니다.
 - 암호나 백업 파일을 사용하여 SED AK를 생성, 백업 및 복구하려면 XCC 사용자의 역할이 관리자여야 합니다.
 - 자동 백업에서 SED AK를 복구하려면 XCC 사용자의 역할이 관리자+여야 합니다.

SED 암호화

SED 암호화 상태를 사용 안 함에서 사용으로 변경할 수 있습니다. SED 암호를 사용하려면 다음 프로세스를 완료하십시오.

1. 사용 버튼을 누릅니다.
2. SED AK 생성 방법을 선택합니다.
 - 암호를 사용하여 키 생성: 암호를 설정하고 확인을 위해 다시 입력하십시오.
 - 무작위로 키 생성: 무작위 SED AK가 생성됩니다.
3. 적용 버튼을 누릅니다.

주의:

- SED 암호화가 사용으로 설정되면 사용 안 함으로 다시 변경할 수 없습니다.
- SED 암호화를 활성화한 경우 드라이브를 설치한 후 시스템을 재부팅해야 합니다. 재부팅하지 않으면 호스트 OS에서 드라이브를 인식하지 못합니다.
- SED 암호화가 사용 설정된 상태에서 긴급 XCC 암호 재설정을 수행하면 서버에 저장된 SED AK가 기본 작업으로 지워집니다. SED AK가 복원되지 않는 한 SED에 저장된 데이터에 더 이상 액세스할 수 없

습니다. 데이터 유실 위험을 줄이려면 SED AK를 백업하는 것을 강력하게 권장합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 "긴급 XCC 암호 재설정"을 참조하십시오.

SED AK 변경

- 암호를 사용하여 키 생성: 암호를 설정하고 확인을 위해 다시 입력하십시오. 다시 생성을 클릭하여 새 SED AK를 가져오십시오.
- 무작위 키 생성: 다시 생성을 클릭하여 무작위 SED AK를 얻으십시오.

SED AK 백업

암호를 설정하고 확인을 위해 다시 입력하십시오. 백업 시작을 클릭하여 SED AK를 백업한 다음 SED AK 파일을 다운로드하여 나중에 사용할 수 있도록 안전하게 보관하십시오.

참고: 백업 SED AK 파일을 사용하여 구성을 복원하는 경우 시스템은 여기서 설정한 암호를 요구합니다.

SED AK 복구

- 암호를 사용하여 SED AK 복구: 암호를 사용하여 키 생성에서 설정한 암호를 사용하여 SED AK를 복구합니다.
- 백업 파일에서 SED AK 복구: SED AK 백업 모드에서 생성한 백업 파일을 업로드하고 해당 백업 파일 암호를 입력하여 SED AK를 복구합니다.
- 자동 백업에서 SED AK 복구: 시스템 보드 교체 후 자동 백업을 사용하여 설치된 SED의 SED AK를 복구합니다.

참고: 자동 백업에서 SED AK를 복구하려면 XCC 사용자의 역할이 관리자+여야 합니다.

시스템 보드 제거

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드를 제거하십시오.

이 작업 정보

중요:

- 이 구성 요소를 제거하고 설치하려면 숙련된 서비스 기술자가 필요합니다. 적절한 교육을 받지 않은 경우 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.
- 시스템 보드를 교체할 경우 항상 최신 펌웨어로 서버를 업데이트하거나 기존 펌웨어를 복원해야 합니다. 계속 진행하기 전에 최신 펌웨어 또는 기존 펌웨어 사본이 있는지 확인하십시오.
- 메모리 모듈을 제거할 때 각 메모리 모듈의 슬롯 번호에 레이블을 지정하고 시스템 보드에서 모든 메모리 모듈을 제거한 후 나중에 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. Lenovo XClarity Controller IP 주소, 필수 제품 데이터, 시스템 유형, 모델 번호, 일련 번호, 범용 고유 식별자 및 서버의 자산 태그와 같은 모든 시스템 구성 정보를 기록하십시오.
- b. Lenovo XClarity Essentials을(를) 사용하여 시스템 구성을 외부 장치에 저장하십시오.

- c. 시스템 이벤트 로그를 외부 미디어에 저장하십시오.
- d. 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 제거합니다. "[팬 슈라우드 제거](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
- e. 해당하는 경우 확장 필터를 제거합니다. "[확장 필터 제거](#)" 70페이지의 내용을 참조하십시오.
- f. 해당하는 경우 확장 키트를 제거합니다. "[확장 키트 제거](#)" 157페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 윗면 덮개에서 나사를 제거하십시오.

- a. ① Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.
- b. ② 윗면 덮개의 짧은 쪽에 있는 2번 십자 나사 4개를 제거합니다.
- c. ③ 윗면 덮개의 긴 쪽에 있는 1번 십자 나사 4개를 제거하십시오. 그런 다음 노드를 뒤집어 노드의 밑면이 위를 향하게 합니다.

참고:

- 아래에 있는 나사가 완전히 제거되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.
- 제거할 나사가 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 아래에 있는 나사를 제거하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

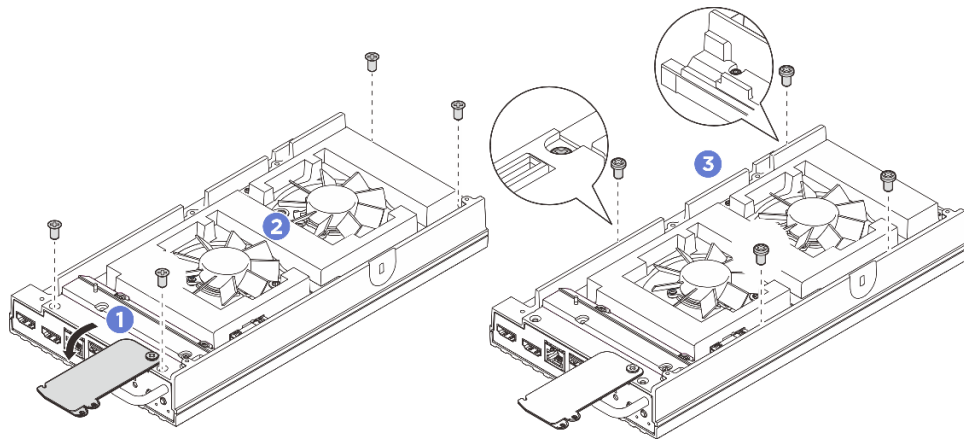


그림 148. 윗면 덮개에서 나사 제거

단계 3. 밑면 덮개를 제거합니다.

- a. ① 밑면 덮개의 짧은 쪽에 있는 1번 십자 나사 2개를 제거하십시오.
- b. ② 밑면 덮개의 긴 쪽에서 2번 십자 나사 6개를 제거하십시오.
- c. ③ 노드 뒷면에 있는 파란색 터치 포인트와 노드 앞면에 있는 I/O 브래킷 손잡이를 잡으십시오. 그런 다음 노드에서 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 당기십시오.
- d. ④ 노드에서 밑면 덮개를 들어 올려 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

주의: 적절한 시스템 냉각이 이루어지도록 하려면 서버 전원을 켜기 전에 윗면 덮개와 밑면 덮개를 모두 설치하십시오. 덮개가 제거된 채 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

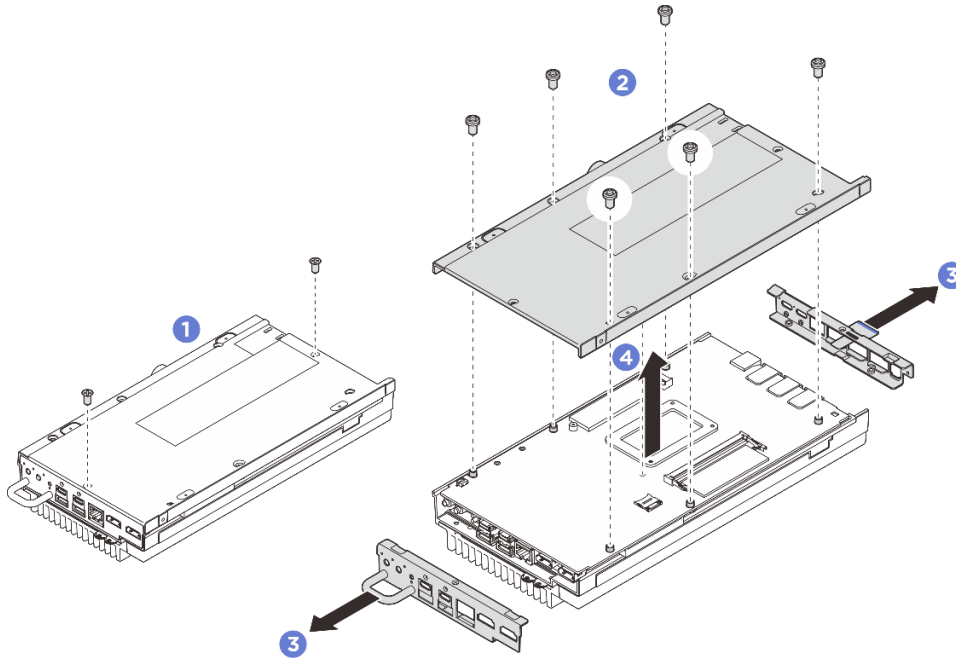


그림 149. 밑면 덮개 제거

단계 4. 아래 순서에 따라 시스템 보드 밑면에서 다음 구성 요소를 제거하십시오.

- a. 슬롯 1에서 M.2 드라이브를 제거합니다. "[슬롯 1에서 M.2 드라이브 제거](#)" 96페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 메모리 모듈을 제거하십시오. "[메모리 모듈 제거](#)" 105페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 5. 시스템 보드를 윗면 덮개에서 분리하십시오.

- a. ① 앞면 I/O 커넥터의 가장자리에서 윗면 덮개가 있는 시스템 보드를 조심스럽게 분리하십시오.
- b. ② 시스템 보드가 윗면 덮개와 완전히 분리될 때까지 시스템 보드의 윗면 I/O 측면을 조심스럽게 들어 올리십시오.
- c. ③ 시스템 보드를 들어 올려 윗면 덮개에서 제거하십시오. 시스템 보드의 양쪽을 잡고 뒤집어 시스템 보드의 윗면이 위를 향하게 한 다음, 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

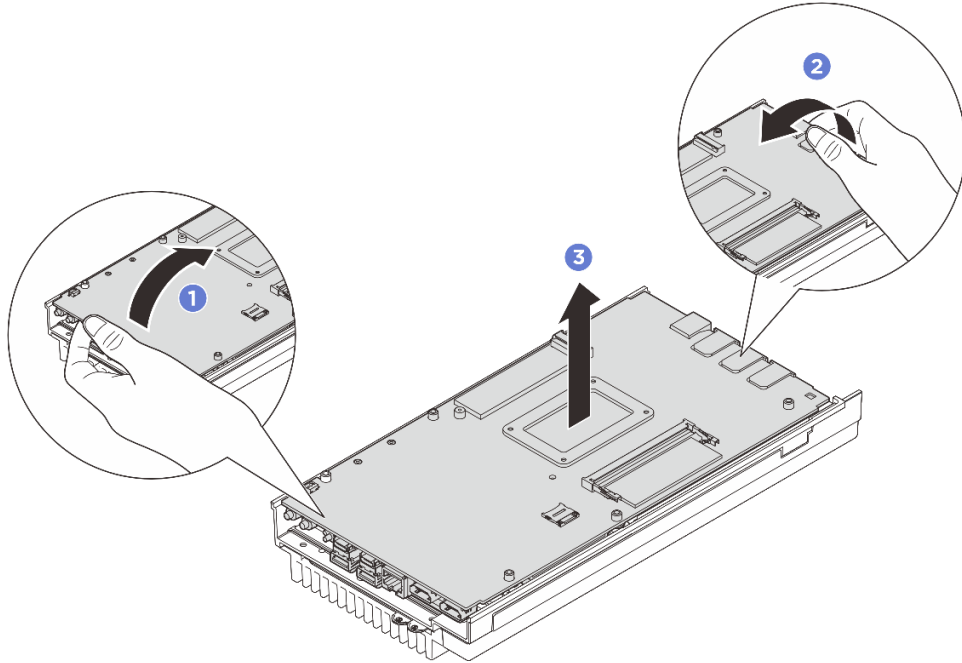


그림 150. 시스템 보드 분해

단계 6. 아래 순서에 따라 시스템 보드 윗면에서 다음 구성 요소를 제거하십시오.

- a. 메모리 모듈을 제거하십시오. "[메모리 모듈 제거](#)" 105페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 슬롯 2 및 슬롯 3에서 M.2 드라이브를 제거합니다. "[슬롯 2 및 슬롯 3에서 M.2 드라이브 제거](#)" 97페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. CMOS 배터리를 제거하십시오. "[CMOS 배터리\(CR2032\) 제거](#)" 65페이지의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

시스템 보드 설치

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 구성 요소를 제거하고 설치하려면 숙련된 서비스 기술자가 필요합니다. 적절한 교육을 받지 않은 경우 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 드라이브가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음, 포장재에서 드라이브를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>로 이동하십시오.

- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 열 패드 상태가 다음 중 하나에 해당하는 경우 열 패드를 새로운 것으로 교체합니다. "[열 패드 설치 지침](#)" 7페이지의 내용을 따릅니다.
 - 열 패드가 손상되었거나 분리되었습니다.
 - 교체된 구성 요소의 브랜드 또는 형태가 다른 경우 열 패드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

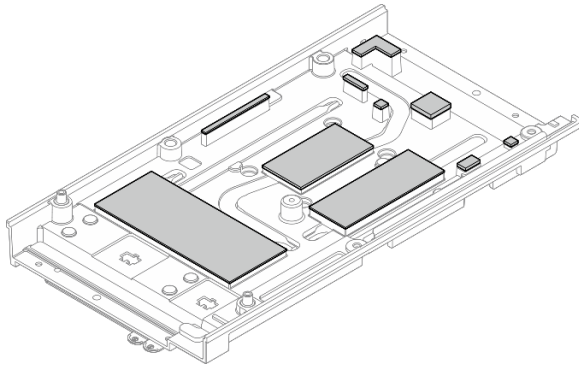


그림 151. 윗면 덮개 열 패드

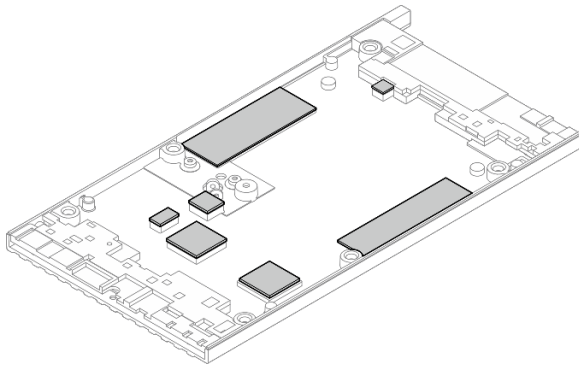


그림 152. 밑면 덮개 열 패드

단계 2. 시스템 보드의 프로세서 방열판에서 XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 떼어내고 윗면 덮개의 네트워크 액세스 태그에 부착합니다.

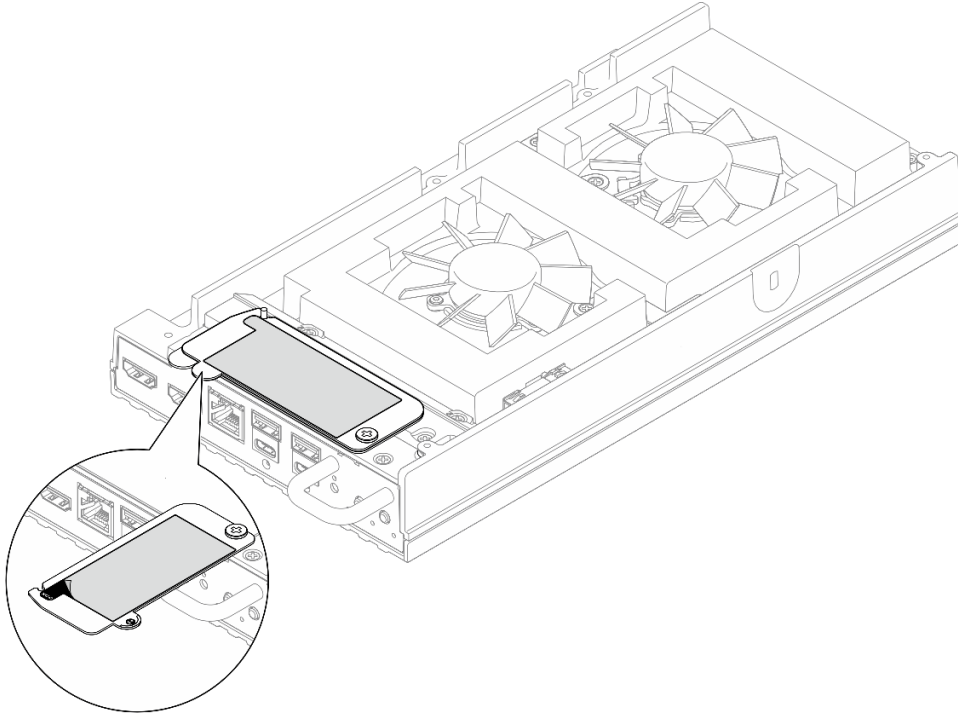


그림 153. 탈착식 정보 탭에 있는 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블

단계 3. 윗면이 위를 향하도록 시스템 보드를 밀면 덮개에 놓고 시스템 보드의 윗면에 다음 구성 요소를 설치하십시오.

- a. CMOS 배터리를 설치하십시오. "[CMOS 배터리\(CR2032\) 설치](#)" 68페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. M.2 드라이브를 슬롯 2 및 슬롯 3에 설치합니다. "[M.2 드라이브를 슬롯 2 및 슬롯 3에 설치](#)" 102페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 메모리 모듈을 설치하십시오. "[메모리 모듈 설치](#)" 107페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 4. 시스템 보드의 가장자리 양쪽 끝을 잡고 시스템 보드의 밑면이 위를 향하도록 시스템 보드를 조심스럽게 뒤집습니다. 그런 다음 시스템 보드를 내려 윗면 덮개에 설치하십시오.

참고: 시스템 보드를 설치할 때 시스템 보드가 윗면 덮개 가장자리의 고무에 닿지 않도록 하십시오.

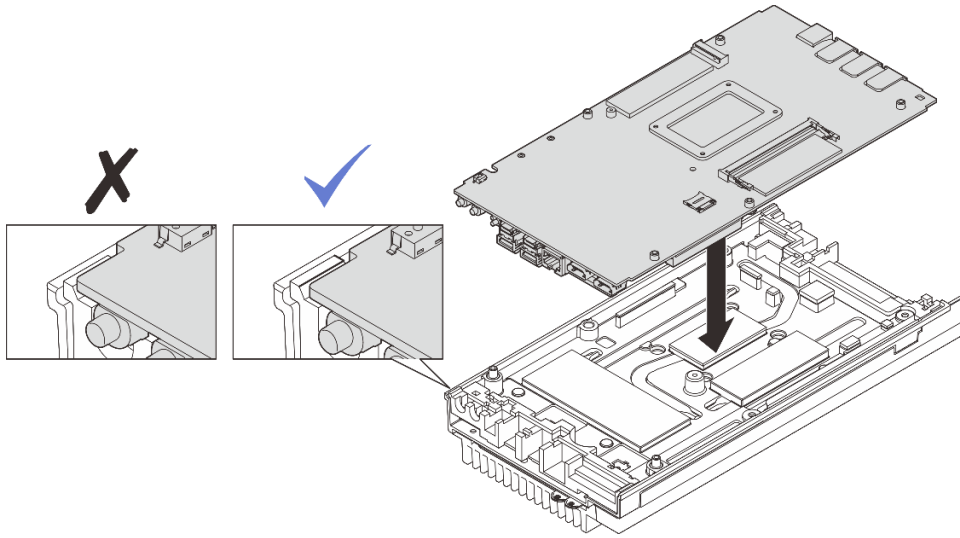


그림 154. 시스템 보드 설치

단계 5. 시스템 보드의 밑면에 다음 구성 요소를 설치하십시오.

- a. 메모리 모듈을 설치하십시오. "[메모리 모듈 설치](#)" 107페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 슬롯 1에 M.2 드라이브를 설치합니다. "[슬롯 1에 M.2 드라이브 설치](#)" 100페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 6. 밑면 덮개를 설치하십시오.

- a. ❶ 밑면 덮개를 노드 양쪽의 가이드 슬롯에 정렬시킨 다음 밑면 덮개를 노드 밑면에 놓습니다.
- b. ❷ 노드에 앞면 및 뒷면 I/O 브래킷을 삽입하고 제자리에 맞춰 누르십시오.

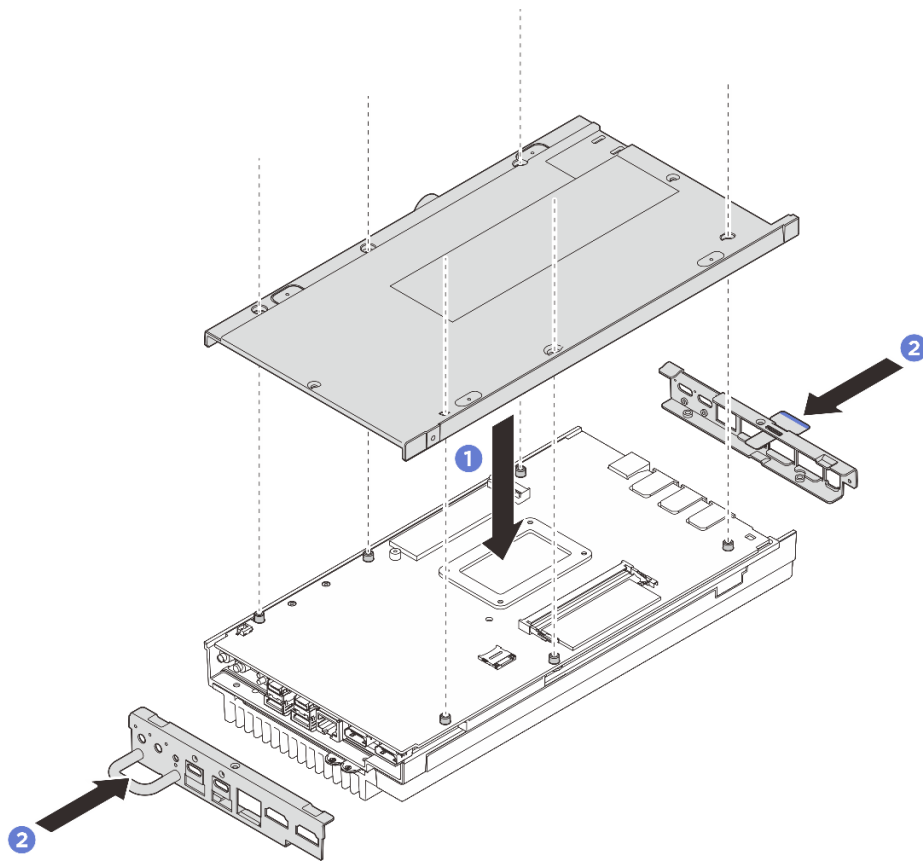


그림 155. 밀면 덮개 설치

단계 7. 밀면 덮개에 있는 나사를 조이십시오.

- a. ① 밀면 덮개의 짧은 쪽에 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 2개를 조입니다.
- b. ② 그림과 같이 2번 십자 나사 6개를 밀면 덮개의 긴 측면에 조인 다음, 노드를 뒤집어 윗면이 위를 향하도록 합니다.

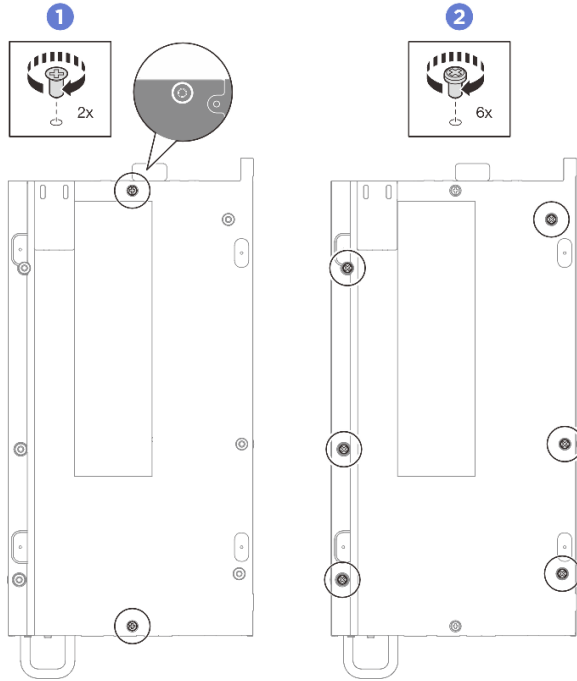


그림 156. 나사 설치

단계 8. 윗면 덮개에 있는 나사를 조이십시오.

- a. ① 윗면 덮개의 긴 쪽에 2번 십자 나사 4개를 조이십시오.

참고: 나사 구멍이 팬 케이블로 덮여 있을 수 있으므로 팬 케이블을 조심스럽게 약간 당겨 나사를 장착하고 프로세스를 마친 후 케이블을 다시 넣습니다.

- b. ② Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블 탭을 노드에서 바깥쪽으로 미십시오.

- c. ③ 윗면 덮개의 짧은 면에 미리 도포된 흰색 나사산 고정 접착제로 1번 십자 나사 4개를 조이십시오. 그런 다음 노드의 밑면이 위를 향하도록 합니다.

참고: 아래에 있는 나사가 완전히 설치되면 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블을 다시 밀어 넣어야 합니다.

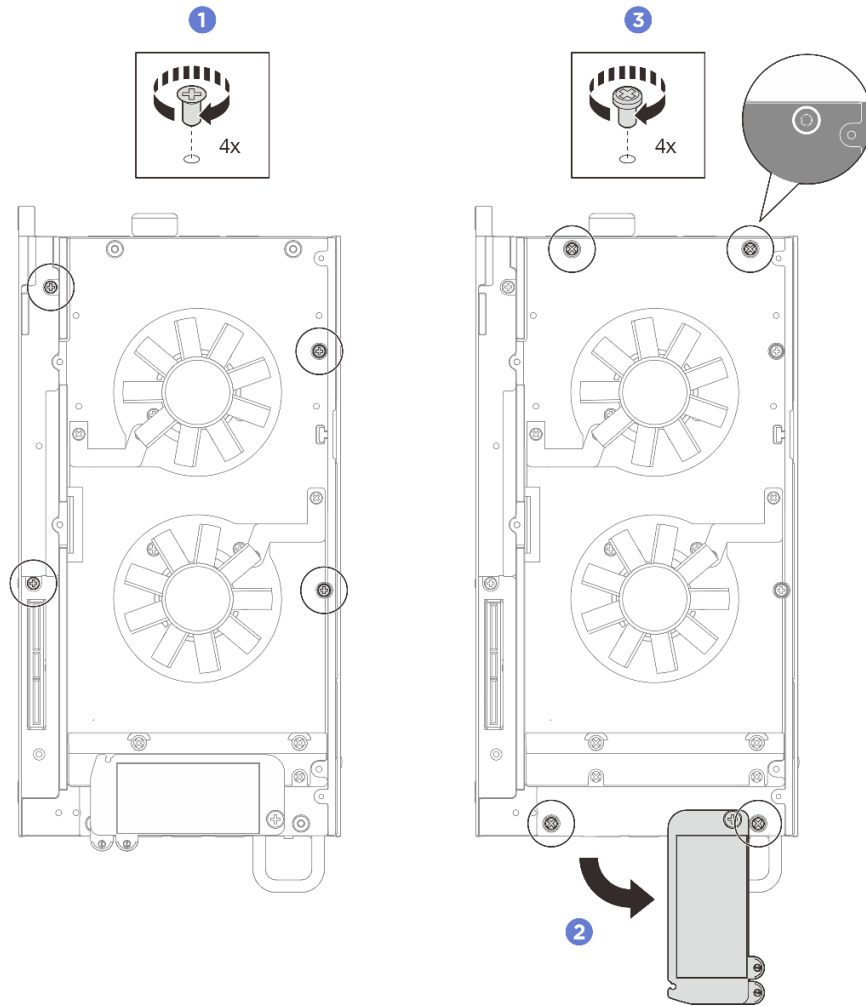


그림 157. 나사 설치

완료한 후

- 확장 키트를 설치하거나 확장 필러를 설치하여 확장 키트 슬롯을 덮으십시오.
 - 확장 키트를 설치하려면 ["확장 키트 설치" 158페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
 - 확장 필러를 설치하려면 ["확장 필러 설치" 71페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 설치합니다. ["데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치" 85페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 필요한 경우 엔클로저 또는 마운트에 노드를 다시 설치하십시오. ["구성 설명서" 11페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 제거한 전원 코드 및 케이블을 다시 연결하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 켜십시오. ["서버 전원 켜기" 11페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 시스템 날짜 및 시간을 재설정하십시오.
- 새로운 VPD(필수 제품 데이터)로 시스템 유형 및 일련 번호를 업데이트합니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager로 시스템 유형과 일련 번호를 업데이트하십시오. ["VPD\(필수 제품 데이터\) 업데이트" 148페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

참고:

- 노드가 ThinkEdge SE100 1U2N 또는 ThinkEdge SE100 1U3N 엔클로저에 설치된 경우 올바르게 작동하도록 시스템 유형을 변경하십시오. "[엔클로저에서 작동하도록 시스템 유형 변경\(숙련된 기술자 전용\)](#)" 150페이지의 내용을 참조하십시오.
- 시스템 유형 번호 및 일련 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller에 액세스"를 참조하십시오.
- 9. UEFI, XCC 및 LXPМ 펌웨어를 서버에서 지원하는 특정 버전으로 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
- 10. 해당되는 경우 Lenovo Feature on Demand 활성화 키를 설치하십시오. <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "라이선스 관리" 섹션을 참조하십시오.
- 11. 공개 키를 업데이트합니다. 자세한 정보는 https://download.lenovo.com/servers_pdf/thinkshield-web-application-user-guide-v2.pdf의 "장치 키 업데이트" 섹션을 참조하십시오.

참고:

- Lenovo ID의 역할은 ThinkShield Key Vault Portal 웹 인터페이스 또는 ThinkShield 모바일 앱에서 공개 키를 업데이트하는 유지보수 사용자여야 합니다.
- (Lenovo 서비스 기술자 전용) 자세한 사항은 https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/ThinkEdge/HowTo_update_PublicKey_after_board_replacement/의 내용을 참조하십시오.
- 12. TPM을 숨겨야 하는 경우 "[TPM 숨기기/관찰](#)" 152페이지의 내용을 참조하십시오.
- 13. TPM 정책을 설정합니다. "[TPM 정책 설정](#)" 151페이지의 내용을 참조하십시오.
- 14. 선택적으로 UEFI 보안 부팅을 사용하십시오. "[UEFI 보안 부팅 사용](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
- 15. 필요한 경우 다음 ThinkEdge 보안 기능을 재구성하십시오.
 - a. 시스템 잠금 모드 제어 상태를 ThinkShield Portal로 변경합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 "시스템 활성화 또는 잠금 해제"를 참조하십시오.
 - b. SED 암호화를 사용합니다. "[자체 암호 드라이브 인증 키\(SED AK\) 관리](#)" 137페이지의 내용을 참조하십시오.
 - c. SED AK를 복구하십시오. "[자체 암호 드라이브 인증 키\(SED AK\) 관리](#)" 137페이지의 내용을 참조하십시오.
 - d. 보안 기능을 사용합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 "시스템 잠금 모드"를 참조하십시오.
 - e. 긴급 XCC 암호 재설정 설정을 변경합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 "긴급 XCC 암호 재설정"을 참조하십시오.

VPD(필수 제품 데이터) 업데이트

이 도움말을 사용하여 VPD(필수 제품 데이터)를 업데이트하십시오.

- (필수) 시스템 유형
- (필수) 일련 번호
- (필수) 시스템 모델
- (옵션) 자산 태그
- (옵션) UUID

권장 도구:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 명령

Lenovo XClarity Provisioning Manager 사용

단계:

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르십시오. 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다.
2. Lenovo XClarity Provisioning Manager 기본 인터페이스 오른쪽 상단의  을 클릭합니다.
3. VPD 업데이트를 클릭한 다음, 화면의 안내에 따라 VPD를 업데이트합니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 명령 사용

- 시스템 유형 업데이트
`onecli config set VPD.SysInfoProdName10 <m/t_model> [access_method]`
- 일련 번호 업데이트
`onecli config set VPD.SysInfoSerialNum10 <s/n> [access_method]`
- 시스템 모델 업데이트

`onecli config set VPD.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`
- 자산 태그 업데이트
`onecli config set VPD.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- UUID 업데이트
`onecli config createuuid VPD.SysInfoUUID [access_method]`

변수	설명
<code><m/t_model></code>	서버 시스템 유형 및 모델 번호입니다. xxxxyyyyyy을(를) 입력합니다. 여기서 xxxx은(는) 시스템 유형이고 yyyyyy은(는) 서버 모델 번호입니다.
<code><s/n></code>	서버에 대한 일련 번호입니다. zzzzzzzz(길이 8~10자)을(를) 입력합니다. 여기서 zzzzzzzz은(는) 일련 번호입니다.
<code><system model></code>	서버의 시스템 모델입니다. system yyyyyyyy을(를) 입력합니다. 여기서 yyyyyyyy은(는) 제품 식별자입니다.
<code><asset_tag></code>	서버 자산 태그 번호입니다. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa을(를) 입력합니다. 여기서 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa은(는) 자산 태그 번호입니다.
<code>[access_method]</code>	대상 서버에 액세스하기 위해 선택한 액세스 방식입니다. • 온라인 KCS(미인증 및 사용자 제한): 명령에서 <code>[access_method]</code>을(를) 바로 삭제할 수 있습니다. • 온라인 인증 LAN: 이 경우에는 OneCLI 명령 끝에 아래 LAN 계정 정보를 지정합니다. <code>--bmc-username <user_id> --bmc-password <password></code>

	- 원격 WAN/LAN: 이 경우에는 OneCLI 명령 끝에 아래 XCC 계정 정보 및 IP 주소를 지정합니다. <code>--bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP></code> 참고: - <bmc_user_id> BMC 계정 이름(12개 계정 중 하나). 기본값은 USERID입니다. - <bmc_password> BMC 계정 암호(12개 계정 중 하나).
--	---

엔클로저에서 작동하도록 시스템 유형 변경(숙련된 기술자 전용)

엔클로저에서 작동하기 위한 시스템 유형을 변경하려면 다음 정보를 사용하십시오.

- "엔클로저 안에 설치할 노드의 경우" 150페이지
- "엔클로저 안에 다시 설치하지 않을 노드의 경우" 150페이지

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

엔클로저 안에 설치할 노드

노드가 엔클로저에 설치되는 경우 올바르게 작동하도록 시스템 유형을 변경하십시오.

1U2N 엔클로저 구성에서 작동하기 위한 시스템 유형을 변경하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 IPMI를 활성화합니다.
2. 다음 IPMI 명령을 구현합니다.
`ipmitool raw 0x3a 0x0c 0xE9 0x01 0x10 0x37 0x44 0x47 0x56 0x43 0x54 0x4F 0x32 0x57 0x57`
3. 데이터 보안을 위해 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 IPMI를 다시 비활성화해야 합니다.

1U3N 엔클로저 구성에서 작동하기 위한 시스템 유형을 변경하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 IPMI를 활성화합니다.
2. 다음 IPMI 명령을 구현합니다.
`ipmitool raw 0x3a 0x0c 0xE9 0x01 0x10 0x37 0x44 0x47 0x56 0x43 0x54 0x4F 0x31 0x57 0x57`
3. 데이터 보안을 위해 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 IPMI를 다시 비활성화해야 합니다.

엔클로저에 재설치하지 않을 노드

노드가 1U2N 또는 1U3N 엔클로저에서 제거되고 엔클로저에 다시 설치되지 않는 경우 올바르게 작동하도록 시스템 유형을 기본 모드로 변경하십시오.

시스템 유형을 기본 모드로 변경하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 IPMI를 활성화합니다.
2. 다음 IPMI 명령을 구현합니다.
`ipmitool raw 0x3a 0x0c 0xE9 0x01 0x10 0x37 0x44 0x47 0x52 0x43 0x54 0x4F 0x31 0x57 0x57`

3. 데이터 보안을 위해 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 IPMI를 다시 비활성화해야 합니다.

TPM 정책 설정

기본적으로 교체 시스템 보드는 TPM 정책이 정의되지 않음으로 설정된 상태로 제공됩니다. 교체하는 시스템 보드에 맞게 준비된 설정과 일치하도록 이 설정을 수정해야 합니다.

TPM 정책을 설정할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager에서

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 TPM 정책을 설정하는 방법:

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오.
2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력합니다.
3. 시스템 요약 페이지에서 VPD 업데이트를 클릭하십시오.
4. 다음 설정 중 하나에 대한 정책을 설정하십시오.
 - TPM 사용 - ROW. 중국 본토 이외의 지역에 있는 고객은 이 설정을 선택해야 합니다.
 - 영구적으로 사용 안 함. 중국 본토 고객은 이 설정을 사용해야 합니다.

참고: 정의되지 않음 설정을 정책 설정으로 사용할 수는 있지만 사용해서는 안 됩니다.

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서

참고: 대상 시스템에 원격으로 액세스할 수 있도록 Lenovo XClarity Controller에서 로컬 IPMI 사용자 및 비밀번호를 설정해야 합니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 TPM 정책을 설정하는 방법:

1. TpmTcmPolicyLock을 읽고 TPM_TCM_POLICY가 잠겼는지 확인합니다.

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

참고: imm.TpmTcmPolicyLock 값은 'Disabled'이어야 하며, 이 값은 TPM_TCM_POLICY가 잠겨 있지 않으며 TPM_TCM_POLICY를 변경할 수 있다는 것을 의미합니다. 리턴 코드가 'Enabled'이면, 정책을 변경할 수 없습니다. 원하는 설정이 교체되는 시스템에 맞으면, 플래너를 계속 사용할 수 있습니다.

2. TPM_TCM_POLICY를 XCC로 구성합니다.

- 중국 본토 고객 및 TPM을 사용 안 함으로 설정해야 하는 고객의 경우:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

- TPM을 활성화해야 하는 중국 이외 지역 고객의 경우:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

3. 재설정 명령을 실행하여 시스템을 재설정합니다.

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

4. 값을 다시 읽어 변경 사항이 수락되었는지 여부를 확인합니다.

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

참고:

- 다시 읽은 값이 일치하면, TPM_TCM_POLICY가 올바르게 설정되었음을 의미합니다. imm.TpmTcmPolicy의 정의는 다음과 같습니다.
- 값 0은 "정의되지 않음" 문자열을 사용하며, UNDEFINED 정책을 의미합니다.

- 값 1은 "NeitherTpmNorTcm" 문자열을 사용하며, TPM_PERM_DISABLED를 의미합니다.
 - 값 2는 "TpmOnly" 문자열을 사용하며, TPM_ALLOWED를 의미합니다.
 - OneCli/ASU 명령을 사용할 때 TPM_TCM_POLICY를 잠그려면, 아래 4단계를 사용해야 합니다.
5. TpmTcmPolicyLock을 읽어 TPM_TCM_POLICY가 잠겼는지 확인합니다. 명령은 다음과 같습니다.

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

 값은 'Disabled'여야 하며, TPM_TCM_POLICY가 잠기지 않아 설정되어야 한다는 것을 의미합니다.
 6. TPM_TCM_POLICY를 잠급니다.

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled"--override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
 7. Reset 명령을 사용하여 시스템을 재설정합니다. 명령은 다음과 같습니다.

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

 재설정하는 동안, UEFI는 imm.TpmTcmPolicyLock에서 값을 읽습니다. 값이 'Enabled'이고 imm.TpmTcmPolicy 값이 유효한 경우, UEFI는 TPM_TCM_POLICY 설정을 잠급니다.

 참고: imm.TpmTcmPolicy의 유효한 값은 'NeitherTpmNorTcm' 및 'TpmOnly'입니다. imm.TpmTcmPolicyLock이 'Enabled'로 설정되어 있지만 imm.TpmTcmPolicy 값이 유효하지 않은 경우, UEFI는 'lock' 요청을 거부하고 imm.TpmTcmPolicyLock을 다시 'Disabled'로 변경합니다.
 8. 값을 다시 읽어 'Lock'이 수락 또는 거부되었는지 확인할 수 있습니다. 명령은 다음과 같습니다.

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

 참고: 다시 읽은 값이 'Disabled'에서 'Enabled'로 변경되면, TPM_TCM_POLICY가 성공적으로 잠겨 있음을 의미합니다. 시스템 보드를 교체하는 것 외의 다른 정책을 설정하면, 정책 잠금을 해제할 방법이 없습니다.
 imm.TpmTcmPolicyLock의 정의는 다음과 같습니다.
 값 1은 "Enabled"라는 문자열을 사용하며, 정책을 잠근다는 것을 의미합니다. 다른 값은 허용되지 않습니다.

TPM 숨기기/관찰

TPM은 시스템 작동을 위한 데이터 전송을 암호화하도록 기본적으로 활성화되어 있습니다. 필요한 경우 Lenovo XClarity Essentials OneCLI(를) 사용하여 TPM을 비활성화할 수 있습니다.

TPM을 비활성화하려면 다음을 수행하십시오.

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.
 Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

 여기서,
 - <userid>:<password>는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
 - <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.

예:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%!'&*()=^` set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. 시스템을 재부팅하십시오.

TPM을 다시 활성화하려면 다음 명령을 실행하고 시스템을 재부팅하십시오.

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

예:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved

OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[1s]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

UEFI 보안 부팅 사용

선택적으로 UEFI 보안 부팅을 사용할 수 있습니다.

UEFI 보안 부팅에 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager에서

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 UEFI 보안 부팅을 사용하는 경우:

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력하십시오.
3. UEFI 설정 페이지에서 시스템 설정 → 보안 → 보안 부팅을 클릭하십시오.
4. 보안 부팅을 사용하도록 설정하고 설정을 저장하십시오.

참고: UEFI 보안 부팅을 비활성화해야 하는 경우 4단계에서 '사용 안 함'을 선택하십시오.

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 UEFI 보안 부팅을 사용하는 경우

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.
Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. 다음 명령을 실행하여 보안 부팅을 사용하도록 설정하십시오.
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

여기서,

- `<userid>:<password>`는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
- `<ip_address>`는 BMC의 IP 주소입니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set` 명령에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

참고: UEFI 보안 부팅을 비활성화해야 하는 경우 다음 명령을 실행하십시오.

`OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>`

PCIe 확장 키트의 구성 요소 교체

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 확장 키트 구성 요소를 제거하거나 설치합니다.

ThinkEdge SE100 확장 키트는 다음 구성을 지원하도록 설계되었습니다.

- SW GPU 어댑터: 확장 키트에 단일 너비 GPU 어댑터를 설치하려면 "[PCIe 어댑터 설치](#)" 175페이지의 내용을 참조하십시오.
- 이더넷 어댑터: 적절한 공기 흐름을 위해 이더넷 어댑터가 있는 확장 키트는 확장 키트 팬 모듈과 함께 설치해야 합니다. "[확장 키트 팬 모듈 설치](#)" 163페이지의 내용을 참조하십시오.

중요: SE100의 확장 키트는 다양한 시스템 구성을 지원합니다. 지원되는 구성은 다음 표를 참조하십시오.

표 8. SE100 확장 키트의 지원되는 구성

	SW GPU 어댑터	이더넷 어댑터
팬 홀더		
• 송풍기		√
• 지지 홀더	√	
먼지 필터		
• 뒷면 먼지 필터	√	√

먼지 필터 교체

이 섹션의 지침에 따라 먼지 필터를 제거 및 설치하십시오.

뒷면 먼지 필터 제거

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 먼지 필터를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오. "[확장 윗면 덮개 제거](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 확장 키트에서 먼지 필터 홀더를 미십시오.

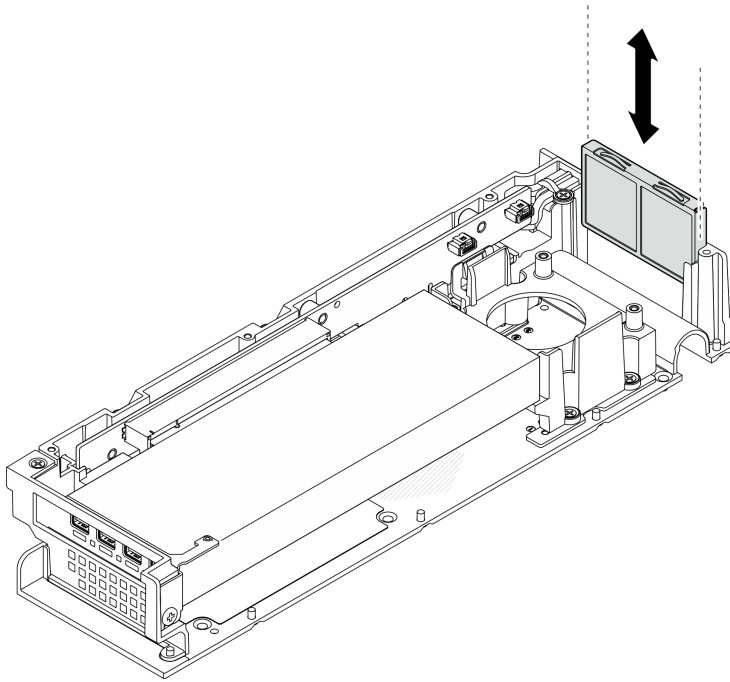


그림 158. 먼지 필터 홀더 제거

단계 3. 먼지 필터 홀더에서 먼지 필터를 제거합니다.

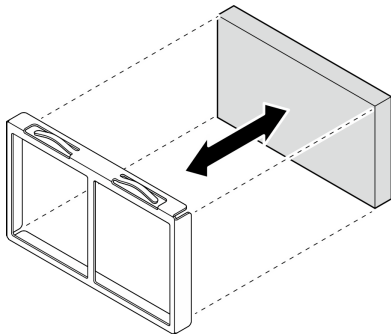


그림 159. 먼지 필터 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[뒷면 먼지 필터 설치](#)" 155페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 먼지 필터 설치

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 먼지 필터를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 작동 환경에 따라 적어도 3개월마다 먼지 필터 상태를 점검하여 먼지 필터가 제대로 작동하는지 확인하십시오.

SE100은 확장 키트 뒷면에 장착된 먼지 필터를 지원합니다. 먼지 필터는 최소 효율 등급 값(MERV)이 5이고(ASHRAE 52.2-2017 기준), 평균 포집율이 80%입니다(ASHRAE 52.1-1992 기준).

절차

단계 1. 먼지 필터를 먼지 필터 홀더에 넣습니다.

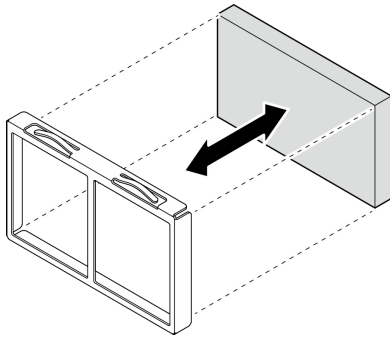


그림 160. 먼지 필터 설치

단계 2. 먼지 필터 홀더를 확장 키트 뒷면의 슬롯에 맞춘 다음, 홀더가 멈추는 지점까지 먼지 필터 홀더를 슬롯에 밀어 넣습니다.

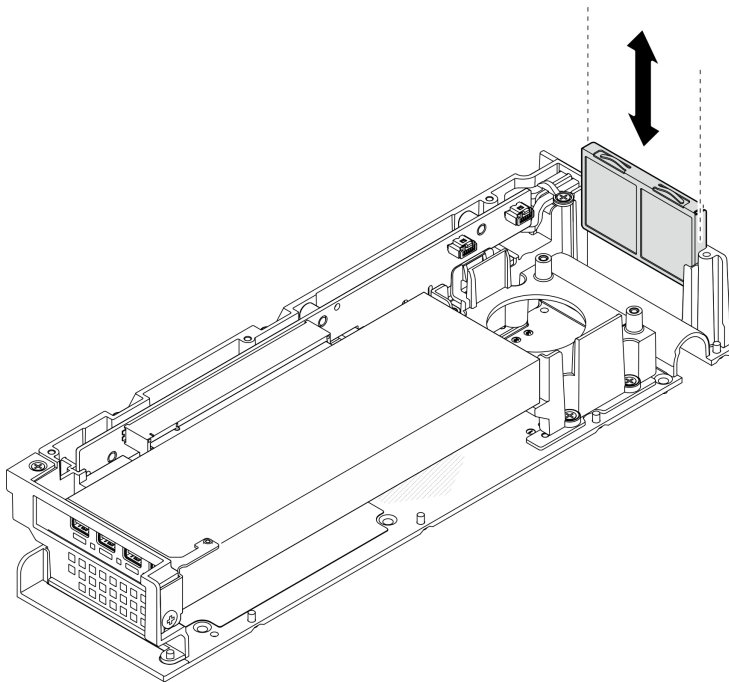


그림 161. 먼지 필터 홀더 설치

완료한 후

1. 확장 윗면 덮개를 설치합니다. "[확장 윗면 덮개 설치](#)" 160페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

확장 키트 교체

이 섹션의 지침에 따라 확장 키트를 제거 및 설치하십시오.

확장 키트 제거

이 섹션의 지침에 따라 확장 키트를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 확장 키트를 제거하십시오.

- a. ❶ 노드에 확장 키트를 고정하는 나사 3개를 제거합니다.
- b. ❷ 나사 드라이버를 사용하여 서버 뒷면에 있는 고정 나사를 푸십시오.
- c. ❸ 확장 키트를 들어 올려 노드에서 제거하십시오.

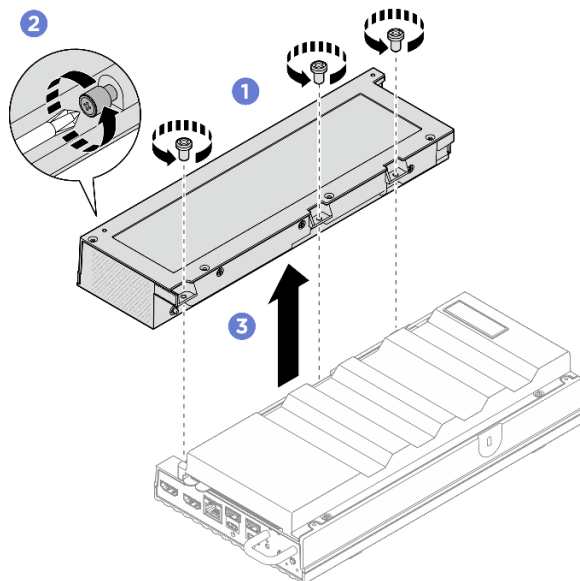


그림 162. 확장 키트 제거

완료한 후

1. 교체 장치 또는 확장 필러를 빈 슬롯에 설치하십시오.
 - a. 교체 장치를 설치하려면 "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
 - b. 확장 필러를 설치하려면 "[확장 필러 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

확장 키트 설치

이 섹션의 지침에 따라 확장 키트를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 확장 필터가 설치되어 있는 경우 제거하십시오. "확장 필터 제거" 70페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 확장 키트를 설치합니다.

- a. ❶ 확장 키트를 정렬 핀에 맞추고 확장 키트를 노드로 내리십시오.
- b. ❷ 확장 키트 뒷면에 있는 고정 나사를 나사 드라이버로 조이십시오.
- c. ❸ 노드에 확장 키트가 고정되도록 나사 3개를 조입니다.

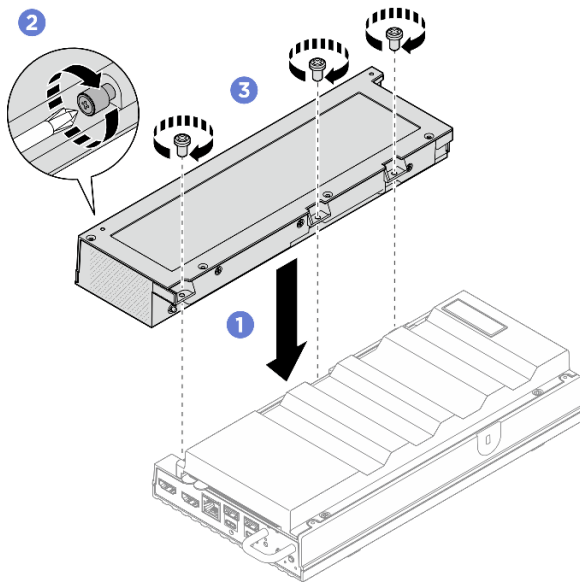


그림 163. 확장 키트 설치

완료한 후

- 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

확장 윗면 덮개 교체

이 섹션의 지침에 따라 확장 윗면 덮개를 제거 및 설치하십시오.

확장 윗면 덮개 제거

이 섹션의 지침에 따라 확장 키트 윗면 덮개를 제거하십시오.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드에서 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오.

- a. ❶ 확장 윗면 덮개 상단에 있는 나사 4개를 제거한 다음, 확장 키트의 밑면이 위를 향하도록 놓으십시오.
- b. ❷ 확장 키트 밑면에 있는 나사 4개를 제거한 다음, 확장 키트를 조심스럽게 다시 뒤집어 윗면이 위를 향하도록 놓으십시오.
- c. ❸ 확장 키트에서 윗면 덮개를 들어 올려 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

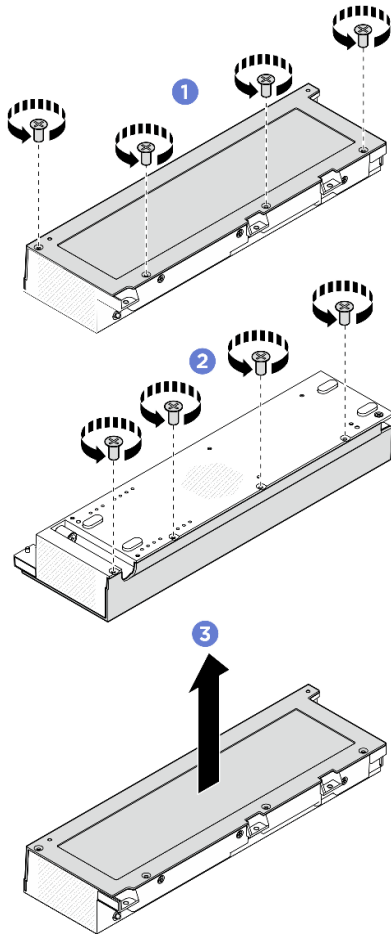


그림 164. 확장 윗면 덮개 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "확장 윗면 덮개 설치" 160페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

확장 윗면 덮개 설치

이 섹션의 지침에 따라 확장 윗면 덮개를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 모든 내장 케이블이 올바르게 라우트되는지 확인하십시오. https://pubs.lenovo.com/se100/se100_cable_routing_guide.pdf의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 확장 윗면 덮개를 설치합니다.

- a. ① 확장 키트 뒷면 덮개의 나사 구멍 4개를 확장 키트에 맞춘 다음, 나사를 조여 뒷면 덮개를 확장 키트에 고정하십시오.
- b. ② 노드의 밑면이 위를 향하게 합니다. 그런 다음 확장 키트의 밑면에 있는 나사 4개를 조이십시오.

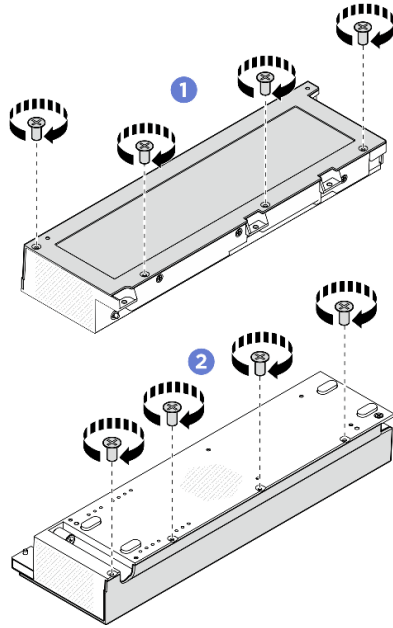


그림 165. 확장 뒷면 덮개 설치

완료한 후

1. 확장 키트를 노드에 설치합니다. "확장 키트 설치" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

확장 키트 팬 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 확장 키트 팬 모듈을 제거 및 설치하십시오.

확장 키트 팬 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

참고: 이 섹션은 이더넷 어댑터와 함께 설치되는 확장 키트에만 적용됩니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차


단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드에서 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오. "확장 윗면 덮개 제거" 158페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 팬 모듈을 제거하십시오.

- a. ❶ 확장 키트에 팬 모듈을 고정하는 나사 3개를 제거합니다.
- b. ❷ 팬 모듈을 들어 올려 확장 키트에서 제거합니다.

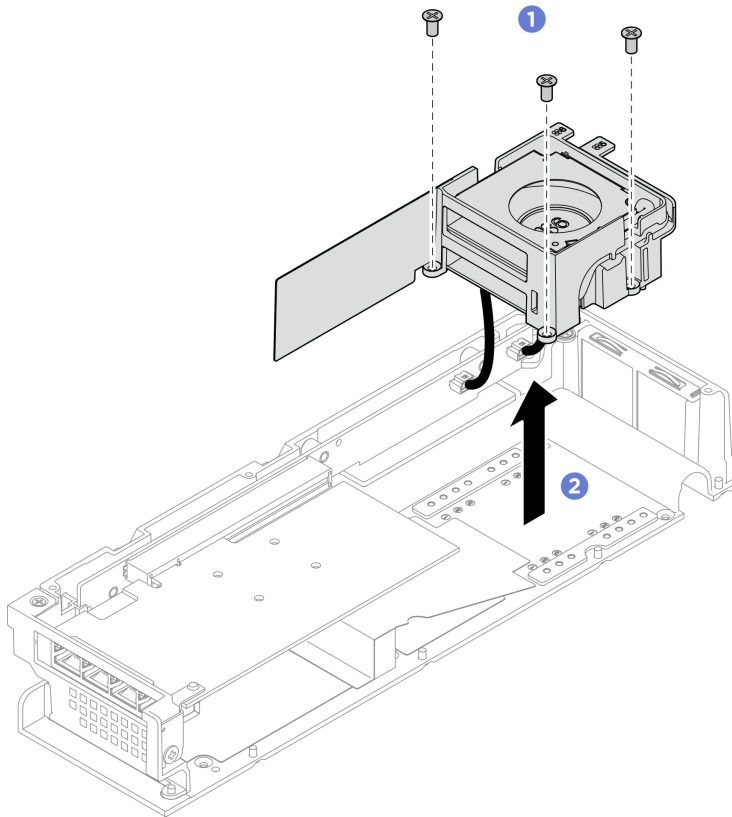그림 166. 팬 모듈 제거



단계 3. PCIe 라이저 카드에서 모든 팬 전원 케이블을 분리합니다.

완료한 후

- 팬 모듈을 분해하십시오. "확장 키트 팬 모듈 분해" 164페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

확장 키트 팬 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

참고: 이 섹션은 이더넷 어댑터와 함께 설치되는 확장 키트에만 적용됩니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 팬 전원 케이블을 PCIe 라이저 카드에 연결하십시오. 팬 전원 케이블 5를 먼저 커넥터에 연결해야 합니다. https://pubs.lenovo.com/se100/se100_cable_routing_guide.pdf의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 팬 모듈을 설치하십시오.

- a. ❶ 확장 키트의 나사 구멍에 팬 모듈을 맞춥니다.
- b. ❷ 확장 키트에 팬 모듈이 고정되도록 나사 3개를 조입니다.

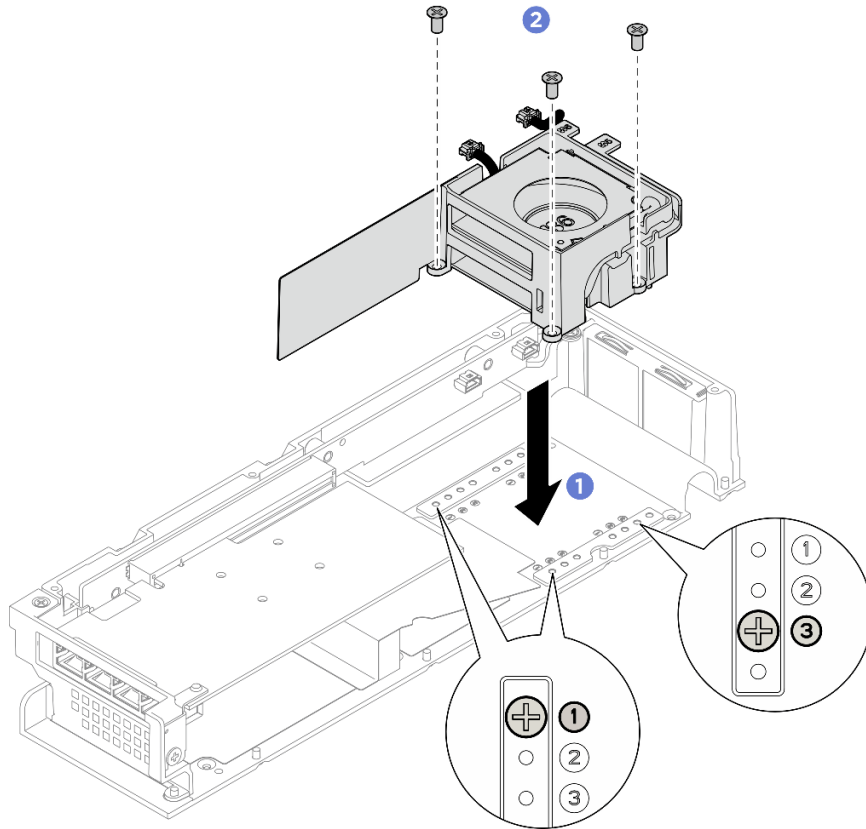


그림 167. 팬 모듈 설치

완료한 후

1. 확장 윗면 덮개를 설치합니다. "확장 윗면 덮개 설치" 160페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 확장 키트를 노드에 설치합니다. "확장 키트 설치" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

확장 키트 팬 모듈 분해

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 분해하십시오.

이 작업 정보

참고: 이 섹션은 이더넷 어댑터와 함께 설치되는 확장 키트에만 적용됩니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.


- a. 노드에서 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오. "확장 윗면 덮개 제거" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 확장 키트 팬 모듈을 제거하십시오. "확장 키트 팬 모듈 제거" 161페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 팬 모듈을 분해하십시오.

팬 홀더에서 팬 5를 제거합니다.

- a. ❶ 팬을 고정하는 나사 3개를 제거한 다음, 팬 홀더에서 팬을 제거합니다.
- b. ❷ 팬 전원 케이블을 팬 홀더의 미리 절단된 슬롯에서 분리합니다.

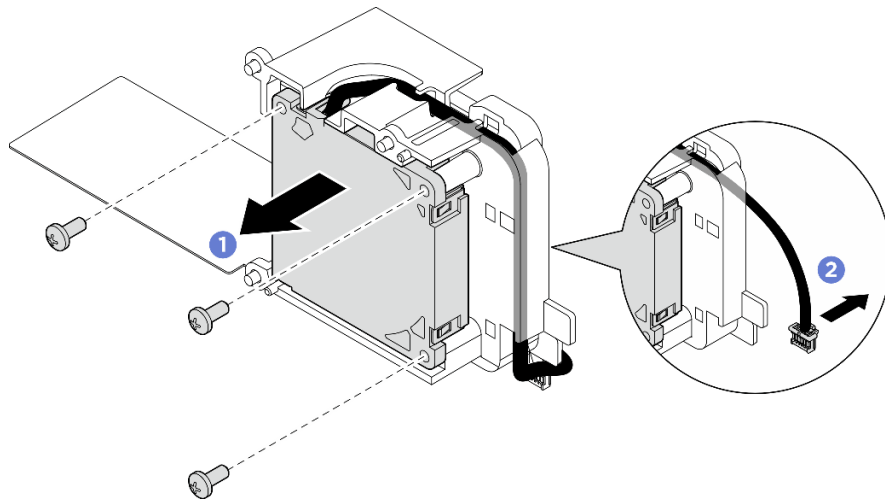
그림 168. 팬 5 제거



팬 홀더에서 팬 6을 제거합니다.

- a. ❶ 팬 전원 케이블을 팬 홀더의 미리 절단된 슬롯에서 분리합니다.
- b. ❷ 팬을 고정하는 나사 3개를 제거한 다음, 팬 홀더에서 팬을 제거합니다.

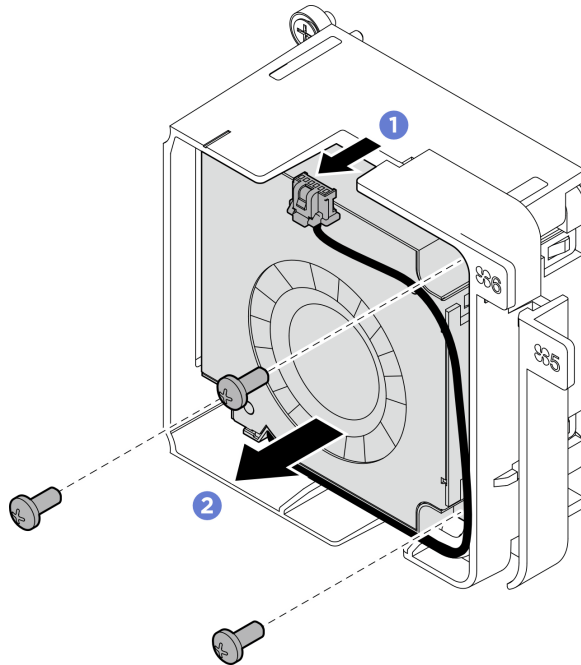그림 169. 팬 6 제거



완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[확장 키트 팬 모듈 조립](#)" 166페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

확장 키트 팬 모듈 조립

이 섹션의 지침에 따라 팬 모듈을 조립하십시오.

이 작업 정보

참고: 이 섹션은 이더넷 어댑터와 함께 설치되는 확장 키트에만 적용됩니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 팬 홀더에 팬을 설치하십시오.

- a. ❶ 팬의 나사 구멍을 팬 슬롯에 맞춘 다음, 나사 3개를 조여 팬을 고정합니다.
- b. ❷ 팬 홀더의 미리 절단된 슬롯을 통해 팬 전원 케이블을 배선합니다.

중요:

- 팬 6의 경우 그림과 같이 팬 전원 케이블이 미리 절단된 슬롯의 끝에 고정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 케이블이 팬 홀더에서 빠져나와 손상될 수 있습니다.
- 팬 설치 방향은 팬 번호에 따라 달라집니다. 팬 방향은 다음 그림을 참조하십시오.

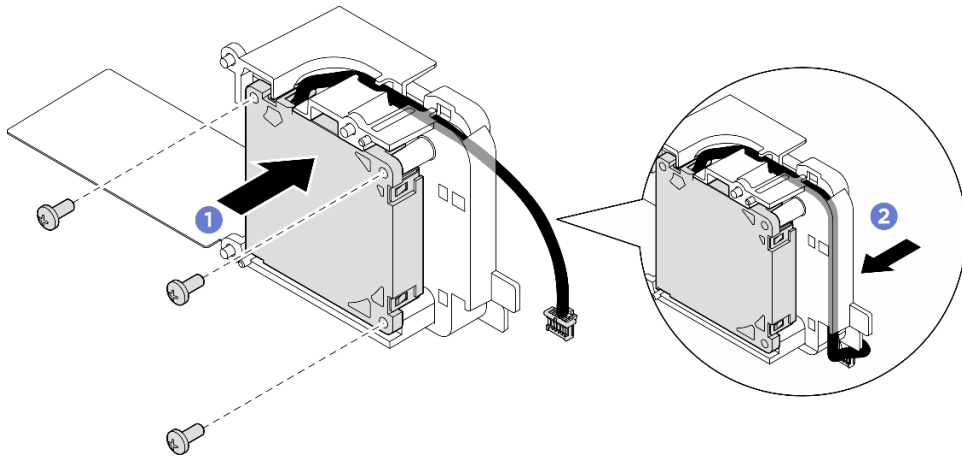


그림 170. 팬 5 설치

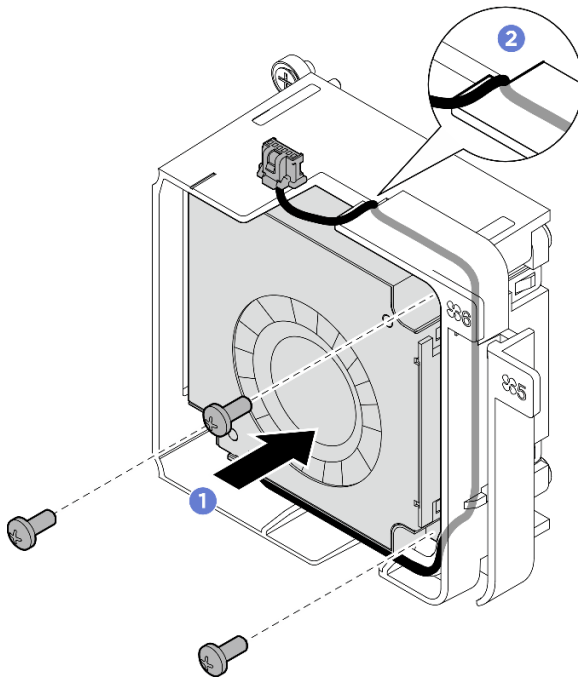


그림 171. 팬 6 설치

완료한 후

1. 확장 키트에 확장 키트 팬 모듈을 설치합니다. "[확장 키트 팬 모듈 설치](#)" 163페이지의 내용을 참조하십시오.

지지 조절 장치 교체

이 섹션의 지침에 따라 지지 조절 장치를 제거 및 설치하십시오.

지지 조절 장치 제거

이 섹션의 지침에 따라 지지 조절 장치를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드에서 확장 키트를 제거합니다. "[확장 키트 제거](#)" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오. "[확장 윗면 덮개 제거](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. PCIe 슬롯에서 PCIe 어댑터를 제거합니다. "[PCIe 어댑터 제거](#)" 173페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 지지 조절 장치를 고정하는 나사 4개를 제거한 다음, PCIe 확장 키트에서 지지 조절 장치를 조심스럽게 들어 올리십시오. 필요에 따라 지지 조절 장치를 약간 기울이면 더 수월하게 제거할 수 있습니다.

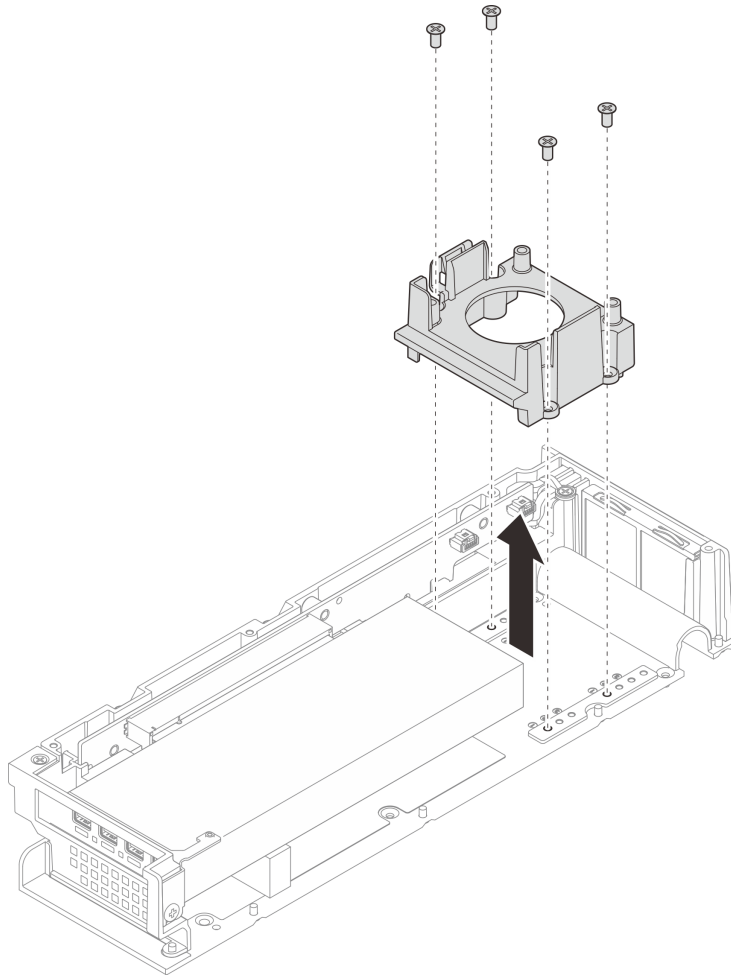


그림 172. 지지 조절 장치 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[지지 조절 장치 설치](#)" 169페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

지지 조절 장치 설치

이 섹션의 지침에 따라 지지 조절 장치를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 지지 조절 장치를 설치합니다.

- a. 지지 조절 장치를 기울이고 PCIe 어댑터의 가장자리에 맞춰 정렬합니다.
- b. 지지 조절 장치에 있는 핀이 확장 키트의 해당 구멍에 삽입될 때까지 지지 조절 장치를 PCIe 어댑터 쪽으로 미십시오.

참고: 구성에 따라 삽입할 핀 구멍의 위치가 다를 수 있습니다. 지지 조절 장치를 PCIe 어댑터 쪽으로 밀어서 지지 조절 장치가 PCIe 어댑터의 가장자리에 닿을 때까지 밀니다.

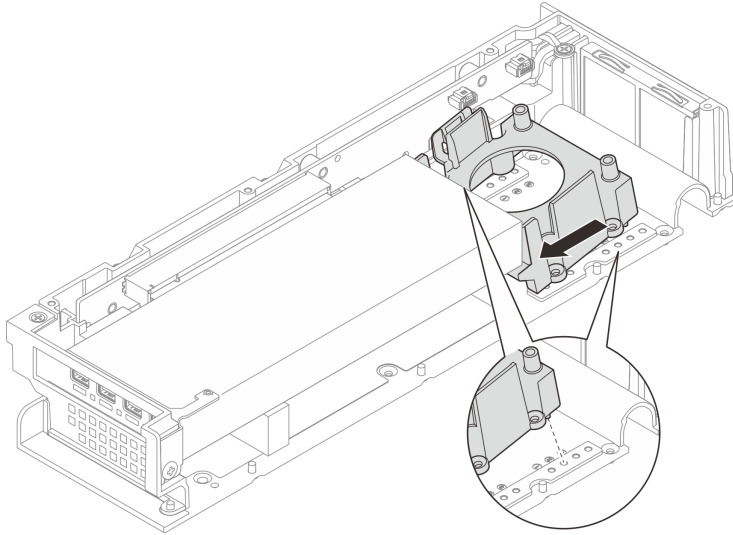


그림 173. 지지 조절 장치 설치

- c. 나사 4개를 조이고 지지 조절 장치가 완전히 고정되었는지 확인하십시오.

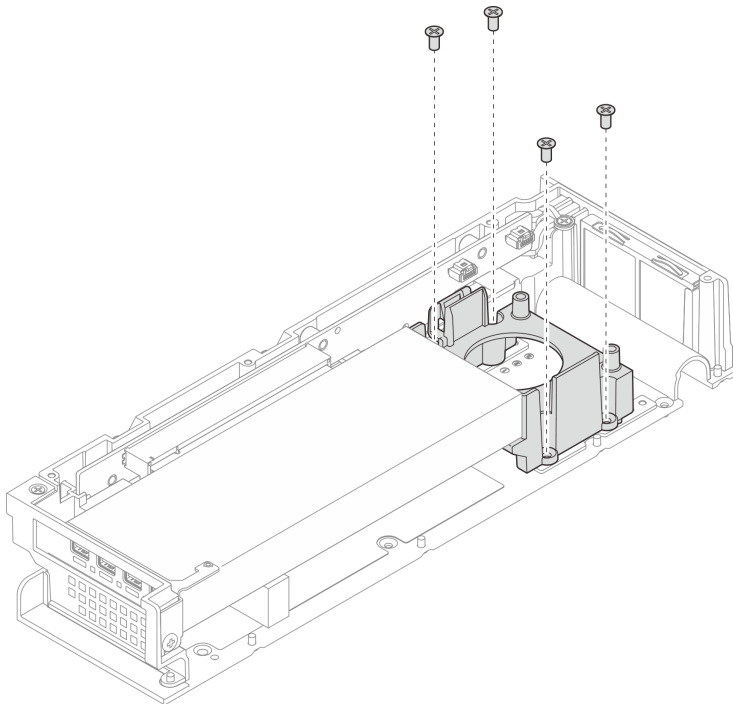


그림 174. 지지 조절 장치 설치

완료한 후

1. 확장 윗면 덮개를 설치합니다. "[확장 윗면 덮개 설치](#)" 160페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 확장 키트를 노드에 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교환 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 카드 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 카드를 제거 및 설치하십시오.

PCIe 라이저 카드 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 카드를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드에서 확장 키트를 제거합니다. "[확장 키트 제거](#)" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오. "[확장 윗면 덮개 제거](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. PCIe 슬롯에서 PCIe 어댑터를 제거합니다. "[PCIe 어댑터 제거](#)" 173페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 해당하는 경우 라이저 카드에서 모든 케이블의 연결을 해제하십시오.

참고: 이 절차는 이더넷 어댑터와 함께 설치된 PCIe 확장 키트에만 적용됩니다.

단계 3. PCIe 라이저 카드를 제거하십시오.

- a. ❶ PCIe 확장 키트의 측면에 있는 나사 3개를 제거하십시오.
- b. ❷ 라이저 카드의 가장자리를 잡고 PCIe 확장 키트에서 제거하십시오.

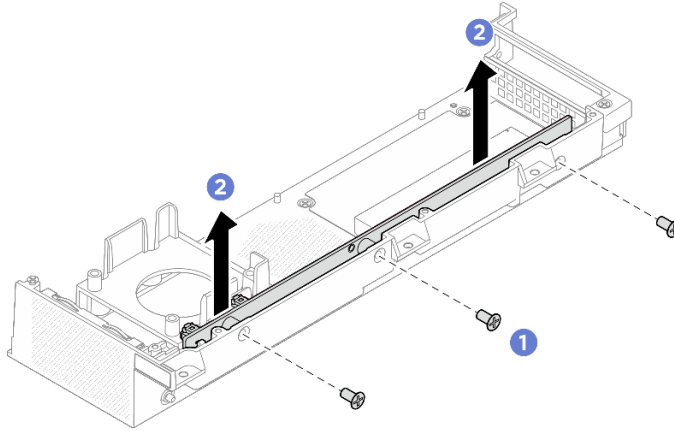


그림 175. PCIe 라이저 카드 제거

완료한 후

- 교체 장치를 설치하십시오. "[PCIe 라이저 카드 설치](#)" 172페이지의 내용을 참조하십시오.
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 라이저 카드 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 카드를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:


- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. PCIe 라이저 카드를 설치하십시오.

- ① PCIe 라이저 카드를 확장 키트의 커넥터에 맞춰 정렬한 다음, PCIe 라이저 카드가 제대로 장착될 때까지 조심스럽게 눌러서 슬롯에 똑바로 끼우십시오.
- ② 나사 3개를 조여 PCIe 라이저 카드를 고정하십시오.

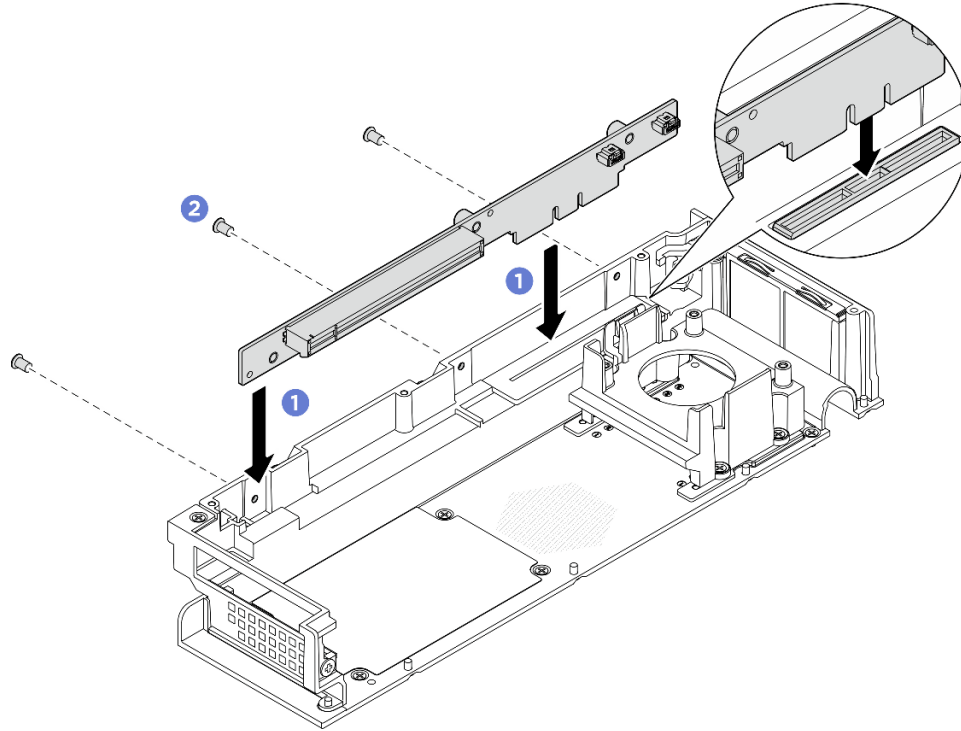그림 176. PCIe 라이저 카드 설치



완료한 후

1. PCIe 슬롯에 PCIe 어댑터를 설치하십시오. "PCIe 어댑터 설치" 175페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 확장 윗면 덮개를 설치합니다. "확장 윗면 덮개 설치" 160페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 확장 키트를 노드에 설치합니다. "확장 키트 설치" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 어댑터 교체

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 제거 및 설치하십시오.

PCIe 어댑터 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적 위험을 피하려면 다음 안전 경고문을 읽고 이를 준수하십시오.

- S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다.

또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
- 노드가 엔클로저에 설치되었거나 마운트된 경우 엔클로저나 마운트에서 노드를 제거하십시오. "구성 설명서" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

참고:

- 특정 유형에 따라 PCIe 어댑터 및 확장 키트 구성 요소가 이 섹션의 그림과 다를 수 있습니다.
- 이 섹션의 지시사항 외에도 PCIe 어댑터와 함께 제공되는 모든 설명서를 사용하고 해당하는 지시사항을 따르십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드에서 확장 키트를 제거합니다. "확장 키트 제거" 157페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 확장 윗면 덮개를 제거하십시오. "확장 윗면 덮개 제거" 158페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. PCIe 어댑터를 제거하십시오.

- a. ❶ 확장 키트에 PCIe 어댑터 브래킷을 고정하는 나사를 제거합니다.
- b. ❷ PCIe 어댑터의 가장자리를 잡고 슬롯에서 조심스럽게 빼내십시오.

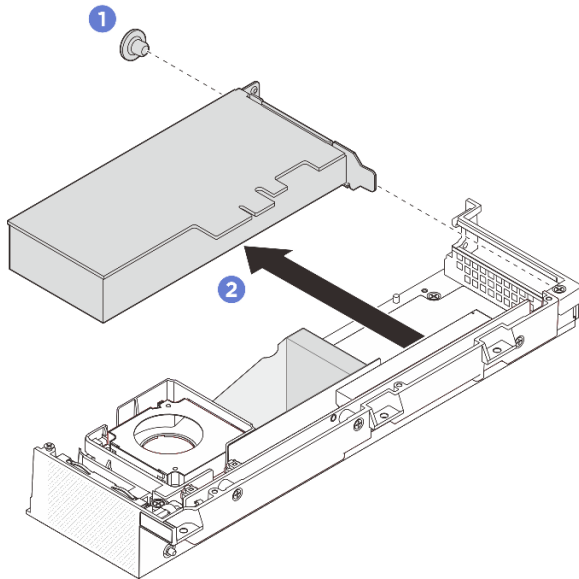


그림 177. PCIe 어댑터 제거

완료한 후

1. PCIe 슬롯에 PCIe 어댑터를 설치하십시오. "PCIe 어댑터 설치" 175페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 어댑터 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적 위험을 피하려면 다음 안전 경고문을 읽고 이를 준수하십시오.

- S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 이 섹션의 지시사항 외에도 PCIe 어댑터와 함께 제공되는 모든 설명서를 사용하고 해당하는 지시사항을 따르십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

참고: 특정 유형에 따라 PCIe 어댑터 및 확장 키트 구성 요소가 이 섹션의 그림과 다를 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. (선택 사항) 설치할 PCIe 어댑터의 유형이 다른 경우 지지 조절 장치가 PCIe 어댑터에서 제거되어 있는지 확인하십시오. "[지지 조절 장치 제거](#)" 168페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 시스템에서 로우 프로파일 브래킷만 지원합니다. PCIe 어댑터에 로우 프로파일 브래킷을 설치합니다.

단계 3. PCIe 어댑터를 설치하십시오.

- a. ❶ PCIe 어댑터를 PCIe 라이저 카드에 삽입하십시오.
- b. ❷ 나사를 조여 PCIe 어댑터를 PCIe 라이저 카드에 고정하십시오.

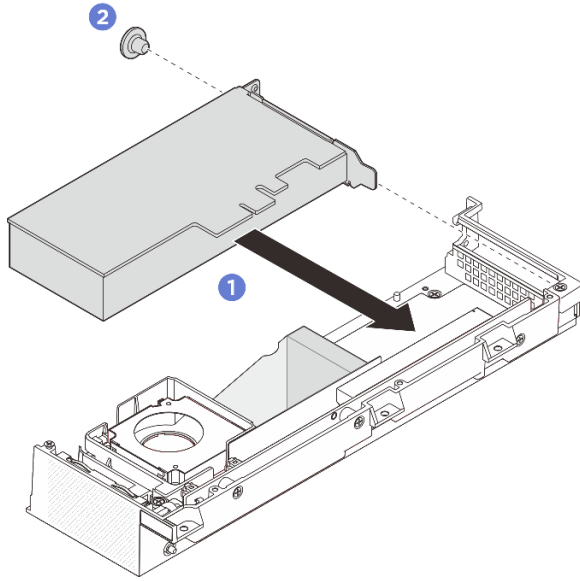


그림 178. PCIe 어댑터 설치

완료한 후

1. (선택 사항) 지지 조절 장치를 설치합니다. "[지지 조절 장치 설치](#)" 169페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 확장 윗면 덮개를 설치합니다. "[확장 윗면 덮개 설치](#)" 160페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 확장 키트를 노드에 설치합니다. "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

부품 교체 완료

점검 목록을 참고하여 부품 교체를 완료하십시오.

부품 교체를 완료하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
2. 서버 내부 케이블을 잘 정리하여 고정하십시오. 각 구성 요소에 대한 케이블 연결 및 배선 정보를 참조하십시오.
3. 해당하는 경우 확장 필터 또는 확장 키트를 다시 설치하십시오.
 - 확장 필터 설치: "[확장 필터 설치](#)" 71페이지의 내용을 참조하십시오.
 - 확장 키트 설치: "[확장 키트 설치](#)" 158페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 해당하는 경우 데스크톱 마운트 팬 슈라우드를 다시 설치하십시오. "[데스크톱 마운트 팬 슈라우드 설치](#)" 85페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 필요한 경우 엔클로저 또는 마운트에 노드를 다시 설치하십시오. "[구성 설명서](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 제거한 전원 코드 및 케이블을 다시 연결하십시오.

참고: 전원을 연결하려면 "[전원 어댑터 교체](#)" 51페이지의 내용을 참조하십시오.

7. 커넥터를 사용하지 않을 경우 I/O 필터를 설치하십시오. 필터의 적절한 보호 장치를 사용하지 않으면 커넥터에 먼지가 앉을 수 있습니다. [사용 설명서](#) 또는 [시스템 구성 설명서](#)의 "앞면 I/O 필터" 및 "뒷면 I/O 필터"를 참조하십시오.

8. 서버의 보안 LED이(가) 깜빡이면 시스템을 활성화하거나 잠금 해제하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 *시스템 활성화* 또는 *잠금 해제*를 참조하십시오.
9. 서버와 주변 장치의 전원을 켜십시오. "**서버 전원 켜기**" 11페이지의 내용을 참조하십시오.
10. 서버 구성을 업데이트하십시오.
 - 최신 장치 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오. <http://datacentersupport.lenovo.com>
 - 시스템 펌웨어를 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
 - UEFI 구성을 업데이트하십시오. <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>의 내용을 참조하십시오.

제 2 장 문제 판별

이 섹션의 정보를 사용하여 서버를 사용할 때 발생할 수 있는 문제를 식별하고 해결하십시오.

특정 이벤트가 발생하면 Lenovo 지원에 자동으로 알리도록 Lenovo 서버를 구성할 수 있습니다. Lenovo XClarity Administrator와 같은 관리 응용 프로그램에서 자동 알림(콜 홈이라고도 함)을 구성할 수 있습니다. 자동 문제 알림을 구성하면 서버에서 잠재적으로 중요한 이벤트가 발생할 때마다 Lenovo 지원에 자동으로 알립니다.

문제를 뚜렷하게 파악하려면 일반적으로 서버를 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그부터 시작해야 합니다.

- Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우 Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그에서 시작하십시오.
- 다른 관리 응용 프로그램을 사용하는 경우 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 시작하십시오.

웹 리소스

- 기술 팁

Lenovo는 지원 웹사이트를 계속해서 업데이트하여, 서버와 관련해 겪을 수 있는 문제를 해결하도록 최신 팁 및 기술을 제공합니다. 이 기술 팁(유지 팁 또는 서비스 게시판이라고도 함)은 서버 작동과 관련된 문제를 해결하거나 임시로 해결할 수 있는 절차를 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- Lenovo 데이터 센터 포럼

- https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 다른 사람이 비슷한 문제를 겪었는지 확인하십시오.

이벤트 로그

경고는 이벤트 또는 임박한 이벤트를 알리는 메시지 또는 기타 표시입니다. 경고는 Lenovo XClarity Controller 또는 서버의 UEFI에 의해 생성됩니다. 이러한 경고는 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 저장됩니다. Chassis Management Module 2 또는 Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우, 해당 관리 애플리케이션에 경고가 자동 전달됩니다.

참고: 이벤트에서 복구하는 데 수행해야 할 수도 있는 사용자 작업을 비롯한 이벤트 목록은 https://pubs.lenovo.com/se100/pdf_files에서 확인할 수 있는 *메시지 및 코드 참조서*의 내용을 참조하십시오.

Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 서버, 네트워크 및 스토리지 하드웨어를 관리하는 경우 XClarity Administrator를 통해 관리되는 모든 장치의 이벤트를 볼 수 있습니다.

Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Icons: [Green checkmark], [Yellow warning triangle], [Blue information icon], [Red X error icon], [Yellow warning triangle with exclamation mark]

Show: [Red X error icon] [Yellow warning triangle] [Blue information icon]

All Event Sources [Filter]

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:....	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:....	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:....	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:....	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

그림 179. Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그

XClarity Administrator의 이벤트 작업에 대한 자세한 내용은 다음의 내용을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그

Lenovo XClarity Controller는 온도, 전원 공급 장치 전압, 팬 속도 및 구성 요소 상태와 같은 내부의 물리적 변수를 측정하는 센서를 사용하여 서버 및 그 구성 요소의 물리적 상태를 모니터링합니다. Lenovo XClarity Controller는 시스템 관리 소프트웨어 및 시스템 관리자와 사용자에게 다양한 인터페이스를 제공하여 서버의 원격 관리와 제어를 가능하게 합니다.

Lenovo XClarity Controller는 서버의 모든 구성 요소를 모니터링하고 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 이벤트를 게시합니다.

ThinkSystem System name: XCC0023579PK

Export User 13:11

Event Log Audit Log Maintenance History

Enable Call Home Configure Alert

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: [Red X error icon] [Yellow warning triangle] [Blue information icon] All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

그림 180. Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그 액세스에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "이벤트 로그 보기" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>)

사양

다음은 서버의 기능 및 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

사양 범주 및 각 범주의 내용에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

사양 범주	기술 사양	기계 사양	환경 사양
내용	- 프로세서 - 메모리 - M.2 드라이브 - 확장 슬롯 - GPU - 통합 기능 및 I/O 커넥터 - 네트워크 - 시스템 팬 - 전기 입력 - 디버깅을 위한 최소 구성 - 운영 체제	- 크기 - 무게	- 음향 잡음 방출 - 주변 온도 관리 - 환경

기술 사양

서버의 기술 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

프로세서
BGA(Ball-Grid Array) 패키지의 멀티 코어 Intel Core Ultra 200H 시리즈 프로세서 지원: - 최대 16코어까지 확장 가능 - 최대 28W의 TDP 지원 지원되는 프로세서 목록은 https://serverproven.lenovo.com의 내용을 참조하십시오.

메모리
메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보를 를 참조하십시오. - 슬롯: DIMM(Dual Inline Memory Module) 슬롯 2개(채널 2개, 채널당 DIMM 1개) - 메모리 모듈 유형: - TruDDR5 6,400MHz CSODIMM - TruDDR5 5,600MHz SODIMM - 용량: - CSODIMM: 8GB(1Rx16), 16GB(1Rx8) 및 32GB(2Rx8) - SODIMM: 16GB(1Rx8) 및 32GB(2Rx8) - 총용량: - 최소: 8GB - 최대: 64GB 참고: 메모리 모듈을 슬롯 1과 2에 설치할 때 다음 규칙을 따르십시오. - 슬롯 1과 2 사이에 SODIMM과 CSODIMM을 함께 사용할 수 없습니다. - 설치할 모든 메모리 모듈은 같은 용량이어야 합니다. 지원되는 메모리 모듈 목록은 https://serverproven.lenovo.com의 내용을 참조하십시오.

M.2 드라이브
M.2 부트 드라이브: - 슬롯 1에 최대 1개의 80mm(2280) SATA/NVMe M.2 부트 드라이브 M.2 스토리지 드라이브: - 슬롯 2 및 3에 다음 드라이브 폼 팩터의 NVMe M.2 스토리지 드라이브 최대 2개 80mm(2280) 110mm(22110) 참고: - M.2 드라이브를 슬롯 2 및 슬롯 3에 설치할 때 다음 규칙을 따르십시오. - 설치된 모든 M.2 드라이브는 폼 팩터가 동일해야 합니다. - 공급업체 및 용량이 다른 M.2 드라이브를 혼합할 수 있습니다. 지원되는 M.2 드라이브 목록은 https://serverproven.lenovo.com의 내용을 참조하십시오.

확장 슬롯
PCIe 슬롯은 최대 75W를 지원합니다. PCI Express 4.0 x16(x8 레인), HH/HL

그래픽 처리 장치(GPU)
본 서버는 다음 GPU 구성을 지원합니다. PCIe x16, 싱글 와이드, 로우 프로파일 GPU 1개

통합 기능 및 I/O 커넥터
- Lenovo XClarity Controller(XCC), 서비스 프로세서 제어 및 모니터링 기능, 비디오 컨트롤러 및 원격 키보드, 비디오, 마우스 및 원격 하드 디스크 드라이브 기능을 제공합니다. - 본 서버는 Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)를 지원합니다. Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)에 대한 추가 정보에 대해서는 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/의 내용을 참조하십시오. - 앞면 I/O 커넥터 2개의 USB 3.2 Gen2(10Gbps) Type-A 커넥터 2개의 USB 3.2 Gen 2(10Gbps) Type-C 커넥터(디스플레이 지원 포함) - OS/BIOS 또는 XCC용 RJ-45 RS-232 직렬 콘솔 커넥터 1개 2개의 HDMI 2.0 커넥터 - 뒷면 I/O 커넥터 - USB Type-C 전원 커넥터 2개(Lenovo XClarity Controller(XCC) 관리 포함 전원 커넥터 2개) - 시스템 관리 네트워크에 연결할 수 있도록 뒷면에 1개의 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45)가 있습니다. 이 RJ-45 커넥터는 Lenovo XClarity Controller 기능 전용이며 10/100/1,000Mbps 속도로 실행됩니다. 2개의 1GbE RJ-45 커넥터 2개의 USB 3.2 Gen2(10Gbps) Type-A 커넥터 - 엔클로저 냉각용 팬 컨트롤 보드 커넥터 1개

네트워크
이더넷 커넥터 2개의 1GbE RJ-45 커넥터 이더넷 어댑터 - 로우 프로파일 PCIe 이더넷 어댑터 1개 지원

시스템 팬
지원되는 팬은 구성에 따라 다릅니다. • 노트: 65mm x 13mm 핫스왑 불가 프레임리스 송풍기 팬 2개 • 이더넷 어댑터용 확장 키트: 50mm x 50mm x 10mm 핫스왑 불가 팬 2개 참고: 각 팬 번호를 식별하려면 <i>사용 설명서</i> 또는 <i>시스템 구성 설명서</i> 섹션의 "시스템 팬 번호 지정"에 따라 진행하십시오.

전기 입력
다음은 1+1 중복이 포함된 지원 전원 공급 장치 유형의 목록입니다. • 140W(230V/115V) 외부 전원 어댑터 최대 2개 참고: 140W 외부 전원 어댑터 1개 또는 2개를 설치한 경우 주변 온도를 45° C 미만으로 유지하고 다음 장착 유형이 지원됩니다. - 마운팅 옵션: 데스크톱 마운트 / 벽 마운트 / 천장 마운트 중요: 엔클로저의 전원 어댑터 및 중복 전원 어댑터는 전력 용량, 와트 수 또는 등급이 동일해야 합니다. 서버 및 데이터 스토리지 제품(ErP lot 9)에 대한 에코디자인 요구 사항을 정립하는 2020년 3월 1일 위원회 규정(EU) 2019/424에 따라 요구됩니다.

ThinkEdge 140W 230V/115V 외부 전원 공급 장치		
정보 공개	값 및 정밀도	단위
제조업체 이름	Lenovo	-
모델 식별자	어댑터	-
입력 전압	100-240	V
입력 AC 주파수	50-60	Hz
출력 전압	28.0	V
출력 전류	5.0	A
출력 전원	140.0	W
평균 활성 효율	• FSP: 91.0 / 91.0 • Delta: 92.1 / 91.6	%
저부하 효율(10%)	• FSP: 88.5 / 87.5 • Delta: 77.4 / 77.4	%
무부하 전원 소모량	• FSP: 0.065 / 0.08 • Delta: 0.078 / 0.047	W

디버깅을 위한 최소 구성
• DIMM 슬롯 1의 DRAM 메모리 모듈 1개 • 140W 전원 공급 장치 1개 • 슬롯 1의 2280 SATA/NVMe M.2 드라이브 1개 • 시스템 팬 2개

운영 체제
지원 및 인증된 운영 체제: • Microsoft Windows • Canonical Ubuntu 참고: • XCC의 "원격 콘솔" 기능을 통해 운영 체제를 설치하려면 모니터에 디스플레이 신호 출력 오류가 나타나는 것을 방지하기 위해 운영 체제를 설치하는 동안 서버의 USB 포트 4(디스플레이 지원) 및 HDMI 커넥터에 모니터를 연결하지 마십시오. 커넥터의 위치를 확인하려면 <i>사용 설명서</i> 또는 <i>시스템 구성 설명서</i>의 "앞면 보기"를 참조하십시오. • 시스템에 Ubuntu 24.04.2 운영 체제가 설치된 경우 <i>사용 설명서</i> 또는 <i>시스템 구성 설명서</i>의 "앞면 보기", "뒷면 보기"를 참조하여 모니터를 연결하십시오. 참조: • 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: https://lenovopress.lenovo.com/osig. • OS 배포 지침에 대해서는 <i>사용 설명서</i> 또는 <i>시스템 구성 설명서</i>의 "운영 체제 배포"를 참조하십시오.

기계 사양

서버의 기계 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

크기
노드 • 높이: 53mm(2.09인치) • 너비: 142.3mm(5.6인치) • 깊이: 278mm(10.94인치) 확장 키트가 포함된 노드 • 높이: 53mm(2.09인치) • 너비: 214.2mm(8.43인치) • 깊이: 278mm(10.94인치) 노드 (노드 슬리브 포함) • 높이: 111.6mm(4.39인치) • 너비: 439.4mm(17.3인치) • 깊이: 345.7mm(13.61인치) 엔클로저 • 높이: 43mm(1.69") • 너비: 434.4mm(17.10인치) – EIA 브래킷에서 EIA 브래킷까지: 481.74mm(18.97인치) • 깊이: 734.3mm(28.9인치)

무게
노드 - 최대: 2.36kg(5.2lbs) 확장 키트가 포함된 노드 - 최대: 3kg(6.6lbs) 노드 (노드 슬리브 포함) - 최대: 7.3kg(16lbs) 노드 슬리브에 확장 키트가 포함된 노드 - 최대: 7.9kg(17.4lbs) 1U2N 엔클로저 - 최대(노드 2개, 확장 키트 2개 및 전원 어댑터 2개가 설치된 경우): 13.9kg(30.6lbs) 1U3N 엔클로저 - 최대(노드 3개 및 전원 어댑터 2개가 설치된 경우): 15kg(33lbs)

환경 사양

서버의 환경 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

음향 잡음 방출
서버에는 다음과 같은 음향 잡음 방출 선언이 있습니다. - 음력 수준(LWAd) - 유허: - 최소: 3.6Bel - 일반: 3.6Bel - GPU: 4.1Bel - 운영 프로파일 1: - 최소: 3.6Bel - 일반: 3.6Bel - GPU: 4.1Bel - 운영 프로파일 2: - 최소: 4.6Bel - 일반: 4.6Bel - GPU: 4.6Bel - 음력 수준(LpAm): - 유허: - 최소: 25.2dBA - 일반: 25.2dBA - GPU: 30.1dBA - 운영 프로파일 1: - 최소: 25.2dBA - 일반: 25.2dBA

음향 잡음 방출

- GPU: 30.1dBA
- 운영 프로파일 2:
 - 최소: 35.0dBA
 - 일반: 35.0dBA
 - GPU: 35.0dBA

참고:

- 이러한 소음 수준은 ISO 7779에서 지정한 절차에 따라 통제된 음향 환경에서 측정되었으며 ISO 9296에 따라 보고됩니다. 운영 프로파일 1은 50% CPU TDP로 표시됩니다. 운영 프로파일 2는 100% CPU TDP 또는 70%/30% 스토리지 쓰기/읽기 또는 100% GPU로 표시됩니다. 테스트는 ISO 7779에 맞춰 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 수행되었습니다.
- 선언된 음향 잡음 수준은 지정된 구성을 기반으로 하며 구성/조건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 최소 구성: Intel Ultra5 프로세서, 2x 8GB DDR5 CSODIMM, 1x SATA M.2 부트 드라이브.
 - 일반 구성: Intel Ultra7 프로세서, 2x 32GB DDR5 CSODIMM, 1x 480GB NVMe M.2 부트 드라이브, 2x 1.92TB NVMe 스토리지 M.2 드라이브.
 - GPU 구성: Intel Ultra7 프로세서, 2x 32GB DDR5 CSODIMM, 1x 480GB NVMe M.2 부트 드라이브, 1x 960GB NVMe 스토리지 M.2 드라이브, 1x Nvidia RTX2000E ada GPU
- OSHA 또는 유럽 공동체 지침에 규정된 것과 같은 정부 규정은 작업장에서 소음 노출을 관리할 수 있고 사용자 및 사용자의 서버 설치에 적용할 수 있습니다. 설치 시 측정되는 실제 음력 수준은 설치하는 랙 수, 크기, 재료 및 방의 구성, 다른 장비의 소음 수준, 방 주변 온도 및 장비와 관련된 직원의 위치 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. 또한, 이러한 정부 규정 준수는 직원들의 노출 기간 및 직원들의 청력 보호복 착용 여부를 포함하여 다양한 추가 요인에 따라 달라집니다. Lenovo는 해당 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 이 분야에 서 자격을 갖춘 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

주변 온도 관리

ThinkEdge SE100(유형 7DGR)는 45°C 이하의 온도에서 작동하는 대부분의 구성을 지원합니다. 특정 구성 요소가 설치된 경우 주변 온도를 조정하십시오.

- 다음 구성 요소는 45°C 이하의 온도에서 작동 가능하며 성능 저하를 방지하려면 적절한 주변 온도와 팬을 사용한 중복 냉각이 필요합니다.
 - 다음 구성 요소 중 하나가 설치된 경우 올바른 작동을 위해 주변 온도를 40°C 미만으로 유지하십시오. 주변 온도가 40°C를 초과할 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
 - NVMe M.2 스토리지 드라이브
 - 다음 구성 요소 중 하나가 설치된 경우 올바른 작동을 위해 주변 온도를 35°C 미만으로 유지하십시오. 주변 온도가 35°C 이상이면 성능 저하가 발생할 수 있습니다.
 - NVMe M.2 부팅 드라이브
- 다음 구성 요소는 35°C 이하의 온도에서 작동 가능하며 N+1 팬 중복을 통한 적절한 시스템 냉각이 필요합니다.
 - GPU 어댑터

환경

ThinkEdge SE100는 ASHRAE 클래스 A4 사양을 준수합니다. 작동 온도가 ASHRAE A4 사양의 범위를 벗어난 경우 또는 A2 사양의 범위를 벗어나 팬 고장 상태인 경우, 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다. ThinkEdge SE100는 다음 환경에서 지원됩니다.

- 공기 온도:
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 A2: 10°C~35°C(50°F~95°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - ASHRAE 클래스 A3: 5°C~40°C(41°F~104°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 175m(574ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.

환경

- ASHRAE 클래스 A4: 5°C~45°C (41°F~113°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 125m(410ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
- 서버 꺼짐: 5°C~45°C (41°F~113°F)
- 최대 고도: 3,050m(10,000ft)
- 상대 습도(비응축):
 - 작동: 8%~90%, 최대 이슬점: 24°C(75.2°F)
 - 운송/스토리지: 8%~90%, 최대 이슬점: 27°C(80.6°F)
 - 비작동(압축 해제) 저장소는 48시간 동안 38.7°C(101.7°F) 최대 건구 온도에서 5%~95%의 조건을 통과할 수 있습니다.
- 미립자 오염
 - ThinkEdge SE100은 ANSI/IEC60529-2020 Degrees of Protection Provided by Enclosures(IP Code)에 따라 IP5X IP(Ingress Protection)를 준수합니다.

참고: 서버와 함께 설치된 PCIe 확장 키트가 IP5X 표준을 준수하지 않습니다.

주의: 대기중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위험을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 대한 자세한 내용은 "[미립자 오염](#)" 188페이지의 내용을 참조하십시오.

충격 및 진동 사양

다음은 서버의 충격 및 진동 사양에 대한 요약 정보입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

표 9. 충격 및 진동 사양

ThinkEdge SE100의 마운팅 유형	충격 (서버가 작동 중인 경우)	충격 (배송 중 등의 상황으로 서버가 작동하지 않는 경우)	진동 (서버가 작동 중인 경우)	진동 (배송 중 등의 상황으로 서버가 작동하지 않는 경우)
데스크톱 마운트(독립형)	하프 사인파, 15G 11ms	사다리꼴파, 50G 초당 152인치	5~100Hz, 0.15Grms, 30분	2~200Hz, 1.04Grms, 15분
DIN 레일 마운트				
벽 길이				
천장 마운트				

미립자 오염

주의: 대기중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위험을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구체 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

표 10. 미립자 및 가스의 제한

오염물질	제한
반응성 기체	심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985¹): - 구리 반응성 수준은 200Å/월 미만이어야 함을 나타냅니다(약 0.0035 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 중량 증가).² - 은 반응성 수준은 월 200Å 미만이어야 함을 나타냅니다(Å/월, 약 0.0035 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 중량 증가).³ - 기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.
대기중 미립자	데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다. 에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다. - 실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다. - 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다. 에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다. - 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH를 초과해야 합니다.⁴

표 10. 미립자 및 가스의 제한 (계속)

오염물질	제한
	• 데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.⁵
¹ ANSI/ISA-71.04-1985. 프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A. ² 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu_2S와 Cu_2O는 같은 비율로 증가합니다. ³ 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag_2S만 부식 제품입니다. ⁴ 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다. ⁵ 표면 파편은 금속 스틱에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인 되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.	

시스템 보드 커넥터

다음 그림은 시스템 보드의 내부 커넥터를 보여줍니다.

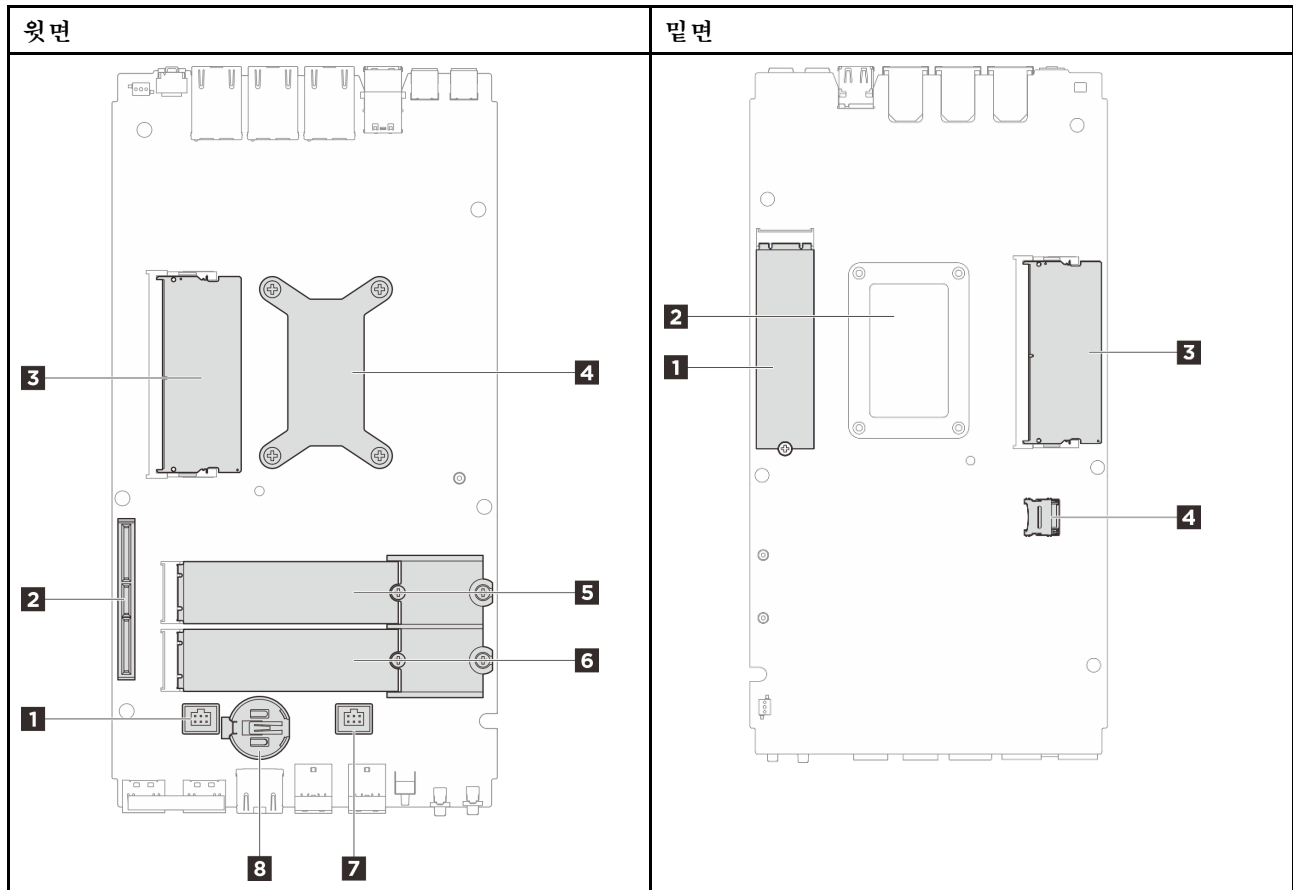


그림 181. 시스템 보드 커넥터

표 11. 시스템 보드 커넥터

윗면	밑면
1 팬 커넥터 1	1 M.2 슬롯 1
2 GenZ 4C 커넥터	2 프로세서 백플레이트
3 DIMM 슬롯 1	3 DIMM 슬롯 2
4 프로세서 및 프로세서 방열판	4 MicroSD 소켓
5 M.2 슬롯 2	
6 M.2 슬롯 3	
7 팬 커넥터 2	
8 CMOS 배터리(CR2032)	

시스템 LED별 문제 해결

사용 가능한 시스템 LED에 대한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오.

이더넷 어댑터 확장 키트 LED

다음 표는 팬 오류 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

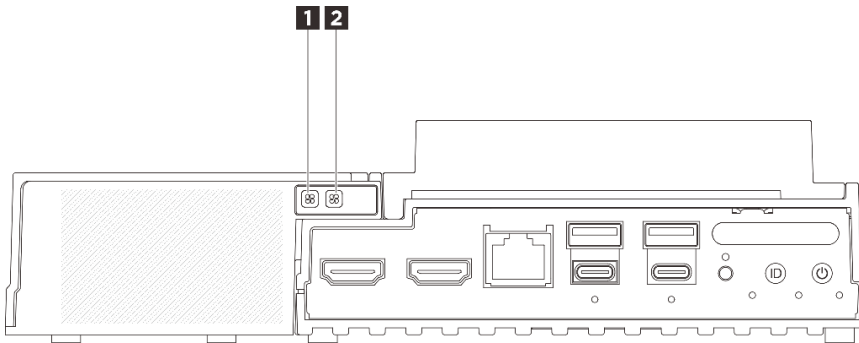


그림 182. 이더넷 어댑터 확장 키트 LED

표 12. 이더넷 어댑터 확장 키트 LED

1 팬 5 오류 LED	2 팬 6 오류 LED
---------------------	---------------------

1 2 팬 오류 LED

이더넷 어댑터가 있는 확장 키트의 팬 오류 LED가 켜지면 해당 시스템 팬이 느리게 작동하거나 고장났음을 나타냅니다.

상태	색상	설명
켜짐	황색	이더넷 어댑터의 시스템 팬이 고장났습니다.
꺼짐	없음	이더넷 어댑터의 시스템 팬이 정상적으로 작동합니다.

앞면 LED

다음 그림은 솔루션 앞면의 LED를 보여줍니다. LED의 상태를 보면 종종 오류 원인을 식별할 수 있습니다.

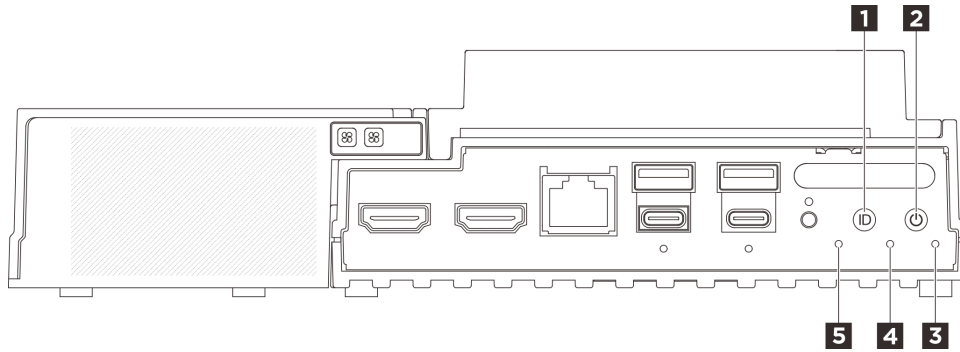


그림 183. 앞면 LED

표 13. 앞면 LED

1 LED(파란색)가 있는 UID 버튼	2 전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼
3 보안 LED(녹색)	4 시스템 오류 LED(노란색)
5 UART 상태 LED(흰색)	

1 LED(파란색)가 있는 UID 버튼

이 UID 버튼과 파란색 UID LED를 사용하여 서버를 시각적으로 찾을 수 있습니다.

UID 버튼을 누를 때마다 두 UID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다. UID 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 BMC를 재설정할 수 있습니다.

BMC 또는 원격 관리 프로그램을 사용하여 UID LED의 상태를 변경함으로써 여러 서버 중 해당 서버를 시각적으로 찾을 수 있습니다.

2 전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼

서버 설정을 마치면 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 운영 체제에서 서버를 종료할 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버의 전원을 끌 수도 있습니다. 시스템 전원 LED의 상태는 다음과 같습니다.

상태	색상	설명
꺼짐	없음	전원 공급 장치가 적절히 설치되지 않았거나 LED 자체에 장애가 있습니다.
빠르게 깜박임(초당 4 회)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되지 않았습니다. 전원 버튼이 사용 불가능합니다. 약 5~10초 동안 지속됩니다.
느리게 깜박임(초당 1 회)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되었습니다. 전원 버튼을 눌러 서버를 켤 수 있습니다.
켜짐	녹색	서버가 켜져 있어야 합니다.

3 보안 LED(녹색)

다음은 보안 LED 상태입니다.

고정등 켜짐: 서버가 보안 기능이 사용 설정된 상태(SED 사용 또는 침입 사용)로 작동 중입니다.

깜박임: 서버가 시스템 잠금 모드 상태입니다. 작동을 위해 시스템을 활성화하거나 잠금 해제하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 **시스템 활성화** 또는 **잠금 해제**를 참조하십시오.

꺼짐: 시스템이 활성화되었지만 서버에 보안 기능이 사용 설정되어 있지 않습니다.

4 시스템 오류 LED(노란색)

시스템 오류 LED는 시스템 오류가 있는지 판별하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명	조치
켜짐	노란색	서버에서 오류가 감지되었습니다. 원인에는 다음 오류 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다. • 서버의 온도가 위험하지 않은 온도 임계값에 도달했습니다. • 서버 전압이 위험하지 않은 전압 임계값에 도달했습니다. • 저속으로 실행 중인 팬이 감지되었습니다. • 전원 공급 장치에 심각한 오류가 있습니다. • 전원 공급 장치가 전원에 연결되지 않았습니다.	오류의 정확한 원인을 판별하려면 이벤트 로그를 확인하십시오.
꺼짐	없음	서버가 꺼져 있거나, 서버가 켜져 있고 올바르게 작동하고 있습니다.	없음.

5 UART 상태 LED(흰색)

상태	색상	설명
켜짐	흰색	XCC 로그가 있는 UART 출력.
꺼짐(기본값)	없음	CPU 로그가 있는 UART 출력.

뒷면 LED

다음 그림은 서버 뒷면의 LED를 보여줍니다. LED의 상태를 보면 종종 오류 원인을 식별할 수 있습니다.

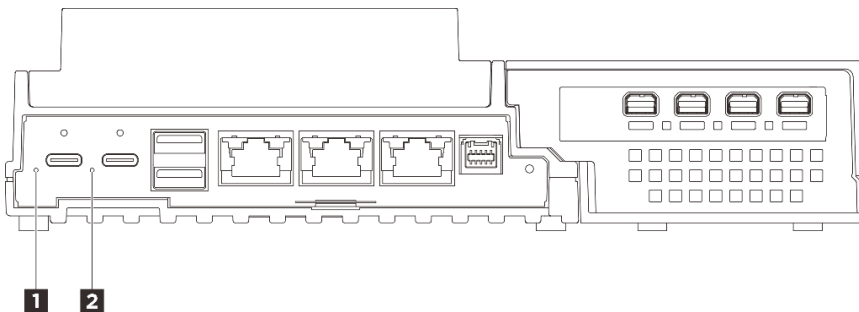


그림 184. 뒷면 LED

표 14. 뒷면 LED

1 전원 입력 LED 1(녹색/노란색)	2 전원 입력 LED 2(녹색/노란색)
------------------------------	------------------------------

1 2 전원 입력 LED(녹색/노란색)

LED	상태	설명
전원 입력 LED	켜짐(녹색)	서버가 전원 어댑터에 연결되어 있으며 정상적으로 작동합니다.
	켜짐(노란색)	서버가 전원 어댑터에 연결되어 있지만 전원 용량이 시스템 요구 사항을 지원할 수 없으므로 전원을 켤 수 없습니다.
	꺼짐	전원 어댑터가 분리되었거나 전원 문제가 발생했습니다.

시스템 보드 LED

다음 그림은 시스템 보드의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.

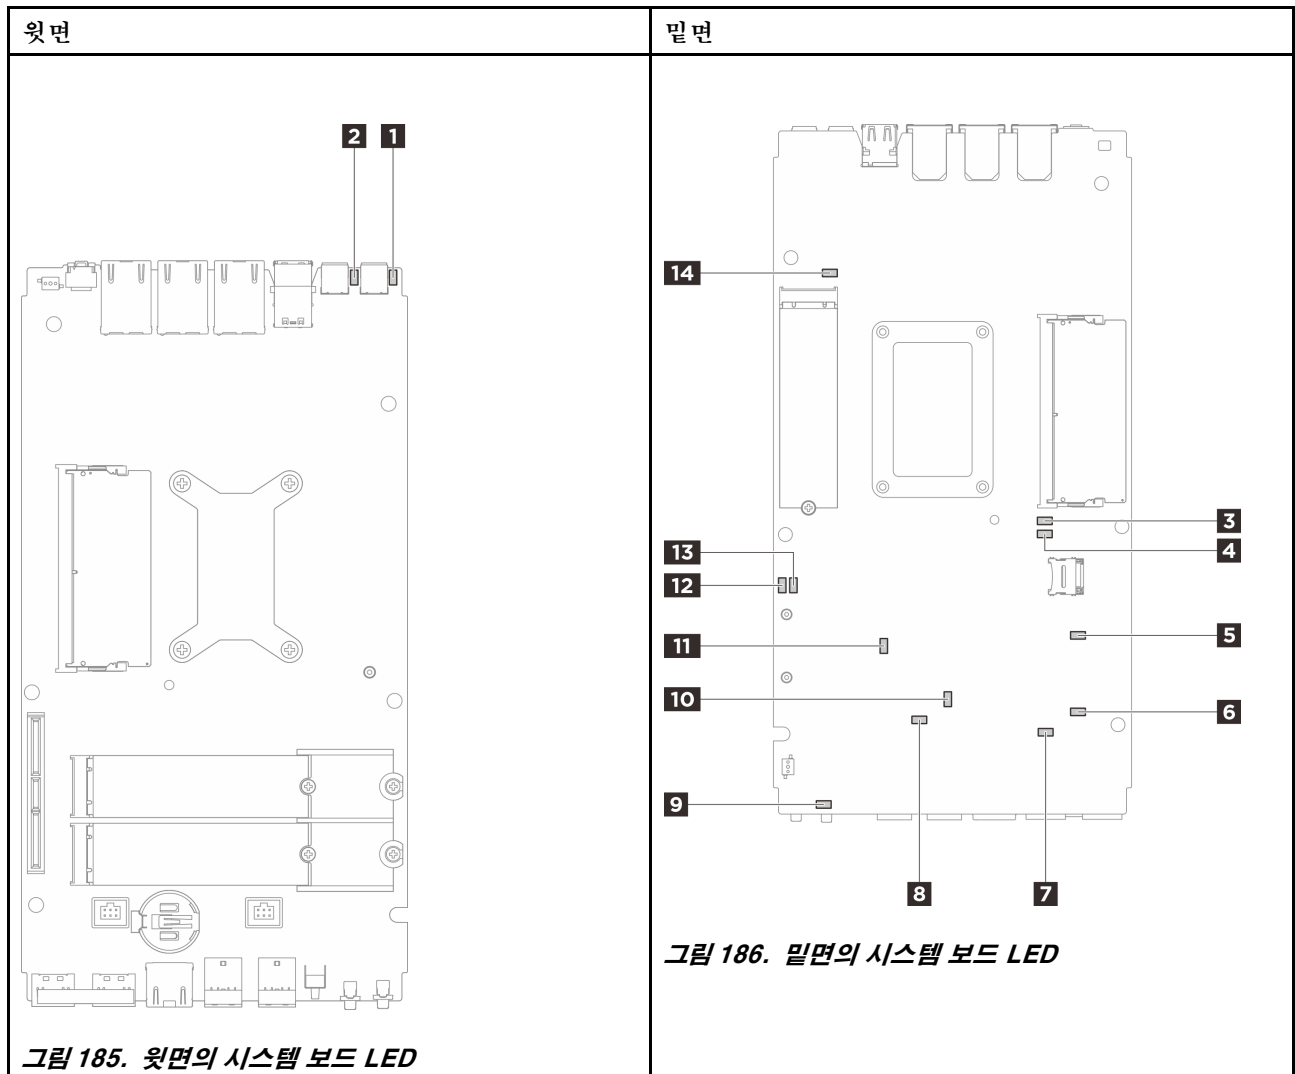


그림 187. 시스템 보드 LED

표 15. 시스템 보드 LED 설명 및 동작

LED	설명 및 동작
1 어댑터 1 상태 LED 2 어댑터 2 상태 LED	어댑터 LED의 상태는 다음과 같습니다. - 켜짐(녹색): 서버가 전원 어댑터에 연결되어 있으며 정상적으로 작동합니다. - 켜짐(노란색): 서버가 전원 어댑터에 연결되어 있지만 전원 용량이 시스템 요구 사항을 지원할 수 없으므로 전원을 켤 수 없습니다. - 꺼짐: 전원 어댑터가 분리되었거나 전원 문제가 발생했습니다.
3 DIMM 1 오류 LED 4 DIMM 2 오류 LED	LED 켜짐: LED가 나타내는 DIMM에서 오류가 발생했습니다.
5 M.2 슬롯 2 상태 LED 6 M.2 슬롯 3 상태 LED 14 M.2 슬롯 1 상태 LED	M.2 LED의 상태는 다음과 같습니다. - LED 켜짐/점멸: M.2 드라이브가 정상적으로 작동 중입니다. - LED 꺼짐: LED가 나타내는 M.2에서 오류가 발생했습니다.
7 팬 1 오류 LED 8 팬 2 오류 LED	LED 켜짐: LED가 나타내는 팬에서 오류가 발생했습니다.
9 시스템 오류 LED(노란색)	LED 켜짐: 오류가 발생했습니다. 다음 단계를 완료하십시오. - 식별 LED 및 검사 로그 LED를 확인하고 지시사항을 따르십시오. - 오류에 대한 정보는 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그 및 시스템 오류 로그를 확인하십시오. - 필요하면 로그를 저장하고 이후에 로그를 지우십시오.
10 XCC 상태 LED	XCC 상태 LED의 상태는 다음과 같습니다. - 켜짐: XCC가 활성화 상태입니다. - 꺼짐: XCC가 준비되지 않았거나 활성화 상태가 아닙니다. 서버가 처음 전원 소스에 연결되면 LED는 이런 상태입니다. SSP(동기 직렬 포트)가 준비될 때까지 켜지지 않습니다.
11 XCC 하트비트 LED(녹색)	이 LED는 XCC 하트비트 및 부팅 프로세스를 나타냅니다. - LED가 빠르게 깜박임: XCC 코드가 로딩되는 중입니다. - LED가 일시적으로 꺼진 후 천천히 깜박이기 시작: XCC가 완전히 작동합니다. 이제 전원 제어 버튼을 눌러 서버를 켤 수 있습니다.
12 FPGA 전원 상태 LED(녹색)	FPGA 전원 LED는 다른 FPGA 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다. - LED가 빠르게 깜박임(초당 4회): FPGA 권한이 지연됩니다. - LED가 느리게 깜박임(초당 한 번): FPGA가 전원을 켤 준비가 되었습니다. - LED 켜짐: FPGA 전원이 켜져 있습니다.
13 FPGA 하트비트 LED(녹색)	이 LED는 전원 켜짐 및 꺼짐 순서를 나타냅니다. - LED가 깜박임: 시스템이 올바르게 작동되고 있으며 특별한 조치가 필요하지 않습니다. - LED가 깜박이지 않음: 시스템 보드를 교체하십시오(숙련된 기술자 전용). <i>사용 설명서</i> 또는 <i>하드웨어 유지 관리 설명서</i>의 "시스템 보드 교체(숙련된 기술자 전용)" 136페이지를 참조하십시오.

XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) 및 LAN 포트 LED

이 섹션에서는 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) 및 LAN 포트의 LED에 관한 정보를 제공합니다.

다음 표는 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45)의 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

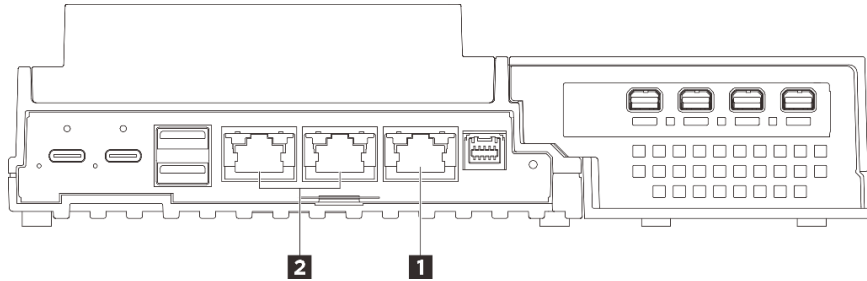


그림 188. XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) LED 및 LAN 포트 LED

1 "XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45)" 195페이지	2 "1GbE RJ-45 LAN 포트 링크 및 활동 LED" 195페이지 (LAN 1~2)
--	---

1 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) LED




그림 189. XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) LED

LED	설명
1 네트워크 링크 LED(녹색)	- 꺼짐: 네트워크 링크의 연결이 해제되어 있습니다. - 켜짐: 네트워크가 연결되어 있습니다.
2 네트워크 활동 LED(녹색)	깜박임: 네트워크가 연결되어 활성 상태입니다.

2 1GbE RJ-45 LAN 포트 링크 및 활동 LED




그림 190. 1GbE RJ-45 LAN 포트 링크 및 활동 LED

LED	설명
1 네트워크 링크 LED(녹색)	- 꺼짐: 네트워크 링크의 연결이 해제되어 있습니다. - 켜짐: 네트워크 링크가 10/100/1000 Mbps의 LAN 속도로 연결되어 있습니다.
2 네트워크 활동 LED(녹색)	깜박임: 네트워크가 연결되어 활성 상태입니다.

일반 문제 판별 절차

이벤트 로그에 특정 오류가 없거나 서버가 작동하지 않는 경우 이 섹션의 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.

문제의 원인을 잘 모르고 전원 공급 장치가 올바르게 작동하면 다음 단계를 수행하여 문제를 해결하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 서버 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
3. 오류를 발견할 때까지 해당되는 경우 다음 장치를 한 번에 하나씩 제거하거나 분리하십시오. 장치를 제거하거나 분리할 때마다 서버 전원을 켜고 구성하십시오.
 - 모든 외부 장치
 - 서지 억제 장치(서버)
 - 프린터, 마우스 및 Lenovo 이외 장치
 - 각 어댑터
 - 하드 디스크 드라이브
 - 서버에서 지원하는 디버깅을 위한 최소 구성에 도달할 때까지 메모리 모듈.

서버의 최소 구성을 확인하려면 "[기술 사양](#)" [181페이지](#)에서 "디버깅을 위한 최소 구성"을 참조하십시오.

4. 서버의 전원을 켜십시오.

문제가 네트워킹 문제로 나타나고 서버가 모든 시스템 테스트를 통과하면 서버 외부의 네트워크 케이블 연결에 문제가 있을 수 있습니다.

의심되는 전원 문제 해결

전원 문제는 해결하기 어려울 수 있습니다. 전원 분배 버스에 누전이 있는 경우를 예로 들 수 있습니다. 일반적으로 누전은 과전류 상태로 인해 전원 서버 시스템이 종료되는 원인이 됩니다.

의심되는 전원 문제를 진단하고 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 이벤트 로그를 확인하고 전원 관련 오류를 해결하십시오.

참고: 서버를 현재 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그가 문제 해결의 출발점입니다. 이벤트 로그에 관한 자세한 정보는 "[이벤트 로그](#)" [179페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 예를 들어 나사가 풀어져서 회로 기판에 누전이 발생한 경우 누전을 검사하십시오.

단계 3. 서버를 시작하는 데 필요한 디버깅의 최소 구성이 될 때까지 어댑터를 제거하고 모든 내부 및 외부 장치의 케이블 및 전원 코드를 분리하십시오. 서버의 최소 구성을 확인하려면 "[기술 사양](#)" [181페이지](#)의 "디버깅을 위한 최소 구성"을 참조하십시오.

단계 4. 모든 AC 전원 코드를 다시 연결하고 서버를 켜십시오. 서버가 성공적으로 시작되면 문제가 분리될 때까지 어댑터 및 장치를 한 번에 다시 고정하십시오.

서버가 최소 구성으로 시작되지 않으면 문제가 분리될 때까지 최소 구성의 구성 요소를 한 번에 교체하십시오.

의심되는 이더넷 컨트롤러 문제 해결

이더넷 컨트롤러를 테스트하기 위해 사용하는 방법은 사용 중인 운영 체제에 따라 다릅니다. 이더넷 컨트롤러에 대한 정보는 운영 체제 문서를 참조하고, 이더넷 컨트롤러 장치 드라이버 추가 정보 파일을 참조하십시오.

이더넷 컨트롤러로 의심되는 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 서버와 함께 제공된 장치 드라이버가 올바르게 설치되었는지와 해당 드라이버가 최신 수준인지 확인하십시오.

단계 2. 이더넷 케이블이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

- 모든 연결에 케이블을 단단히 연결하십시오. 케이블이 연결되었는데도 문제가 계속되면 다른 케이블을 사용하십시오.
- 케이블 등급이 선택한 네트워크 속도에 적용되는지 확인하십시오. 예를 들어 SFP+ 케이블은 10G 작동에만 적합합니다. 25G 작동에는 SFP25 케이블이 필요합니다. 마찬가지로 Base-T 작동의 경우, 1G Base-T 작동에는 CAT5 케이블이 필요하고, 10G Base-T 작동에는 CAT6 케이블이 필요합니다.

단계 3. 어댑터 포트와 스위치 포트를 모두 자동 교섭으로 설정하십시오. 포트 중 하나에서 자동 교섭이 지원되지 않는 경우 수동으로 두 포트를 서로 일치하도록 구성해 보십시오.

단계 4. 어댑터 및 서버의 이더넷 컨트롤러 LED를 확인하십시오. 이 LED가 커넥터, 케이블 또는 허브에 문제가 있는지 여부를 표시합니다.

일부 어댑터는 다룰 수 있지만 수직으로 설치할 경우 어댑터 링크 LED는 일반적으로 포트의 왼쪽에 있고 활동 LED는 일반적으로 오른쪽에 있습니다.

서버 앞면 패널 LED는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 LED 및 진단 디스플레이"에 설명되어 있습니다.

- 이더넷 링크 상태 LED는 이더넷 컨트롤러가 스위치로부터 링크 표시를 수신할 때 켜집니다. LED가 꺼지면 커넥터 또는 케이블에 결함이 있거나 스위치에 문제가 있을 수 있습니다.
- 이더넷 컨트롤러가 이더넷 네트워크를 통해 데이터를 보내거나 받으면 이더넷 전송/수신 활동 LED가 켜집니다. 이더넷 전송/수신 활동이 꺼지면 허브와 네트워크가 작동 중인지와 올바른 장치 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

단계 5. 서버의 네트워크 활동 LED를 확인하십시오. 이더넷 네트워크에서 데이터를 사용 중인 경우 네트워크 활동 LED가 켜집니다. 네트워크 활동 LED가 꺼지면 허브 및 네트워크가 작동 중인지와 올바른 장치 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

네트워크 활동 LED 위치는 ["시스템 LED별 문제 해결" 190페이지](#)에 명시되어 있습니다.

단계 6. 운영 체제별 문제 원인을 확인하고 운영 체제 드라이버가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

단계 7. 클라이언트 및 서버의 장치 드라이버에서 같은 프로토콜을 사용하는지 확인하십시오.

이더넷 컨트롤러가 여전히 네트워크에 연결되지 않으나 하드웨어가 작동하는 것으로 나타나면 네트워크 관리자는 가능한 다른 오류 원인을 조사해야 합니다.

증상별 문제 해결

다음 정보를 사용하여 식별 가능한 증상이 있는 문제에 대한 해결책을 찾으십시오.

이 섹션의 증상 기반 문제 해결 정보를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 서버를 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그를 확인하고 제안된 작업을 따라 이벤트 코드를 해결하십시오.
 - Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우 Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그에서 시작하십시오.

- 다른 관리 응용 프로그램을 사용하는 경우 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 시작하십시오.

이벤트 로그에 관한 자세한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 179페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 이 섹션을 검토하여 경험하고 있는 증상을 찾아 제안된 작업을 따라 문제를 해결하십시오.
3. 문제가 지속되면 지원팀에 문의하십시오("[지원팀에 문의](#)" 213페이지 참조).

간헐적 문제

다음 정보를 사용하여 간헐적 문제를 해결하십시오.

- "[간헐적 외부 장치 문제](#)" 198페이지
- "[간헐적 KVM 문제](#)" 198페이지
- "[예기치 않은 간헐적 재부팅](#)" 198페이지

간헐적 외부 장치 문제

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 및 XCC 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 올바른 장치 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 해당 문서는 제조업체의 웹 사이트를 참조하십시오.
3. USB 장치의 경우:
 - a. 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → USB 구성을 클릭하십시오.
 - b. 다른 포트에 장치를 연결하십시오. USB 허브를 사용 중인 경우 허브를 제거하고 장치를 서버에 직접 연결하십시오. 포트에 대해 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

간헐적 KVM 문제

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

비디오 문제:

1. 모든 케이블 및 콘솔 연결 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 다른 서버에서 테스트하여 모니터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
3. 작동 중인 서버의 콘솔 연결 케이블을 테스트하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 결함이 있는 경우 콘솔 연결 케이블을 교체하십시오.

키보드 문제:

모든 케이블 및 콘솔 연결 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

마우스 문제:

모든 케이블 및 콘솔 연결 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

예기치 않은 간헐적 재부팅

참고: 일부 수정할 수 없는 오류는 메모리 DIMM 또는 프로세서와 같은 장치를 비활성화하여 시스템이 제대로 부팅할 수 있도록 서버를 재부팅해야 합니다.

1. POST 중에 재설정이 발생하고 POST Watchdog Timer가 활성화된 경우 Watchdog 시간 제한 값 (POST Watchdog Timer)에서 충분한 시간이 허용되는지 확인하십시오.
POST Watchdog 시간을 확인하려면 서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 복구 및 RAS → 시스템 복구 → POST Watchdog 타이머를 클릭합니다.
2. 운영 체제가 시작된 후 재설정이 발생하는 경우 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 시스템이 정상적으로 작동하고 운영 체제 커널 덤프 프로세스(Windows와 Linux 기본 운영 체제는 서로 다른 방법을 사용함)를 설정할 때 운영 체제를 시작하십시오. UEFI 설정 메뉴로 들어가서 기능을 비활성화하거나 다음 OneCli 명령으로 비활성화하십시오.
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
 - Windows용 Automatic Server Restart IPMI Application 또는 설치된 임의의 ASR(자동 서버 다시 시작) 장치와 같은 모든 ASR 유틸리티의 사용을 중지하십시오.
3. 재부팅을 나타내는 이벤트 코드를 확인하려면 서버의 관리 컨트롤러 이벤트 로그를 참조하십시오. 이벤트 로그 보기에 대한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 179페이지의 내용을 참조하십시오. Linux 기본 운영 체제를 사용하는 경우 추가 조사를 위해 모든 로그를 캡처하여 Lenovo 지원 센터로 보내십시오.

키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치 문제

다음 정보를 사용하여 키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "[키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음](#)" 199페이지
- "[마우스가 작동하지 않음](#)" 199페이지
- "[마우스 커서가 외부 모니터에 중복됩니다.](#)" 200페이지
- "[KVM 스위치 문제](#)" 200페이지
- "[USB 장치가 작동하지 않음](#)" 200페이지

키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 키보드 케이블이 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
2. USB 키보드를 사용하는 경우 Setup Utility를 실행하여 키보드 없이 작업이 가능하도록 설정하십시오.
3. USB 키보드를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 키보드를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
4. 키보드를 교체하십시오.

마우스가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 마우스 케이블이 서버에 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 마우스 장치 드라이버가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
 - Setup Utility에서 마우스 옵션을 사용할 수 있어야 합니다.
2. USB 마우스를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 마우스를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
3. 마우스를 교체하십시오.

마우스 커서가 외부 모니터에 중복됩니다.

모니터가 USB 포트 4(디스플레이 지원 포함) 또는 HDMI 커넥터에 연결되어 있을 경우 XCC의 원격 콘솔 기능을 통해 시스템에 액세스하면 이 문제가 발생할 수 있습니다. 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 디스플레이 설정을 다음과 같이 변경하십시오.
 - a. 바탕 화면을 마우스 오른쪽 클릭하고 **디스플레이 설정**을 선택합니다.
 - b. 디스플레이 설정을 "이 디스플레이 확장"에서 "이 디스플레이 복제"로 변경합니다.

참고: 운영 체제에 따라 디스플레이 설정에 "미러 디스플레이"가 표시될 수 있습니다.

KVM 스위치 문제

1. KVM 스위치가 서버에서 지원되는지 확인하십시오.
2. KVM 스위치 전원이 올바르게 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 서버에 직접 연결하여 키보드, 마우스 또는 모니터를 정상적으로 작동할 수 있으면 KVM 스위치를 교체하십시오.

USB 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 올바른 USB 장치 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
 - 운영 체제가 USB 장치를 지원해야 합니다.
2. 시스템 설정에서 USB 구성 옵션이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오.
(자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → USB 구성을 클릭하십시오.
3. USB 허브를 사용 중이면 허브에서 USB 장치를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.

모니터 및 비디오 문제

다음 정보를 사용하여 모니터 및 비디오에 관한 문제를 해결하십시오.

- "올바르지 않은 문자가 표시됨" 200페이지
- "빈 화면 문제 또는 화면 깜박임" 200페이지
- "일부 응용 프로그램을 시작할 때 화면이 나오지 않음" 201페이지
- "모니터에 화면 떨림이 있거나 화면 이미지가 찌그러지거나, 읽을 수 없거나, 흔들리거나, 뒤틀림" 201페이지
- "화면에 이상한 문자가 나타남" 202페이지

올바르지 않은 문자가 표시됨

다음 단계를 완료하십시오.

1. 키보드 및 운영 체제에 대해 언어와 지역 설정이 올바른지 확인하십시오.
2. 이상한 언어가 표시되는 경우 서버 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.

빈 화면 문제 또는 화면 깜박임

1. 서버가 KVM 스위치에 연결되어 있는 경우 KVM 스위치를 생략하여 문제의 원인이 될 수 있는 KVM 스위치를 제거하고, 서버의 뒷면에 있는 올바른 커넥터에 모니터 케이블을 바로 연결하십시오.
2. 옵션 비디오 어댑터를 설치하는 경우 관리 컨트롤러 원격 관리 기능을 사용할 수 없습니다. 관리 컨트롤러 원격 관리 기능을 사용하려면 옵션 비디오 어댑터를 제거하십시오.

3. 서버에 그래픽 어댑터가 설치된 경우, 서버를 켜는 동안 약 3분 후에 Lenovo 로고가 화면에 표시됩니다. 이것은 시스템을 로드하는 중에 일어나는 정상적인 작동입니다.
4. 서버 앞면의 USB 포트 4(디스플레이 지원)가 적응형 동기화 지원이 가능한 게임 모니터에 연결된 경우 문제가 해결될 때까지 아래 나열된 단계 중 하나를 수행하십시오. 모든 단계를 수행한 후에도 문제를 해결할 수 없으면 모니터 제조업체에 지원을 요청하십시오.
 - a. 모니터의 디스플레이 새로 고침 빈도를 변경합니다. 예를 들어 Window O/S의 새로 고침 빈도는 기본적으로 60Hz로 설정되어 있으며 다음 단계를 진행하여 새로 고침 빈도를 높이거나 낮게 변경합니다.
 - 1) 바탕 화면을 마우스 오른쪽 클릭하고 디스플레이 설정을 선택합니다.
 - 2) 관련 설정 → 고급 디스플레이 → 새로 고침 빈도 선택을 클릭합니다.
 - b. 적응형 동기화 기능을 사용 안 함으로 설정합니다.
5. 시스템이 Ubuntu 24.04.2 운영 체제와 함께 설치된 경우 다중 모니터 환경에서 시스템을 구성하려면 문제가 해결될 때까지 다음 단계에 따라 수행되었는지 확인하십시오.
 - a. 서버의 디스플레이 포트는 2가지 유형의 그룹으로 구분할 수 있습니다. 커넥터의 디스플레이 기능에 문제가 발생하지 않도록 그룹 A 또는 그룹 B의 커넥터에만 모니터를 연결할 수 있습니다. 커넥터의 위치를 확인하려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "서버 구성 요소"를 참조하십시오.

그룹 A	그룹 B
USB 포트 4(디스플레이 지원)	USB 포트 3(디스플레이 지원)
HDMI 2.0 커넥터	XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000Mbps RJ-45) 원격 콘솔 기능에만 액세스하는 것은 지원하지 않습니다. 원격 콘솔 기능에 액세스하기 전에 이 포트와 그룹 A의 커넥터에 모니터를 동시에 연결하면 디스플레이 기능이 여전히 정상적으로 작동할 수 있습니다.

- b. 디스플레이 모드가 "미러 디스플레이"로 설정되어 있는지 확인하십시오.
6. 다음을 확인하십시오.
 - 서버가 켜져 있고 서버에 전원이 공급되고 있습니다.
 - 모니터 케이블이 올바르게 연결되어 있어야 합니다.
 - 모니터가 켜져 있고 밝기 및 대비 컨트롤이 올바르게 조정되어 있어야 합니다.
7. 올바른 서버가 모니터를 제어 중인지 확인하십시오(해당되는 경우).
8. 비디오 출력이 손상된 서버 펌웨어의 영향을 받지 않았는지 확인하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
9. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

일부 응용 프로그램을 시작할 때 화면이 나오지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 응용 프로그램이 모니터 성능보다 높은 디스플레이 모드를 설정하고 있지 않아야 합니다.
 - 응용 프로그램에 필요한 장치 드라이버를 설치해야 합니다.

모니터에 화면 떨림이 있거나 화면 이미지가 찌그러지거나, 읽을 수 없거나, 흔들리거나, 뒤틀림

1. 모니터 자체 테스트에서 모니터가 올바르게 작동 중임을 표시하는 경우 모니터 위치를 고려하십시오. 다른 장치 주변의 자기장(예: 변압기, 전기 기구, 형광등 및 다른 모니터)은 화면 떨림 또는 흔들리거나 읽을 수 없거나 왜곡된 화면 이미지를 야기합니다. 이와 같은 현상이 발생하면 모니터를 끄십시오.

주의: 켜져 있는 동안 컬러 모니터를 이동하면 화면 변색이 발생할 수 있습니다.

장치와 모니터는 최소 305mm(12") 떨어뜨린 후 모니터를 켜십시오.

참고:

- a. 디스켓 드라이브 읽기/쓰기 오류가 발생하지 않도록 하려면 모니터와 외부 디스켓 드라이브 사이의 거리가 76mm(3") 이상인지 확인하십시오.
 - b. Lenovo 이외 모니터 케이블은 예측할 수 없는 문제를 야기할 수 있습니다.
2. 모니터 케이블을 다시 장착하십시오.
3. 2단계에 나열된 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하고 구성 요소를 교체할 때마다 서버를 다시 시작하십시오.
- a. 모니터 케이블
 - b. 비디오 어댑터(설치되어 있는 경우)
 - c. 모니터
 - d. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)

화면에 이상한 문자가 나타남

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 키보드 및 운영 체제에 대해 언어와 지역 설정이 올바른지 확인하십시오.
2. 이상한 언어가 표시되는 경우 서버 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.

네트워크 문제

다음 정보를 사용하여 뒷면 네트워킹에 관한 문제를 해결하십시오.

- "Wake on LAN을 사용하여 서버를 정상 상태로 돌릴 수 없음" 202페이지
- "SSL을 사용하도록 설정된 LDAP 계정을 사용하여 로그인할 수 없음" 202페이지

Wake on LAN을 사용하여 서버를 정상 상태로 돌릴 수 없음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 듀얼 포트 네트워크 어댑터를 사용하고 서버가 이더넷 5 커넥터를 사용하는 네트워크에 연결된 경우 시스템 오류 로그 또는 IMM2 시스템 이벤트 로그를 확인하십시오("[이벤트 로그](#)" 179페이지 참조). 또한
 - a. 팬 3이 대기 모드에서 실행 중이고, Emulex 듀얼 포트 10GBase-T 내장 어댑터가 설치되어 있는지 여부를 확인하십시오.
 - b. 실내 온도가 너무 높지 않은지 확인하십시오("[사양](#)" 181페이지 참조).
 - c. 공기 배출구가 막히지 않았는지 확인하십시오.
 - d. 공기 조절 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
2. 듀얼 포트 네트워크 어댑터를 다시 장착하십시오.
3. 서버의 전원을 끄고 전원에서 서버를 분리한 다음 10초간 기다린 후 서버를 다시 시작하십시오.
4. 문제가 계속되면 듀얼 포트 네트워크 어댑터를 교체하십시오.

SSL을 사용하도록 설정된 LDAP 계정을 사용하여 로그인할 수 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 라이선스 키가 올바른지 확인하십시오.
2. 새 라이선스 키를 생성하고 다시 로그인하십시오.

관찰 가능한 문제

다음 정보를 사용하여 관찰 가능한 문제를 해결하십시오.

- "서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨" 203페이지
- "서버가 응답하지 않음(POST 완료 및 운영 체제 실행 중)" 203페이지
- "서버가 응답하지 않음(POST 실패 및 시스템 설정을 시작할 수 없음)" 203페이지
- "전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨" 204페이지
- "이상한 냄새" 204페이지
- "서버가 과열된 것으로 보임" 204페이지
- "금이 간 부품 또는 새시" 204페이지

서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 LED 및 진단 디스플레이에서 가리키는 모든 오류를 수정하십시오.
2. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체한 다음 서버를 다시 시작하십시오.

서버가 응답하지 않음(POST 완료 및 운영 체제 실행 중)

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- 컴퓨팅 노드와 같은 장소에 있을 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 1. KVM 연결을 사용할 경우 연결이 올바르게 작동되는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 키보드와 마우스가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 2. 가능한 경우 컴퓨팅 노드에 로그인하고 모든 응용 프로그램이 실행되고 있는지 확인하십시오(정지된 응용 프로그램 없음).
 3. 컴퓨팅 노드를 다시 시작하십시오.
 4. 문제가 계속되면 소프트웨어가 새로 설치되었는지와 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
 5. 소프트웨어 구입처 또는 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.
- 원격 위치에서 컴퓨팅 노드에 액세스할 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 모든 응용 프로그램이 실행되고 있는지 확인하십시오(정지된 응용 프로그램 없음).
 2. 시스템에서 로그아웃하고 다시 로그인해 보십시오.
 3. 명령행에서 컴퓨팅 노드에 대한 경로 추적을 실행하거나 ping하여 네트워크 액세스의 유효성을 검증하십시오.
 - a. ping 테스트 중에 응답을 받지 못할 경우 엔클로저의 다른 컴퓨팅 노드에서 ping을 시도하여 연결 문제인지 아니면 컴퓨팅 노드 문제인지 판별하십시오.
 - b. 연결이 끊어진 지점을 판별하도록 경로 추적을 실행하십시오. VPN 또는 연결이 끊어진 지점으로 연결 문제를 해결해 보십시오.
 4. 관리 인터페이스를 통해 원격으로 컴퓨팅 노드를 다시 시작하십시오.
 5. 문제가 계속되면 소프트웨어가 새로 설치되었는지와 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
 6. 소프트웨어 구입처 또는 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

서버가 응답하지 않음(POST 실패 및 시스템 설정을 시작할 수 없음)

추가된 장치 또는 어댑터 펌웨어 업데이트, 펌웨어 또는 응용 프로그램 코드 문제와 같은 구성 변경사항으로 인해 서버에서 전원 공급 자체 테스트(POST)가 실패할 수 있습니다.

문제가 발생하면 서버가 다음 두 가지 방법 중 하나로 응답합니다.

- 서버가 자동으로 다시 시작되고 POST를 다시 시도합니다.
- 서버가 정지되고 서버가 POST를 다시 시도하려면 서버를 수동으로 다시 시작해야 합니다.

지정된 숫자만큼 연속 시도(자동 또는 수동)한 후, 구성에 필요한 정정을 하고 서버를 다시 시작할 수 있도록 서버가 기본 UEFI 구성으로 되돌리고 시스템 설정을 시작합니다. 서버가 기본 구성으로 POST를 성공적으로 완료할 수 없으면 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 문제일 수 있습니다.

System Setup에서 연속 다시 시작 시도 횟수를 설정할 수 있습니다. 서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 복구 및 RAS → POST 시도 → POST 시도 제한을 클릭하십시오. 사용 가능한 옵션은 3, 6, 9 및 사용 안 함입니다.

전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 최소 구성으로 되돌리십시오. 필요한 최소 프로세서 및 DIMM 수에 대해서는 "[사양 181페이지](#)"의 내용을 참조하십시오.
2. 시스템을 다시 시작하십시오.
 - 시스템이 다시 시작되면 제거한 각 항목을 한 번에 하나씩 추가하면서 오류가 발생할 때까지 시스템을 매번 다시 시작하십시오. 오류가 발생한 항목을 되돌리십시오.
 - 시스템이 다시 시작되지 않으면 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 이상을 생각해 보십시오.

이상한 냄새

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 새로 설치한 장비에서 이상한 냄새가 날 수 있습니다.
2. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

서버가 과열된 것으로 보임

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

다중 컴퓨팅 노드 또는 새시:

1. 실내 온도가 지정된 범위 내에 있는지 확인하십시오("[사양 181페이지](#)" 참조).
2. 팬이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. UEFI 및 XCC를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
4. 서버의 프로세서, 메모리 모듈 및 M.2 드라이브용 필터와 열 패드가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오(자세한 설치 절차는 [제 1 장 "하드웨어 교체 절차" 1페이지](#)의 내용 참조).
5. IPMI 명령을 사용하여 팬 속도를 최대 팬 속도로 올려 문제를 해결할 수 있는지 확인하십시오.

참고: IPMI raw 명령은 숙련된 기술자만 사용해야 하며 각 시스템에는 고유한 IPMI raw 명령이 있습니다.

6. 관리 프로세서 이벤트 로그에서 온도를 상승시키는 이벤트가 있는지 확인하십시오. 이벤트가 없을 경우 컴퓨팅 노드가 정상 작동 온도에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 온도에 약간의 변화를 기대할 수 있습니다.

금이 간 부품 또는 새시

Lenovo 지원에 문의하십시오.

옵션 장치 문제

다음 정보를 사용하여 옵션 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "[외부 USB 장치가 인식되지 않음](#)" 205페이지

- "PCIe 어댑터가 인식되지 않거나 작동되지 않음" 205페이지
- "불충분한 PCIe 리소스가 감지됨" 205페이지
- "방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음" 206페이지
- "이전에 작동하던 Lenovo 옵션 장치가 현재 작동하지 않음" 206페이지

외부 USB 장치가 인식되지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 적절한 드라이버가 컴퓨팅 노드에 설치되었는지 확인하십시오. 장치 드라이버에 관한 정보는 USB 장치의 제품 문서를 참조하십시오.
3. Setup Utility에서 장치가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
4. USB 장치가 허브 또는 콘솔 브레이크아웃에 연결되어 있을 경우 장치를 분리하고 컴퓨팅 노드 앞면의 USB 포트에 직접 연결하십시오.

PCIe 어댑터가 인식되지 않거나 작동되지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 이벤트 로그를 확인하고 장치와 관련된 모든 문제를 해결하십시오.
3. 장치가 서버에서 지원되는지 확인하십시오(<https://serverproven.lenovo.com> 참조). 장치의 펌웨어 수준이 최신 지원 수준인지 확인하고 해당하는 경우 펌웨어를 업데이트하십시오.
4. 어댑터가 제대로 설치되었는지 확인하십시오.
5. 적절한 장치 드라이버가 장치에 설치되었는지 확인하십시오.
6. 어댑터와 관련된 수 있는 기술 팁(유지 팁 또는 서비스 게시판이라고도 함)은 <http://datacentersupport.lenovo.com>을 확인하십시오.
7. 어댑터 외부 연결이 올바르게 커넥터가 물리적으로 손상되지 않았는지 확인하십시오.
8. PCIe 어댑터가 지원되는 운영 체제와 함께 설치되어 있는지 확인하십시오.

불충분한 PCIe 리소스가 감지됨

"불충분한 PCI 리소스가 감지됨"으로 시작되는 오류 메시지가 표시되면 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. Enter를 눌러 System Setup Utility에 액세스하십시오.
2. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → MM 기본 구성을 선택한 다음 장치 리소스를 늘리도록 설정을 수정하십시오. 예를 들어 3GB를 2GB로 수정하거나 2GB를 1GB로 수정하십시오.
3. 설정을 저장하고 시스템을 다시 시작하십시오.
4. 가장 높은 장치 리소스 설정(1GB)으로 오류가 다시 발생하면 시스템을 종료하고 일부 PCIe 장치를 제거하십시오. 그런 다음 시스템의 전원을 켭니다.
5. 재부팅이 실패하면 1 - 4단계를 반복하십시오.
6. 오류가 다시 발생하면 Enter를 눌러 System Setup Utility에 액세스하십시오.
7. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → PCI 64비트 리소스 할당 을 선택한 다음 설정을 자동에서 사용으로 수정하십시오.
8. 시스템 DC 전원을 껐다가 다시 켜 후 시스템이 UEFI 부팅 메뉴 또는 운영 체제로 들어가는지 확인하십시오. 그런 다음 FFDC 로그를 캡처하십시오.
9. Lenovo 기술 지원에 문의하십시오.

방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버에서 지원됩니다(<https://serverproven.lenovo.com> 참조).
 - 장치와 함께 제공된 설치 지시사항에 따라 장치를 올바르게 설치해야 합니다.
 - 설치된 다른 장치 또는 케이블이 느슨하지 않아야 합니다.
 - 시스템 설정에서 구성 정보를 업데이트해야 합니다. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 Setup Utility가 표시됩니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 메모리 또는 다른 장치가 변경될 때마다 구성을 업데이트해야 합니다.
2. 방금 설치한 장치를 다시 장착하십시오.
3. 방금 설치한 장치를 교체하십시오.
4. 케이블 연결을 다시 장착하고 케이블에 물리적 손상이 없는지 확인하십시오.
5. 케이블이 손상된 경우에는 케이블을 교체하십시오.

이전에 작동하던 Lenovo 옵션 장치가 현재 작동하지 않음

1. 장치에 대한 모든 케이블 연결이 안전한지 확인하십시오.
2. 장치에 테스트 지시사항이 함께 제공된 경우 이 지시사항을 사용하여 장치를 테스트하십시오.
3. 케이블 연결을 다시 장착하고 물리적 부품이 손상되었는지 확인하십시오.
4. 케이블을 교체하십시오.
5. 장애가 발생한 장치를 다시 설치하십시오.
6. 장애가 발생한 장치를 교체하십시오.

성능 문제

다음 정보를 사용하여 성능 문제를 해결하십시오.

- "네트워크 성능" 206페이지
- "운영 체제 성능" 206페이지

네트워크 성능

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 느리게 작동하는 네트워크를 격리하십시오(예: 저장 장치, 데이터 및 관리). 펑 도구 또는 작업 관리자나 리소스 관리자와 같은 운영 체제 도구를 사용하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
2. 네트워크에서 정체 현상을 확인하십시오.
3. NIC 장치 드라이버 및 펌웨어 또는 스토리지 장치 컨트롤러 장치 드라이버를 업데이트하십시오.
4. IO 모듈 제조업체에서 제공한 트래픽 진단 도구를 사용하십시오.

운영 체제 성능

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 최근에 컴퓨팅 노드를 변경한 경우(예: 업데이트된 장치 드라이버 또는 설치된 소프트웨어 응용 프로그램) 해당 변경사항을 제거하십시오.
2. 네트워킹 문제가 있는지 확인하십시오.
3. 성능 관련 오류가 있는지 운영 체제 로그를 확인하십시오.
4. 컴퓨팅 노드에서 냉각으로 스로틀링할 수 있는 높은 온도 및 전원 문제와 관련된 이벤트를 확인하십시오. 스로틀링될 경우 컴퓨팅 노드의 작업 부하를 줄여 성능을 향상시키십시오.
5. 사용할 수 없는 DIMM과 관련된 이벤트가 있는지 확인하십시오. 응용 프로그램 작업 부하에 대해 충분한 메모리가 없을 경우 운영 체제 성능이 저하됩니다.

6. 구성에 비해 작업 부하가 너무 높지 않은지 확인하십시오.

전원 켜짐 및 꺼짐 문제

이 정보를 사용하면 서버의 전원을 켜거나 끄는 경우 문제를 해결할 수 있습니다.

- "전원 버튼이 작동하지 않음(서버가 시작되지 않음)" 207페이지
- "서버 전원이 켜지지 않음" 207페이지

전원 버튼이 작동하지 않음(서버가 시작되지 않음)

참고: BMC를 초기화하는 데 시간이 걸리므로 전원 버튼은 서버를 AC 전원에 연결한 후 약 1~3분이 경과하면 작동합니다.

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버의 전원 버튼이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 - a. 서버 전원 코드를 분리하십시오.
 - b. 서버 전원 코드를 다시 연결하십시오.
 - c. 뒷면 I/O 전원 케이블을 다시 장착한 다음 1a 및 2b 단계를 반복하십시오.
 - 문제가 계속되면 시스템 보드를 교체하십시오.
2. 다음을 확인하십시오.
 - 전원 코드가 서버 및 작동 중인 콘센트에 올바르게 연결되어 있어야 합니다.
 - 전원 공급 장치의 LED가 문제를 표시하지 않아야 합니다.
 - 전원 버튼 LED가 켜져 있고 천천히 깜박입니다.
 - 누르는 힘이 충분하면 버튼 힘 반응이 있습니다.
3. 전원 버튼 LED가 켜지지 않거나 제대로 깜박이지 않으면 모든 전원 공급 장치를 다시 장착하고 PSU 뒷면의 AC LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
4. 옵션 장치를 방금 설치한 경우 제거하고 서버를 다시 시작하십시오.
5. 문제가 계속 발생하거나 전원 버튼 LED가 켜지지 않으면 최소 구성을 구현하여 특정 구성 요소가 전원 전환을 잠그는지 확인하십시오. 각 전원 공급 장치를 교체하고 각각을 다시 설치한 후 전원 버튼 기능을 확인하십시오.
6. 모두 수행했지만 문제를 해결할 수 없는 경우 캡처한 시스템 로그와 함께 실패 관련 정보를 수집하여 Lenovo 지원에 문의하십시오.

서버 전원이 켜지지 않음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 이벤트 로그에서 전원이 켜지지 않은 서버와 관련된 이벤트를 확인하십시오.
2. 황색으로 깜박이는 LED가 있는지 확인하십시오.
3. 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 전원 LED를 확인하십시오.
4. 서버 뒷면의 전원 상태 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
5. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
6. CMOS 배터리를 제거한 상태로 10초 이상 있다가 CMOS 배터리를 다시 설치하십시오.
7. XCC에서 IPMI 명령을 사용하거나 전원 버튼을 사용하여 시스템 전원을 켜십시오.
8. 최소 구성을 구현합니다 ("기술 사양" 181페이지 참조).
9. 모든 전원 어댑터를 다시 장착하고 서버 뒷면의 전원 상태 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
10. 각 전원 어댑터를 교체하고, 각각 설치한 후 전원 버튼 기능을 확인하십시오.

11. 위의 조치로 문제를 해결할 수 없는 경우 서비스 센터에 문의하여 문제 증상을 검토하고 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 교체가 필요한지 확인하십시오.

전원 문제

다음 정보를 사용하여 전원 관련 문제를 해결하십시오.

시스템 오류 LED가 켜지고 이벤트 로그 "전원 공급 장치 입력이 손실되었습니다"가 표시됨

문제를 해결하려면 다음을 확인하십시오.

1. 전원 어댑터가 전원 코드에 올바르게 연결되어 있습니다.
2. 전원 코드가 올바르게 접지된 서버의 콘센트에 연결되어 있습니다.
3. 전원 어댑터 소스가 지원되는 범위 내에서 안정적인지 확인하십시오.
4. 전원 어댑터를 교체하여 전원 어댑터에 문제가 있는지 확인하고, 전원 어댑터에 문제가 있는 경우 고장난 장치를 교체하십시오.
5. 이벤트 로그를 검토하고 문제를 해결하기 위해 이벤트 로그 작업을 수행하는 데 대한 문제를 파악하십시오.

직렬 장치 문제

다음 정보를 사용하여 직렬 포트 또는 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "표시된 직렬 포트 수가 설치된 직렬 포트 수보다 적음" 208페이지
- "직렬 장치가 작동하지 않음" 208페이지

표시된 직렬 포트 수가 설치된 직렬 포트 수보다 적음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음을 확인하십시오.
 - Setup Utility에서 각 포트에 고유한 주소가 지정되었으며 사용할 수 없는 직렬 포트가 없어야 합니다.
 - 직렬 포트 어댑터(설치된 경우)가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
2. 직렬 포트 어댑터를 다시 설치하십시오.
3. 직렬 포트 어댑터를 교체하십시오.

직렬 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버와 호환되어야 합니다.
 - 직렬 포트를 사용할 수 있고 고유한 주소가 지정되어 있어야 합니다.
 - 장치가 올바른 커넥터에 연결되어 있습니다(*사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "뒷면 보기" 참조).
2. Linux 또는 Microsoft Windows에서 직렬 포트 모듈을 활성화하려면 설치된 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.

참고: SOL(Serial over LAN) 또는 EMS(Emergency Management Services) 기능이 활성화된 경우 직렬 포트는 Linux 및 Microsoft Windows에서 숨겨집니다. 따라서 운영 체제에서 직렬 장치용 직렬 포트를 사용하려면 SOL 및 EMS를 비활성화해야 합니다.

- Linux의 경우:

ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL(Serial over LAN) 기능을 비활성화하십시오.

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Microsoft Windows의 경우:
 - a. ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL 기능을 비활성화하십시오.
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
 - b. Windows PowerShell을 열고 다음 명령을 입력하여 EMS(Emergency Management Services) 기능을 비활성화합니다.
Bcdedit /ems off
 - c. EMS 설정이 적용되도록 서버를 다시 시작하십시오.
- 3. 다음 구성 요소를 다시 고정하십시오.
 - a. 결함이 있는 직렬 장치.
 - b. 직렬 케이블.
- 4. 다음 구성 요소를 교체하십시오.
 - a. 결함이 있는 직렬 장치.
 - b. 직렬 케이블.
- 5. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)를 교체합니다.

소프트웨어 문제

다음 정보를 사용하여 소프트웨어 문제를 해결하십시오.

1. 소프트웨어가 문제의 원인인지 판별하려면 다음을 확인하십시오.
 - 서버에 소프트웨어를 사용하는 데 필요한 최소 메모리가 있습니다. 메모리 요구사항은 소프트웨어와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오.

참고: 방금 어댑터나 메모리를 설치한 경우 서버에서 메모리 주소 충돌이 있을 수 있습니다.

 - 소프트웨어가 서버에서 작동하도록 설계되어 있습니다.
 - 다른 소프트웨어가 서버에서 작동합니다.
 - 소프트웨어가 다른 서버에서 작동합니다.
2. 소프트웨어를 사용하는 동안 오류 메시지를 수신하는 경우 메시지 설명과 문제에 대해 제안되는 해결책은 소프트웨어와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오.
3. 소프트웨어 구입처에 문의하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 온라인 도움말은 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<https://pubs.lenovo.com/>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. (다음 링크를 참조) Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
 - 드라이버 및 소프트웨어 다운로드
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>
 - 운영 체제 지원 센터
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 운영 체제 설치 지침
 - <https://pubs.lenovo.com/thinkedge#os-installation>
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- 문제를 격리하고 해결하는 방법은 제 2 장 "문제 판별" 179페이지를 참조하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 데이터 센터 포럼을 확인하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

본 Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요한 경우, 전화하기 전에 적절한 정보를 준비해 두면 서비스 기술자가 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID). 시스템 유형 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스"를 참조하십시오.
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀 호출에 대한 대체 방법으로 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.

- 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션을 참조하십시오.
- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "XCC ffdc 명령" 섹션을 참조하십시오.

- **Lenovo XClarity Administrator**

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 고객 지원팀이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 고객 지원팀에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

getinfor 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. getinfor 실행에 대한 자세한 정보는 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command의 내용을 참조하십시오.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist>에서 거주 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

부록 B. 문서 및 지원

이 섹션에서는 유용한 문서, 드라이버 및 펌웨어 다운로드, 지원 리소스를 제공합니다.

문서 다운로드

이 섹션에서는 소개 및 유용한 문서의 다운로드 링크를 제공합니다.

문서

다음 위치에서 제품 설명서를 다운로드하십시오.

https://pubs.lenovo.com/se100/pdf_files

- **1U2N 및 1U3N 엔클로저용 레일 설치 안내서**
 - 랙에 레일 설치
- **활성화 설명서**
 - 활성화 프로세스 및 활성화 코드
- **SE100 노드 사용 설명서**
 - 전체 개요, 시스템 구성, 하드웨어 구성 요소 교체 및 문제 해결
 - 사용 설명서의 일부 장:
 - **SE100 노드 시스템 구성 설명서:** 서버 개요, 구성 요소 식별, 시스템 LED 및 진단 디스플레이, 제품 개봉, 서버 설정 및 구성.
 - **SE100 노드 하드웨어 유지 보수 설명서:** 하드웨어 구성 요소 설치, 케이블 배선 및 문제 해결.
- **SE100 노드 케이블 배선 가이드**
 - 케이블 배선 정보.
- **SE100 노드 메시지 및 코드 참조서**
 - XClarity Controller, LXPM 및 uEFI 이벤트
- **UEFI 매뉴얼**
 - UEFI 설정 소개

참고: ThinkEdge SE100 노드는 ThinkEdge SE100 1U2N 및 1U3N 엔클로저에서 설치할 수 있습니다.

- **ThinkEdge SE100 1U2N 및 1U3N 엔클로저 사용 설명서**

지원 웹 사이트

이 섹션에서는 드라이버 및 펌웨어 다운로드와 지원 리소스를 제공합니다.

서비스 및 다운로드

- ThinkEdge SE100용 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>
- Lenovo 데이터 센터 포럼
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkEdge SE100용 Lenovo 데이터 센터 지원

- <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinkedge/se100/7dgr>
- Lenovo 라이선스 정보 문서
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 웹 사이트(제품 안내서/데이터시트/백서)
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Lenovo 개인정보처리방침
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 제품 보안 권고사항
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 제품 보증 계획
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 서버 운영 체제 지원 센터 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 웹사이트(옵션 호환성 조회)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 운영 체제 설치 지시사항
 - <https://pubs.lenovo.com/thinkedge#os-installation>
- eTicket 제출(서비스 요청)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group 제품 알림 구독(펌웨어 업데이트를 최신 상태로 유지)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

부록 C. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo는 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

상표

LENOVO 및 THINKSYSTEM은 Lenovo의 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

중요 참고사항

프로세서 속도는 프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

하드 디스크 드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 하드 디스크 드라이브 용량은 모든 하드 디스크 드라이브 베이에서 표준 하드 디스크 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

추가 전자 방출 주의사항은 다음에서 제공됩니다.

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보

대만 지역 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

