



Manual de mantenimiento de ThinkSystem SR635



Tipos de equipo: 7Y98 y 7Y99

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la Información de seguridad y las instrucciones de seguridad, que están disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Además, asegúrese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantía de Lenovo para su servidor, que se pueden encontrar en:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Décimosexta edición (Septiembre 2023)

© Copyright Lenovo 2019, 2023.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran según el contrato de General Services Administration (GSA), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato núm. GS-35F-05925.

Contenido

Contenido i

Seguridad v

Lista de comprobación de inspección de seguridad vi

Capítulo 1. Introducción. 1

Especificaciones 2

Contaminación por partículas 8

Actualizaciones de firmware 9

Sugerencias de tecnología 12

Avisos de seguridad 12

Encendido del servidor 12

Apagado del servidor 13

Capítulo 2. Componentes del servidor 15

Vista frontal 15

Panel de información del operador 17

Vista posterior 19

LED de vista posterior 23

Componentes de la placa del sistema 24

LED de la placa del sistema 26

Puentes de la placa del sistema 29

Disposición interna de los cables 30

Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral 31

Modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas 34

Modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas 42

Modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas 50

Modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas. 59

Disposición de los cables del módulo M.2. 74

Disposición de los cables del supercondensador. 75

Conector VGA/USB/de panel frontal 77

Disposición de los cables del conmutador de intrusión 79

Lista de piezas 80

Cables de alimentación 84

Capítulo 3. Procedimientos de sustitución del hardware 85

Directrices de instalación 85

Lista de comprobación de inspección de seguridad 86

Directrices de fiabilidad del sistema 87

Cómo trabajar en el interior del servidor con la alimentación activada 88

Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática 88

Reglas de instalación del módulo de memoria 89

Reglas técnicas 91

Reglas técnicas para procesador y disipador de calor 91

Reglas técnicas para fuente de alimentación 92

Reglas técnicas de ventiladores de sistema 94

Reglas técnicas de adaptadores de GPU 95

Reglas técnicas para unidades 97

Reglas técnicas de adaptadores de HBA/RAID 97

Reglas técnicas para el adaptador PCIe NVMe 98

Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet 98

Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet OCP 3.0 99

Sustitución de la cubierta superior 100

Extracción de la cubierta superior 100

Instalación de la cubierta superior 102

Sustitución del deflector de aire 103

Extracción del deflector de aire 103

Instalación del deflector de aire 104

Sustitución de pestillos del bastidor 105

Extracción de los pestillos del bastidor 105

Instalación de los pestillos del bastidor 108

Sustitución del marco biselado de seguridad 110

Extracción del marco biselado de seguridad 110

Instalación del marco biselado de seguridad 111

Sustitución del ventilador del sistema 113

Extracción de un ventilador del sistema. 114

Instalación de un ventilador del sistema 115

Sustitución de módulo de memoria 117

Extracción de un módulo de memoria 117

Instalación de un módulo de memoria 118

Sustitución de unidad de intercambio en caliente 121

Extracción de una unidad de intercambio en caliente 121

Instalación de una unidad de intercambio en caliente	122	Extracción del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior	160
Sustitución del adaptador Ethernet OCP 3.0	124	Instalación del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior	161
Extracción del adaptador Ethernet OCP 3.0	124	Sustitución del compartimiento de unidad central	165
Instalación del adaptador de Ethernet OCP 3.0	125	Extracción del compartimiento de disco duro central	165
Sustitución del conjunto de expansión interno	126	Instalación del compartimiento de disco duro central	168
Extracción del conjunto de expansión interno	126	Sustitución del adaptador M.2 y la unidad M.2.	171
Instalación del conjunto de expansión interno	127	Extracción del adaptador M.2 y la unidad M.2.	171
Sustitución de la tarjeta de expansión	128	Ajuste del elemento de sujeción del adaptador M.2.	174
Extracción de una tarjeta de expansión	129	Instalación del adaptador M.2 y una unidad de M.2.	175
Instalación de una tarjeta de expansión.	131	Sustitución del módulo supercondensador RAID	179
Sustitución del adaptador PCIe.	133	Extracción de un módulo de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión	179
Extracción de un adaptador PCIe	133	Instalación de un módulo de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión	180
Instalación de un adaptador PCIe	136	Extracción del módulo supercondensador RAID en el chasis	181
Sustitución de conmutador de intrusión	139	Instalación del módulo supercondensador RAID en el chasis	182
Extracción de un conmutador de intrusión	139	Sustitución del conjunto de E/S frontal	185
Instalación de un conmutador de intrusión	140	Extracción del conjunto de E/S frontal	185
Sustitución de GPU	141	Instalación del conjunto de E/S frontal	186
Extracción de un adaptador de GPU	141	Sustitución de fuente de alimentación de intercambio en caliente	187
Instalación de un adaptador de GPU	142	Extracción de una fuente de alimentación de intercambio en caliente	187
Sustitución de la placa posterior	142	Instalación de una fuente de alimentación de intercambio en caliente	191
Extracción de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente	142	Sustitución de disipador de calor y microprocesador	196
Instalación de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente	144	Extracción de un disipador de calor	196
Extracción de la placa posterior de ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente	145	Extracción de un procesador	198
Instalación de la placa posterior de ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente	146	Instalación de un procesador.	198
Extracción de la placa posterior de diez unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente	147	Instalación de un disipador de calor	199
Instalación de la placa posterior de diez unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente	148	Sustitución de placa del ventilador	201
Extracción de la placa posterior.	149	Extracción de la placa de ventilador	201
Instalación de la placa posterior.	151	Instalación de la placa del ventilador	202
Sustitución de la batería CMOS	154	Sustitución de placa de inversión de alimentación (PIB)	203
Extracción de la batería de CMOS.	154	Extracción de la placa PIB	203
Instalación de la batería CMOS	156	Instalación de la placa PIB	204
Sustitución del adaptador TPM.	157	Sustitución de la placa del sistema (solamente para técnicos de servicio expertos)	205
Extracción del adaptador TPM	157	Extracción de la placa del sistema.	206
Instalación del adaptador TPM	159	Instalación de la placa del sistema.	207
Sustitución de compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior	160		

Actualización de los datos de producto fundamentales (VPD)	209
Habilitar TPM	211
Habilitación del arranque seguro de UEFI	212
Completar la sustitución de piezas	212

Capítulo 4. Determinación de problemas215

Registros de sucesos	215
Diagnóstico de Lightpath	216
Procedimientos generales para la determinación de problemas.	216
Resolución de posibles problemas de alimentación	217
Resolución de posibles problemas del controlador de Ethernet	217
Resolución de problemas por síntoma	218
Problemas de encendido y apagado	219
Problemas de memoria	220
Problemas de la unidad de disco duro	222
Problemas de monitor y de video	224
Problemas del teclado, del mouse o del dispositivo USB	226
Problemas de los dispositivos opcionales	226
Problemas de dispositivo serie	228
Problemas intermitentes	228
Problemas de alimentación	229

Problemas de red	230
Problemas observables	230
Problemas de software	233

Apéndice A. Desensamblaje de hardware para reciclaje235

Desensamblaje de la placa del sistema para el reciclaje.	235
---	-----

Apéndice B. Obtención de ayuda y asistencia técnica237

Antes de llamar	237
Recopilación de datos de servicio.	238
Ponerse en contacto con soporte	238

Apéndice C. Avisos239

Marcas registradas	240
Notas importantes.	240
Declaración sobre la regulación de telecomunicaciones	240
Avisos de emisiones electrónicas	241
Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán	241
Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán	241

Índice.243

Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། གློ་རྒྱ་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་སྤེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobación de inspección de seguridad

Utilice la información de esta sección para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor. Durante el diseño y construcción de cada máquina, se instalaron elementos de seguridad requeridos para proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Notas:

1. El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la cláusula 2 del reglamento laboral.
2. La configuración del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCIÓN:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estándar de Seguridad de equipos electrónicos dentro del campo de audio/video, Tecnología de la información y Tecnología de comunicación. Lenovo supone que cuenta con la calificación para entregar servicio y que cuenta con formación para reconocer niveles de energía peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad responsable de la ubicación.

Importante: Se requiere conexión eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexión eléctrica a tierra de la toma de alimentación.

Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que no se presenten condiciones potencialmente inseguras:

1. Asegúrese de que la alimentación esté apagada y los cables de alimentación estén desconectados.
2. Revise el cable de alimentación.
 - Asegúrese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la continuidad de la conexión a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

- Asegúrese de que el cable de alimentación sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

- a. Visite la página siguiente:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Haga clic en **Preconfigured Model (Modelo preconfigurado)** o **Configure to order (Configurar a pedido)**.
 - c. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
 - d. Haga clic en **Power (Alimentación) → Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.
- Asegúrese de que el aislamiento no esté desgastado ni dañado.
3. Compruebe que no haya ninguna alteración obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.
 4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condición insegura evidente, como limaduras metálicas, contaminación, agua u otros líquidos o señales de daño de incendio o de humo.
 5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.
 6. Asegúrese de que los pasadores de la fuente de alimentación (tornillos o remaches) no se hayan quitado ni estén manipulados.

Capítulo 1. Introducción

El servidor ThinkSystem SR635 es un servidor de bastidor de 1U diseñado para el rendimiento y la expansión para las diferentes cargas de trabajo de TI. Gracias a su diseño modular, el servidor muestra flexibilidad para adaptarse a personalizaciones orientadas a entregar la máxima capacidad de almacenamiento o densidad de almacenamiento elevada a través de las opciones de entrada/salida seleccionables y la gestión del sistema por niveles.

Las posibilidades de rendimiento, facilidad de uso, fiabilidad y expansión han constituido consideraciones principales en el diseño del servidor. Estas características del diseño posibilitan la personalización del hardware del sistema a fin de que satisfaga sus necesidades actuales y proporcionan posibilidades de expansión flexible en el futuro.

El servidor se proporciona con una garantía limitada. Para obtener más detalles sobre la garantía, consulte: <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

Para obtener más detalles sobre su garantía específica, consulte: <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Identificación del servidor

Si se pone en contacto con Lenovo para obtener ayuda, la información de tipo y número de serie del equipo permite a los técnicos de soporte identificar el servidor y proporcionar un servicio más rápido.

El tipo de máquina y el número de serie se encuentran en la etiqueta de ID en el pestillo derecho del bastidor ubicado en la parte frontal del servidor.

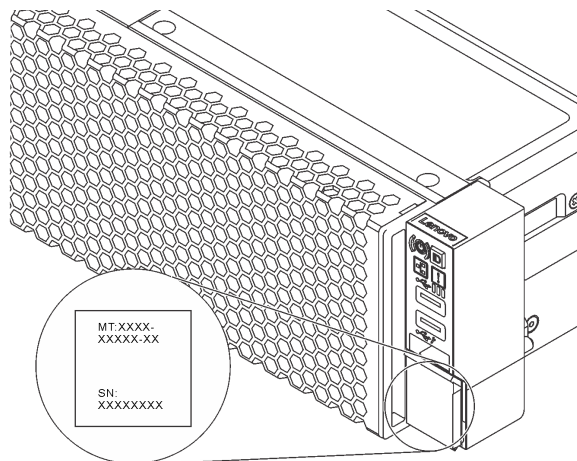


Figura 1. Ubicación de la etiqueta de ID

Código de respuesta rápida

La etiqueta de servicio del sistema, la cual se encuentra en la cubierta superior, proporciona un código de respuesta rápida (QR) para el acceso móvil a la información del servicio. Escanee el código QR con un dispositivo móvil y una aplicación de lector de códigos QR para obtener un acceso rápido al sitio web de Servicio de Lenovo para este servidor. El sitio web de información del servicio de Lenovo proporciona información adicional para videos de sustitución e instalación de piezas y códigos de error para soporte del servidor.

La siguiente ilustración muestra el código QR: <https://support.lenovo.com/p/servers/sr635>



Figura 2. Código QR

Especificaciones

La siguiente información muestra un resumen de las características y especificaciones del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Tabla 1. Especificaciones de servidor

Especificación	Descripción
Dimensión	<ul style="list-style-type: none">• 1U• Altura: 43,0 mm (1,69 pulgadas)• Anchura:<ul style="list-style-type: none">– Con pestillos del bastidor: 482,0 mm (19,0 pulgadas)– Sin pestillos del bastidor: 434,4 mm (17,1 pulgadas)• Profundidad: 778,3 mm (30,6 pulgadas) <p>Nota: La profundidad se mide con los pestillos del bastidor y la fuente de alimentación instalados, pero sin el marco biselado de seguridad instalado.</p>
Peso del paquete	Hasta 19,2 kg (42,3 lb)
Procesador	<ul style="list-style-type: none">• Un procesador AMD® EPYC™ 7002 o 7003• Diseñado para el zócalo de Land Grid Array (LGA) 4094 (SP3)• Escalable hasta 64 núcleos• Energía de diseño térmico (TDP): hasta 280 vatios <p>Para ver una lista de procesadores compatibles, consulte: https://serverproven.lenovo.com/</p> <p>Para ver las reglas técnicas para adaptadores de controladores de almacenamiento, consulte “Reglas técnicas para procesador y disipador de calor” en la página 91.</p>
Disipador de calor	<ul style="list-style-type: none">• Disipador de calor estándar• Disipador de calor de alto rendimiento

Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuación)

Especificación	Descripción
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Ranuras: 16 ranuras de módulo de memoria • Memoria mínima: 8 GB • Memoria máxima: 2 TB • Tipo de módulo de memoria admitido: <ul style="list-style-type: none"> – TruDDR4 2933, una fila o dos filas, RDIMM de 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB – TruDDR4 3200, dos filas, RDIMM de 16 GB/32 GB/64 GB – TruDDR4 2933, cuatro líneas, RDIMM 3DS de 128 GB – TruDDR4 3200, cuatro líneas, RDIMM 3DS de 128 GB <p>Nota: La capacidad de memoria total y la velocidad de funcionamiento dependen del modelo del procesador y los valores de UEFI.</p> <p>Para conocer las reglas de instalación de módulos de memoria, consulte “Reglas de instalación del módulo de memoria” en la página 89.</p> <p>Para una lista de las memorias admitidas, consulte el sitio Web de Lenovo ServerProven: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml.</p>
Sistemas operativos	<p>Sistemas operativos compatibles y certificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Server • VMware ESXi • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server <p>Referencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista completa de los sistemas operativos disponibles: https://lenovopress.lenovo.com/osig. • Instrucciones de implementación del SO: consulte “Implementación del sistema operativo” en la <i>Guía de configuración</i>..
Unidades internas	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta dos unidades M.2 • Hasta cuatro unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 3,5” • Hasta doce unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente • Hasta dieciséis unidades NVMe
Ranuras de PCIe	<p>El servidor admite hasta tres ranuras de PCIe en la parte posterior, en función del modelo. Para obtener información detallada, consulte “Vista posterior” en la página 19.</p>
Unidad de procesamiento de gráficos (GPU)	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo: tres GPU • Tipo: <ul style="list-style-type: none"> – NVIDIA Tesla T4 – NVIDIA Quadro P620 – NVIDIA A2 <p>Para ver las reglas técnicas para adaptadores de controladores de almacenamiento, consulte “Reglas técnicas de adaptadores de GPU” en la página 95.</p>

Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuación)

Especificación	Descripción
Características de entrada/salida (E/S)	<ul style="list-style-type: none"> • Panel frontal: <ul style="list-style-type: none"> – Un conector VGA (opcional) – Dos conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) • Panel posterior: <ul style="list-style-type: none"> – Un conector VGA – Dos conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) – Conectores Ethernet en el adaptador Ethernet 3.0 OCP (opcional) – Un conector de red de gestión de BMC RJ45 – Un puerto serie
Adaptadores HBA/RAID (en función del modelo)	<p>Soporte de modalidad JBOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 430-8i • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 430-16i • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 430-8e • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 430-16e • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 440-8i • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 440-16i • Adaptador HBA SAS/SATA 12 GB de 440-16e • Adaptador 440-8e SAS/SATA PCIe 12G Gen4 HBA <p>Compatibilidad con el modo JBOD y los niveles RAID 0, 1, 5, 10 y 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador 530-8i PCIe 12G RAID • Adaptador RAID 540-8i PCIe 12G • Adaptador 730-8i 1G Caché PCIe 12G RAID • Adaptador 730-8i 2G Flash PCIe 12G RAID <p>Compatibilidad con el modo JBOD y los niveles RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6 y 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador 930-8i 2G Flash PCIe 12G RAID • Adaptador 930-16i 4G Flash PCIe 12G RAID • Adaptador 930-8i 4G Flash PCIe 12G RAID • Adaptador 930-16e 4G Flash PCIe 12G RAID • Adaptador RAID 940-8i 4G Flash PCIe 12G • Adaptador RAID 940-16i 4G Flash PCIe 12G • Adaptador RAID 940-8e 4G Flash PCIe 12G <p>Para ver las reglas técnicas para adaptadores de controladores de almacenamiento, consulte “Reglas técnicas de adaptadores de HBA/RAID” en la página 97.</p>
Ventiladores del sistema	<p>Siete ventiladores de intercambio en caliente de doble rotor (incluyendo un rotor de ventilador redundante)</p> <p>Nota: Si hay un módulo OCP instalado, cuando el sistema está apagado pero aún conectado a la alimentación de CA, los ventiladores 6 y 7 pueden seguir girando a una velocidad muy inferior. Este es el diseño del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado para el módulo OCP.</p>

Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuación)

Especificación	Descripción
Fuentes de alimentación	<p>Una o dos fuentes de alimentación de intercambio en caliente para admitir redundancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 PLUS Platinum de 550 vatios de CA • 80 PLUS Platinum de 750 vatios de CA • 80 PLUS Titanium de 750 vatios de CA • 80 PLUS Platinum de 1100 vatios de CA • 1100 vatios -48 V CC
Configuración mínima para depuración	<ul style="list-style-type: none"> • Un procesador en el zócalo de procesador 1 • Un módulo de memoria en la ranura 1 • Una fuente de alimentación • Una unidad de disco duro o una unidad M.2 (si el sistema operativo se necesita para depurar) • Seis ventiladores de sistema (en función de la configuración)

Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuación)

Especificación	Descripción																																
Emisiones acústicas de ruido	Los niveles de potencia de ruido se basan en las siguientes configuraciones, las que pueden cambiar según las configuraciones y condiciones:																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Configuración</th> <th>Típico</th> <th>Orientado al almacenamiento</th> <th>Orientado a la GPU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPU</td> <td>1 x 155 W</td> <td>1 x 155 W</td> <td>1 x 155 W</td> </tr> <tr> <td>DIMM</td> <td>8 de 32 GB</td> <td>16 de 64 GB</td> <td>16 de 64 GB</td> </tr> <tr> <td>Ethernet</td> <td>X710-T2L OCP</td> <td>PCIe de 4 puertos BASE-T de 10 GbE</td> <td>PCIe de 4 puertos BASE-T de 10 GbE</td> </tr> <tr> <td>PSU</td> <td>2 x 750 W</td> <td>2 x 750 W</td> <td>2 x 1100 W</td> </tr> <tr> <td>RAID</td> <td>530-8i RAID</td> <td>NA</td> <td>930-16i RAID</td> </tr> <tr> <td>Unidad</td> <td>8 HDD de 2,5"</td> <td>16 SSD NVMe de 2,5"</td> <td>10 HDD de 2,5"</td> </tr> <tr> <td>GPU</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>2 GPU T4</td> </tr> </tbody> </table>	Configuración	Típico	Orientado al almacenamiento	Orientado a la GPU	CPU	1 x 155 W	1 x 155 W	1 x 155 W	DIMM	8 de 32 GB	16 de 64 GB	16 de 64 GB	Ethernet	X710-T2L OCP	PCIe de 4 puertos BASE-T de 10 GbE	PCIe de 4 puertos BASE-T de 10 GbE	PSU	2 x 750 W	2 x 750 W	2 x 1100 W	RAID	530-8i RAID	NA	930-16i RAID	Unidad	8 HDD de 2,5"	16 SSD NVMe de 2,5"	10 HDD de 2,5"	GPU	NA	NA	2 GPU T4
	Configuración	Típico	Orientado al almacenamiento	Orientado a la GPU																													
	CPU	1 x 155 W	1 x 155 W	1 x 155 W																													
	DIMM	8 de 32 GB	16 de 64 GB	16 de 64 GB																													
	Ethernet	X710-T2L OCP	PCIe de 4 puertos BASE-T de 10 GbE	PCIe de 4 puertos BASE-T de 10 GbE																													
	PSU	2 x 750 W	2 x 750 W	2 x 1100 W																													
	RAID	530-8i RAID	NA	930-16i RAID																													
	Unidad	8 HDD de 2,5"	16 SSD NVMe de 2,5"	10 HDD de 2,5"																													
	GPU	NA	NA	2 GPU T4																													
Niveles acústicos de ruido:																																	
Niveles de potencia de sonido (L_{WA,m})																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Típico</th> <th>Orientado al almacenamiento</th> <th>Orientado a la GPU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inactivo</td> <td>5,7 belios</td> <td>7,0 belios</td> <td>7,0 belios</td> </tr> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>5,9 belios</td> <td>7,2 belios</td> <td>8,5 belios</td> </tr> </tbody> </table>	Estado	Típico	Orientado al almacenamiento	Orientado a la GPU	Inactivo	5,7 belios	7,0 belios	7,0 belios	Funcionamiento	5,9 belios	7,2 belios	8,5 belios																					
Estado	Típico	Orientado al almacenamiento	Orientado a la GPU																														
Inactivo	5,7 belios	7,0 belios	7,0 belios																														
Funcionamiento	5,9 belios	7,2 belios	8,5 belios																														
Nivel de presión de sonido (L_{pA,m})																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Típico</th> <th>Orientado al almacenamiento</th> <th>Orientado a la GPU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inactivo</td> <td>41 dBA</td> <td>54 dBA</td> <td>54 dBA</td> </tr> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>43 dBA</td> <td>56 dBA</td> <td>69 dBA</td> </tr> </tbody> </table>	Estado	Típico	Orientado al almacenamiento	Orientado a la GPU	Inactivo	41 dBA	54 dBA	54 dBA	Funcionamiento	43 dBA	56 dBA	69 dBA																					
Estado	Típico	Orientado al almacenamiento	Orientado a la GPU																														
Inactivo	41 dBA	54 dBA	54 dBA																														
Funcionamiento	43 dBA	56 dBA	69 dBA																														
Notas:																																	
<ul style="list-style-type: none"> Estos niveles de potencia de sonido se midieron en entornos acústicos controlados según los procedimientos especificados en ISO7779 y se informan en conformidad con la norma ISO 9296. Las normativas gubernamentales (como las prescritas por OSHA o las directivas de la Comunidad Europea) pueden regir la exposición a niveles de ruido en el lugar de trabajo y se podrían aplicar a usted y a la instalación de su servidor. Los niveles de presión de sonido reales en su instalación dependen de una variedad de factores, como la cantidad de bastidores en la instalación, el tamaño, los materiales y la configuración de la sala, los niveles de ruido de otros equipos, la temperatura ambiente de la sala y la ubicación de los empleados con respecto al equipo. Además, el cumplimiento de dichas normativas gubernamentales depende de una variedad de factores adicionales, incluida la duración de la exposición de los empleados y si los empleados llevan protección auditiva. Lenovo recomienda consultar con expertos cualificados de este campo para determinar si cumple con la normativa vigente. 																																	

Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuación)

Especificación	Descripción				
Electricidad de entrada	Fuente de alimentación	100 a 127 V CA (50 a 60 Hz)	200 a 240 V CA (50 a 60 Hz)	240 V CC*	-48 V CC
	Platinum de 550 vatios 80 PLUS	√	√	√	x
	Platinum de 750 vatios 80 PLUS	√	√	√	x
	Titanium de 750 vatios 80 PLUS	x	√	√	x
	Platinum de 1100 vatios 80 PLUS	√	√	√	x
	1100 vatios -48 V CC	x	x	x	√
	<p>PRECAUCIÓN: La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental. La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC. en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.</p>				
	Entorno	<p>El servidor se admite en el entorno siguiente:</p> <p>Nota: Este servidor está diseñado para el entorno de centro de datos estándar y se recomienda que se coloque en un centro de datos industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del aire: <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE clase A2: 10-35 °C (50-95 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 300 m (984 pies) de aumento en la altitud. - ASHRAE clase A3: 5-40 °C (41-104 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 175 m (574 pies) de aumento en la altitud. - ASHRAE clase A4: 5-45 °C (41-113 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 125 m (410 pies) de aumento en la altitud. - Servidor apagado: 5-45 °C (41-113 °F) - Envío o almacenamiento: -40-60 °C (-40-140 °F) • Altitud máxima: 3050 m (10.000 pies) • Humedad relativa (sin condensación): <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE clase A2: 8 %-80 %, punto de rocío máximo: 21 °C (70 °F) - ASHRAE clase A3: 8 %-85 %, punto de rocío máximo: 24 °C (75 °F) 			

Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuación)

Especificación	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE clase A4: 8 %–90 %, punto de rocío máximo: 24 °C (75 °F) - Envío o almacenamiento: 8 %–90 % • Contaminación por partículas <p>Atención: Las partículas y los gases reactivos que transporta el aire, ya sea por sí solos o en combinación con otros factores del entorno, como la humedad o la temperatura, pueden representar un riesgo para el servidor.</p> <p>El servidor cumple con las especificaciones ASHRAE de clase A2. El rendimiento del servidor puede disminuir cuando la temperatura de funcionamiento está fuera de las especificaciones ASHRAE A2. El modelo de servidor con las siguientes configuraciones cumple con las especificaciones ASHRAE de clase A3 y de clase A4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La TDP del procesador es de 120/155 vatios. • No hay ninguna unidad NVMe, compartimiento de la unidad posterior, unidad M.2, adaptador de GPU, adaptador Ethernet de 10 GbE o mayor o adaptador NVMe PCIe instalado. <p>Nota: Modelo de servidor con adaptador Ethernet OCP 3.0 de 1 GB de 2 puertos/ 4 puertos instalado puede cumplir con las especificaciones ASHRAE de clase A3 y clase A4.</p>

Contaminación por partículas

Atención: Las partículas que transporta el aire (incluyendo partículas o escamas metálicas) o gases reactivos bien por sí solos o en combinación con otros factores del entorno como la humedad o la temperatura pueden representar un riesgo para el dispositivo que se describe en este documento.

Los riesgos que representan la presencia de concentraciones o niveles excesivos de partículas o gases perjudiciales incluyen daños que pueden hacer que el dispositivo funcione incorrectamente o deje de funcionar completamente. Esta especificación establece los límites que deben mantenerse para estos gases y partículas a fin de evitar estos daños. Dichos límites no se deben considerar ni utilizar como límites definitivos, ya que muchos otros factores, como la temperatura o el contenido de humedad en el aire, pueden influir en el efecto que tiene la transferencia de partículas o de contaminantes gaseosos o corrosivos del entorno. A falta de límites específicos establecidos en este documento, debe implementar métodos que mantengan unos niveles de partículas y gases que permitan garantizar la protección de la seguridad y de la salud de las personas. Si Lenovo determina que los niveles de partículas o gases del entorno han causado daños en el dispositivo, Lenovo puede condicionar el suministro de la reparación o sustitución de los dispositivos o las piezas a la implementación de las medidas correctivas adecuadas para mitigar dicha contaminación ambiental. La implementación de estas medidas correctivas es responsabilidad del cliente.

Tabla 2. Límites para partículas y gases

Contaminante	Límites
Gases reactivos	<p>Nivel de gravedad G1 según ANSI/ISA 71.04-1985¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> El nivel de reactividad del cobre será inferior a 200 Angstroms al mes ($\text{Å}/\text{mes}$, $\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hora}$ de aumento de peso).² El nivel de reactividad de la plata será inferior a 200 Angstroms por mes ($\text{Å}/\text{mes} \approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hora}$ de aumento de peso).³ El control reactivo de la corrosividad gaseosa debe realizarse aproximadamente a 5 cm (2 pulgadas) delante del bastidor en el lado de entrada de aire a una altura de bastidor de un cuarto y tres cuartos del suelo o donde la velocidad del aire sea mucho mayor.
Partículas transportadas en el aire	<p>Los centros de datos deben cumplir con el nivel de limpieza de ISO 14644-1 clase 8.</p> <p>Para los centros de datos sin economizador del lado del aire, la limpieza de ISO 14644-1 clase 8 podría cumplirse eligiendo uno de los siguientes métodos de filtración:</p> <ul style="list-style-type: none"> El aire de la sala se puede filtrar continuamente con los filtros MERV 8. El aire que entra en un centro de datos se puede filtrar con filtros MERV 11 o MERV 13. <p>Para los centros de datos con economizadores del lado del aire, la opción de filtros para satisfacer los criterios de limpieza de ISO de clase 8 depende de las condiciones específicas presentes en ese centro de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> La humedad relativa delicuescente de la contaminación por partículas debe ser superior al 60 % de RH⁴. Los centros de datos deben estar libre de hilos de zinc⁵.
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Condiciones del entorno para sistemas de control y medición del proceso: contaminantes transportados por el aire</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina del Norte, EE. UU.</p> <p>² La derivación de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosión del cobre en el grosor del producto de corrosión en $\text{Å}/\text{mes}$ y la tasa de ganancia de peso supone un aumento en proporciones similares de Cu_2S y Cu_2O.</p> <p>³ La derivación de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosión de plata en el grosor del producto de corrosión en $\text{Å}/\text{mes}$ y la tasa de ganancia de peso supone que Ag_2S es el único producto de corrosión.</p> <p>⁴ La humedad relativa delicuescente de contaminación por partículas es la humedad relativa a la que el polvo absorbe agua suficiente para estar húmedo y favorecer la conducción iónica.</p> <p>⁵ La suciedad de la superficie se recolecta aleatoriamente desde 10 áreas del centro de datos en un disco de 1,5 cm de diámetro de cintas conductoras eléctricamente adheridas a un metal. Si el análisis de la cinta adhesiva en un microscopio electrónico de análisis no revela ningún hilo de zinc, el centro de datos se considera libre de hilos de zinc.</p>	

Actualizaciones de firmware

Existen varias opciones disponibles para actualizar el firmware para el servidor.

Puede utilizar las herramientas listadas aquí para actualizar el firmware más reciente del servidor y de los dispositivos instalados en él.

Nota: Lenovo generalmente lanza firmware en paquetes denominados UpdateXpress System Packs (UXSP). Para asegurarse de que todas las actualizaciones de firmware son compatibles, debe actualizar todo el firmware al mismo tiempo. Si está actualizando el firmware para el BMC y UEFI, actualice el firmware de BMC, en primer lugar.

Las prácticas recomendadas relacionadas con la actualización del firmware están disponibles en la siguiente ubicación:

Terminología importante

- **Actualización en banda.** La instalación o actualización se realiza mediante una herramienta o aplicación dentro de un sistema operativo que se ejecuta en la CPU base del servidor.
- **Actualización fuera de banda.** El BMC lleva a cabo la instalación o actualización que recopila la actualización y luego dirige la actualización al subsistema o dispositivo de destino. Las actualizaciones fuera de banda no tienen dependencia de un sistema operativo en ejecución en una CPU base. Sin embargo, la mayoría de las operaciones fuera de banda no requieren que el servidor esté en el estado de alimentación S0 (encendido).
- **Actualización en destino.** La instalación o actualización se inicia desde un sistema operativo instalado que se ejecuta en el servidor de destino.
- **Actualización fuera de destino.** La instalación o actualización se inicia desde un dispositivo informático que interactúa directamente con el BMC del servidor.
- **UpdateXpress System Packs (UXSP).** Los UXSP son paquetes de actualizaciones diseñados y probados para brindar un nivel interdependiente de funcionalidad, rendimiento y compatibilidad. Los UXSP están configurados para máquinas específicas y están diseñados (con actualizaciones de firmware y de controladores de dispositivo) para admitir distribuciones específicas de los sistemas operativos Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) y SUSE Linux Enterprise Server (SLES). También están disponibles UXSP para tipos de máquina específicos compuestos solo de firmware.

Consulte la tabla siguiente para determinar la herramienta óptima de Lenovo para instalar y configurar el firmware:

Nota: Los valores de UEFI del servidor para la opción de ROM deben configurarse en **UEFI** para actualizar el firmware mediante Lenovo XClarity Essentials. Para obtener más información, consulte la siguiente Sugerencia de tecnología:

<https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118>

Herramienta	Actualización en banda	Actualización fuera de banda	Actualización en destino	Actualización fuera de destino	Interfaz de usuario gráfica	Interfaz de la línea de comandos	Admite UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager Limitado solo para firmware del sistema central.	√			√	√		
ThinkSystem System Manager Admite el firmware del sistema central y la mayor parte de las actualizaciones de firmware de opción de E/S avanzadas		√		√	√	√	

Herramienta	Actualización en banda	Actualización fuera de banda	Actualización en destino	Actualización fuera de destino	Interfaz de usuario gráfica	Interfaz de la línea de comandos	Admite UXSP
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator Admite el firmware del sistema central y las actualizaciones de firmware de E/S. Puede actualizar el sistema operativo Microsoft Windows, pero no se incluyen los controladores de dispositivos en la imagen de arranque	√				√	√	√
Lenovo XClarity Administrator Admite el firmware del sistema central y las actualizaciones de firmware de E/S	√ ¹	√ ²		√	√		

Notas:

1. Para actualizaciones de firmware de E/S.
2. Para actualizaciones de firmware de BMC y UEFI.

El firmware más reciente se puede encontrar en el sitio siguiente:

<http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/downloads>

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager, puede actualizar el firmware de BMC, el firmware de la UEFI y el software de Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Nota: De forma predeterminada, se muestra la interfaz gráfica de usuario de Lenovo XClarity Provisioning Manager al iniciar el servidor y presionar la tecla especificada en las instrucciones que aparecen en pantalla. Si cambió el valor predeterminado a configuración de sistema por texto, puede abrir la interfaz gráfica de usuario a partir de la interfaz de configuración de sistema por texto.

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager para actualizar firmware, consulte:

Sección “Actualización de firmware” de la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Importante: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la versión compatible varía según el producto. Todas las versiones de Lenovo XClarity Provisioning Manager se denominan Lenovo XClarity Provisioning Manager y LXPM en este documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la versión de LXPM admitida por su servidor, vaya a <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

- **ThinkSystem System Manager**

Desde ThinkSystem System Manager, puede actualizar el firmware del sistema, el firmware de la placa posterior y el firmware de la fuente de alimentación.

Si necesita instalar una actualización específica, puede utilizar ThinkSystem System Manager para un servidor específico.

Para obtener información adicional acerca del uso de ThinkSystem System Manager para actualizar firmware, consulte:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Puede utilizar Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator para crear soportes arrancables idóneos para la aplicación de actualizaciones de firmware.

Puede obtener Lenovo XClarity Essentials BoMC en la siguiente ubicación:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Si gestiona varios servidores mediante Lenovo XClarity Administrator, puede actualizar el firmware para todos los servidores gestionados a través de esa interfaz. La gestión del firmware se simplifica asignando políticas de cumplimiento de firmware a los puntos finales gestionados. Cuando crea y asigna una política de cumplimiento a los puntos finales gestionados, Lenovo XClarity Administrator supervisa los cambios en el inventario correspondiente a dichos puntos finales y señala los puntos finales que no cumplen dicha política.

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Administrator para actualizar firmware, consulte:

https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

Sugerencias de tecnología

Lenovo actualiza continuamente el sitio web de soporte con los consejos y técnicas más recientes que puede aplicar para resolver problemas que pueda tener con el servidor. Estas sugerencias de tecnología (también llamados consejos RETAIN o boletines de servicio) proporcionan procedimientos para solucionar problemas relacionados con la operación de su servidor.

Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:

1. Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> y navegue a la página de soporte correspondiente a su servidor.
2. Haga clic en **How To's (Cómo)** en el panel de navegación.
3. Haga clic en **Article Type (Tipo de artículo)** → **Solution (Solución)** en el menú desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.

Avisos de seguridad

Lenovo está comprometido con el desarrollo de productos y servicios que se adhieran a los estándares más altos de calidad, con el fin de proteger a nuestros clientes y a sus datos. En las circunstancias donde se notifican potenciales vulnerabilidades, es responsabilidad del Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de productos Lenovo (PSIRT) investigar y proporcionar información a nuestros clientes, de modo que pueden establecer planes de la mitigación mientras trabajamos para entregar soluciones.

La lista de avisos actuales está disponible en la siguiente ubicación:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Encendido del servidor

Después de que el servidor realice una autoprueba corta (LED de estado de alimentación parpadea rápidamente) cuando está conectado a la alimentación de entrada, ingresa a un estado en espera (LED de estado de alimentación parpadea una vez por segundo).

El servidor se puede encender (LED de encendido iluminado) de cualquiera de estas maneras:

- Al presionar el botón de encendido.
- El servidor se puede reiniciar automáticamente después de una interrupción de la alimentación.
- El servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al BMC.

Para obtener información sobre cómo apagar el servidor, consulte [“Apagado del servidor” en la página 13](#).

Apagado del servidor

El servidor permanece en estado de espera cuando está conectado a una fuente de alimentación, lo que permite que el BMC responda a las solicitudes de encendido remotas. Para quitar por completo la alimentación del servidor (LED de estado de alimentación apagado) debe desconectar todos los cables de alimentación.

Para colocar el servidor en estado de espera (LED de estado de alimentación parpadea una vez por segundo):

Nota: El ThinkSystem System Manager puede colocar el servidor en estado de espera como respuesta automática a un error crítico del sistema.

- Comience con el apagado ordenado del sistema operativo (si esta función es compatible con el sistema operativo).
- Presione el botón de estado de alimentación para iniciar un apagado ordenado (si esta función es compatible con el sistema operativo).
- Mantenga pulsado el botón de alimentación durante más de 4 segundos para forzar el apagado.

En estado de espera, el servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al BMC. Para obtener información sobre cómo encender el servidor, consulte https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf.

Capítulo 2. Componentes del servidor

Utilice la información de esta sección para obtener información acerca de cada uno de los componentes asociados con su servidor.

Vista frontal

La vista frontal del servidor varía según el modelo. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

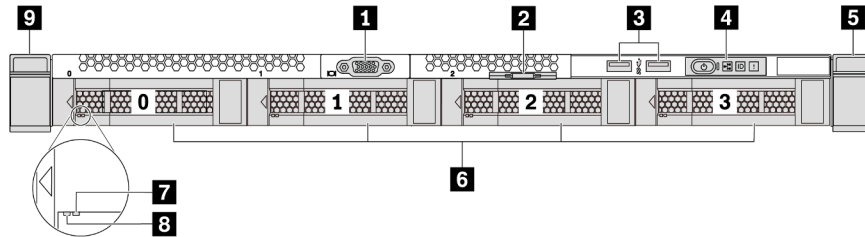


Figura 3. Vista frontal de modelo de servidor con cuatro bahías de unidad de 3,5 pulgadas

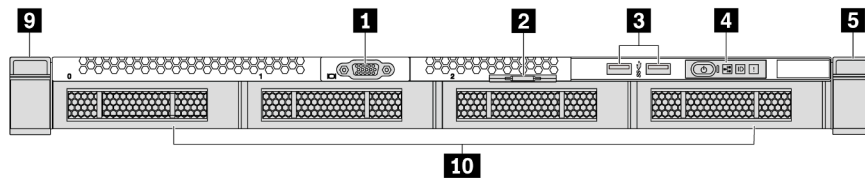


Figura 4. Vista frontal de modelo de servidor sin una placa posterior (para cuatro bahías de unidad de 3,5 pulgadas)

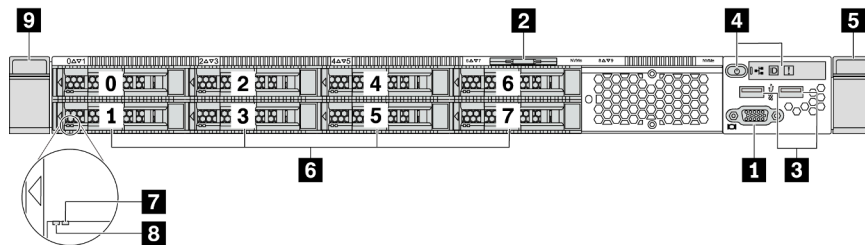


Figura 5. Vista frontal de modelo de servidor con ocho bahías de unidad de 2,5 pulgadas

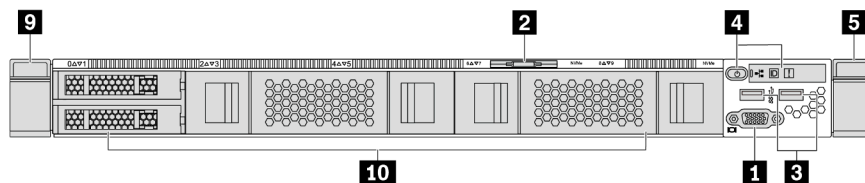


Figura 6. Vista frontal de modelo de servidor sin una placa posterior (para diez bahías de unidad de 2,5 pulgadas)

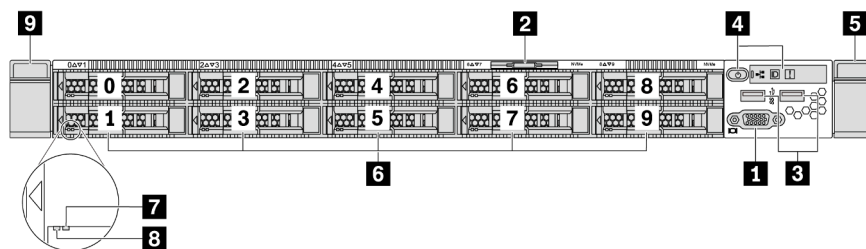


Figura 7. Vista frontal de modelo de servidor con diez bahías de unidad de 2,5 pulgadas

Tabla 3. Componentes en la parte frontal del servidor

1 Conector de VGA (opcional)	2 Pestaña de información extraíble
3 Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	4 Panel de información del operador
5 Pestillo del bastidor (derecho)	6 Bahías de unidades de intercambio en caliente
7 LED de estado de la unidad (amarillo)	8 LED de actividad de la unidad (verde)
9 Pestillo del bastidor (izquierdo)	10 Relleno de la bahía de unidad

1 Conector VGA

Se utiliza para conectar un monitor de alto rendimiento, un monitor de entrada directa u otros dispositivos que utilicen un conector VGA.

2 Pestaña de información extraíble

La etiqueta de acceso de red de ThinkSystem System Manager está adherida a la pestaña extraíble de información. El nombre de host ThinkSystem System Manager predeterminado y la dirección de vínculo local (LLA) IPv6 se proporcionan en la pestaña.

3 Conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Conecte un dispositivo compatible con USB, como un teclado, un mouse o un dispositivo de almacenamiento USB.

4 Panel de información del operador

Para obtener información sobre los controles y el estado de los LED del panel de información del operador, consulte [“Panel de información del operador” en la página 17](#).

5 9 Pestillos del bastidor

Si el servidor se instala en un bastidor, puede utilizar los pestillos del bastidor para ayudarle a deslizar el servidor fuera del bastidor. También puede utilizar los pestillos del bastidor y los tornillos para fijar el servidor en el bastidor, de modo que el servidor no se deslice hacia fuera, algo especialmente importante en áreas propensas a la vibración. Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación del bastidor* incluida con el conjunto de rieles.

6 Bahías de unidades de intercambio en caliente (los rellenos de unidad se instalan para la configuración sin placa posterior)

El número de unidades instaladas en el servidor varía según el modelo. Al instalar unidades, siga el orden de los números de las bahías de unidad.

La refrigeración y la integridad EMI del servidor están protegidas si todas las bahías de unidad están ocupadas. Las bahías de unidad vacías se deben llenar con rellenos de unidad.

7 LED de estado de unidad

8 LED de actividad de la unidad

Cada unidad de intercambio en caliente tiene dos LED.

LED de unidad	Estado	Descripción
7 LED de estado de unidad (derecho)	Amarillo sólido	La unidad tiene un error.
	Parpadeo amarillo (parpadeo lento, aproximadamente un destello por segundo)	La unidad se está reconstruyendo.
	Parpadeo amarillo (parpadeo rápido, aproximadamente cuatro destellos por segundo)	El adaptador RAID está buscando la unidad.
8 LED de actividad de unidad (izquierdo)	Verde sólido	La unidad está recibiendo alimentación, pero no está activa.
	Verde parpadeante	La unidad está activa.

Panel de información del operador

El panel de información del operador del servidor entrega controles y LED.

La siguiente ilustración muestra la información del operador del servidor.

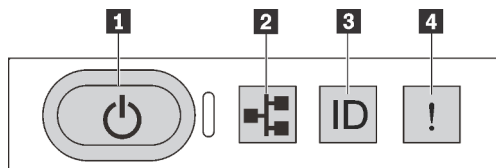


Figura 8. Panel de información del operador

Tabla 4. Componentes del panel de información del operador

1 Botón de inicio/apagado con LED de estado de energía	2 LED de actividad de red (para el adaptador Ethernet OCP 3.0)
3 Botón de ID del sistema con LED de ID del sistema	4 LED de error del sistema

1 Botón de inicio/apagado con LED de estado de energía

Puede presionar el botón de inicio para encender el servidor cuando termine de configurar el servidor. También puede mantener presionado el botón de inicio/apagado durante algunos segundos para apagar el servidor si no puede apagarlo desde el sistema operativo. Consulte: [“Encendido del servidor” en la página 12](#). El LED de estado de energía le ayuda a determinar el estado de energía actual.

Estado	Color	Descripción
Encendido persistente	Verde	El servidor está encendido y en funcionamiento.
Parpadeo lento (aproximadamente un destello por segundo)	Verde	El servidor está apagado y no está listo para encenderse (estado de espera).
Apagado	Ninguno	El servidor no tiene alimentación de CA.

2 LED de actividad de la red

Cuando se instala un adaptador Ethernet OCP 3.0, el LED de actividad de red del conjunto de E/S frontal le ayuda a identificar la conectividad y la actividad de la red. Si no se instala ningún adaptador Ethernet OCP 3.0, este LED estará apagado.

Estado	Color	Descripción
Encendido	Verde	El servidor está conectado a una red.
Parpadeante	Verde	La red está conectada y activa.
Apagado	Ninguno	El servidor está desconectado de la red.

3 Botón de ID del sistema con LED de ID del sistema

Utilice este botón de ID del sistema y el LED azul de ID del sistema para localizar visualmente el servidor. En la parte posterior del servidor también hay un LED de ID del sistema. Cada vez que se presiona el botón de ID del sistema, el estado de ambos LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido, parpadeando o apagado. Puede utilizar un programa de gestión remota para cambiar el estado del LED de ID del sistema para facilitar la localización visual del servidor entre otros servidores.

4 LED de error del sistema

El LED de error del sistema ayuda a determinar si hay errores del sistema.

Estado	Color	Descripción	Acción
Encendido	Amarillo	Se ha detectado un error en el servidor. Las causas pueden incluir, entre otras, uno o más de los siguientes errores: <ul style="list-style-type: none"> • Error del procesador • Error de módulo de memoria • Error de almacenamiento • Error del adaptador PCIe • Error de la fuente de alimentación • Error de ventilador • Error de la placa principal 	Revise el registro de eventos para determinar la causa exacta del error.
Apagado	Ninguno	El servidor está apagado o está encendido y funciona correctamente.	Ninguno.

Vista posterior

La parte posterior del servidor proporciona acceso a varios conectores y componentes, lo que incluye fuentes de alimentación, adaptadores PCIe, bahías de unidades de intercambio en caliente, puertos serie y conectores Ethernet.

Vista posterior de modelo de servidor con tres ranuras de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de modelo de servidor con tres ranuras de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.

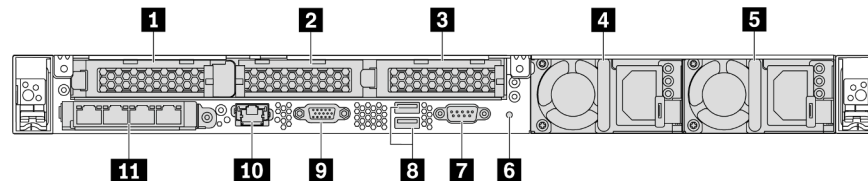


Figura 9. Vista posterior de modelo de servidor con tres ranuras de PCIe

Tabla 5. Componentes en la parte posterior del servidor

1 Ranura de PCIe 1 en el conjunto de expansión 1	2 Ranura de PCIe 2 en el conjunto de expansión 2
3 Ranura de PCIe 3 en el conjunto de expansión 2	4 Fuente de alimentación 1
5 Fuente de alimentación 2 (opcional)	6 Botón NMI
7 Puerto serie	8 Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
9 Conector VGA	10 Conector de red de gestión de BMC RJ45
11 Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0 (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	

1 Ranura de PCIe 1 en el conjunto de expansión 1

El servidor admite la siguiente tarjeta de expansión para el conjunto de expansión 1:

- Ranura 1: PCIe x16, bajo perfil

2 3 Ranuras de PCIe en el conjunto de expansión 2

El servidor admite las siguientes configuraciones de tarjeta de expansión para el conjunto de expansión 2:

Tipo 1:

- Ranura 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil
- Ranura 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil

Tipo 2:

- Ranura 2: no hay tarjeta de expansión instalada
- Ranura 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil

Vista posterior de modelo de servidor con dos ranuras de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de modelo de servidor con dos ranuras de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.

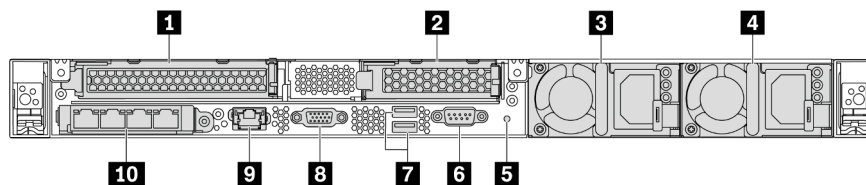


Figura 10. Vista posterior de modelo de servidor con dos ranuras de PCIe

Tabla 6. Componentes en la parte posterior del servidor

1 Ranura de PCIe 1 en el conjunto de expansión 1	2 Ranura de PCIe 3 en el conjunto de expansión 2
3 Fuente de alimentación 1	4 Fuente de alimentación 2 (opcional)
5 Botón NMI	6 Puerto serie
7 Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	8 Conector VGA
9 Conector de red de gestión de BMC	10 Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0 (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)

1 Ranura de PCIe 1 en el conjunto de expansión 1

El servidor admite la siguiente tarjeta de expansión para el conjunto de expansión 1:

Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), altura completa, longitud completa

2 Ranura de PCIe 3 en el conjunto de expansión 2

El servidor admite la siguiente tarjeta de expansión para el conjunto de expansión 2:

Ranura 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil

Vista posterior de modelo de servidor con dos bahías de unidades de intercambio en caliente y una ranura de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de los modelo de servidor con dos bahías de unidades de intercambio en caliente y una ranura de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.

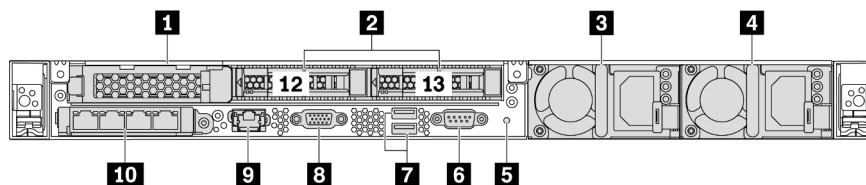


Figura 11. Vista posterior de modelo de servidor con dos bahías de unidades de intercambio en caliente y una ranura de PCIe

Tabla 7. Componentes en la parte posterior del servidor

1 Ranura de PCIe 1	2 Bahías de unidad de 2,5 pulgadas posteriores
3 Fuente de alimentación 1	4 Fuente de alimentación 2 (opcional)
5 Botón NMI	6 Puerto serie

Tabla 7. Componentes en la parte posterior del servidor (continuación)

7 Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	8 Conector VGA
9 Conector de red de gestión de BMC	10 Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0 (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)

1 Ranura de PCIe 1

Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil

2 Bahías de unidad de 2,5 pulgadas posteriores

Se usa para instalar dos unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas, en la parte posterior del servidor.

El número de unidades instaladas en el servidor varía según el modelo. Al instalar unidades, siga el orden de los números de las bahías de unidad.

La refrigeración y la integridad EMI del servidor están protegidas si todas las bahías de unidad están ocupadas. Las bahías de unidad vacías se deben llenar con rellenos de bahía de unidad o rellenos de unidad.

Vista posterior de modelo de servidor con una ranura de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de modelo de servidor con una ranura de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.

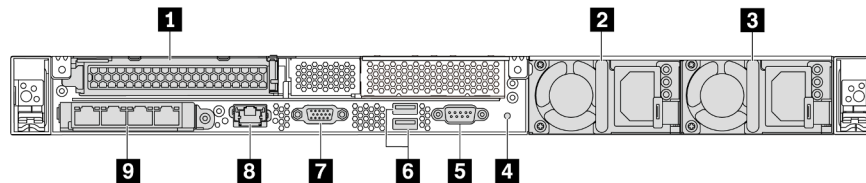


Figura 12. Vista posterior de modelo de servidor con una ranura de PCIe

Tabla 8. Componentes en la parte posterior del servidor

1 Ranura de PCIe 1 en el conjunto de expansión 1	2 Fuente de alimentación 1
3 Fuente de alimentación 2 (opcional)	4 Botón NMI
5 Puerto serie	6 Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
7 Conector VGA	8 Conector Ethernet de gestión de sistemas BMC
9 Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0 (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	

1 Ranura de PCIe 1

Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), altura completa/longitud completa

Vista posterior de modelo de servidor sin ranura de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de modelo de servidor sin ranura de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.

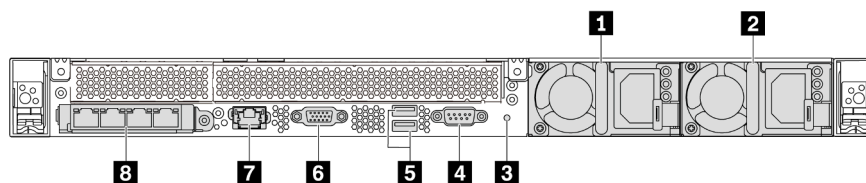


Figura 13. Vista posterior de modelo de servidor sin ranura de PCIe

Tabla 9. Componentes en la parte posterior del servidor

1 Fuente de alimentación 1	2 Fuente de alimentación 2 (opcional)
3 Botón NMI	4 Puerto serie
5 Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	6 Conector VGA
7 Conector de red de gestión de BMC	8 Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0 (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)

Los siguientes son componentes comunes en la vista posterior de diferentes modelos:

- **Fuente de alimentación 1**
- **Fuente de alimentación 2 (opcional)**

Las fuentes de alimentación redundante de intercambio en caliente ayudan a evitar la interrupción significativa en el funcionamiento del sistema cuando falla una fuente de alimentación. Puede adquirir una opción de fuente de alimentación en Lenovo e instalarla para redundancia de alimentación sin apagar el servidor.

Cada fuente de alimentación tiene tres LED de estado cerca del conector del cable de alimentación. Para obtener información sobre los LED, consulte [“LED de vista posterior” en la página 23](#).

- **Botón NMI**

Presione este botón para forzar una interrupción no enmascarable (NMI) en el procesador. De esta manera, puede hacer que el sistema operativo se detenga (por ejemplo “Pantallazo azul de la muerte” de Windows) y generar un vuelco de memoria. Es posible que tenga que utilizar un lápiz o el extremo de un clip de papel extendido para pulsar el botón.

- **Puerto serie**

Se usa para conectarse a la interfaz de serie del sistema.

- **Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (2)**

Se usa para conectar un dispositivo que requiere una conexión USB 2.0 o 3.1, como un teclado USB, un mouse USB o un dispositivo de almacenamiento USB.

- **Conector VGA**

Se utiliza para conectar un monitor de alto rendimiento, un monitor de entrada directa u otros dispositivos que utilicen un conector VGA.

- **Conector de red de gestión de BMC**

Se utiliza para conectar un cable Ethernet para gestionar el controlador de gestión de placa base (BMC).

- **Conectores Ethernet en el adaptador Ethernet 3.0 OCP (opcional)**



Figura 14. Módulo de OCP (dos conectores)




Figura 15. Módulo de OCP (cuatro conectores)

Notas:

- El adaptador Ethernet 3.0 OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para las conexiones de red.
- Cualquiera de los conectores (conector 1 de forma predeterminada) del módulo OCP puede funcionar como un conector de gestión compartido.

LED de vista posterior

La parte posterior del servidor proporciona el LED de ID del sistema, el LED de error del sistema, los LED de Ethernet y los LED de la fuente de alimentación.

La siguiente ilustración muestra los LED de la vista posterior de modelo de servidor con dos ranuras de PCIe. Los LED en la vista posterior de otros modelos de servidor son idénticos.

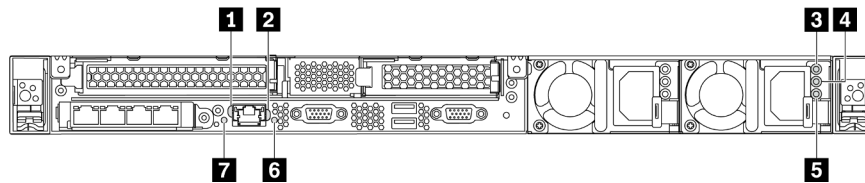


Figura 16. LED de vista posterior

Tabla 10. LED en la vista posterior del servidor

1 LED de enlace de Ethernet	2 LED de actividad de Ethernet
3 LED de entrada de alimentación	4 LED de salida de alimentación
5 LED de error de fuente de alimentación	6 LED de ID del sistema
7 LED de error del sistema	

1 LED de enlace de Ethernet
2 LED de actividad de Ethernet

El conector Ethernet de BMC tiene dos LED de estado en la parte frontal.

LED de estado de Ethernet	Color	Estado	Descripción
1 LED de enlace de Ethernet	Verde	Encendido	Enlace de red establecido.
	Ninguno	Apagado	Enlace de red desconectado.
2 LED de actividad de Ethernet	Verde	Parpadeante	El enlace de red está conectado y activo.
	Ninguno	Apagado	El servidor está desconectado de una LAN.

3 4 5 LED de la fuente de alimentación

Cada fuente de alimentación de intercambio en caliente tiene tres LED de estado.

LED	Descripción
3 LED de entrada de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Verde: la fuente de alimentación está conectada a la fuente de alimentación de CA. Apagado: la fuente de alimentación está desconectada de la fuente de alimentación de CA u ocurre un problema de alimentación.
4 LED de salida de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Verde: el servidor está encendido y la fuente de alimentación funciona normalmente. Verde parpadeante: la fuente de alimentación está en modo de salida cero (espera). Cuando la carga de alimentación del servidor es baja, una de las fuentes de alimentación instaladas ponga en el estado en espera mientras el otro entrega la carga completa. Cuando la carga de alimentación, aumenta la fuente de alimentación en espera cambiará al estado activo para proporcionar suficiente energía al sistema. <p>Para deshabilitar el modo de salida cero, inicie Setup Utility, diríjase a Avanzado → Alimentación → Cero salida y seleccione Deshabilitar. Si deshabilita el modo de salida cero, ambas fuentes de alimentación estarán en estado activo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apagado: el servidor está desactivado o la fuente de alimentación no funciona correctamente. Si el servidor esté encendido pero el LED está apagado, sustituya la fuente de alimentación.
5 LED de error de fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Amarillo: la fuente de alimentación presenta errores. Para solucionar el problema, sustituya la fuente de alimentación. Apagado: la fuente de alimentación funciona normalmente.

6 LED de ID del sistema

Los LED azules de ID del sistema le ayudan a localizar visualmente al servidor. En la parte frontal del servidor también hay un LED de ID del sistema. Cada vez que se presiona el botón de ID del sistema, el estado de ambos LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido, parpadeando o apagado. También puede utilizar ThinkSystem System Manager o un programa de gestión remota para cambiar el estado del LED de ID del sistema para facilitar la localización visual del servidor entre otros servidores.

7 LED de error del sistema

El LED de error del sistema ayuda a determinar si hay errores del sistema. Para obtener más detalles, consulte [“LED de error del sistema” en la página 18](#).

Componentes de la placa del sistema

La siguiente ilustración de esta sección muestra las ubicaciones de los componentes de la placa del sistema.

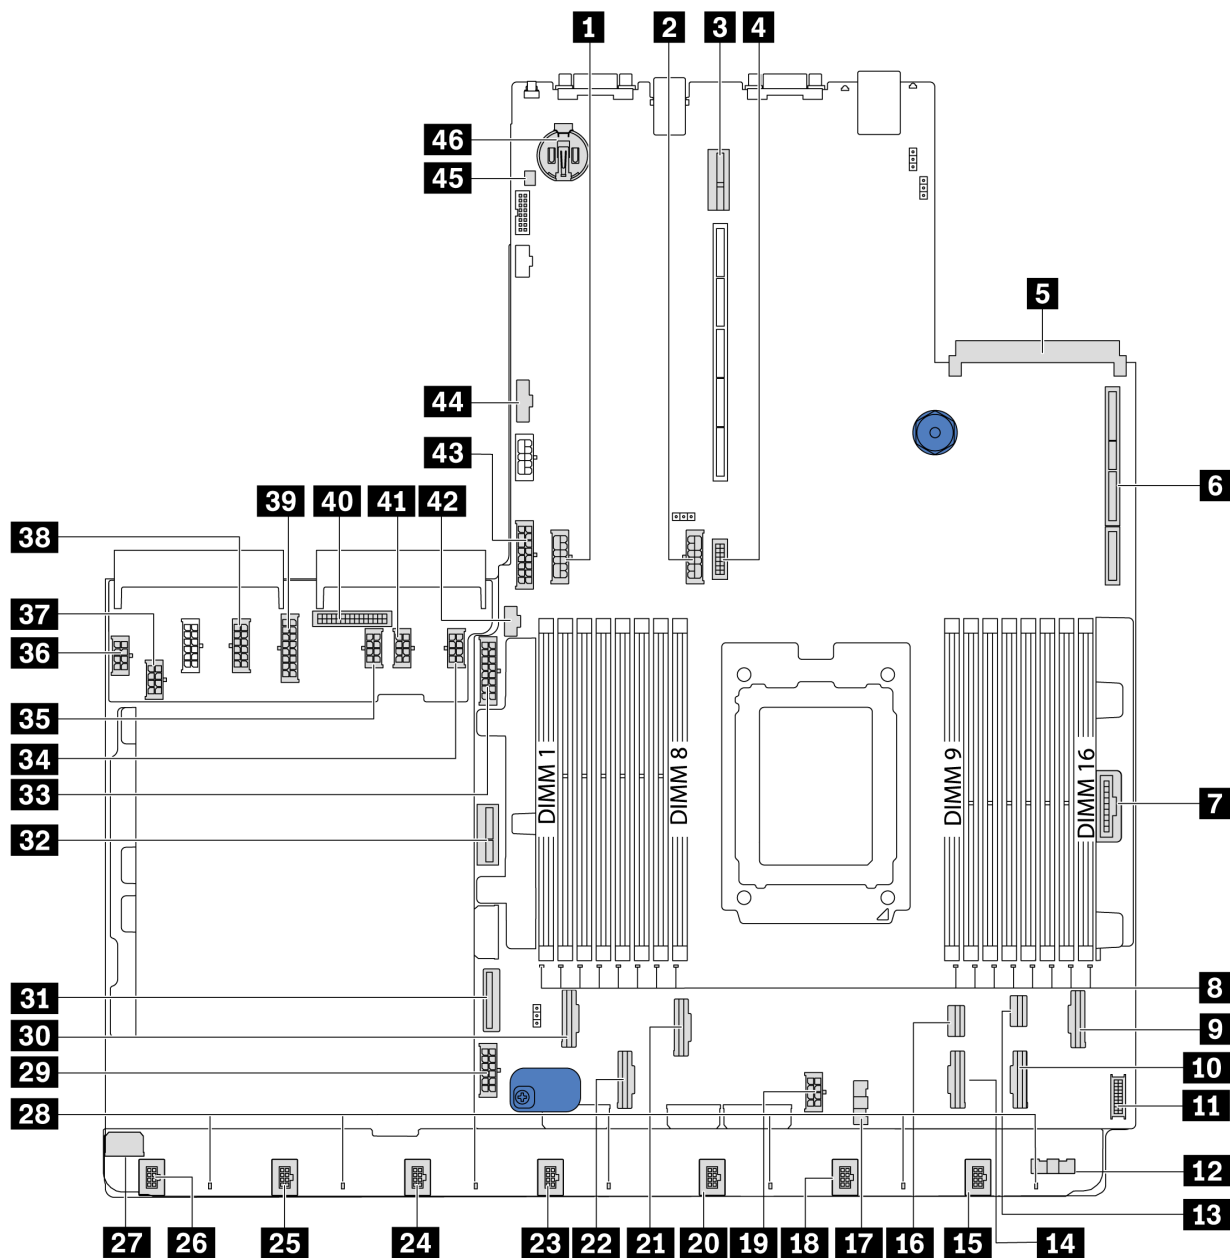


Figura 17. Componentes de la placa del sistema

1 Conector de alimentación de la placa central	2 Conector de alimentación de la placa posterior
3 Ranura de expansión 2	4 Conector VGA frontal
5 Conector de adaptador Ethernet OCP 3.0	6 Ranura de expansión 1
7 Conector del panel frontal	8 LED de error del DIMM 1-16
9 Conector PCIe 6	10 Conector PCIe 5
11 Conector USB frontal	12 Conector de placa del ventilador (conectar a 17)
13 Conector PCIe 8	14 Conector PCIe 4
15 Conector de ventilador 7	16 Conector PCIe 7

17 Conector de placa del ventilador (conectar a 12)	18 Conector de ventilador 6
19 Conector de alimentación de CPU (conectar a 37)	20 Conector de ventilador 5
21 Conector PCIe 3	22 Conector PCIe 2
23 Conector de ventilador 4	24 Conector de ventilador 3
25 Conector de ventilador 2	26 Conector de ventilador 1
27 Conector de alimentación de la placa del ventilador (conectar a 36)	28 LED de error del ventilador 1-7
29 Conector de la fuente de alimentación 2 (conectar a 38)	30 Conector PCIe 1
31 Conector PCIe 9	32 Conector de alimentación de expansión interna
33 Conector de alimentación de la placa frontal	34 Conector de alimentación de GPU 1 (reservado)
35 Conector de alimentación de GPU 3 (reservado)	36 Conector de alimentación de la placa del ventilador (conectar a 27)
37 Conector de alimentación de CPU (conectar a 19)	38 Conector de la fuente de alimentación 2 (conectar a 29)
39 Conector de la fuente de alimentación 1 (conectar a 43)	40 Conector de banda lateral de PIB (conectar a 44)
41 Conector de alimentación de GPU 2 (reservado)	42 Conector de banda lateral M.2
43 Conector de la fuente de alimentación 1 (conectar a 39)	44 Conector de banda lateral de PIB (conectar a 40)
45 Conector del conmutador de intrusión	46 Batería CMOS (Cr2032)

Nota:

LED de la placa del sistema

La siguiente ilustración de esta sección muestra las ubicaciones de los LED del sistema.

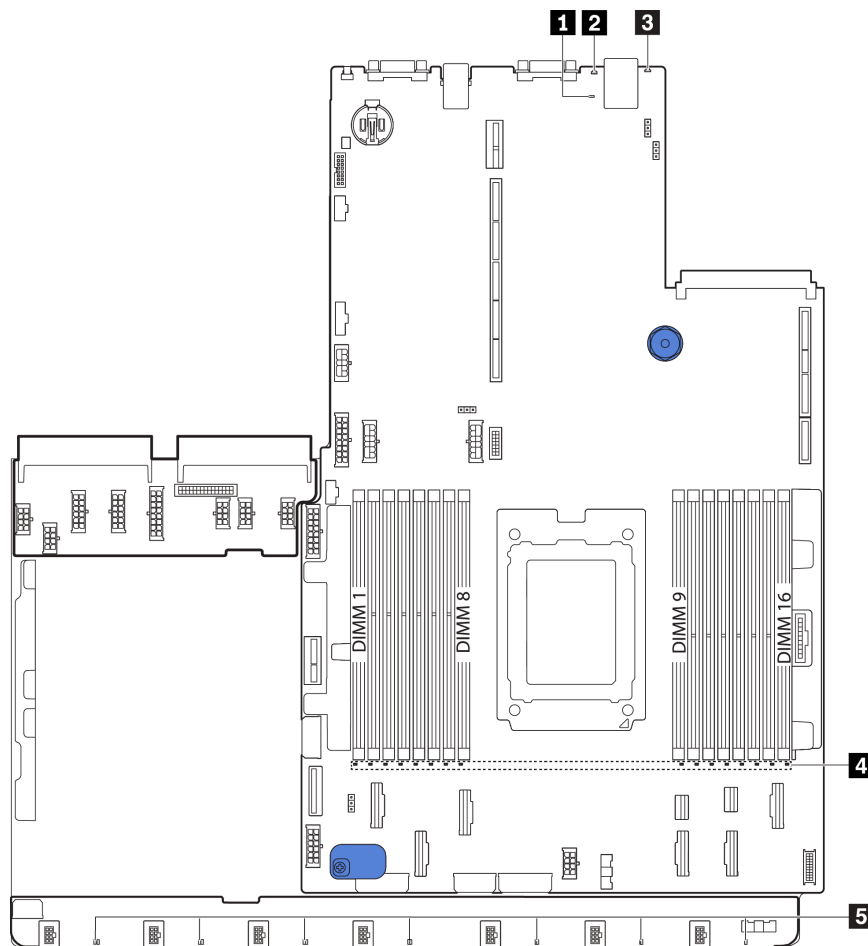


Figura 18. LED de la placa del sistema

Tabla 11. LED de la placa del sistema

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
1 LED de pulsación del BMC	2 LED de ID del sistema
3 LED de error del sistema	4 LED de error de DIMM (16)
5 LED de error del ventilador (7)	

1 LED de pulsación del BMC

El LED de pulsación del BMC le ayuda a identificar el estado de BMC.

Estado	Color	Descripción
Encendido	Verde	La BMC no está activa.
Parpadeante	Verde	La BMC está activa.
Apagado	Ninguno	La BMC no está activa.

2 LED de ID del sistema

Los LED azules de ID del sistema le ayudan a localizar visualmente al servidor. En la parte frontal del servidor también hay un LED de ID del sistema. Cada vez que se presiona el botón de ID del sistema, el estado de ambos LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido, parpadeando o apagado.

3 LED de error del sistema

Cuando este LED amarillo se ilumina, es posible que también se iluminen uno o más LED de algún otro lugar del servidor para indicarle el origen del error. Para obtener más información, consulte [“Panel de información del operador” en la página 17](#).

4 LED de error de DIMM

Cuando un LED de DIMM de memoria se ilumina, indica que el módulo de memoria correspondiente ha presentado fallas.

5 LED de error del ventilador

Cuando un LED de error del ventilador se ilumina, indica que el ventilador del sistema correspondiente está funcionando demasiado lento o que ha presentado fallas.

Puentes de la placa del sistema

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los puentes y la placa del sistema del servidor.

Importante:

- Antes de mover los puentes, apague el servidor y, a continuación, desconecte todos los cables de alimentación y cables externos. No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer o comprender la siguiente información:
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - “Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 88
- Todos los bloques de puentes o conmutadores de la placa del sistema que no aparecen en las ilustraciones de este documento están reservados.

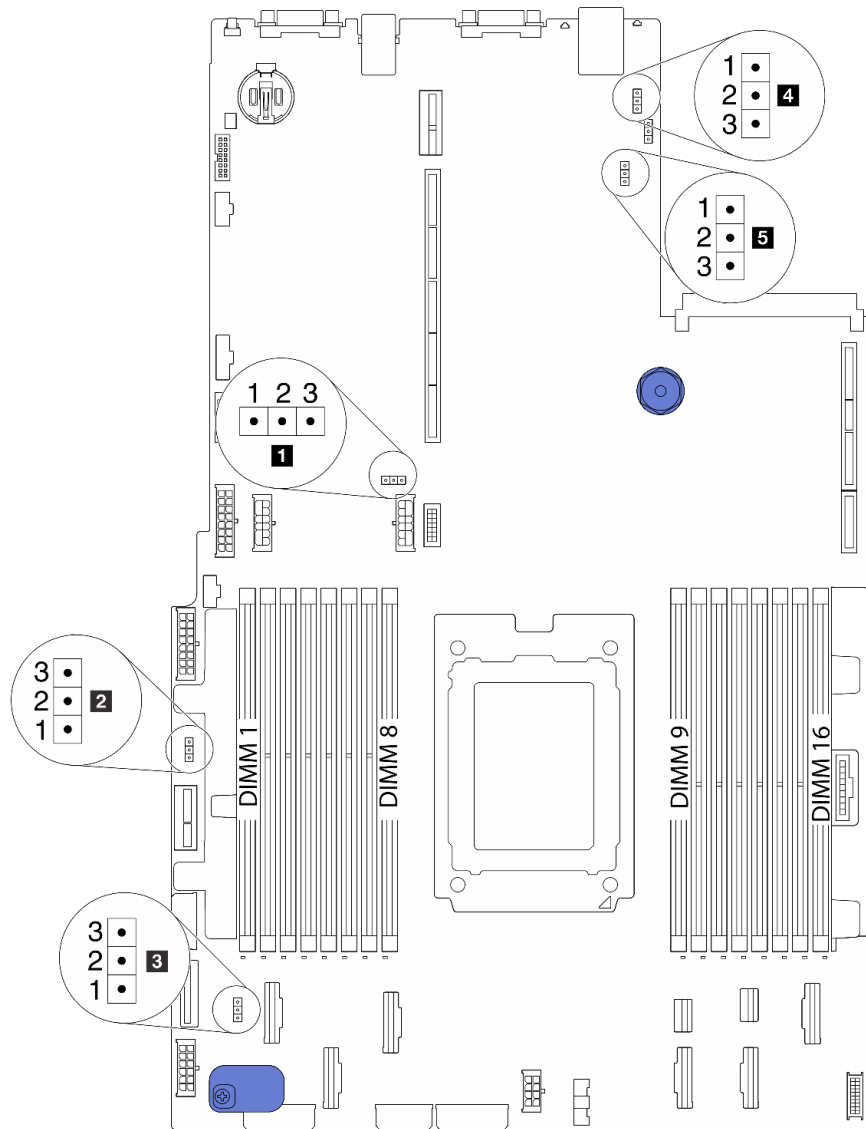


Figura 19. Puentes de la placa del sistema

Tabla 12. Descripción del puente

Nombre del puente	Número de puente	Valores del puente
1 Puente de borrado del CMOS	J3	<ul style="list-style-type: none"> • Patillas 1 y 2: el puente está en el valor predeterminado. • Patillas 2 y 3: borra la configuración de CMOS.
2 Habilitar puente flash FPGA	J11	<ul style="list-style-type: none"> • Patillas 1 y 2: el puente está en el valor predeterminado. • Patillas 2 y 3: habilitar flash FPGA.
3 Puente de borrado de contraseña ¹	J6	<ul style="list-style-type: none"> • Patillas 1 y 2: el puente está en el valor predeterminado. • Patillas 2 y 3: Borra la contraseña de encendido.
4 Puente de presencia física de TPM	J10	<ul style="list-style-type: none"> • Patillas 1 y 2: el puente está en el valor predeterminado. • Patillas 2 y 3: la presencia física de TPM está declarada.
5 Puente de carga de BMC al valor predeterminado	J9	<ul style="list-style-type: none"> • Patillas 1 y 2: el puente está en el valor predeterminado. • Patillas 2 y 3: el BMC se carga a los valores predeterminados de fábrica.

Nota: ¹El puente se usa para borrar la contraseña de UEFI. Después de borrar la contraseña de UEFI, puede arrancar en el programa de instalación para establecer una nueva contraseña.


Disposición interna de los cables


Algunos de los componentes del servidor tienen cables y conectores de los cables internos.

Para conectar los cables, utilice las siguientes directrices:

- Apague el servidor antes de conectar o desconectar los cables internos.
- Consulte la documentación que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones adicionales sobre el cableado. Es posible que le sea más fácil orientar los cables antes de conectar los dispositivos al servidor.
- Los identificadores de ciertos cables están impresos sobre los cables que se proporcionan con el servidor y los dispositivos opcionales. Utilice estos identificadores para conectar los cables a los conectores correctos.
- Asegúrese de que los cables correspondientes pasen a través de los clips para cables.

Nota: Desacople todos los pestillos, las pestañas de liberación o los bloqueos de los conectores de los cables cuando desconecte los cables de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar los cables, los zócalos de los cables de la placa del sistema, los cuales son frágiles, resultarán dañados. Cualquier daño a los zócalos de los cables podría requerir la sustitución de la placa del sistema.

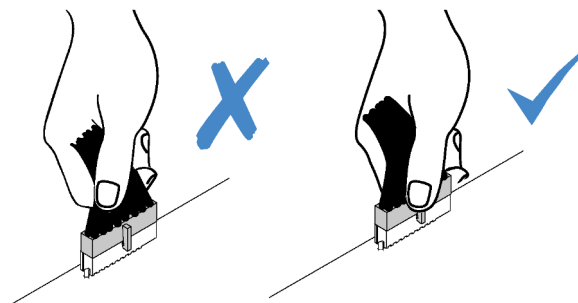

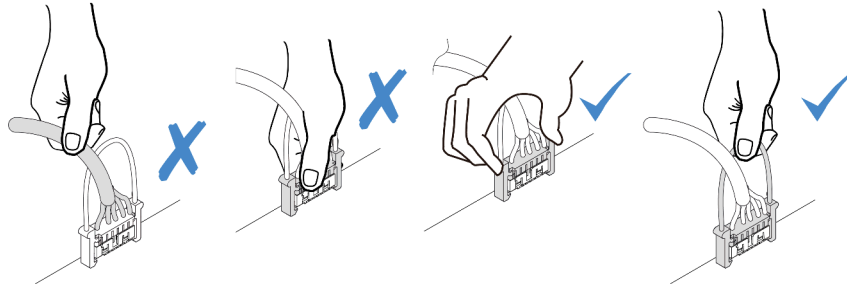

Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral

Utilice la sección para comprender la disposición de los cables de alimentación y de banda lateral para la CPU, las placas posteriores, la placa de PIB, la placa del ventilador, el conjunto de la unidad interna y el compartimiento de la unidad posterior.

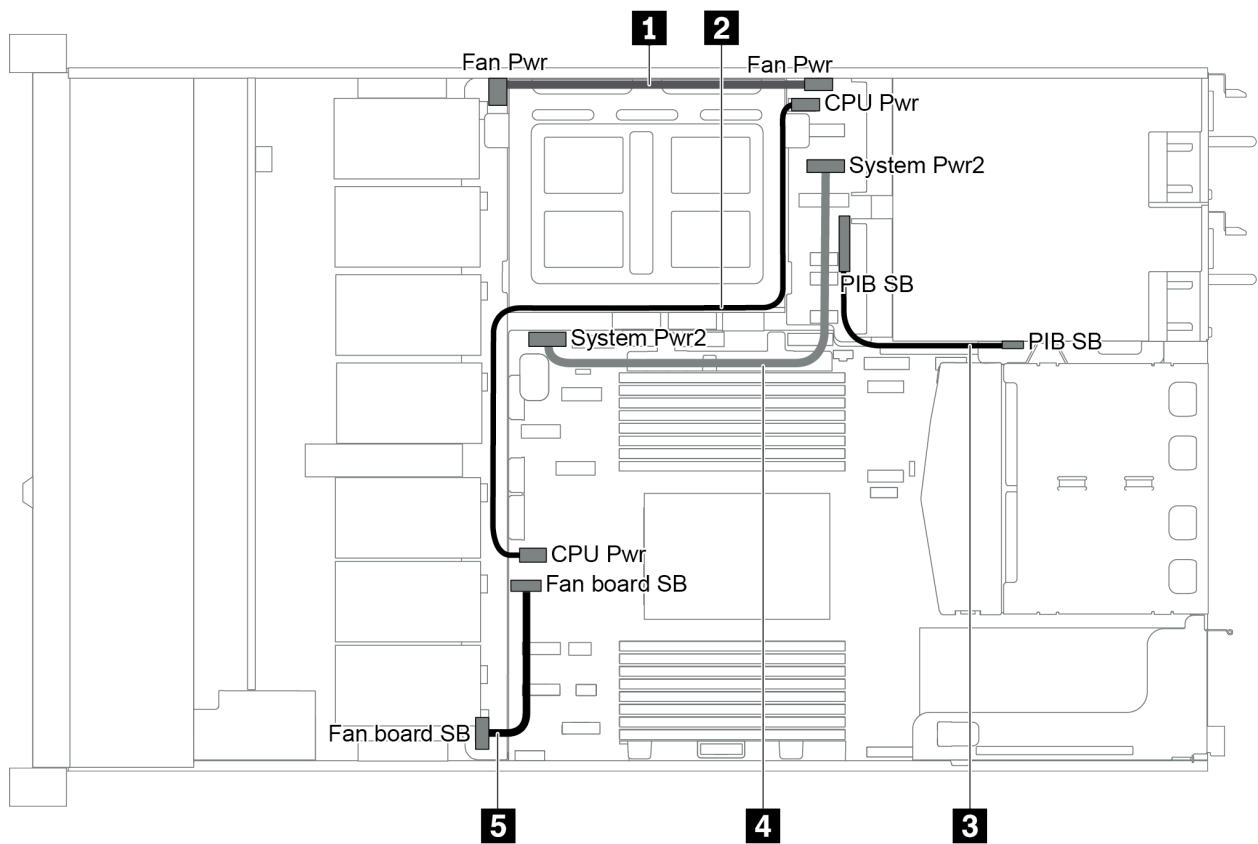


Figura 20. Chasis-1 de 2,5 pulgadas

Cable	Desde	Hasta
1	Conector de alimentación de la placa de ventilador en la placa de ventilador	Conector de alimentación de la placa de ventilador en la placa de PIB
2	Conector de alimentación de CPU en la placa de PIB	Conector de alimentación de CPU en la placa del sistema
3	Conector de banda lateral de PIB en la placa PIB	Conector de banda lateral de PIB en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
4	Conector de alimentación de sistema 2 en la placa de PIB	Conector de alimentación del sistema 2 en la placa del sistema
5	Conector de banda lateral en la placa del ventilador	Conector de banda lateral del ventilador en la placa del sistema

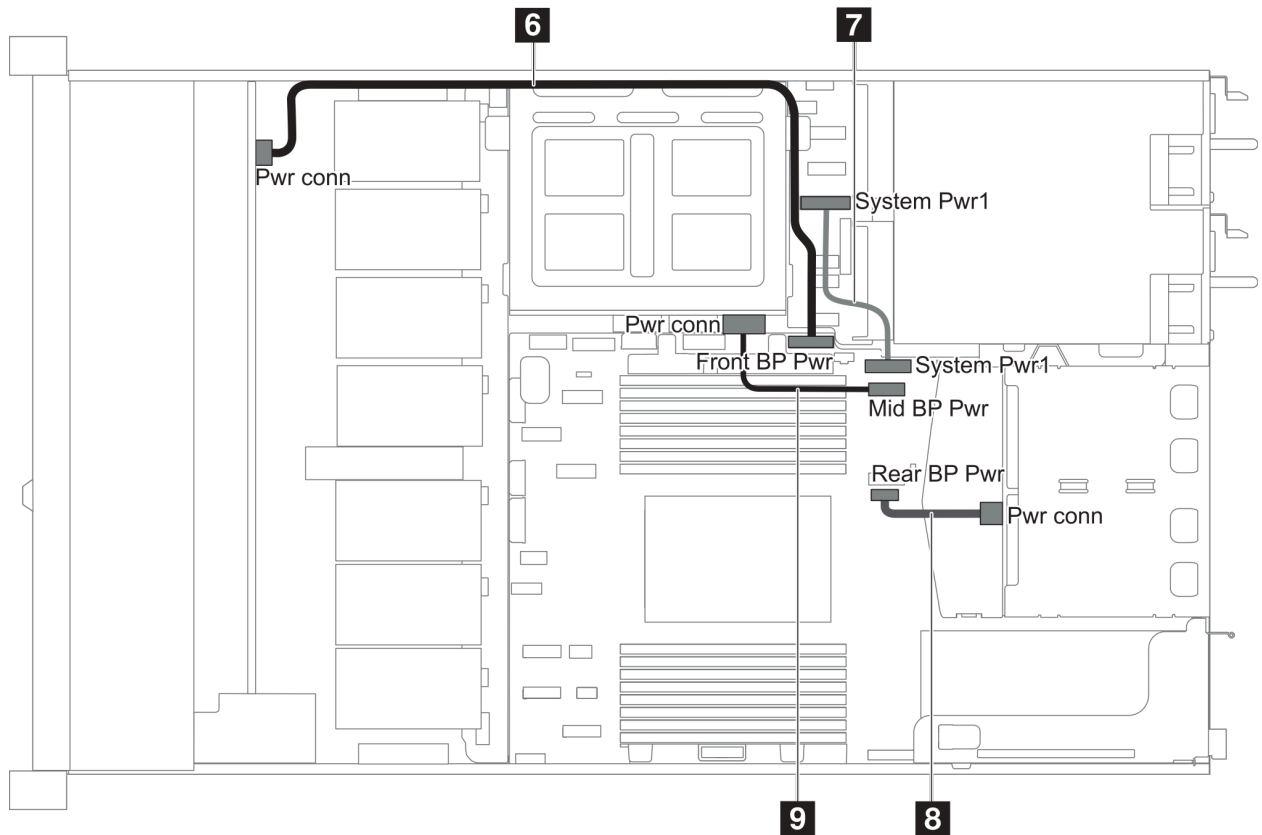


Figura 21. Chasis-2 de 2,5 pulgadas

Cable	Desde	Hasta
6	Conector de alimentación de la placa posterior frontal en la placa posterior frontal	Conector de alimentación de la placa posterior frontal en la placa del sistema
7	Conector de alimentación de sistema 1 en la placa de PIB	Conector de alimentación del sistema 1 en la placa del sistema
8	Conector de alimentación en la placa posterior trasera	Conector de alimentación de la placa posterior trasera en la placa del sistema
9	Conector de alimentación en la placa central	Conector de alimentación de la placa posterior central en la placa del sistema

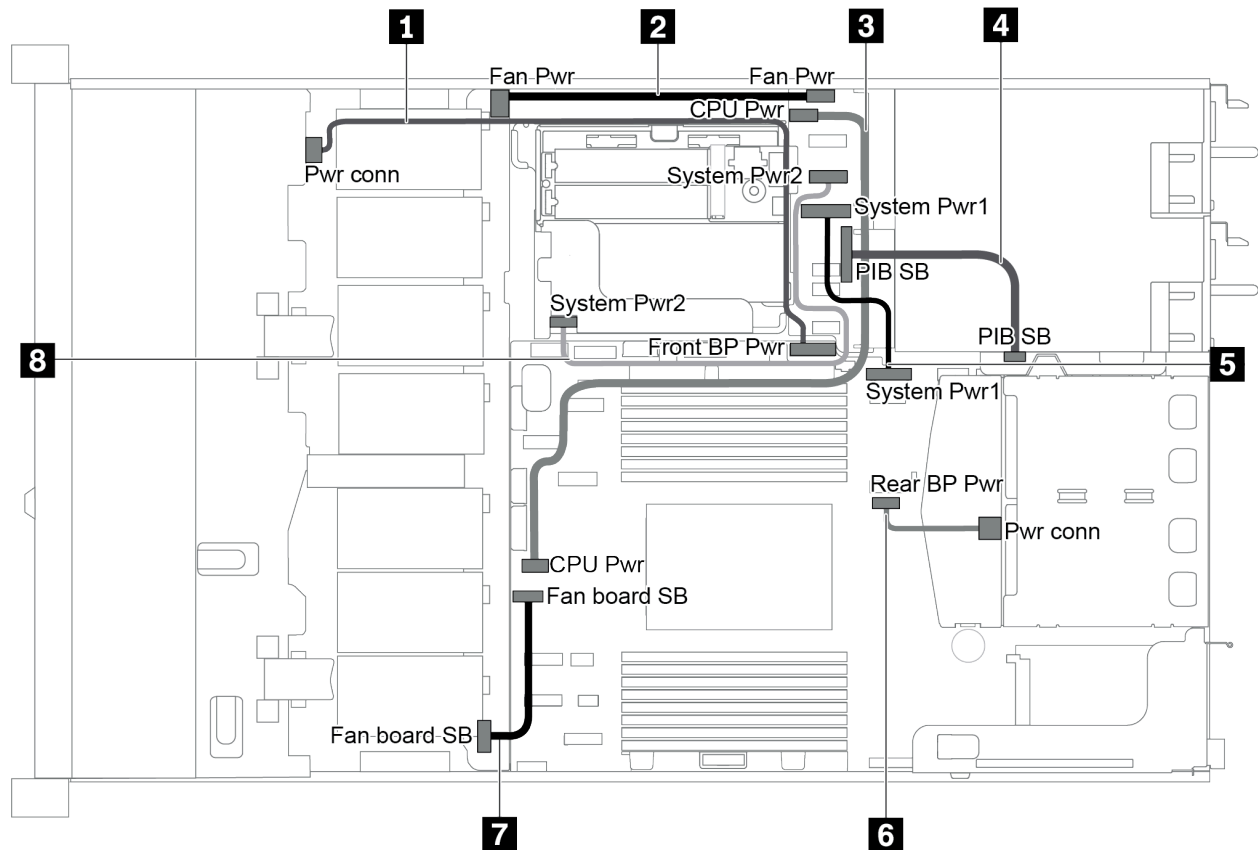


Figura 22. Chasis de 3,5 pulgadas

Cable	Desde	Hasta
1	Conector de alimentación en la placa posterior frontal	Conector de alimentación de la placa posterior frontal en la placa del sistema
2	Conector de alimentación de la placa de ventilador en la placa de ventilador	Conector de alimentación de la placa de ventilador en la placa de PIB
3	Conector de alimentación de CPU en la placa de PIB	Conector de alimentación de CPU en la placa del sistema
4	Conector de banda lateral de PIB en la placa PIB	Conector de banda lateral de PIB en la placa del sistema
5	Conector de alimentación de sistema 1 en la placa de PIB	Conector de alimentación del sistema 1 en la placa del sistema
6	Conector de alimentación en la placa posterior trasera	Conector de alimentación de la placa posterior trasera en la placa del sistema
7	Conector de banda lateral en la placa del ventilador	Conector de banda lateral del ventilador en la placa del sistema
8	Conector de alimentación de sistema 2 en la placa de PIB	Conector de alimentación del sistema 2 en la placa del sistema

Modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas

Utilice esta sección para comprender los conectores en la placa posterior y la disposición de los cables interna del modelo de servidor SAS/SATA de cuatro unidades de 3,5 pulgadas.

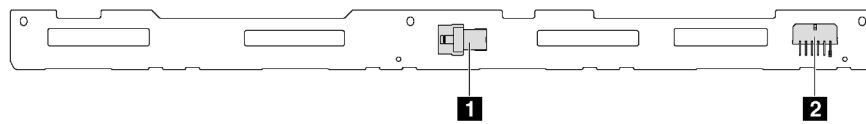


Figura 23. Conectores de la placa posterior para cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas

1 Conector SAS

2 Conector de alimentación

Para conexión del cable de alimentación, consulte [“Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral”](#) en la página 31.

Consulte la siguiente disposición de los cables para las distintas configuraciones:

- [“Cuatro unidades SATA de 3,5 pulgadas”](#) en la página 35
- [“Cuatro unidades de 3,5 pulgadas SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i”](#) en la página 36
- [“Cuatro bahías de unidad SATA de 3,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA”](#) en la página 37
- [“Cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i”](#) en la página 38
- [“Cuatro bahías de unidad SATA de 3,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior NVMe”](#) en la página 39
- [“Cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 8i”](#) en la página 39
- [“Cuatro bahías de unidad SATA de 3,5 pulgadas y un compartimiento de unidad central”](#) en la página 40
- [“Cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un compartimiento de unidad central y un adaptador RAID/HBA 8i”](#) en la página 42

Cuatro unidades SATA de 3,5 pulgadas

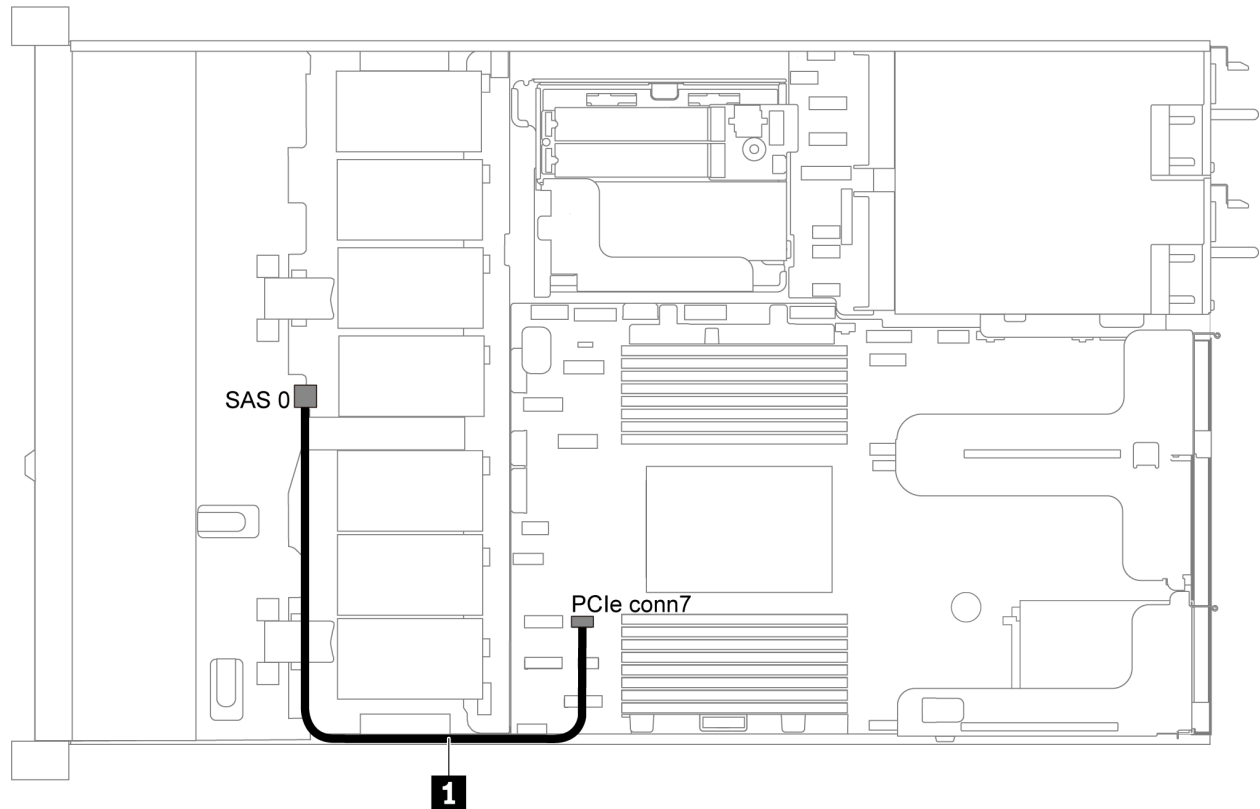


Figura 24. Disposición de los cables de modelo de servidor de cuatro unidades SATA de 3,5 pulgadas

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema

Cuatro unidades de 3,5 pulgadas SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i

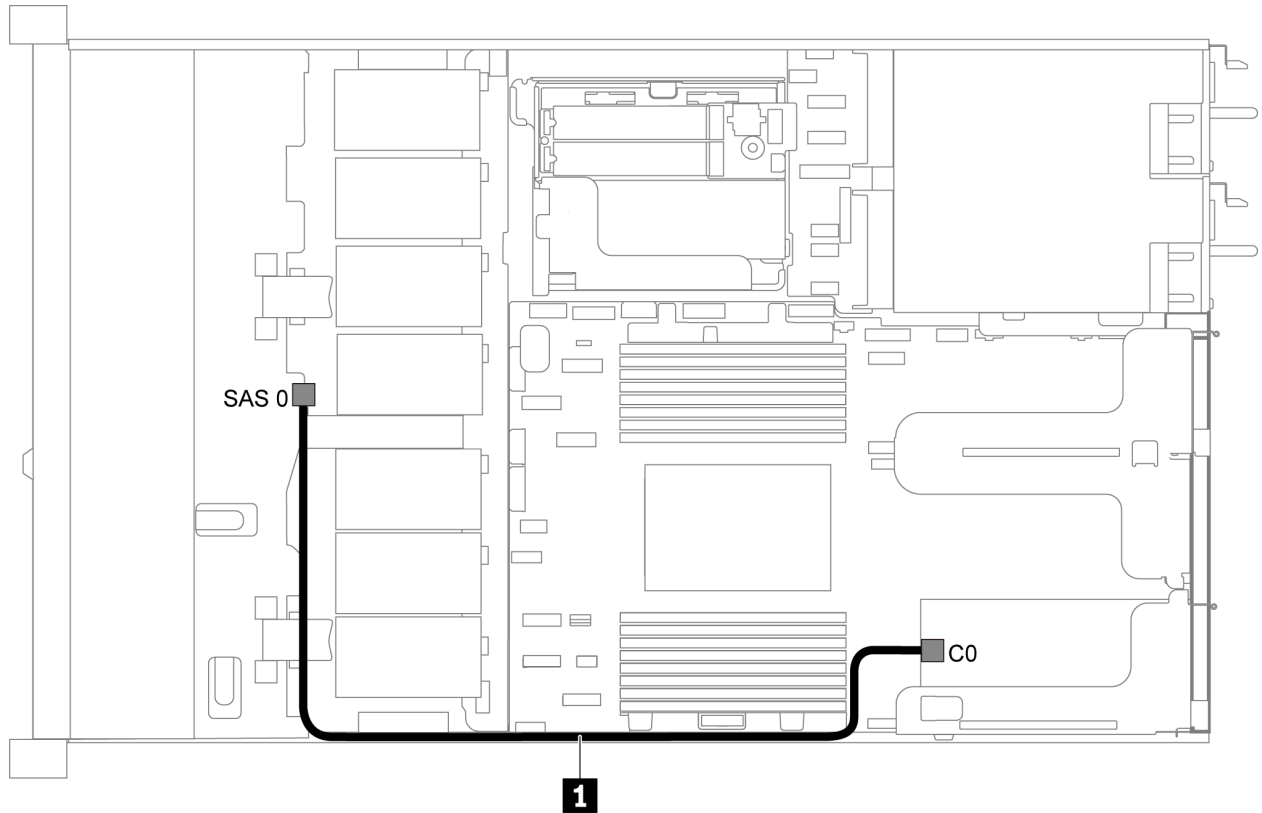


Figura 25. Disposición de los cables para el modelo de servidor con cuatro unidades de 3,5 pulgadas SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i

Nota: Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector C0 en el adaptador RAID/HBA

Cuatro bahías de unidad SATA de 3,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

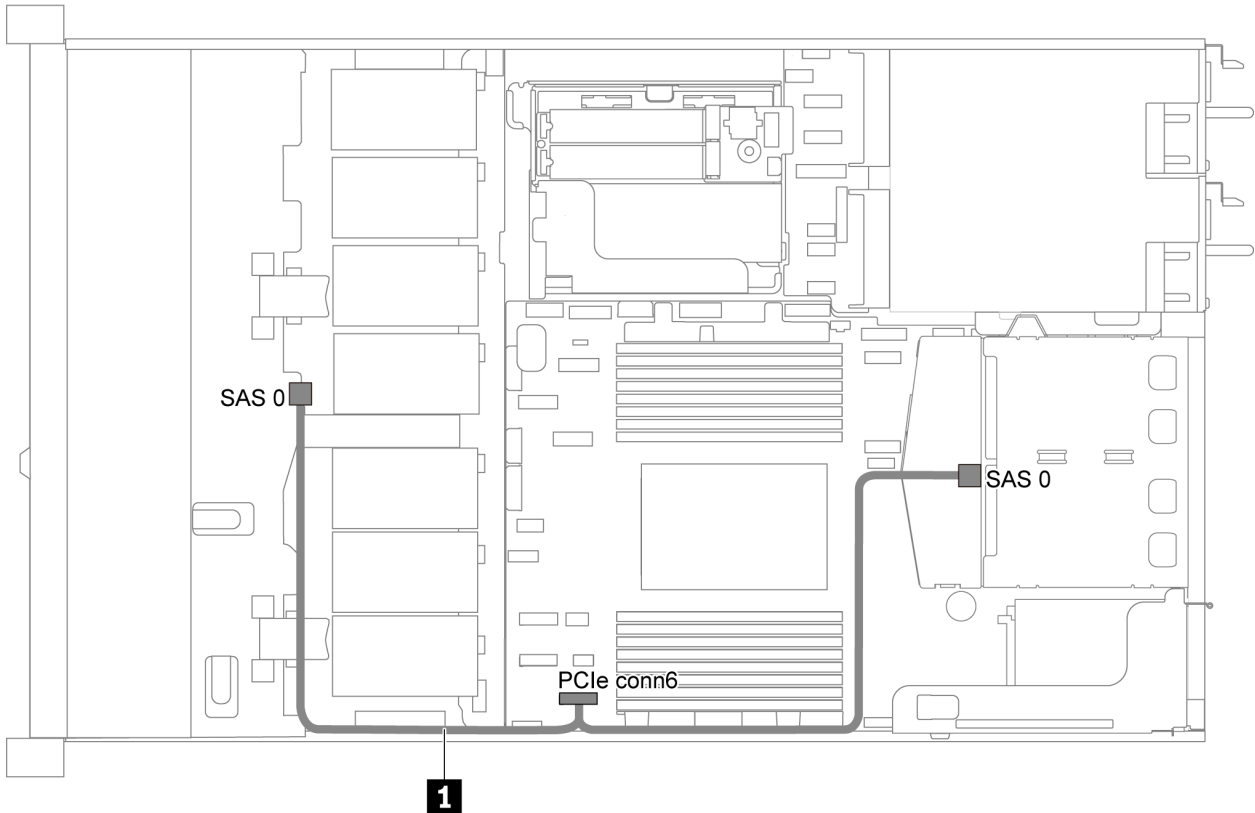


Figura 26. Disposición de los cables para el modelo de servidor con cuatro unidades SATA de 3,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema

Cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

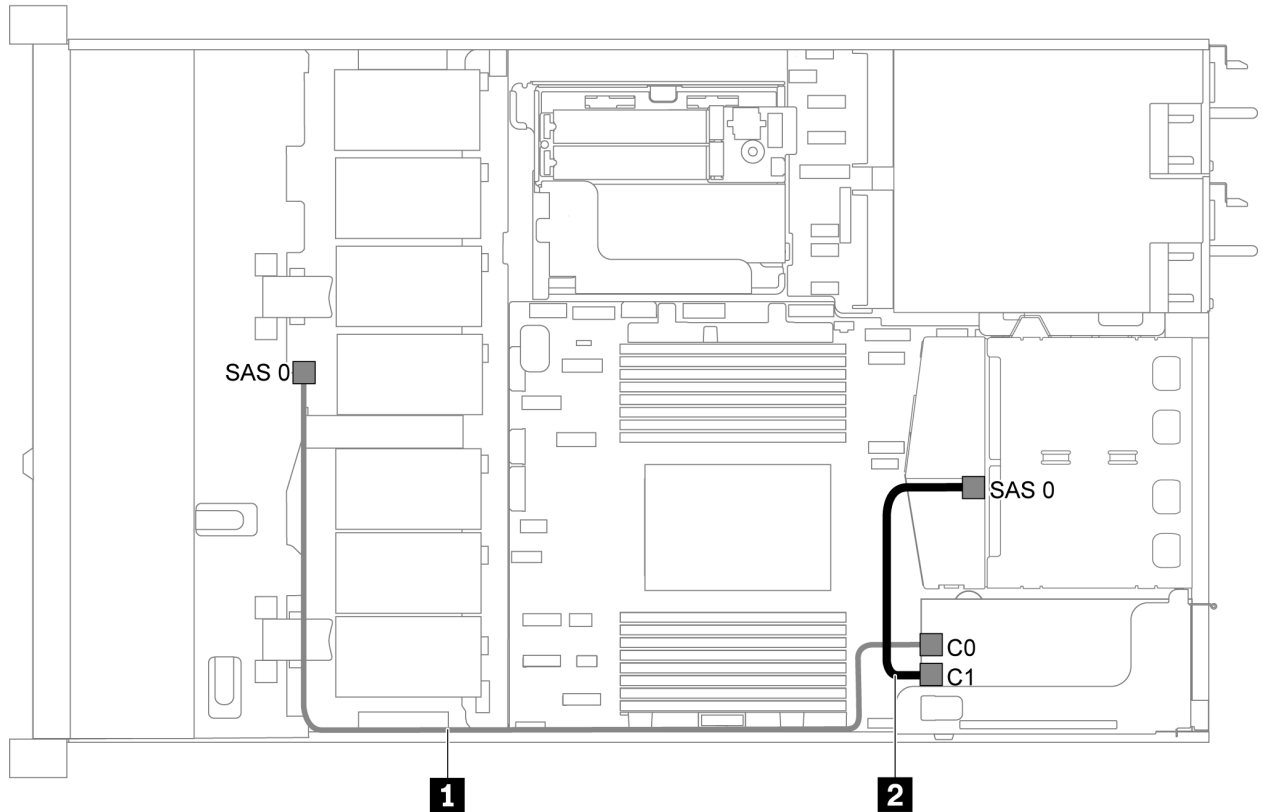


Figura 27. Disposición de los cables para el modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0 • Gen 4: C0
2 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C1 • Gen 4: C0

Cuatro bahías de unidad SATA de 3,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior NVMe

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

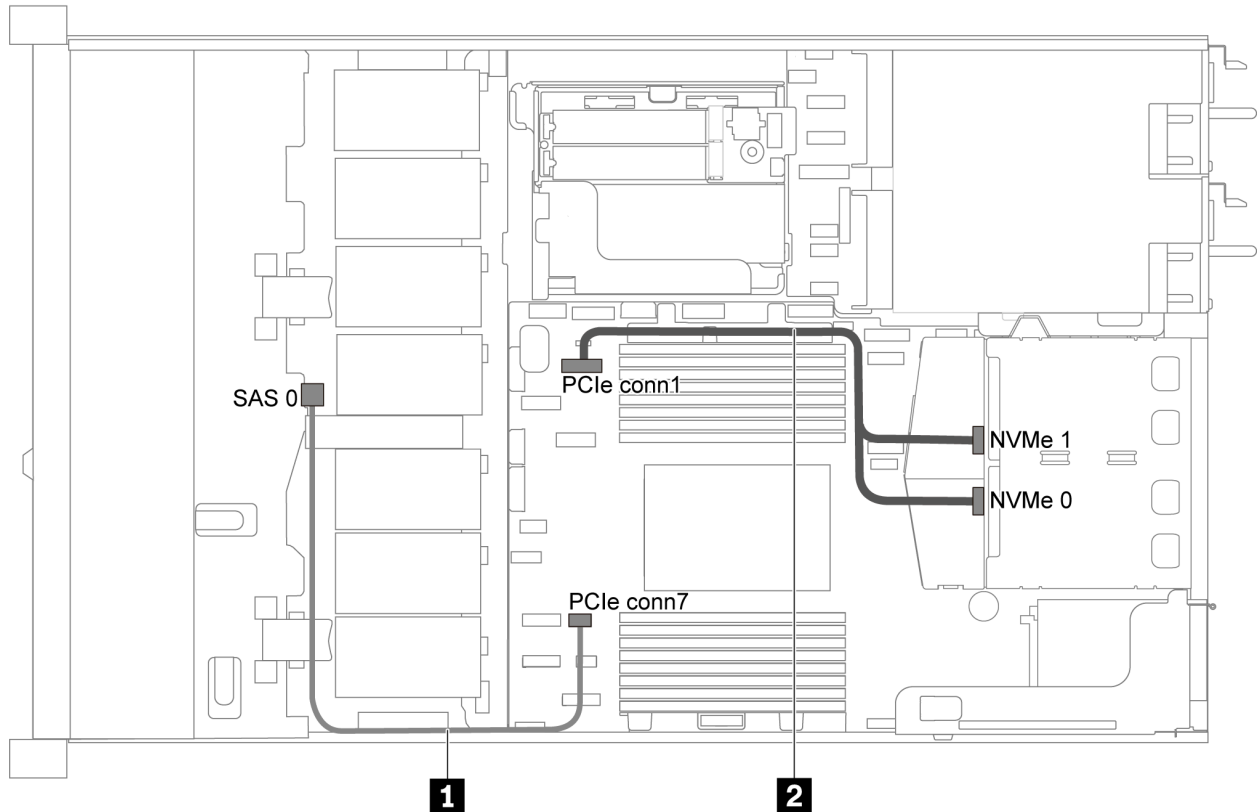


Figura 28. Distribución de cables para el modelo de servidor con cuatro unidades SATA de 3,5 pulgadas y conjunto de unidad posterior NVMe

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 1 en la placa del sistema

Cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 8i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

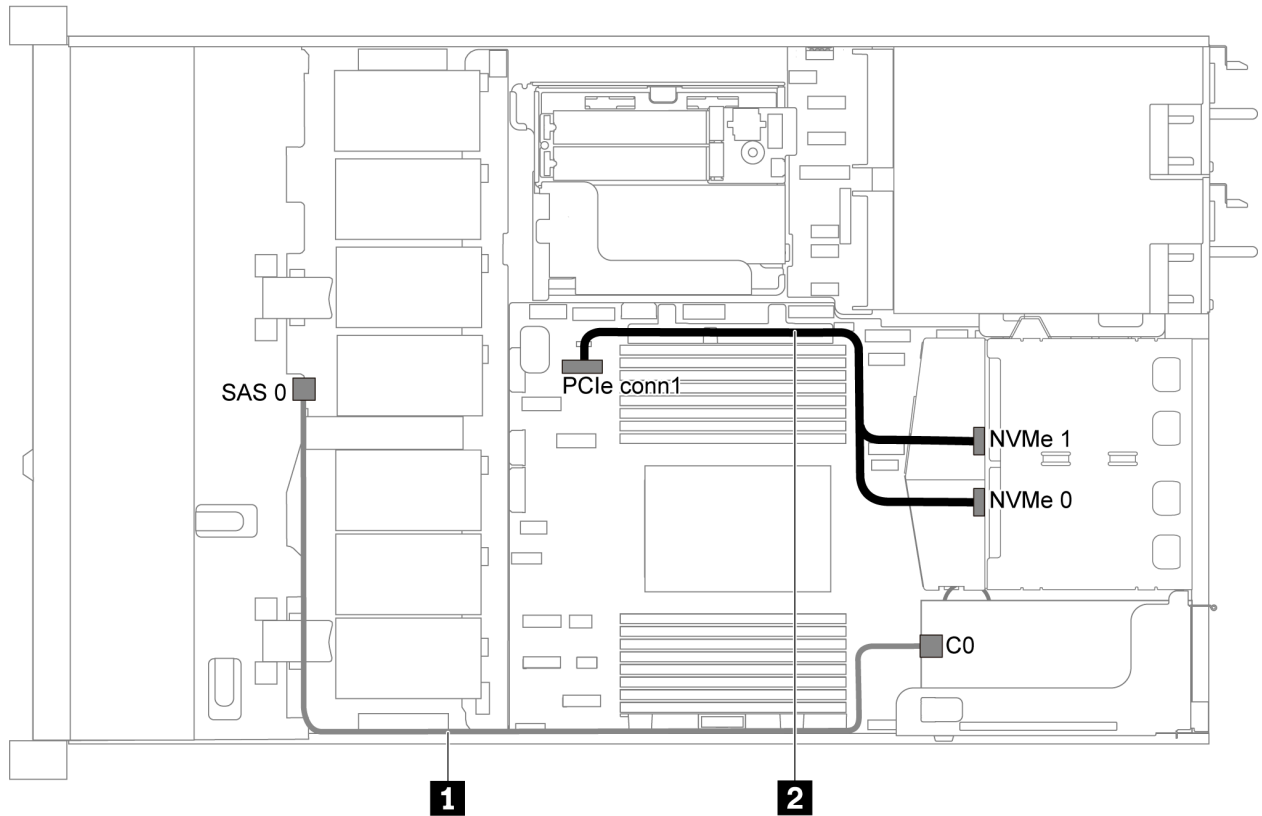


Figura 29. Modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 8i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 3.5" SAS/SATA 4-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector C0 en el adaptador RAID/HBA
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 1 en la placa del sistema

Cuatro bahías de unidad SATA de 3,5 pulgadas y un compartimiento de unidad central

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA No se admiten unidades SAS.

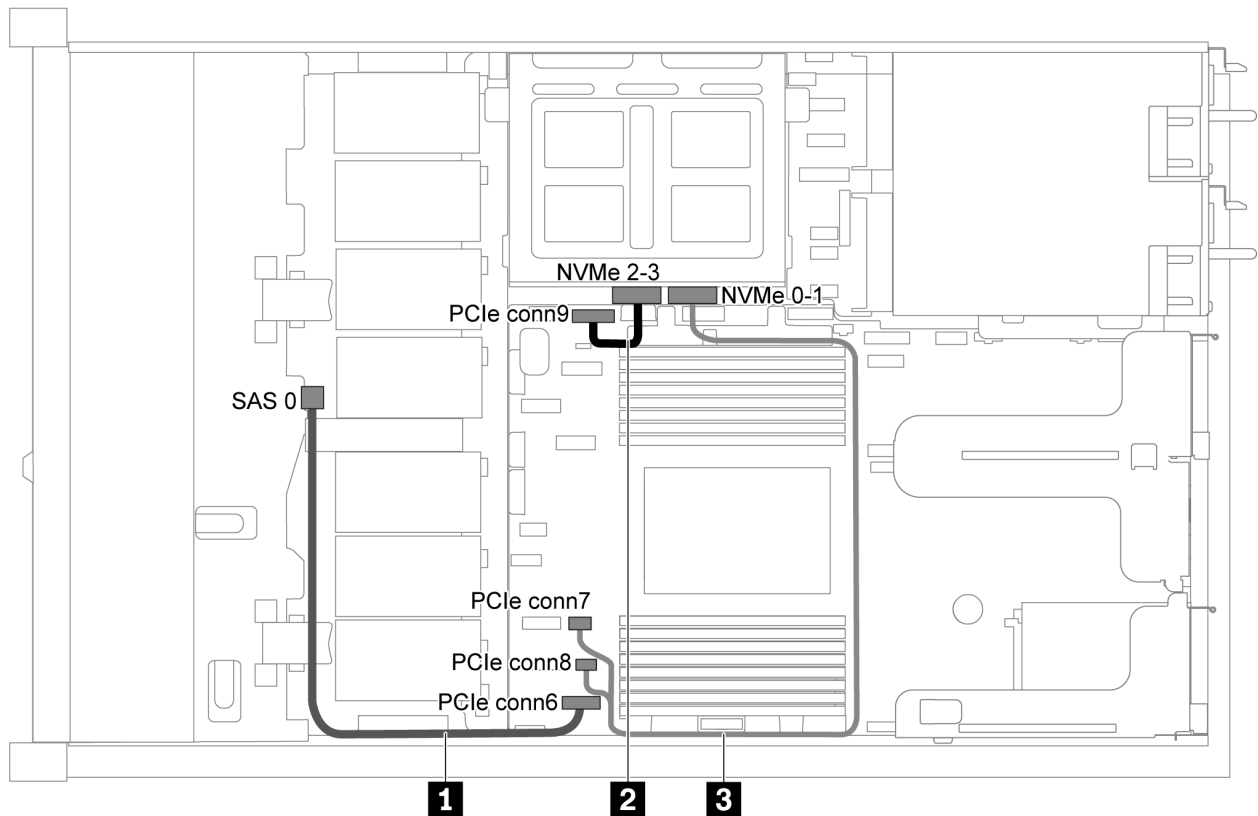


Figura 30. Distribución de cables para el modelo de servidor con cuatro unidades SATA de 3,5 pulgadas y compartimiento de unidad central

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior interna	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior interna	Conector PCIe 9 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior interna	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior interna	Conector PCIe 7 y conector PCIe 8 en la placa del sistema

Cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un compartimiento de unidad central y un adaptador RAID/HBA 8i

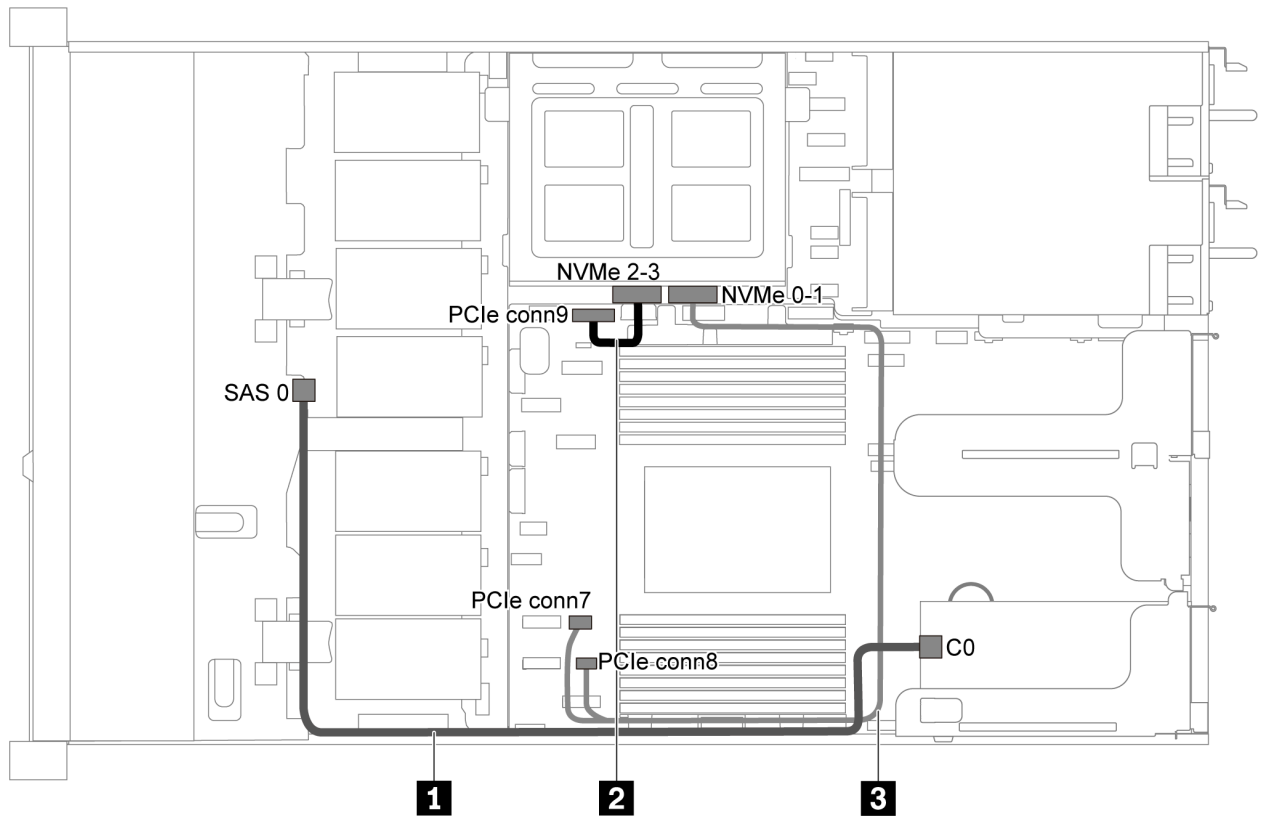


Figura 31. Distribución de cables para el modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas, un compartimiento de unidad central y un adaptador RAID/HBA 8i

Nota: Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 3.5" SAS/SATA 4-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS en la placa posterior frontal	Conector C0 en el adaptador RAID/HBA
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior interna	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior interna	Conector PCIe 9 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior interna	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior interna	Conector PCIe 7 y conector PCIe 8 en la placa del sistema

Modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas

Utilice esta sección para comprender los conectores en la placa posterior y la disposición de los cables interna del modelo de servidor de ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas.

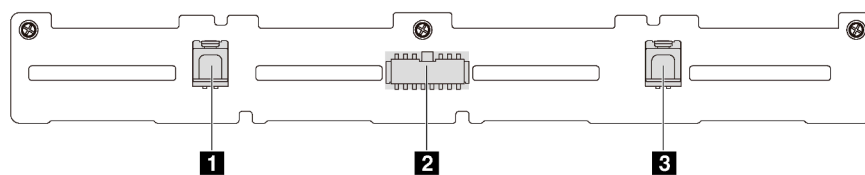


Figura 32. Conectores de la placa posterior para ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas

1 Conector SAS 1

2 Conector de alimentación

3 Conector SAS 0

Consulte la siguiente disposición de los cables para las distintas configuraciones:

- “Ocho unidades SATA de 2,5 pulgadas” en la página 44
- “Ocho unidades de 2,5 pulgadas SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i” en la página 45
- “Ocho bahías de unidad SATA de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA” en la página 45
- “Ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y dos adaptadores RAID/HBA 8i” en la página 47
- “Ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 48
- “Ocho bahías de unidad SATA de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior NVMe” en la página 48
- “Ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 8i” en la página 49

Para conexión del cable de alimentación, consulte “Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral” en la página 31.

Ocho unidades SATA de 2,5 pulgadas

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.

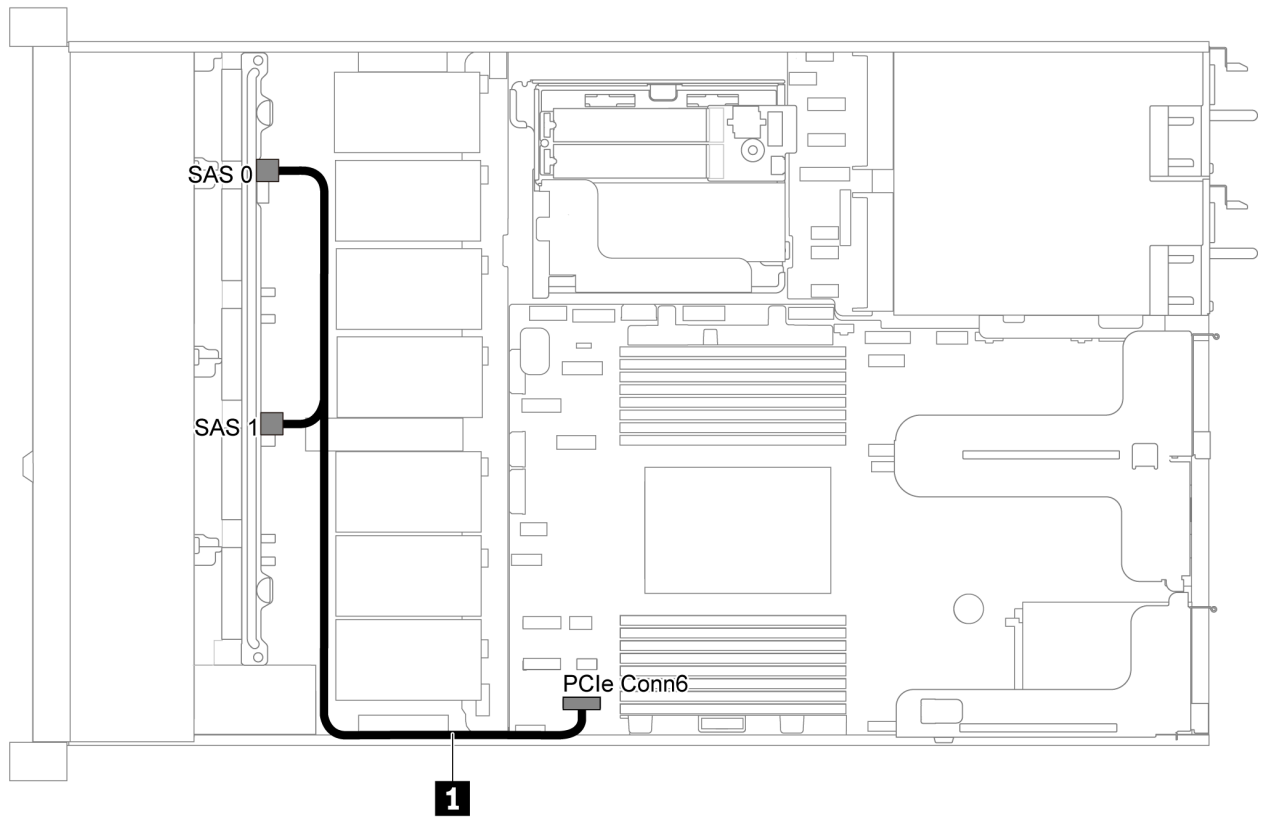


Figura 33. Disposición de los cables de modelo de servidor de ocho unidades SATA de 2,5 pulgadas

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema

Ocho unidades de 2,5 pulgadas SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i

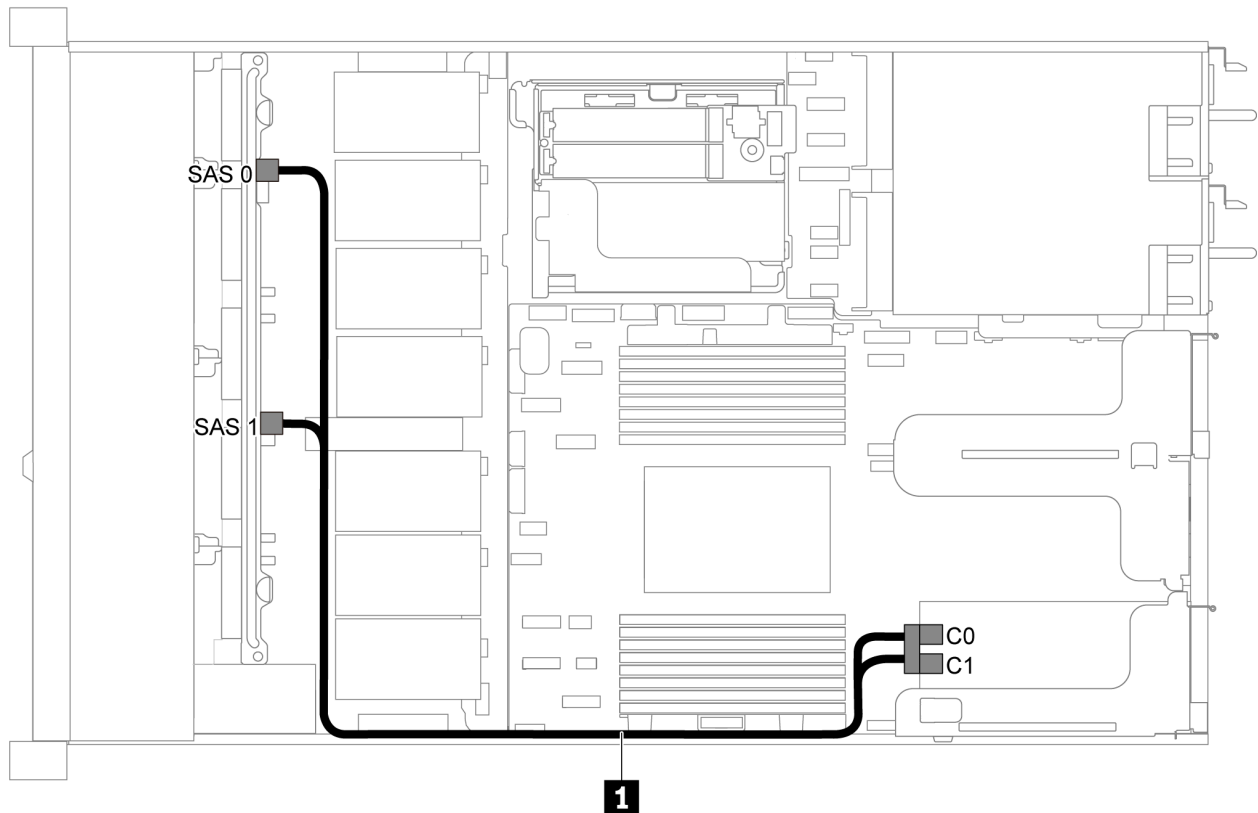


Figura 34. Disposición de los cables para el modelo de servidor con ocho unidades de 2,5 pulgadas SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 8i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0

Ocho bahías de unidad SATA de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

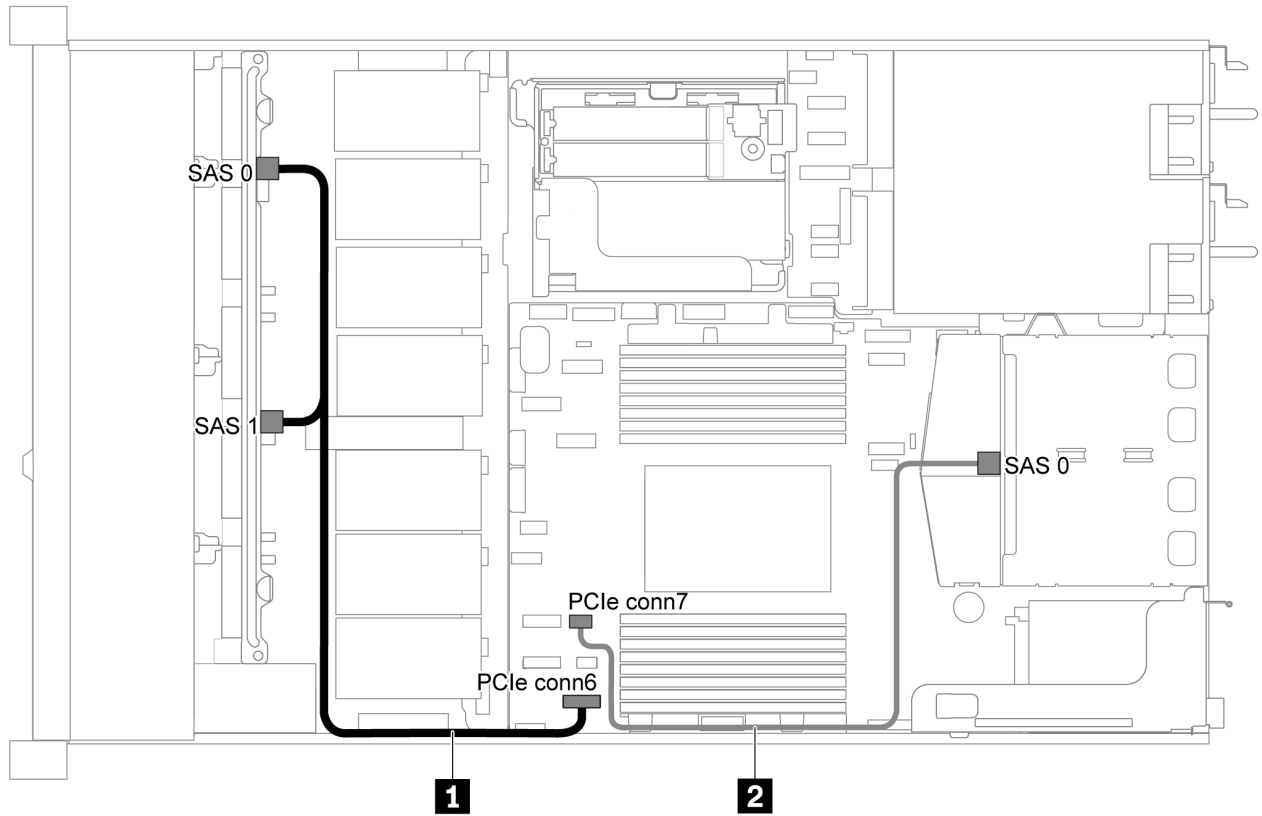


Figura 35. Distribución de cables para el modelo de servidor con ocho unidades SATA de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
2 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	Conector PCIe 7 en la placa del sistema

Ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y dos adaptadores RAID/HBA 8i

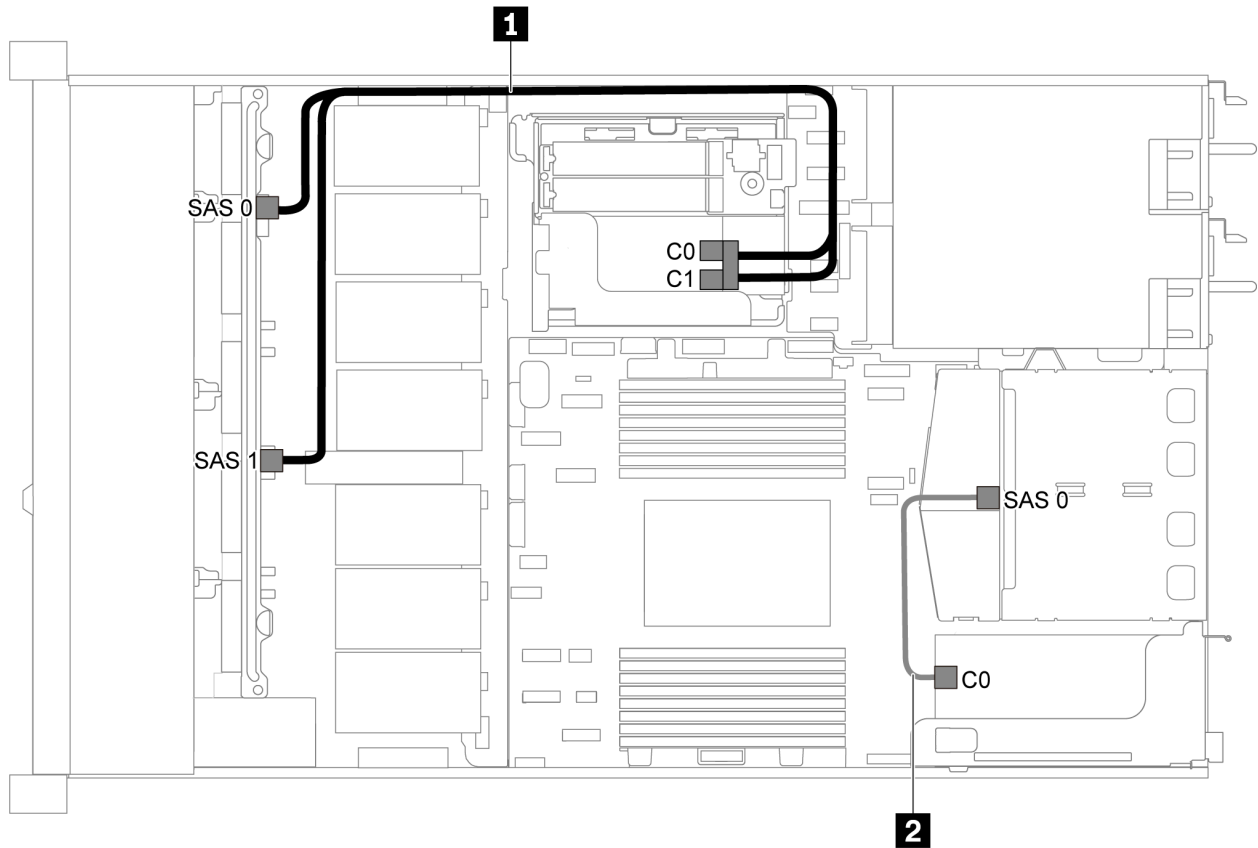


Figura 36. Disposición de los cables para el modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, el conjunto de unidad posterior SAS/SATA y dos adaptadores RAID/HBA 8i

Notas:

- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

Para el cable 1: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit**

Para el cable 2: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
2 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	Conectores C0 en el adaptador RAID/HBA

Ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i

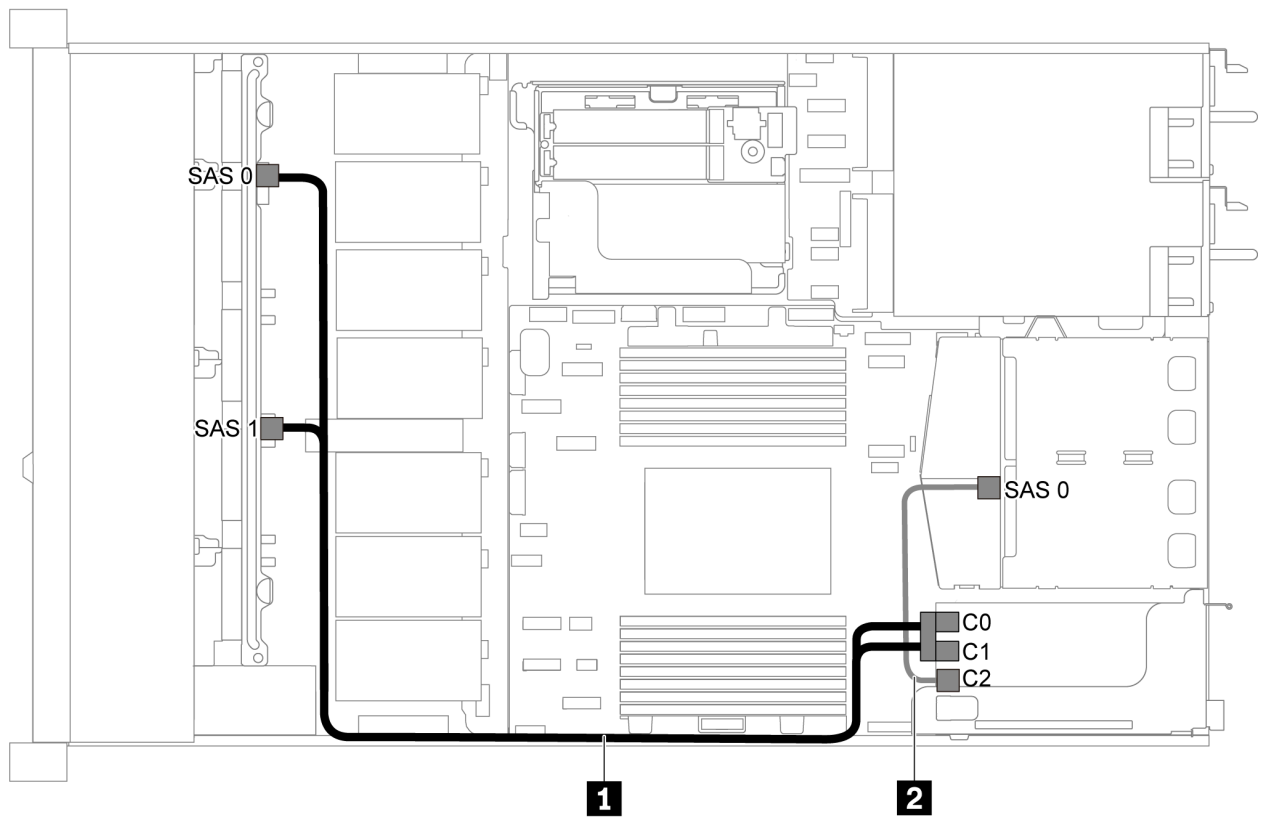


Figura 37. Disposición de los cables para el modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, el conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

Para el cable 1: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit**

Para el cable 2: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
2 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Ocho bahías de unidad SATA de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior NVMe

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

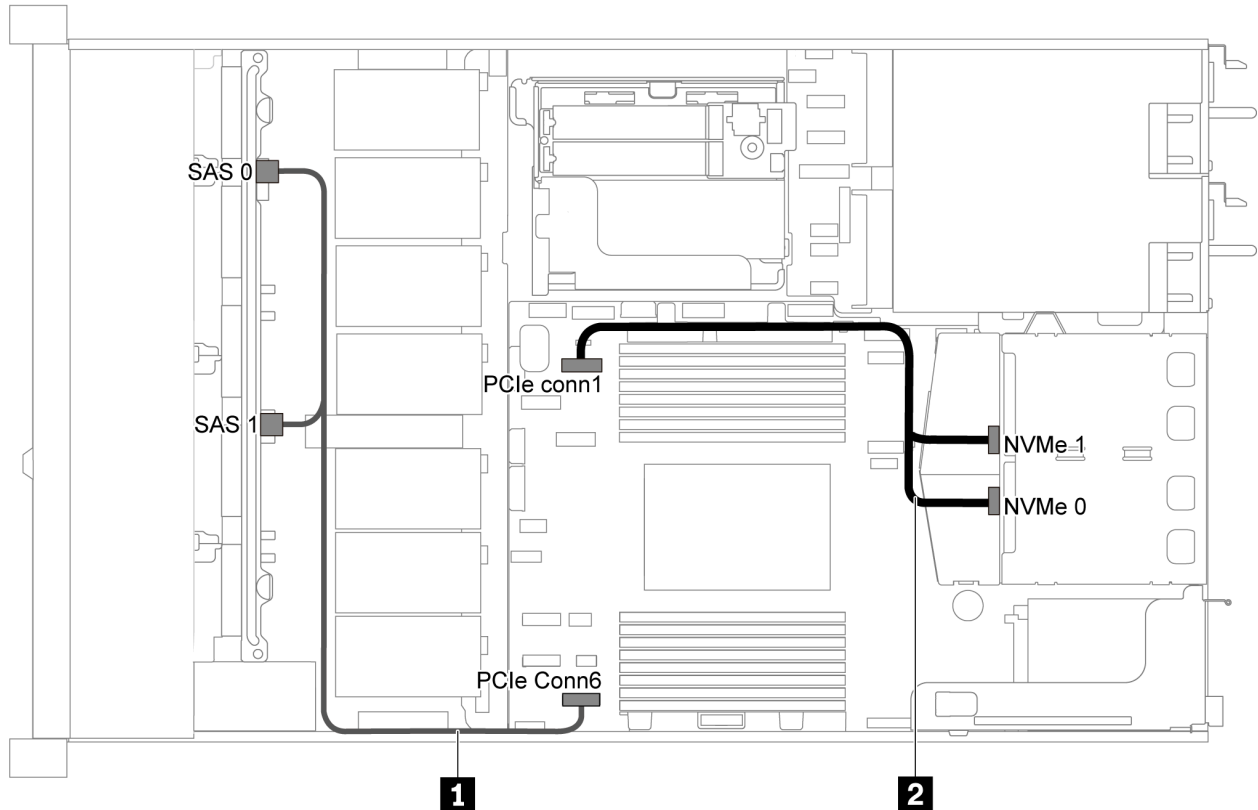


Figura 38. Distribución de cables para el modelo de servidor con ocho unidades SATA de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad posterior NVMe

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 1 en la placa del sistema

Ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 8i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

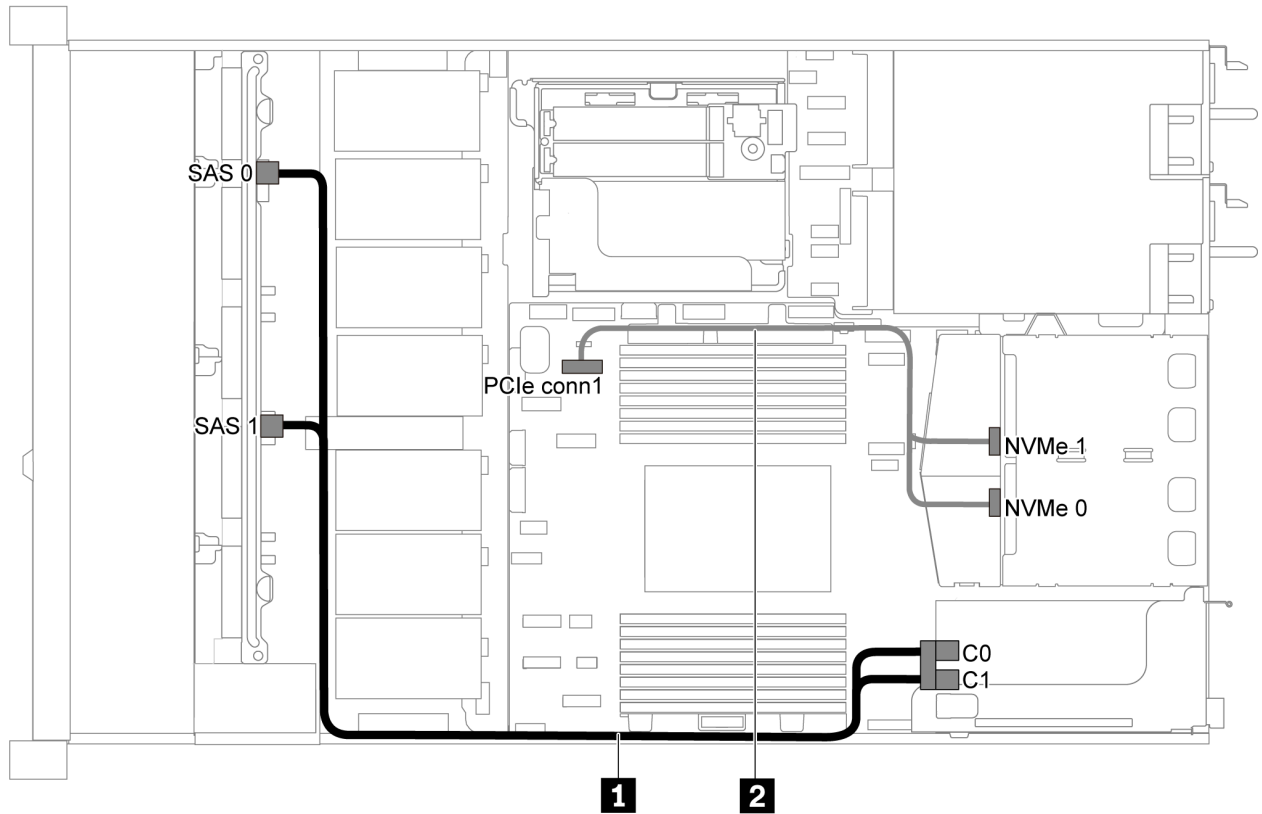


Figura 39. Disposición de los cables para el modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 8i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 1 en la placa del sistema

Modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas

Utilice esta sección para comprender los conectores en la placa posterior y la disposición de los cables interna del modelo de servidor de seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas.

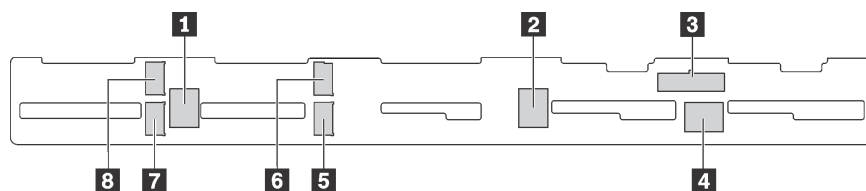


Figura 40. Conectores de la placa posterior para seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 Conector SAS 2 | 2 Conector SAS 1 | 3 Conector de alimentación | 4 Conector SAS 0 |
| 5 Conector NVMe 1 | 6 Conector NVMe 0 | 7 Conector NVMe 3 | 8 Conector NVMe 2 |

Notas:

- Las unidades NVMe solo se admiten en las bahías de unidad 6-9.

Para conexión del cable de alimentación, consulte [“Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral”](#) en la página 31.

Consulte la siguiente disposición de los cables para las distintas configuraciones:

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA No se admiten unidades SAS.

- “Seis unidades SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas” en la página 51
- “Seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 53
- “Seis unidades SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad SAS/SATA posterior” en la página 54
- “Seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 55
- “Seis unidades SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad NVMe posterior” en la página 56
- “Seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 57

Seis unidades SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA No se admiten unidades SAS.

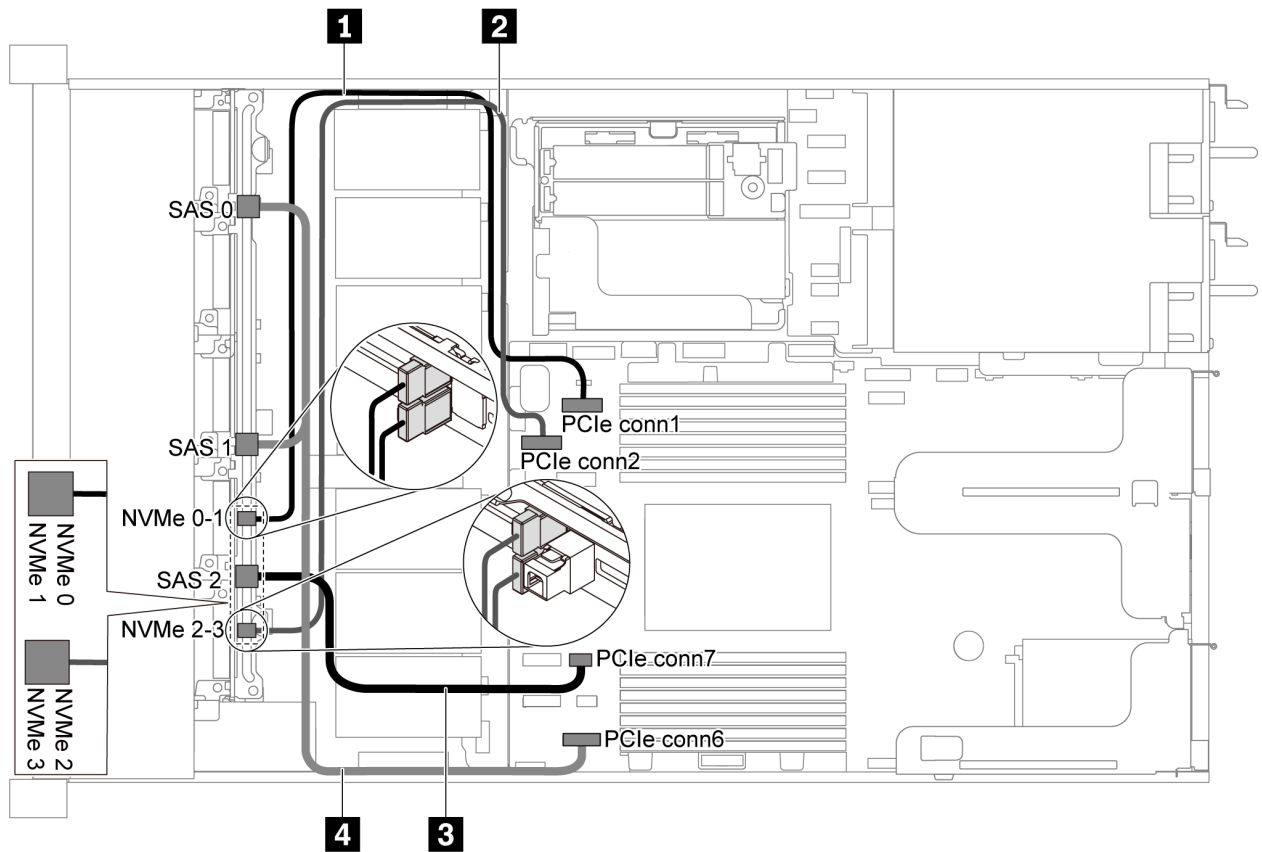


Figura 41. Disposición de los cables de modelo de servidor con seis unidades SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 2 y NVMe 3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS 2 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema
4 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema

Seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y un adaptador RAID/HBA 16i

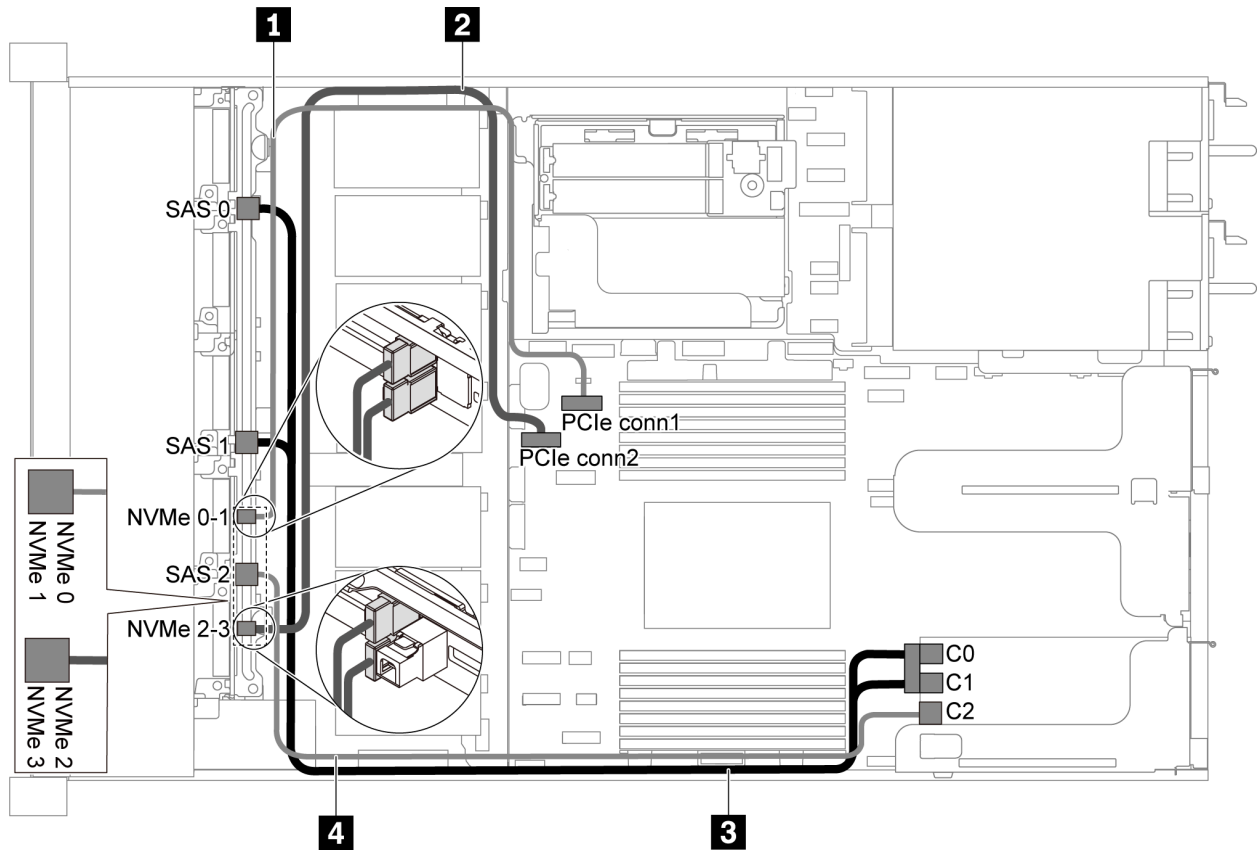


Figura 42. Disposición de los cables para el modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 Front 6x2.5" SAS/SATA + 4x2.5" AnyBay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 2 y NVMe 3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
3 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
4 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS 2 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Seis unidades SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad SAS/SATA posterior

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

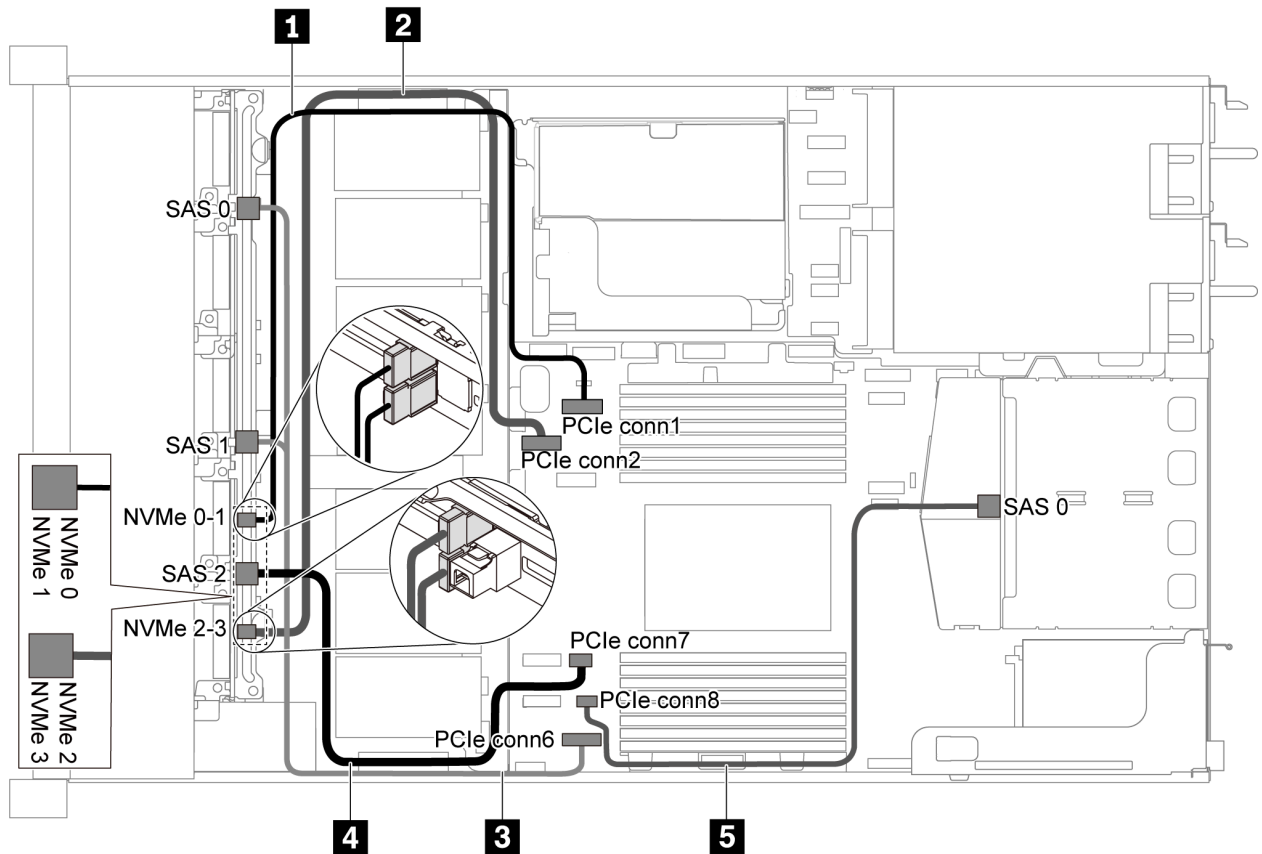


Figura 43. Disposición de los cables de modelo de servidor con seis unidades SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad SAS/SATA posterior

Nota: La unidad M.2 no se admite para esta configuración.

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 2 y NVMe 3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
4 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS 2 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema
5 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	Conector PCIe 8 en la placa del sistema

Seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

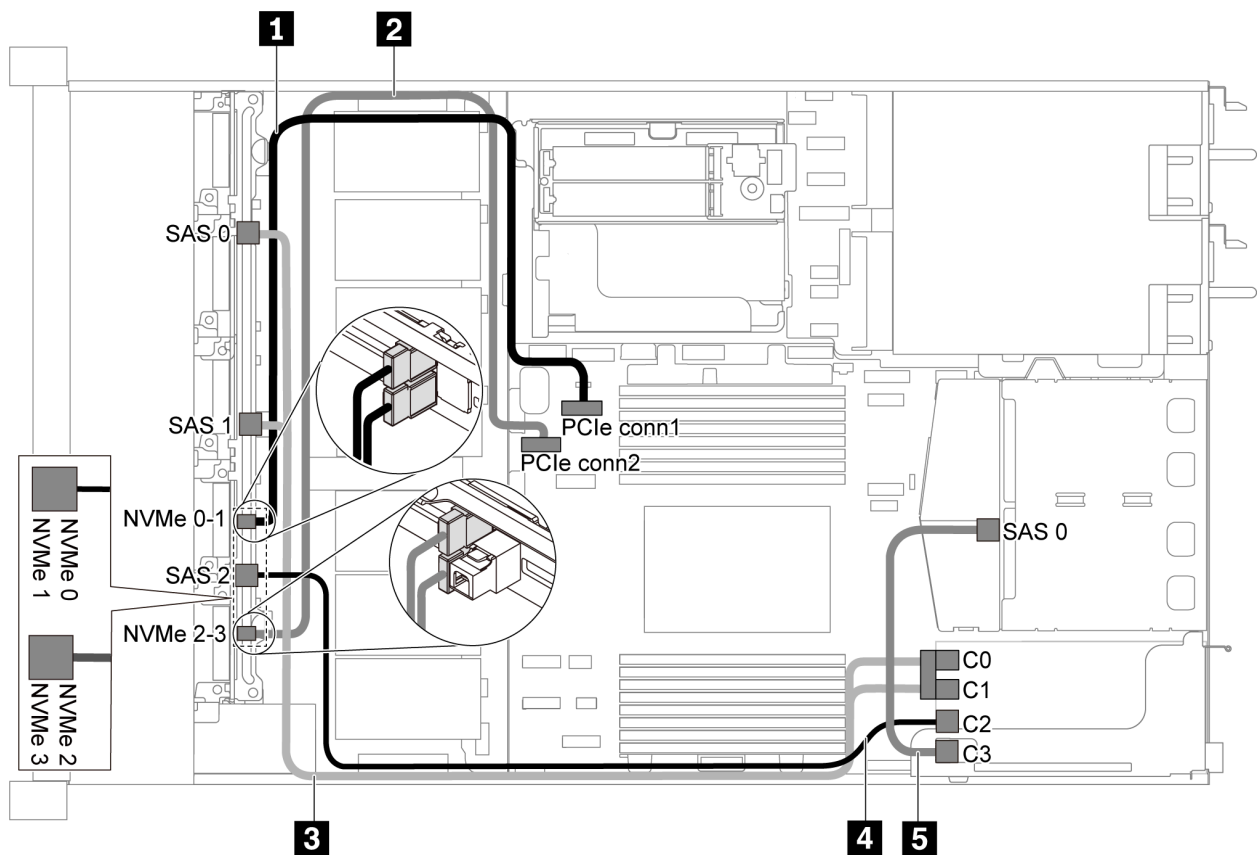


Figura 44. Disposición de los cables para el modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.

- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

Para el cable 3: **ThinkSystem SR635 Front 6x2.5" SAS/SATA + 4x2.5" AnyBay X40 RAID Cable Kit**

Para los cables 4 y 5: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 2 y NVMe 3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
4 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS 2 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
5 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C3 • Gen 4: C1

Seis unidades SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad NVMe posterior

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

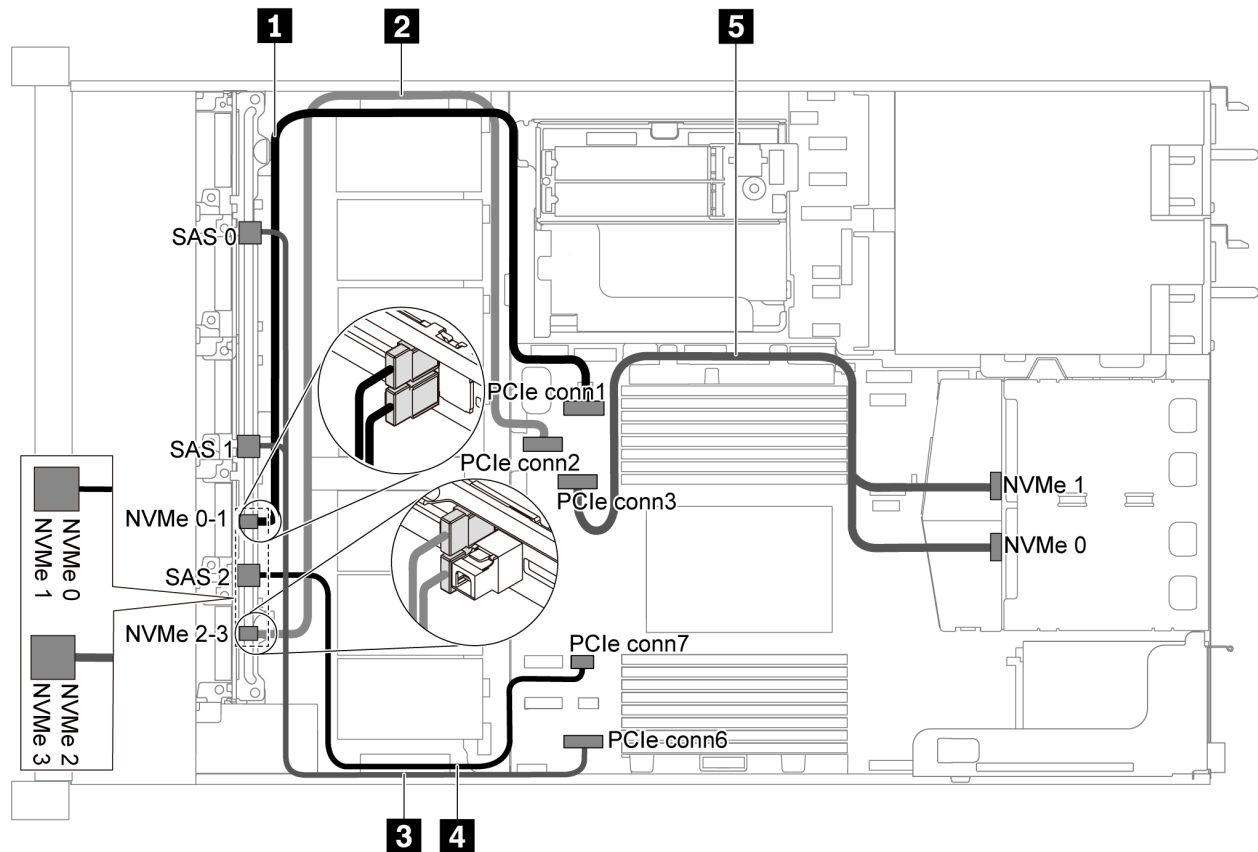


Figura 45. Disposición de los cables de modelo de servidor con seis unidades SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad NVMe posterior

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 2 y NVMe 3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
4 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS 2 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 3 en la placa del sistema

Seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

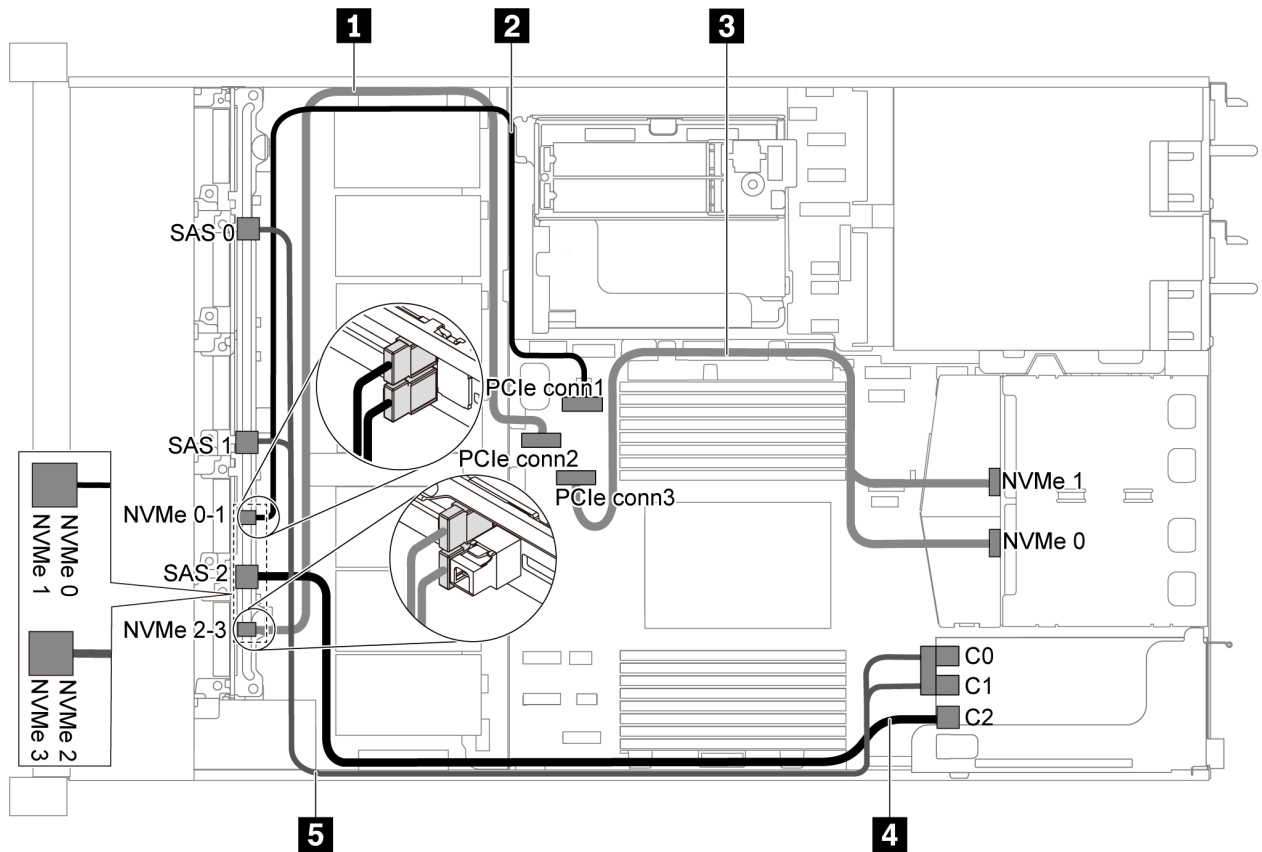


Figura 46. Disposición de los cables para el modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 Front 6x2.5" SAS/SATA + 4x2.5" AnyBay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 2 y NVMe 3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 3 en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
4 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS 2 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
5 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS 0 y SAS 1 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0

Modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas

Utilice esta sección para comprender los conectores en la placa posterior y la disposición de los cables interna del modelo de servidor de diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas.

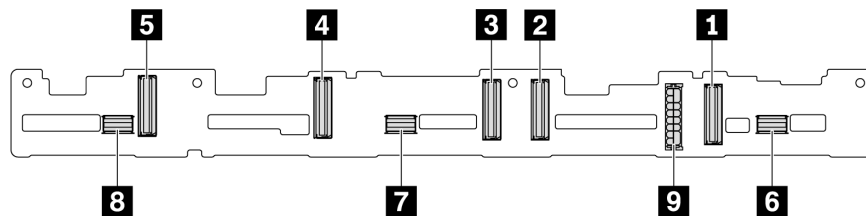


Figura 47. Conectores de la placa posterior para diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas

- 1** Conector NVMe 0-1 **2** Conector NVMe 2-3 **3** Conector NVMe 4-5 **4** Conector NVMe 6-7
- 5** Conector NVMe 8-9 **6** SAS/SATA 0-3 **7** SAS/SATA 4-7 **8** SAS/SATA 8-9
- 9** Conector de alimentación

Para conexión del cable de alimentación, consulte [“Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral” en la página 31](#).

Consulte la siguiente disposición de los cables para las distintas configuraciones:

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA/NVMe están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA/NVMe. No se admiten unidades SAS.

- [“Diez unidades SATA/NVMe de 2,5 pulgadas” en la página 60](#)
- [“Diez unidades de 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 61](#)
- [“Diez bahías de unidad SATA/NVMe de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA” en la página 62](#)
- [“Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de la unidad SAS/SATA posterior y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 64](#)
- [“Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 65](#)
- [“Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de la unidad SAS/SATA posterior, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 67](#)
- [“Diez unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de la unidad NVMe posterior y conjunto de la unidad central NVMe” en la página 69](#)
- [“Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de la unidad posterior NVMe, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 70](#)

- “Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i” en la página 72

Diez unidades SATA/NVMe de 2,5 pulgadas

Nota: Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA. No se admiten unidades SAS.

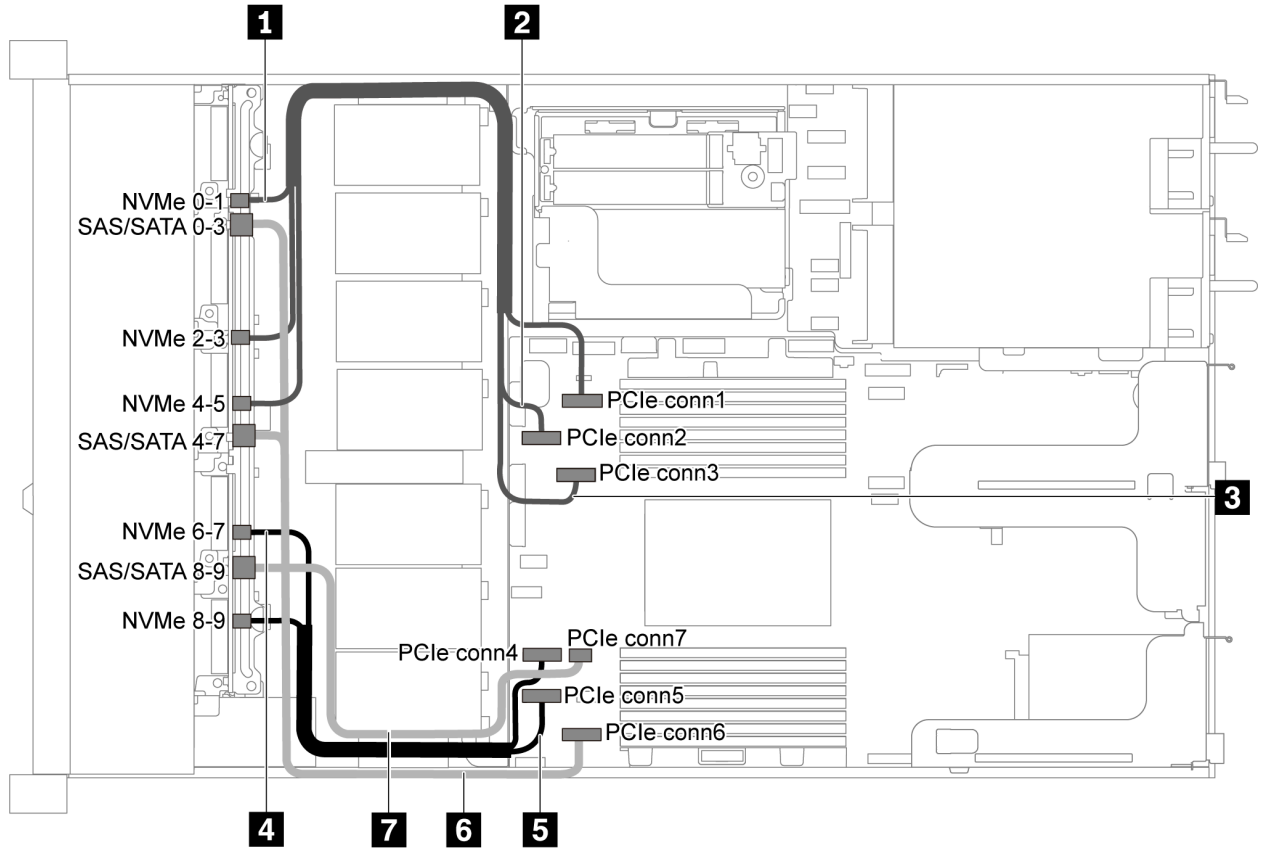


Figura 48. Disposición de los cables de modelo de servidor de diez unidades SATA/NVMe de 2,5 pulgadas

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
6 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y 4-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
7 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema

Diez unidades de 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

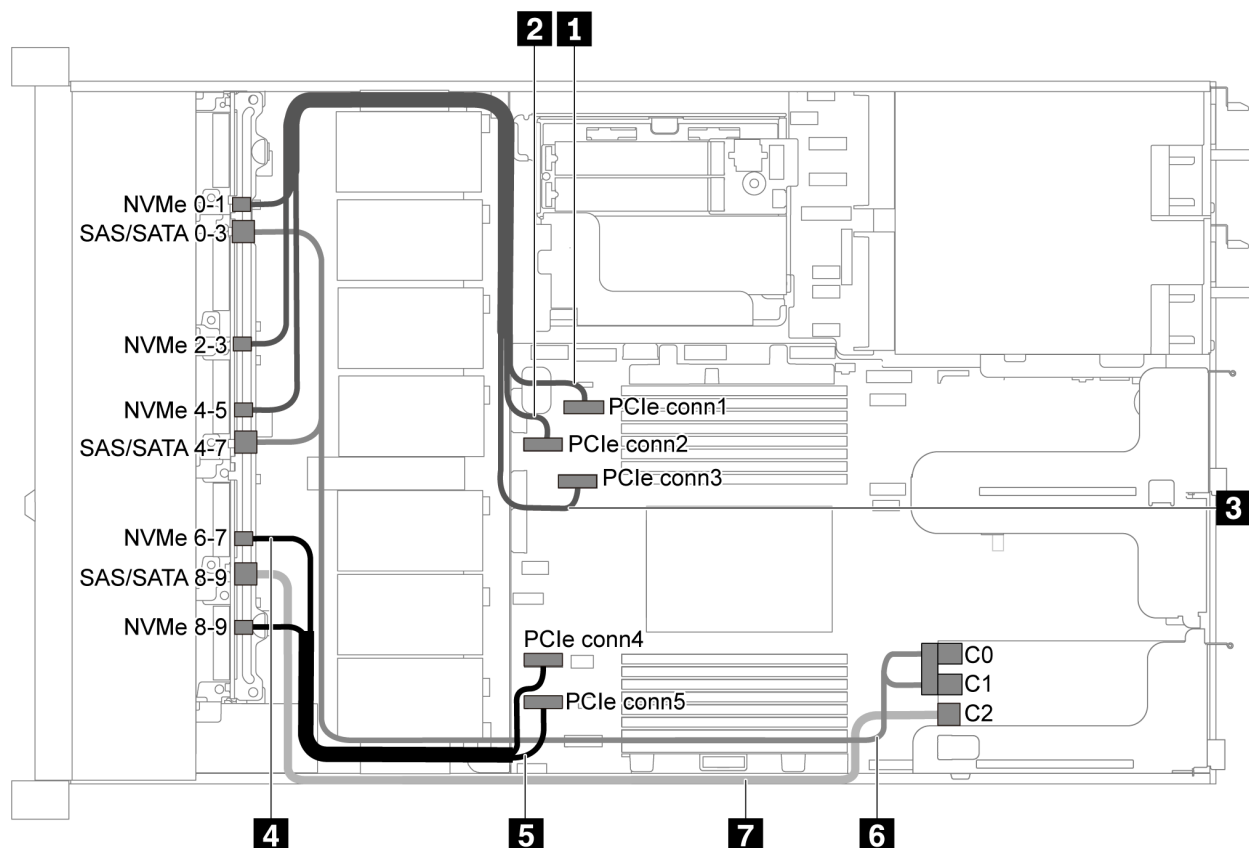


Figura 49. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema
6 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y SAS/SATA 4-7 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
7 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Diez bahías de unidad SATA/NVMe de 2,5 pulgadas y un conjunto de unidad posterior SAS/SATA

Notas:

- Cuando las placas posteriores SAS/SATA están conectadas a conectores PCIe en la placa del sistema, solo se admiten unidades SATA No se admiten unidades SAS.
- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

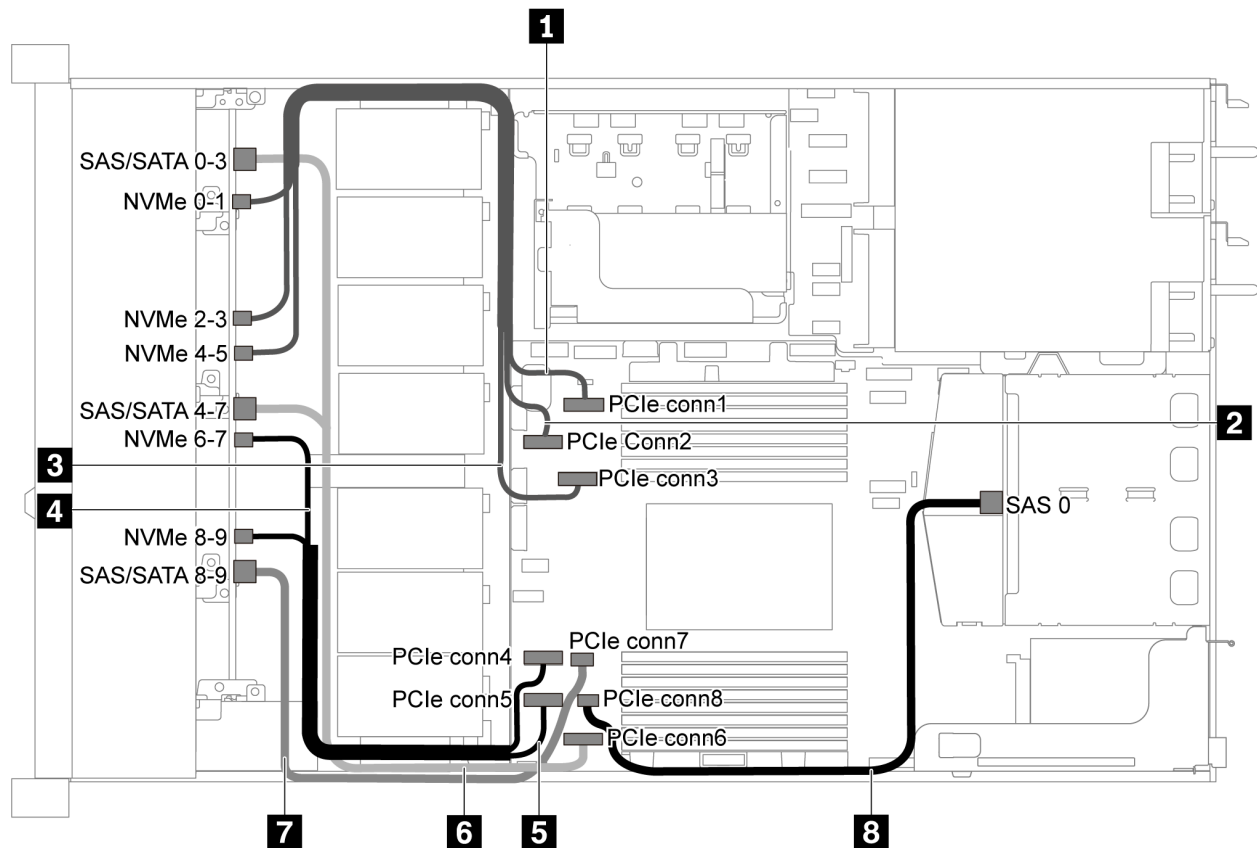


Figura 50. Distribución de cables para el modelo de servidor con diez unidades SATA/NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad posterior SAS/SATA

Nota: La unidad M.2 no se admite para esta configuración.

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema
6 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y 4-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 6 en la placa del sistema
7 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 7 en la placa del sistema
8 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	Conector PCIe 8 en la placa del sistema

Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de la unidad SAS/SATA posterior y un adaptador RAID/HBA 16i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

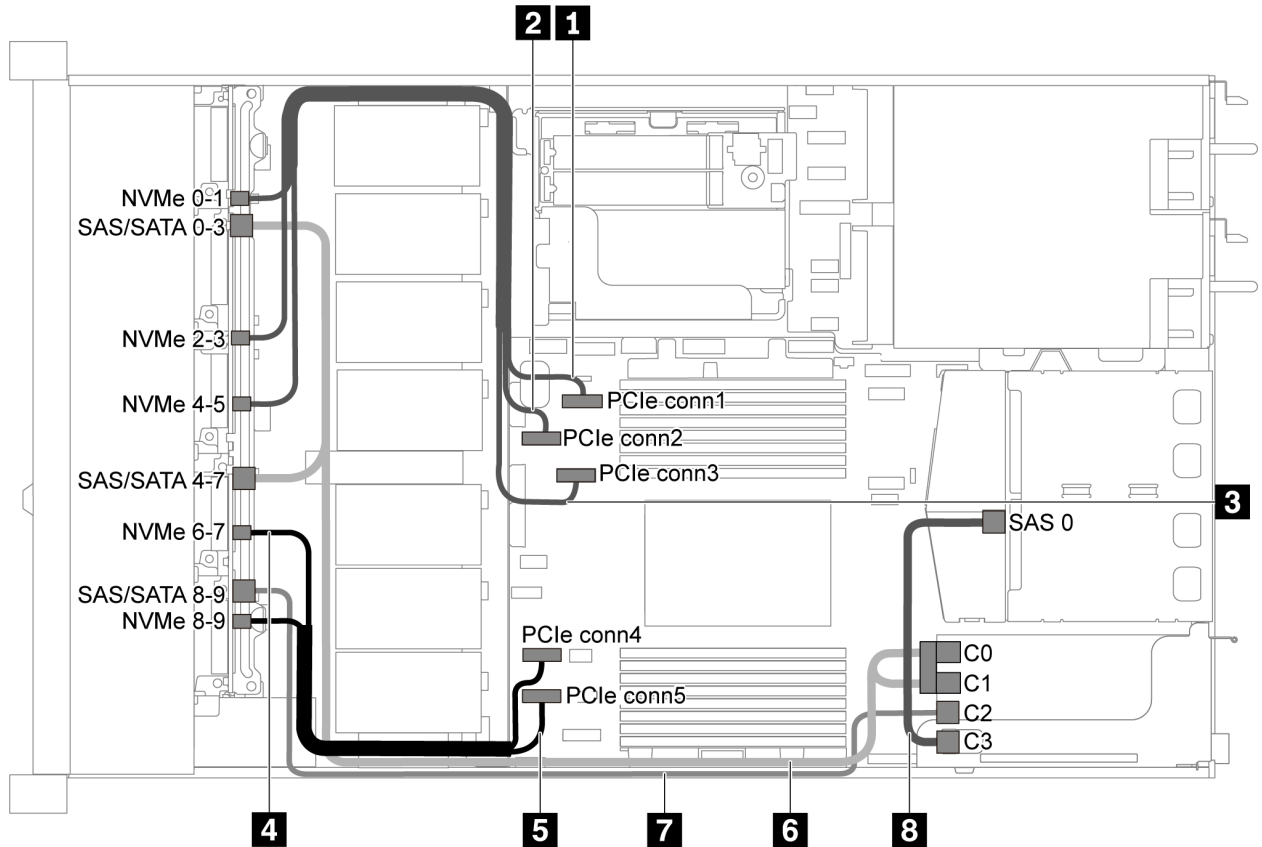


Figura 51. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de unidad posterior SAS/SATA y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

Para el cable 6: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit**

Para los cables 7 y 8: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema
6 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y SAS/SATA 4-7 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
7 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
8 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS en la placa posterior trasera	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C3 • Gen 4: C1

Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Nota: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior está instalada. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior puede no estar disponible en el servidor.

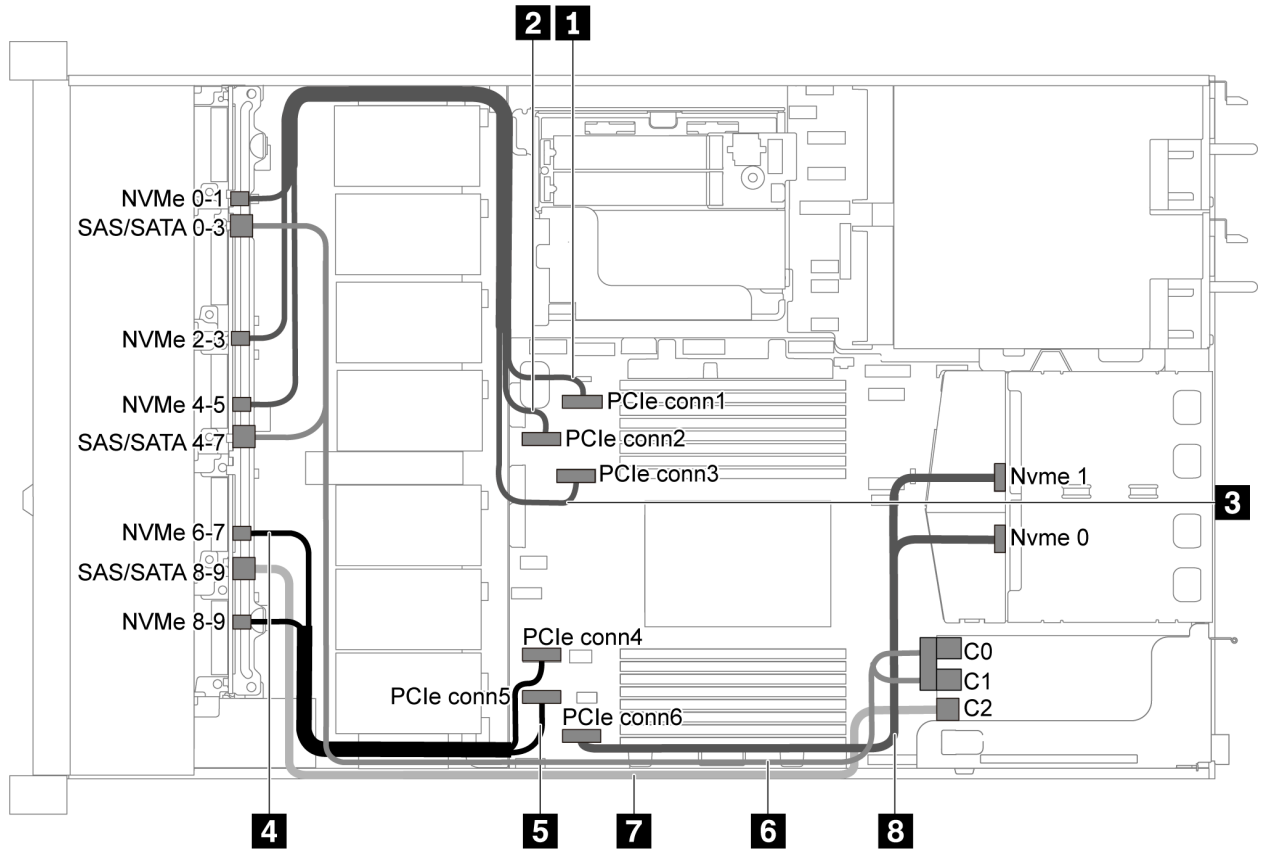


Figura 52. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad posterior NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- Los adaptadores RAID/HBA solo se puede instalar en las ranuras de PCIe 1 o en el conjunto de expansión interno.
- Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema

Cable	Desde	Hasta
6 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y SAS/SATA 4-7 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
7 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
8 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe en la placa posterior trasera	Conector PCIe 6 en la placa del sistema

Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de la unidad SAS/SATA posterior, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y un conjunto de unidad central NVMe están instalados. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y el conjunto de unidad central NVMe pueden no estar disponibles en el servidor.
- Las siguientes dos ilustraciones son para la misma configuración.

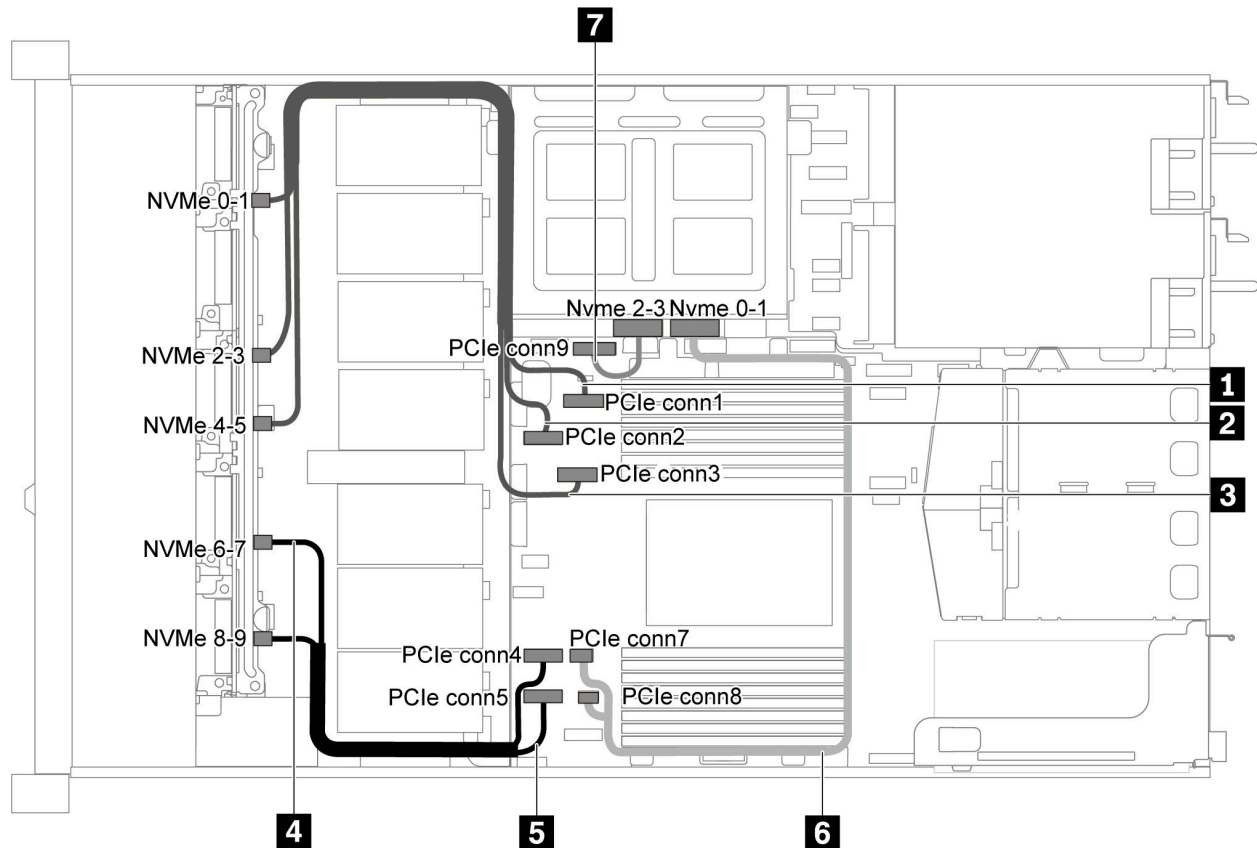


Figura 53. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i-1

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema
6 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior central	Conector PCIe 7 y conector PCIe 8 en la placa del sistema
7 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior central	Conector PCIe 9 en la placa del sistema

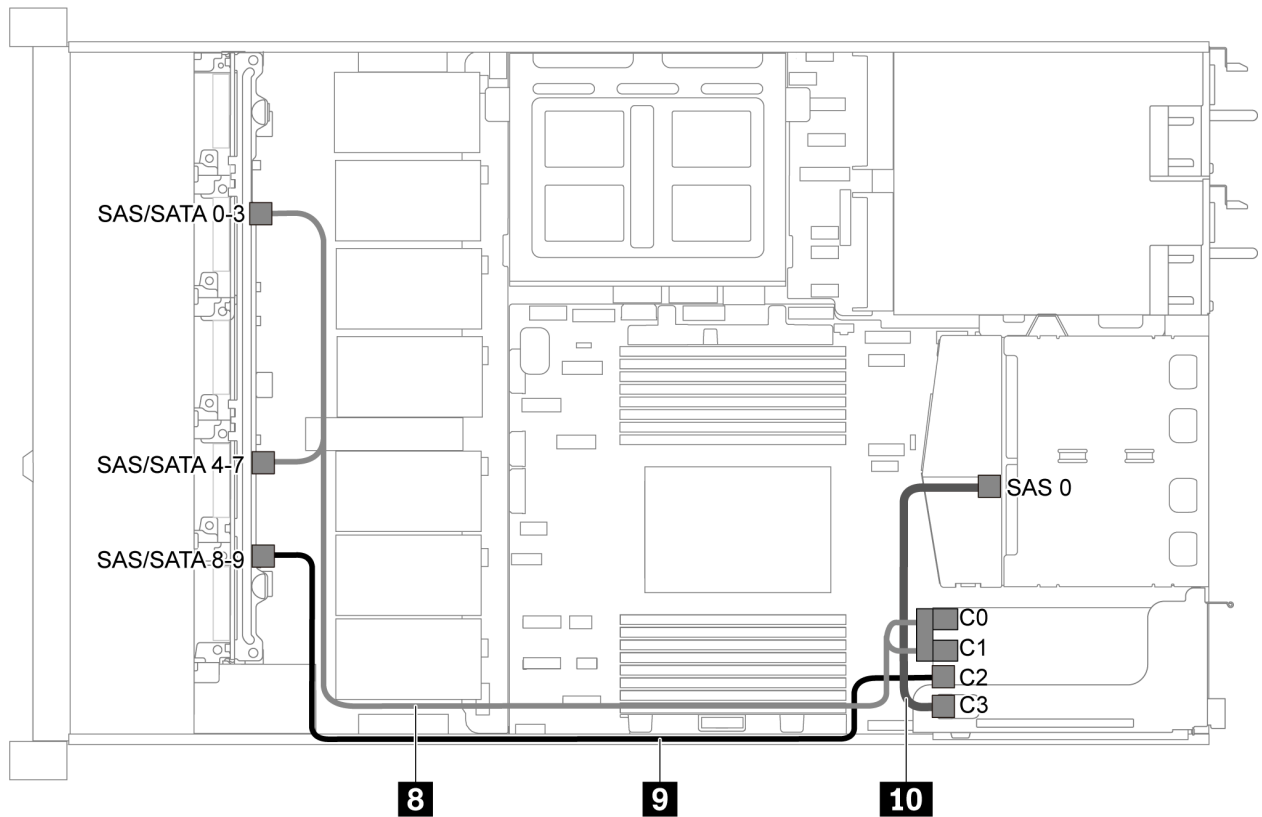


Figura 54. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i-2

Nota: Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

Para el cable 8: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit**

Para los cables 9 y 10: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cable	Desde	Hasta
8 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y SAS/SATA 4-7 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
9 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
10 Cable de señal SAS de la placa posterior trasera	Conector SAS 0 en la placa posterior intermedia	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C3 • Gen 4: C1

Diez unidades NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de la unidad NVMe posterior y conjunto de la unidad central NVMe

Notas: La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y un conjunto de unidad central NVMe están instalados. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y el conjunto de unidad central NVMe pueden no estar disponibles en el servidor. Para las siguientes configuraciones sin el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior o el conjunto de la unidad intermedia NVMe, también puede consultar la ilustración y la tabla para la disposición de los cables.

- Diez unidades NVMe de 2,5 pulgadas: Conecte el cable **1** y el cable **2**
- Diez unidades NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad NVMe posterior: conecte el cable **1**, el cable **2** y el cable **5**
- Diez unidades NVMe de 2,5 pulgadas y conjunto de unidad NVMe central: conecte el cable **1**, el cable **2**, el cable **3** y el cable **4**

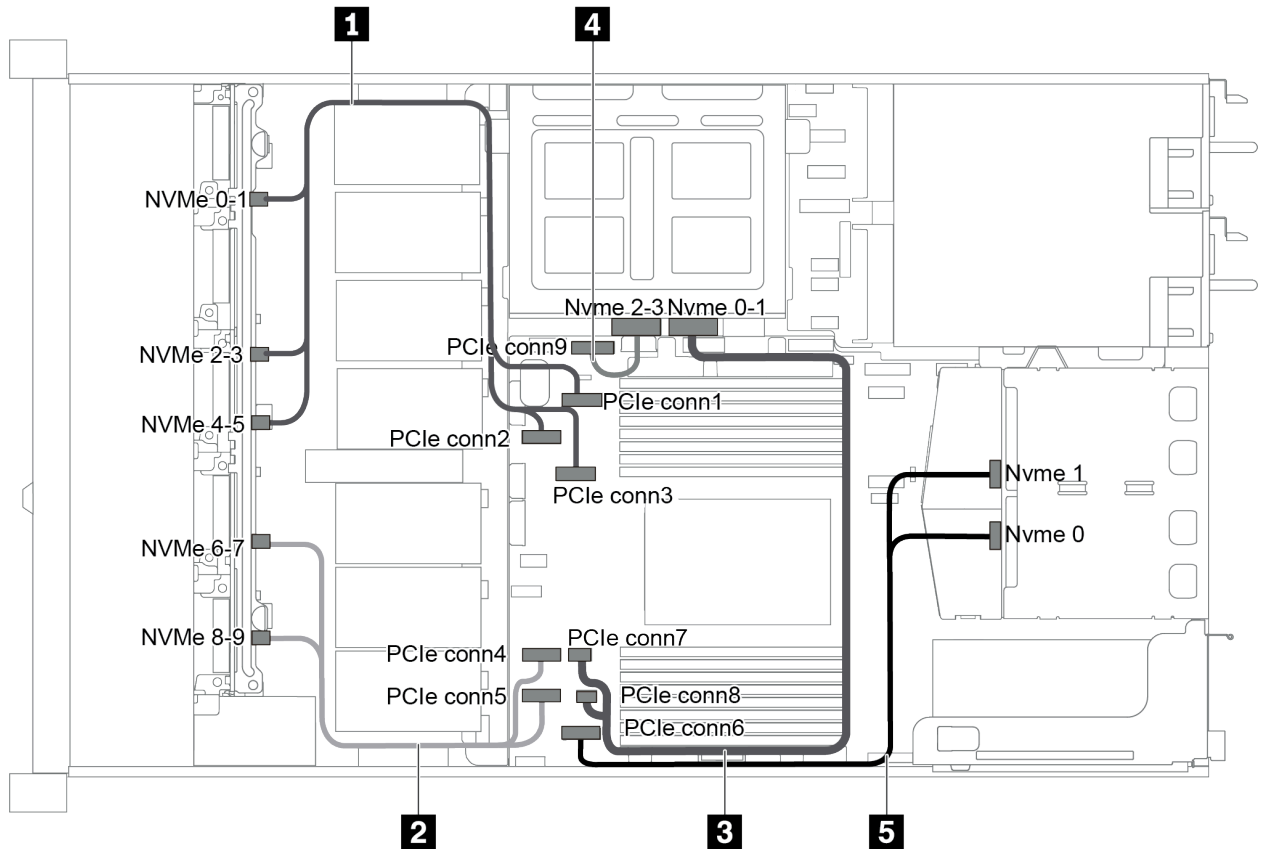


Figura 55. Disposición de los cables para modelo de servidor con diez unidades NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe y un conjunto de unidad central NVMe

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 0-1, NVMe 2-3 y NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1, conector PCIe 2 y conector PCIe 3 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conectores NVMe 6-7 y NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 y conector PCIe 5 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior central	Conector PCIe 7 y conector PCIe 8 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior central	Conector PCIe 9 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior trasera	Conector PCIe 6 en la placa del sistema

Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, el conjunto de la unidad posterior NVMe, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y un conjunto de unidad central NVMe están instalados. Según el modelo, el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y el conjunto de unidad central NVMe pueden no estar disponibles en el servidor.

- Las siguientes dos ilustraciones son para la misma configuración.

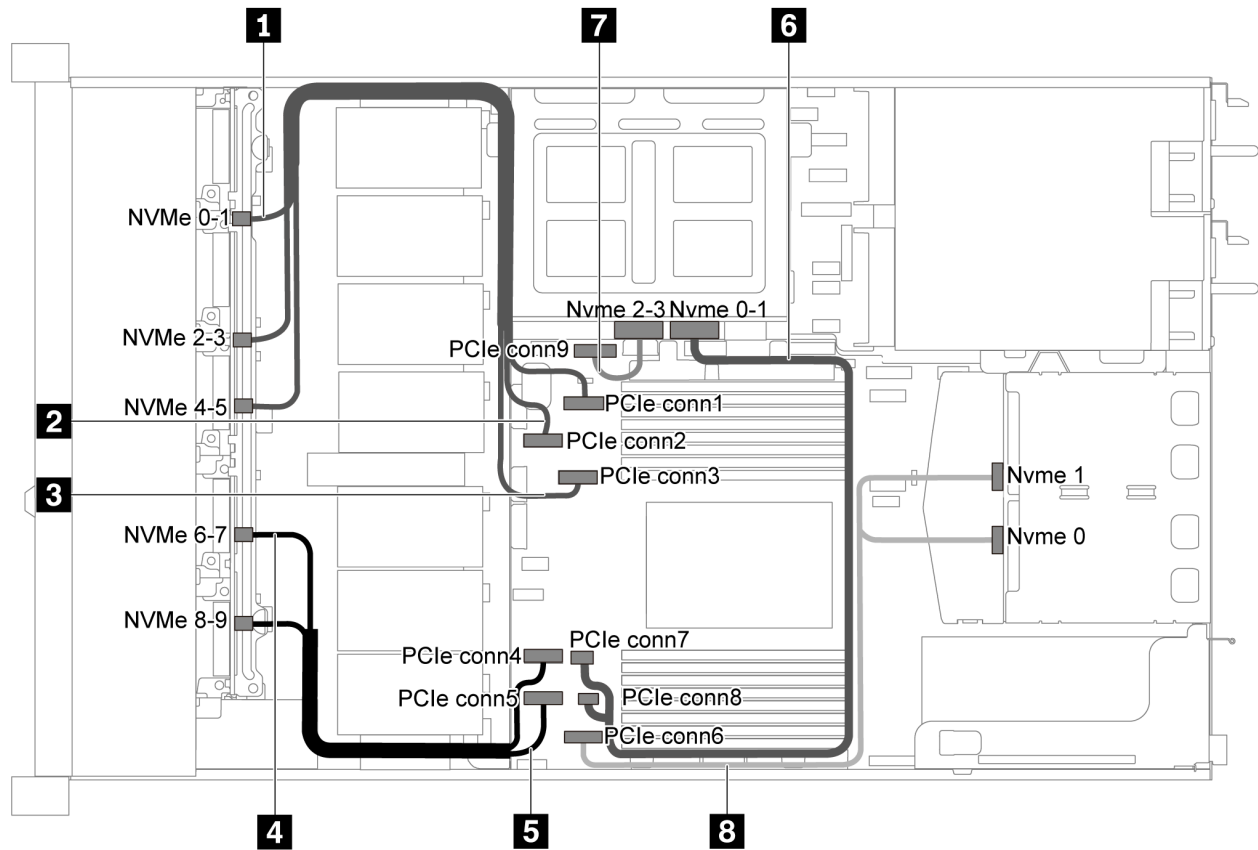


Figura 56. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior NVMe, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i-1

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema
6 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior central	Conector PCIe 7 y conector PCIe 8 en la placa del sistema
7 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior central	Conector PCIe 9 en la placa del sistema
8 Cable de señal NVMe de la placa posterior trasera	Conectores NVMe 0 y NVMe 1 en la placa posterior trasera	Conector PCIe 6 en la placa del sistema

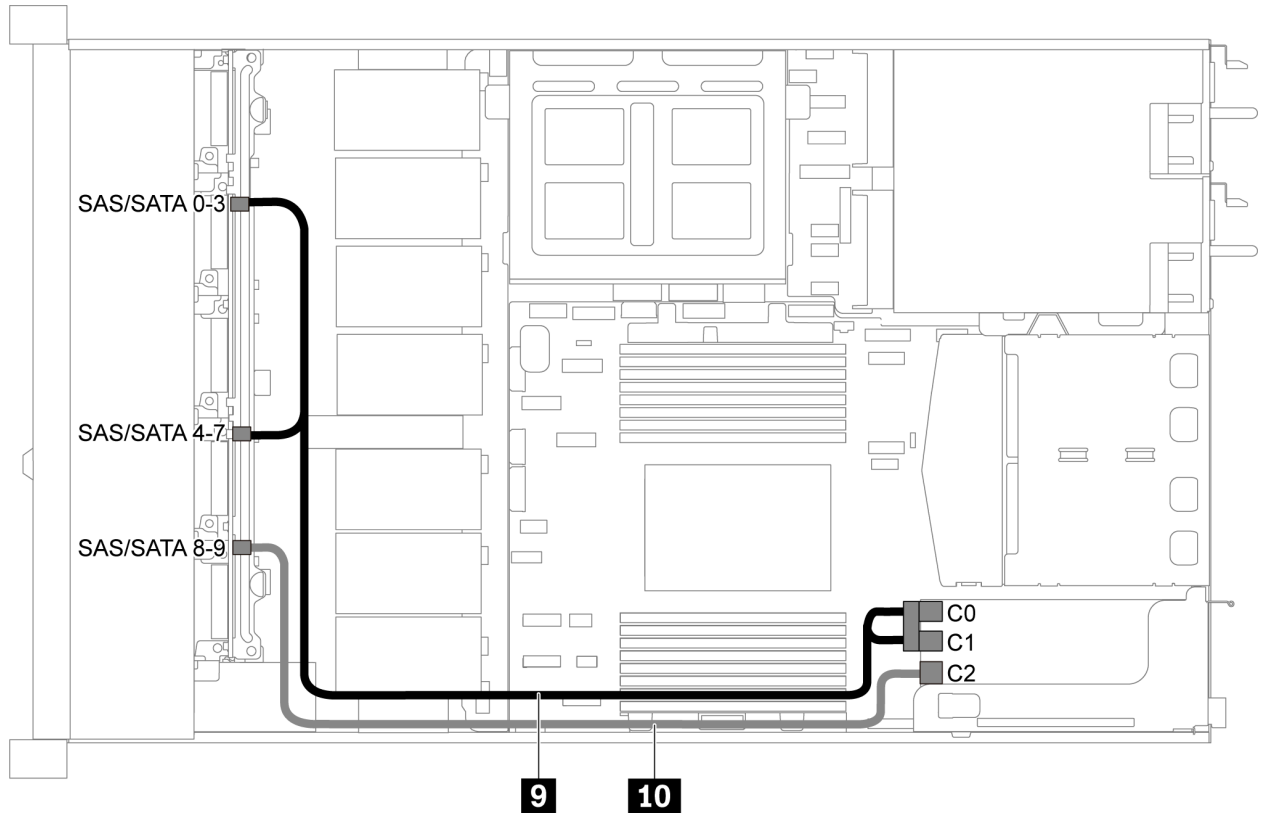


Figura 57. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad posterior SAS/SATA, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i-2

Nota: Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
9 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y SAS/SATA 4-7 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
10 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, un conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i

Notas:

- La ilustración de Disposición de los cables se basa en el escenario de que el conjunto de unidad central NVMe está instalado. Según el modelo, el conjunto de unidad central NVMe puede no estar disponible en el servidor.

- Las siguientes dos ilustraciones son para la misma configuración.

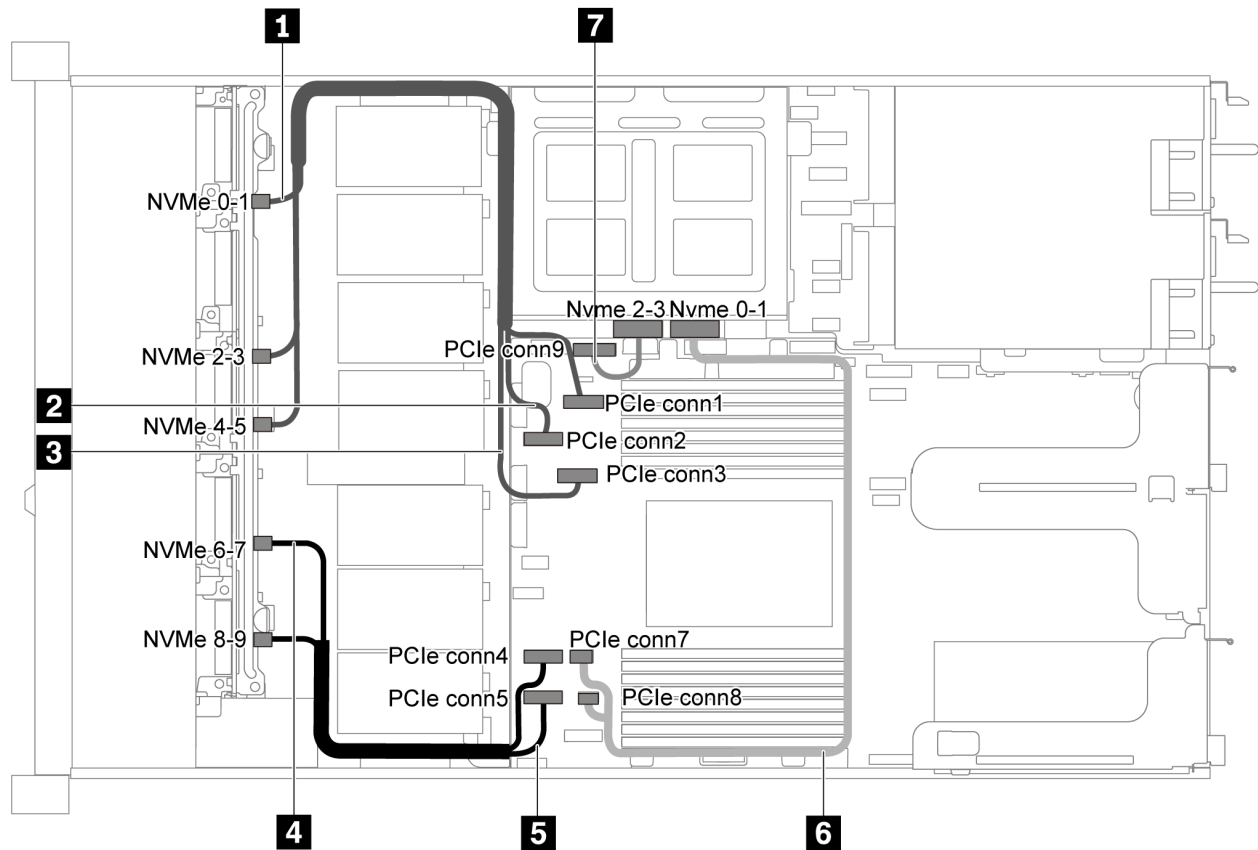


Figura 58. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i-1

Cable	Desde	Hasta
1 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 1 en la placa del sistema
2 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 2 en la placa del sistema
3 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 4-5 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 3 en la placa del sistema
4 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 6-7 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 4 en la placa del sistema
5 Cable de señal NVMe de la placa posterior frontal	Conector de NVMe 8-9 en la placa posterior frontal	Conector PCIe 5 en la placa del sistema
6 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 0-1 en la placa posterior central	Conector PCIe 7 en la placa del sistema
7 Cable de señal NVMe de la placa posterior central	Conector de NVMe 2-3 en la placa posterior central	Conector PCIe 9 en la placa del sistema

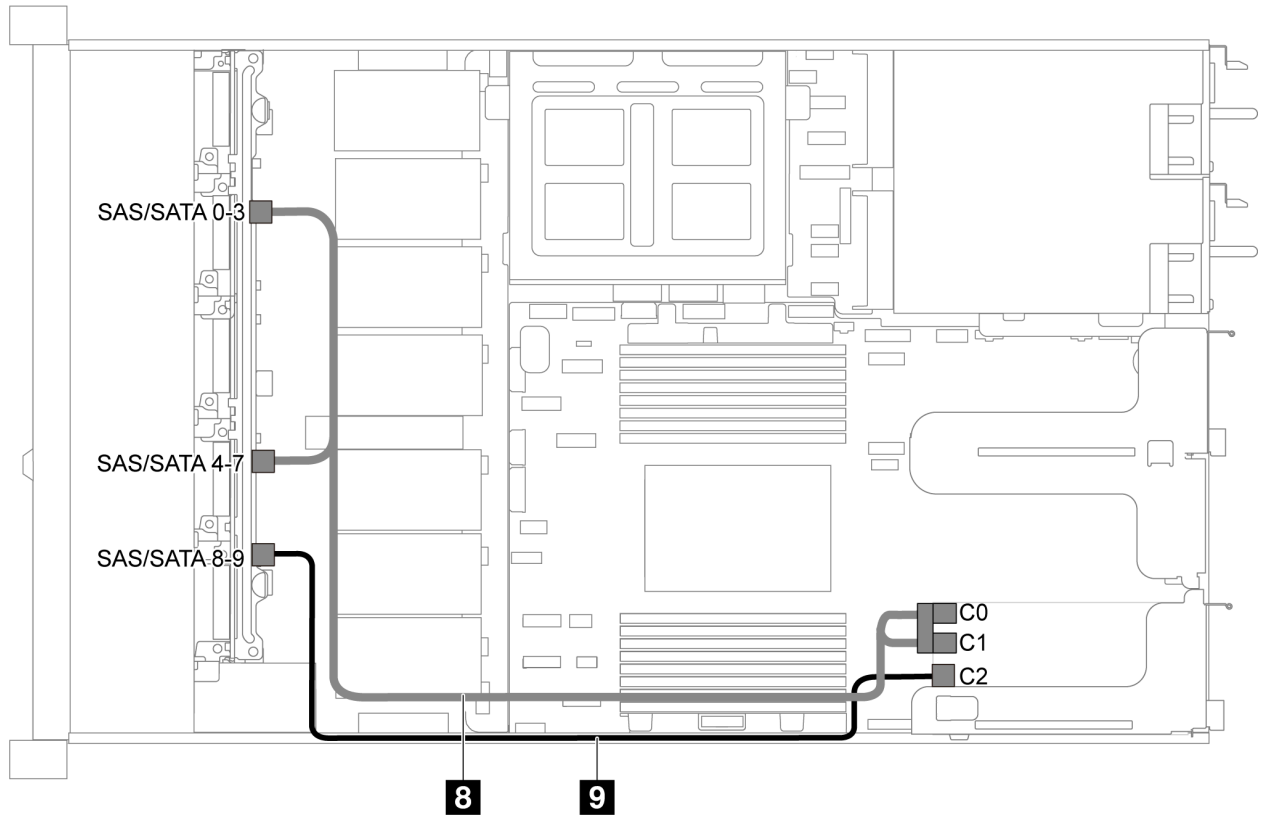


Figura 59. Disposición de los cables para el modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas, conjunto de unidad central NVMe y un adaptador RAID/HBA 16i-2

Nota: Cuando se instale un adaptador RAID/HBA Gen 4, asegúrese de utilizar el cable de Gen 4 correspondiente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cable	Desde	Hasta
8 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conectores SAS/SATA 0-3 y SAS/SATA 4-7 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
9 Cable de señal SAS de la placa posterior frontal	Conector SAS/SATA 8-9 en la placa posterior frontal	El adaptador RAID/HBA en la ranura de PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Disposición de los cables del módulo M.2

Utilice la sección para comprender la disposición de los cables para el módulo M.2.

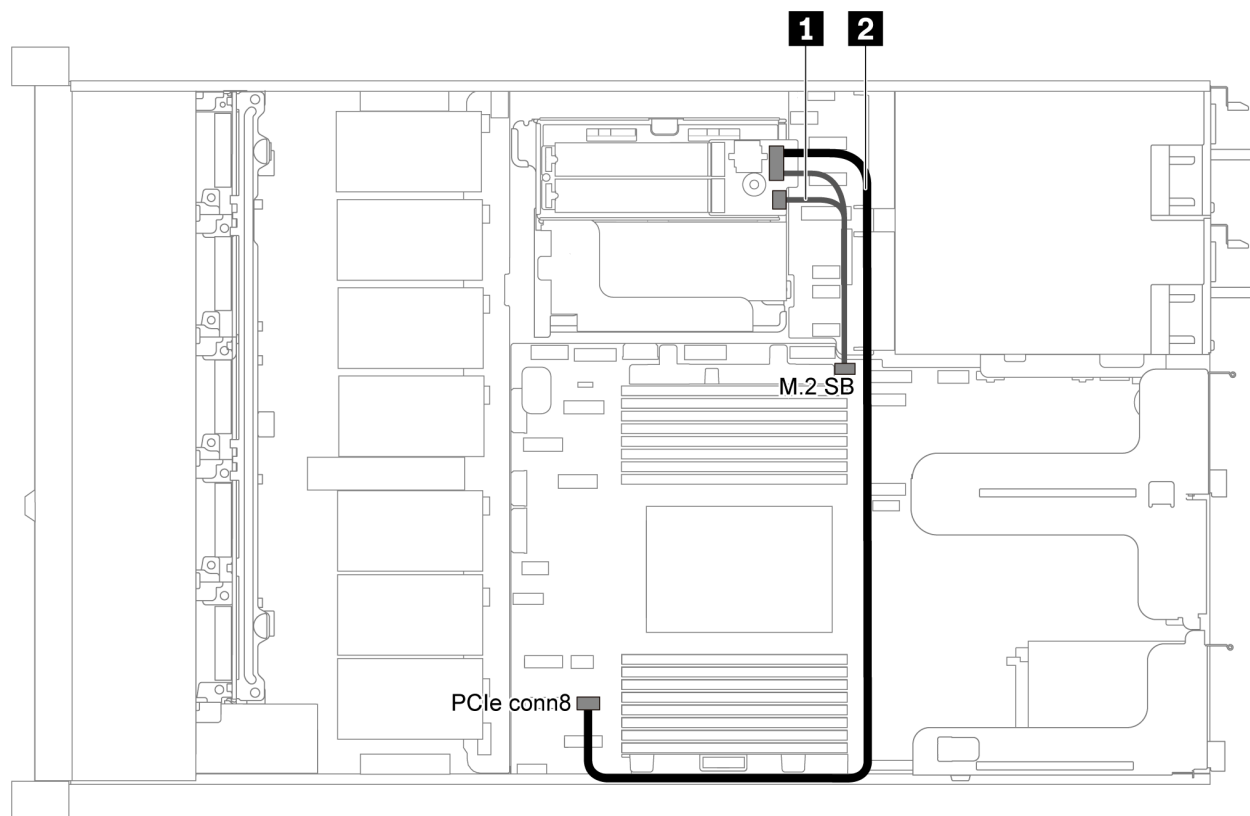


Figura 60. Disposición de los cables de modelo de servidor con módulo M.2

Cable	Desde	Hasta
1	Conectores de banda lateral M 2 en el módulo M.2	Conector de banda lateral M.2 en la placa del sistema
2	Conector de alimentación en el módulo M.2.	Conector PCIe 8 en la placa del sistema

Disposición de los cables del supercondensador

Use esta sección para comprender la disposición de cables del supercondensador.

Disposición de los cables de model de servidor dos supercondensadores

Nota: Para el modelo de servidor con bahías de unidad de 3,5 pulgadas, admite hasta dos módulos supercondensadores RAID.

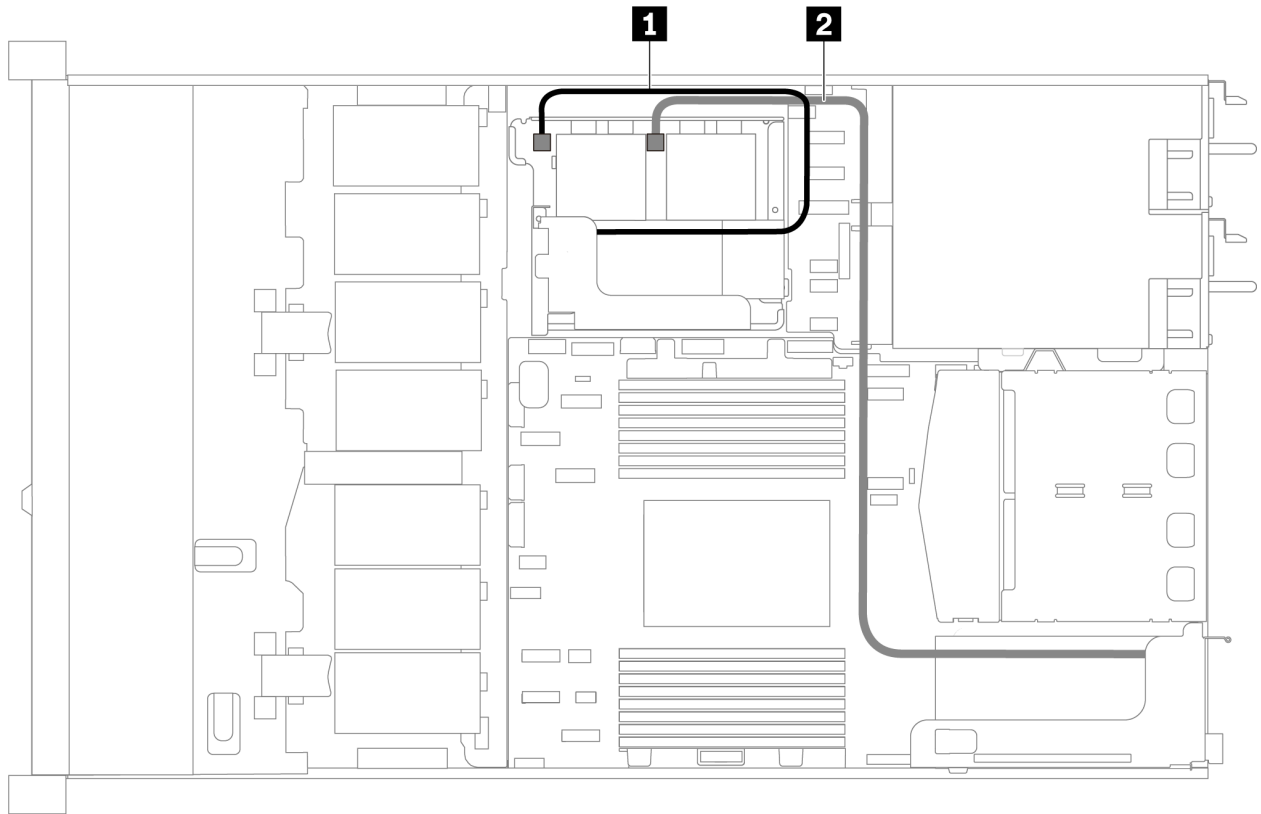


Figura 61. Disposición de los cables de model de servidor dos supercondensadores

Desde	Hasta
1 Conector de supercondensador	Conector de supercondensador en el adaptador RAID instalado en el kit de expansión interno
2 Conector de supercondensador	Conector de supercondensador en el adaptador RAID instalado en la ranura PCIe 1

Disposición de los cables de model de servidor tres supercondensadores

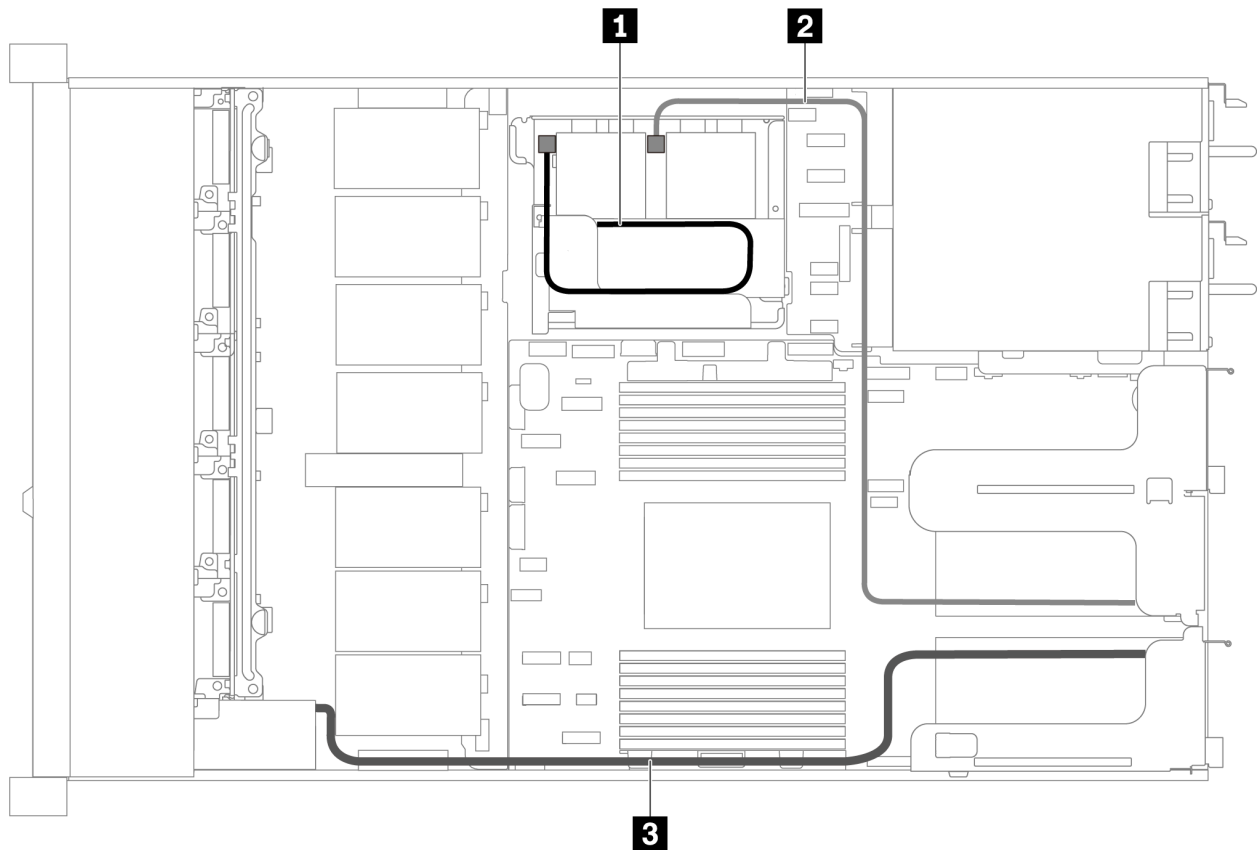


Figura 62. Disposición de los cables de model de servidor tres supercondensadores

Desde	Hasta
1 Conector de supercondensador	Conector de supercondensador en el adaptador RAID instalado en el kit de expansión interno
2 Conector de supercondensador	Conector de supercondensador en el adaptador RAID instalado en la ranura PCIe 2
3 Conector de supercondensador	Conector de supercondensador en el adaptador RAID instalado en la ranura PCIe 1

Conector VGA/USB/de panel frontal

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables para el conector VGA/USB/del panel frontal en el pestillo del bastidor izquierdo.

Nota: El conector VGA está disponible en algunos modelos.

A continuación se muestra la disposición de cables para el modelo de servidor de cuatro bahías de unidad de 3,5 pulgadas.

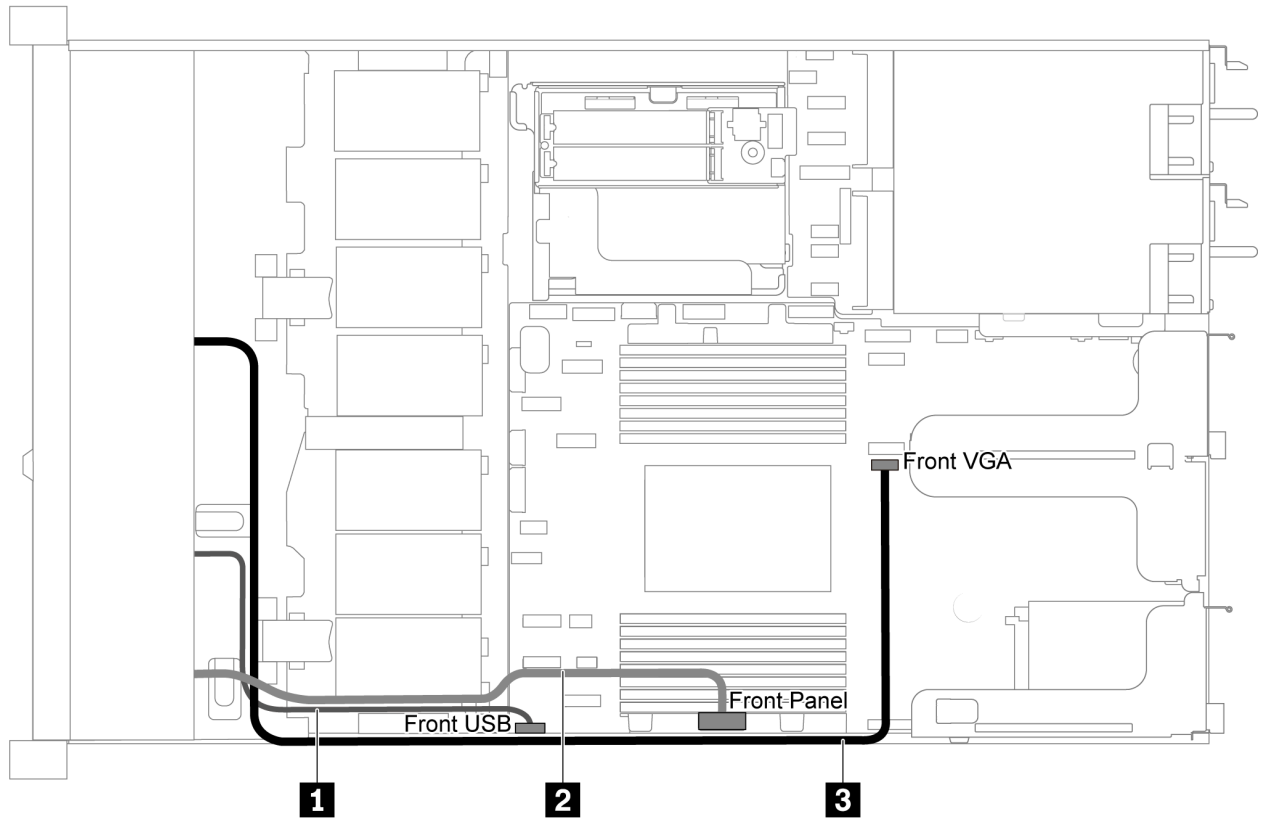


Figura 63. Disposición de los cables del conector VGA/USB/de panel frontal para modelo de servidor con cuatro bahías de unidad de 3,5 pulgadas

Cable	Hasta
1 Cable USB desde la parte frontal del servidor	Conector USB delantero en la placa del sistema
2 Cable de panel frontal desde la parte frontal del servidor	Conector de panel frontal en la placa del sistema
3 Cable VGA desde la parte frontal del servidor	Conector VGA delantero en la placa del sistema

A continuación se muestra la disposición de cables para el modelo de servidor de ocho/diez bahías de unidad de 2,5 pulgadas.

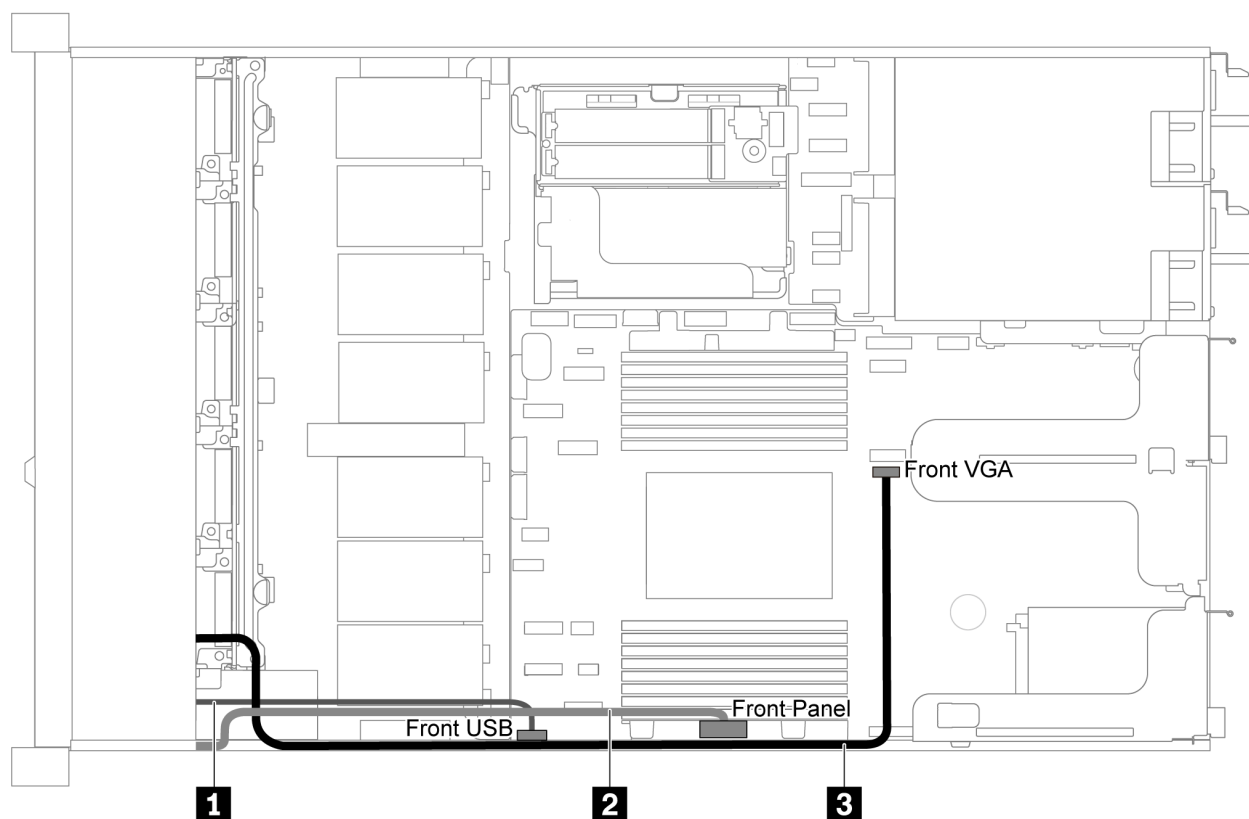


Figura 64. Disposición de los cables del conector VGA/USB/de panel frontal para modelo de servidor con ocho/diez bahías de unidad de 2,5 pulgadas

Cable	Hasta
1 Cable USB desde la parte frontal del servidor	Conector USB delantero en la placa del sistema
2 Cable de panel frontal desde la parte frontal del servidor	Conector de panel frontal en la placa del sistema
3 Cable VGA desde la parte frontal del servidor	Conector VGA delantero en la placa del sistema

Disposición de los cables del conmutador de intrusión

Use esta sección para comprender la disposición de los cables de los conmutadores de intrusión.

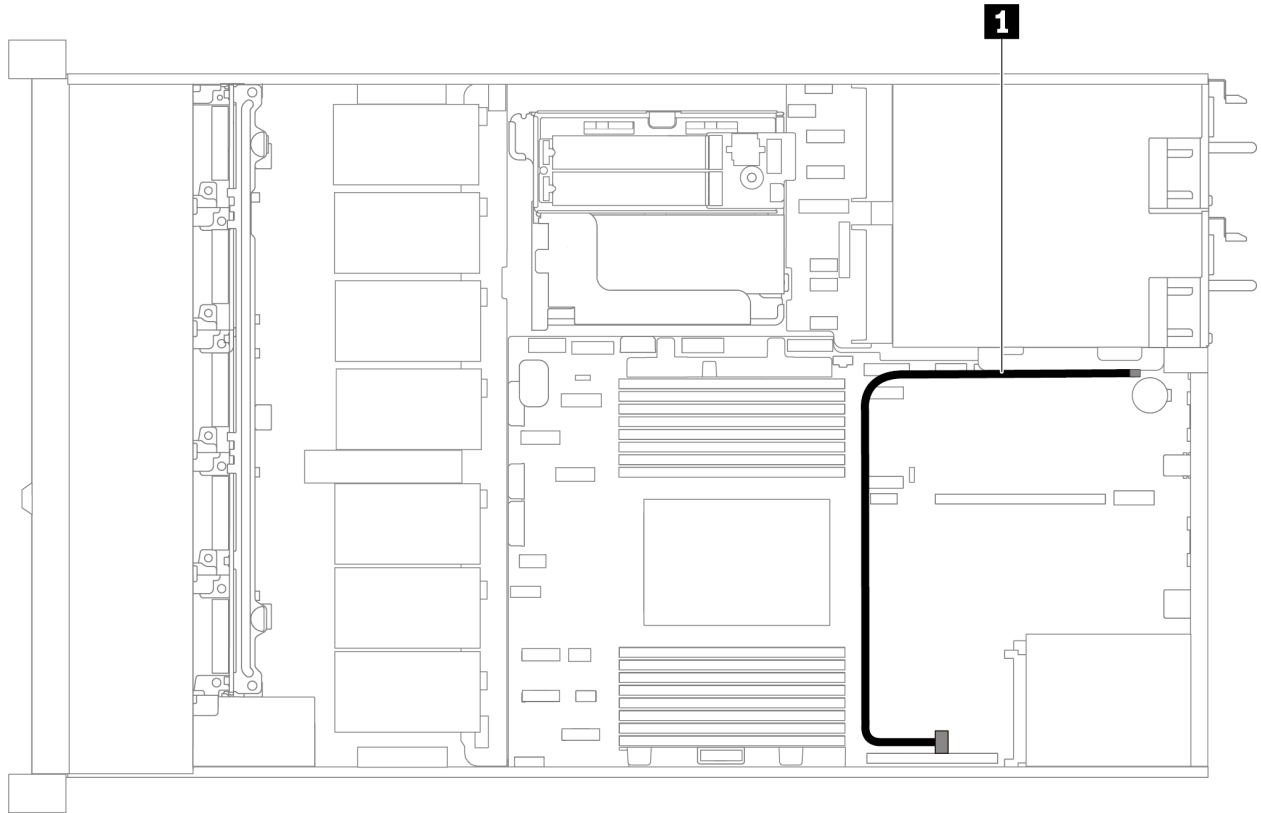


Figura 65. Disposición de los cables de modelo de servidor con conmutador de intrusión

Cable	Hasta
1 Cable de conmutador de intrusión de la abrazadera de expansión.	Conector del conmutador de intrusión en la placa del sistema

Lista de piezas

Utilice esta lista de piezas para identificar los componentes disponibles para su servidor.

Para obtener más información sobre cómo pedir las piezas mostradas en [Figura 66 “Componentes del servidor” en la página 81](#):

<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/parts>

Se recomienda que verifique los datos de resumen de alimentación para su servidor utilizando [Lenovo Capacity Planner](#) antes de comprar nuevas piezas.

Nota: Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la ilustración.

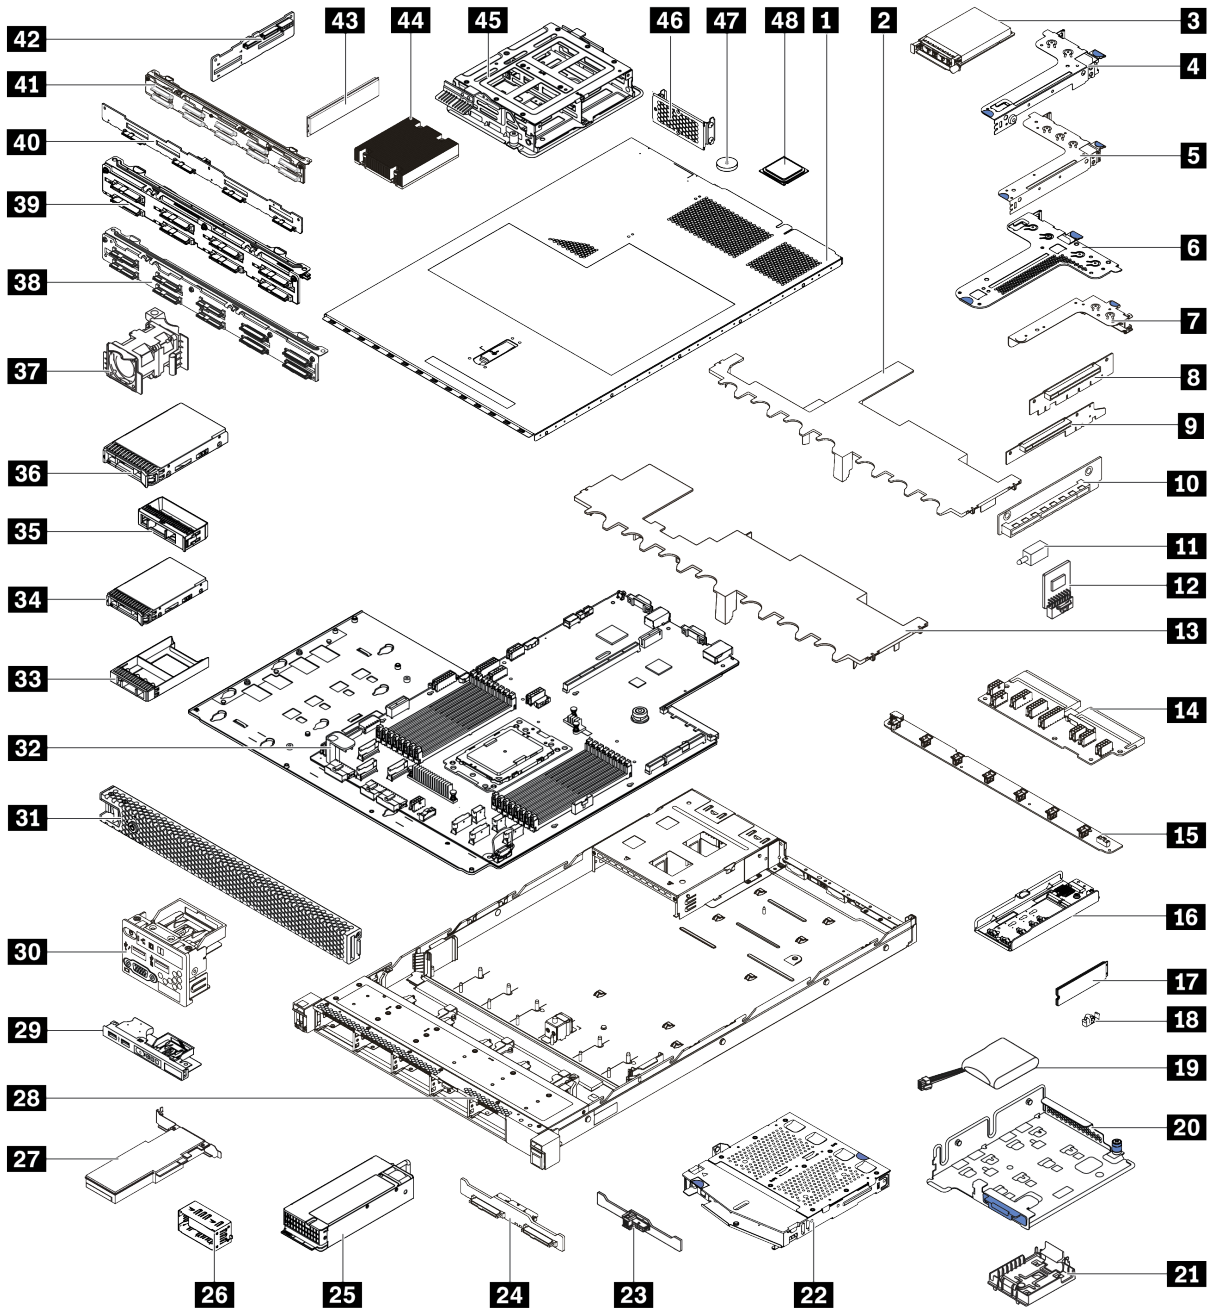


Figura 66. Componentes del servidor

Las piezas que aparecen en la tabla siguiente están identificadas dentro de una de las siguientes categorías:

- **Unidades reemplazables por el cliente (CRU) de nivel 1:** La sustitución de las CRU de nivel 1 es responsabilidad del usuario. Si Lenovo instala una CRU de nivel 1 por solicitud suya, sin un acuerdo de servicio, se le cobrará por la instalación.
- **Unidades reemplazables por el cliente (CRU) de nivel 2:** puede instalar las CRU de nivel 2 o pedir a Lenovo que las instale, sin ningún costo adicional, bajo el tipo de servicio de garantía designado para su servidor.
- **Unidades sustituibles localmente (FRU):** únicamente técnicos del servicio expertos deben instalar las FRU.

- **Consumibles y piezas estructurales:** La compra y la sustitución de consumibles y piezas estructurales es su responsabilidad. Si Lenovo adquiere o instala un componente estructural por solicitud suya, se le cobrará por el servicio.

Tabla 13. Lista de piezas

Índice	Descripción	CRU de Nivel 1	CRU de Nivel 2	FRU	Piezas consumibles y estructurales
Para obtener más información sobre cómo pedir las piezas mostradas en Figura 66 “Componentes del servidor” en la página 81 :					
https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/parts					
1	Cubierta superior	√			
2	Deflector de aire para el compartimiento de la unidad central				√
3	Adaptador Ethernet OCP 3.0	√			
4	Soporte de expansión (bajo perfil)	√			
5	Soporte de expansión (altura completa, longitud completa)	√			
6	Soporte de expansión (bajo perfil + bajo perfil)	√			
7	Soporte de expansión interno (bajo perfil)	√			
8 9 10	Tarjeta de expansión	√			
11	Conmutador de intrusión	√			
12	Adaptador TPM (solo para China continental)			√	
13	Deflector de aire estándar				√
14	Placa PIB			√	
15	Placa del ventilador			√	
16	Abrazadera M.2	√			
17	Unidad M.2	√			
18	Clip de elemento de sujeción M.2	√			
19	Supercondensador RAID	√			
20	Abrazadera de soporte de M.2/ expansión	√			
21	Compartimiento del supercondensador RAID	√			
22	Compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior	√			
23	Placa posterior SAS/SATA	√			

Tabla 13. Lista de piezas (continuación)

Índice	Descripción	CRU de Nivel 1	CRU de Nivel 2	FRU	Piezas consumibles y estructurales
24	Placa NVMe posterior	√			
25	Fuente de alimentación	√			
26	Relleno de fuente de alimentación	√			
27	Adaptador PCIe	√			
28	Chasis			√	
29	Conjunto de E/S frontal para modelos de servidor con cuatro bahías de unidad de 3,5 pulgadas	√			
30	Conjunto de E/S frontal, modelos de servidor con ocho o diez bahías de unidad de 2,5 pulgadas	√			
31	Marco biselado de seguridad	√			
32	Placa del sistema			√	
33	Relleno, unidad de 2,5 pulgadas				√
34	Unidad de almacenamiento, 2,5 pulgadas, intercambio en caliente	√			
35	Relleno, unidad de 3,5 pulgadas				√
36	Unidad de almacenamiento, 3,5 pulgadas, intercambio en caliente	√			
37	Ventilador del sistema	√			
38	Placa posterior, diez unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas	√			
39	Placa posterior, ocho unidades de disco duro de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente	√			
40	Placa posterior, cuatro unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas	√			
41	Placa posterior, diez unidades de intercambio en caliente AnyBay de 2,5 pulgadas	√			
42	Placa posterior central, cuatro unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas	√			
43	Módulo de memoria	√			
44	Disipador de calor			√	

Tabla 13. Lista de piezas (continuación)

Índice	Descripción	CRU de Nivel 1	CRU de Nivel 2	FRU	Piezas consumibles y estructurales
45	Compartimiento de la unidad interna, cuatro unidades de disco duro de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas				✓
46	Abrazadera de pared posterior				✓
47	Batería CMOS				✓
48	Procesador			✓	

Cables de alimentación

Hay varios cables de alimentación disponibles, según el país y la región donde el servidor está instalado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

1. Visite la página siguiente:
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. Haga clic en **Preconfigured Model (Modelo preconfigurado)** o **Configure to order (Configurar a pedido)**.
3. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
4. Haga clic en **Power (Alimentación) → Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.

Notas:

- Por razones de seguridad, se proporciona un cable de alimentación con un conector con toma a tierra para usarlo con este producto. Para evitar una descarga eléctrica, use siempre el cable de alimentación y el conector con una toma eléctrica correctamente conectada a tierra.
- Los cables de alimentación para este producto que se utilizan en Estados Unidos y Canadá se mencionan en Underwriter's Laboratories (UL) y están certificados por la Canadian Standards Association (CSA).
- Para las unidades pensadas para utilizarse a 115 voltios: use un conjunto de cables mencionados por UL y certificados por CSA que constan de un mínimo de 18 AWG, cable de tres conductores tipo SVT o SJT, un máximo de 15 pies de largo y una cuchilla en paralelo, conector de tipo con conexión a tierra calificado en 15 amperios, 125 voltios.
- Para las unidades pensadas para utilizarse a 230 voltios (EE. UU.): use un conjunto de cables mencionados por UL y certificados por CSA que constan de un mínimo de 18 AWG, cable de tres conductores tipo SVT o SJT, un máximo de 15 pies de largo y una cuchilla en conjunto, conector de tipo con conexión a tierra calificado en 15 amperios, 250 voltios.
- Para las unidades pensadas para funcionar a 230 voltios (fuera de los EE. UU.): use un conjunto de cables con un conector de tipo con conexión a tierra. El conjunto de cables debe tener las aprobaciones de seguridad adecuadas para el país en que se instalará el equipo.
- Los cables de alimentación para un país o región específico generalmente están disponibles solo en ese país o región.

Capítulo 3. Procedimientos de sustitución del hardware

Esta sección proporciona instalación y procedimientos para quitar para todos los componentes del sistema que se puedan reparar. Cada procedimiento de sustitución del componente se refiere a cualquier tarea que es necesario realizar para poder acceder al componente que se sustituye.

Para obtener más información acerca de pedidos de piezas, diríjase a:

<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/parts>

Nota: Si sustituye una pieza, como un adaptador, que contiene firmware, es posible que deba actualizar el firmware de esa pieza. Para obtener más información sobre la actualización de firmware, consulte [“Actualizaciones de firmware” en la página 9](#).

Directrices de instalación

Antes de instalar componentes en el servidor, lea las directrices de instalación.

Antes de instalar dispositivos opcionales, lea los siguientes avisos con atención:

Atención: Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipular estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otro sistema de descarga a tierra.

- Lea la información y las directrices de seguridad para asegurar su seguridad en el trabajo.
 - Una lista completa de información de seguridad para todos los productos está disponible en: https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - También están disponibles las siguientes directrices: [“Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 88](#) y [“Cómo trabajar en el interior del servidor con la alimentación activada” en la página 88](#).
- Asegúrese de que los componentes que está instalando sean compatibles.
- Asegúrese de que los componentes que está instalando sean compatibles con el servidor. Para obtener una lista de los componentes opcionales compatibles con el servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com/>.
- Cuando instale un nuevo servidor, descargue y aplique el firmware más reciente. Esto le ayudará a asegurar que se corrijan los problemas conocidos y que el servidor está preparado para funcionar con un rendimiento óptimo. Para descargar las actualizaciones de firmware más recientes para su servidor, vaya a [ThinkSystem SR635Controladores y software](#).

Importante: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el componente forma parte de una solución de clúster, verifique el menú de nivel de código de Mejor receta más reciente para el firmware y unidad compatible de clúster antes de actualizar el código.

- Se recomienda asegurarse de que el servidor funciona correctamente antes de instalar un componente opcional.
- Mantenga la zona de trabajo limpia, y coloque los componentes desconectados en una superficie plana y lisa que no se sacuda ni incline.
- No intente levantar un objeto que crea que es demasiado pesado para usted. Si debe levantar un objeto pesado, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

- Asegúrese de que puede mantenerse en pie sin resbalar.
 - Distribuya el peso del objeto de forma equitativa entre ambos pies.
 - Levántelo aplicando la fuerza lentamente. No se mueva nunca de forma repentina o gire mientras levanta un objeto pesado.
 - Para evitar sobrecargar los músculos de la espalda, levántelo estando de pie o haciendo fuerza hacia arriba con los músculos de las piernas.
- Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las unidades de disco.
 - Tenga a mano un destornillador pequeño de punta plana, un destornillador Phillips pequeño o un destornillador T8 Torx.
 - Para ver los LED de error de la placa del sistema y los componentes internos, déjelos encendidos.
 - No es necesario apagar el servidor para quitar o instalar las fuentes de alimentación de intercambio en caliente o los dispositivos USB conectables en caliente. Sin embargo, debe apagar el servidor antes de realizar cualquier paso que implique la remoción o instalación de cables de adaptadores y debe desconectar la fuentes de alimentación del servidor antes de realizar cualquier paso que implique la remoción o instalación de una tarjeta de expansión.
 - El color azul en un componente indica los puntos de contacto, por los que puede sujetar un componente para extraerlo o instalarlo en el servidor, abrir o cerrar un mecanismo de cierre, etc.
 - La banda roja en las unidades, ubicada adyacente al pestillo de liberación, indica que la unidad se puede intercambiar en caliente si el servidor y el sistema operativo admiten esta capacidad. Esto significa que puede quitar o instalar la unidad mientras el servidor está en ejecución.
- Nota:** Consulte las instrucciones específicas para el sistema para extraer o instalar una unidad de intercambio en caliente para ver posibles procedimientos adicionales que sea necesario realizar antes de extraer o instalar la unidad.
- Cuando haya finalizado el trabajo en el servidor, asegúrese de volver a instalar las pantallas protectoras de seguridad, los protectores, las etiquetas y los cables de toma de tierra.

Lista de comprobación de inspección de seguridad

Utilice la información de esta sección para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor. Durante el diseño y construcción de cada máquina, se instalaron elementos de seguridad requeridos para proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Notas:

1. El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la cláusula 2 del reglamento laboral.
2. La configuración del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCIÓN:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estándar de Seguridad de equipos electrónicos dentro del campo de audio/video, Tecnología de la información y Tecnología de comunicación. Lenovo supone que cuenta con la calificación para entregar servicio y que cuenta con formación para reconocer niveles de energía peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad responsable de la ubicación.

Importante: Se requiere conexión eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexión eléctrica a tierra de la toma de alimentación.

Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que no se presenten condiciones potencialmente inseguras:

1. Asegúrese de que la alimentación esté apagada y los cables de alimentación estén desconectados.
2. Revise el cable de alimentación.
 - Asegúrese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la continuidad de la conexión a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa de puesta a tierra y el bastidor de tierra.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

- a. Visite la página siguiente:
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Haga clic en **Preconfigured Model (Modelo preconfigurado)** o **Configure to order (Configurar a pedido)**.
 - c. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
 - d. Haga clic en **Power (Alimentación) → Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.
- Asegúrese de que el aislamiento no esté desgastado ni dañado.
3. Compruebe que no haya ninguna alteración obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.
 4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condición insegura evidente, como limaduras metálicas, contaminación, agua u otros líquidos o señales de daño de incendio o de humo.
 5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.
 6. Asegúrese de que los pasadores de la fuente de alimentación (tornillos o remaches) no se hayan quitado ni estén manipulados.

Directrices de fiabilidad del sistema

Revise las directrices de fiabilidad del sistema para garantizar una refrigeración y fiabilidad correctas del mismo.

Asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos:

- Cuando el servidor tiene una alimentación redundante, se debe instalar una fuente de alimentación en cada bahía de fuente de alimentación.
- Debe existir un espacio suficiente alrededor del servidor a fin de permitir que el sistema de refrigeración de este funcione correctamente. Deje aproximadamente 50 mm (2,0 pulgadas) de espacio alrededor de la parte frontal y de la parte posterior del servidor. No coloque ningún objeto en la parte frontal de los ventiladores.
- Para permitir la refrigeración y el flujo de aire adecuados, vuelva a colocar la cubierta del servidor antes de encenderlo. No utilice el servidor durante más de 30 minutos con la cubierta del servidor extraída, se podrían dañar los componentes del servidor.
- Se deben seguir las instrucciones de cableado que se proporcionan con los adaptadores opcionales.
- Un ventilador en mal estado se debe sustituir dentro de 48 horas desde que deja de funcionar.
- Un ventilador de intercambio en caliente extraído se debe sustituir en menos de 30 segundos después de la extracción.
- Una unidad de intercambio en caliente extraída se debe sustituir en menos de dos minutos después de la extracción.

- Una fuente de alimentación de intercambio en caliente extraída se debe sustituir en menos de dos minutos después de la extracción.
- Cada deflector de aire que viene con el servidor se debe instalar cuando el servidor arranca (algunos servidores puede venir con más de un deflector de aire). Si utiliza el servidor con un deflector de aire faltante, pueden producirse daños en el procesador.
- El zócalo del procesador debe contener siempre una cubierta de zócalo o un procesador y un disipador de calor.

Cómo trabajar en el interior del servidor con la alimentación activada

Es posible que tenga que tener encendido el servidor mientras la cubierta está retirada para revisar la información de sistema en el panel de visualización o para sustituir los componentes de intercambio en caliente. Revise estas directrices antes de hacerlo.

Atención: El servidor se puede detener y se pueden perder datos cuando los componentes internos del servidor se exponen a la electricidad estática. Para evitar este posible problema, utilice siempre una muñequera antiestática u otro sistema con toma de tierra cuando trabaje en el interior del servidor con la alimentación activada.

- Evite llevar ropa holgada, especialmente en los antebrazos. Abróchese o arremangue las mangas antes de trabajar dentro del servidor.
- Evite que su corbata, bufanda, insignia o pelo largo cuelguen en el servidor.
- Quítese las joyas que quedan holgadas, como los brazaletes, los collares, los anillos, los gemelos y los relojes de pulsera.
- Sáquese los objetos que tenga en el bolsillo de la camisa, como bolígrafos o lápices, pues estos pueden caerse dentro del servidor si se inclina sobre el mismo.
- Evite dejar caer objetos metálicos hacia el interior del servidor, como clips sujetapapeles, horquillas y tornillos.

Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática

Revise estas directrices antes de manipular dispositivos sensibles a la electricidad estática para reducir la posibilidad de daño de descarga electroestática.

Atención: Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipular estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otro sistema de descarga a tierra.

- Limite su movimiento para evitar aumentar de electricidad estática alrededor.
- Tenga especial cuidado al manipular dispositivos en el frío, porque la calefacción puede reducir la humedad interna y aumentar la electricidad estática.
- Utilice siempre una muñequera antiestática u otro sistema de conexión a tierra cuando trabaje en el interior del servidor con la alimentación activada.
- Mientras el dispositivo se encuentre aún en su bolsa antiestática, póngalo en contacto con una superficie metálica no pintada de la parte exterior del servidor durante un mínimo de dos segundos. Esto descargará la electricidad estática de la bolsa y de su cuerpo.
- Quite el dispositivo de la bolsa e instálelo directamente en el servidor sin soltar el dispositivo. Si es necesario guardar o depositar el dispositivo en algún sitio, introdúzcalo de nuevo en su bolsa antiestática. No coloque el dispositivo sobre la cubierta del servidor ni sobre una superficie metálica.
- Al manipular el dispositivo, sosténgalo con cuidado por sus bordes o su marco.
- No toque las uniones de soldadura, ni tampoco las patillas ni el circuito expuesto.

- Mantenga el dispositivo alejado de otros para evitar daños posibles.

Reglas de instalación del módulo de memoria

Los módulos de memoria se deben instalar en un orden específico, según la configuración de memoria implementada en su servidor.

Su servidor tiene 16 ranuras de memoria y soportes:

- Mínimo: 8 GB
- Máximo: 2 TB
- Tipo (según el modelo):
 - TruDDR4 2933, una fila o dos filas, RDIMM de 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB
 - TruDDR4 3200, dos filas, RDIMM de 16 GB/32 GB/64 GB
 - TruDDR4 2933, cuatro líneas, RDIMM 3DS de 128 GB
 - TruDDR4 3200, cuatro filas, 128 GB 3DS RDIMM (solo se admiten procesadores de la serie 7003).

Para obtener una lista de las opciones de memoria admitidas, consulte: <https://serverproven.lenovo.com/>

Siga las reglas que se incluyen a continuación cuando instale o sustituya un módulo de memoria:

- Los módulos de memoria en su servidor deben ser del mismo tipo.
- Se admiten módulos de memoria de diferentes proveedores.
- Se admiten módulos de memoria con diferentes capacidades. Instale primero el módulo de memoria que tenga la mayor capacidad.
- Se admiten módulos de memoria con diferentes filas. Instale primero el módulo de memoria con las filas más altas.
- No mezclar DIMM x4 y x8 en el mismo canal.
- Se admiten los DIMM de 3200 MHz y 2933 MHz:
 - 2933 MHz DIMM: funcionar a 2933 MHz para 1 DIMM por canal y 2 DIMM por canal
 - DIMM de 3200 MHz: funcionan a 3200 MHz cuando hay 1 DIMM por canal, pero funcionan a 2933 MHz cuando hay 2 DIMM por canal
 - La mezcla de módulos DIMM de 2933 MHz y 3200 MHz es compatible con diferentes canales, operando a 2933 MHz.

Nota: La velocidad de operación depende del modelo del procesador. Si el procesador solo admite una velocidad de bus de memoria de 2666 MHz, todos los DIMM instalados funcionan a 2666 MHz.

- Instale un módulo de memoria de relleno si no hay un nuevo módulo de memoria instalado en la ranura.

La siguiente ilustración le ayuda a ubicar las ranuras de memoria de la placa del sistema.

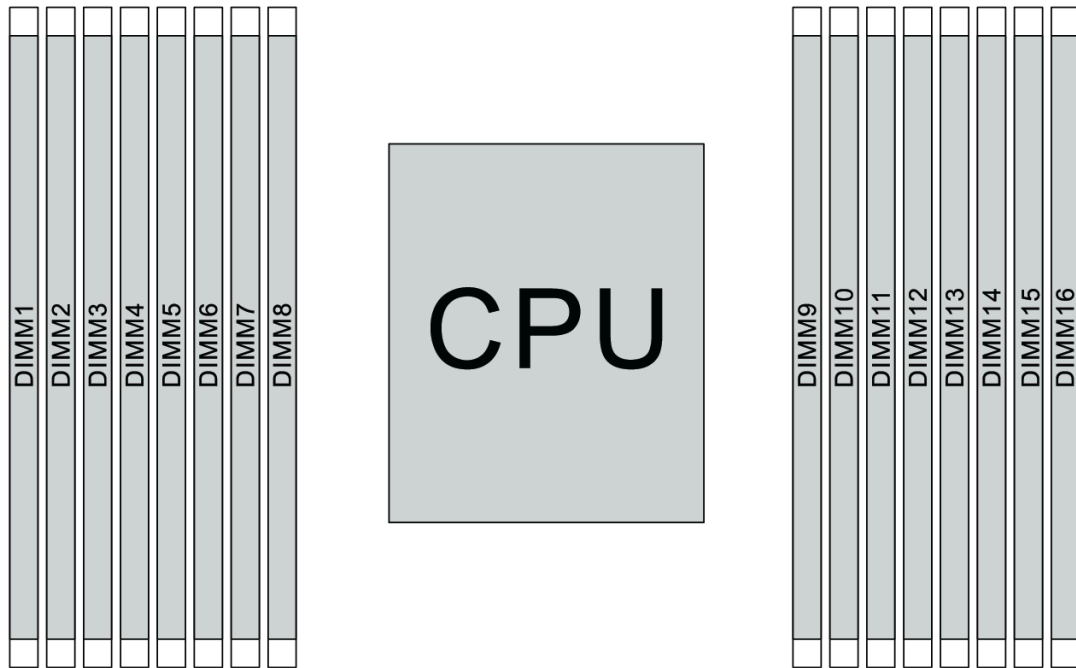


Figura 67. Ubicaciones de DIMM

La siguiente tabla muestra las relaciones entre los procesadores, los controladores de memoria, los canales de memoria, las ranuras y los números de DIMM. El sistema tiene ocho canales y admite hasta dos DIMM por canal. Los DIMM se deben llenar desde la ranura más lejana (ranura 1) a la ranura más cercana (ranura 0) al procesador por cada canal cuando se utiliza una topología de cadena de bus de datos. Los DIMM se pueden rellenar en cualquiera de las ranuras por cada canal cuando se utiliza una topología de ruta en T (balanceo de bus de datos).

Tabla 14. Orden de instalación de DIMM

Controlador de memoria unificado (UMC)	UMC2		UMC3		UMC1		UMC0		UMC6		UMC7		UMC5		UMC4	
Canal (CH)	D		C		B		A		E		F		G		H	
Ranura de CH	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Número de DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 DIMM			3													
2 DIMM	1		3													
3 DIMM	1		3											14		
4 DIMM	1		3											14		16
5 DIMM	1		3				7							14		16
6 DIMM	1		3		5		7							14		16
7 DIMM	1		3		5		7			10				14		16

Tabla 14. Orden de instalación de DIMM (continuación)

8 DIMM	1		3		5		7			10		12		14		16
9 DIMM	1		3	4	5		7			10		12		14		16
10 DIMM	1	2	3	4	5		7			10		12		14		16
11 DIMM	1	2	3	4	5		7			10		12	13	14		16
12 DIMM	1	2	3	4	5		7			10		12	13	14	15	16
13 DIMM	1	2	3	4	5		7	8		10		12	13	14	15	16
14 DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8		10		12	13	14	15	16
15 DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16
16 DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Nota: Existen configuraciones de 6 DIMM y 12 DIMM optimizadas para el rendimiento para modelos de servidor con CPU de la serie 7003. Para obtener más detalles, consulte la tabla a continuación.

Cant. de DIMM	Orden de llenado de DIMM
6	1, 3, 7, 10, 14, 16
12	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16

Reglas técnicas

Consulte las siguientes reglas técnicas y limitaciones cuando instale los componentes de servidor relacionados.

Reglas técnicas para procesador y disipador de calor

A continuación se muestra el disipador de calor admitido para procesadores de diferentes TDP predeterminados.

Procesador (TDP predeterminado)	Disipador de calor
120/155/180/200 vatios	Disipador de calor estándar de 1U
225/240/280 vatios	Disipador de calor de alto rendimiento de 1U

Nota: Para que el sistema admita procesadores 7203, 7203P, 7303, 7303P, 7643P y 7663P, la versión mínima de UEFI es **cfe138f-7.10** y la versión mínima de XCC es **ambt46n-6.73**.

Reglas sobre la instalación del procesador de 280 vatios

Las siguientes son reglas a seguir cuando el servidor está configurado con un procesador de 280 vatios.

- Los adaptadores Ethernet con AOC no son compatibles en la ranura PCIe 2.
- Los adaptadores Ethernet de 10/25 GbE con AOC son compatibles en la ranura PCIe 1 o 3 cuando la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.
- Los adaptadores Ethernet de 100/200 GbE son compatibles en la ranura PCIe 1 o 3 cuando la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.
- La tarjeta de fibra channel no es compatible con la ranura PCIe 2.

Reglas técnicas para fuente de alimentación

La siguiente tabla lista las reglas técnicas entre los TDP de procesador y los adaptadores de GPU para diferentes configuraciones con diferentes tipos de fuentes de alimentación.

- Para fuente de alimentación de 750 vatios:

Configuración	GPU	Procesador TDP
4 bahías de unidad frontales de 3,5 pulgadas	2	120/155/180/200 vatios
	3	120 vatios
8 bahías de unidad frontales de 2,5 pulgadas	2	120/155/180/200 vatios
8 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas (6 unidades + 2 bahías de unidad vacías)	3	120 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay	1	120/155/180/200 vatios
	2	120 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay (vacías)	3	120 vatios
10 bahías de unidad frontales AnyBay de 2,5 pulgadas	1	120 vatios
10 bahías de unidad frontal AnyBay de 2,5 pulgadas (6 unidades + 4 bahías de unidad vacías)	2	120 vatios
4 chasis de 3,5 pulgadas sin unidades frontales	2	120/155/180/200 vatios
	3	120 vatios
10 chasis de 2,5 pulgadas sin unidades frontales	1	120 vatios

- Para fuente de alimentación de 1100 vatios:

Configuración	GPU máxima	Procesador TDP
4 bahías de unidad frontales de 3,5 pulgadas	2	120/155/180/200 vatios
	3	120 vatios
8 bahías de unidad frontales de 2,5 pulgadas	2	120/155/180/200 vatios
8 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas (6 unidades + 2 bahías de unidad vacías)	3	120 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay	2	120/155/180/200 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay (vacías)	3	120 vatios
10 bahías de unidad frontales AnyBay de 2,5 pulgadas	2	120/155/180/200 vatios

Configuración	GPU máxima	Procesador TDP
10 bahías de unidad frontal AnyBay de 2,5 pulgadas (6 unidades + 4 bahías de unidad vacías)	3	120 vatios
4 chasis de 3,5 pulgadas sin unidades frontales	2	120/155/180/200 vatios
	3	120 vatios
10 chasis de 2,5 pulgadas sin unidades frontales	2	120/155/180/200 vatios

La siguiente tabla indica las reglas técnicas para los TDP de procesador y las configuraciones admitidas con diferentes tipos de fuentes de alimentación.

- Para fuente de alimentación de 550 vatios:

Configuración admitida	Procesador TDP
4 bahías de unidad frontales de 3,5 pulgadas	120/155 vatios
4 chasis de 3,5 pulgadas sin unidades frontales y sin GPU instalada	120/155 vatios

- Para fuente de alimentación de 750 vatios:

Configuración admitida	Procesador TDP
4 bahías de unidad frontales de 3,5 pulgadas	120/155/180/200/225/240/280 vatios
4 bahías de unidad frontal de 3,5 pulgadas + unidades NVMe centrales	120/155/180/200 vatios
4 bahías de unidad frontal de 3,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
8 bahías de unidad frontales de 2,5 pulgadas	120/155/180/200/225/240 vatios
8 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay	120/155/180/200 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
10 bahías de unidad frontales AnyBay de 2,5 pulgadas	120/155 vatios
10 bahías de unidad frontal AnyBay de 2,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120 vatios
4 chasis de 3,5 pulgadas sin unidades frontales y sin GPU instalada	120/155/180/200/225/240/280 vatios
10 chasis de 2,5 pulgadas sin unidades frontales y sin GPU instalada	120/155 vatios

- Para fuente de alimentación de 1100 vatios:

Configuración admitida	Procesador TDP
4 bahías de unidad frontales de 3,5 pulgadas	120/155/180/200/225/240/280 vatios
4 bahías de unidad frontal de 3,5 pulgadas + unidades NVMe centrales	120/155/180/200/225/240/280 vatios
4 bahías de unidad frontal de 3,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
8 bahías de unidad frontales de 2,5 pulgadas	120/155/180/200/225/240/280 vatios
8 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay	120/155/180/200/225/240/280 vatios
6 bahías de unidad frontal de 2,5 pulgadas + 4 x 2,5 pulgadas bahías de unidad frontal AnyBay + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
10 bahías de unidad frontales AnyBay de 2,5 pulgadas	120/155/180/200/225/240/280 vatios
10 bahías de unidad frontal AnyBay de 2,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores	120/155 vatios
10 bahías de unidad frontal AnyBay de 2,5 pulgadas + unidades SAS/SATA/NVMe posteriores + unidades NVMe centrales	120/155 vatios
10 bahías de unidad frontal AnyBay de 2,5 pulgadas + unidades NVMe centrales	120/155/180/200/225/240/280 vatios
10 chasis de 2,5 pulgadas sin unidades frontales y sin GPU instalada	120/155/180/200/225/240/280 vatios
4 chasis de 3,5 pulgadas sin unidades frontales y sin GPU instalada	120/155/180/200/225/240/280 vatios

Reglas técnicas de ventiladores de sistema

Nota: Si hay un adaptador Ethernet OCP 3.0 instalado, cuando el sistema está apagado pero aún conectado a la alimentación de CA, los ventiladores del sistema 6 y 7 seguirán girando a una velocidad muy inferior. Este es el diseño del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado para el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Siga las reglas siguientes para la selección del ventilador del sistema:

- Los ventiladores estándar se seleccionan cuando no se ha instalado un adaptador de GPU, un compartimiento de la unidad posterior, el compartimiento de la unidad intermedia o adaptador Ethernet de 100 GbE o mayor y el TDP del procesador es de 120 vatios o 155 vatios.
- Solo cuando se seleccionan ventiladores estándar, se puede admitir una HDD SAS/SATA de 3,5" de 14 TB y 12 TB.
- Los ventiladores de rendimiento se seleccionan cuando se ha instalado un adaptador de GPU, un compartimiento de la unidad posterior, el compartimiento de la unidad intermedia o adaptador Ethernet de 100 GbE o mayor y el TDP del procesador es de 180 vatios, 200 vatios, 225 vatios, 240 vatios o 280 vatios.
- El ventilador 1 es opcional cuando no hay una unidad M.2, un adaptador PCIe interno, compartimiento de la unidad central, compartimiento de unidad posterior o adaptador de GPU instalado. Sin embargo, si no hay un ventilador 1 instalado, debe mantener la ubicación del ventilador 1 ocupada por un relleno de ventilador para asegurar el flujo de aire correcto.

Reglas técnicas de adaptadores de GPU

Para NVIDIA Tesla T4 y NVIDIA A2, las reglas de instalación de dos y tres GPU son las siguientes:

Para dos GPU:

- La prioridad de la ranura de PCIe para instalar la GPU es: ranura de PCIe 1, ranura de PCIe 3, ranura de PCIe 2.
- Se debe seleccionar un ventilador de alto rendimiento.
- No se admiten el conjunto de la unidad interna ni el compartimiento de la unidad posterior.
- No se admite el adaptador SSD PCIe.
- El TDP máximo de la CPU es de 180 vatios.

Para tres GPU:

- Si hay un conmutador de intrusión instalado, el servidor admite hasta dos adaptadores de GPU en la ranura de PCIe 2 y 3.
- La prioridad de la ranura de PCIe para instalar la GPU es: ranura de PCIe 1, ranura de PCIe 3, ranura de PCIe 2.
- Se debe seleccionar un ventilador de alto rendimiento.
- No se admiten el conjunto de la unidad interna ni el compartimiento de la unidad posterior.
- No se admite el adaptador SSD PCIe.
- Solo se puede admitir cuando los servidores están configurados como 4 x 3,5" SAS/SATA, 8 x 2,5" SAS/SATA (6 x 2,5" SAS/SATA + 2 x HDD vacías), 6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x 2,5" AnyBay (6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x HDD vacías) o 10 x 2,5" AnyBay (6 x 2,5" AnyBay + 4 x HDD vacías).
 - En el caso de 8 x 2,5" SAS/SATA (6 x 2,5" SAS/SATA + 2 x HDD vacías), si las HDD se instalan en las ranuras 0-5, dos 1 x 2,5" de un relleno deben instalarse en las ranuras 6 y 7.
 - Para 6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x 2,5" AnyBay (6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x HDD vacías), si las HDD se instalan en las ranuras 0-5, cuatro 1 x 2,5" de un relleno deben instalarse en las ranuras 6, 7, 8 y 9.
 - Para 10 x 2,5" AnyBay (6 x 2,5" AnyBay + 4 x HDD vacías), si las HDD se instalan en las ranuras 0-5, cuatro 1 x 2,5" de un relleno deben instalarse en las ranuras 6, 7, 8 y 9.

La siguiente tabla indica las reglas técnicas entre los adaptadores de NVIDIA Tesla T4/NVIDIA A2 y el TDP del procesador para diferentes configuraciones.

Configuración admitida para las unidades de la placa posterior frontal	Adaptadores de GPU NVIDIA Tesla T4/NVIDIA A2	Procesador TDP	Temperatura ambiente admitida
<ul style="list-style-type: none"> • 4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 8 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas • 6 SAS/SATA de 2,5 pulgadas + 4 bahías AnyBay de 2,5 pulgadas • 10 bahías AnyBay de 2,5 pulgadas 	2	120/155/180 vatios	hasta 30 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 6 SAS/SATA de 2,5 pulgadas + 2 bahías de unidad vacías • 6 bahías AnyBay de 2,5 pulgadas + 4 bahías de unidad vacías 	3	120 vatios	hasta 30 °C

Para NVIDIA Quadro P620, las reglas de instalación de una a tres GPU son las mismas. Observe lo siguiente:

- Si hay un conmutador de intrusión instalado, el servidor admite hasta dos adaptadores de GPU en la ranura de PCIe 2 y 3.
- La prioridad de la ranura de PCIe para instalar la GPU es: ranura de PCIe 1, ranura de PCIe 3, ranura de PCIe 2.
- Se debe seleccionar un ventilador de alto rendimiento.
- No se admiten el conjunto de la unidad interna ni el compartimiento de la unidad posterior.
- No se admite el adaptador SSD PCIe.
- El TDP máximo de la CPU es de 225 vatios.

La siguiente tabla indica las reglas técnicas entre los adaptadores de GPU NVIDIA Quadro P620 y el TDP del procesador para diferentes configuraciones.

Configuración admitida para las unidades de la placa posterior frontal	Adaptadores de GPU NVIDIA Quadro P620	Procesador TDP	Temperatura ambiente admitida
<ul style="list-style-type: none"> • 4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 8 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas • 6 SAS/SATA de 2,5 pulgadas + 4 bahías AnyBay de 2,5 pulgadas • 10 bahías AnyBay de 2,5 pulgadas 	3	120/155/180/200/225 vatios	hasta 35 °C

Reglas técnicas para unidades

En las notas siguientes se describen los tipos de unidades que el servidor admite y otra información que debe tener en cuenta al instalar una unidad.

- En función de los modelos de servidor, el servidor admite los siguientes tipos de unidades:
 - HDD SAS/SATA
 - SSD SAS/SATA
 - SSD NVMe

Para obtener una lista de las unidades compatibles, consulte:

<https://serverproven.lenovo.com/>

Nota: VMware ESXi no admite ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30,72 TB de lectura intensiva NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD.

- Las bahías de unidad están enumeradas para indicar el orden de instalación (comenzando desde el número "0"). Siga el orden de instalación al instalar una unidad. Consulte "[Vista frontal](#)" en la [página 15](#).
- Puede mezclar unidades de diferentes tipos de unidad y diferentes capacidades en un sistema, pero no en una matriz RAID. Se recomiendan las siguientes prioridades:
 - Tipos de unidad en orden de prioridad: SSD NVMe, SSD SAS, SSD SATA, HDD SAS, HDD SATA
 - Capacidad de unidad por prioridad: la capacidad inferior primero
- Las unidades instaladas en una sola matriz RAID deben ser del mismo tipo, tamaño y capacidad.
- Si selecciona unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas de 12 o 14 TB, solo se admiten los ventiladores estándar.
- Para el compartimiento de unidad central:
 - Solo se admiten unidades NVMe.

Nota: Solo se admiten unidades NVMe de 7 mm según la consideración térmica.

- Se debe seleccionar un ventilador de alto rendimiento y la temperatura ambiente admite hasta 30 °C.

- Para el compartimiento de unidad posterior:
 - Se admiten unidades NVMe y SAS/SATA.

Nota: Para unidades NVMe, solo se admiten unidades NVMe de 7 mm según la consideración térmica.

- Se debe seleccionar un ventilador de alto rendimiento y la temperatura ambiente admite hasta 30 °C.
- El procesador de TDP admitido es de 120/155 vatios.

- Para la configuración de placa posterior AnyBay 6 SAS/SATA +4

Nota: No se admiten las unidades NVMe Gen4 de 2,5" o U.2 (excepto las unidades NVMe Gen3).

Reglas técnicas de adaptadores de HBA/RAID

A continuación se enumeran las reglas de instalación para instalar los adaptadores HBA/RAID:

- Si tiene pensado utilizar el adaptador RAID 530-8i en el servidor, debe tener el firmware 50.3.0-1032 o posterior aplicado antes de que se pueda utilizar en el servidor. Si el adaptador que piensa utilizar tiene un firmware más antiguo, debe actualizarlo primero al instalarlo en un servidor compatible y actualizar el firmware allí. Para obtener más información, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/us/zh/solutions/ht509177>.
- Si se instala un adaptador RAID/HBA 730-8i 2G, 930-8i, 930-16i, 930-8e, 930-16e , 940-8e, 940-8i o 940-16i, se debe instalar un supercondensador.

- Los adaptadores RAID 940 se pueden combinar con HBA ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen 4 de 12 GB y con HBA ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen 4 de 12 GB.
- Los adaptadores RAID 940/440 no se pueden combinar con los adaptadores RAID 930/730/530/430.
- El adaptador RAID 540-8i se puede mezclar con otros adaptadores RAID/HBA de la serie x40.
- El adaptador RAID 730-8i de 1 GB no se puede mezclar con un adaptador RAID/HBA 530-8i, 730-8i o 930-8i de 2 GB.
- Cuando se instala un adaptador RAID/HBA 730-8i o 530-8i de 1 GB, el supercondensador no se admite.
- El adaptador HBA no se puede mezclar con el adaptador RAID. No obstante, para la configuración de ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas en bahías frontales y dos unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas en bahías posteriores, puede seleccionar un adaptador RAID/HBA de 530-8i para las unidades frontales y 430-8i para las unidades posteriores.
- Para el adaptador SSD PCIe:
 - Solo se puede instalar un ventilador de alto rendimiento.
 - El TDP del procesador admitido es de hasta 120/155 vatios.
- Los adaptadores HBA 430/440 no admiten la característica de gestión de unidad de autocifrado (SED).
- Si hay un adaptador RAID 730-8i 1 GB/2 GB instalado, no se pueden instalar SSD de 2,5"/3,5" PM1653 de lectura inmersiva SAS de 24 Gb ThinkSystem ni SSD de 2,5" PM1655 de uso mixto SAS de 24 Gb ThinkSystem.

Reglas técnicas para el adaptador PCIe NVMe

En las notas siguientes se describe el tipo de adaptadores PCIe que el servidor admite y otra información que debe tener en cuenta al instalar un adaptador PCIe.

- Para adaptador PCIe NVMe:
 - Tres adaptadores NVMe PCIe pueden ser compatibles e instalados en la ranura de PCIe 1, 2 y 3.
 - Se debe seleccionar un ventilador de alto rendimiento y la temperatura ambiente admite hasta 35 °C.
 - El procesador de TDP admitido es de 120/155 vatios.

Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet

En la siguiente lista se enumeran los adaptadores Ethernet PCIe admitidos:

Fabricante	Nombre	Puerto	Velocidad	Pista PCIe	Ranuras admitidas
Broadcom	NetXtreme	2	1 GbE	x8	1, 3, 2
	NetXtreme	4	1 GbE	x8	1, 3, 2
	NetXtreme	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	57414	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
	57454	4	10/25 GbE	x16	1
	57508	2	100 GbE	x16	1, 3, 2
	57454	4	10/25 GbE	x16	1
	57454	4	10 GbE	x8	1, 3, 2
Mellanox	ConnectX-4 Lx	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
	ConnectX-6 Dx	2	100 GbE	x16	1, 3, 2

Fabricante	Nombre	Puerto	Velocidad	Pista PCIe	Ranuras admitidas
	ConnectX-6 Dx	2	50 GbE	x8	1, 3, 2
	ConnectX-6 Lx	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
Intel	X550-T2	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	I350-T2	2	1 GbE	x8	1, 3, 2
	I350-T4	4	1 GbE	x8	1, 3, 2
	I350-F1	1	1 GbE	x8	1, 3, 2
	X710-DA2	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	E810-DA2	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
	X710-T4L	4	10 GbE	x8	1, 3, 2
	X710-T2L	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	E810-DA4	4	10/25 GbE	x16	1
QLogic	41232	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
Otros	Adaptador PCIe Base-T de 10 GB y 4 puertos (Ethernet) - La Paz	4	10 GbE	x8	1, 3, 2

Las siguientes son reglas a seguir cuando el servidor está configurado con adaptadores Ethernet.

- Cuando el TDP predeterminado del procesador es de 280 vatios:
 - Los adaptadores Ethernet con AOC no son compatibles en la ranura PCIe 2.
 - Los adaptadores Ethernet de 10/25 GbE son compatibles cuando se instalan ventiladores estándar.
 - Los adaptadores Ethernet de 100/200 GbE son compatibles cuando se instalan ventiladores de rendimiento.
 - Los adaptadores Ethernet de 10/25 GbE con AOC son compatibles en la ranura PCIe 1 o 3 cuando la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.
 - Los adaptadores Ethernet de 100/200 GbE son compatibles en la ranura PCIe 1 o 3 cuando la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.
- Cuando el TDP predeterminado del procesador es igual o inferior a 225 vatios:
 - Los adaptadores Ethernet de 100/200 GbE son compatibles cuando se instalan ventiladores de rendimiento.
 - Los adaptadores Ethernet de 100/200 GbE son compatibles cuando la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.

Notas: Los siguientes adaptadores requieren un soporte de altura completa y deben instalarse en una ranura de altura completa:

- ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter
- ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter_Refresh (V2)

Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet OCP 3.0

En la siguiente lista se enumeran los adaptadores Ethernet OCP 3.0 admitidos:




Fabricante	Nombre	Puerto	Velocidad	Pista PCIe
Broadcom	5719	4	1 GbE	x8
	57416	2	10 GbE	x8
	57414	2	10/25 GbE	x8
	57454	4	10/25 GbE	x16
	57454	4	10 GbE	x8
	57416	2	10 GbE	x8
	5720	2	1 GbE	x8
Mellanox	ConnectX-4 Lx	2	10/25 GbE	x8
	ConnectX-6 Lx	2	10/25 GbE	x8
Intel	I350	4	1 GbE	x8
	X710-T2L	2	10 GbE	x8
	E810-DA2	2	10/25 GbE	x8
	X710-T4L	4	1 GbE	x8
	E810-DA4	4	10/25 GbE	x8
QLogic	41232	2	10/25 GbE	x8
	41132	2	10 GbE	x8

Sustitución de la cubierta superior

Utilice esta información para quitar e instalar la cubierta superior.

Extracción de la cubierta superior

Utilice esta información para quitar la cubierta superior del servidor.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Nota: Puede quitar o instalar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S014



PRECAUCIÓN:

Es posible que existan niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Solo un técnico de servicio cualificado está autorizado a extraer las cubiertas donde esté adherida la etiqueta.

Para quitar la cubierta superior, lleve a cabo los pasos siguientes:

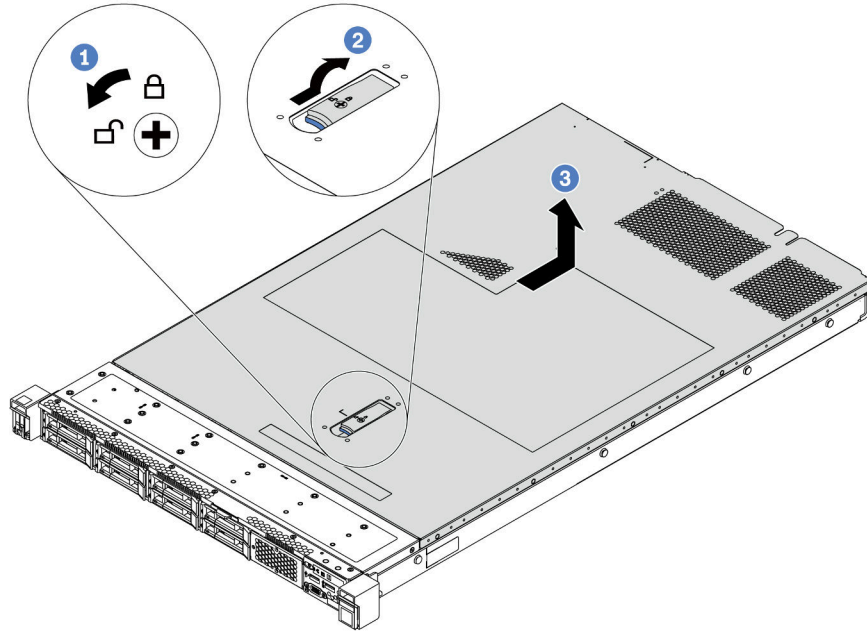


Figura 68. Extracción de la cubierta superior

- Paso 1. Con un destornillador, gire la cerradura de bloqueo hasta la posición de desbloqueo, tal como se muestra.
- Paso 2. Empuje la pestaña del pestillo de liberación de cubierta y luego abra completamente el pestillo de la cubierta.
- Paso 3. Deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del servidor hasta que se libere del chasis. A continuación, levante la cubierta superior del chasis y colóquela en una superficie limpia y plana.

Atención:

- Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede dañarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.
- Para permitir la refrigeración y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta superior antes de encender el servidor.

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la cubierta superior

Utilice esta información para instalar la cubierta superior.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática” Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de instalar la cubierta superior:

1. Asegúrese de que todos los cables, adaptadores y otros componentes estén instalados y colocados correctamente y de que no hayan quedado herramientas o partes sueltas en el interior del servidor.
2. Asegúrese de que todos los cables internos se hayan conectado y dispuesto correctamente. Consulte “[Disposición interna de los cables](#)” en la página 30.
3. Si está instalando una nueva cubierta superior, primero agregue la etiqueta de servicio a la nueva cubierta superior, de ser necesario.

Nota: Las cubiertas superiores nuevas no vienen con la etiqueta de servicio agregada. Si necesita una etiqueta de servicio, puede solicitar una junto con la cubierta superior nueva. La etiqueta de servicio gratis.

Para instalar la cubierta superior, lleve a cabo los pasos siguientes:

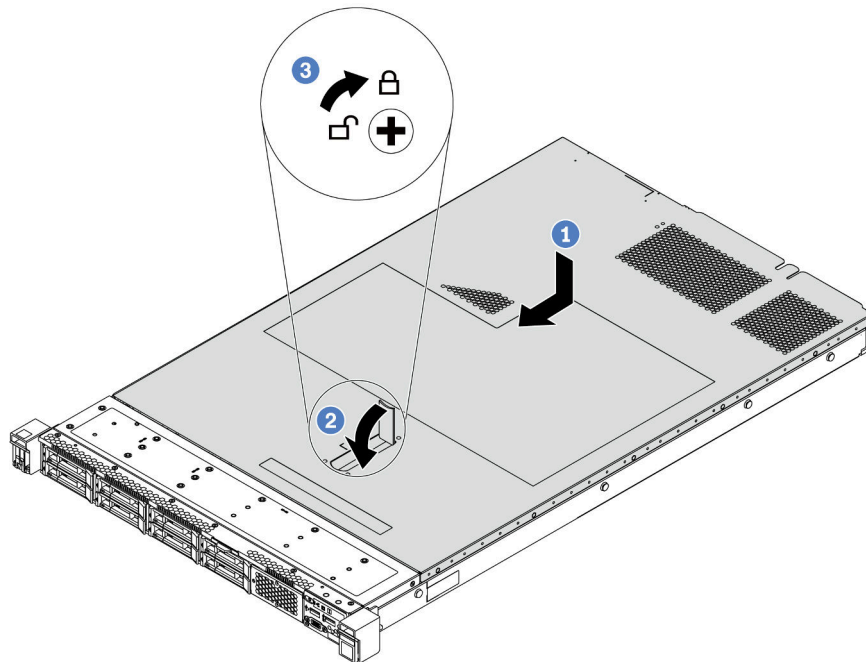


Figura 69. Instalación de la cubierta superior

Paso 1. Asegúrese de que el pestillo de la cubierta esté en la posición de abierto. Baje la cubierta superior al chasis hasta que ambos lados de la cubierta superior enganchen las guías a ambos lados del chasis. Luego, deslice la cubierta superior hacia la parte frontal del chasis.

Nota: Antes de deslizar la cubierta superior hacia delante, asegúrese de que todas las pestañas de la cubierta superior encajen correctamente en el chasis.

Paso 2. Gire el pestillo de la cubierta hasta que encaje en su posición. Asegúrese de que el seguro de la cubierta esté completamente cerrado.

Paso 3. Utilice un destornillador para girar la cerradura de bloqueo a la posición bloqueada.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del deflector de aire

Utilice esta información para quitar e instalar el deflector de aire.

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017




PRECAUCIÓN:

Hay hojas de ventilador en movimiento peligrosas cerca.

Nota: El deflector de aire no está disponible en algunos modelos de servidor.

Extracción del deflector de aire

Utilice esta información para eliminar el deflector de aire.

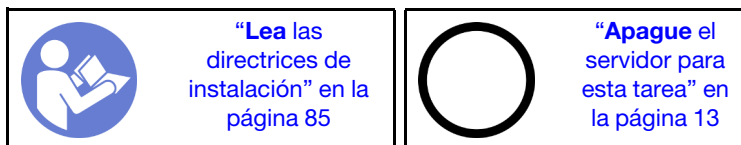

Nota: Según el modelo, es posible que el servidor no tenga un deflector de aire instalado.

Antes de quitar el deflector de aire:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).
2. Si hay un módulo supercondensador RAID instalado en la parte inferior del deflector de aire, desconecte el cable del módulo supercondensador RAID primero.

Para quitar el deflector de aire, lleve a cabo el paso siguiente:

Nota: El deflector de aire que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extracción es el mismo.

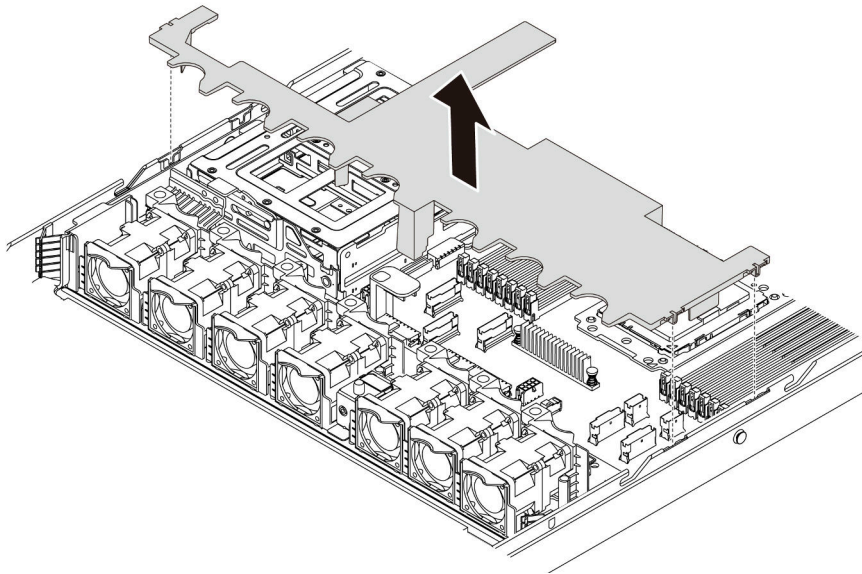


Figura 70. Extracción del deflector de aire

Paso 1. Sujete el deflector de aire y levántelo cuidadosamente para quitarlo del servidor.

Atención: Para permitir una refrigeración y un flujo de aire adecuados, instale el deflector de aire antes de encender el servidor. Si utiliza el servidor con el deflector de aire extraído, pueden producirse daños en los componentes de dicho servidor.

Después de finalizar



Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del deflector de aire

Utilice esta información para instalar el deflector de aire.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>
---	---

Para instalar el deflector de aire, lleve a cabo los pasos siguientes:

Nota: El deflector de aire que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el método de instalación es el mismo.

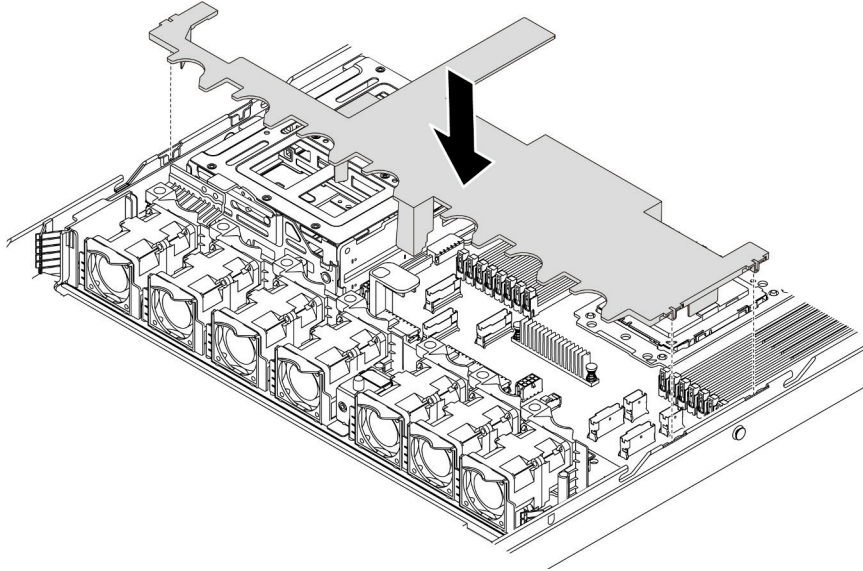


Figura 71. Instalación del deflector de aire

- Paso 1. Alinee las pestañas en ambos lados del deflector de aire con las ranuras correspondiente en ambos lados del chasis.
- Paso 2. Baje el deflector de aire hacia el chasis y empuje el deflector de aire hacia abajo hasta que quede colocado firmemente.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración


[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de pestillos del bastidor

Utilice esta información para quitar e instalar los pestillos del bastidor.

Extracción de los pestillos del bastidor

Utilice esta información para quitar los pestillos del bastidor.

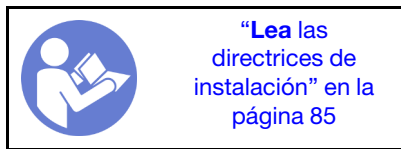

Antes de quitar los pestillos del bastidor:

1. Si el servidor está instalado con el marco biselado de seguridad, quítelo en primer lugar. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 110](#).
2. Use un destornillador de punta plana para quitar la placa de etiqueta de ID del pestillo del bastidor derecho y colóquelo en un lugar seguro.

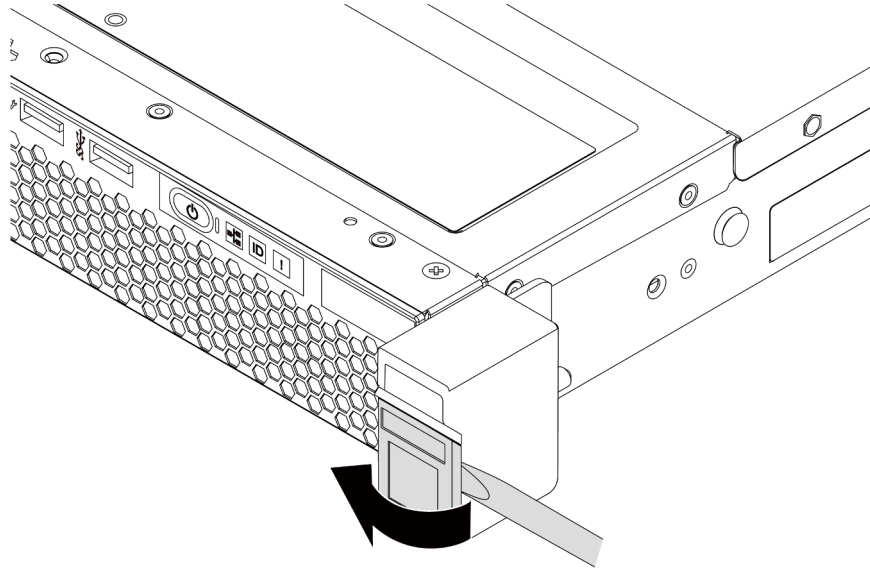


Figura 72. Extracción de la placa de etiqueta de ID

Para quitar los pestillos de bastidor, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Quite los dos tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor.

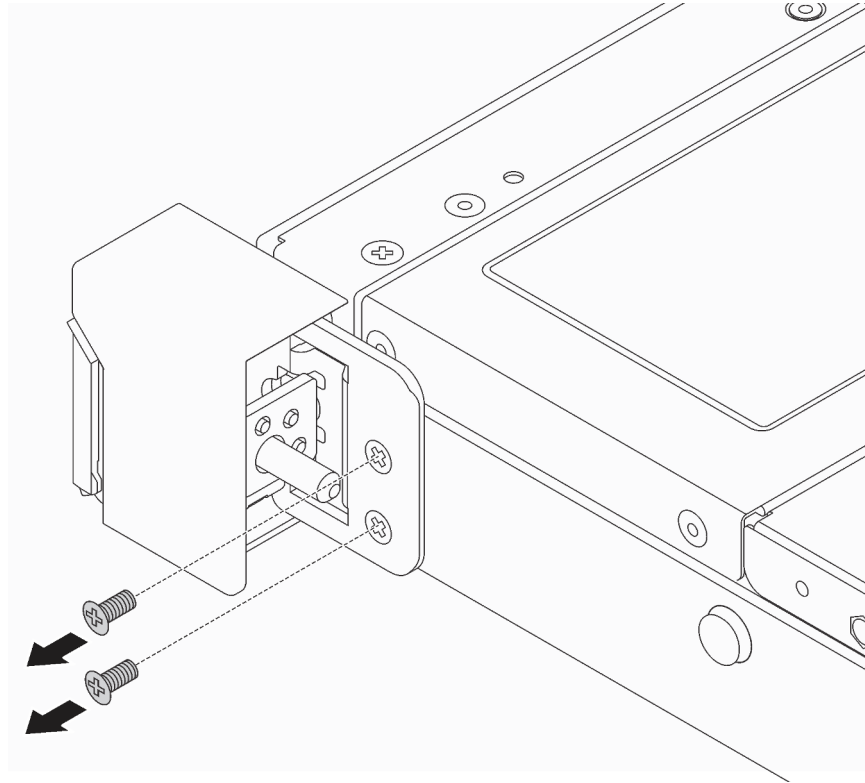


Figura 73. Extracción de los tornillos del pestillo del bastidor

Paso 2. Quite del chasis los dos tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor, como se muestra.

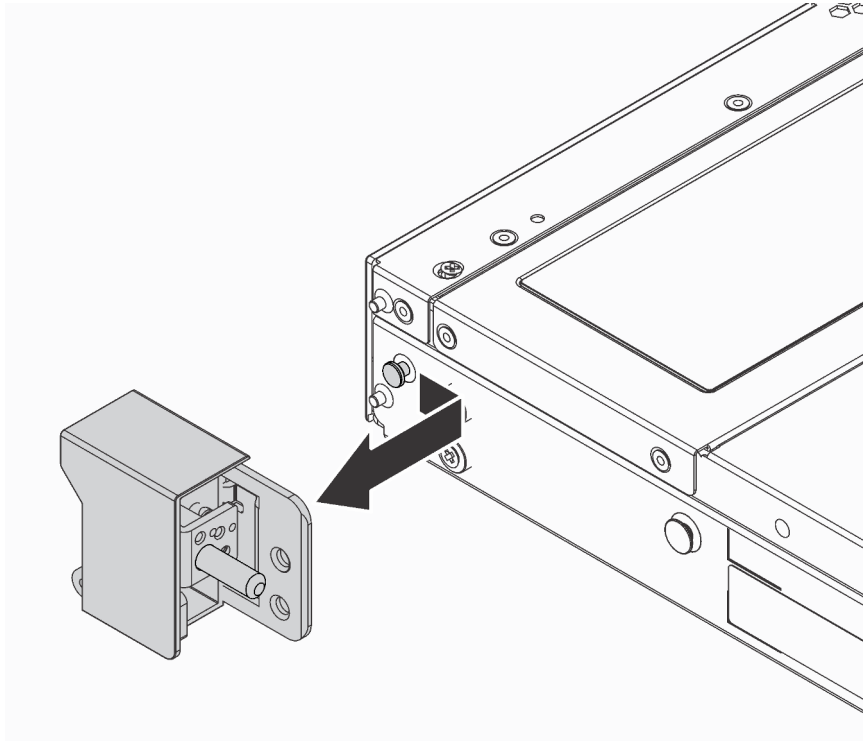


Figura 74. Extracción del pestillo del bastidor

Después de finalizar


Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de los pestillos del bastidor

Utilice esta información para instalar los pestillos del bastidor.

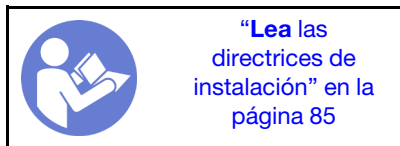

Para instalar los pestillos del bastidor, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. En cada lado del servidor, alinee el pestillo del bastidor con la patilla del chasis. A continuación, presione el pestillo del bastidor sobre el chasis y deslícelo suavemente hacia delante, como se muestra.

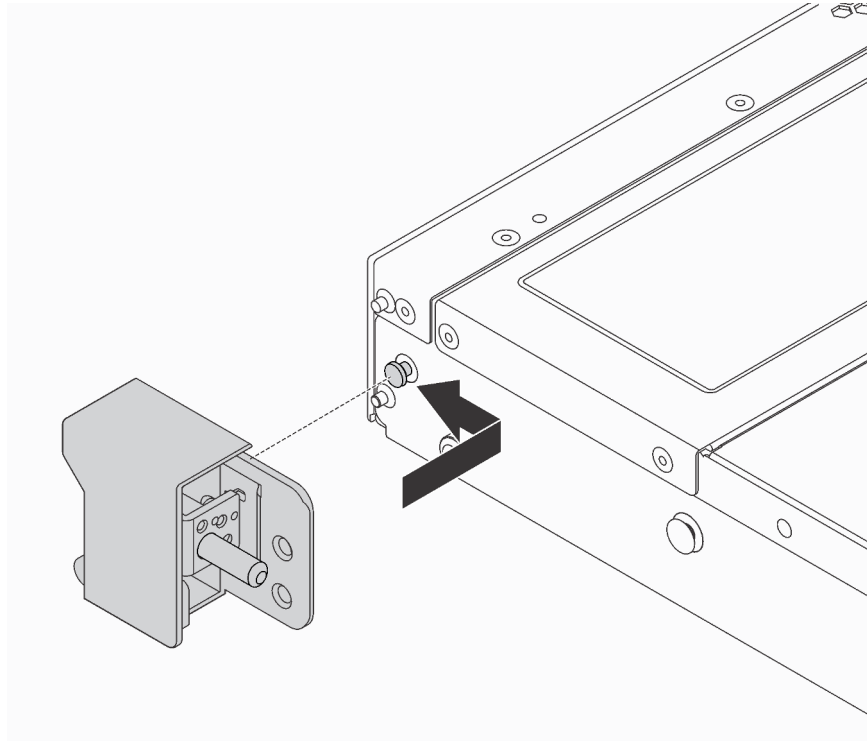


Figura 75. Instalación del pestillo del bastidor

Paso 2. Instale los dos tornillos para asegurar el pestillo del bastidor en cada lado del servidor.

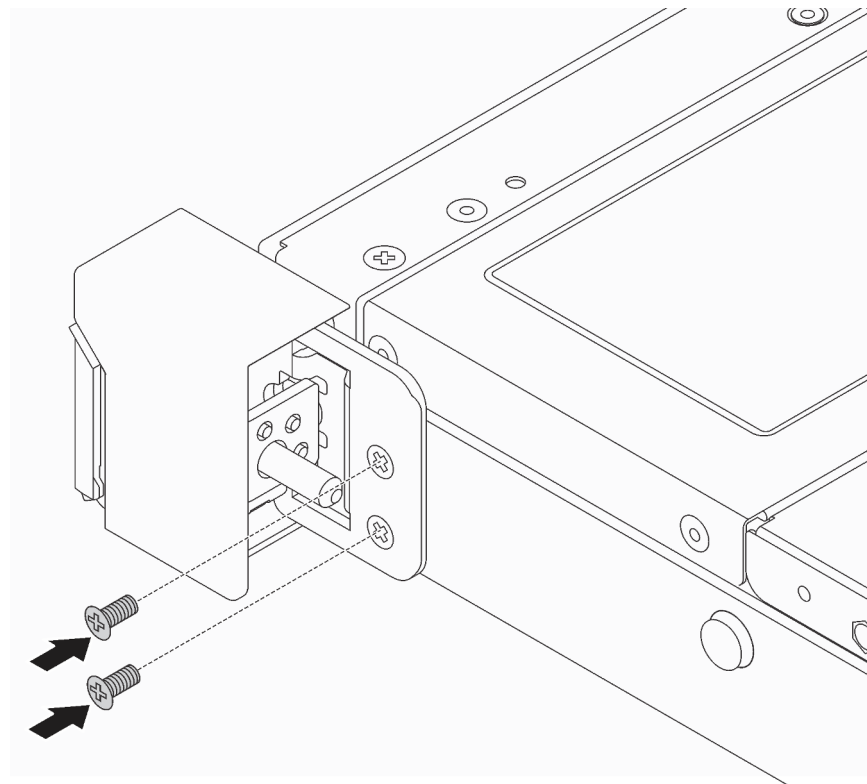


Figura 76. Instalación de tornillos del pestillo del bastidor

Después de finalizar

1. Instale la placa de etiqueta de ID en el pestillo de bastidor derecho, como se muestra.

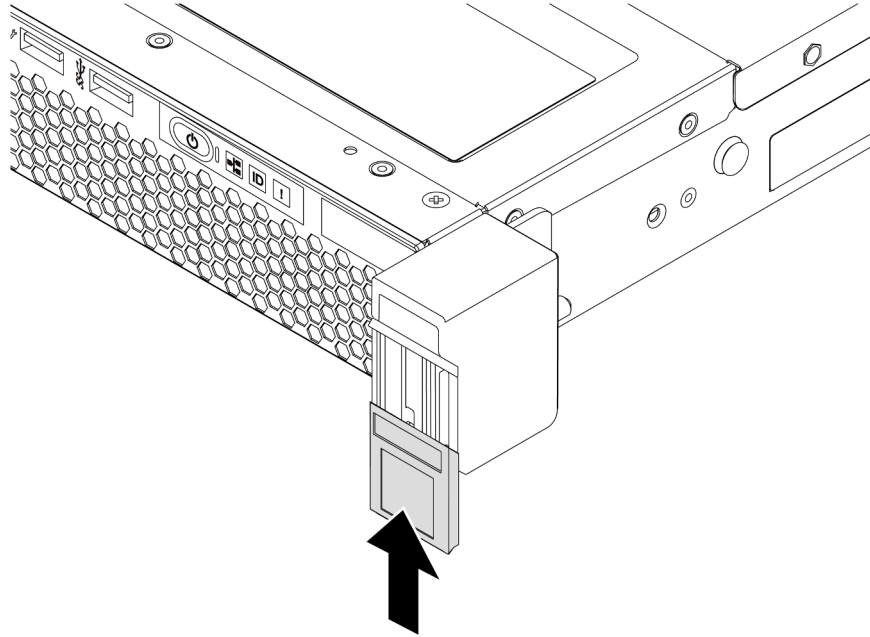


Figura 77. Instalación de la placa de etiqueta de ID

2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la página 212.

Video de demostración


[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del marco biselado de seguridad

Utilice esta información para quitar e instalar el marco de seguridad.

Extracción del marco biselado de seguridad

Utilice esta información para quitar el marco biselado de seguridad.

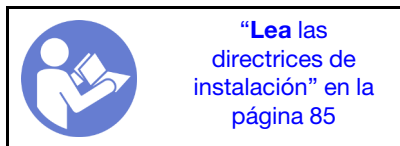

Para quitar el marco biselado de seguridad, lleve a cabo los pasos siguientes:

- Paso 1. Utilice la llave para desbloquear el marco biselado de seguridad.

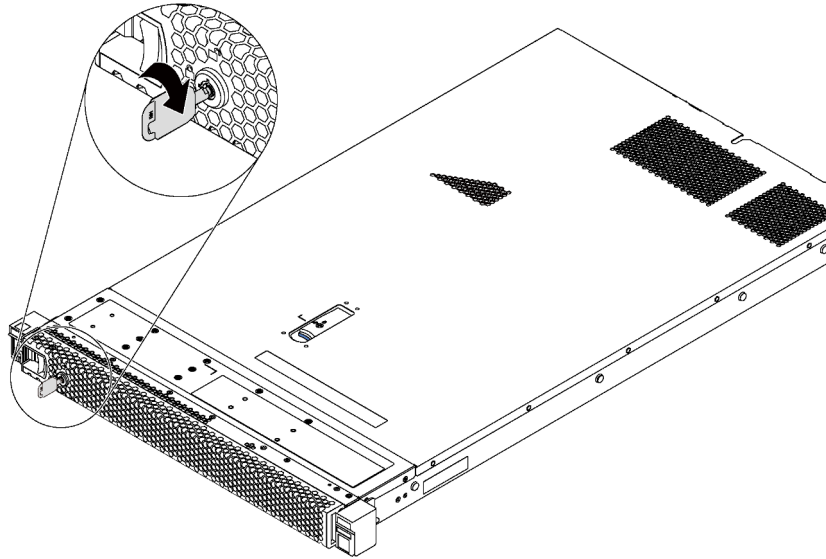


Figura 78. Desbloqueo del marco biselado de seguridad

- Paso 2. Presione el pestillo de liberación azul y gire el marco biselado de seguridad hacia afuera para extraerlo del chasis.

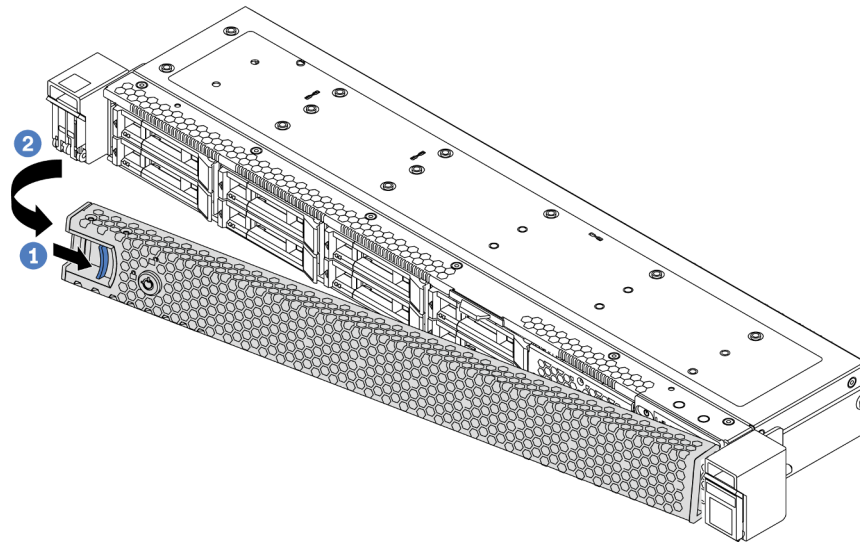


Figura 79. Extracción del marco biselado de seguridad


Atención: Antes de enviar el bastidor con el servidor instalado, vuelva a instalar y bloquee el marco biselado de seguridad en su lugar.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del marco biselado de seguridad

Utilice esta información para instalar el marco biselado de seguridad.

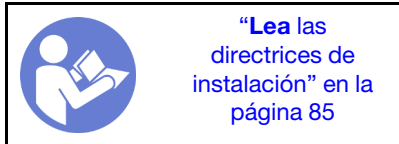

Antes de instalar el marco biselado de seguridad, si extrajo los pestillos frontales del bastidor, vuelva a instalarlos. Consulte [“Instalación de los pestillos del bastidor” en la página 108](#).

Para instalar el marco biselado de seguridad, realice los pasos siguientes:

Atención: Antes de enviar el bastidor con el servidor instalado, vuelva a instalar y bloquee el marco biselado de seguridad en su lugar.

Paso 1. Si la llave está en la parte interior del marco biselado de seguridad, quítelo del marco.

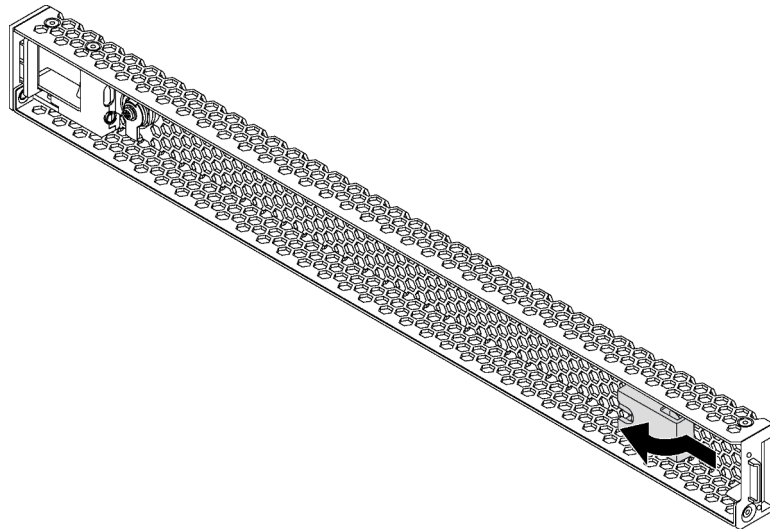


Figura 80. Extracción de la llave

Paso 2. Inserte la pestaña del marco biselado de seguridad en la ranura del lado derecho del chasis. A continuación, presione y mantenga presionado el pestillo de liberación azul y gire el marco biselado de seguridad hacia dentro hasta que encaje en su sitio.

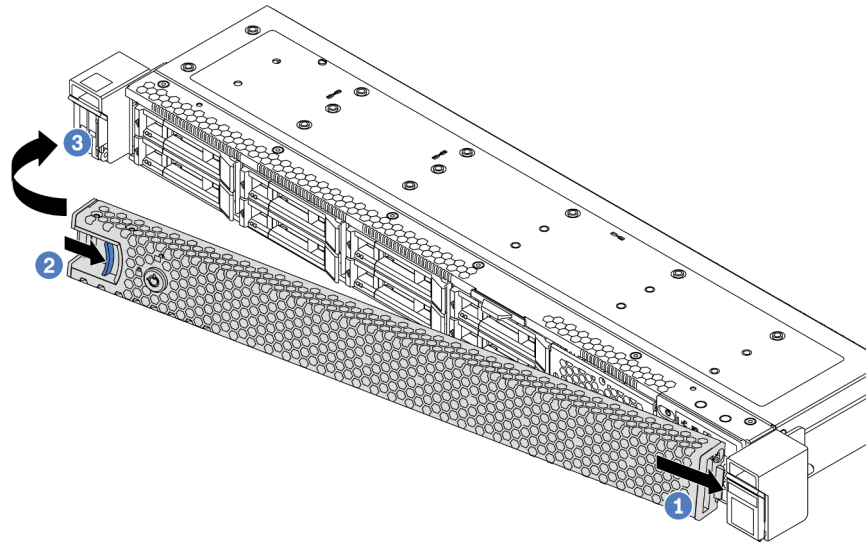


Figura 81. Instalación del marco biselado de seguridad

Paso 3. Utilice la llave para cerrar el marco biselado de seguridad.

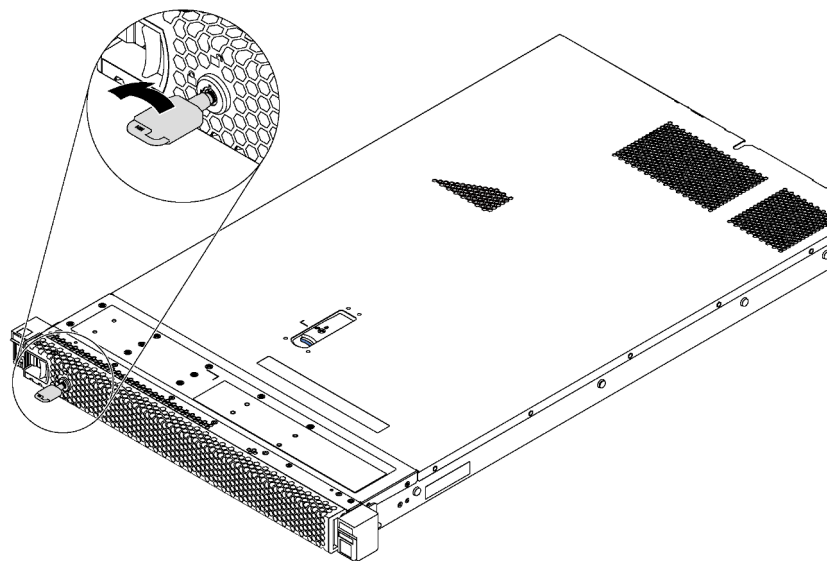


Figura 82. Bloqueo de marco biselado de seguridad

Video de demostración


[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del ventilador del sistema

Utilice esta información para quitar e instalar un ventilador del sistema.

Extracción de un ventilador del sistema

Utilice esta información para quitar un ventilador del sistema. Puede quitar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

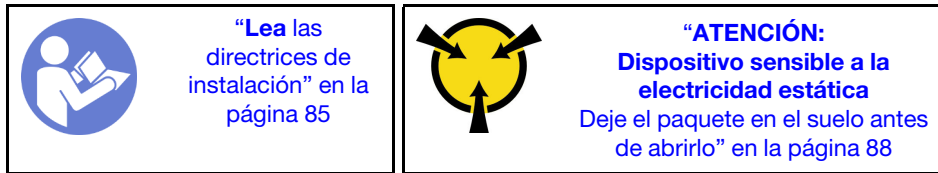

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017



PRECAUCIÓN:

Hay hojas de ventilador en movimiento peligrosas cerca.

Antes de quitar un ventilador del sistema, quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).

Para quitar un ventilador del sistema, lleve a cabo el siguiente paso:

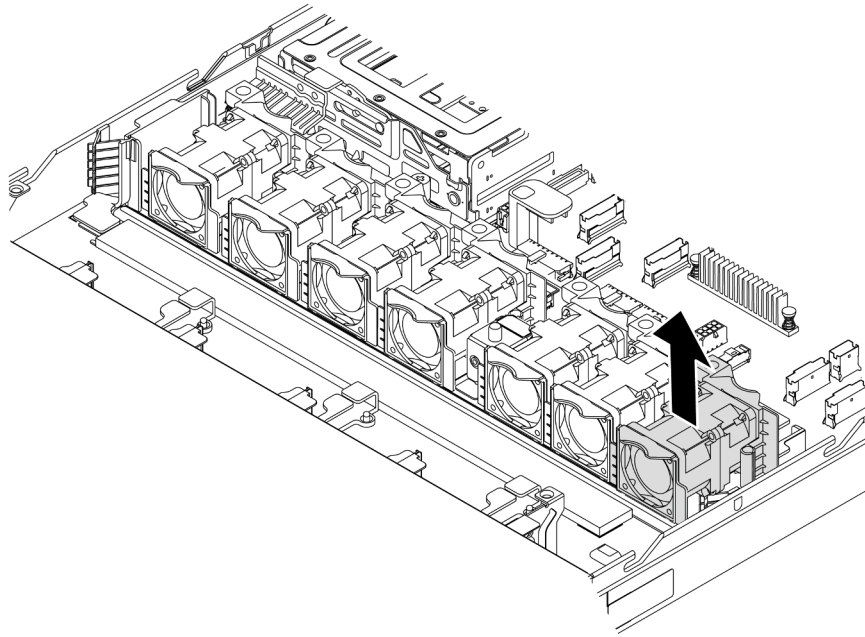


Figura 83. Extracción del ventilador del sistema

Paso 1. Sujete las pestañas del ventilador situadas en ambos extremos del ventilador del sistema, levante cuidadosamente el ventilador del sistema y sáquelo del servidor.

Después de finalizar



- Instale un nuevo ventilador del sistema. Consulte [“Instalación de un ventilador del sistema”](#) en la página 115.
- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un ventilador del sistema

Utilice esta información para instalar un ventilador del sistema. Puede instalar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	--

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017



PRECAUCIÓN:

Hay hojas de ventilador en movimiento peligrosas cerca.

Antes de instalar un ventilador del sistema, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo ventilador del sistema con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el ventilador del sistema nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Consulte “[Reglas técnicas de ventiladores de sistema](#)” en la [página 94](#) antes de instalar ventiladores del sistema.

Lleve a cabo los pasos siguientes para instalar un ventilador del sistema:

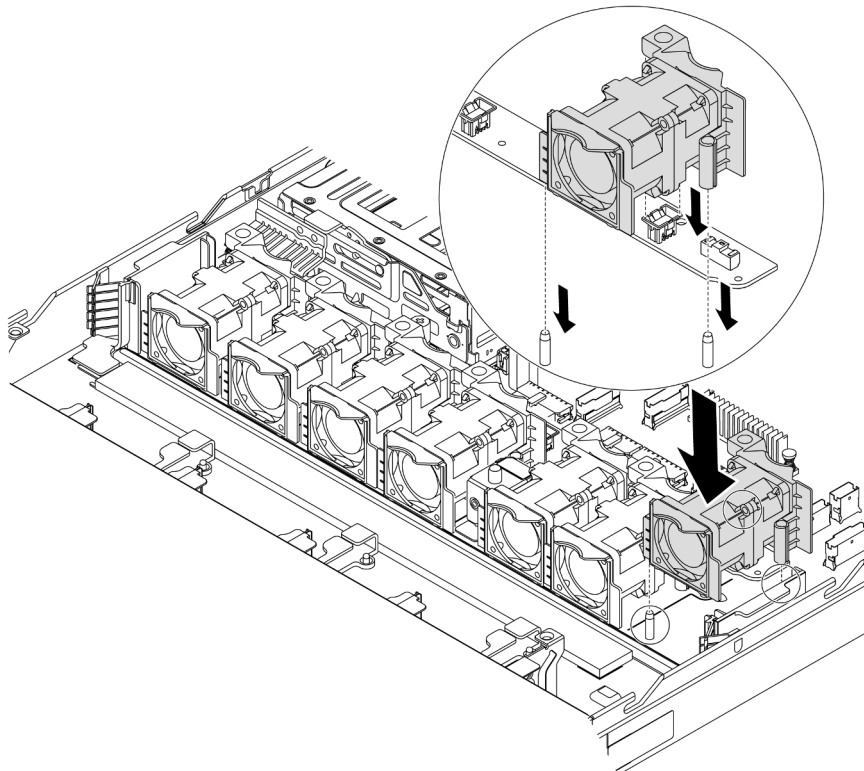


Figura 84. Instalación del ventilador del sistema

Paso 1. Alinee los dos orificios del ventilador del sistema con las dos patillas del chasis.

Paso 2. Presione el ventilador del sistema hacia abajo, hasta que quede bien colocado en la ranura. Asegúrese de que el conector del ventilador esté correctamente instalado en el conector de la placa del sistema.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración


[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de módulo de memoria

Utilice esta información para quitar e instalar un módulo de memoria.

Extracción de un módulo de memoria

Utilice esta información para eliminar un módulo de memoria.

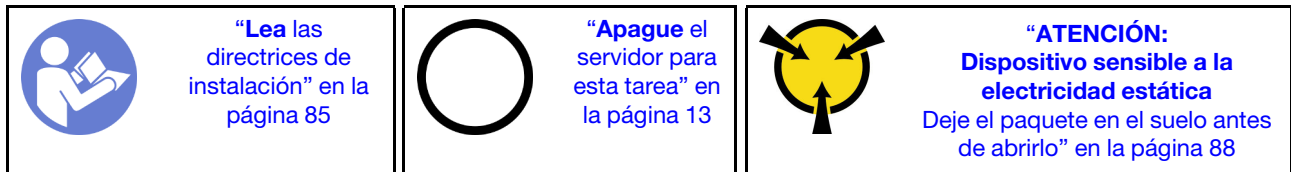

Atención:

- Desconecte todos los cables de alimentación para esta tarea.
- Los módulos de memoria son sensibles a la descarga estática y requieren una manipulación especial. Consulte las directrices estándar para [“Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 88.](#)
 - Siempre use una muñequera antiestática al quitar o instalar los módulos de memoria. También se pueden utilizar guantes antiestática.
 - Nunca sostenga dos o más módulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los módulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.
 - Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los módulos de memoria ni permita que estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los módulos de memoria.
 - Maneje con cuidado los módulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un módulo de memoria.
 - No utilice herramientas metálicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los módulos de memoria, ya que los metales rígidos pueden dañar los módulos de memoria.
 - No inserte los módulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo que puede provocar grietas en los paquetes o la separación de componentes pasivos por la fuerza de inserción alta.

Antes de quitar un módulo de memoria:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 103.](#)

Para quitar un módulo de memoria, lleve a cabo los pasos siguientes:

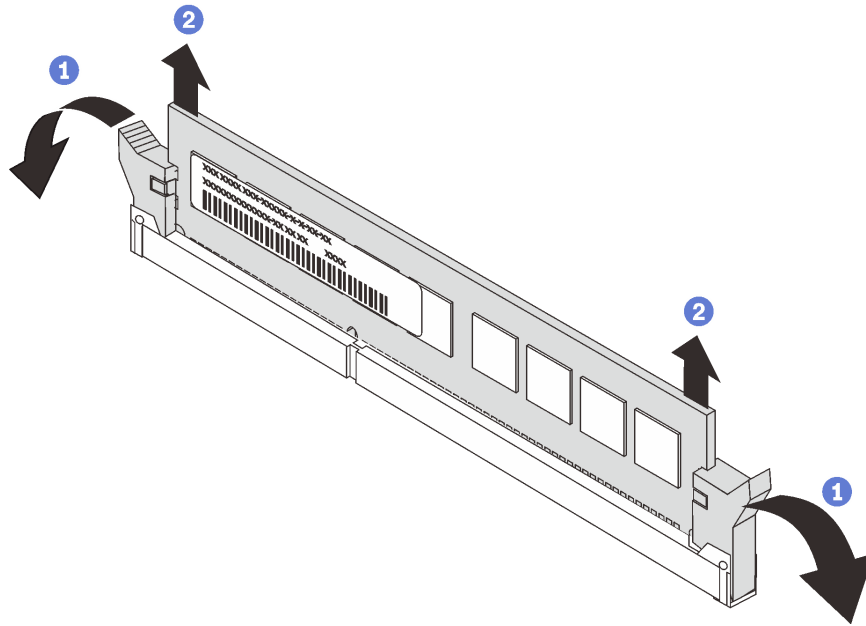


Figura 85. Extracción del módulo de memoria

Paso 1. Abra los clips de sujeción de cada uno de los extremos de la ranura de módulo de memoria.

Atención: Para evitar que los clips de sujeción se rompan o que las ranuras del módulo de memoria resulten dañadas, manipule los clips con cuidado.

Paso 2. Tome el módulo de memoria desde ambos extremos y levántelo con cuidado para quitarlo de la ranura.

Después de finalizar




- Si el servidor está configurado con un procesador de 280 vatios, instale un relleno de módulo de memoria o un nuevo módulo de memoria para cubrir la ranura. Consulte [“Instalación de un módulo de memoria” en la página 118](#).
- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un módulo de memoria

Utilice esta información para instalar un módulo de memoria.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Atención:

- Desconecte todos los cables de alimentación para esta tarea.

- Los módulos de memoria son sensibles a la descarga estática y requieren una manipulación especial. Consulte las directrices estándar para [“Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 88](#):
 - Siempre use una muñequera antiestática al quitar o instalar los módulos de memoria. También se pueden utilizar guantes antiestática.
 - Nunca sostenga dos o más módulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los módulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.
 - Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los módulos de memoria ni permita que estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los módulos de memoria.
 - Maneje con cuidado los módulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un módulo de memoria.
 - No utilice herramientas metálicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los módulos de memoria, ya que los metales rígidos pueden dañar los módulos de memoria.
 - No inserte los módulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo que puede provocar grietas en los paquetes o la separación de componentes pasivos por la fuerza de inserción alta.

Antes de instalar un módulo de memoria:

1. Ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene el nuevo módulo de memoria con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo de memoria de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
2. Localice la ranura de módulo de memoria requerida en la placa del sistema. Consulte [“Reglas de instalación del módulo de memoria” en la página 89](#). Asegúrese de que se observan las normas y la secuencia de instalación.

Para instalar un módulo de memoria, lleve a cabo los pasos siguientes:

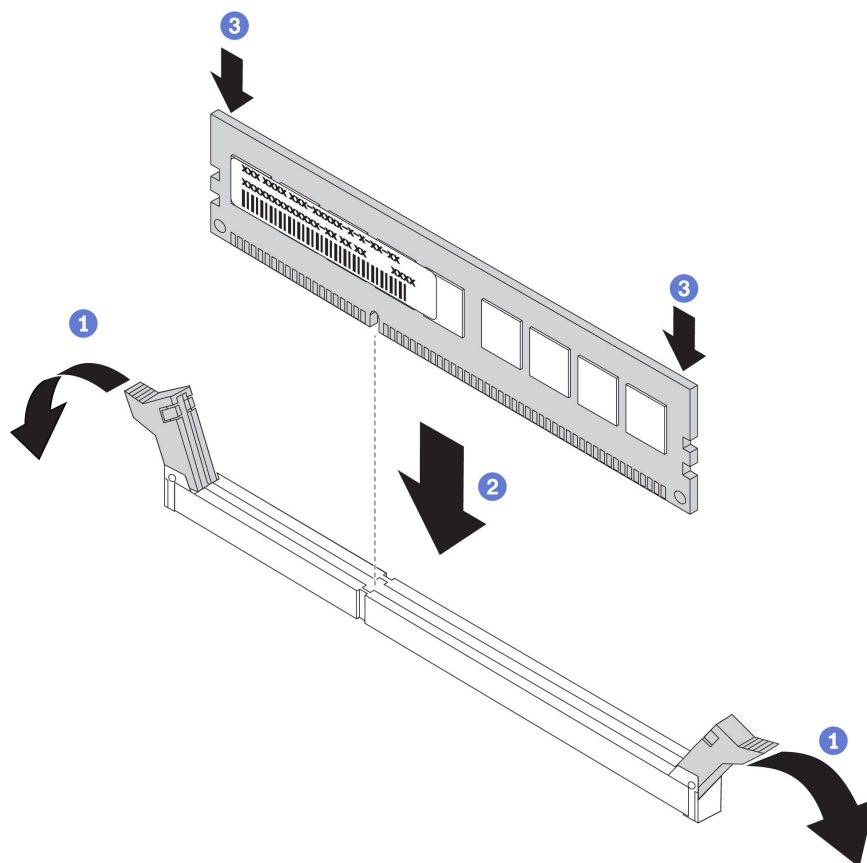


Figura 86. Instalación de un módulo de memoria

Paso 1. Abra los clips de sujeción de cada uno de los extremos de la ranura de módulo de memoria.

Atención: Para evitar que los clips de sujeción se rompan o que las ranuras del módulo de memoria resulten dañados, abra y cierre los clips con cuidado.

Paso 2. Alinee el módulo de memoria con la ranura y luego coloque suavemente el módulo de memoria en la ranura con ambas manos.

Paso 3. Presione firmemente ambos extremos del módulo de memoria hacia abajo en la ranura hasta que los clips de sujeción encajen en la posición de bloqueo.

Nota: Si queda un espacio entre el módulo de memoria y los clips de sujeción, este no se ha insertado correctamente. Abra los clips de sujeción, quite el módulo de memoria y, a continuación, vuelva a insertarlo.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de unidad de intercambio en caliente


Utilice esta información para quitar e instalar una unidad de intercambio en caliente. Puede quitar o instalar una unidad de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

Notas:

- El término “unidad de intercambio en caliente” se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de disco duro de intercambio en caliente y unidades de estado sólido de intercambio en caliente y unidades NVMe de intercambio en caliente.
- Utilice la documentación que se proporciona con la unidad y siga estas instrucciones además de las instrucciones de este tema. Asegúrese de que tiene todos los cables y todo el equipo especificado en la documentación que se proporciona con la unidad.
- La integridad de Interferencia electromagnética (EMI) y refrigeración del servidor se protege al tener todas las bahías de unidad cubiertas u ocupadas. Las bahías vacías están cubiertas por un panel protector EMI u ocupadas por rellenos de unidad. Cuando instale una unidad, guarde el relleno de unidad extraída en caso de que posteriormente extraiga la unidad y necesite el relleno para cubrir el lugar.
- Para evitar daños en los conectores de la unidad, asegúrese de que la cubierta superior esté en su lugar y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

Extracción de una unidad de intercambio en caliente

Utilice esta información para quitar una unidad de intercambio en caliente.

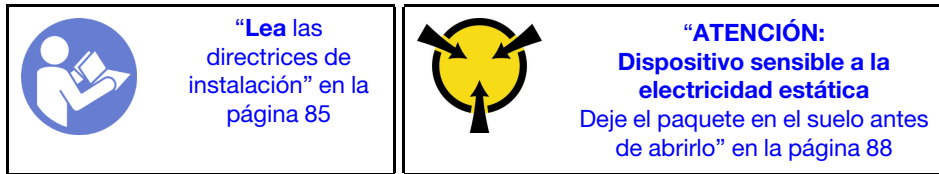

Antes de quitar una unidad de intercambio en caliente:

1. Asegúrese de haber creado una copia de seguridad de los datos en su unidad, especialmente si es parte de una matriz RAID.
 - Antes de realizar cambios en las unidades, los adaptadores RAID, las placas posteriores de la unidad o los cables de la unidad, cree una copia de seguridad de los datos importantes que se almacenan en las unidades.
 - Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID, realice una copia de seguridad de toda la información de configuración RAID.
2. Si se van a extraer una o varias unidades NVMe, se recomienda deshabilitarlas primero mediante la opción Quitar Hardware de forma segura y expulsar el medio (Windows) o el sistema de archivos (Linux). Consulte las indicaciones que aparecen encima de las bahías de unidad para determinar el tipo de la unidad que se debe extraer. Si los números de la bahía de unidad incluyen el término “NVMe”, esto indica que las unidades instaladas son unidades NVMe.
3. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo primero. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 110](#).

Atención: Para asegurarse de disponer de la refrigeración adecuada del sistema, no utilice el servidor durante más de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahía.

Para quitar una unidad de intercambio en caliente, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Deslice el pestillo de liberación suavemente hacia la izquierda para abrir la pestaña de sujeción de la unidad.

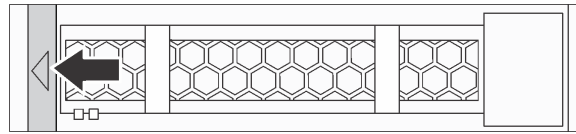


Figura 87. Apertura de la pestaña de sujeción de la unidad

Paso 2. Sujete la pestaña de sujeción y deslice la unidad hacia fuera de la bahía de la unidad.

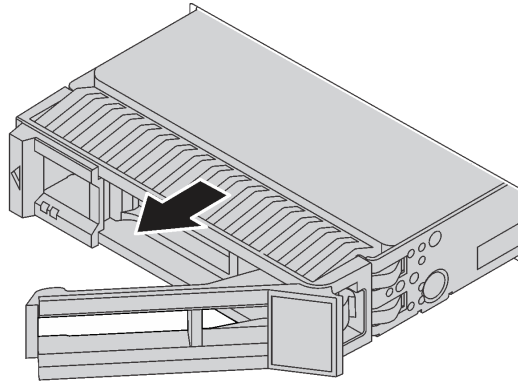


Figura 88. Extracción de una unidad de intercambio en caliente

Después de finalizar



- Instale el relleno de unidad o una unidad nueva para cubrir la bahía de unidad. Consulte [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122](#).
- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una unidad de intercambio en caliente

Use esta información para instalar una unidad de intercambio en caliente.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	--

Antes de instalar una unidad de intercambio en caliente:

1. Quite el relleno de unidad de la bahía de unidad. Mantenga el relleno de unidad en un lugar seguro.

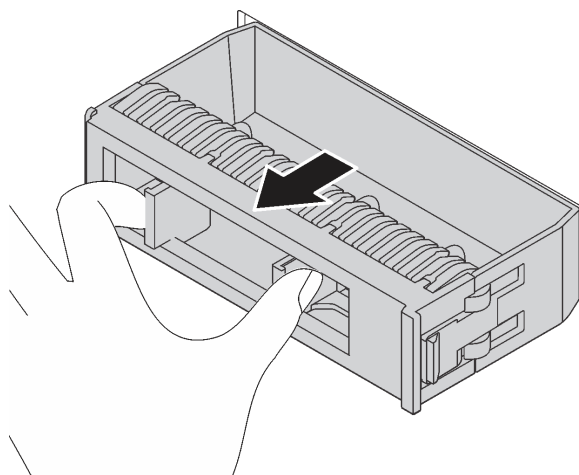


Figura 89. Extracción del relleno de unidad

2. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva unidad con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la unidad nueva de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
3. Consulte [“Reglas técnicas para unidades” en la página 97](#) antes de instalar la unidad de intercambio en caliente.

Para instalar una unidad de intercambio en caliente, lleve a cabo los pasos siguientes:

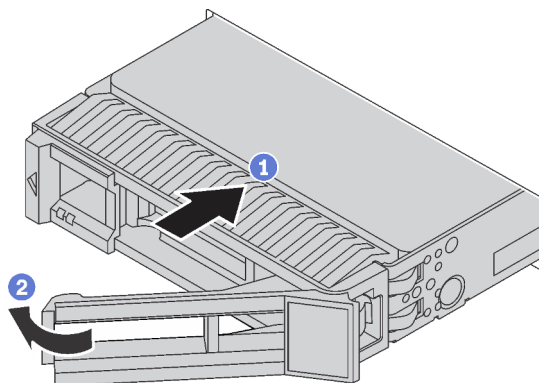


Figura 90. Instalación de unidad de intercambio en caliente

- Paso 1. Asegúrese de que la pestaña de sujeción de la bandeja de la unidad esté en la posición de abierto. Deslice la unidad en la bahía hasta que encaje en su lugar.
- Paso 2. Cierre la pestaña de sujeción de la bandeja de unidad para bloquear la unidad en su lugar.
- Paso 3. Revise los LED de estado de la unidad para verificar que la unidad funcione correctamente.
 - Si el LED amarillo de estado de la unidad está iluminado de forma continua, esa unidad está defectuosa y es necesario sustituirla.
 - Si el LED verde de actividad de la unidad parpadea, significa que se está accediendo a la unidad.
- Paso 4. Siga instalando unidades de intercambio en caliente adicionales, de ser necesario.

Después de quitar todas las unidades de intercambio en caliente:

1. Vuelva a instalar el marco biselado de seguridad. Consulte [“Instalación del marco biselado de seguridad” en la página 111](#).
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID de ser necesario. Para obtener más información, consulte:
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)




Sustitución del adaptador Ethernet OCP 3.0

Utilice esta información para quitar e instalar el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Nota: El adaptador Ethernet OCP 3.0 solo está disponible en algunos modelos.

Extracción del adaptador Ethernet OCP 3.0

Utilice esta información para quitar el adaptador Ethernet OCP 3.0.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que todos los cables de alimentación del servidor estén desconectados de las fuentes de alimentación antes de realizar este procedimiento.

Antes de extraer el adaptador Ethernet OCP 3.0, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador Ethernet OCP 3.0 nuevo con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador Ethernet OCP 3.0 nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para quitar el adaptador Ethernet OCP 3.0, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Suelte el tornillo de mano que fija el adaptador. Tire del adaptador Ethernet OCP 3.0 como se indica.

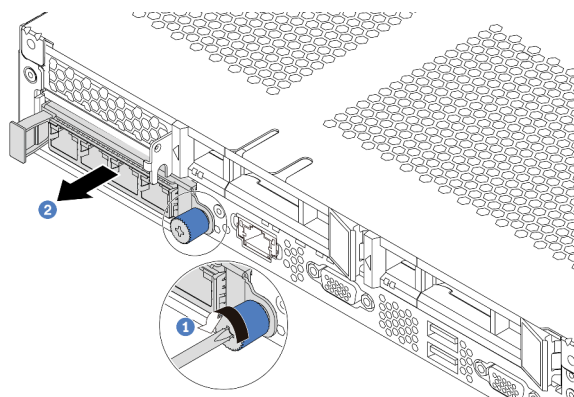


Figura 91. Extracción del adaptador Ethernet OCP 3.0

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del adaptador de Ethernet OCP 3.0

Utilice esta información para instalar el adaptador Ethernet OCP 3.0.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que todos los cables de alimentación del servidor estén desconectados de las fuentes de alimentación antes de realizar este procedimiento.

Nota: Si hay un adaptador Ethernet OCP 3.0 instalado, cuando el sistema está apagado pero aún conectado a la alimentación de CA, los ventiladores del sistema seguirán girando a una velocidad muy inferior. Este es el diseño del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado para el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Antes de instalar el adaptador Ethernet OCP 3.0, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador Ethernet OCP 3.0 nuevo con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador Ethernet OCP 3.0 nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para instalar el adaptador Ethernet OCP 3.0, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Empuje el adaptador Ethernet OCP 3.0 como se indica para insertarlo en el conector de la placa del sistema. Apriete el tornillo de mano para fijar el adaptador.

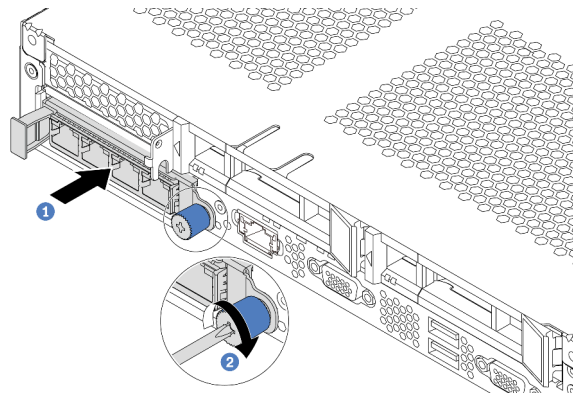


Figura 92. Instalación del adaptador de Ethernet OCP 3.0




Figura 93. Módulo de OCP (dos conectores)




Figura 94. Módulo de OCP (cuatro conectores)

Notas:

- El adaptador Ethernet 3.0 OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para las conexiones de red.
- Cualquiera de los conectores (conector 1 de forma predeterminada) del módulo OCP puede funcionar como un conector de gestión compartido.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración




[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del conjunto de expansión interno

Utilice esta información para quitar e instalar el conjunto de expansión interno.

Extracción del conjunto de expansión interno

Utilice esta información para extraer el conjunto de expansión interno.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de extraer el conjunto de expansión interno:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Desconecte los cables del conjunto de expansión interno.

Para extraer el conjunto de expansión interno:

Paso 1. Afloje el tornillo cautivo y luego levántelo directamente del chasis.

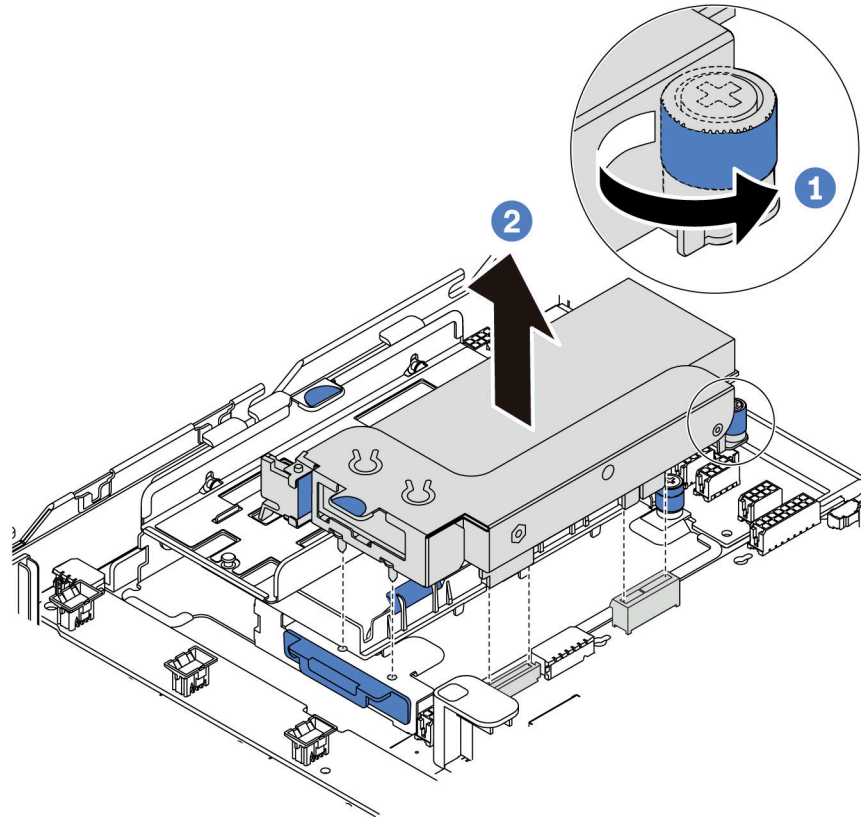


Figura 95. Extracción del conjunto de expansión interno

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del conjunto de expansión interno

Utilice esta información para instalar el conjunto de expansión interno.

	“Lea las directrices de instalación” en la página 85		“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13		“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88
---	---	---	---	--	--

Para instalar el conjunto de expansión interno, lleve a cabo los pasos siguientes:

- Paso 1. Instale el conjunto de expansión interno e instale el supercondensador en el conjunto de expansión interno. Consulte [“Instalación de un módulo de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión”](#) en la página 180.
- Paso 2. Alinee las patillas y los conectores del conjunto de expansión interno con los orificios y conectores del chasis y luego fije el conjunto en su posición.

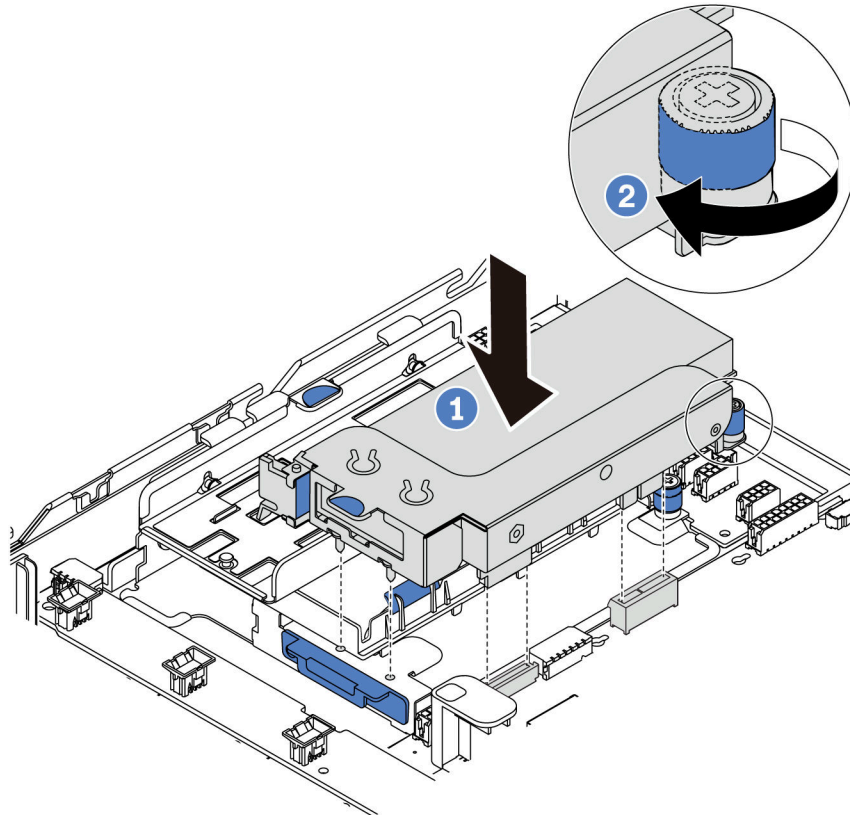


Figura 96. Instalación de conjunto de tarjeta de expansión interna

- Paso 3. Apriete el tornillo cautivo para fijar más el conjunto.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la página 212.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la tarjeta de expansión

Utilice esta información para quitar e instalar la tarjeta de expansión.

Para servidores con el conjunto de expansión, incluye una de las siguientes configuraciones del conjunto de expansión:

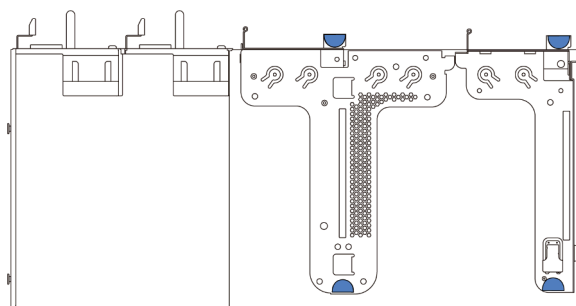


Figura 97. Configuración 1

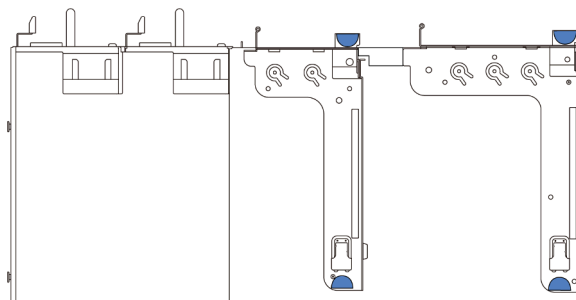


Figura 98. Configuración 2

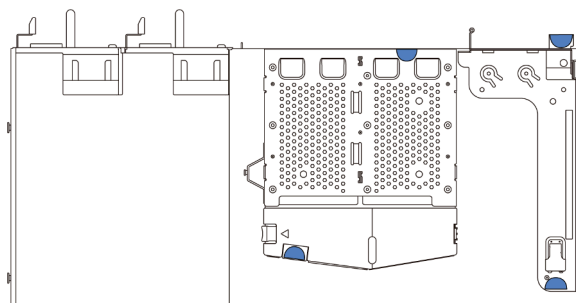





Figura 99. Configuración 3

Existen tres tipos de configuraciones de conjuntos de expansión. El procedimiento de extracción e instalación de la tarjeta de expansión es similar para todos los tipos de conjuntos de expansión. Los procedimientos siguientes se basan en el conjunto de expansión en la configuración 1.

Extracción de una tarjeta de expansión

Utilice esta información para quitar una tarjeta de expansión.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar una tarjeta de expansión, quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).

Para quitar una tarjeta de expansión, lleve a cabo los siguientes pasos:

Nota: El conjunto de expansión que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extracción es el mismo.

- Paso 1. Si hay un adaptador PCIe instalado en la tarjeta de expansión, registre primero las conexiones de cables. A continuación, desconecte todos los cables del adaptador PCIe.
- Paso 2. Para el conjunto de expansión 1 (LP/FHFL), si hay un conmutador de intrusión instalado, desconecte el cable del conmutador de intrusión de la placa del sistema.
- Paso 3. Sujete el conjunto de expansión por los extremos y sáquelo con cuidado del chasis.

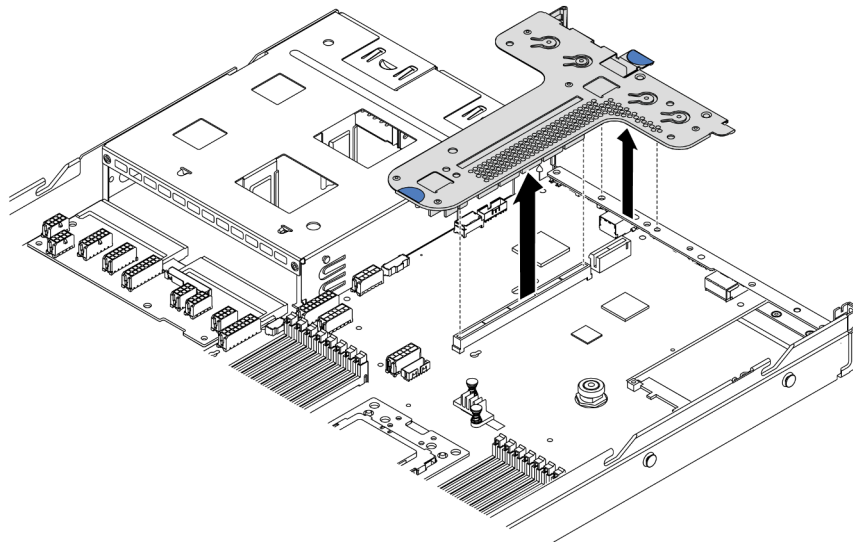


Figura 100. Extracción del conjunto de expansión

- Paso 4. De ser necesario, extraiga los adaptadores PCIe instalados en la tarjeta de expansión. Consulte [“Extracción de un adaptador PCIe” en la página 133](#).
- Paso 5. De ser necesario, extraiga el conmutador de intrusión que está instalado en la abrazadera de expansión. Consulte [“Extracción de un conmutador de intrusión” en la página 139](#).
- Paso 6. Quite los dos tornillos que fijan la tarjeta de expansión a la abrazadera. A continuación, quite la tarjeta de expansión.

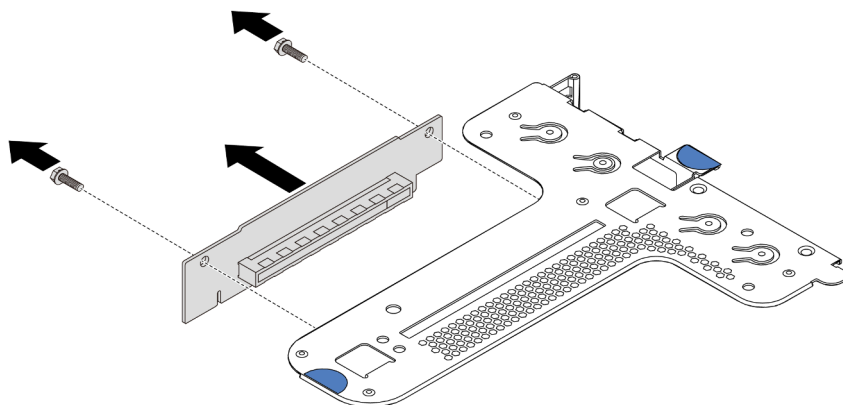


Figura 101. Extracción de la tarjeta de expansión




Si se le indica que devuelva la tarjeta de expansión antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una tarjeta de expansión

Utilice esta información para instalar una tarjeta de expansión.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Antes de instalar una tarjeta de expansión, ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva tarjeta de expansión con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la tarjeta de expansión nueva de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Para instalar una tarjeta de expansión, lleve a cabo los siguientes pasos:

Nota: El conjunto de expansión que desea instalar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de instalación es el mismo. Para conocer los distintos tipos de tarjeta de expansión compatibles, consulte “[Vista posterior](#)” en la [página 19](#).

Paso 1. Presione la tarjeta de expansión hacia la dirección que se indica para alinear los orificios de tornillo con los orificios correspondientes del elemento de sujeción e instale los dos tornillos para asegurar la tarjeta de expansión al elemento de sujeción.

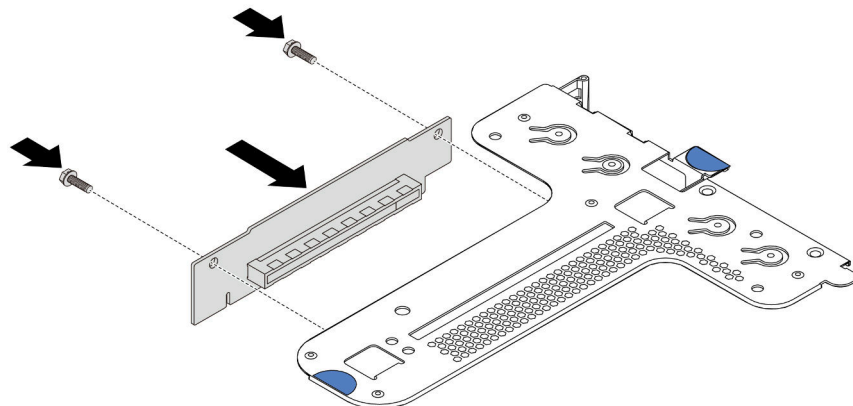


Figura 102. Instalación de la tarjeta de sujeción

- Paso 2. De ser necesario, en el conjunto de expansión 1 (LP/FHFL), vuelva a instalar el conmutador de intrusión en la abrazadera de expansión. Consulte “[Instalación de un conmutador de intrusión](#)” en la [página 140](#). Luego, vuelva a conectar el cable del conmutador de intrusión a la placa del sistema.
- Paso 3. De ser necesario, vuelva a instalar los adaptadores PCIe en la nueva tarjeta de expansión. Consulte “[Instalación de un adaptador PCIe](#)” en la [página 136](#). Luego, consulte la nota para volver a conectar los cables de los adaptadores PCIe en la nueva tarjeta de expansión.

Paso 4. Coloque el conjunto de expansión en el chasis. Alinee las dos patillas del soporte con los dos orificios del chasis y alinee la tarjeta de expansión con la ranura de expansión de la placa del sistema. A continuación, presione con cuidado el conjunto de expansión hacia abajo contra la ranura, hasta que esté bien colocado.

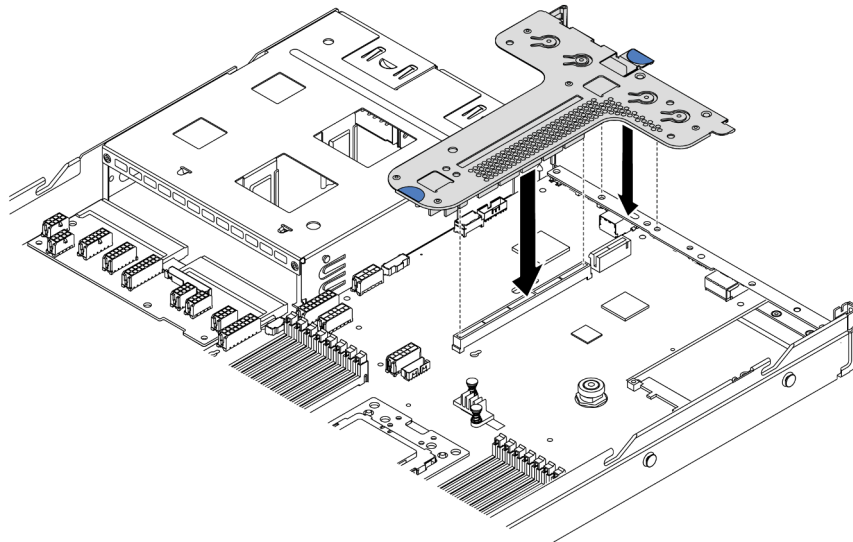


Figura 103. Instalación del conjunto de expansión

Según la configuración, es posible que tenga que instalar el soporte de pared posterior entre los dos conjuntos de expansión.

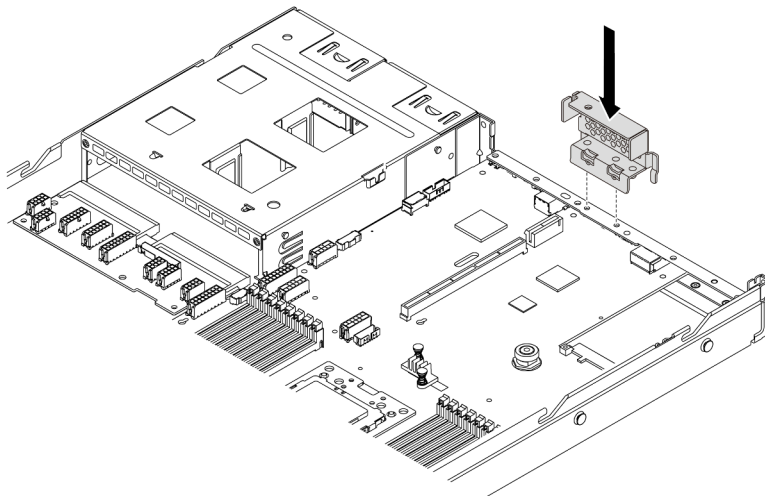


Figura 104. Instalación de abrazadera de pared posterior

Después de instalar la tarjeta de expansión, lleve a cabo la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del adaptador PCIe

Utilice esta información para quitar e instalar el adaptador PCIe.


El adaptador PCIe puede ser un adaptador Ethernet, un adaptador de host bus (HBA), un adaptador RAID PCIe, un adaptador de interposición PCIe, una unidad de estado sólido PCIe, una GPU PCIe y cualquier otro adaptador PCIe admitido.

Notas:

- En función del tipo específico, el aspecto del adaptador PCIe puede ser diferente de las ilustraciones de este tema.
- Utilice la documentación que viene con el adaptador PCIe y siga esas instrucciones además de las instrucciones de este tema.

Extracción de un adaptador PCIe

Utilice esta información para quitar un adaptador PCIe.

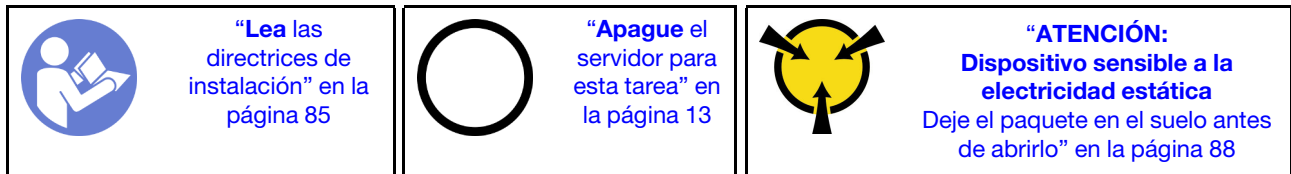

Antes de quitar un adaptador PCIe:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).
2. Quite el conjunto de expansión. Consulte [“Extracción de una tarjeta de expansión” en la página 129](#).

Para quitar un adaptador PCIe, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Gire el pestillo del soporte de expansión a la posición abierta.

Paso 2. Sujete el adaptador PCIe por los extremos y tire suavemente de él hacia fuera de la ranura del adaptador PCIe en la tarjeta de expansión.

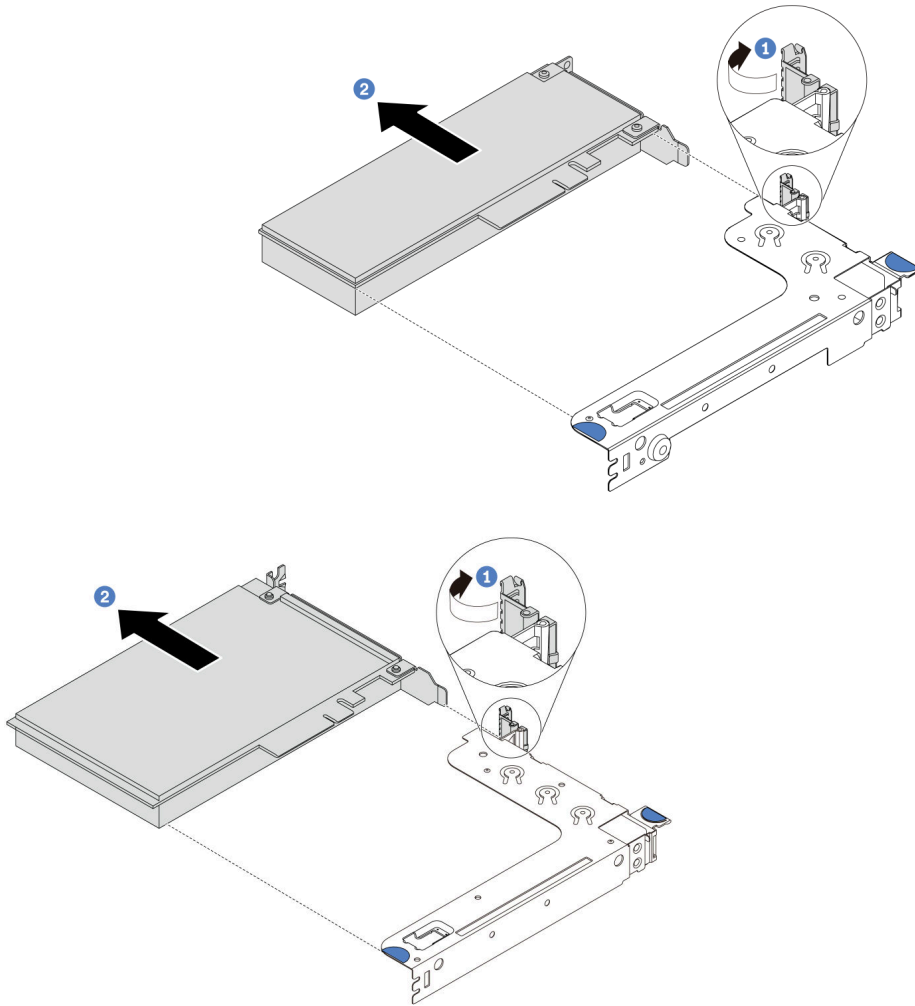


Figura 105. Extracción del conjunto de expansión 1 (LP/FHFL)

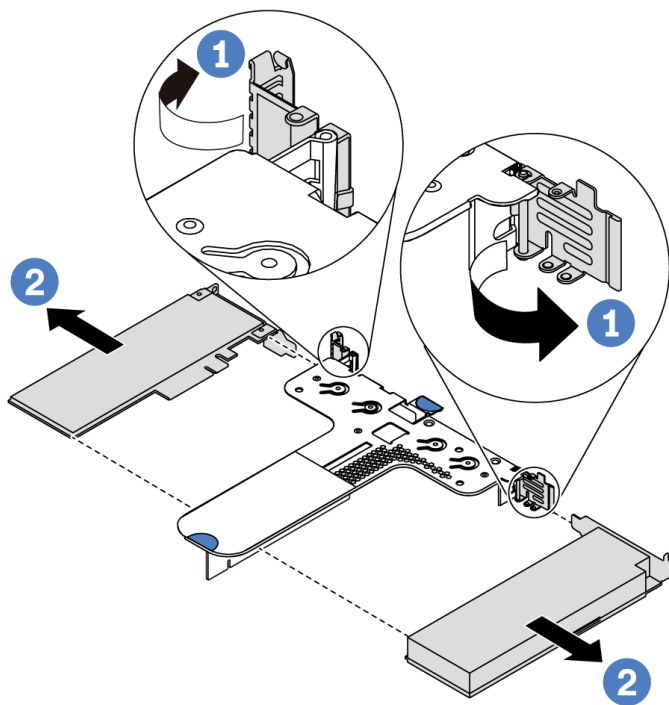


Figura 106. Extracción del conjunto de expansión 2 (LP+LP)

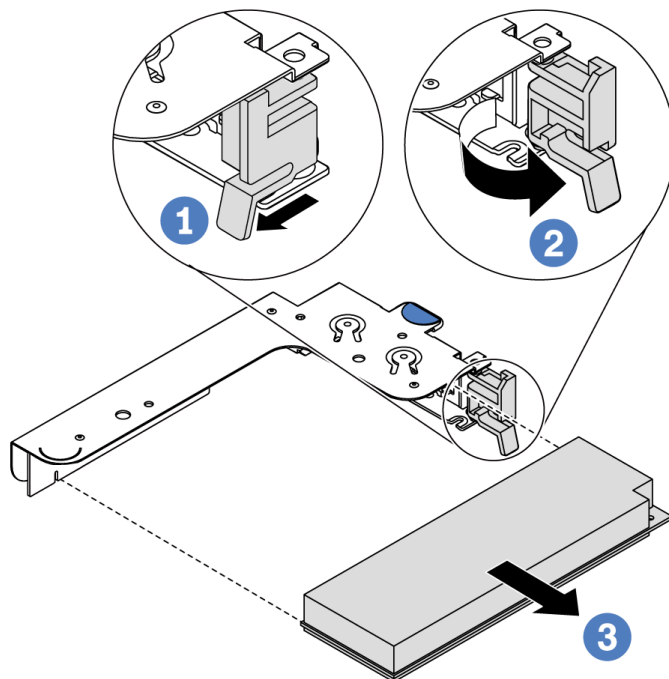


Figura 107. Extracción del conjunto de expansión interno (LP)

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un adaptador PCIe

Utilice esta información para instalar un adaptador PCIe.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de instalar un adaptador PCIe:

1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador PCIe nuevo con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador PCIe nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
2. Ubique la ranura de PCIe correcta para el adaptador PCIe. Para obtener más información sobre las ranuras y adaptadores PCIe admitidos, consulte [“Vista posterior” en la página 19](#).
3. Antes de instalar el adaptador PCIe, consulte las reglas técnicas específicas del adaptador PCIe:
 - [“Reglas técnicas de adaptadores de HBA/RAID” en la página 97](#)
 - [“Reglas técnicas para el adaptador PCIe NVMe” en la página 98](#)
 - [“Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet” en la página 98](#)
4. Si el servidor se instala con un procesador de 280 vatios, consulte [“Reglas sobre la instalación del procesador de 280 vatios” en la página 91](#) para conocer las limitaciones de la instalación del adaptador PCIe.

Para instalar un adaptador PCIe, lleve a cabo los pasos siguientes:

Nota: La tarjeta de expansión interna solo admite un adaptador RAID/HBA 8i, que no es compatible con un adaptador RAID/HBA 16i o 24i.

Paso 1. Alinee el adaptador PCIe con la ranura de PCIe en la tarjeta de expansión. A continuación, presione con cuidado el adaptador PCIe directamente en la ranura hasta que esté colocada firmemente y la abrazadera también esté asegurada.

Paso 2. Gire el pestillo del soporte de expansión a la posición de cierre.

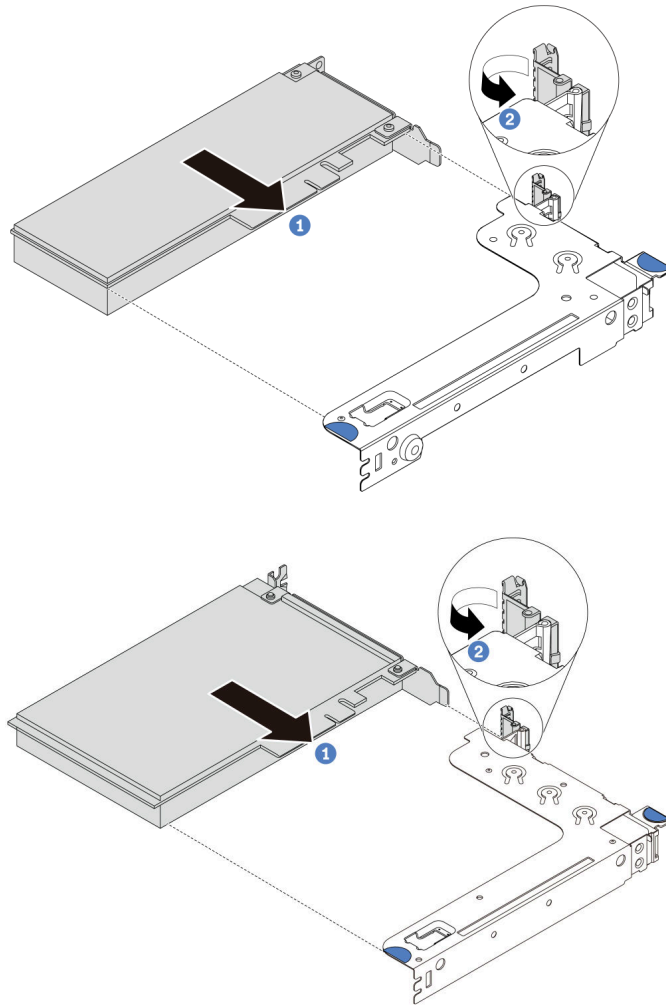


Figura 108. Instalación del conjunto de expansión 1 (LP/FHFL)

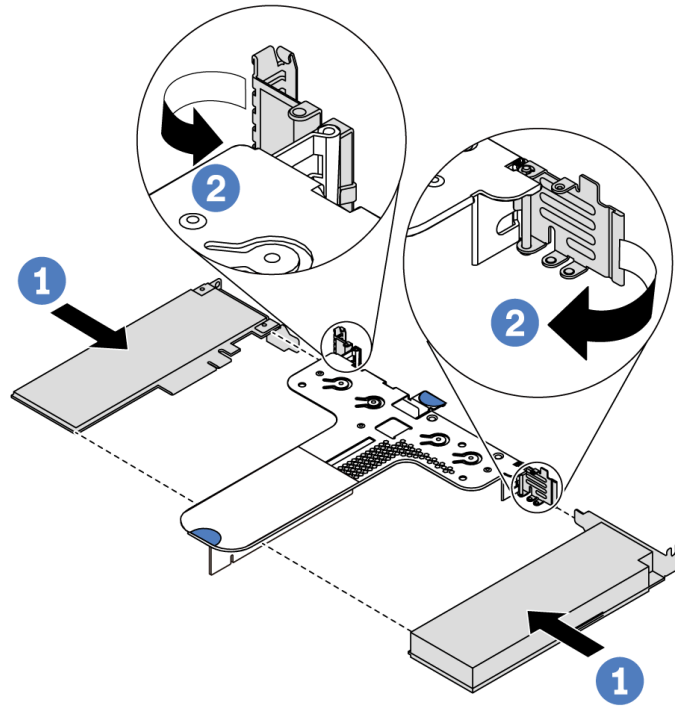


Figura 109. Instalación del conjunto de expansión 2 (LP+LP)

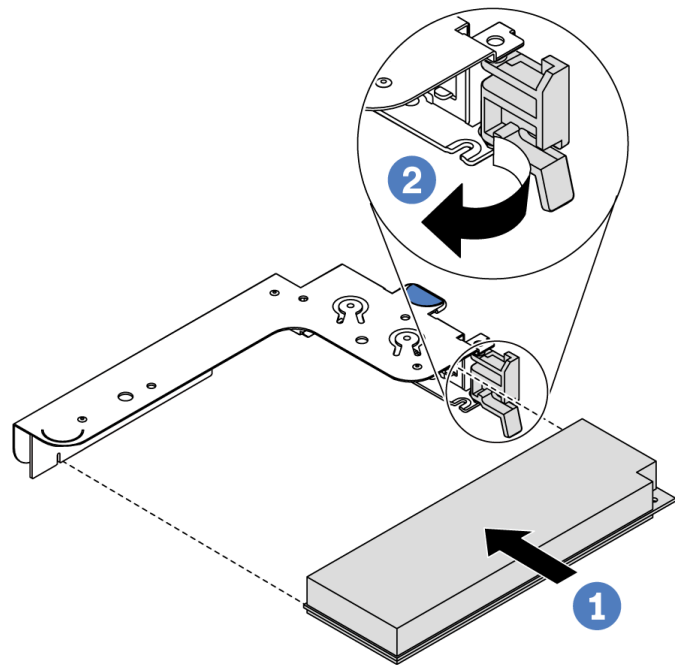


Figura 110. Instalación de conjunto de tarjeta de expansión interna (LP)

Paso 3. Conecte los cables al adaptador PCIe en el conjunto de expansión. Consulte la sección [“Disposición interna de los cables” en la página 30.](#)

Después de finalizar

- Vuelva a instalar el conjunto de expansión. Consulte “[Instalación de una tarjeta de expansión](#)” en la [página 131](#).
- Complete la sustitución de piezas. Consulte “[Completar la sustitución de piezas](#)” en la [página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)


Sustitución de conmutador de intrusión

Utilice esta información para quitar e instalar un conmutador de intrusión.

El conmutador de intrusión le informa que la cubierta del servidor no está instalada correctamente o que está cerrada creando un suceso en el registro de sucesos del sistema (SEL).

Extracción de un conmutador de intrusión

Utilice esta información para quitar un conmutador de intrusión.

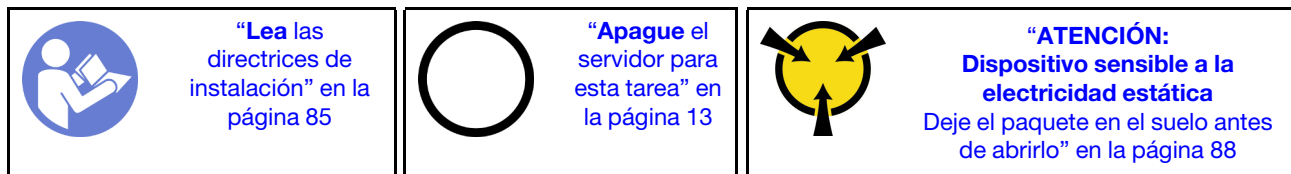

Antes de quitar un conmutador de intrusión:

1. Si el servidor se instala en un bastidor, extienda el servidor del bastidor.
2. Extraiga la cubierta superior. Consulte “[Extracción de la cubierta superior](#)” en la [página 100](#).
3. Desconecte el cable del conmutador de intrusión de la placa del sistema. Para conocer la ubicación del conector del conmutador de intrusión, consulte “[Componentes de la placa del sistema](#)” en la [página 24](#).
4. Quite el conjunto de expansión. Consulte “[Extracción de una tarjeta de expansión](#)” en la [página 129](#).
5. Extracción del adaptador PCIe. Consulte “[Extracción de un adaptador PCIe](#)” en la [página 133](#).

Para quitar un conmutador de intrusión, lleve a cabo los siguientes pasos:

Observe el procedimiento. Está disponible un video del proceso de instalación y de extracción en Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJV0zo7dKq14>.

Nota: El conmutador de intrusión solo se puede instalar en el conjunto de expansión 1 (LP/FHFL). La abrazadera de expansión en la que está instalado el conmutador de intrusión puede ser diferente de la ilustración siguiente, pero el método de instalación es el mismo. Para conocer los distintos tipos de abrazadera de expansión compatibles, consulte [Figura 108 “Instalación del conjunto de expansión 1 \(LP/FHFL\)” en la página 137](#).

Paso 1. Deslice el conmutador de intrusión, tal como se muestra, para quitarlo de la abrazadera de expansión.

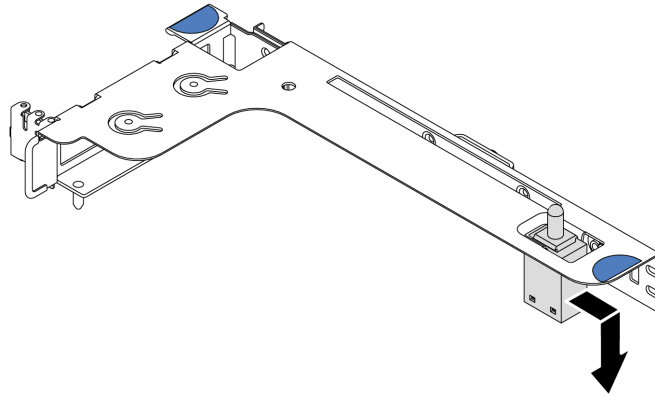





Figura 111. Extracción del conmutador de intrusión

Si se le indica que devuelva el conmutador de intrusión anterior, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalación de un conmutador de intrusión

Utilice esta información para instalar un conmutador de intrusión.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Antes de instalar el conmutador de intrusión, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo conmutador de intrusión con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el conmutador de intrusión nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para instalar un conmutador de intrusión, lleve a cabo los siguientes pasos:

Observe el procedimiento. Está disponible un video del proceso de instalación y de extracción en Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJVOzo7dKq14>.

Nota: El conmutador de intrusión solo se puede instalar en el conjunto de expansión 1 (LP/FHFL). La abrazadera de expansión en la que está instalado el conmutador de intrusión puede ser diferente de la ilustración siguiente, pero el método de instalación es el mismo. Para conocer los distintos tipos de abrazadera de expansión compatibles, consulte [Figura 108 “Instalación del conjunto de expansión 1 \(LP/FHFL\)” en la página 137](#).

Paso 1. Inserte el conmutador de intrusión en la abrazadera de expansión y empújelo hacia la dirección que se muestra hasta que esté correctamente asentado.

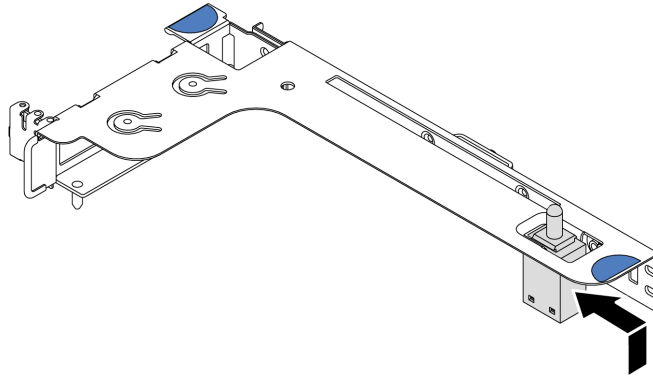


Figura 112. Instalación del conmutador de intrusión

Después de instalar el conmutador de intrusión:




1. Reinstalación del adaptador PCIe, Consulte [“Instalación de un adaptador PCIe”](#) en la página 136.
2. Vuelva a instalar el conjunto de expansión. Consulte [“Instalación de una tarjeta de expansión”](#) en la página 131.
3. Conecte el cable del conmutador de intrusión al conector correspondiente en la placa del sistema. Para la disposición de los cables del conmutador de intrusión, consulte [“Disposición de los cables del conmutador de intrusión”](#) en la página 79.
4. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la página 212.

Sustitución de GPU

Utilice esta información para quitar e instalar un adaptador GPU.

Extracción de un adaptador de GPU

Utilice esta información para extraer un adaptador GPU.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Notas:

- Dependiendo del tipo específico, su adaptador GPU puede ser levemente diferente a la ilustración en este tema.
- Utilice la documentación que viene con el adaptador GPU y siga esas instrucciones además de las instrucciones de este tema.

Antes de extraer un adaptador GPU:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior”](#) en la página 100.
2. Quite el soporte de expansión en el que se instaló el adaptador GPU. Para obtener instrucciones sobre cómo quitar la abrazadera de expansión, consulte [“Extracción de una tarjeta de expansión”](#) en la página 129.

Para extraer un adaptador GPU, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Desconecte el cable de alimentación del adaptador GPU.

Paso 2. Extraiga el adaptador GPU del soporte de expansión. Consulte [“Extracción de un adaptador PCIe” en la página 133.](#)




Si se le indica que devuelva el adaptador GPU antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un adaptador de GPU

Utilice esta información para instalar un adaptador GPU.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Notas:

- Solo se admiten algunos tipos de adaptadores de GPU, consulte [“Especificaciones” en la página 2](#) para obtener información detallada.
- Los adaptadores de GPU se admiten en algunos modelos de servidor con requisitos, consulte [“Reglas técnicas de adaptadores de GPU” en la página 95.](#)

Para instalar un adaptador GPU, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Localice la ranura de PCIe adecuada para el adaptador GPU.

Paso 2. Alinee el adaptador GPU con la ranura de PCIe en la tarjeta de expansión. A continuación, presione con cuidado el adaptador GPU en la ranura hasta que esté bien instalada. Consulte [“Instalación de un adaptador PCIe” en la página 136.](#)

Paso 3. Vuelva a instalar el conjunto de expansión. Consulte [“Instalación de una tarjeta de expansión” en la página 131.](#)

Después de instalar el adaptador GPU, lleve a cabo la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración




[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la placa posterior

Utilice esta información para quitar e instalar la placa posterior.

Extracción de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para quitar la placa posterior de cuatro unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de quitar la placa posterior:

1. Quite la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 100.
2. Quite todas las unidades y rellenos de unidad de las bahías de unidad. Consulte “Extracción de una unidad de intercambio en caliente” en la página 121 e “Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122.

Para extraer la placa posterior, lleve a cabo los pasos siguientes:

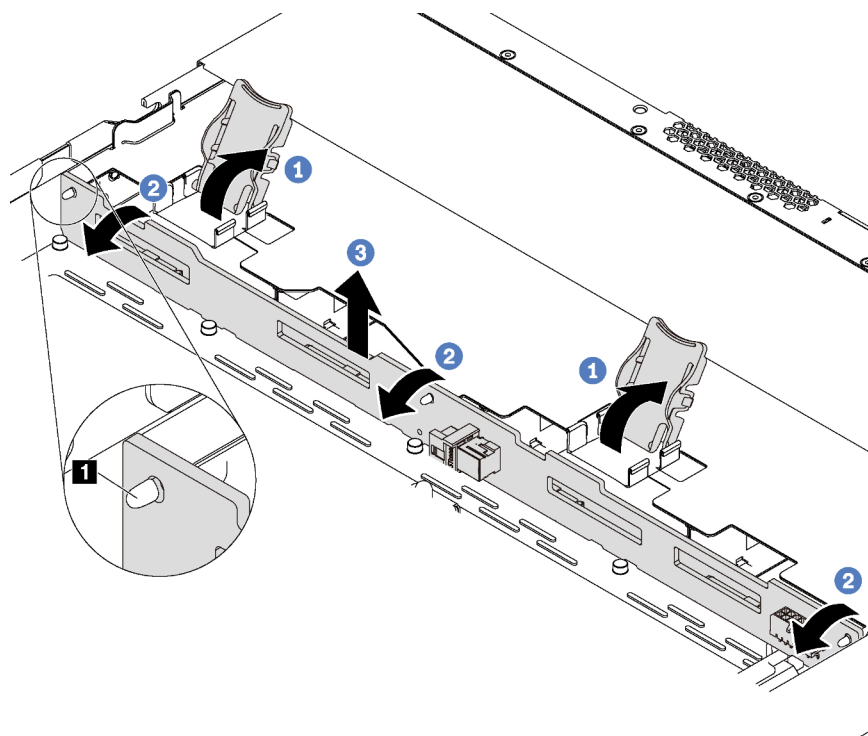


Figura 113. Extracción de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente

- Paso 1. Abra los pestillos de liberación que fijan la placa posterior.
- Paso 2. Gire la placa posterior levemente hacia atrás para lanzarla de las tres patillas **1** del chasis.
- Paso 3. Extraiga con cuidado la placa posterior hacia afuera del chasis debajo de los cables del conjunto de E/S frontal.
- Paso 4. Desconecte los cables de la placa posterior.




Si se le indica que devuelva la placa posterior antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para instalar la placa posterior de cuatro unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática” Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de instalar la placa posterior:

1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva placa posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte [“Modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas” en la página 34.](#)

Para instalar la placa posterior, realice los pasos siguientes:

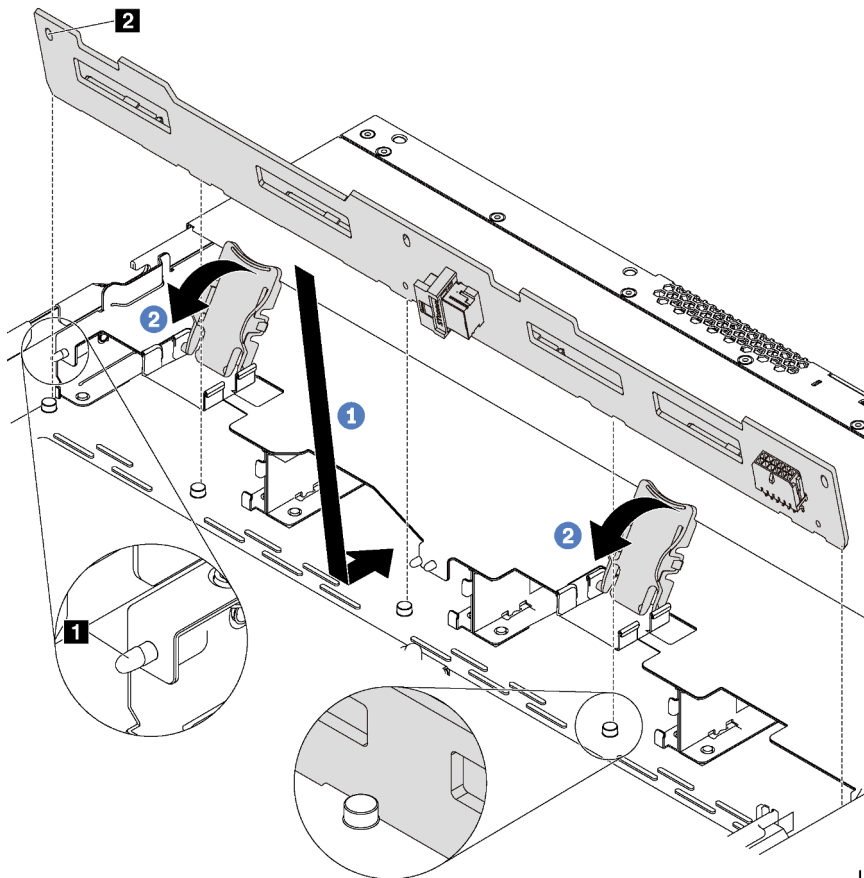


Figura 114. Instalación de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5” de intercambio en caliente

Paso 1. Coloque la placa posterior bajo los cables del conjunto de E/S frontal, alínelo con el chasis y empújelo hacia abajo en el chasis. Coloque la placa posterior en su lugar haciendo una pequeña

inclinación, de modo que las tres patillas **1** del chasis pasen a través de los tres orificios **2** de la placa posterior.

Paso 2. Cierre los pestillos de liberación para fijar la placa posterior en su posición.

Después de instalar la placa posterior:




1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahías de unidad. Consulte [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122.](#)
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de la placa posterior de ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para quitar la placa posterior de ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Antes de quitar la placa posterior:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Quite todas las unidades y rellenos de unidad de las bahías de unidad. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente” en la página 121](#) e [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122.](#)

Para extraer la placa posterior, lleve a cabo el siguiente paso:

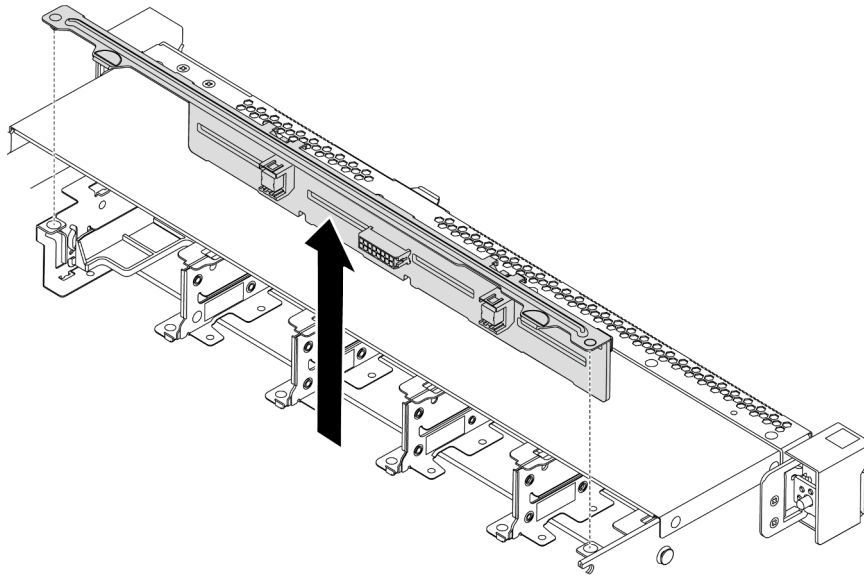


Figura 115. Extracción de la placa posterior de ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

Paso 1. Sujete la placa posterior y sáquela con cuidado del chasis.

Paso 2. Desconecte los cables de la placa posterior.

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior de ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para instalar la placa posterior de ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Antes de instalar la placa posterior:

1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva placa posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte [“Modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas”](#) en la página 42.

Para instalar la placa posterior, realice los pasos siguientes:

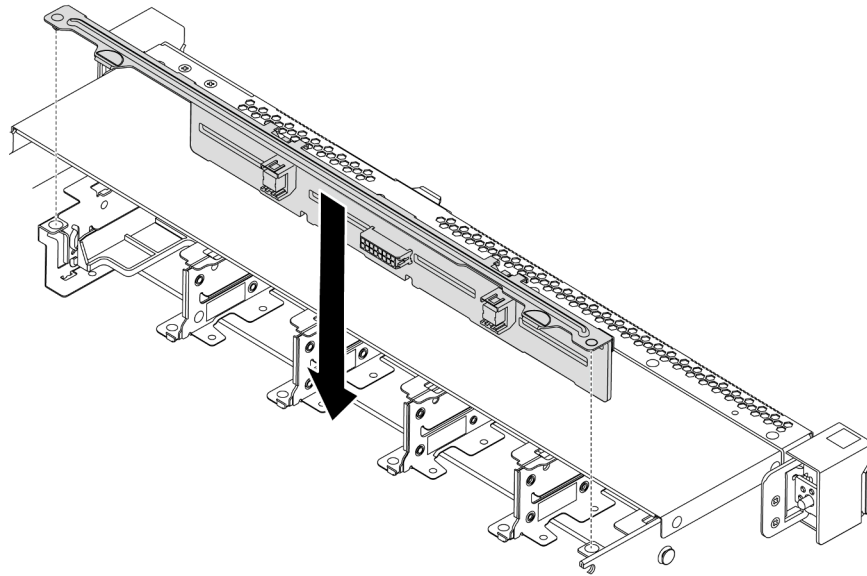


Figura 116. Instalación de la placa posterior de ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

- Paso 1. Alinee las dos patillas de la placa posterior con los orificios correspondientes del chasis.
- Paso 2. Baje la placa posterior en el chasis. Asegúrese de que las patillas pasen a través de los orificios y que la placa posterior esté bien colocada en su sitio.

Después de finalizar




- Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahías de unidad. Consulte [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122](#).
- Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de la placa posterior de diez unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para quitar la placa posterior de diez unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar la placa posterior:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).
2. Quite todas las unidades y rellenos de unidad de las bahías de unidad. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente” en la página 121](#) e [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122](#).

Para extraer la placa posterior, lleve a cabo el siguiente paso:

Observe el procedimiento. Está disponible un video del proceso de instalación y de extracción en Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJVOzo7dKq14>.

Nota: Hay dos tipos de placas posteriores para diez unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente. La placa posterior que desea instalar puede ser diferente de la ilustración siguiente, pero el método de instalación es el mismo.

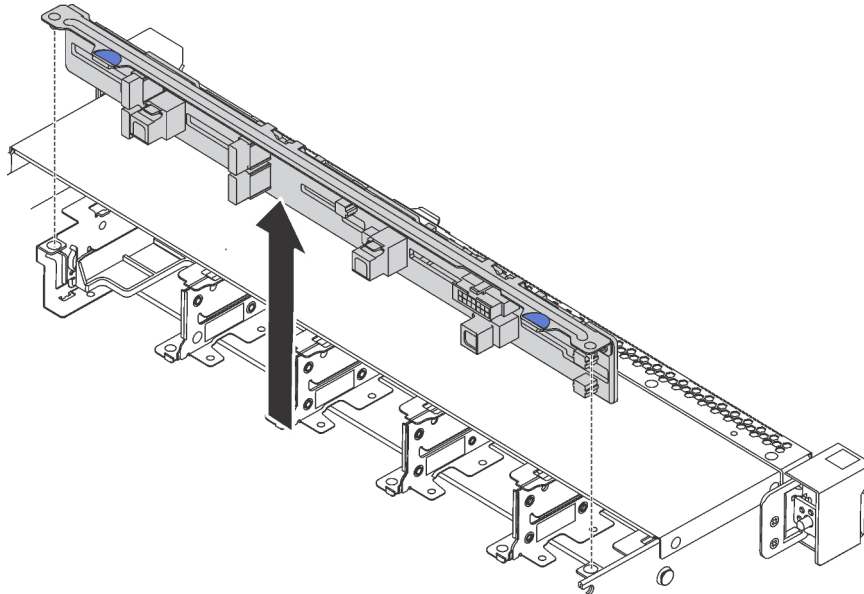


Figura 117. Extracción de la placa posterior de diez unidades de 2,5" de intercambio en caliente

Paso 1. Sujete la placa posterior y sáquela con cuidado del chasis.

Paso 2. Desconecte los cables de la placa posterior.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior de diez unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para instalar la placa posterior de diez unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas.

	<p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>		<p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>		<p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	---	--	---	--	--

Antes de instalar la placa posterior:

1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva placa posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte [“Modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas” en la página 50](#) o [“Modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas” en la página 59](#).

Para instalar la placa posterior, realice los pasos siguientes:

Nota: Hay dos tipos de placas posteriores para diez unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente. La placa posterior que desea instalar puede ser diferente de la ilustración siguiente, pero el método de instalación es el mismo.

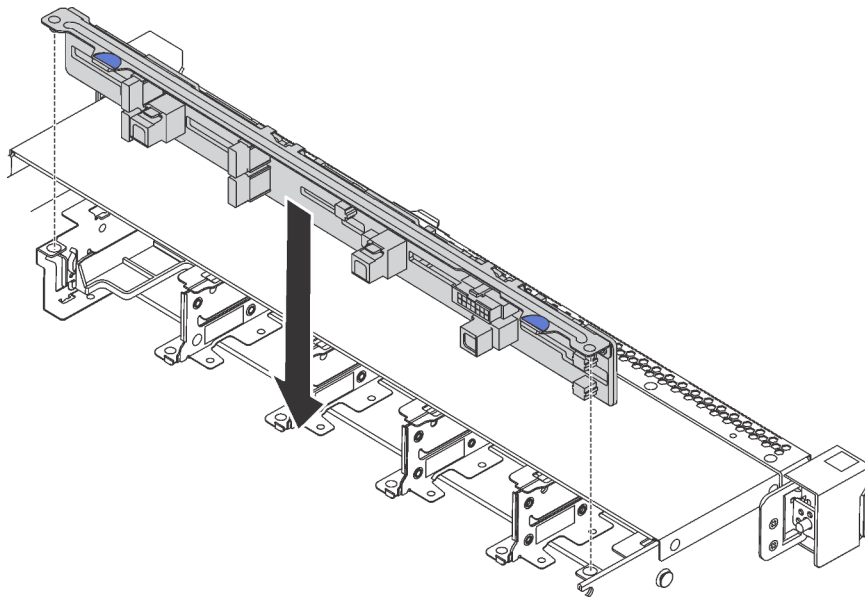


Figura 118. Instalación de la placa posterior de diez unidades de intercambio en caliente de 2,5”

- Paso 1. Alinee las dos patillas de la placa posterior con los orificios correspondientes del chasis, como se muestra.
- Paso 2. Baje la placa posterior en el chasis. Asegúrese de que las patillas pasen a través de los orificios y que la placa posterior esté bien colocada en su sitio.

Después de finalizar


- Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahías de unidad. Consulte [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122](#).
- Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de la placa posterior

Utilice esta información para quitar la placa posterior.

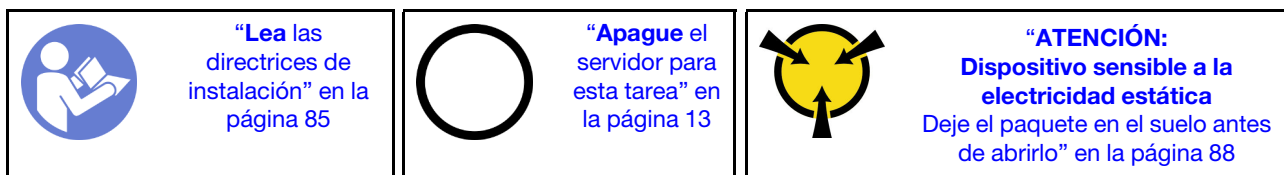

Antes de quitar la placa posterior:

1. Quite la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 100.
2. Extraiga las unidades o los rellenos de unidad instalados en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior. Consulte “Extracción de una unidad de intercambio en caliente” en la página 121 e “Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122.

Para extraer la placa posterior, lleve a cabo los pasos siguientes:

- Paso 1. Mantenga presionada suavemente la pestaña del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, como se muestra, y extraiga el deflector de aire del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

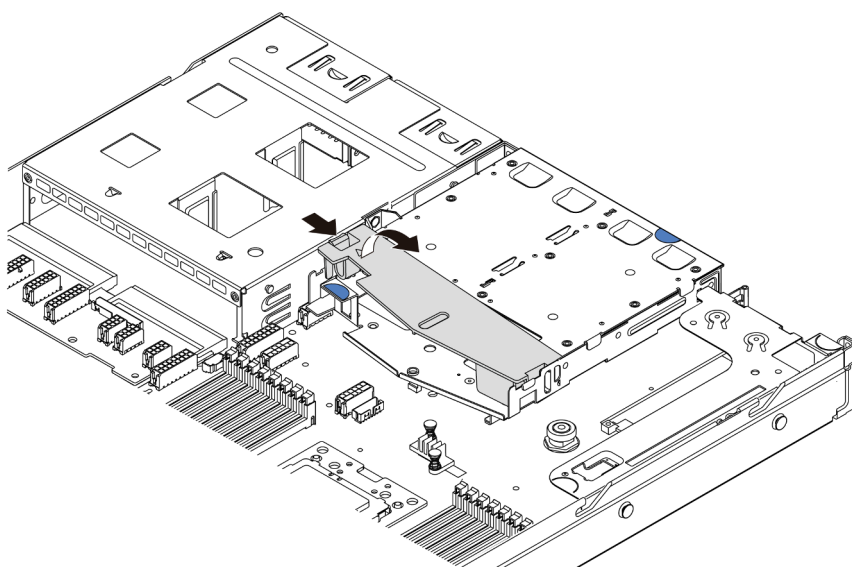


Figura 119. Extracción del deflector de aire

- Paso 2. Desconecte los cables de la placa posterior.
- Paso 3. Levante cuidadosamente la placa posterior y sáquela del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

Nota: Existen dos tipos de placas posteriores traseras. La placa posterior trasera que desea instalar puede ser diferente de la ilustración siguiente, pero el método de instalación es el mismo.

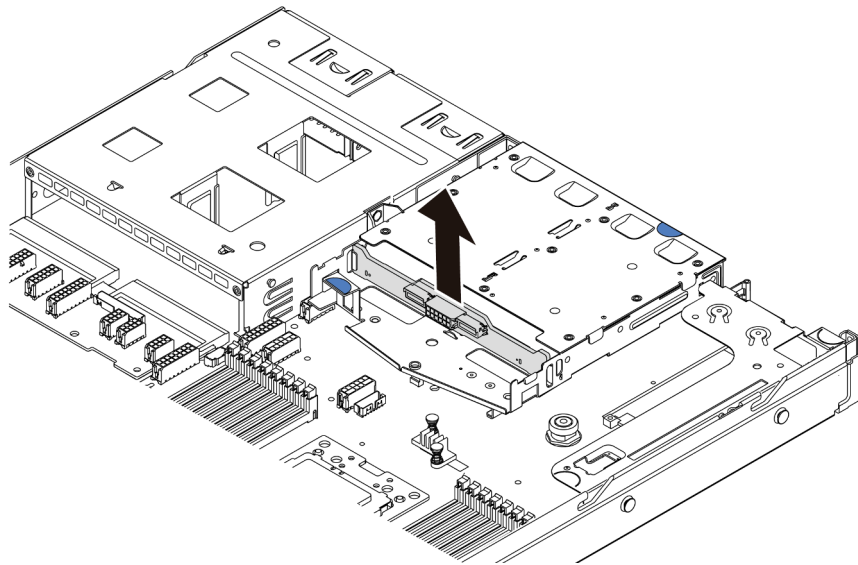


Figura 120. Extracción de la placa posterior




Si se le indica que devuelva la placa posterior antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior

Utilice esta información para instalar la placa posterior.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de instalar la placa posterior, ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior nueva con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Para instalar la placa posterior, realice los pasos siguientes:

Paso 1. Alinee la placa posterior con el compartimento de unidad de intercambio en caliente posterior y bájela hacia el interior del compartimento de unidad de intercambio en caliente posterior.

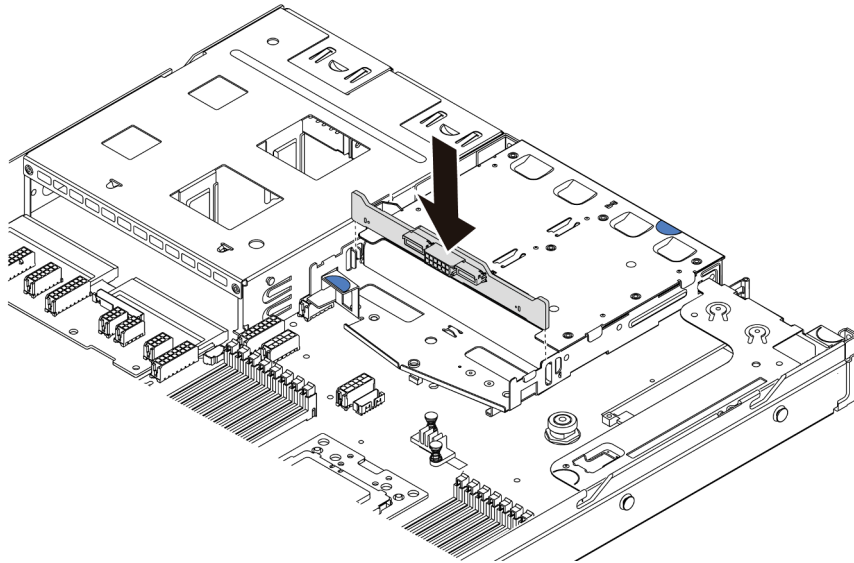


Figura 121. Instalación de la placa posterior

Paso 2. Conecte el cable de señal y el cable de alimentación en la placa posterior. Consulte [“Disposición interna de los cables” en la página 30.](#)

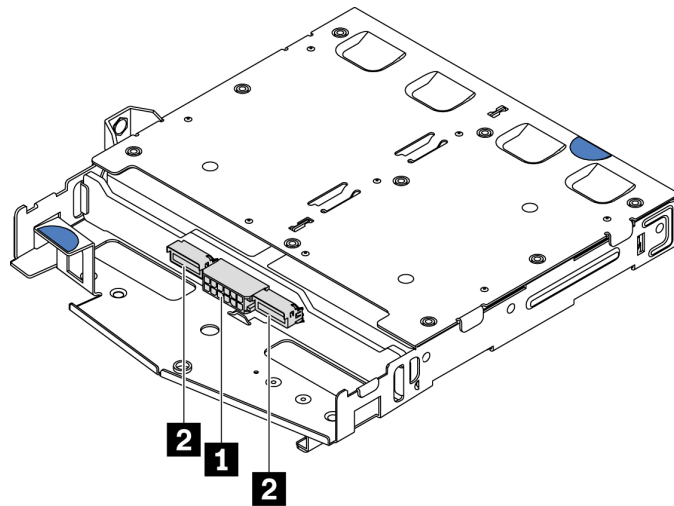


Figura 122. Conectores de la placa posterior NVMe

1	Conector de alimentación
2	Conector de señal NVMe

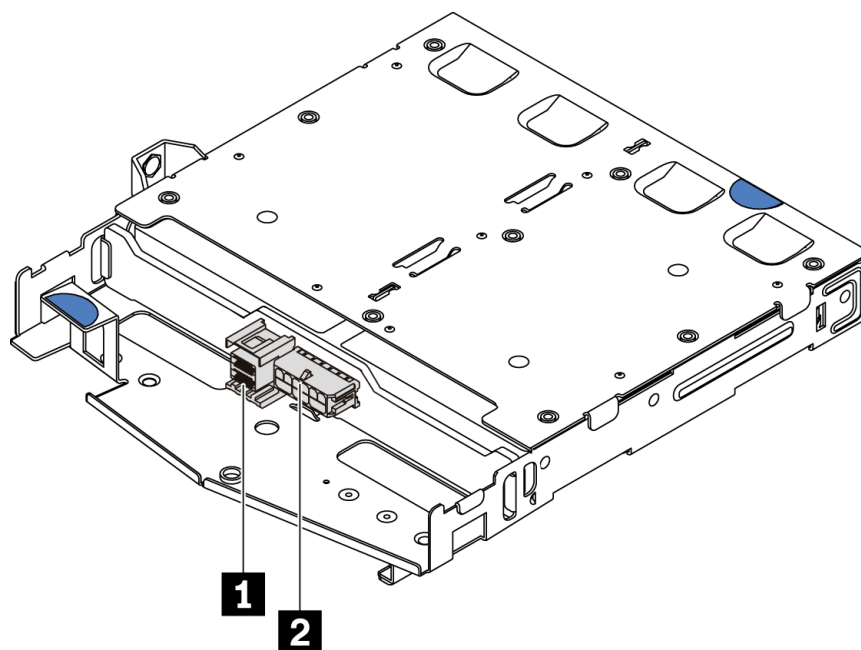


Figura 123. Conectores de la placa posterior SAS/SATA

1	Conector de señal SAS/SATA
2	Conector de alimentación

Paso 3. Instale el deflector de aire en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, como se muestra.

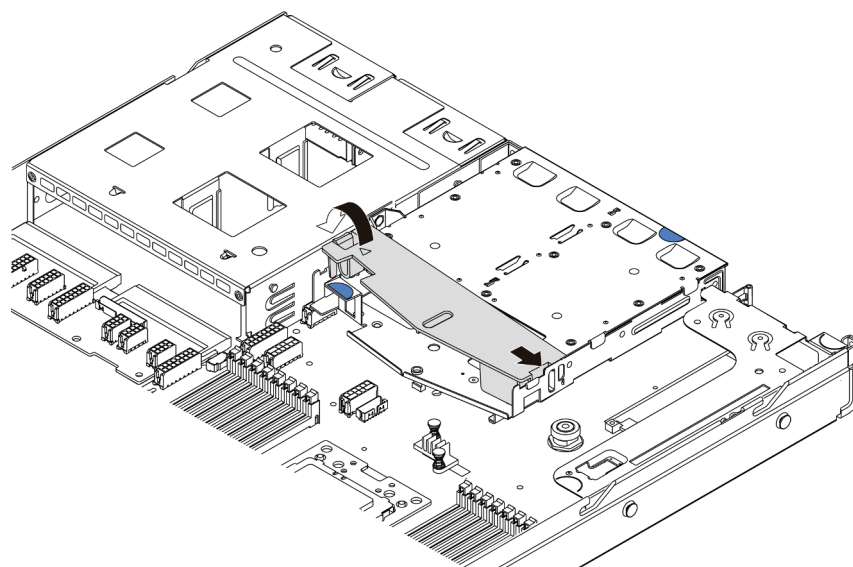


Figura 124. Instalación del deflector de aire

Después de instalar la placa posterior:

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior. Consulte [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente”](#) en la página 122.
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la página 212.

Video de demostración




[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la batería CMOS

Utilice esta información para quitar e instalar la batería CMOS.

Extracción de la batería de CMOS

Utilice esta información para extraiga la batería CMOS.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

En los siguientes consejos se describe la información que debe tener en cuenta al quitar la batería CMOS.

- Lenovo ha diseñado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La batería CMOS de litio se debe manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la batería CMOS, debe seguir las instrucciones siguientes.
- Si reemplaza la batería de litio original por una batería de metal pesado o por una batería con componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Las baterías y los acumuladores que contengan metales pesados no se pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los devolverán sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.
- Para pedir baterías de sustitución, llame al 1-800-IBM-SERV en EE. UU. y al 1-800-465-7999 o 1-800-465-6666 en Canadá. Si se encuentra fuera de EE. UU. o Canadá, comuníquese con su centro de soporte o business partner.

Nota: Después de sustituir la batería CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y hora del sistema.

S004




PRECAUCIÓN:

Cuando sustituya la batería de litio, utilice solo el número de pieza especificado de Lenovo o un tipo de batería equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un módulo que contiene una batería de litio, sustitúyalo por el mismo tipo de módulo creado por el mismo fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente. No realice ninguna de las acciones siguientes:

- **Tirlarla ni sumergirla en agua**
- **Calentarla a más de 100 °C (212 °F)**
- **Repararla o desmontarla**

Deseche la batería conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Antes de quitar la batería CMOS:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).
2. Extraiga todas las piezas y desconecte todos los cables que puedan impedir el acceso a la batería CMOS.

Para extraer la batería de CMOS, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Ubique la batería CMOS. Consulte [“Componentes de la placa del sistema” en la página 24](#).

Paso 2. Presione el clip de la batería como se indica y levante la batería CMOS cuidadosamente para quitarlo del zócalo.

Atención:

- Si no quita la batería CMOS de la forma correcta, puede dañarse el zócalo de la placa del sistema. Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir la placa del sistema.
- No incline ni empuje la batería CMOS ejerciendo fuerza excesiva.

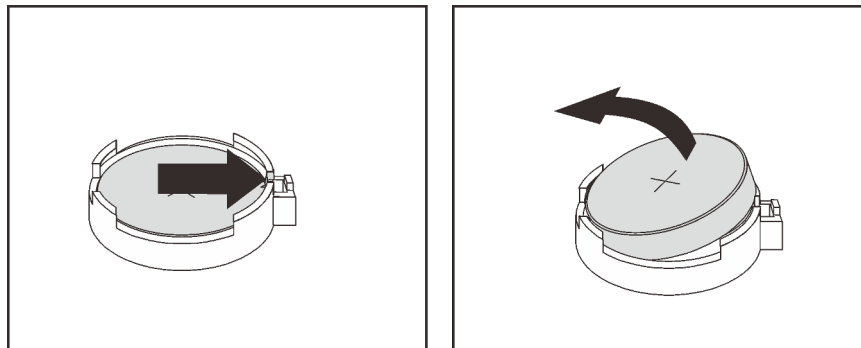


Figura 125. Extracción de la batería CMOS

Después de finalizar




1. Instale una nueva. Consulte [“Instalación de la batería CMOS” en la página 156](#).
2. Deseche la batería CMOS conforme a las disposiciones o regulaciones locales.
3. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la batería CMOS

Utilice esta información para instalar la batería CMOS.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

En los siguientes consejos se describe la información que debe tener en cuenta al sustituir la batería CMOS.

- Lenovo ha diseñado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La batería de litio se debe manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si instala la batería CMOS, debe seguir las instrucciones siguientes.

Nota: En Estados Unidos, llame al 1-800-IBM-4333 para obtener información acerca de cómo eliminar la batería.

- Si reemplaza la batería de litio original por una batería de metal pesado o por una batería con componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Las baterías y los acumuladores que contengan metales pesados no se pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los devolverán sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.
- Para pedir baterías de sustitución, llame al 1-800-IBM-SERV en EE. UU. y al 1-800-465-7999 o 1-800-465-6666 en Canadá. Si se encuentra fuera de EE. UU. o Canadá, comuníquese con su centro de soporte o business partner.

Nota: Después de instalar la batería CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y hora del sistema.

S004



PRECAUCIÓN:

Cuando sustituya la batería de litio, utilice solo el número de pieza especificado de Lenovo o un tipo de batería equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un módulo que contiene una batería de litio, sustitúyalo por el mismo tipo de módulo creado por el mismo fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente. No realice ninguna de las acciones siguientes:

- Tirarla ni sumergirla en agua
- Calentarla a más de 100 °C (212 °F)
- Repararla o desmontarla

Deseche la batería conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Lleve a cabo los pasos siguientes para instalar la batería CMOS:

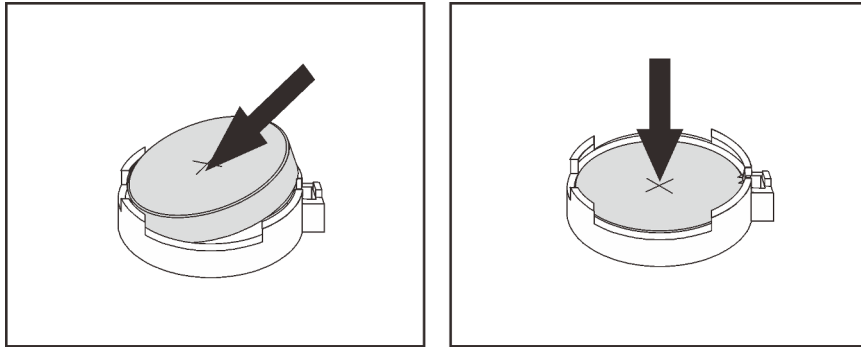


Figura 126. Instalación de la batería CMOS

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva batería CMOS con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, extraiga la nueva batería CMOS del paquete.
- Paso 2. Instale la batería CMOS nueva. Asegúrese de que la batería CMOS esté correctamente posicionada en su lugar.

Después de finalizar

- Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).
- Utilice el programa Setup Utility para establecer la fecha, la hora y las contraseñas.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)




Sustitución del adaptador TPM

Utilice esta información para extraer e instalar al adaptador TPM (también conocido como una tarjeta hija).

Para los clientes en China continental, no se admite el TPM integrado. Sin embargo, los clientes en China continental pueden instalar un adaptador de Trusted Cryptographic Module (TCM) o un adaptador TPM (con frecuencia denominado una tarjeta hija).

Extracción del adaptador TPM

Utilice esta información para quitar el adaptador TPM.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar el adaptador TPM, quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).

Para quitar el adaptador TPM, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Localice el conector de TPM en la placa del sistema.

Paso 2. Mantenga presionado el pestillo de liberación y luego levante el adaptador TPM.

Notas:

- Maneje con cuidado el adaptador TPM por los extremos.
- El aspecto del adaptador TPM puede ser ligeramente diferente de la ilustración.

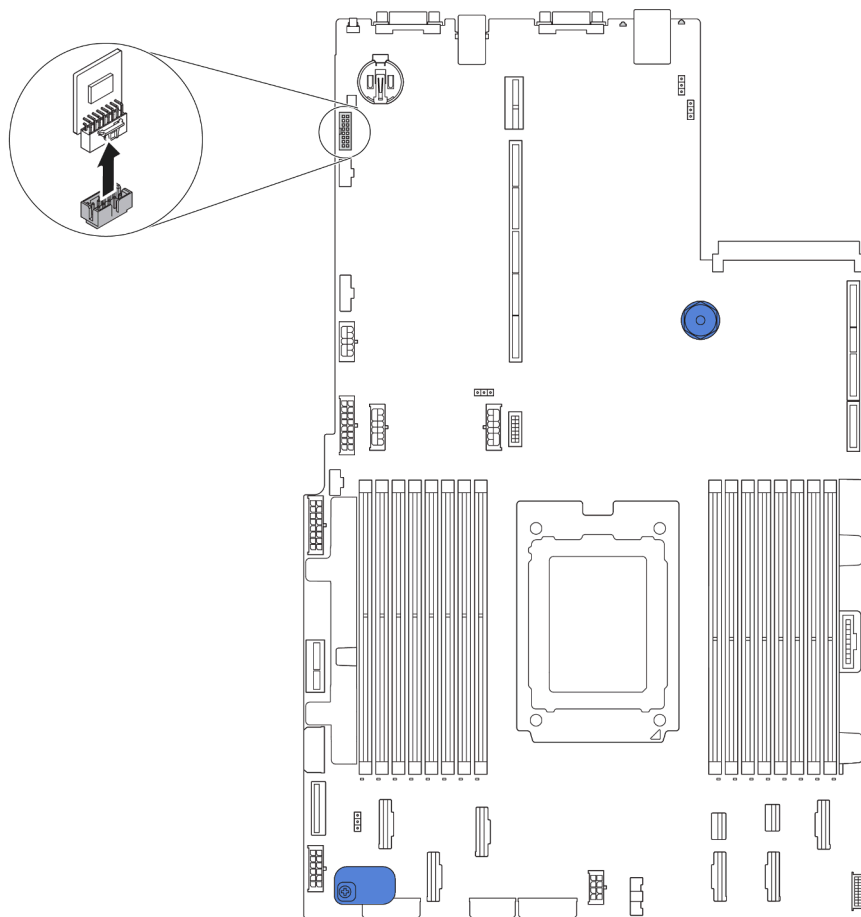





Figura 127. Extracción del adaptador TPM

Si se le indica que devuelva el adaptador TPM antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalación del adaptador TPM

Utilice esta información para instalar el adaptador TPM.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática” Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de instalar el adaptador TPM, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador TPM nuevo con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador TPM nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para instalar el adaptador TPM, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Localice el conector de TPM en la placa del sistema.

Paso 2. Inserte el adaptador de TPM en el conector de TPM de la placa del sistema.

Notas:

- Maneje con cuidado el adaptador TPM por los extremos.
- El aspecto del adaptador TPM puede ser ligeramente diferente de la ilustración.

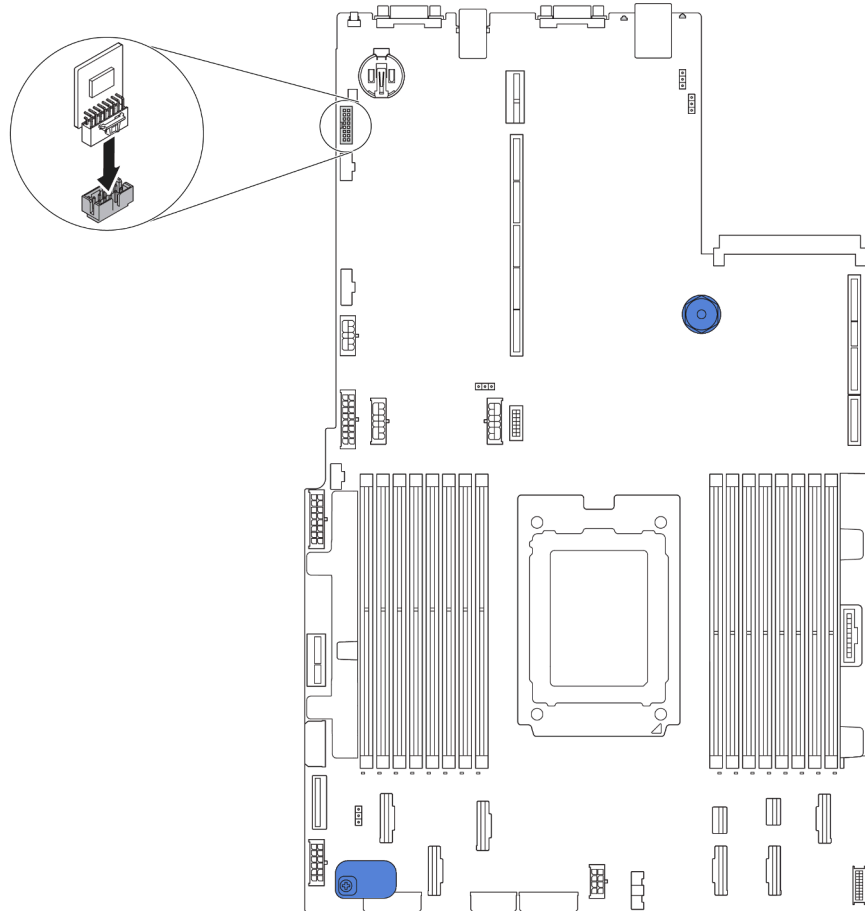


Figura 128. Instalación del adaptador TPM

Después de instalar el adaptador TPM, lleve a cabo la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)




Sustitución de compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior

Utilice esta información para quitar e instalar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

Nota: El término “unidad de intercambio en caliente” se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de disco duro de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente y unidades de estado sólido de intercambio en caliente.

Extracción del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior

Utilice esta información para quitar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Extraiga las unidades o los rellenos de unidad instalados en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente” en la página 121](#) e [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122.](#)
3. Desconecte los cables del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior de la placa del sistema o del adaptador PCIe.

Para quitar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, lleve a cabo el siguiente paso:

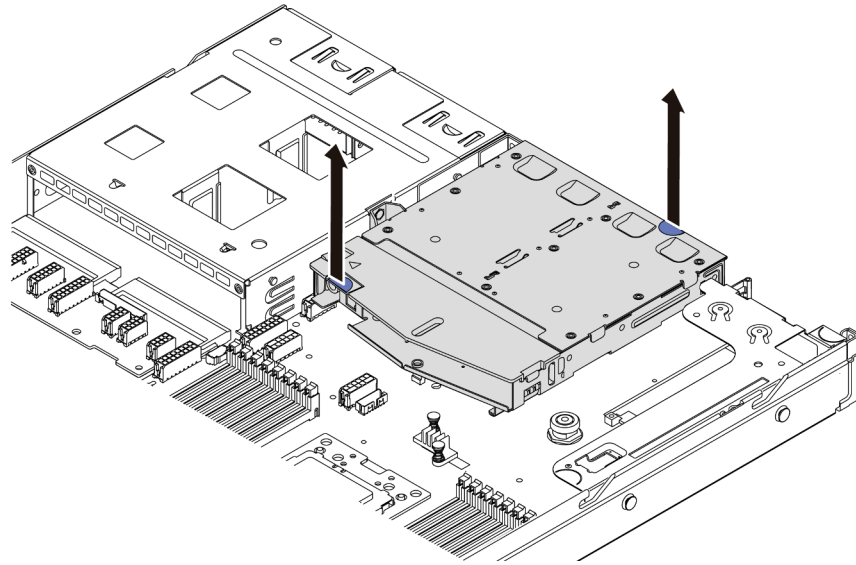


Figura 129. Extracción del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior

Paso 1. Sujete los dos puntos de contacto de color azul y directamente levante el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente posterior y sáquelo del chasis.

Paso 2. Si se reutiliza la placa posterior trasera, quite la placa posterior trasera. Consulte [“Extracción de la placa posterior” en la página 149](#).




Si se le indica que devuelva el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior

Utilice esta información para instalar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de instalar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Realice los pasos siguientes para instalar el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

Paso 1. Mantenga presionada suavemente la pestaña del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, como se muestra, y extraiga el deflector de aire del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

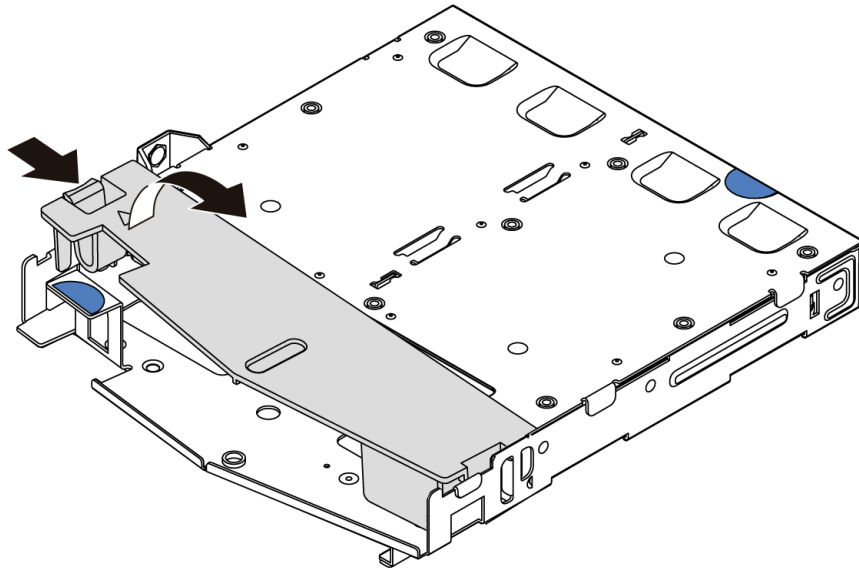


Figura 130. Extracción del deflector de aire

Paso 2. Alinee la placa posterior con el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior y bájela hacia el interior del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

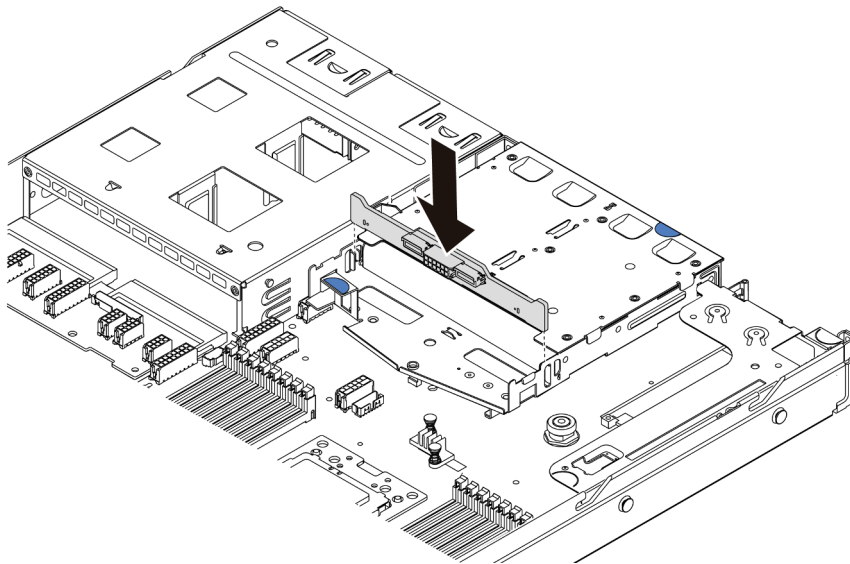


Figura 131. Instalación de la placa posterior

Paso 3. Conecte el cable de señal y el cable de alimentación en la placa posterior. Consulte [“Disposición interna de los cables” en la página 30](#).

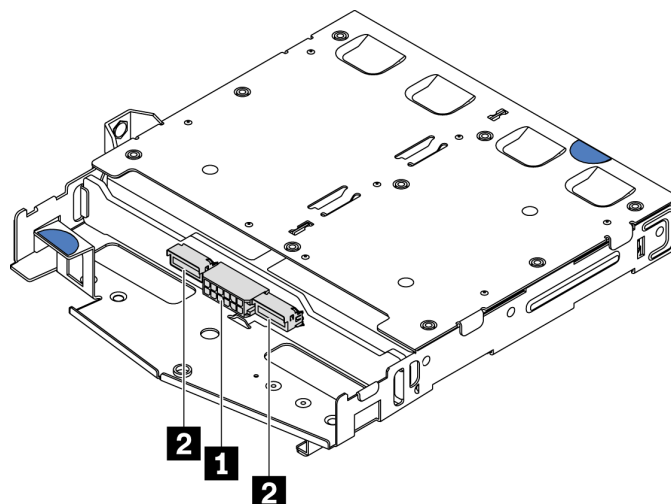


Figura 132. Conectores de la placa posterior NVMe

1	Conector de alimentación
2	Conector de señal NVMe

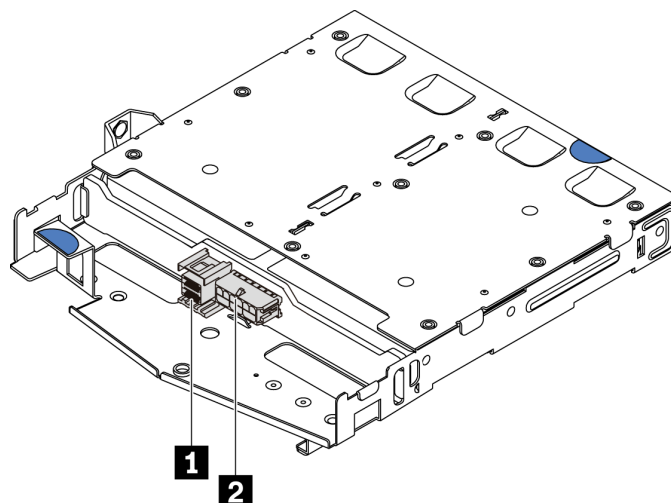


Figura 133. Conectores de la placa posterior SAS/SATA

1	Conector de señal SAS/SATA
2	Conector de alimentación

Paso 4. Instale el deflector de aire en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, como se muestra.

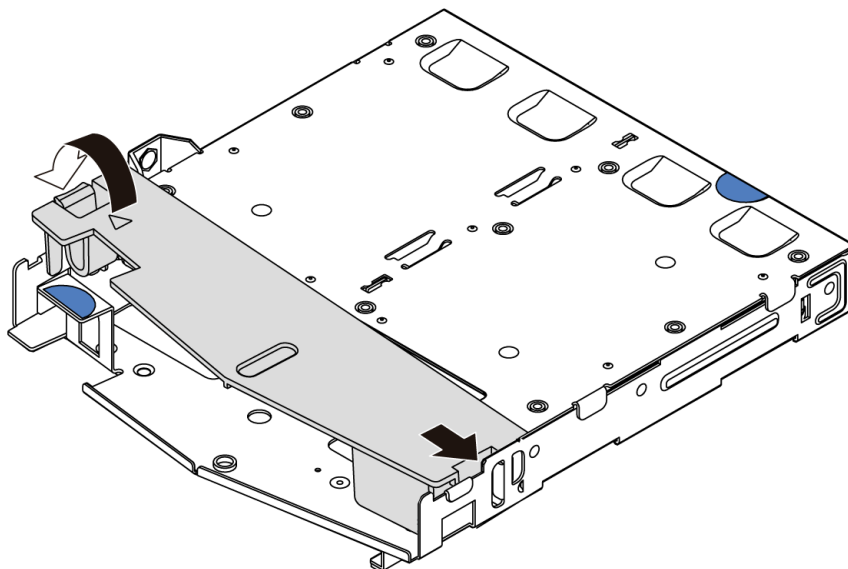


Figura 134. Instalación del deflector de aire

Paso 5. Alinee las tres patillas del compartimento de unidad de intercambio en caliente posterior con los orificios y la ranura en el chasis. A continuación, baje el compartimento de unidad de intercambio en caliente posterior sobre el chasis hasta que esté bien colocado.

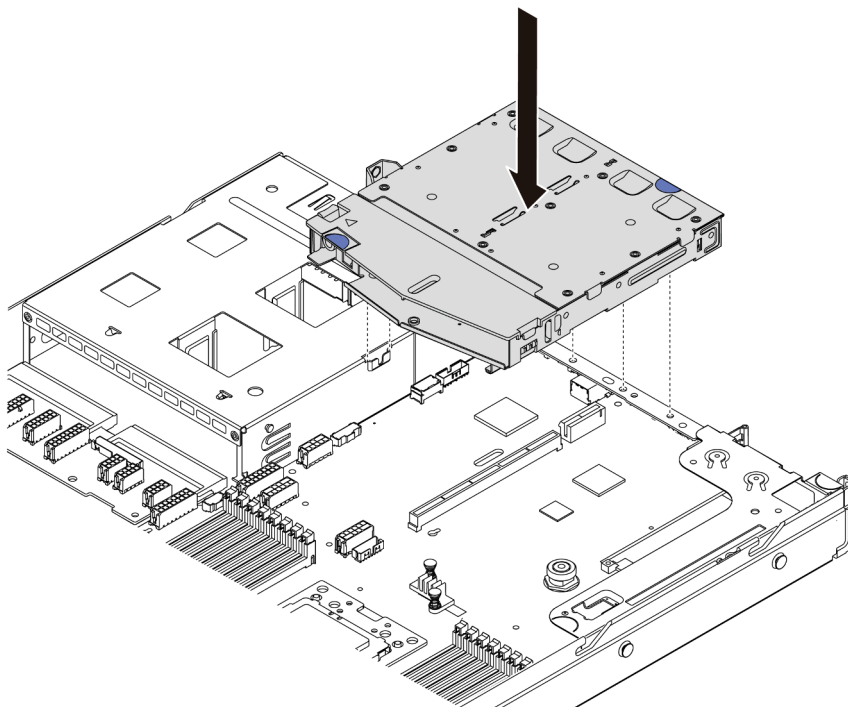


Figura 135. Instalación del compartimento de unidad de intercambio en caliente posterior

Paso 6. Conecte el cable de señal y el cable de alimentación a la placa del sistema. Consulte la sección [“Disposición interna de los cables” en la página 30](#).

Después de instalar el compartimento de unidad de intercambio en caliente posterior:

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior. Consulte [“Instalación de una unidad de intercambio en caliente” en la página 122.](#)
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración


[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del compartimiento de unidad central

Utilice esta información para quitar e instalar el compartimiento de la unidad central.

Extracción del compartimiento de disco duro central

Use esta información para quitar el compartimiento de la unidad central.

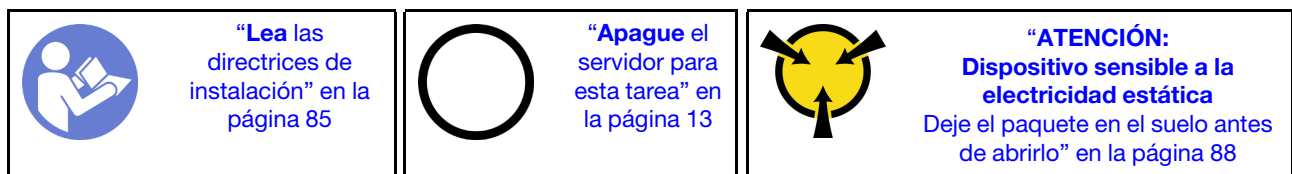

Antes de quitar el compartimiento de la unidad central:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Desconecte los cables de la placa posterior.

Para extraer el compartimiento de la unidad central, lleve a cabo los pasos siguientes:

Observe el procedimiento. Está disponible un video del proceso de instalación y de extracción en Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJV0zo7dKq14>.

- Paso 1. Extraiga todas las unidades instaladas de las bahías de unidad en el compartimiento central. Para extraer las unidades, lleve a cabo los pasos siguientes:
- a. Sostenga y levante las dos asas azules.
 - b. Saque las unidades de intercambio en caliente del compartimiento de la unidad interna. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente” en la página 121.](#)

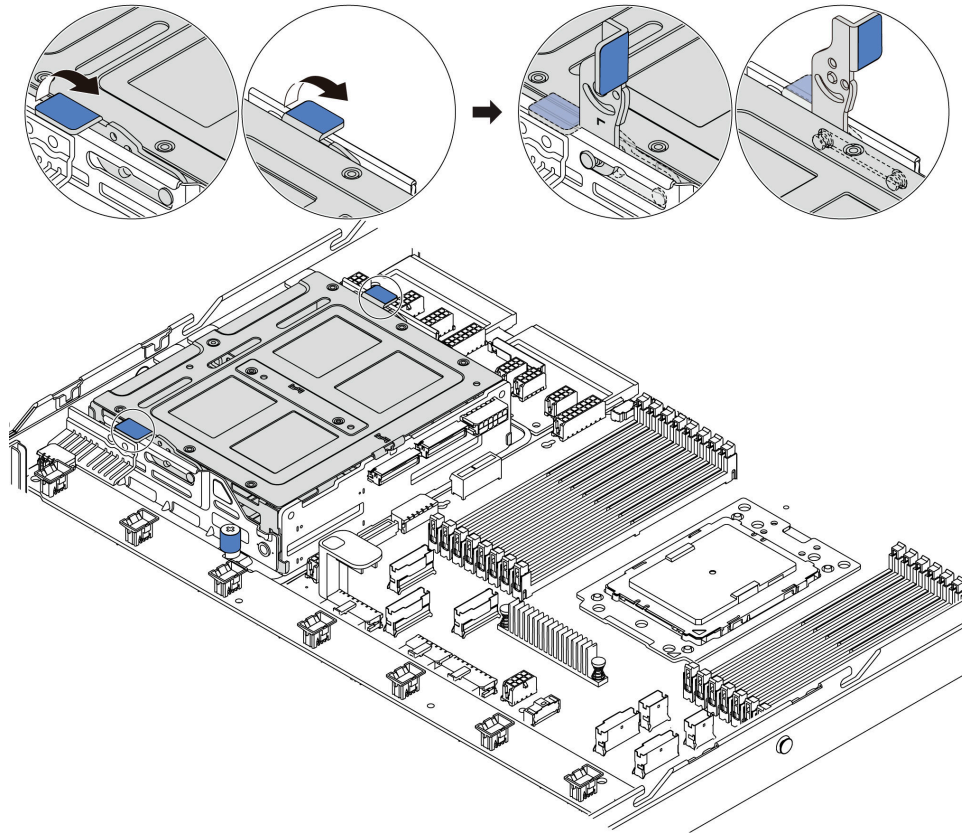


Figura 136. Extracción de la unidad interna-1

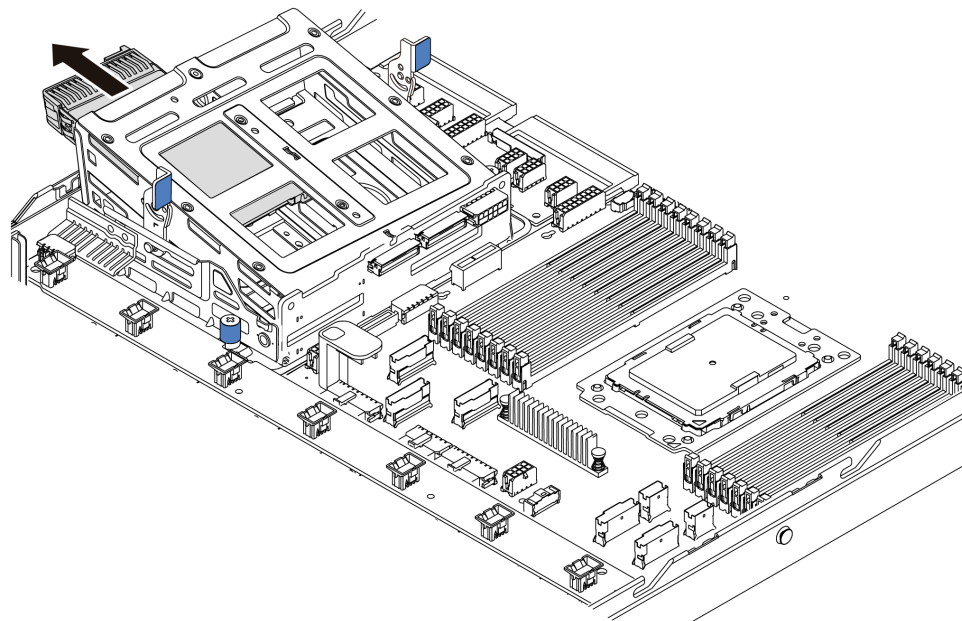


Figura 137. Extracción de la unidad interna-2

Paso 2. Suelte los tornillos de mano que fijan el compartimiento de unidad central.

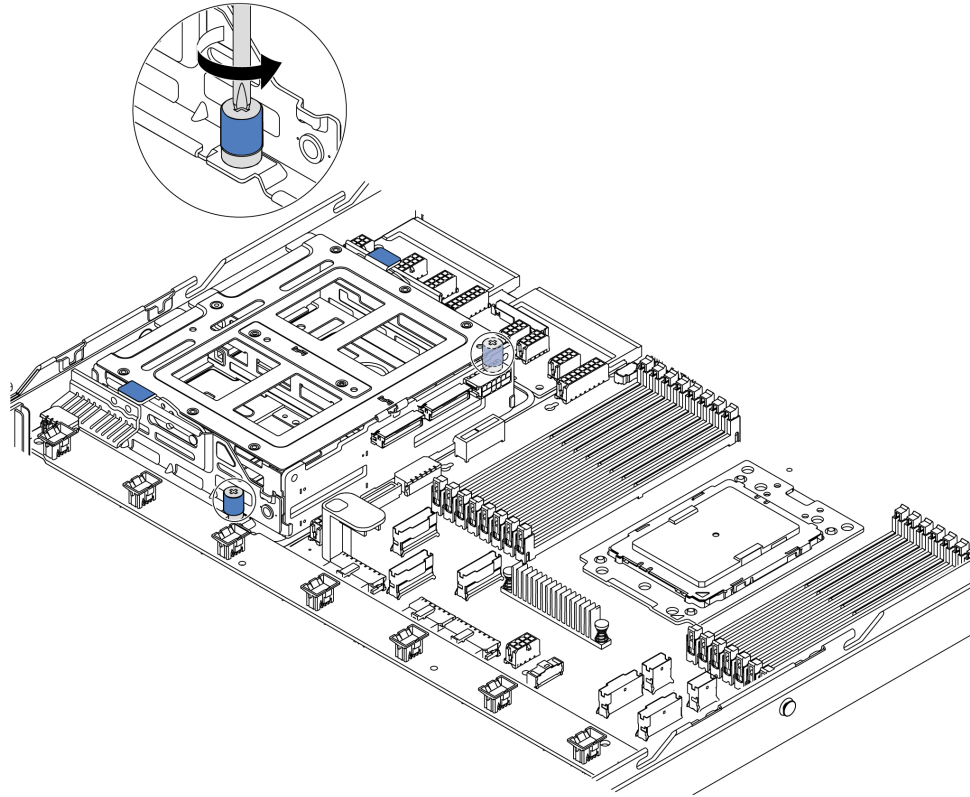


Figura 138. Extracción del compartimiento de unidad central-1

Paso 3. Sostenga y levante el compartimiento de la unidad central del chasis, como se muestra.

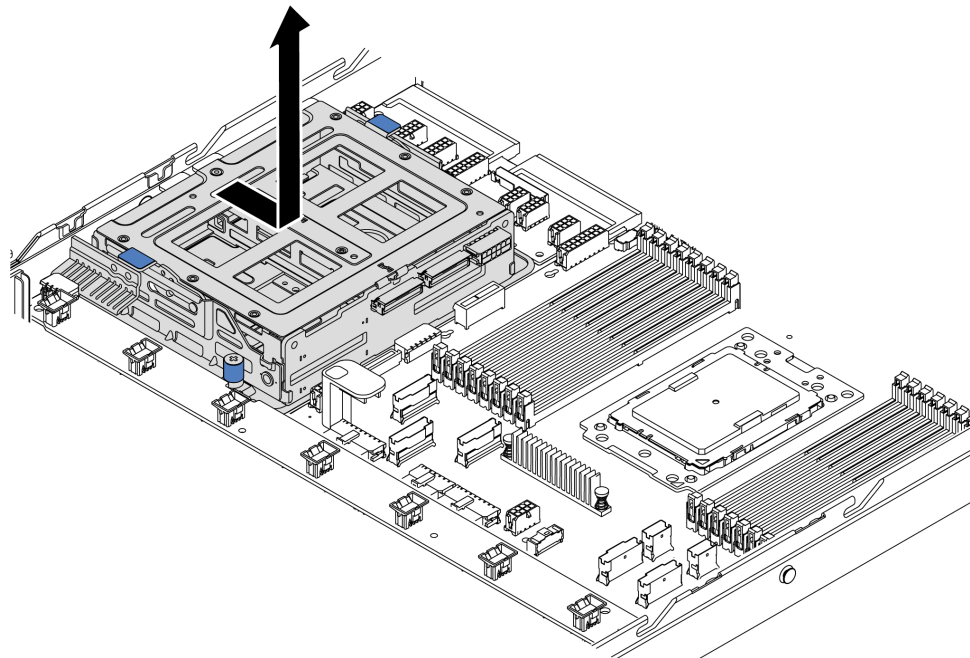


Figura 139. Extracción del compartimiento de unidad central-2

Paso 4. Extraiga la placa posterior interna del compartimiento de la unidad central.

- a. Quite los tornillos que fijan la placa posterior interna en el compartimiento de la unidad intermedia.
- b. Levante la placa posterior hacia fuera del compartimiento de la unidad central.

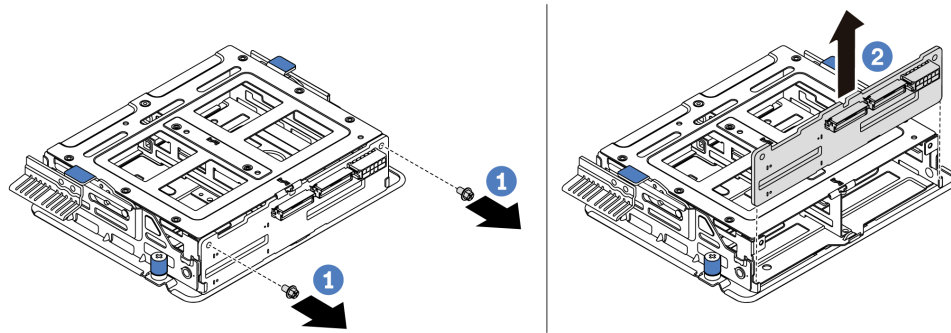


Figura 140. Extracción de la placa posterior interna

Si se le indica que devuelva el compartimiento de unidad central antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación del compartimiento de disco duro central

Use esta información para instalar el compartimiento de unidad central.

	<p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>		<p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	--	--

Antes de instalar el compartimiento de unidad central, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo compartimiento de unidad central con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el nuevo conjunto de unidad interno de la bolsa y colóquelo en una superficie de protección antiestática.

Para instalar el receptáculo de unidad central, lleve a cabo los pasos siguientes:

Observe el procedimiento. Está disponible un video del proceso de instalación y de extracción en Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJV0zo7dKq14>.

Paso 1. Instale la placa posterior interna en el compartimiento de la unidad central.

- a. Alinee la placa posterior interna con el compartimiento de la unidad central y baje en el compartimiento de la unidad central hasta que esté completamente colocado.
- b. Instale los tornillos para asegurar la placa posterior interna esté en su lugar.

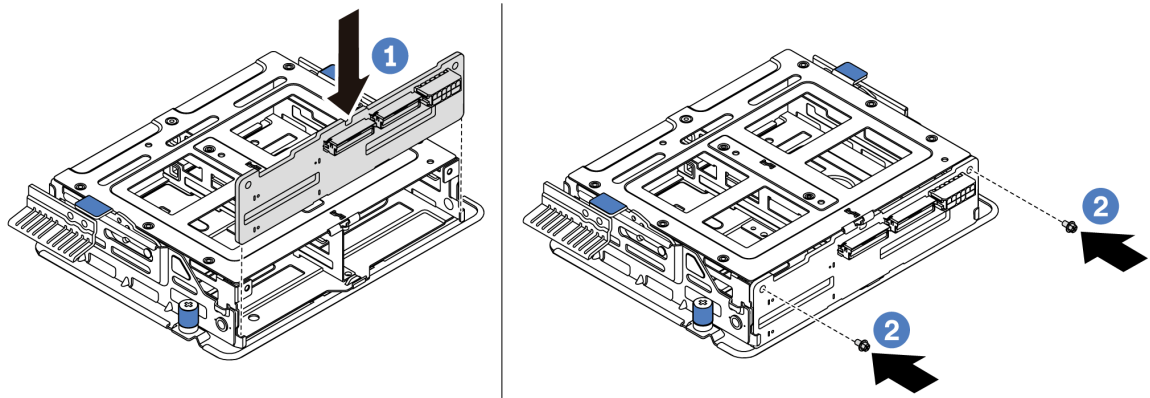


Figura 141. Instalación de la placa posterior interna

Paso 2. Alinee las dos patillas del compartimiento de la unidad central con los orificios y la ranura correspondientes del chasis. A continuación, baje el conjunto de unidad de intercambio en caliente central sobre el chasis y presione el compartimiento hacia delante hasta que esté bien colocado.

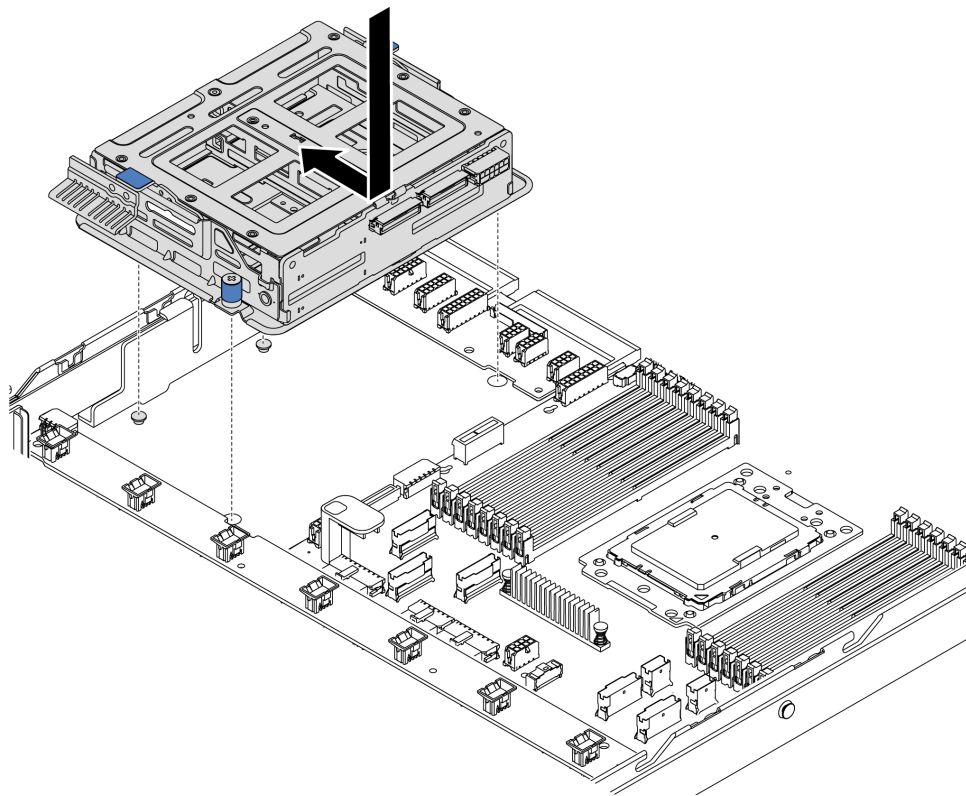


Figura 142. Instalación de compartimiento de unidad central-1

Paso 3. Atornille los tornillos de mano para fijar el compartimiento de unidad central.

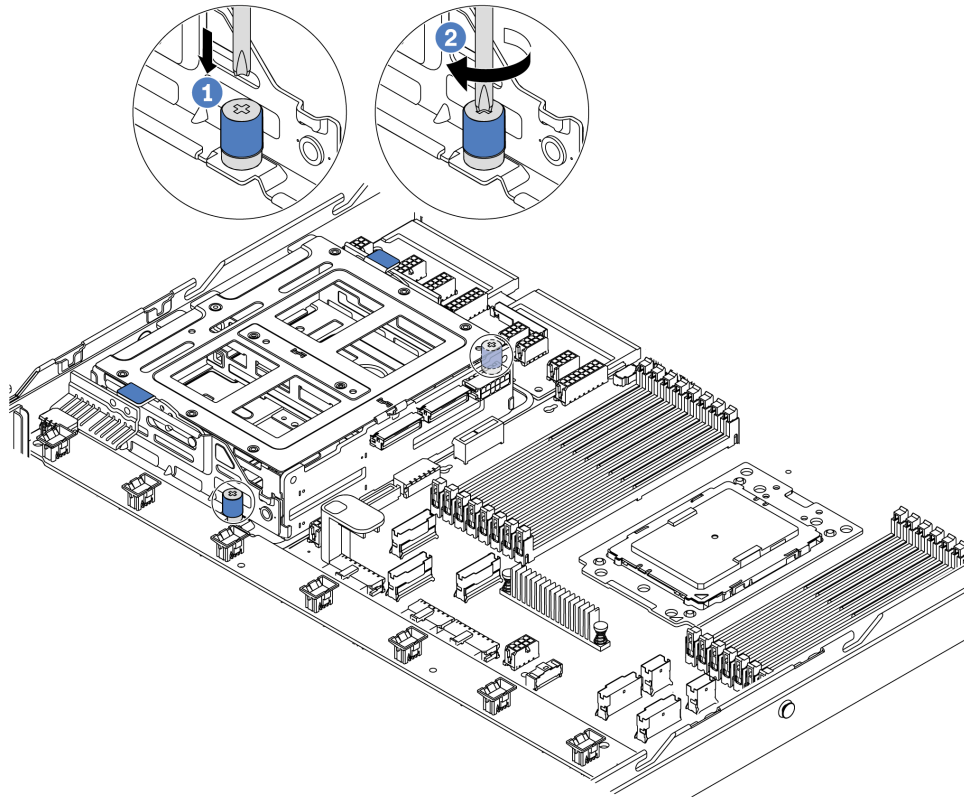


Figura 143. Instalación de compartimiento de unidad central-2

Paso 4. Sostenga y levante las dos asas azules. Instale las unidades de intercambio en caliente en el compartimiento de la unidad central.

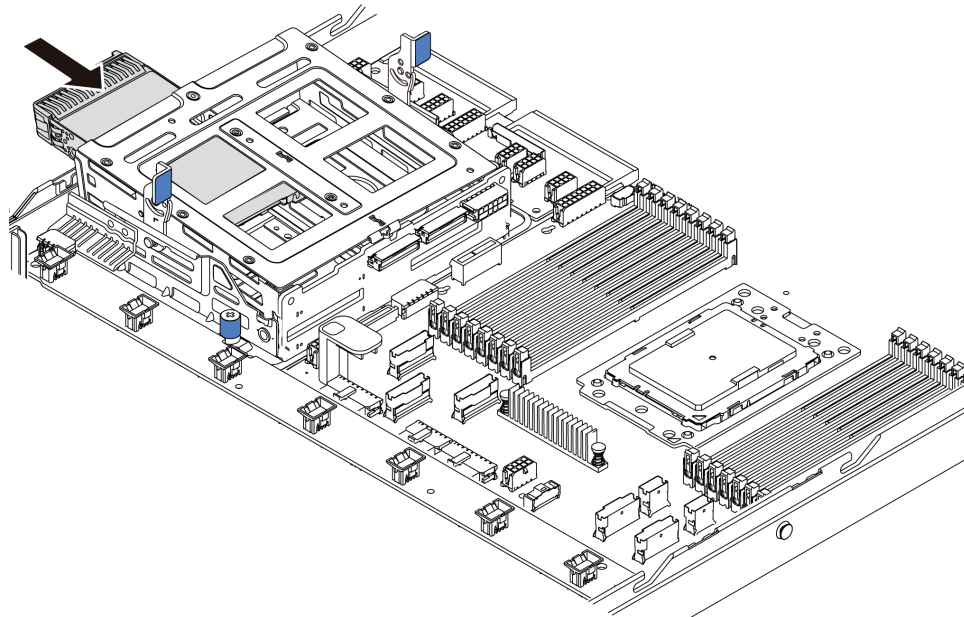


Figura 144. Instalación de unidad de intercambio en caliente interna-1

Paso 5. Presione dos asas azules y deslice el compartimiento hacia abajo.

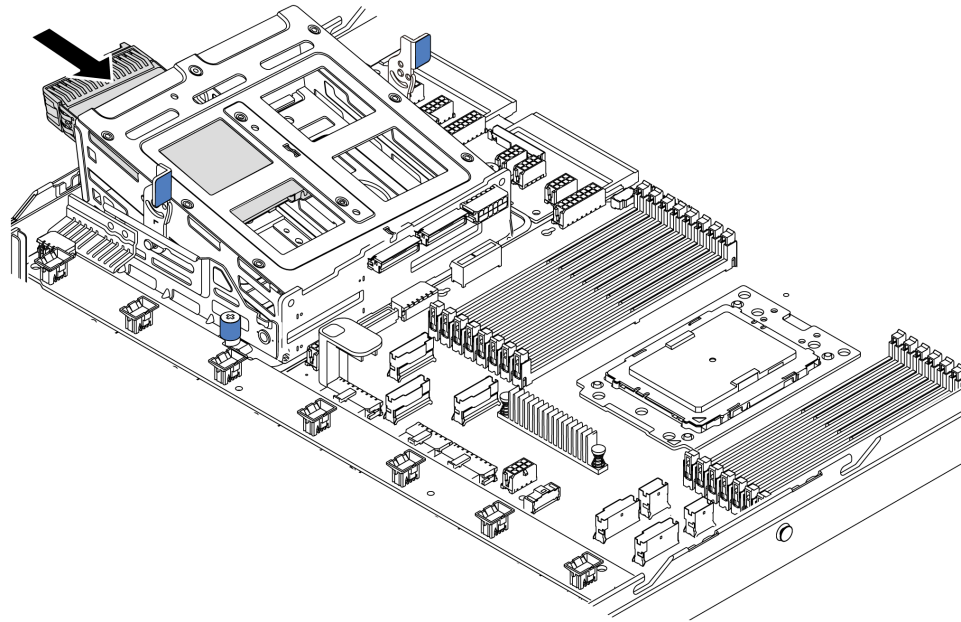


Figura 145. Instalación de unidad de intercambio en caliente interna-2

Después de quitar todas las unidades de intercambio en caliente:

1. Conecte los cables al compartimiento de la unidad central. Consulte la sección “[Disposición interna de los cables](#)” en la página 30.
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID de ser necesario. Para obtener más información, consulte: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte “[Completar la sustitución de piezas](#)” en la página 212.

Sustitución del adaptador M.2 y la unidad M.2

Utilice esta información para quitar e instalar el adaptador M.2 y la unidad M.2 (un adaptador M.2 y una unidad M.2 montadas también se conocen como módulo M.2).

Extracción del adaptador M.2 y la unidad M.2

Utilice esta información para quitar el adaptador M.2 y la unidad M.2.

Antes de quitar el adaptador M.2 y la unidad M.2:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “[Extracción de la cubierta superior](#)” en la página 100.
2. Desconecte los cables del adaptador M.2.
3. Para facilitar esta operación, quite el conjunto de expansión interno ubicado junto al adaptador M.2. Consulte “[Extracción del conjunto de expansión interno](#)” en la página 126.

Para quitar una unidad M.2 del adaptador M.2, lleve a cabo los pasos siguientes:

Nota: El adaptador M.2 que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extracción es el mismo.

Paso 1. Quite la unidad M.2 del adaptador M.2.

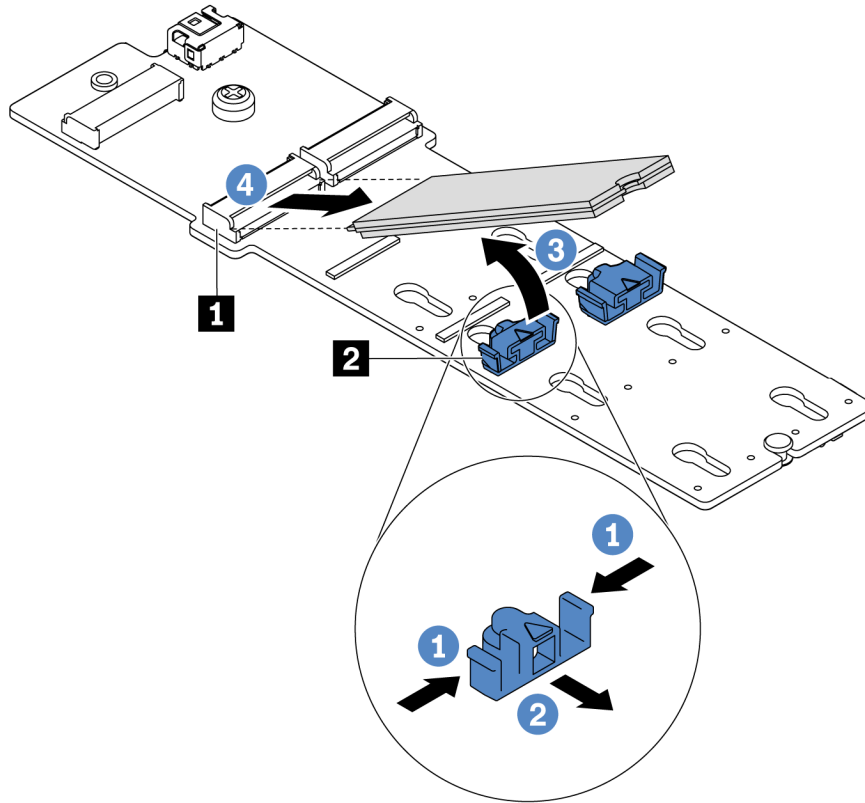


Figura 146. Quitar la unidad M.2

- a. Presione a ambos lados del elemento de sujeción **2**.
- b. Deslice el elemento de sujeción hacia atrás para soltar la unidad M.2 del adaptador M.2.
- c. Gire la unidad M.2 y sepárela del adaptador M.2.
- d. Tire de la unidad M.2 en un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia fuera del conector **1**.

Paso 2. Afloje el tornillo y quite el adaptador M.2 de la abrazadera.

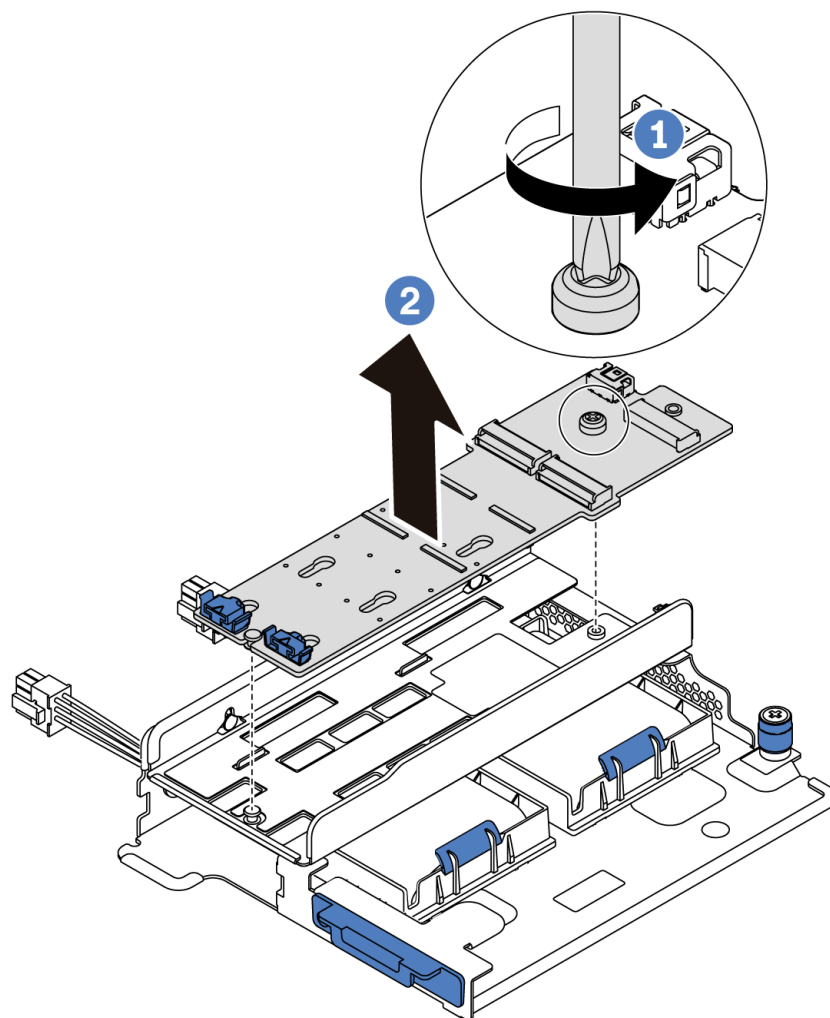


Figura 147. Extracción del adaptador M.2

Paso 3. Extraiga la abrazadera del adaptador M.2, de ser necesario.

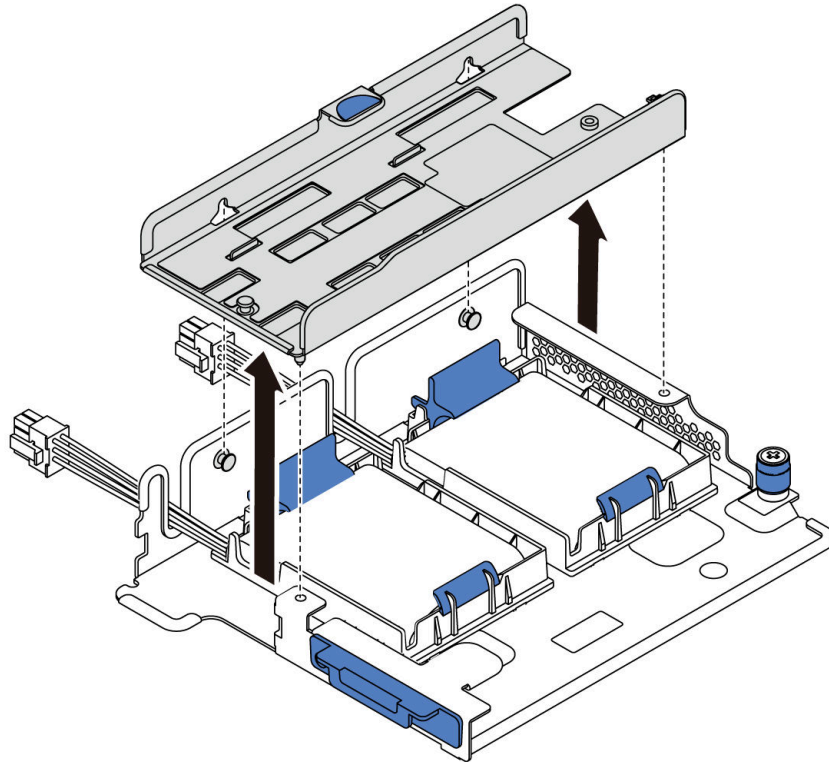


Figura 148. Extracción del soporte del adaptador M.2

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Ajuste del elemento de sujeción del adaptador M.2

Utilice esta información para ajustar el elemento de sujeción en el adaptador M.2.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de ajustar el elemento de sujeción en el adaptador M.2, localice la cerradura correcta en la que se debe instalar el elemento de sujeción para acomodar el tamaño particular de la unidad M.2 que desea instalar.

Para ajustar el elemento de sujeción en el adaptador M.2, lleve a cabo los pasos siguientes:

Nota: El adaptador M.2 puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de ajuste es el mismo.

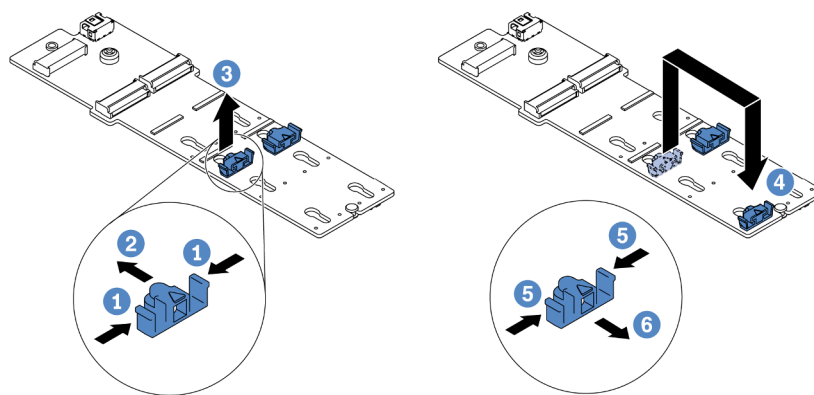


Figura 149. Ajuste del elemento de sujeción M.2




- Paso 1. Presione ambos lados de los elementos de sujeción.
- Paso 2. Mueva el elemento de sujeción hacia delante, hasta que entre en la abertura grande de la cerradura.
- Paso 3. Saque el elemento de sujeción de la cerradura.
- Paso 4. Inserte el elemento de sujeción en la cerradura correcta.
- Paso 5. Presione ambos lados del elemento de sujeción.
- Paso 6. Deslice el elemento de sujeción hacia atrás hasta que encaje en su posición.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del adaptador M.2 y una unidad de M.2


Utilice esta información para instalar el adaptador M.2 y la unidad M.2.

	<p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>		<p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>		<p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---	---	--	--

Antes de instalar el adaptador M.2 y la unidad M.2:

1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador M.2 y la unidad M.2 nuevas con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador M.2 y la unidad M.2 de la bolsa y colóquelas en una superficie antiestática.
2. Ajuste el elemento de sujeción del adaptador M.2 para acomodar el tamaño particular de la unidad M.2 que desea instalar. Consulte [“Ajuste del elemento de sujeción del adaptador M.2” en la página 174](#).
3. Ubicación de la ranura de la unidad M.2 en el adaptador M.2

Nota: Para algunos adaptadores M.2 que admiten dos unidades M.2 idénticas, instale primero la unidad M.2 en la ranura 0.

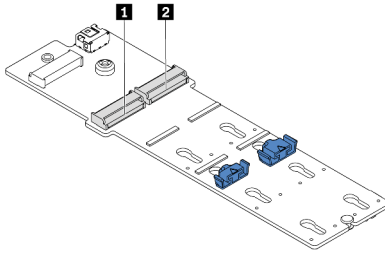

1 Ranura 0

2 Ranura 1

Figura 150. Ranura de unidad M.2

Para instalar el adaptador M.2 y la unidad M.2, lleve a cabo los pasos siguientes:

Notas:

- El módulo adaptador M.2 se envía con un tornillo suelto, pero el tornillo no se utiliza necesariamente para la instalación.
- El adaptador M.2 que desea instalar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de instalación es el mismo.

Observe el procedimiento. Está disponible un video del proceso de instalación y de extracción en Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJV0zo7dKq14>.

- Paso 1. Instale el conjunto de expansión interno e instale los módulos de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión. Consulte “[Instalación de un módulo de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión](#)” en la página 180.
- Paso 2. Alinee las patillas de la abrazadera del módulo M.2 con los dos orificios a ambos lados de la abrazadera de soporte de M.2/expansión y luego instale la abrazadera en los módulos de supercondensador.

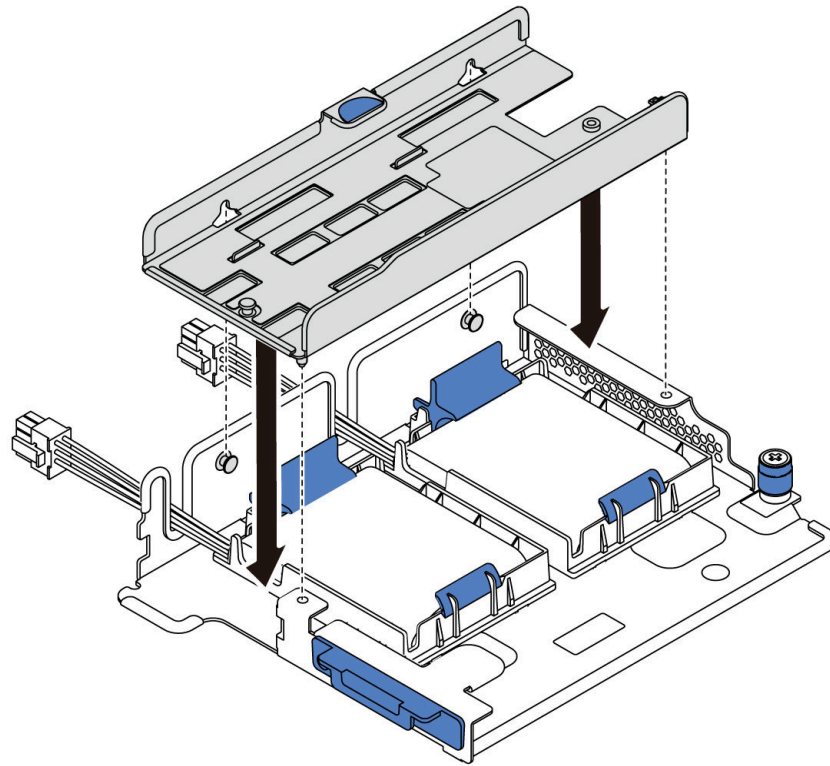


Figura 151. Instalación de la abrazadera del módulo M.2

Paso 3. Instale el adaptador M.2 en la abrazadera y apriete el tornillo.

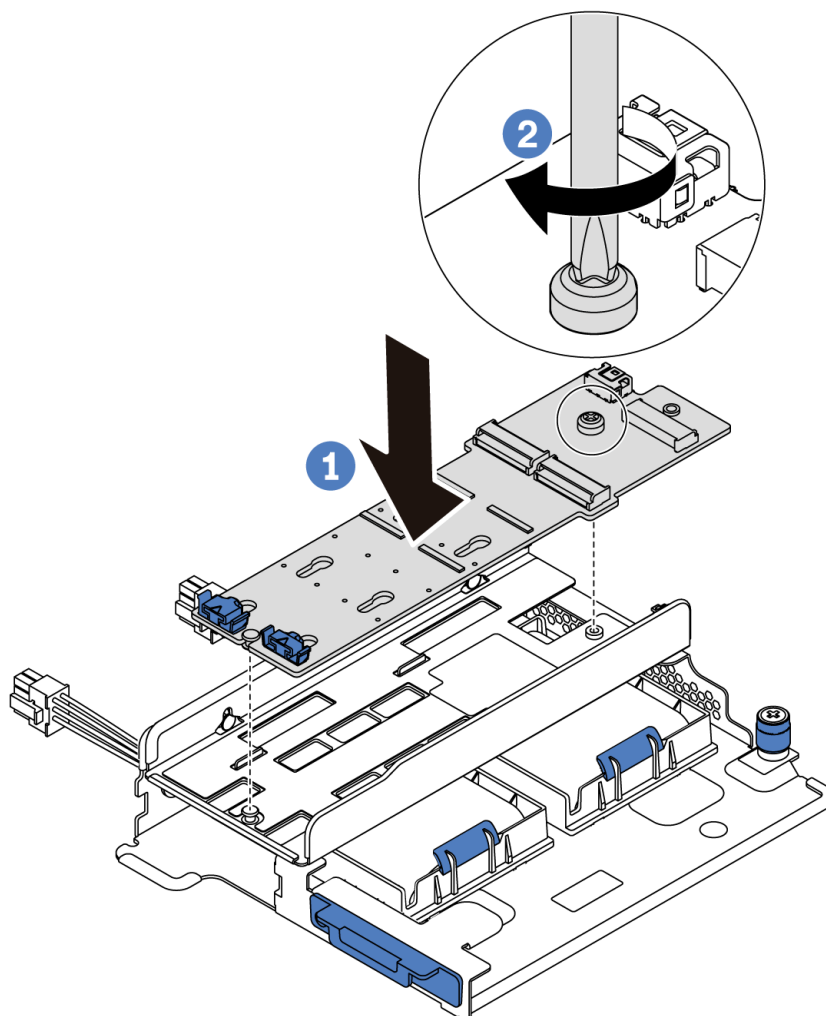


Figura 152. Instalación del adaptador M.2

Paso 4. Instalación de la unidad M.2 en el adaptador M.2

- a. Inserte la unidad M.2 en un ángulo de aproximadamente 30 grados en el conector.
- b. Gire la unidad M.2 hacia abajo hasta que la muesca **1** han quedado debajo del borde del elemento de sujeción **2**.
- c. Deslice el elemento de sujeción hacia delante (hacia el conector) para asegurar la unidad M.2 en su lugar.

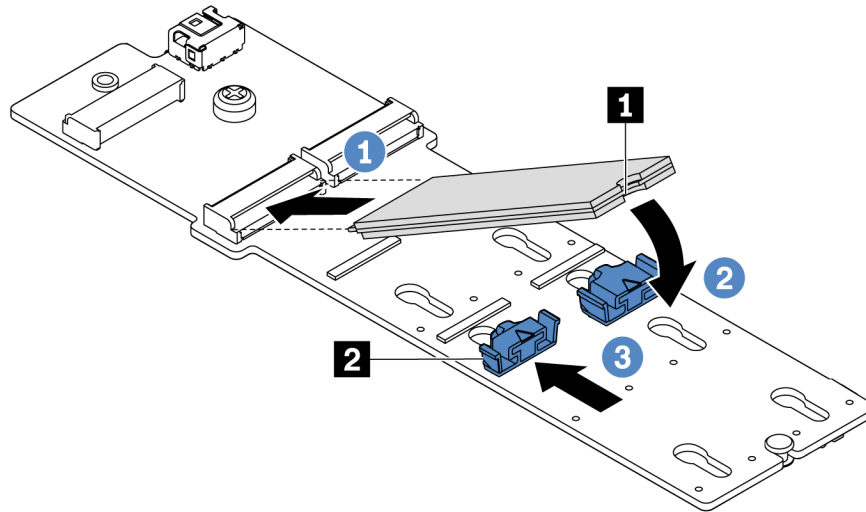


Figura 153. Instalación de la unidad M.2

Después de finalizar

1. Conecte los cables del adaptador M.2. Consulte “Disposición de los cables del módulo M.2” en la página 74.
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte “Completar la sustitución de piezas” en la página 212.
3. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID. Para obtener más información, consulte:
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del módulo supercondensador RAID

Use esta información para quitar e instalar un módulo supercondensador RAID.




El módulo supercondensador RAID protege la memoria caché en el adaptador RAID instalado. Puede comprar un módulo supercondensador RAID de Lenovo.

Para ver una lista de opciones admitidas, consulte:

<https://serverproven.lenovo.com/>

Extracción de un módulo de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión

Use esta información para quitar un módulo de supercondensador.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar un módulo supercondensador:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Extracción del conjunto de expansión interno. Consulte [“Extracción del conjunto de expansión interno” en la página 126.](#)
3. Extraiga el módulo M.2 y la abrazadera del adaptador M.2, si está instalado. Consulte [“Extracción del adaptador M.2 y la unidad M.2” en la página 171.](#)
4. Desconecte el cable del módulo supercondensador.

Para quitar un módulo supercondensador, lleve a cabo los pasos siguientes:

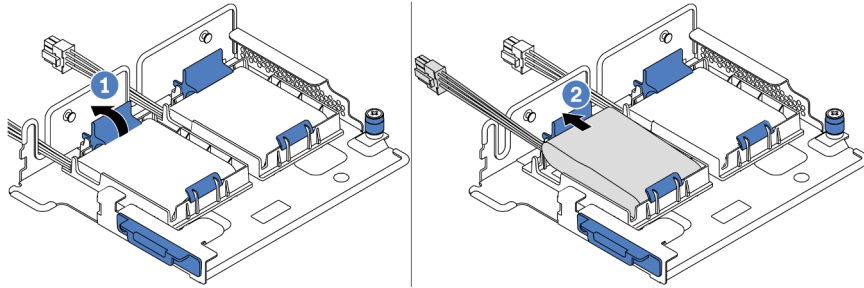


Figura 154. Extracción del módulo supercondensador

Paso 1. Abra el clip de sujeción del compartimento del módulo supercondensador.




Paso 2. Saque el módulo supercondensador del compartimento.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un módulo de supercondensador en la abrazadera de soporte de M.2/expansión

Use esta información para instalar un módulo supercondensador.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de instalar el módulo supercondensador RAID en el chasis, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo módulo supercondensador RAID con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el nuevo módulo supercondensador RAID de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para instalar un módulo supercondensador, complete los siguientes pasos:

Paso 1. Abra el clip de sujeción de un soporte, coloque un módulo supercondensador en el soporte y presiónelo hasta que se inserte en el soporte.

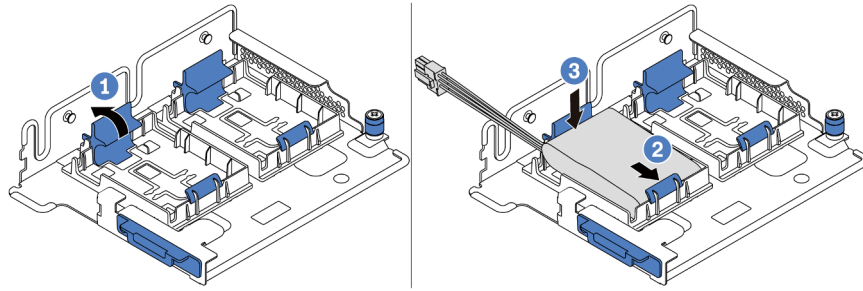


Figura 155. Instalación del módulo supercondensador

Después de instalar el módulo supercondensador:




1. Conecte el módulo supercondensador a un adaptador con el cable de extensión que se proporciona con el módulo supercondensador. Consulte [“Disposición de los cables del supercondensador”](#) en la [página 75](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la [página 212](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción del módulo supercondensador RAID en el chasis

Use esta información para quitar el módulo de supercondensador RAID en el chasis.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar el módulo supercondensador RAID en el chasis:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior”](#) en la [página 100](#).
2. Desconecte el cable del módulo supercondensador RAID.

Para quitar el módulo supercondensador RAID en el chasis, complete los siguientes pasos:

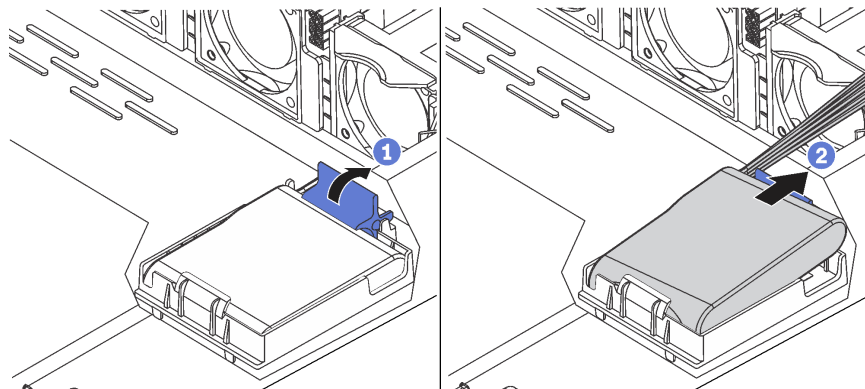


Figura 156. Extracción del módulo supercondensador RAID en el chasis

- Paso 1. Abra el clip de sujeción del compartimento del módulo supercondensador RAID.
- Paso 2. Saque el módulo supercondensador RAID del compartimento.
- Paso 3. Quite el compartimento del módulo supercondensador RAID, si es necesario.

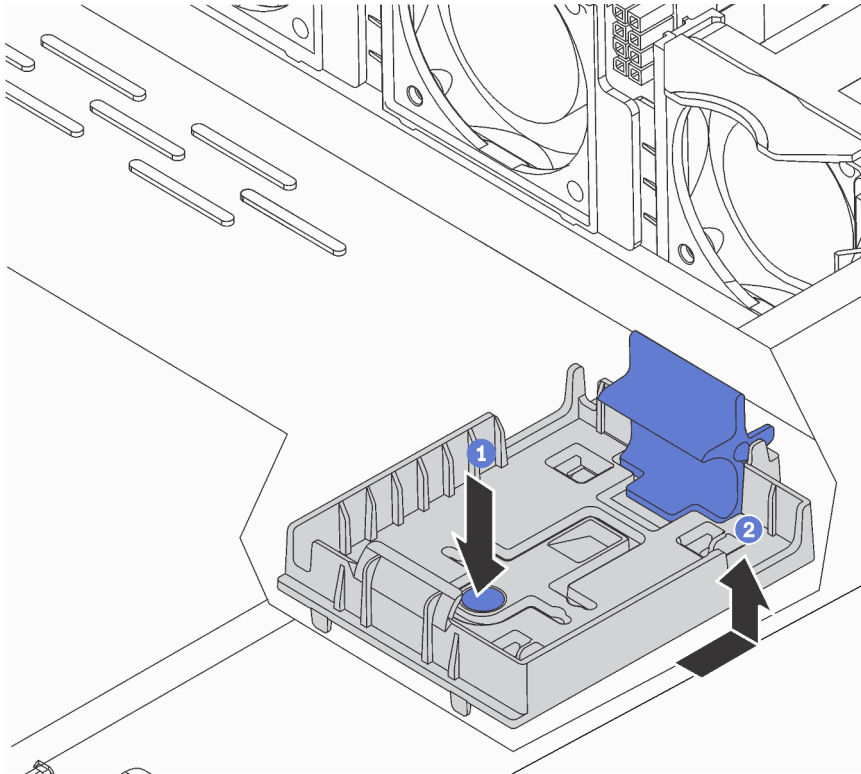


Figura 157. Extracción del compartimento del módulo supercondensador RAID

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo supercondensador RAID en el chasis

Use esta información para instalar el módulo de supercondensador RAID en el chasis.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de instalar el módulo supercondensador RAID en el chasis, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo módulo supercondensador RAID con cualquier superficie no pintada de la parte

exterior del servidor. A continuación, saque el nuevo módulo supercondensador RAID de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para instalar el módulo supercondensador RAID en el chasis, complete los siguientes pasos:

Paso 1. Si el servidor incluye una bandeja que cubra el lugar del módulo supercondensador RAID en el chasis, quítela en primer lugar.

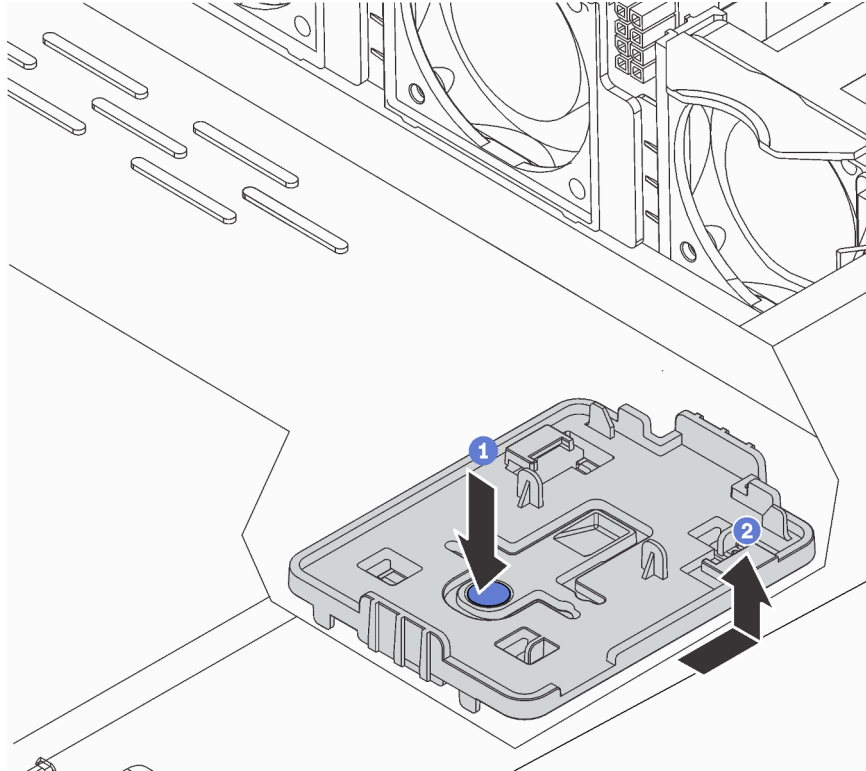


Figura 158. Extracción de la bandeja

Paso 2. Si el servidor no tiene un soporte para el módulo supercondensador RAID en el chasis, instale uno en primer lugar.

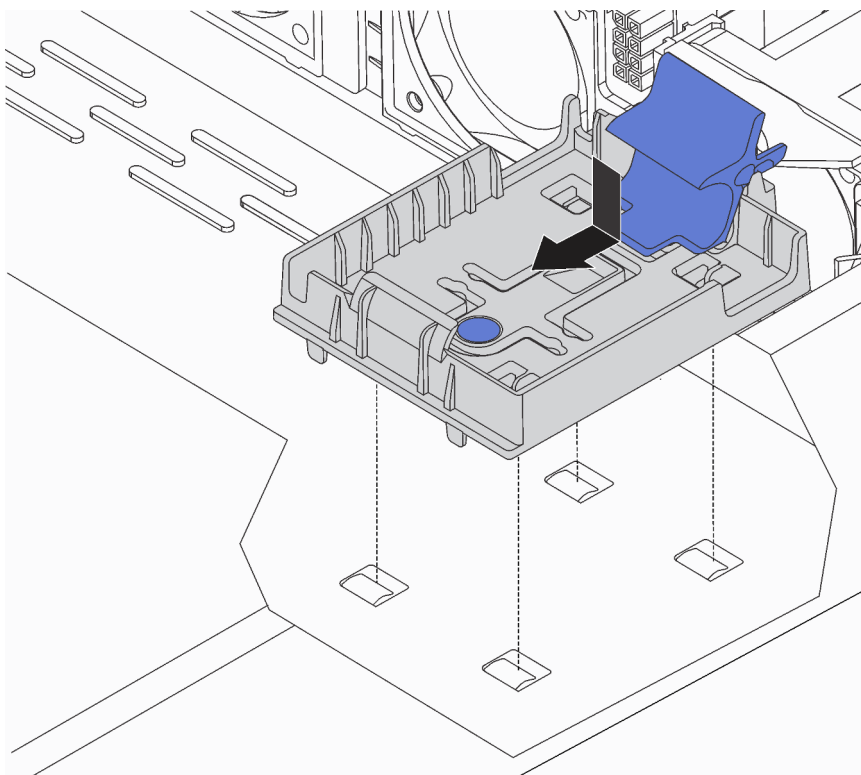


Figura 159. Instalación del soporte del módulo supercondensador RAID

Paso 3. Abra el clip de sujeción del soporte, coloque el módulo supercondensador RAID en el soporte y presiónelo hasta que se inserte en el soporte.

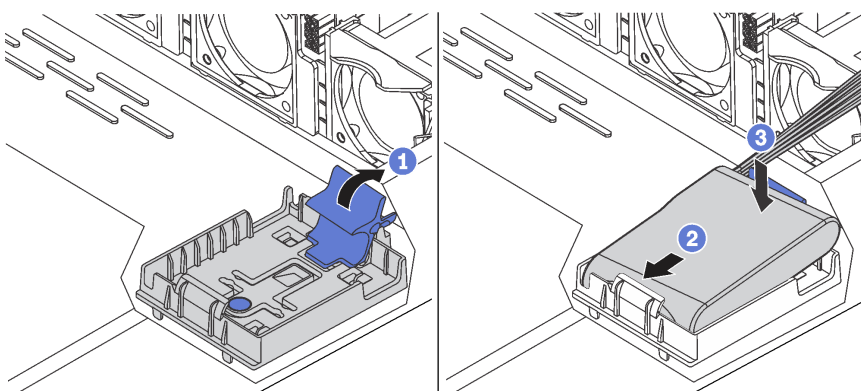


Figura 160. Instalación del módulo supercondensador RAID en el chasis

Después de finalizar

1. Conecte el módulo supercondensador a un adaptador con el cable de extensión que se proporciona con el módulo supercondensador. Consulte [“Disposición de los cables del supercondensador”](#) en la [página 75](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la [página 212](#).

Video de demostración




[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del conjunto de E/S frontal

Utilice esta información para quitar e instalar el conjunto del conector de E/S frontal.

Extracción del conjunto de E/S frontal

Utilice esta información para quitar el conjunto de E/S frontal.


 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de quitar el conjunto de E/S frontal:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 100.
2. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo. Consulte “Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 110.
3. Desconecte los cables del conjunto E/S frontal del conjunto E/S frontal.

Para quitar el conjunto de E/S frontal, lleve a cabo los pasos siguientes:

Tabla 15. Extracción del conjunto de E/S frontal

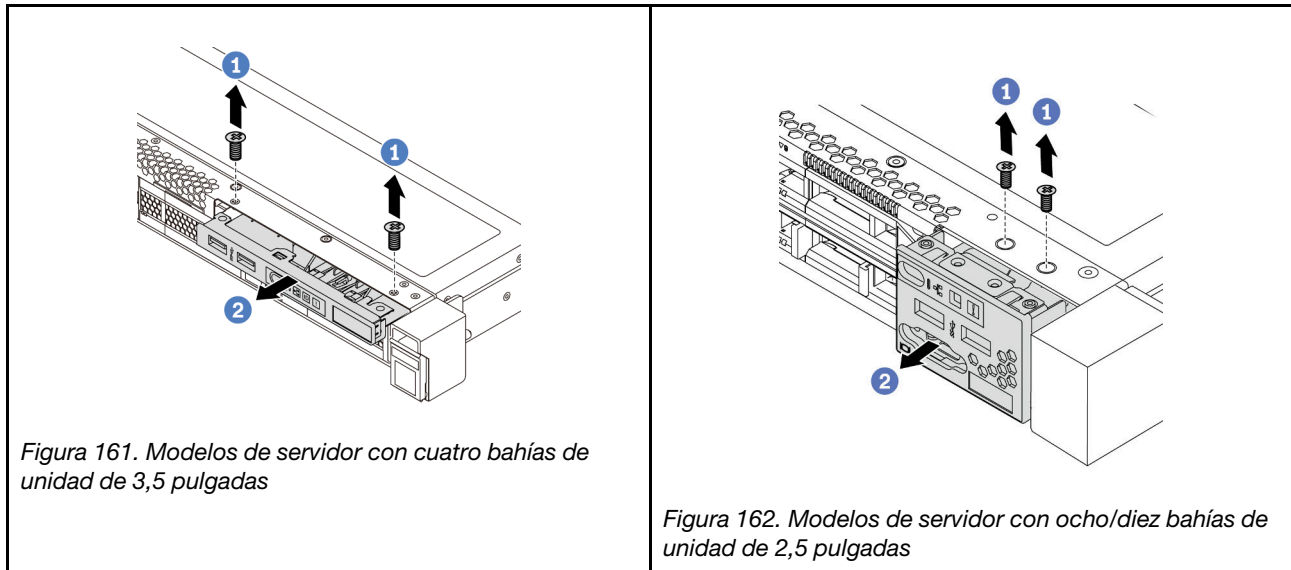

Paso 1. Extraiga los tornillos que fijan el conjunto de E/S frontal.

Paso 2. Deslice el conjunto de E/S frontal hacia afuera de la bahía del conjunto.

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del conjunto de E/S frontal


Utilice esta información para instalar el conjunto del conector de E/S frontal.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática” Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de instalar el conjunto de E/S frontal, ponga en contacto el envase antiestático que contiene el nuevo conjunto de E/S frontal con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el conjunto de E/S frontal nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Para instalar el conjunto de E/S frontal, lleve a cabo los pasos siguientes:

Tabla 16. Instalación del conjunto de E/S frontal

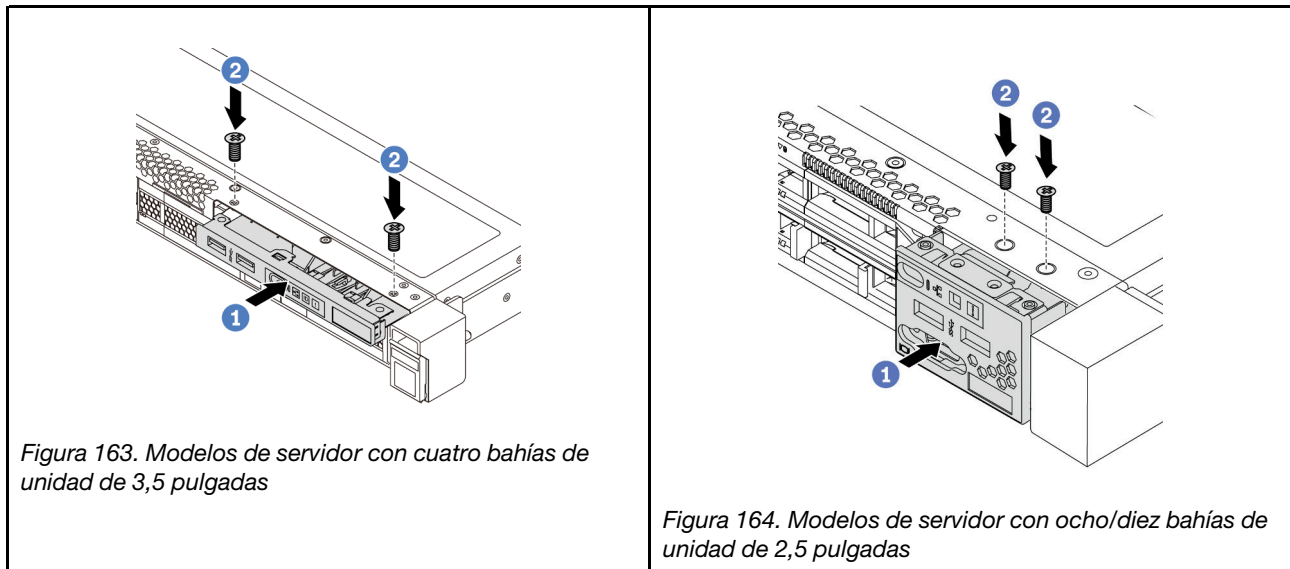

Paso 1. Inserte el conjunto de E/S frontal en la bahía del conjunto.

Paso 2. Instale los tornillos para fijar el conjunto de E/S en su lugar.

Después de finalizar

1. Conecte los cables del conjunto de E/S frontal desde el conjunto de E/S frontal a la placa del sistema. Para conocer la ubicación de los conectores en la placa del sistema, consulte [“Componentes de la placa del sistema” en la página 24](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración


[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de fuente de alimentación de intercambio en caliente

Utilice esta información para quitar e instalar una fuente de alimentación de intercambio en caliente.

Extracción de una fuente de alimentación de intercambio en caliente

Utilice esta información para quitar una fuente de alimentación de intercambio en caliente.

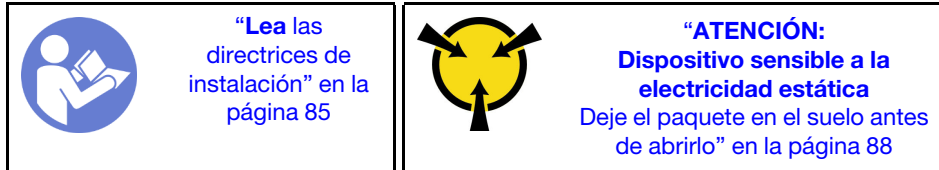

S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S001



 PELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentación, telefónicos y de comunicaciones es peligrosa. Para evitar un peligro de descarga:

- No conecte ni desconecte los cables, ni lleve a cabo una instalación, mantenimiento o reconfiguración de este producto durante una tormenta eléctrica.
- Conecte todos los cables de alimentación a una toma de corriente con puesta a tierra y correctamente cableada.
- Conecte cualquier equipo que vaya a incorporar en este producto a tomas de corriente correctamente cableadas.
- Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de señal.
- Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y daño en la estructura.
- Antes de abrir las cubiertas del dispositivo, desconecte los cables de alimentación, los sistemas de telecomunicaciones, las redes y los módems conectados, a menos que los procedimientos de instalación y configuración indiquen lo contrario.
- Al instalar, mover o abrir las cubiertas de este producto o de los dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se describe en la tabla siguiente.

Para conectar:

1. Apague todo.
2. Conecte todos los cables a los dispositivos.
3. Conecte los cables de señal a los conectores.
4. Conecte los cables de alimentación a una toma de corriente.
5. Encienda el dispositivo.

Para desconectar:

1. Apague todo.
2. Desconecte los cables de alimentación de la toma de corriente.
3. Desconecte los cables de señal de los conectores.
4. Desconecte todos los cables de los dispositivos.



Figura 165. Etiqueta de la fuente de alimentación de intercambio en caliente en la cubierta

Atención: Este tipo de fuente de alimentación es intercambio en caliente solo en circunstancias donde hay dos suministros de alimentación instalados para entregar redundancia. Si solo tiene una fuente de alimentación de intercambio instalada, apague primero el servidor antes de quitar la fuente de alimentación.

En los siguientes consejos se describe la información que debe tener en cuenta al quitar una fuente de alimentación con entrada CC.

PRECAUCIÓN:

La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental. La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S019



PRECAUCIÓN:

El botón de control de alimentación que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica que este recibe. El dispositivo también puede tener más de una conexión a corriente continua. Para quitar la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todas las conexiones a la corriente continua estén desconectadas en los terminales de entrada de CC.

Para extraer una fuente de alimentación de intercambio en caliente, lleve a cabo los pasos siguientes:

- Paso 1. Si el servidor está en un bastidor, ajuste la CMA (guía de los cables) para poder acceder a la fuente de alimentación.
Si instaló el conjunto de actualización de CMA 1U para el riel de deslizamiento sin herramientas o el conjunto de riel de deslizamiento sin herramientas con CMA 1U, haga lo siguiente:

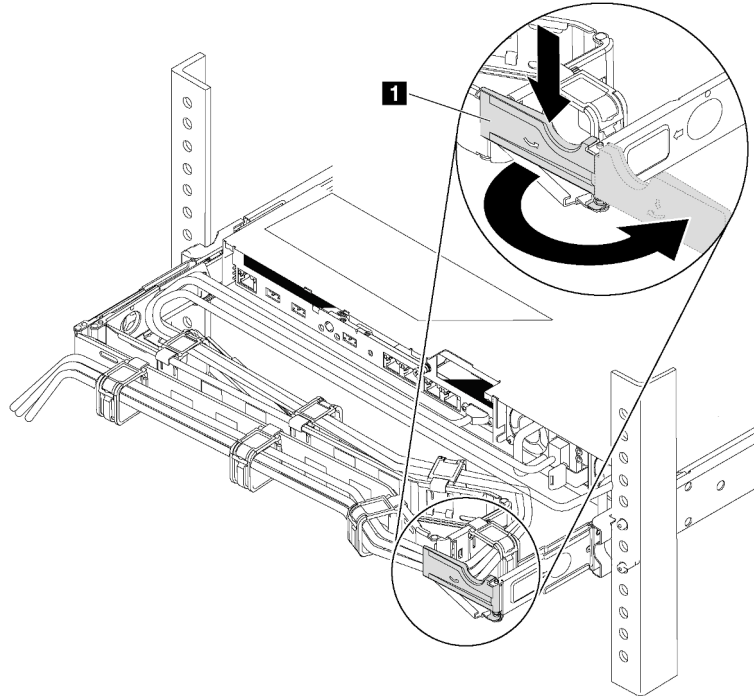


Figura 166. Ajuste de CMA

- a. Presione la abrazadera de parada **1** y gírela a la posición abierta.
- b. Gire el CMA y póngalo a un lado para poder acceder a la fuente de alimentación.

Paso 2. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación de intercambio en caliente.

- Para unidades de fuente de alimentación de CA, desconecte ambos extremos del cable de alimentación y manténgalo en un lugar a prueba de descargas electrostáticas.
- Para unidades de fuente de alimentación de 240 V CC, apague el servidor y, a continuación, desconecte ambos extremos del cable de alimentación y manténgalo en un lugar a prueba de descargas electrostáticas.
- Para entrada de alimentación de -48 V CC:
 1. Desconecte los cables de alimentación de la toma de alimentación eléctrica.
 2. Utilice un destornillador plano para aflojar los tornillos prisioneros en el bloque de terminales de la fuente de alimentación.
 3. Desconecte los cables de alimentación de la unidad de fuente de alimentación, haga que el terminal del cable esté aislado y manténgalos en un lugar seguro para las ESD.

Nota: Si está sustituyendo dos fuentes de alimentación, realice la sustitución de las fuentes de alimentación de a una, para asegurarse de que la fuente de alimentación al servidor no sea interrumpida. No desconecte el cable de alimentación de la segunda fuente de alimentación sustituida hasta que se encienda el LED de salida de alimentación de la primera fuente de alimentación sustituida. Para conocer la ubicación del LED de salida de alimentación, consulte la sección [“LED de vista posterior” en la página 23](#).

Paso 3. Empuje la pestaña de liberación hacia el asa y tire con cuidado del asa, mientras desliza la fuente de alimentación de intercambio en caliente para extraerla del chasis.

Nota: Levante ligeramente la fuente de alimentación al quitar la fuente de alimentación del chasis, si ha instalado uno de los siguientes conjuntos de CMA:

- Conjunto de actualización de CMA 1U para el riel de deslizamiento sin herramientas
- Conjunto de rieles de deslizamiento sin herramientas con CMA de 1U

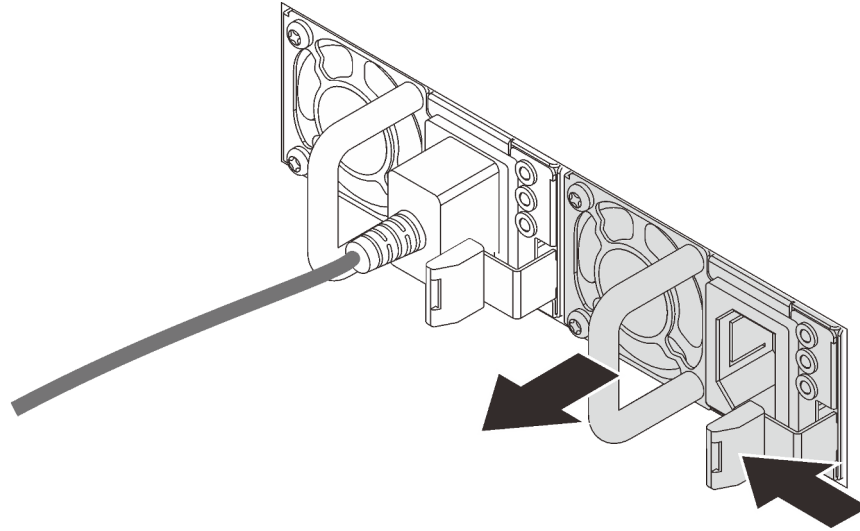


Figura 167. Extracción de la fuente de alimentación de intercambio en caliente

Después de finalizar

- Instale el relleno de la fuente de alimentación o instale el filtro de fuente de alimentación para cubrir la bahía de fuente de alimentación. Consulte [“Instalación de una fuente de alimentación de intercambio en caliente” en la página 191](#).

Importante: Para asegurar una refrigeración adecuada durante el funcionamiento normal del servidor, deben estar ocupadas ambas bahías de la fuente de alimentación. Esto significa que cada bahía debe tener una fuente de alimentación instalada. Otra alternativa es que una tenga una fuente de alimentación instalada y la otra tiene un relleno de fuente de alimentación instalado.



- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una fuente de alimentación de intercambio en caliente

Utilice esta información para instalar una fuente de alimentación de intercambio en caliente.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	--

Los siguientes consejos describen el tipo de fuente de alimentación compatibles con el servidor y otra información que debe tener en cuenta al instalar una fuente de alimentación:

- El envío estándar cuenta con solo una fuente de alimentación instalada en el servidor. Para admitir redundancia e intercambio en caliente, debe instalar una fuente de alimentación de intercambio en caliente adicional. Algunos modelos personalizados pueden enviarse con dos fuentes de alimentación instaladas.
- Asegúrese de que los dispositivos que está instalando sean compatibles. Para obtener una lista de los dispositivos opcionales compatibles con el servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com/>.

Notas:

- Asegúrese de que ambas fuentes de alimentación instaladas en el servidor tengan el mismo voltaje.
- Si está sustituyendo la fuente de alimentación existente por una nueva fuente de alimentación de diferente voltaje, adjunte la etiqueta de clasificación de alimentación que viene con esta opción en la etiqueta existente, en la cubierta superior cerca de la fuente de alimentación.



Figura 168. Etiqueta de la fuente de alimentación de intercambio en caliente en la cubierta

S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S001



 **PELIGRO**

La corriente eléctrica de los cables de alimentación, telefónicos y de comunicaciones es peligrosa. Para evitar un peligro de descarga:

- **No conecte ni desconecte los cables, ni lleve a cabo una instalación, mantenimiento o reconfiguración de este producto durante una tormenta eléctrica.**
- **Conecte todos los cables de alimentación a una toma de corriente con puesta a tierra y correctamente cableada.**
- **Conecte cualquier equipo que vaya a incorporar en este producto a tomas de corriente correctamente cableadas.**
- **Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de señal.**
- **Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y daño en la estructura.**
- **Antes de abrir las cubiertas del dispositivo, desconecte los cables de alimentación, los sistemas de telecomunicaciones, las redes y los módems conectados, a menos que los procedimientos de instalación y configuración indiquen lo contrario.**
- **Al instalar, mover o abrir las cubiertas de este producto o de los dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se describe en la tabla siguiente.**

Para conectar:

1. Apague todo.
2. Conecte todos los cables a los dispositivos.
3. Conecte los cables de señal a los conectores.
4. Conecte los cables de alimentación a una toma de corriente.
5. Encienda el dispositivo.

Para desconectar:

1. Apague todo.
2. Desconecte los cables de alimentación de la toma de corriente.
3. Desconecte los cables de señal de los conectores.
4. Desconecte todos los cables de los dispositivos.

En los siguientes consejos se describe la información que debe tener en cuenta al instalar una fuente de alimentación con entrada CC.

PRECAUCIÓN:

La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite para China continental. La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S019



PRECAUCIÓN:

El botón de control de alimentación que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica que este recibe. El dispositivo también puede tener más de una conexión a corriente continua. Para quitar la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todas las conexiones a la corriente continua estén desconectadas en los terminales de entrada de CC.

Antes de instalar una fuente de alimentación de intercambio en caliente, ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva fuente de alimentación de intercambio en caliente con cualquier superficie metálica no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la nueva fuente de alimentación de intercambio en caliente de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Consulte [“Reglas técnicas para fuente de alimentación”](#) en la [página 92](#) antes de instalar la fuente de alimentación.

Para instalar una fuente de alimentación de intercambio en caliente, lleve a cabo los pasos siguientes:

Paso 1. Si el servidor está en un bastidor, ajuste la CMA para poder acceder a la bahía de la fuente de alimentación.

Si instaló el conjunto de actualización de CMA 1U para el riel de deslizamiento sin herramientas o el conjunto de riel de deslizamiento sin herramientas con CMA 1U, haga lo siguiente:

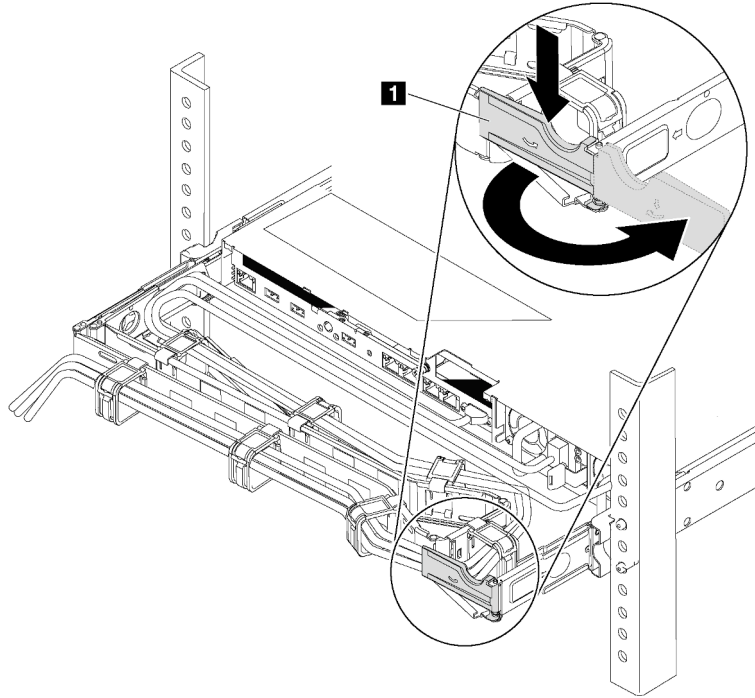


Figura 169. Ajuste de CMA

- a. Presione la abrazadera de parada **1** y gírela a la posición abierta.
- b. Gire el CMA y póngalo a un lado para poder acceder a la bahía de la fuente de alimentación.

Paso 2. Quite el relleno de la fuente de alimentación.

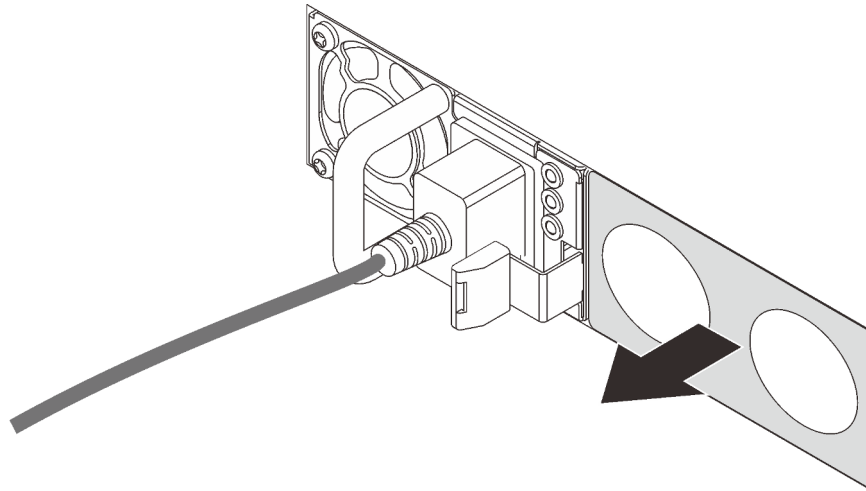


Figura 170. Extracción de relleno de fuente de alimentación de intercambio en caliente

Paso 3. Inserte la nueva fuente de alimentación de intercambio en caliente en la bahía hasta que el pestillo de liberación encaje en su sitio.

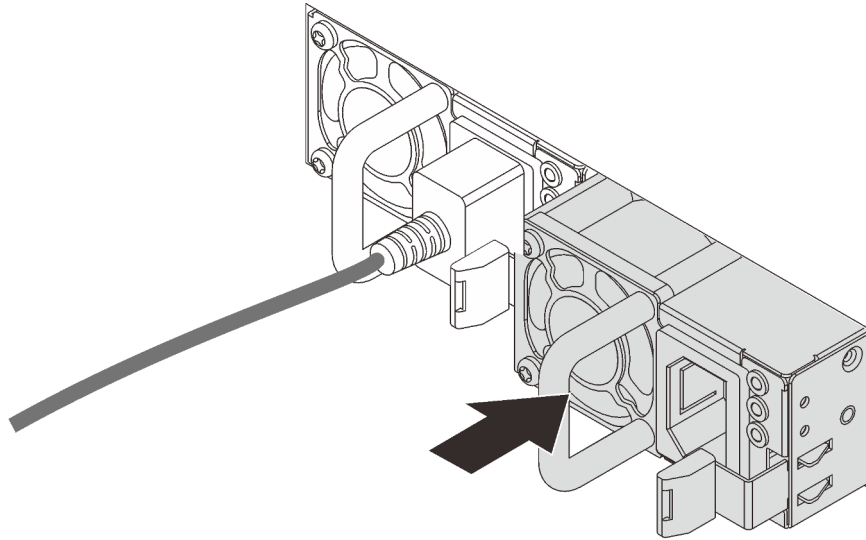


Figura 171. Instalación de una fuente de alimentación de intercambio en caliente

Después de finalizar

1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de la nueva fuente de alimentación y, después, conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente con una puesta a tierra adecuada.
2. Si el servidor está apagado, enciéndalo. Asegúrese de que tanto el LED de alimentación de entrada como el LED de alimentación de salida en la fuente de alimentación de CA de la fuente de alimentación estén iluminados, lo que indica que la fuente de alimentación funciona correctamente.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de disipador de calor y microprocesador

Use esta información para extraer e instalar un disipador de calor y microprocesador.


Atención: Antes de volver a utilizar un procesador o un disipador de calor, asegúrese de utilizar una toallita de limpieza con alcohol y grasa térmica aprobada por Lenovo.

Dependiendo de su configuración, consulte los temas específicos para extraer o instalar el disipador de calor y el procesador:

- [“Extracción de un disipador de calor” en la página 196](#)
- [“Extracción de un procesador” en la página 198](#)
- [“Instalación de un disipador de calor” en la página 199](#)
- [“Instalación de un procesador” en la página 198](#)

Extracción de un disipador de calor

Utilice esta información para quitar un disipador de calor.

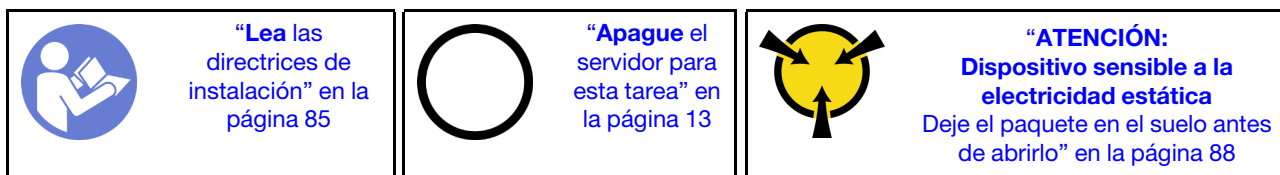

Notas:

- Es posible que el disipador de calor tarde algún tiempo en enfriar después de apagar el sistema.
- El disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas para el procesador. No encienda el servidor con el disipador de calor frontal extraído.

Antes de extraer el disipador de calor,

- Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
- Extraiga el deflector de aire. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 103.](#)
- Quite cualquier pieza y desconecte cualquier cable que pueda impedir el acceso al disipador de calor y procesador.

Para quitar un disipador de calor, lleve a cabo los pasos siguientes:

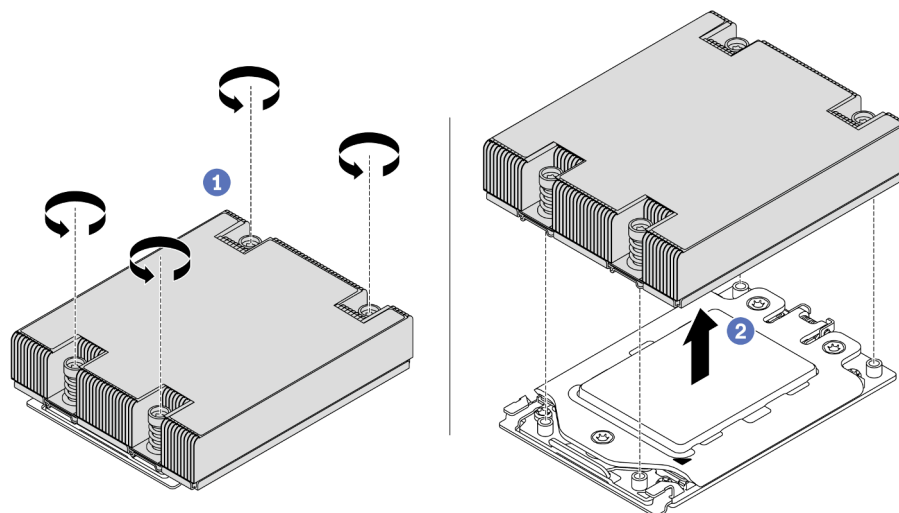


Figura 172. Extracción de un disipador de calor

Paso 1. Utilice un controlador de tornillo Torx #T20 para aflojar todos los tornillos cautivos en la *secuencia de extracción* que se muestra en la etiqueta del disipador de calor. Después de aflojar cada tornillo prisionero, espere varios segundos hasta que el disipador de calor se afloje del procesador.

Paso 2. Levante levemente el disipador de calor alejándolo del sistema.

Después de finalizar

- Si está sustituyendo un disipador de calor, instale un nuevo disipador de calor. Consulte [“Instalación de un disipador de calor” en la página 199.](#)
- Si está sustituyendo un procesador, extraiga el procesador. Consulte [“Extracción de un procesador” en la página 198.](#)

- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de un procesador

Utilice esta información para extraer un procesador.

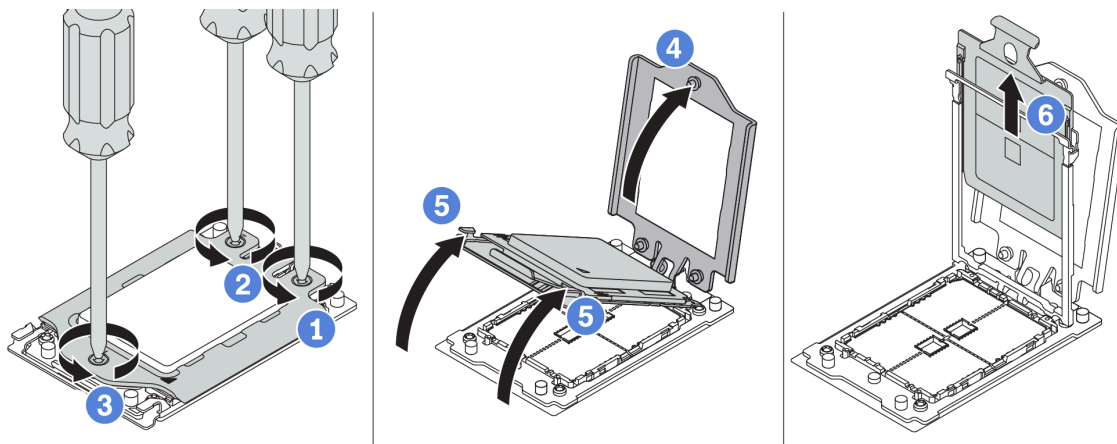
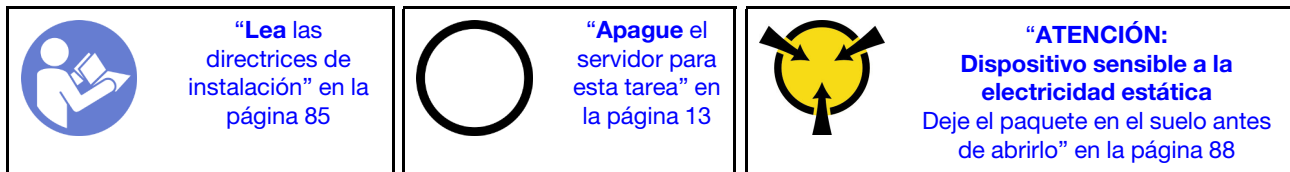


Figura 173. Extracción de un procesador

- Paso 1. Utilice un controlador de tornillo Torx #T20 para aflojar los tornillos cautivos en la *secuencia de extracción* que se muestra en la etiqueta del marco de fuerza.
- Paso 2. Levante levemente el marco de fuerza y el marco de rieles en la dirección que se muestra. El procesador en el bastidor del riel es de resorte.
- Paso 3. Sujete la pestaña azul del portador del procesador y deslice el portador del procesador hacia fuera de la estructura del riel.

Después de finalizar


Después de quitar el procesador, instale un nuevo procesador consultando “[Instalación de un procesador](#)” en la página 198.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un procesador

Utilice esta información para instalar un procesador.

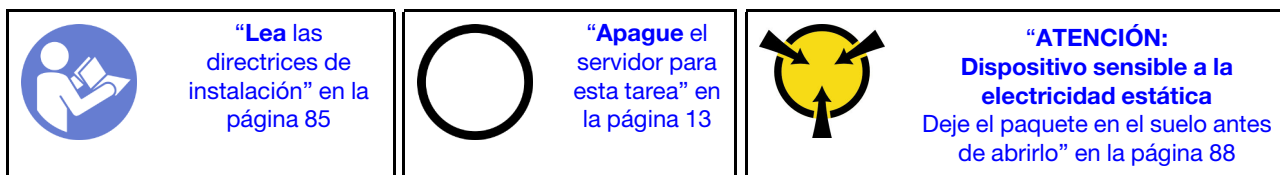

Notas:

- Para ver una lista de procesadores admitidos con su servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com/>. Todos los procesadores de la placa del sistema deben tener la misma velocidad, número de núcleos y frecuencia.
- Antes de instalar un nuevo procesador, actualice el firmware del sistema al nivel más reciente. Consulte “Actualizaciones de firmware” en la página 9.
- Los dispositivos opcionales disponibles para el sistema pueden tener requerimientos específicos de procesador. Consulte “Reglas técnicas” en la página 91.

Para instalar un procesador, lleve a cabo los pasos siguientes:

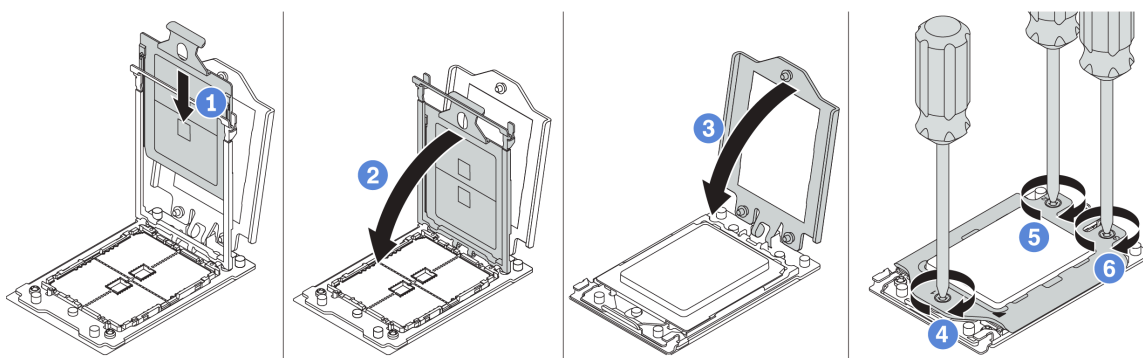


Figura 174. Instalación de un procesador

- Paso 1. Deslice el portador del procesador dentro del marco del riel.
- Paso 2. Empuje el marco de riel hacia abajo hasta que los pestillos azules queden en su posición.
- Paso 3. Cierre el marco de fuerza.
- Paso 4. Apriete los tornillos en la *secuencia de instalación* que se muestra en el marco de fuerza.

Después de finalizar




Después de instalar un procesador, instale el disipador de calor, consultando “Instalación de un disipador de calor” en la página 199.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un disipador de calor

Utilice esta información para instalar el disipador de calor.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática. Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de instalar el disipador de calor:

- Si utiliza el disipador de calor existente:
 1. Extraiga la grasa térmica en el disipador de calor usando una toallita de limpieza con alcohol.
 2. Aplique grasa térmica aprobada por Lenovo en un diseño cuadrilateral en la parte superior del procesador.

Nota: No aplique demasiada grasa térmica. Si hay demasiada grasa térmica, puede producirse un exceso de grasa al entrar en contacto con y contaminar el zócalo del procesador.

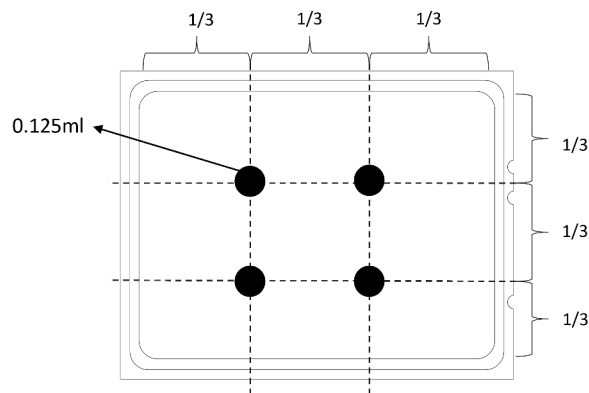


Figura 175. Aplicación de grasa térmica

- Si utiliza un nuevo disipador de calor, la grasa térmica se aplica previamente al disipador de calor. Extraiga la cubierta protectora e instale el disipador de calor.

Para instalar un disipador de calor, lleve a cabo los pasos siguientes:

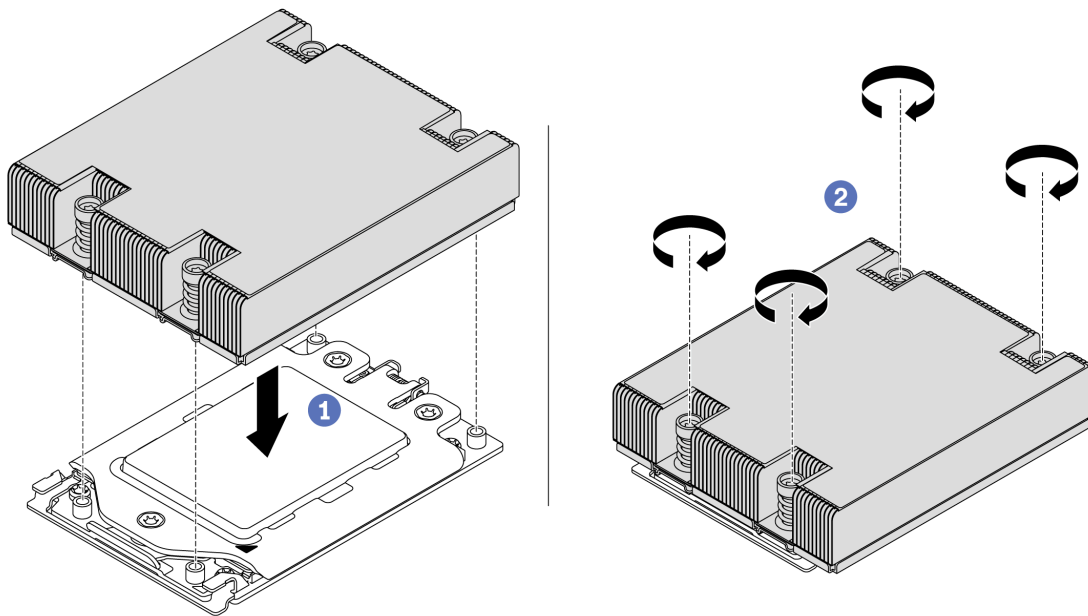


Figura 176. Instalar un disipador de calor

- Paso 1. Oriente el disipador de calor con los orificios de tornillos en la placa del procesador. Los cuatro tornillos prisioneros del disipador de calor se deben alinear con los orificios correspondientes en la placa del procesador.
- Paso 2. Apriete todos los tornillos prisioneros en la *secuencia de instalación* indicada en la etiqueta del disipador de calor.

Después de finalizar

1. Instale el deflector de aire. Consulte [“Instalación del deflector de aire”](#) en la página 104.
2. Instale cualquier pieza que haya quitado.
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas”](#) en la página 212.

Video de demostración




[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de placa del ventilador

Utilice esta información para quitar e instalar la placa del ventilador.

Extracción de la placa de ventilador

Utilice esta información para quitar la placa del ventilador.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	---

Antes de quitar la placa del ventilador:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior”](#) en la página 100.
2. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del deflector de aire”](#) en la página 103.
3. Extracción de ventiladores del sistema. Consulte [“Extracción de un ventilador del sistema”](#) en la página 114.
4. Desconecte el cable de alimentación del ventilador.
5. Desconecte todos los cables que puedan impedir el acceso a la placa del ventilador. Antes de desconectar los cables, anote dónde están conectados los cables a la placa del sistema.

Para quitar la placa de ventilador, lleve a cabo los pasos siguientes:

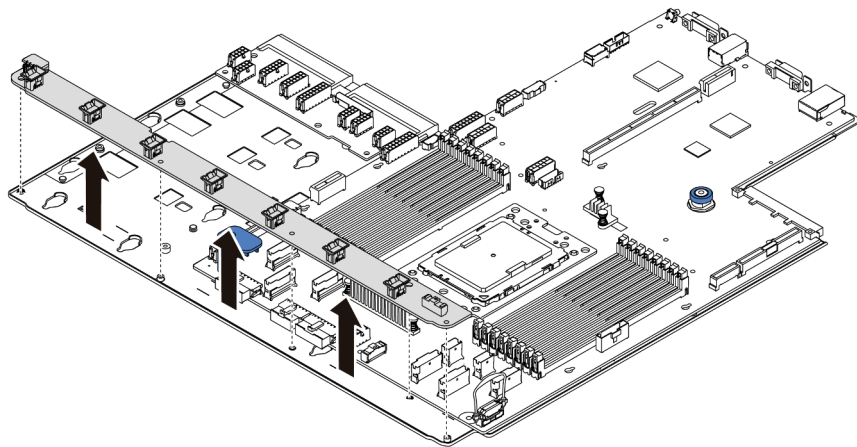


Figura 177. Extracción de la placa de ventilador

Paso 1. Quite los cinco tornillos de la placa de ventilador.

Paso 2. Sujete suavemente y levante la placa de ventilador de la bandeja de la placa del sistema.

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa del ventilador

Utilice esta información para instalar la placa de ventilador.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
---	---	--

Antes de instalar la placa de ventilador, ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva placa de ventilador con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la nueva placa de ventilador de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Para instalar la placa de ventilador, lleve a cabo los pasos siguientes:

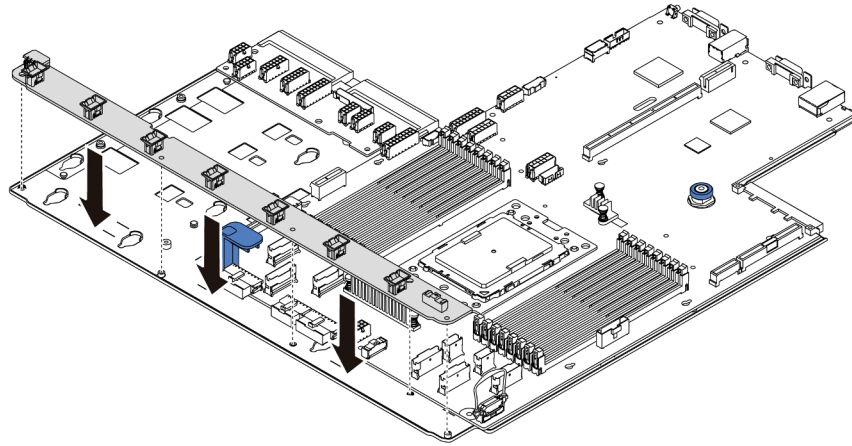


Figura 178. Instalación de la placa del ventilador

Paso 1. Sujete suavemente y baje la placa del ventilador a la bandeja de la placa del sistema.

Paso 2. Instale los cinco tornillos que fijan la placa del ventilador.

Después de finalizar

1. Instalación de los ventiladores del sistema. Consulte [“Instalación de un ventilador del sistema” en la página 115](#).
2. Conecte el cable de alimentación de la placa del ventilador y otros cables que haya desconectado antes. Consulte [“Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral” en la página 31](#).
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212](#).

Video de demostración




[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de placa de inversión de alimentación (PIB)

Utilice esta información para quitar e instalar la placa de inversión de alimentación (PIB) de reemplazo.

Extracción de la placa PIB

Utilice esta información para extraer la placa PIB.

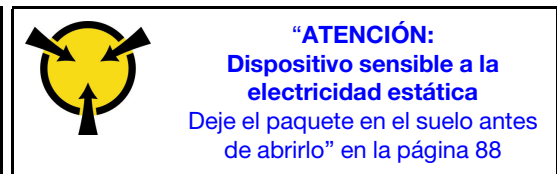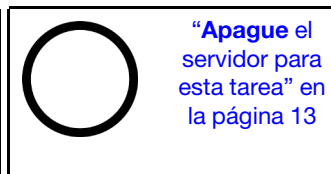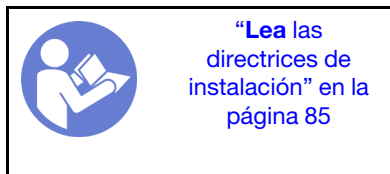

Antes de extraer la placa PIB:

1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100.](#)
2. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 103.](#)
3. Desconecte todos los cables en la placa PIB.
4. Tire ligeramente de las fuentes de alimentación. Asegúrese de que estén desconectados de la placa del sistema.

Para extraer la placa PIB, lleve a cabo los pasos siguientes:

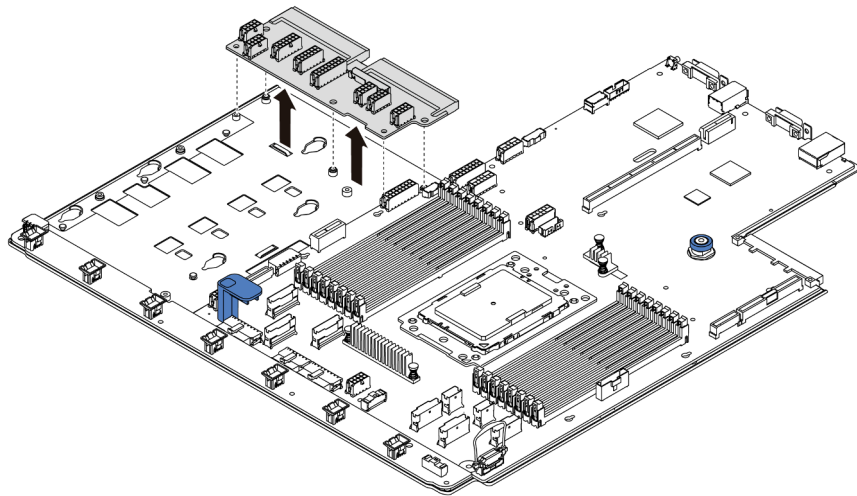


Figura 179. Extracción de la placa PIB

Paso 1. Quite los cinco tornillos de la placa PIB.

Paso 2. Sujete suavemente y levante la placa PIB de la bandeja de la placa del sistema.

Después de finalizar




Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa PIB

Utilice esta información para instalar la placa PIB.

 <p>“Lea las directrices de instalación” en la página 85</p>	 <p>“Apague el servidor para esta tarea” en la página 13</p>	 <p>“ATENCIÓN: Dispositivo sensible a la electricidad estática Deje el paquete en el suelo antes de abrirlo” en la página 88</p>
--	--	---

Antes de instalar la placa PIB, ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa PIB nueva con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa PIB nueva de la bolsa y colóquela en una superficie de protección antiestática.

Lleve a cabo los pasos siguientes para instalar la placa PIB:

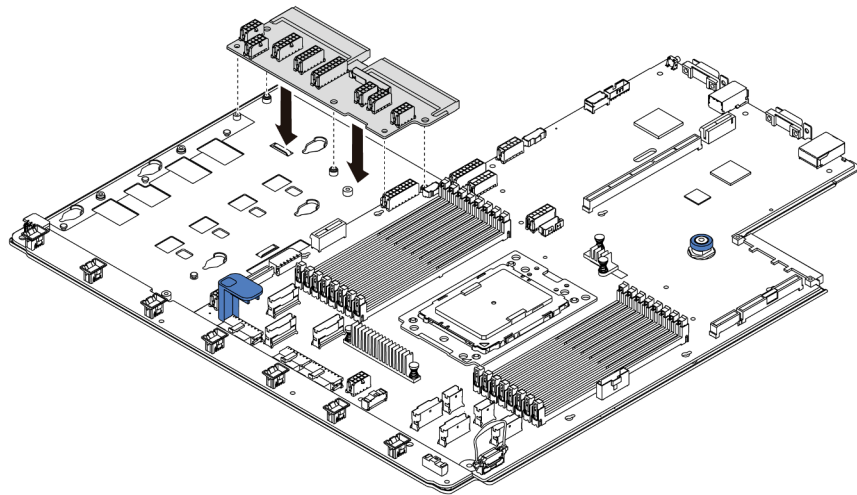


Figura 180. Instalación de la placa PIB

Paso 1. Sujete suavemente y baje la placa PIB a la bandeja de la placa del sistema.

Paso 2. Instale los cinco tornillos que fijan la placa PIB.

Después de finalizar

1. Conecte todos los cables de la placa PIB. Consulte [“Disposición de los cables de alimentación/de banda lateral” en la página 31.](#)
2. Empuje las fuentes de alimentación hacia el interior de las bahías hasta que encajen en su sitio con un chasquido.
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 212.](#)

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la placa del sistema (solamente para técnicos de servicio expertos)

Utilice esta información para quitar e instalar la placa del sistema.

S017



PRECAUCIÓN:
Hay hojas de ventilador en movimiento peligrosas cerca.


S012



PRECAUCIÓN:
Superficie caliente cerca.

Extracción de la placa del sistema

Utilice esta información para quitar la placa del sistema.

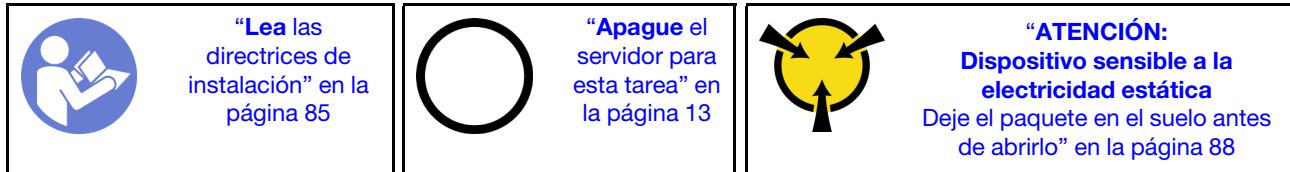

Antes de quitar la placa del sistema:

1. Quite la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 100](#).
2. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 103](#).
3. Anote dónde están conectados los cables a la placa del sistema y, a continuación, desconecte todos los cables.

Atención: Antes de todo, desacople todos los pestillos, clips para cables, pestañas de liberación y seguros en los conectores de cable. Si no los libera antes de retirar los cables, los conectores de los cable de la placa del sistema resultarán dañados Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir dicha placa.

4. Quite cualquiera de los componentes siguientes que estén instalados en la placa del sistema y guárdelos en un lugar antiestático y seguro. Consulte los temas relacionados en [Capítulo 3 “Procedimientos de sustitución del hardware” en la página 85](#).
 - Placa del ventilador
 - Placa PIB
 - Ventiladores del sistema
 - Procesador y disipador de calor
 - Módulos de memoria
 - Adaptador M.2
 - Conjuntos de expansión
 - Compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior
 - Módulo supercondensador RAID
 - Batería CMOS
 - Compartimiento de la unidad central
5. Tire ligeramente de las fuentes de alimentación. Asegúrese de que estén desconectados de la placa del sistema.

Para quitar la placa del sistema, lleve a cabo los pasos siguientes:

Nota: Según el modelo, el aspecto de las manijas de elevación azules de su placa del sistema puede ser levemente diferente a la ilustración a continuación.

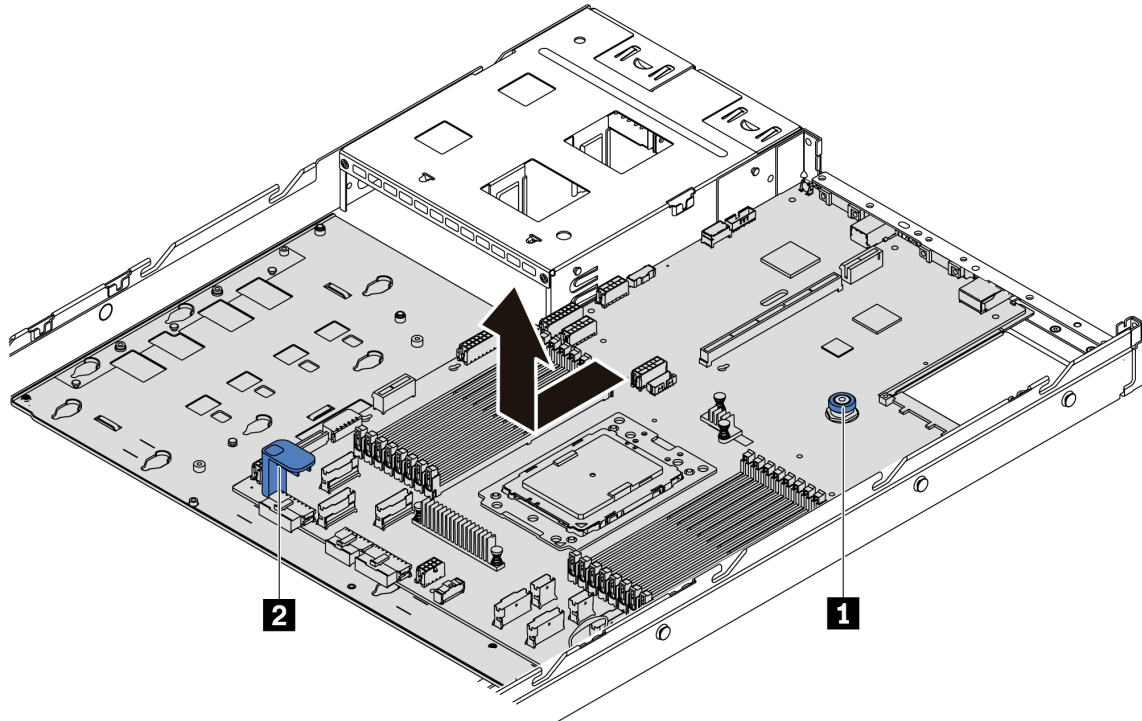


Figura 181. Extracción de la placa del sistema

Paso 1. Levante la patilla de liberación **1** y sujete la manija de levantamiento **2** al mismo tiempo y deslice la placa del sistema hacia la parte delantera del servidor.

Paso 2. Levante la placa del sistema y sáquela del chasis.

Después de finalizar

- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Importante: Antes de devolver la placa del sistema, asegúrese de que el zócalo de CPU esté cubierto. Hay una tapa externa de la CPU que cubre el zócalo de la CPU en la nueva placa del sistema. Deslice la tapa externa de la CPU hacia fuera desde el zócalo de la CPU en la nueva placa del sistema e instale la tapa externa en el zócalo de la CPU en la placa del sistema eliminada.


- Si tiene pensado reciclar la placa del sistema, siga las instrucciones de [“Desensamblaje de la placa del sistema para el reciclaje”](#) en la [página 235](#) para cumplir con la normativa local.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa del sistema

Utilice esta información para instalar la placa del sistema.

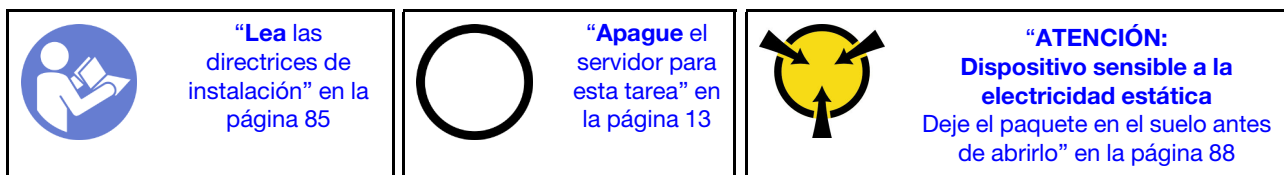

Antes de instalar la placa del sistema, ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva placa del sistema con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa del sistema nueva de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Para instalar la placa del sistema, lleve a cabo los pasos siguientes:

Nota: Según el modelo, el aspecto de las manijas de elevación azules de su placa del sistema puede ser levemente diferente a la ilustración a continuación.

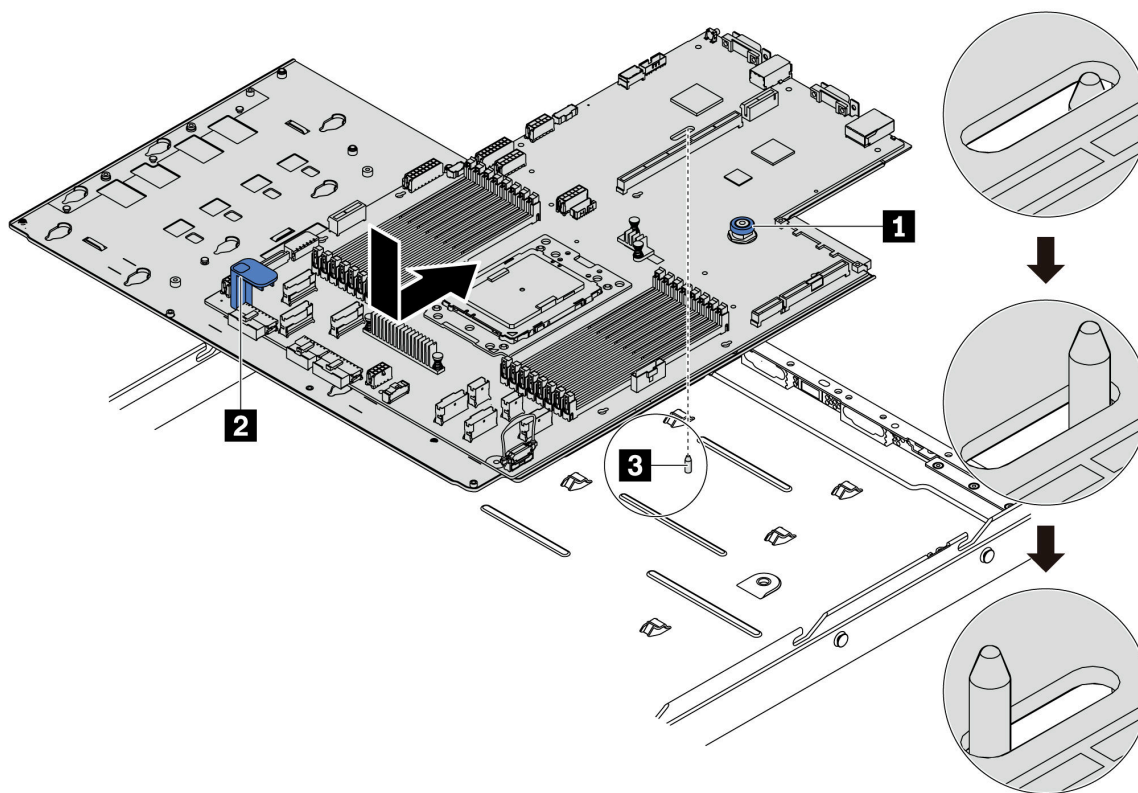


Figura 182. Instalación de la placa del sistema

Paso 1. Sostenga la patilla de liberación **1** y la manija de elevación **2** al mismo tiempo para bajar la placa del sistema en el chasis.

Paso 2. Deslice la placa del sistema a la parte posterior del servidor hasta que la placa encaje firmemente en su posición. Asegúrese de que:

- La nueva placa queda segura con el perno de montaje **3** correspondiente en el chasis.
- Los conectores posteriores en la nueva placa del sistema se insertan en los orificios correspondientes del panel posterior.
- La patilla de liberación **1** fija la placa del sistema en su lugar.

Después de finalizar

1. Empuje las fuentes de alimentación hacia el interior de las bahías hasta que encajen en su sitio con un chasquido.
2. Instale los componentes siguientes que se hayan extraído de la placa del sistema. Consulte los temas relacionados en este capítulo. Consulte [Capítulo 3 “Procedimientos de sustitución del hardware” en la página 85](#)
 - Placa del ventilador
 - Placa PIB
 - Ventiladores del sistema
 - Procesador y disipador de calor
 - Módulos de memoria
 - Adaptador M.2
 - Conjuntos de expansión
 - Compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior
 - Módulo supercondensador RAID
 - Batería CMOS
 - Compartimiento de la unidad central
3. Actualice el VPD. Consulte [“Actualice el VPD” en la página 209](#)
 - (Requerido) Tipo de equipo
 - (Requerido) Número de serie
 - (Opcional) Etiqueta de propiedad
 - (Opcional) UUID
4. Habilite TPM. Consulte [“Habilitar TPM” en la página 211](#).
5. Opcionalmente, habilite el arranque seguro.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Actualización de los datos de producto fundamentales (VPD)

Utilice este tema para actualizar los datos de producto fundamentales (VPD).

VPD a actualizar después de la sustitución de la placa del sistema:

- (Requerido) Tipo de equipo
- (Requerido) Número de serie
- (Opcional) Etiqueta de propiedad
- (Opcional) UUID

Herramientas recomendadas:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Nota: Solo cuando el **tipo de equipo** y el **número de serie** son nulos se pueden actualizar. Si no son nulos, no se puede anular la actualización.

Pasos:

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla. La interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager se mostrará de forma predeterminada.
2. Elija **Resumen de sistema**. Se muestra la página de la pestaña “Resumen del sistema”.
3. Haga clic en **Actualizar VPD** y luego siga las instrucciones en pantalla para actualizar el VPD.

Uso de comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Actualización de **tipo de equipo**
`onecli config set VPD.SKU <m/t_model> [access_method]`
- Actualización de **número de serie**
`onecli config set VPD.SerialNumber <s/n> [access_method]`
- Actualización de **etiqueta de activo**
`onecli config set VPD.AssetTag <asset_tag> [access_method]`
- Actualización de **UUID**
`onecli config set VPD.UUID <uuid_value> [access_method]`

Variable	Descripción
<m/t_model>	Tipo de equipo y número de modelo del servidor. Escriba xxxxyyy, donde xxxx es el tipo de equipo e yyy es el número de modelo del servidor.
<s/n>	Número de serie del servidor. Escriba zzzzzzz, donde zzzzzzz es el número de serie.
<asset_tag>	Número de etiqueta de propiedad del servidor. Escriba aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, donde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa es el número de etiqueta de propiedad.

<uuid_value>	<p>El identificador único universal (UUID).</p> <p>Escriba el valor hexadecimal de 16 bytes generado.</p>
[access_method]	<p>Método de acceso que elegido para acceder al servidor de destino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KCS en línea (no autenticado y restringido al usuario): Puede eliminar [access_method] directamente desde el comando. • LAN autenticada en línea: En este caso, especifique la información de la cuenta LAN que se encuentra al final del comando OneCLI: --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • WAN/LAN remoto: En este caso, especifique la información de la cuenta y la dirección IP que se encuentra al final del comando OneCLI: --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <bmc_user_id> El nombre de cuenta de BMC (1 de 12 cuentas). El valor predeterminado es USERID. – <bmc_password> La contraseña de la cuenta BMC (1 de 12 cuentas).

Nota: En caso de tener problemas de uso, consulte este consejo: <https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht512939>

Habilitar TPM

El servidor admite el módulo de plataforma fiable (TPM) de la versión 2.0

Cuando se sustituye una placa del sistema, debe asegurarse de que la política de TPM se establezca correctamente.

PRECAUCIÓN:

Tenga especial cuidado al establecer la política de TPM. Si no se ha establecido correctamente, es posible que la placa del sistema no se pueda utilizar.

Configuración de la política TPM

De forma predeterminada, una placa del sistema de sustitución se envía con la política de TPM establecida como **indefinida**. Debe modificar este valor para que coincida con el valor que existía en la placa del sistema se está sustituyendo.

Puede establecer la política de TPM desde Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Lleve a cabo los pasos siguientes para establecer la política de TPM.

- Paso 1. Inicie el servidor y presione la tecla según las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager.
- Paso 2. Si se requiere la contraseña de administrador de encendido, ingrese la contraseña.
- Paso 3. En la página Resumen del sistema, haga clic en **Actualizar VPD**.
- Paso 4. Establezca la política en uno de los siguientes valores.

- **NationZ TPM 2.0 habilitado: solo para China.** Los clientes en China continental deben elegir este valor si hay un adaptador de NationZ TPM 2.0 instalado.

- **TPM habilitado: ROW.** Los clientes que estén fuera de China continental deben elegir este valor.
- **Permanente deshabilitado.** Los clientes en China continental deben usar este valor si hay un adaptador de TPM instalado.

Aunque el valor **indefinido** esté disponible como valor de la política, no se debe usar.

Declarar presencia física

Antes de que pueda declarar la presencia física, se debe habilitar la directiva de presencia física.

Si está habilitada la política de presencia física, puede declarar la presencia física mediante puentes de hardware en la placa del sistema.

Nota: Si la directiva de presencia física fue deshabilitada: Configure el puente de presencia física de hardware en la placa del sistema para declarar la presencia física.

Declarar presencia física mediante el hardware

También puede declarar la presencia física de hardware mediante el uso de un puente de la placa del sistema. Para obtener más información sobre cómo declarar la presencia física de hardware mediante el uso de un puente, consulte: [“Puentes de la placa del sistema” en la página 29.](#)

Habilitación del arranque seguro de UEFI

Opcionalmente, puede habilitar el arranque seguro de UEFI.

Debe haberse declarado la presencia física si va a habilitar el arranque seguro de UEFI. Consulte [“Declarar presencia física” en la página 212.](#)

Puede habilitar el arranque seguro UEFI desde la interfaz de configuración del sistema UEFI. Para habilitar el arranque seguro UEFI desde la interfaz de configuración del sistema:

1. Inicie el servidor y cuando se le solicite, presione la tecla especificada en las instrucciones para mostrar la interfaz de configuración del sistema.
2. En la página de configuración de UEFI, haga clic en **Seguridad → Arranque seguro.**
3. Habilite la opción Secure Boot y guarde la configuración.

Completar la sustitución de piezas

Utilice esta información para completar la sustitución de piezas.

Para llevar a cabo la sustitución de piezas, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya quedado ninguna herramienta ni ningún tornillo flojo en el interior del servidor.
2. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la información de conexión y disposición de los cables para cada componente.
3. Si quitó la cubierta superior, vuelva a instalarla. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 102.](#)
4. Vuelva a conectar los cables externos y los cables de alimentación al servidor.

Atención: Para evitar daños en los componentes, conecte los cables de alimentación en último lugar.

5. Actualice la configuración del servidor, si es necesario.

- Descargue e instale los controladores de dispositivo más recientes: <http://datacentersupport.lenovo.com>
- Actualice el firmware del sistema. Consulte la sección “Actualizaciones de firmware” en la página 9.
- Vuelva a configurar las matrices de discos si se ha instalado o quitado una unidad de intercambio en caliente o un adaptador RAID. Consulte la guía del usuario de Lenovo XClarity Provisioning Manager, que está disponible para su descarga en: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Capítulo 4. Determinación de problemas

Utilice la información de esta sección para aislar y solucionar los problemas que pueda encontrar mientras usa su servidor.

Los servidores Lenovo se pueden configurar para notificar automáticamente a Soporte de Lenovo si ocurren ciertos sucesos. Puede configurar notificaciones automáticas, también denominadas Llamada a casa, desde aplicaciones de gestión tales como Lenovo XClarity Administrator. Si configura la notificación automática de problemas, Soporte de Lenovo se enterará automáticamente cuando le ocurra un suceso con posible alto impacto al servidor.

Para aislar un problema, debe comenzar desde el registro de sucesos de la aplicación que está gestionando el servidor:

- Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator.
- Si está utilizando alguna otra aplicación de gestión, comience con el registro de sucesos de ThinkSystem System Manager.

Registros de sucesos

Una *alerta* es un mensaje u otro indicación que señala un suceso o un suceso inminente. ThinkSystem System Manager o UEFI generan las alertas en los servidores. Estas alertas se almacenan en el registro de eventos de ThinkSystem System Manager. Si el servidor es gestionado por el Lenovo XClarity Administrator, las alertas se envían automáticamente a las aplicaciones de gestión.

Nota: Para una lista de sucesos, lo que incluye acciones de usuario posiblemente necesarias se para la recuperación de un suceso, consulte *Referencia de mensajes y códigos*, disponible en: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y98/pdf_files.html

Registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator

Si está utilizando Lenovo XClarity Administrator para gestionar el servidor, la red y el hardware de almacenamiento, puede ver los eventos de todos los dispositivos gestionados con XClarity Administrator.

Logs

Event Log Audit Log

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show:

All Event Sources Filter

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source D:
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incomy	Chassis	Jan 30, 20


Figura 183. Registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator

Para obtener más información cómo trabajar sobre los sucesos de XClarity Administrator, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Registro de eventos de ThinkSystem System Manager

ThinkSystem System Manager supervisa el estado físico del servidor y sus componentes mediante sus sensores, los cuales miden variables físicas internas como la temperatura, los voltajes de las fuentes de alimentación, las velocidades de los ventiladores y el estado de los componentes. ThinkSystem System Manager proporciona distintas interfaces con el software de gestión de sistemas y a los administradores y usuarios del sistema para habilitar la gestión y control remota de un servidor.

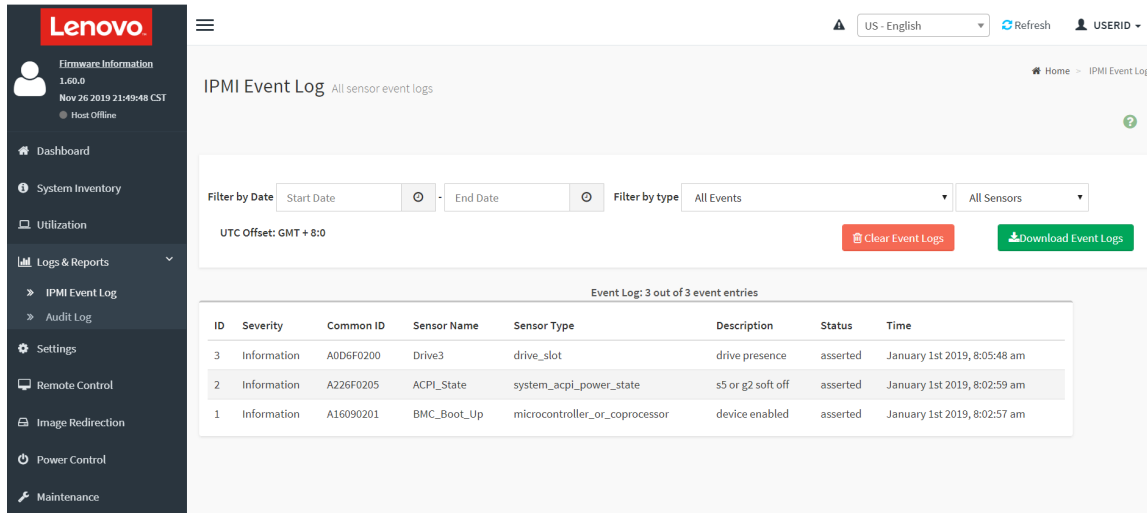

The screenshot shows the IPMI Event Log interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, System Inventory, Utilization, Logs & Reports (with sub-items for IPMI Event Log and Audit Log), Settings, Remote Control, Image Redirection, Power Control, and Maintenance. The main content area is titled 'IPMI Event Log' and includes filters for 'Filter by Date' (Start Date, End Date) and 'Filter by type' (All Events, All Sensors). Below the filters, there are buttons for 'Clear Event Logs' and 'Download Event Logs'. The event log table shows 3 entries:

ID	Severity	Common ID	Sensor Name	Sensor Type	Description	Status	Time
3	Information	A0D6F0200	Drive3	drive_slot	drive presence	asserted	January 1st 2019, 8:05:48 am
2	Information	A226F0205	ACPL_State	system_acpi_power_state	s5 or g2 soft off	asserted	January 1st 2019, 8:02:59 am
1	Information	A16090201	BMC_Boot_Up	microcontroller_or_coprocessor	device enabled	asserted	January 1st 2019, 8:02:57 am

Figura 184. Registro de eventos de ThinkSystem System Manager

Para obtener más información sobre acceder al registro de eventos de ThinkSystem System Manager, consulte:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf

Diagnóstico de Lightpath

El diagnóstico de Lightpath es un sistema de diversos LED en varios componentes externos e internos del servidor que lo conducen al componente que ha fallado. Cuando se produce un error, se iluminan los LED en el conjunto de E/S frontal, el panel posterior, la placa del sistema y, después, en el componente que presenta fallas. Al ver los siguientes LED, a menudo es posible identificar el estado del sistema y de dispositivo y diagnosticar problemas.

- “Panel de información del operador” en la página 17
- “LED de vista posterior” en la página 23
- “LED de la placa del sistema” en la página 26

Procedimientos generales para la determinación de problemas

Utilice la información de esta sección para la resolución de problemas si el registro de sucesos no contiene errores específicos o el servidor no funciona.

Si no está seguro sobre la causa de un problema y las fuentes de alimentación funcionan correctamente, siga los pasos que se indican a continuación para intentar resolver el problema:

1. Apague el servidor.
2. Asegúrese de que los cables del servidor estén tendidos correctamente.
3. Quite o desconecte los siguientes dispositivos, si corresponde, uno a uno, hasta encontrar el error. Encienda y configure el servidor cada vez que quite o desconecte un dispositivo.
 - Cualquier dispositivo externo,
 - Dispositivo supresor de sobrecarga (en el servidor).
 - Impresora, mouse y dispositivos que no sean de Lenovo.
 - Todos los adaptadores.
 - Unidades de disco duro.
 - Módulos de memoria, hasta que se alcance la configuración mínima admitida para el servidor.

Nota: Para conocer la configuración mínima de depuración, consulte [“Especificaciones” en la página 2](#).

4. Encienda el servidor.

Si el problema se resuelve al quitar un adaptador del servidor, pero vuelve a producirse cuando instala el mismo adaptador de nuevo, compruebe si hay errores en el adaptador. Si vuelve a producirse al sustituir el adaptador por uno distinto, pruebe otra ranura de PCIe.

Si el problema parece ser uno de conexión de red y el servidor pasa todas las pruebas del sistema, es posible que exista un problema ajeno al servidor.

Resolución de posibles problemas de alimentación

Los problemas de alimentación pueden resultar difíciles de solucionar. Por ejemplo, puede producirse un cortocircuito en cualquiera de los buses de distribución de alimentación. Normalmente, los cortocircuitos provocan que el subsistema de alimentación se apague debido a una condición de sobreintensidad.

Siga los pasos siguientes para diagnosticar y solucionar la sospecha de un problema de alimentación.

Paso 1. Revise el registro de sucesos y solucione cualquier error relacionado con la alimentación.

Nota: Comience con el registro de sucesos de la aplicación que gestiona el servidor. Para obtener más información acerca de los registros de sucesos, consulte [“Registros de sucesos” en la página 215](#).

- Paso 2. Compruebe si hay cortocircuitos, por ejemplo, si un tornillo suelto está causando un cortocircuito en la placa del circuito.
- Paso 3. Extraiga los adaptadores y desconecte los cables y los cables de alimentación de todos los dispositivos, internos y externos, hasta que el servidor se encuentre en la configuración mínima necesaria para que el servidor se inicie. Consulte [“Especificaciones” en la página 2](#) para determinar la configuración mínima para su servidor.
- Paso 4. Vuelva a conectar todos los cables de alimentación de CA y encienda el servidor. Si el servidor se inicia correctamente, vuelva a colocar los adaptadores y los dispositivos, de uno en uno, hasta que el problema esté aislado.

Si el servidor no se inicie desde la configuración mínima, vuelva a colocar los componentes de la configuración mínima de uno en uno, hasta que el problema esté aislado.

Resolución de posibles problemas del controlador de Ethernet

El método utilizado para probar el controlador Ethernet depende del sistema operativo que esté utilizando. Para obtener información acerca de los controladores Ethernet, consulte la documentación del sistema operativo; consulte asimismo el archivo léame del controlador de dispositivo del controlador Ethernet.

Siga estos pasos para intentar solucionar posibles problemas del controlador Ethernet.

- Paso 1. Asegúrese de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos proporcionados con el servidor y de que se encuentren en el máximo nivel.
- Paso 2. Asegúrese de que el cable Ethernet se haya instalado correctamente.
 - El cable debe estar correctamente ajustado en todas las conexiones. Si el cable está conectado, pero el problema persiste, pruebe con otro cable.
 - Si establece el controlador Ethernet para que funcione a 100 Mbps o 1000 Mbps, debe utilizar el cableado de Categoría 5.
- Paso 3. Determine si el concentrador admite la negociación automática. Si no es así, intente configurar manualmente el controlador Ethernet integrado para hacer coincidir la velocidad y el modo dúplex del concentrador.
- Paso 4. Compruebe los LED del controlador Ethernet que se encuentran en el panel posterior del servidor. Estos LED indican si hay un problema con el conector, en el cable o en el concentrador.
 - El LED de estado del enlace Ethernet se enciende cuando el controlador Ethernet recibe un pulso de enlace del concentrador. Si el LED está apagado, puede que haya un conector o un cable defectuoso, o bien un problema con el concentrador.
 - El LED de actividad de transmisión/recepción de Ethernet se enciende cuando el controlador Ethernet envía o recibe datos a través de la red Ethernet. Si la actividad de transmisión/recepción Ethernet está apagada, asegúrese de que el concentrador y la red estén funcionando y de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos.
- Paso 5. Compruebe el LED de actividad de red que se encuentra en la parte posterior del servidor. El LED de actividad de la red LAN se enciende cuando hay datos activos en la red Ethernet. Si el LED de actividad de la red LAN está apagado, asegúrese de que el concentrador y la red estén en funcionamiento y de que se hayan instalado los controladores de dispositivos correctos.
- Paso 6. Verifique si existen causas específicas del sistema operativo y asegúrese de que los controladores del sistema operativo se instalaron de manera correcta.
- Paso 7. Asegúrese de que los controladores de dispositivos del cliente y del servidor utilicen el mismo protocolo.

Si el controlador Ethernet no puede conectarse a la red, pero el hardware parece funcionar, el administrador de la red debe investigar si hay otras posibles causas del error.

Resolución de problemas por síntoma

Utilice esta información para buscar soluciones a los problemas con síntomas identificables.

Para utilizar la información de resolución de problemas basada en los síntomas que se ofrece en esta sección, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Revise el registro de sucesos de la aplicación que está gestionando el servidor y siga las acciones sugeridas para resolver los códigos de sucesos.
 - Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator.
 - Si gestiona el servidor desde Chassis Management Module 2, comience con el registro de sucesos de Chassis Management Module 2.
 - Si está utilizando alguna otra aplicación de gestión, comience con el registro de sucesos de ThinkSystem System Manager.

Para obtener más información acerca de los registros de sucesos, consulte [“Registros de sucesos” en la página 215](#).

2. Revise esta sección para encontrar los síntomas que está experimentando y siga las acciones que se sugieren para resolver el problema.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de soporte (consulte [“Ponerse en contacto con soporte” en la página 238](#)).

Problemas de encendido y apagado

Utilice esta información para resolver problemas al encender o al apagar el servidor.

- [“El hipervisor integrado no está en la lista de arranque.” en la página 219](#)
- [“El botón de control de encendido no funciona y el botón de reinicio tampoco funciona \(el servidor no se inicia\)” en la página 219](#)
- [“El servidor no enciende” en la página 220](#)
- [“El servidor no se apaga” en la página 220](#)

El hipervisor integrado no está en la lista de arranque.

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Si el servidor se instaló, movió o recibió mantenimiento recientemente, o si esta es la primera vez que se usa el hipervisor incorporado, asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente y que no haya daño físico en los conectores.
2. Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo flash del hipervisor integrado opcional para obtener información acerca de la instalación y la configuración.
3. Revise <https://serverproven.lenovo.com/> para validar que el dispositivo de hipervisor integrado sea admitido para el servidor.
4. Asegúrese de que el dispositivo hipervisor integrado esté enumerado en la lista de opción de arranque disponibles. En la interfaz de usuario del controlador de gestión, haga clic en **Configuración del servidor** → **Opciones de arranque**.

Para obtener información acerca de cómo acceder a la interfaz de usuario del controlador de gestión, consulte la documentación de ThinkSystem System Manager:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf

5. Revise <http://datacentersupport.lenovo.com> para ver consejos técnicos (boletines de servicio) relacionados con el hipervisor incorporado y el servidor.
6. Asegúrese de que el software restante funcione en el servidor para garantizar que funcione correctamente.

El botón de control de encendido no funciona y el botón de reinicio tampoco funciona (el servidor no se inicia)

Nota: El botón de control de alimentación no funcionará hasta aproximadamente 1 a 3 minutos después de que el servidor se haya conectado a la alimentación de CA.

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el botón de control de encendido del servidor funcione correctamente:
 - a. Desconecte los cables de alimentación del servidor.
 - b. Vuelva a conectar los cables de alimentación del servidor.
 - c. Vuelva a colocar el cable del panel de información del operador y, a continuación, repita los pasos 1a y 1b.
 - Si el servidor se inicia, vuelva a colocar el panel de información del operador.

- Si el problema persiste, sustituya el panel de información del operador.
2. Asegúrese de que:
 - Los cables de alimentación están conectados correctamente al servidor y a una toma de corriente que funcione.
 - Los LED de la fuente de alimentación no indican ningún problema.
 3. Vuelva a activar las fuentes de alimentación.
 4. Sustituya cada fuente de alimentación y reinicie el servidor cada vez:
 - Módulos de memoria
 - Fuentes de alimentación
 5. Si acaba de instalar un dispositivo opcional, extráigalo y reinicie el servidor. Si el servidor se inicia, es posible que haya instalado más dispositivos de los que admite la fuente de alimentación.

El servidor no enciende

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Asegúrese de que la alimentación de CA se aplique correctamente al servidor. Asegúrese de que los cables de alimentación de CA están conectados correctamente al servidor y a una toma de corriente que funcione.
2. Compruebe el registro de sucesos para ver si hay sucesos relacionados con el servidor que no se enciende.
3. Compruebe si hay algún LED que brille de forma parpadeante en color ámbar.
4. Revise el LED de encendido en la placa del sistema.
5. Vuelva a activar la fuente de alimentación.
6. Sustituya la fuente de alimentación.

El servidor no se apaga

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Determine si está utilizando una interfaz de alimentación y configuración avanzada (ACPI) o un sistema operativo que no sea ACPI. Si está utilizando un sistema operativo que no sea ACPI, lleve a cabo los pasos siguientes:
 - a. Presione Ctrl+Alt+Delete.
 - b. Apague el servidor manteniendo presionado el botón de control de alimentación durante 5 segundos.
 - c. Reinicie el servidor.
 - d. Si la POST del servidor produce un error y el botón de control de encendido no funciona, desconecte el cable de alimentación durante 20 segundos y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación y reinicie el servidor.
2. Si el problema persiste o si utiliza un sistema operativo que se base en ACPI, puede que exista un problema en la placa del sistema.

Problemas de memoria

Utilice esta información para resolver problemas asociados con la memoria.

- [“Memoria física mostrada es menos que la memoria física instalada” en la página 221](#)
- [“Se identifican errores en varias filas de DIMM de una ramificación” en la página 221](#)

Memoria física mostrada es menos que la memoria física instalada

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Nota: Cada vez que se instala o se quita un DIMM, debe desconectar el servidor de la fuente de alimentación y, a continuación, esperar 10 segundos antes de reiniciarlo.

1. Asegúrese de que:
 - No hay ningún LED de error encendido en el panel de información del operador.
 - No hay ningún LED de error de DIMM encendido en la placa del sistema.
 - El canal duplicado de memoria no justifica la discrepancia.
 - Los módulos de memoria están colocados correctamente.
 - Ha instalado el tipo de memoria correcto.
 - Si ha cambiado la memoria, ha actualizado la configuración de memoria en Setup Utility.
 - Todos los bancos de memoria están habilitados. Es posible que el servidor haya deshabilitado automáticamente un banco de memoria al detectar un problema, o que un banco de memoria se haya deshabilitado manualmente.
 - No existe ninguna discrepancia de memoria cuando el servidor está en la configuración mínima de la memoria.
2. Compruebe los registros de sucesos del módulo de memoria y ejecute el diagnóstico del módulo de memoria:
 - a. Identifique el módulo de memoria con error e instale el módulo de memoria con error en una ranura diferente.
 - b. Reinicie el servidor y revise los registros de sucesos del módulo de memoria. Si el problema está asociado a la ranura del módulo de memoria, sustitúyalo.
3. Vuelva a colocar los módulos DIMM y, a continuación, reinicie el servidor.
4. Cuando inicia una solución y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la interfaz gráfica de usuario de LXPM de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Puede realizar diagnósticos de memoria a través de esta interfaz. En la página de diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → Prueba de memoria**.
5. Revise el registro de errores de la POST:
 - Si una interrupción de gestión del sistema (SMI) ha deshabilitado un módulo DIMM, sustituya dicho módulo.
 - Si el usuario o la POST han deshabilitado un DIMM, vuelva a colocar el DIMM y, a continuación, ejecute el programa Setup Utility para habilitarlo.
6. Vuelva a colocar el DIMM.
7. Reinicie el servidor.

Se identifican errores en varias filas de DIMM de una ramificación

1. Vuelva a colocar los DIMM y, a continuación, reinicie el servidor.
2. Sustituya el par de DIMM de número más bajo de los que se han identificado y sustitúyalo por un DIMM que funcione correctamente; a continuación, reinicie el servidor. Repita este procedimiento según sea necesario. Si las anomalías prosiguen tras sustituir todos los DIMM identificados, vaya al paso 4.
3. Vuelva a colocar los DIMM eliminados, un par cada vez, en sus conectores, reiniciando el servidor después de cada DIMM, hasta que falle un DIMM. Sustituya cada DIMM que presente errores por un DIMM conocido idéntico, reiniciando el servidor después de sustituir cada DIMM. Repita el paso 3 hasta que haya probado todos los DIMM eliminados.

4. Sustituya el DIMM con los números más bajos por los que se han identificado; a continuación, reinicie el servidor. Repita este procedimiento según sea necesario.
5. Invierta los DIMM entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema está asociado a un DIMM, sustitúyalo.
6. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

Problemas de la unidad de disco duro

Utilice esta información para resolver los problemas asociados a las unidades de disco duro.

- “El servidor no reconoce una unidad de disco duro” en la página 222
- “Varias unidades de disco duro producen un error” en la página 223
- “Varias unidades de disco duro están fuera de línea” en la página 223
- “Una unidad de disco duro sustituta no se reconstruye” en la página 223
- “El LED verde de actividad de la unidad de disco duro no representa el estado real de la unidad asociada” en la página 223
- “El LED amarillo de actividad de la unidad de disco duro no representa el estado real de la unidad asociada” en la página 224

El servidor no reconoce una unidad de disco duro

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Fíjese en el LED amarillo de estado correspondiente a la unidad de disco duro. Si el LED está encendido, significa que hay un error en la unidad.
2. Si el LED está iluminado, quite la unidad de la bahía, espere 45 segundos y vuelva a insertar la unidad, asegurándose de que el conjunto de la unidad se conecta a la placa posterior de la unidad de disco duro.
3. Fíjese en el LED verde de actividad de la unidad de disco duro y en el LED amarillo de estado asociados:
 - Si el LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado no está iluminado, significa que el controlador reconoce la unidad y que esta funciona correctamente. Ejecute las pruebas de diagnóstico para las unidades de disco duro. Cuando inicia un servidor y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la LXPM de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Puede realizar diagnósticos de la unidad de disco duro desde esta interfaz. Desde la página Diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → HDD test/Prueba de unidad de disco**.
 - Si el LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado parpadea lentamente, significa que el controlador reconoce la unidad y que esta se reconstruye.
 - Si ninguno de los LED parpadea ni está encendido, compruebe la placa posterior de la unidad de disco duro.
 - Si el LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado está iluminado, sustituya la unidad. Si la actividad de los LED continúa igual, vaya al paso Problemas de unidad de disco duro. Si la actividad de los LED cambia, vuelva al paso 1.
4. Asegúrese de que la placa posterior de la unidad de disco duro está bien colocada. Cuando está bien colocada, los conjuntos de la unidad se conectan correctamente a la placa posterior sin que esta se doble o se mueva.
5. Vuelva a colocar el cable de alimentación de la placa posterior y repita los pasos 1 a 3.
6. Vuelva a colocar el cable de señal de la placa posterior y repita los pasos 1 a 3.
7. Si sospecha que existe un daño en el cable de señal de la placa posterior o en la placa posterior:

- Sustituya el cable de señal afectado de la placa posterior.
 - Sustituya la placa posterior afectada.
8. Ejecute las pruebas de diagnóstico para las unidades de disco duro. Cuando inicia un servidor y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la LXPM de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Puede realizar diagnósticos de la unidad de disco duro desde esta interfaz. Desde la página Diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → HDD test/Prueba de unidad de disco**.

Sobre la base de esas pruebas:

- Si el adaptador pasa la prueba pero no se reconocen las unidades, sustituya el cable de señal de la placa posterior y vuelva a ejecutar las pruebas.
- Sustituya la placa posterior.
- Si el adaptador no pasa la prueba, desconecte el cable de señal de la placa posterior del adaptador y ejecute las pruebas de nuevo.
- Si el adaptador no pasa la prueba, sustitúyalo.

Varias unidades de disco duro producen un error

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

- Vea el registro de eventos de ThinkSystem System Manager para ver si hay otros sucesos relacionados con las fuentes de alimentación y resuélvalos primero.
- Asegúrese de que los controladores de dispositivos y el firmware de la unidad de disco duro y del servidor están actualizados a la versión más reciente.

Importante: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.

Varias unidades de disco duro están fuera de línea

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

- Vea el registro de eventos de ThinkSystem System Manager para ver si hay otros sucesos relacionados con las fuentes de alimentación y resuélvalos primero.
- Consulte el registro del subsistema de almacenamiento para los eventos relacionados con el subsistema de almacenamiento y resuélvalos.

Una unidad de disco duro sustituta no se reconstruye

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe que el adaptador reconoce la unidad de disco duro (el LED verde de actividad de la unidad de disco duro parpadea).
2. Revise la documentación del adaptador RAID SAS/SATA para determinar los parámetros y los valores de configuración correctos.

El LED verde de actividad de la unidad de disco duro no representa el estado real de la unidad asociada

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Si el LED verde de actividad de la unidad de disco duro no parpadea cuando se está utilizando dicha unidad, ejecute las pruebas de diagnóstico para las unidades de disco duro. Cuando inicia un servidor y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la LXPM de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación

de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Puede realizar diagnósticos de la unidad de disco duro desde esta interfaz. Desde la página Diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → HDD test/Prueba de unidad de disco**

2. Si la unidad pasa la prueba, sustituya la placa posterior.
3. Si la unidad no pasa la prueba, sustitúyala.

El LED amarillo de actividad de la unidad de disco duro no representa el estado real de la unidad asociada

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Apague el servidor.
2. Vuelva a colocar el adaptador SAS/SATA.
3. Vuelva a colocar el cable de señal de la placa posterior y el cable de alimentación de la placa posterior.
4. Vuelva a colocar la unidad de disco duro.
5. Encienda el servidor y fíjese en la actividad de los LED de las unidades de disco duro.

Nota: *En función de la versión de LXPM, puede ver **HDD test** o **Prueba de unidad de disco**.

Problemas de monitor y de video

Utilice esta información para resolver problemas asociados a un monitor o a video.

- [“Se muestran caracteres incorrectos” en la página 224](#)
- [“La pantalla aparece en blanco” en la página 224](#)
- [“La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicación” en la página 225](#)
- [“El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible, girada o distorsionada” en la página 225](#)
- [“Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla” en la página 225](#)

Se muestran caracteres incorrectos

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Verifique que los valores de localidad e idioma sean correctos para el teclado y el sistema operativo.
2. Si se muestra el idioma incorrecto, actualice el firmware del servidor a la versión más reciente. Consulte la sección [“Actualizaciones de firmware” en la página 9](#).

La pantalla aparece en blanco

1. Si el servidor está conectado a un conmutador KVM, omita el conmutador KVM para descartarlo como causa posible del problema: conecte el cable del monitor directamente al conector correcto situado en la parte posterior del servidor.
2. La función de presencia remota del controlador de gestión se deshabilita si se instala un adaptador de video opcional. Para utilizar la función de presencia remota del controlador de gestión, quite el adaptador de video opcional.
3. Si el servidor está instalado con los adaptadores gráficos instalados al encender el servidor, el logotipo de Lenovo se visualiza en la pantalla después de aproximadamente 3 minutos. Se trata de funcionamiento normal al cargar el sistema.
4. Asegúrese de que los módulos de memoria instalados en el servidor sean del mismo tipo.
5. Asegúrese de que:
 - El servidor está encendido. Si no hay alimentación al servidor, la pantalla estará en blanco.
 - Los cables del monitor están conectados correctamente.

- El monitor está encendido y los controles de brillo y contraste están ajustados correctamente.
6. Si procede, asegúrese de que el servidor correcto está controlando el monitor.
 7. Asegúrese de que el firmware del servidor dañado no afecte al video; consulte [“Actualizaciones de firmware” en la página 9](#).
 8. Observe los LED del punto de comprobación en la placa del sistema; si los códigos cambian, vaya al paso 6.
 9. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el servidor cada vez:
 - a. Monitor
 - b. Adaptador de vídeo (si hay uno instalado)
 - c. (Solo un técnico de servicio experto) Placa del sistema

La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicación

1. Asegúrese de que:
 - El programa de aplicación no establece un modo de visualización más alto que la capacidad del monitor.
 - Ha instalado los controladores de dispositivos necesarios para la aplicación.

El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible, girada o distorsionada

1. Si las pruebas automáticas del monitor muestran que este funciona correctamente, compruebe la ubicación del mismo. Los campos magnéticos que se encuentran junto a otros dispositivos (por ejemplo, transformadores, aparatos eléctricos, fluorescentes y otros monitores) pueden provocar una distorsión de la pantalla o imágenes poco claras, borrosas, difusas o confusas. Si esto ocurre, apague el monitor.

Atención: Mover un monitor en color mientras está encendido puede producir una decoloración de la pantalla.

Coloque el dispositivo y el monitor a una distancia mínima de 305 mm (12 pulgadas) entre ellos y encienda el monitor.

Notas:

- a. Para evitar errores de lectura/escritura de la unidad de disquetes, asegúrese de que la distancia entre el monitor y cualquier unidad de disquetes externa sea de al menos 76 mm (3 pulgadas).
 - b. Los cables de monitor que no son de Lenovo pueden producir problemas imprevisibles.
2. Vuelva a colocar el cable del monitor.
 3. Sustituya los componentes mencionados en el paso 2 uno por uno, en el orden en el que aparecen, y reiniciando el servidor cada vez:
 - a. Cable del monitor
 - b. Adaptador de vídeo (si hay uno instalado)
 - c. Monitor
 - d. (Solo un técnico de servicio experto) Placa del sistema

Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Verifique que los valores de localidad e idioma sean correctos para el teclado y el sistema operativo.

2. Si se muestra el idioma incorrecto, actualice el firmware del servidor a la versión más reciente. Consulte la sección [“Actualizaciones de firmware” en la página 9](#).

Problemas del teclado, del mouse o del dispositivo USB

Utilice esta información para resolver problemas asociados con teclados, mouse o dispositivos USB.

- [“Algunas teclas del teclado no funcionan \(o no funciona ninguna\)” en la página 226](#)
- [“El mouse no funciona” en la página 226](#)
- [“El dispositivo USB no funciona” en la página 226](#)

Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)

1. Asegúrese de que:
 - El cable del teclado está bien conectado.
 - El servidor y el monitor están encendidos.
2. Si está utilizando un teclado USB, ejecute el programa Setup Utility y habilite el funcionamiento sin teclado.
3. Si está utilizando un teclado USB que está conectado a un concentrador USB, desconecte el teclado del concentrador y conéctelo directamente al servidor.
4. Sustituya el teclado.

El mouse no funciona

1. Asegúrese de que:
 - El cable del mouse está conectado de forma segura al servidor.
 - Los controladores del mouse están instalados correctamente.
 - El servidor y el monitor están encendidos.
 - La opción del mouse esté habilitada en Setup Utility.
2. Si está utilizando un mouse USB que está conectado a un concentrador USB, desconecte el mouse del concentrador y conéctelo directamente al servidor.
3. Sustituya el mouse.

El dispositivo USB no funciona

1. Asegúrese de que:
 - Se ha instalado el controlador de dispositivo USB correcto.
 - El sistema operativo admite dispositivos USB.
2. Asegúrese de que las opciones de configuración de USB se hayan establecido correctamente en el System Setup.

Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuración del sistema. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). A continuación, haga clic en **Avanzado → Configuración de USB**.

3. Si está utilizando un concentrador USB, desconecte el dispositivo USB del concentrador y conéctelo directamente al servidor.

Problemas de los dispositivos opcionales

Utilice esta información para resolver problemas asociados a dispositivos opcionales.

- [“El dispositivo USB externo no se reconoce.” en la página 227](#)

- “No se reconoce o no funciona el adaptador PCIe” en la página 227
- “Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar. ” en la página 227
- “Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona” en la página 227
- “Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar. ” en la página 227

El dispositivo USB externo no se reconoce.

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que se instalaron los controladores apropiados en el nodo de cálculo. Para obtener información sobre los controladores de dispositivos, consulte la documentación del producto proporcionada para el dispositivo USB.
2. Utilice Setup Utility para verificar que el dispositivo está configurado de manera correcta.
3. Si el dispositivo USB está conectado a un concentrador o a un cable multiconector de la consola, desconecte el dispositivo y conéctelo directamente al puerto USB en la parte frontal del nodo de cálculo.

No se reconoce o no funciona el adaptador PCIe

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe el registro de sucesos y solucione cualquier problema relacionado con el dispositivo.
2. Valide que el dispositivo se diseñó para el servidor (consulte <https://serverproven.lenovo.com/>).
3. Asegúrese de que el adaptador esté instalado en una ranura correcta.
4. Asegúrese de que los controladores de dispositivos correspondientes estén instalados para el dispositivo.
5. Resuelva cualquier conflicto de recursos si está ejecutando el modo heredado (UEFI).
6. Revise <http://datacentersupport.lenovo.com> para ver si existe algún sugerencia técnica (también conocida como consejos RETAIN o boletín de servicio) relacionada con el adaptador.
7. Asegúrese de que las conexiones externas del adaptador sean las correctas y que los conectores no estén dañados físicamente.

Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona

1. Asegúrese de que:
 - El servidor admite el dispositivo (consulte <https://serverproven.lenovo.com/>).
 - Ha seguido las instrucciones de instalación que venían con el dispositivo y el dispositivo se ha instalado correctamente.
 - No ha aflojado otros dispositivos instalados ni otros cables.
 - Ha actualizado la información de la configuración en configuración del sistema. Cuando reinicie un servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar Setup Utility. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Siempre que cambie la memoria o cualquier otro dispositivo, debe actualizar la configuración.
2. Vuelva a colocar el dispositivo que acaba de instalar.
3. Sustituya el dispositivo que acaba de instalar.

Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.

1. Asegúrese de que todas las conexiones de cable del dispositivo estén bien sujetas.
2. Si el dispositivo se suministra con instrucciones de comprobación, siga estas para probar el dispositivo.
3. Si el dispositivo que falla es un dispositivo SCSI, asegúrese de que:
 - Los cables de todos los dispositivos SCSI externos estén bien sujetos.

- El último dispositivo de cada cadena SCSI o el extremo del cable SCSI, termine correctamente.
 - Se hayan encendido todos los dispositivos SCSI externos. Debe encender un dispositivo SCSI externo antes de encender el servidor.
4. Vuelva a colocar el dispositivo que presenta el error.
 5. Sustituya el dispositivo que presenta el error.

Problemas de dispositivo serie

Utilice esta información para resolver los problemas de puertos o dispositivos serie.

- [“El número de puertos serie mostrado es menos que el número de puertos serie instalados” en la página 228](#)
- [“Un dispositivo serie no funciona” en la página 228](#)

El número de puertos serie mostrado es menos que el número de puertos serie instalados

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Asegúrese de que:
 - Cada puerto tiene asignada una dirección exclusiva en el programa Setup Utility y ninguno de los puertos serie está deshabilitado.
 - El adaptador de puerto serie (si se dispone de uno) está colocado correctamente.
2. Vuelva a colocar el adaptador del puerto serie.
3. Sustituya el adaptador del puerto serie.

Un dispositivo serie no funciona

1. Asegúrese de que:
 - El dispositivo es compatible con el servidor.
 - El puerto serie está habilitado y tiene asignada una dirección única.
 - El dispositivo está conectado al conector correcto.
2. Vuelva a colocar los siguientes componentes:
 - a. Dispositivo serie que presenta errores.
 - b. Cable serie.
3. Sustituya los siguientes componentes:
 - a. Dispositivo serie que presenta errores.
 - b. Cable serie.
4. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

Problemas intermitentes

Utilice esta información para resolver los problemas intermitentes.

- [“Problemas de dispositivos externos intermitentes” en la página 228](#)
- [“Problemas de KVM intermitentes” en la página 229](#)
- [“Reinicios inesperados e intermitentes” en la página 229](#)

Problemas de dispositivos externos intermitentes

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Asegúrese de que se instalaron los controladores de dispositivos apropiados. Consulte el sitio web del fabricante para acceder a la documentación.
2. Para un dispositivo USB:
 - a. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente configurado.

Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuración del sistema. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). A continuación, haga clic en **Avanzado → Configuración de USB**.

- b. Conecte el dispositivo a otro puerto. Si utiliza un concentrador USB, quite el concentrador y conecte el dispositivo directamente al servidor. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente configurado para el puerto.

Problemas de KVM intermitentes

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Problemas de video:

1. Asegúrese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y de manera segura.
2. Asegúrese de que el monitor esté funcionando adecuadamente, probándolo en otro servidor.
3. Pruebe el cable multiconector de la consola en un servidor en funcionamiento para garantizar que esté funcionando adecuadamente. Sustituya el cable multiconector de la consola si está defectuoso.

Problemas de teclado:

Asegúrese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y de manera segura.

Problemas del mouse:

Asegúrese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y de manera segura.

Reinicios inesperados e intermitentes

Nota: Algunos errores no corregibles requieren que se reinicie el servidor para que pueda deshabilitar un dispositivo, como un módulo de memoria o un procesador, para permitir que la máquina arranque correctamente.

1. Si el reinicio se produce después de que se haya iniciado el sistema operativo, deshabilite los programas de utilidad ASR (reinicio automático del servidor), como por ejemplo Automatic Server Restart IPMI Application para Windows, o en cualquier dispositivo ASR que esté instalado.
2. Consulte el registro de eventos del controlador de gestión para comprobar si hay un código de evento que indique un prearranque. Consulte “Registros de sucesos” en la página 215 para obtener más información sobre la visualización del registro de eventos.

Problemas de alimentación

Utilice esta información para resolver problemas asociados con la alimentación.

El LED de error del sistema está encendido y se muestra el registro de eventos “Fuente de alimentación perdió la entrada”

Para resolver el problema, asegúrese de que:

1. La fuente de alimentación se encuentre conectada correctamente con un cable de alimentación.

2. El cable de alimentación está conectado a una toma eléctrica correctamente conectada a tierra para el servidor.

Problemas de red

Utilice esta información para resolver problemas asociados con redes.

- [“No se puede activar el servidor mediante Wake on LAN” en la página 230](#)
- [“No se puede iniciar usando la cuenta LDAP con SSL habilitado” en la página 230](#)

No se puede activar el servidor mediante Wake on LAN

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Si está utilizando el adaptador de red de puerto dual y el servidor está conectado a la red utilizando el conector Ethernet 5, compruebe el registro de errores del sistema o el registro de eventos del sistema de TSM. Asegúrese de lo siguiente:
 - a. El ventilador 3 está en modalidad de espera, si el adaptador incorporado Emulex 10GBase-T de puerto dual está instalado.
 - b. La temperatura ambiente no sea demasiado alta (consulte [“Especificaciones” en la página 2](#)).
 - c. Los conductos de ventilación no están bloqueados.
 - d. El deflector de aire está bien instalado.
2. Vuelva a colocar el adaptador de red de puerto dual.
3. Apague el servidor y desconéctelo del servidor de la fuente de alimentación y, a continuación, esperar 10 segundos antes de reiniciarlo.
4. Si el problema persiste, sustituya el adaptador de red de puerto dual.

No se puede iniciar usando la cuenta LDAP con SSL habilitado

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que la clave de licencia es válida.
2. Genere una clave de licencia nueva y vuelva a iniciar la sesión.

Problemas observables

Utilice esta información para resolver los problemas observables.

- [“El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando está encendido” en la página 230](#)
- [“El servidor no responde \(POST completa y sistema operativo en ejecución\)” en la página 231](#)
- [“El servidor no responde \(POST falló y no puede iniciar configuración del sistema\)” en la página 231](#)
- [“El error de voltaje de la placa del sistema se muestra en los registros de eventos” en la página 232](#)
- [“Olor inusual” en la página 232](#)
- [“El servidor parece estar caliente” en la página 232](#)
- [“No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo” en la página 232](#)
- [“Piezas agrietadas o chasis agrietado” en la página 233](#)

El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando está encendido

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Compruebe los registros de eventos de BMC y resuelva los errores en los registros de eventos.

2. Asegúrese de que el firmware de UEFI y el firmware de BMC estén en la versión más reciente
3. Restaure el sistema a la configuración mínima.
4. Corrija los errores que se indican en los LED de diagnóstico de Lightpath.
5. Asegúrese de que el servidor admita a todos los procesadores y que los procesadores coincidan en velocidad y tamaño de la memoria caché.

Puede los detalles del procesador desde la configuración del sistema.

Para determinar si el procesador es compatible para el servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com/>.

6. (Solo un técnico de servicio experto) Asegúrese de que el procesador esté colocado correctamente.
7. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el servidor cada vez:
 - a. (Solo un técnico de servicio experto) Procesador
 - b. (Solo un técnico de servicio experto) Placa del sistema

El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecución)

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

- Si se encuentra en la misma ubicación del nodo de cálculo, lleve a cabo los pasos siguientes:
 1. Si está utilizando una conexión KVM, asegúrese de que la conexión esté funcionando correctamente. De lo contrario, asegúrese de que el teclado y el mouse estén funcionando correctamente.
 2. Si es posible, inicie sesión en el nodo de cálculo y verifique que todas las aplicaciones estén en ejecución (que no haya aplicaciones colgadas).
 3. Reinicie el nodo de cálculo.
 4. Si el problema continúa, asegúrese de que el software nuevo se haya instalado y configurado correctamente.
 5. Póngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.
- Lleve a cabo los pasos siguientes si está accediendo al nodo de cálculo desde una ubicación remota:
 1. Asegúrese de que todas las aplicaciones estén en ejecución (que no haya aplicaciones colgadas).
 2. Intente cerrar la sesión del sistema e iniciar la sesión de nuevo.
 3. Valide el acceso de red haciendo ping o ejecutando una ruta de rastreo hasta el nodo de cálculo desde una línea de mandatos.
 - a. Si no puede obtener una respuesta durante una prueba de ping, intente hacer ping en otro nodo de cálculo en el alojamiento para determinar si se trata de un problema de conexión o del nodo de cálculo.
 - b. Ejecute una ruta de rastreo para determinar dónde se interrumpe la conexión. Intente resolver un problema de conexión con la VPN o el punto en el que se interrumpe la conexión.
 4. Reinicie el nodo de cálculo remotamente a través de la interfaz de gestión.
 5. Si el problema continúa, verifique que el software nuevo se haya instalado y configurado correctamente.
 6. Póngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.

El servidor no responde (POST falló y no puede iniciar configuración del sistema)

Los cambios de la configuración, como la adición de dispositivos y las actualizaciones de firmware del adaptador, y los problemas de código del firmware o la aplicación pueden hacer que el servidor no pase satisfactoriamente la POST (autoprueba de encendido).

Si esto ocurre, el servidor responde de alguna de las siguientes maneras:

- El servidor se reinicia automáticamente e intenta pasar la POST nuevamente.
- El servidor se cuelga y usted debe reiniciar manualmente el servidor para que intente pasar la POST nuevamente.

Después de un número especificado de intentos consecutivos (automáticos o manuales), el servidor se revierte a la configuración UEFI predeterminada e inicia la configuración del sistema, de modo que pueda hacer las correcciones necesarias a la configuración y reinicie el servidor. Si el servidor no puede completar la POST satisfactoriamente con la configuración predeterminada, es posible que haya un problema con la placa del sistema.

Puede especificar el número de intentos de reinicio consecutivos en la configuración del sistema. Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuración LXPM del sistema. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Luego, haga clic en **Valores del sistema → Recuperación y RAS → Intentos de POST → Límite de intentos de POST**. Las opciones disponibles son 3, 6, 9 y Disable.

El error de voltaje de la placa del sistema se muestra en los registros de eventos

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Compruebe los registros de sucesos de BMC y resuelva los errores descritos en los registros de sucesos de acuerdo con la *Guía del usuario de ThinkSystem System Manager*. Consulte https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf.
2. Actualice el firmware UEFI y el firmware BMC a la versión más reciente.
3. Restaure el sistema a la configuración mínima. Consulte “Especificaciones” en la página 2 para obtener información acerca del número mínimo de procesadores y DIMM.
4. Reinicie el sistema.
 - Si se reinicia del sistema, agregue los elementos que quitó, uno a la vez, y reinicie el sistema después de cada instalación, hasta que se produzca el error. Sustituya el elemento que causa el error.
 - Si el sistema no se reinicia, puede que la placa del sistema produzca el problema.

Olor inusual

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Un olor inusual podría provenir del equipo recientemente instalado.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

El servidor parece estar caliente

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Múltiples nodos de cálculo o chasis:

1. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre dentro del rango especificado (consulte “Especificaciones” en la página 2).
2. Compruebe el registro de sucesos del procesador de gestión para buscar mensajes de sucesos de alza de temperatura. Si no hay sucesos de temperatura en aumento, el nodo de cálculo se está ejecutando dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Tenga en cuenta que cierta variación en la temperatura es previsible.

No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

1. Vaya a **Configuración de UEFI** → **Dispositivos y puertos de E/S** → **Establecer orden de ejecución de opción de ROM**.
2. Mueva el adaptador RAID con el sistema operativo instalado al principio de la lista.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Reinicie el sistema y arranque automáticamente en el sistema operativo.

Piezas agrietadas o chasis agrietado

Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Problemas de software

Utilice esta información para resolver los problemas de software.

1. Para averiguar si el problema está ocasionado por el software, asegúrese de que:
 - El servidor tiene la memoria mínima que se necesita para utilizar el software. Para conocer los requisitos de memoria, consulte la información que se proporciona con el software.

Nota: Si acaba de instalar un adaptador o una memoria, es posible que el servidor tenga un conflicto de dirección de memoria.

- El software está diseñado para funcionar en el servidor.
 - Otro software funciona en el servidor.
 - El software funciona en otro servidor.
2. Si recibe mensajes de error al utilizar el software, consulte la información que se proporciona con el software para ver una descripción de los mensajes y las soluciones sugeridas para el problema.
 3. Póngase en contacto con el lugar donde adquirió el software.

Apéndice A. Desensamblaje de hardware para reciclaje

Siga las instrucciones de esta sección para reciclar los componentes con el cumplimiento de leyes o regulaciones locales.

Desensamblaje de la placa del sistema para el reciclaje

Siga las instrucciones de esta sección para desensamblar la placa del sistema antes de reciclar.

Antes de desensamblar la placa del sistema:

1. Quite la placa del sistema y extráigala del servidor (consulte [“Extracción de la placa del sistema” en la página 206](#)).
2. Consulte los reglamentos locales, de desechos o de eliminación para asegurar el cumplimiento.

Realice los siguientes pasos para desensamblar la placa del sistema:

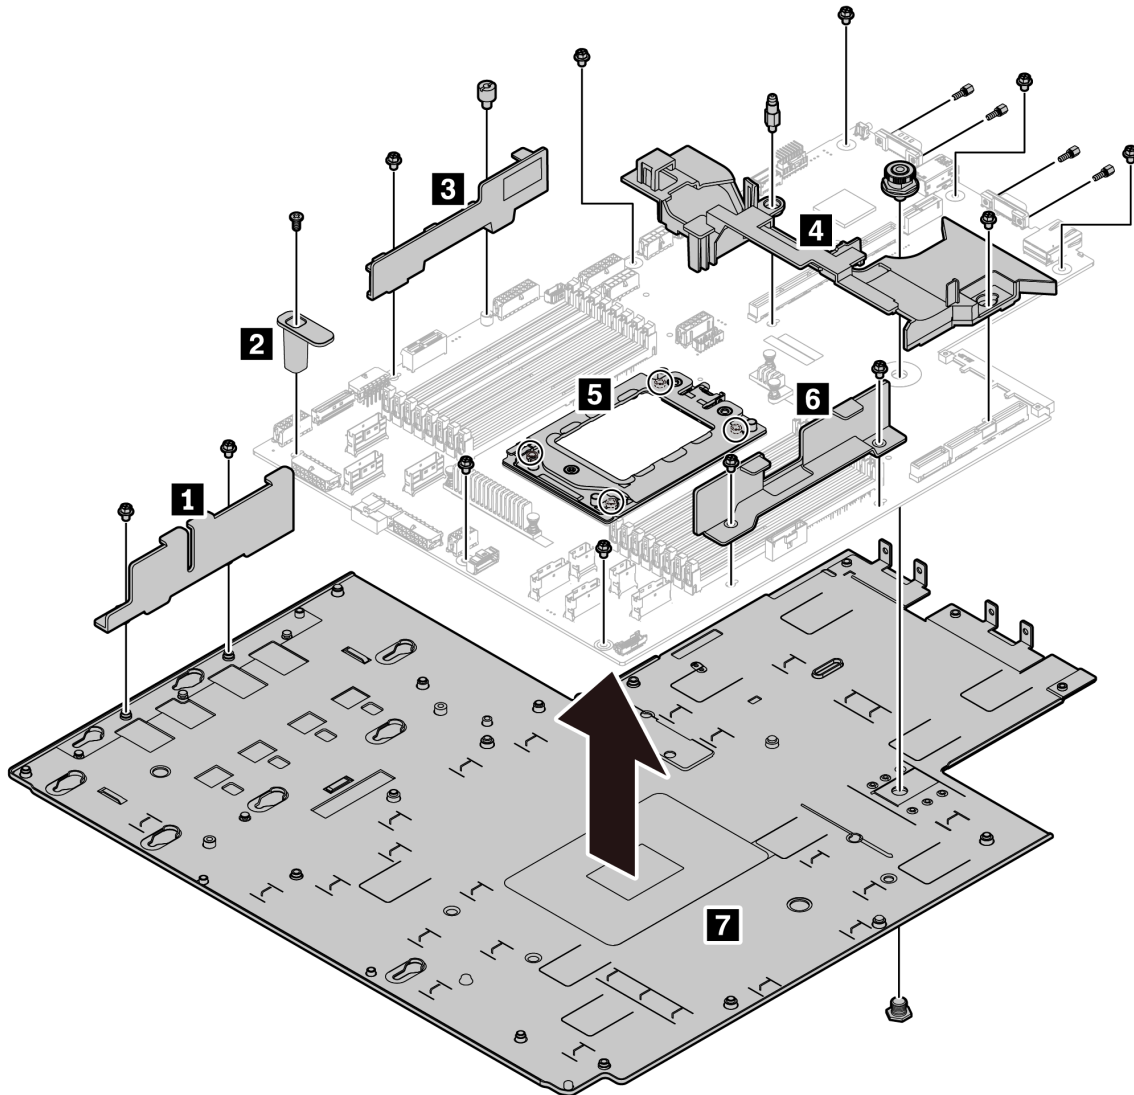


Figura 185. Desensamblaje de la placa del sistema

Paso 1. Quite los siguientes tornillos, tal como se muestra:

- 13 tornillos de ranuras (con destornillador PH2)
- Un cilindro redondo (con destornillador de 0,5 mm plano)
- Un cilindro de fijación de patillas guía (con llave de 6 mm)
- Un émbolo (con llave de 11 mm y 16 mm)
- Cuatro tornillos de T20 en el zócalo de la CPU (con destornillador T20)
- Cuatro pernos hexagonales en conectores VGA y COM (RS232) (con llave de 5 mm)

Paso 2. Separe los componentes **1 2 3 4 5 6 7** de la placa del sistema.

Después de desensamblar la placa del sistema, cumpla con los reglamentos locales al reciclar.

Apéndice B. Obtención de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener más información acerca de los productos de Lenovo, encontrará una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistirán.

En la siguiente dirección de la World Wide Web, encontrará información actualizada acerca de los sistemas, los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem.

Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si decide que necesita solicitar asistencia, recopile la información necesaria para el técnico de servicio para facilitar la resolución expedita del problema.

Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La documentación del producto Lenovo también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Encontrará documentación de producto de todos los productos ThinkSystem en la siguiente ubicación:

Encontrará documentación de producto para los productos ThinkSystem en <https://pubs.lenovo.com/>

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que están correctamente conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales están encendidos.
- Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su producto Lenovo. Los términos y condiciones de Lenovo Warranty establecen que usted, el propietario del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la actualización de todo el software y firmware para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato de mantenimiento adicional). Su técnico de servicio le solicitará que actualice su software y firmware si el problema posee una solución documentada dentro de una actualización de software.
- Si ha instalado hardware o software nuevos en su entorno, revise <https://serverproven.lenovo.com/> para asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.
- Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> y revise la información sobre cómo resolver el problema.
 - Revise los foros de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si otro se encontró con un problema similar.

Recopilación de información necesaria para llamar a Soporte

Si cree que requiere servicio de garantía para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estarán disponibles para ayudarlo de forma más eficaz si usted se prepara antes de llamar. También puede consultar

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> para obtener más información sobre la garantía del producto.

Reúna la siguiente información para proporcionar al técnico de servicio. Esta información ayudará al técnico de servicio a proporcionar rápidamente una solución para su problema y asegurar que usted reciba el nivel de servicio que ha contratado.

- Números de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
- Número del tipo de equipo (identificador de 4 dígitos de la máquina Lenovo)
- Número de modelo
- Número de serie
- Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI
- Otra información pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a soporte de Lenovo, puede ir a <https://support.lenovo.com/servicerequest> para enviar una solicitud de servicio electrónico. Al enviar una Solicitud de servicio electrónico se inicia el proceso para determinar una solución a su problema poniendo la información relevante a disposición de los técnicos de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podrán empezar a trabajar en la búsqueda de una solución en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrónico.

Recopilación de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una petición del soporte técnico de Lenovo, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un análisis posterior. Los datos de servicio incluyen información como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilice la función de recopilación de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o ejecutar un nuevo diagnóstico para recopilar nuevos datos.

- **BMC**

Puede utilizar la interfaz web de usuario de BMC o la CLI para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a soporte técnico de Lenovo.

- Para obtener más información sobre cómo usar la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf.

Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantía, visite la página <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> y use los filtros de búsqueda para diferentes países. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> para ver los detalles de soporte de su región.

Apéndice C. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los países los productos, servicios o características a los que se hace referencia en este documento. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta información podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos o programas que se describen en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantes ni otras aplicaciones de reanimación en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar lesiones o la muerte a personas. La información contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta a título ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir con ello en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan únicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningún modo pretenden constituir un respaldo de los mismos. La información de esos sitios web no forma parte de la información para este producto de Lenovo, por lo que la utilización de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Así pues, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantías de que estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que la estimación de

algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de la presente publicación deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo específico.

Marcas registradas

LENOVO, THINKSYSTEM y XCLARITY son marcas registradas de Lenovo.

AMD y EPYC son marcas registradas de AMD Corporation en Estados Unidos. Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. © 2021 Lenovo.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del microprocesador; también hay otros factores que afectan al rendimiento de la aplicación.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varían y con frecuencia son inferiores a la velocidad máxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de disco duro o al volumen de comunicaciones, MB representa 1.000.000 bytes y GB representa 1.000.000.000 bytes. La capacidad total a la que puede acceder el usuario puede variar en función de los entornos operativos.

Las capacidades máximas de las unidades de disco internas suponen sustituir cualquier unidad de disco duro estándar y llenar todas las bahías de unidad de disco duro con las unidades de mayor tamaño admitidas actualmente y disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria máxima requiera la sustitución de la memoria estándar por un módulo de memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado sólido cuenta con un número finito e intrínseco de ciclos de escritura en los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sólido tiene un número máximo de ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes escritos, TBW). Un dispositivo que excede este límite puede no responder a los comandos generados por el sistema o bien no se podrá escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitución de un dispositivo que haya excedido el número garantizado máximo de ciclos de programa/eliminación, como está documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantía de ningún tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su versión minorista (si está disponible) y que no incluya manuales de usuario o todas las funciones del programa.

Declaración sobre la regulación de telecomunicaciones

Este producto puede no estar certificado en su país para la conexión por cualquier medio con interfaces de redes de telecomunicaciones públicas. Es posible que la ley exija una certificación adicional antes de realizar dicha conexión. Póngase en contacto con un representante o revendedor de Lenovo si tiene preguntas.

Avisos de emisiones electrónicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de supresión de interferencia que se proveen con él.

Los avisos electrónicos adicionales acerca de las emisiones están disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
電路卡	-	○	○	○	○	○
光碟機	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán

Existen contactos disponibles para la información de importación y exportación para la región de Taiwán.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Índice

A

actualización
 Actualización de los datos de producto fundamentales (VPD) 209
actualizaciones de firmware 9
actualizar firmware 9
Adaptador Ethernet OCP 3.0
 sustituir 124
Adaptador M.2 y unidad M.2
 instalación 175
 sustituir 171
Adaptador PCIe
 extracción 133
 instalación 136
 sustituir 133
Adaptador TPM
 extracción 157
 instalación 159
 sustituir 157
alimentación
 problemas 229
apagado del servidor 13
Arranque seguro 212
Arranque seguro de UEFI 212
avisos 239
avisos de seguridad 12
avisos importantes 240
avisos, importantes 240
ayuda 237

B

bandeja de expansión de la memoria y del procesador 235
Batería CMOS
 extraer 154
 instalar 156
 sustituir 154

C

cables de alimentación 84
cómo crear una página web de soporte personalizada 237
Cómo obtener ayuda 237
cómo trabajar en el interior del servidor
 encender 88
compartimiento de la unidad central
 sustituir 165
compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior
 extracción 160
 instalación 161
 sustituir 160
componentes de la placa del sistema 24
conjunto de E/S frontal
 extracción 185
 instalación 186
 sustituir 185
conjunto de expansión interno
 extracción 126
 instalación 127
 sustituir 126
conmutador de intrusión
 extracción 139
 instalación 140
 sustituir 139
contaminación gaseosa 8

contaminación por partículas 8
contaminación, por partículas y gaseosa 8
CPU
 instalación 198
 sustituir 196
cubierta del
 extracción 100
 instalación 102
 sustituir 100
cubierta superior
 extracción 100
 instalación 102
 sustituir 100

D

Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán 241
Declaración sobre la regulación de telecomunicaciones 240
declarar
 presencia física 212
Deflector de aire
 instalación 104
Deflector de aire del
 extracción 103
 sustituir 103
desensamblaje 235
diagnóstico de Lightpath 216
DIMM
 sustituir 117
directrices
 fiabilidad del sistema 87
 instalación de opciones 85
directrices de fiabilidad del sistema 87
directrices de instalación 85
disipador de calor
 extracción 196
 instalación 199
 sustituir 196
Disipador de calor y microprocesador
 sustituir 196
disposición de los cables
 Conector VGA 77
 conmutador de intrusión 79
 Módulo M.2 74
 supercondensador 75
disposición de los cables interna 30
dispositivos sensibles a la electricidad estática
 gestión 88
dispositivos, sensibles a la electricidad estática
 gestión 88

E

elemento de sujeción del adaptador M.2
 ajuste 174
encendido del servidor 12
Ethernet
 Controlador
 resolución de problemas 217
etiqueta de acceso de red 1
Etiqueta de ID 1
extracción
 Adaptador PCIe 133
 Adaptador TPM 157
 compartimiento de la unidad central 165

- compartimiento de unidad de intercambio en caliente
 - posterior 160
- conjunto de E/S frontal 185
- conjunto de expansión interno 126
- conmutador de intrusión 139
- cubierta superior 100
- Deflector de aire 103
- disipador de calor 196
- GPU 141
- marco biselado de seguridad 110
- módulo de supercondensador 179
- Módulo supercondensador RAID en el chasis 181
- módulos de memoria 117
- pestillos del bastidor 105
- placa del sistema 206
- placa posterior 149
- placa posterior para cuatro unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas 142
- placa posterior para diez unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas 147
- placa posterior para ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas 145
- procesador 196, 198
- tarjeta de expansión 129
- unidad de disco duro 121
- unidad de intercambio en caliente 121
- unidad de procesamiento de gráficos 141
- ventilador del sistema 114

extraer

- Adaptador Ethernet OCP 3.0 124
- Adaptador M.2 y unidad M.2 171
- Batería CMOS 154
- fuelle de alimentación de intercambio en caliente 187
- placa del ventilador 201
- Placa PIB 203

F

- fuelle de alimentación de intercambio en caliente
 - extraer 187
 - instalación 191
 - sustituir 187

G

- garantía 1
- GPU
 - extracción 141
 - instalación 142
 - sustituir 141

H

- habilitar
 - TPM 211

I

- Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán 241
- instalación
 - Adaptador Ethernet OCP 3.0 125
 - Adaptador PCIe 136
 - Adaptador TPM 159
 - compartimiento de la unidad central 168
 - compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior 161
 - conjunto de E/S frontal 186
 - conmutador de intrusión 140

- CPU 198
- cubierta superior 102
- Deflector de aire 104
- directrices 85
- disipador de calor 199
- fuelle de alimentación de intercambio en caliente 191
- GPU 142
- marco biselado de seguridad 111
- microprocesador de 198
- módulo de memoria 118
- Módulo supercondensador RAID en el chasis 182
- pestillos del bastidor 108
- placa del sistema 207
- placa del ventilador 202
- Placa PIB 204
- placa posterior 151
- procesador 198–199
- tarjeta de expansión 131
- unidad de disco duro 122
- unidad de intercambio en caliente 122
- unidad de procesamiento de gráficos 142
- ventilador del sistema 115

instalar

- Batería CMOS 156

insuficiencia de recursos de PCIe

- resolución 226

Introducción 1

L

- LED de encendido del sistema 26
- LED de error de módulo de memoria 26
- LED de error del sistema 26
- LED de error del ventilador 26
- LED de ID del sistema 26
- LED de placa del sistema 26
- lista de comprobación de inspección de seguridad vi, 86
- lista de piezas 80

M

- manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática 88
- marcas registradas 240
- marco biselado de seguridad
 - extracción 110
 - instalación 111
 - sustituir 110
- memoria de
 - problemas 220
- microprocesador de
 - instalación 198
 - sustituir 196
- modelo de servidor con cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas 34
- modelo de servidor con diez unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 pulgadas 59
- modelo de servidor con ocho unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas 42
- modelo de servidor con seis unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y cuatro unidades NVMe de 2,5 pulgadas. 50
- módulo de memoria
 - extracción 117
- módulo de memoria, extracción de 117
- módulo de memoria, instalación 118
- Módulo de plataforma fiable 211
- módulo de procesador-disipador de calor
 - instalación 198
- módulo de supercondensador
 - extracción 179
 - instalación 180
- Módulo supercondensador RAID

- sustituir 179
- Módulo supercondensador RAID en el chasis
 - extracción 181
 - instalación 182
- módulos de memoria
 - extracción 117

N

- números de teléfono 238

P

- página web de soporte personalizada 237
- PCIe
 - resolución de problemas 226
- personalizada, página web de soporte 237
- pestillos del bastidor
 - extracción 105
 - instalación 108
 - sustituir 105
- placa del sistema 235
 - extracción 206
 - instalación 207
 - sustituir 205
- placa del ventilador
 - instalación 202
 - sustituir 201
- Placa PIB
 - instalación 204
 - sustituir 203
- placa posterior
 - extracción 149
 - instalación 151
 - sustituir 142
- placa posterior para cuatro unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas
 - extracción 142
 - sustituir 144
- placa posterior para diez unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas
 - extracción 147
 - sustituir 148
- placa posterior para ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas
 - extracción 145
 - sustituir 146
- Política de TPM 211
- presencia física 212
- problemas
 - alimentación 217, 229
 - Controlador Ethernet 217
 - dispositivo serie 228
 - Dispositivo USB 226
 - dispositivos opcionales 226
 - intermitentes 228
 - memoria de 220
 - monitor 224
 - mouse 226
 - observable 230
 - PCIe 226
 - red 230
 - secuencias de encendido y apagado 219
 - software de 233
 - teclado 226
 - unidad de disco duro 222
 - video 224
- problemas de alimentación 217
- problemas de dispositivo serie 228
- problemas de encendido y apagado de servidor 219
- problemas de la unidad de disco duro 222
- problemas de los dispositivos opcionales 226

- problemas de monitor 224
- problemas de mouse 226
- problemas de software 233
- problemas de teclado 226
- problemas de video 224
- Problemas del controlador Ethernet
 - resolución 217
- Problemas del dispositivo USB 226
- problemas intermitentes 228
- problemas observables 230
- procesador
 - extracción 198
 - instalación 196, 198–199
 - sustituir 196
- punto 29

R

- realización
 - sustitución de piezas 212
- reciclaje 235
- reciclar 235
- recopilación de datos de servicio 238
- red
 - problemas 230
- reglas de instalación de módulos de memoria 89
- Reglas técnicas de adaptadores de HBA/RAID 97
- Reglas técnicas para el adaptador PCIe 98
- Reglas técnicas para fuente de alimentación 92
- Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet 98
- Reglas técnicas para los adaptadores Ethernet OCP 3.0 99
- Reglas técnicas para procesadores 91
- Reglas técnicas para unidades 97
- resolución
 - insuficiencia de recursos de PCIe 226
 - Problemas del controlador Ethernet 217
- resolución de problemas 224, 226, 233
 - por síntoma 218
 - problemas de alimentación 229
 - problemas de dispositivo serie 228
 - problemas de encendido y apagado 219
 - problemas de la unidad de disco duro 222
 - problemas de memoria 220
 - problemas de mouse 226
 - problemas de red 230
 - problemas de teclado 226
 - Problemas del dispositivo USB 226
 - problemas intermitentes 228
 - problemas observables 230
 - resolución de problemas por síntoma 218
 - video 224
- resolución de problemas de alimentación 217

S

- seguridad v
- servicio y soporte
 - antes de llamar 237
 - Hardware de 238
 - software de 238
- Servicio y soporte de hardware números de teléfono 238
- servicio y soporte de software números de teléfono 238
- servicio, datos 238
- software de 15, 17
- Sugerencias de tecnología 12
- sustitución de piezas, realizar 212
- sustituir
 - Adaptador Ethernet OCP 3.0 124
 - Adaptador M.2 y unidad M.2 171
 - Adaptador PCIe 133
 - Adaptador TPM 157
 - Batería CMOS 154

- compartimiento de la unidad central 165
- compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior 160
- conjunto de E/S frontal 185
- conjunto de expansión interno 126
- conmutador de intrusión 139
- CPU 196
- cubierta superior 100
- Deflector de aire del 103
- DIMM 117
- disipador de calor 196
- Disipador de calor y microprocesador 196
- fuelle de alimentación de intercambio en caliente 187
- GPU 141
- marco biselado de seguridad 110
- microprocesador de 196
- Módulo supercondensador RAID 179
- pestillos del bastidor 105
- placa del sistema 205
- placa del ventilador 201
- Placa PIB 203
- placa posterior 142
- placa posterior para cuatro unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas 144
- placa posterior para diez unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas 148
- placa posterior para ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas 146
- procesador 196
- tarjeta de expansión 128
- unidad de disco duro 121
- unidad de intercambio en caliente 121
- unidad de procesamiento de gráficos 141
- ventilador del sistema 113

T

- tarjeta de expansión
 - extracción 129
 - instalación 131
 - sustituir 128
- TPM 211

U

- unidad de disco duro
 - instalación 122
 - sustituir 121
- unidad de intercambio en caliente
 - instalación 122
 - sustituir 121
- unidad de procesamiento de gráficos
 - extracción 141
 - instalación 142
- unidades de disco duro
 - extracción 121
- unidades de intercambio en caliente
 - extracción 121

V

- ventilador del sistema
 - extracción 114
 - instalación 115
 - sustituir 113
- Vista posterior 19

Lenovo